


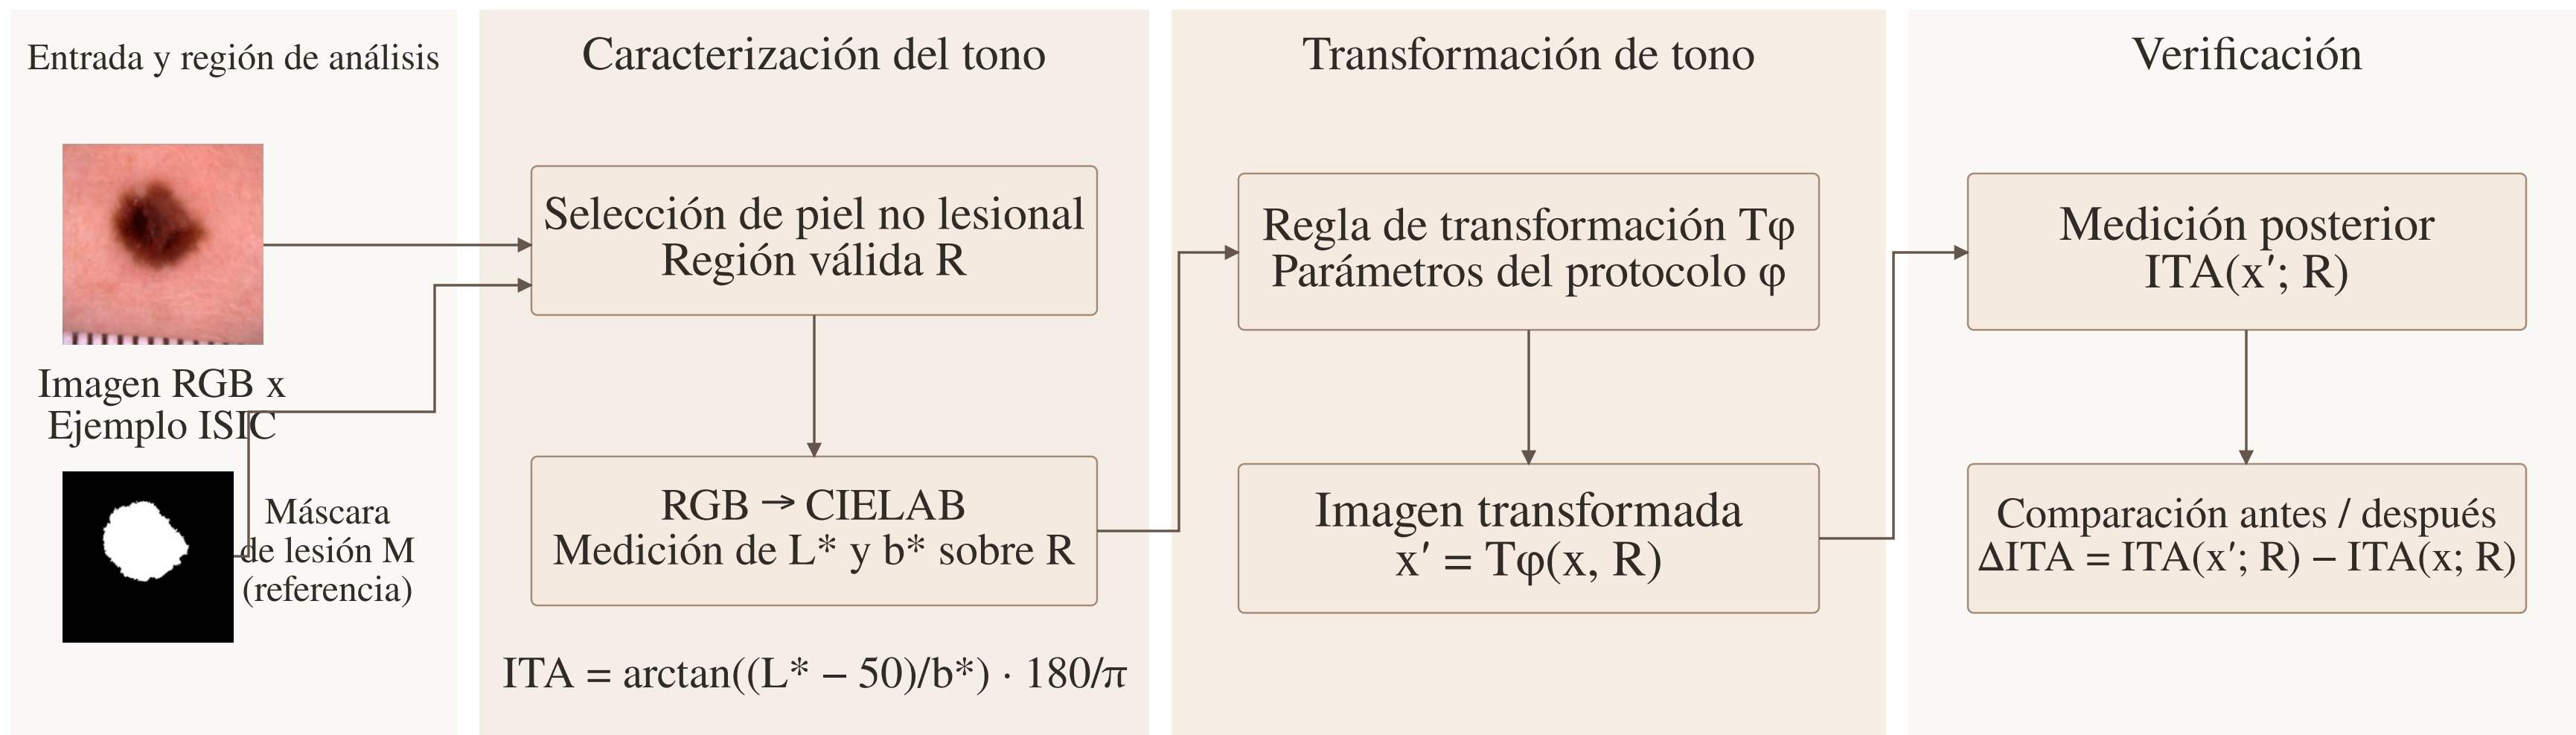

R : piel válida para el análisis · M : lesión excluida del análisis de tono · ϕ : parámetros de transformación

Esquema conceptual: la regla $T\phi$ y la selección de R deben cotejarse con la implementación.
ITA caracteriza el tono; no define por sí solo la transformación. No se presenta una salida sintética como resultado real.