


Protocolo experimental

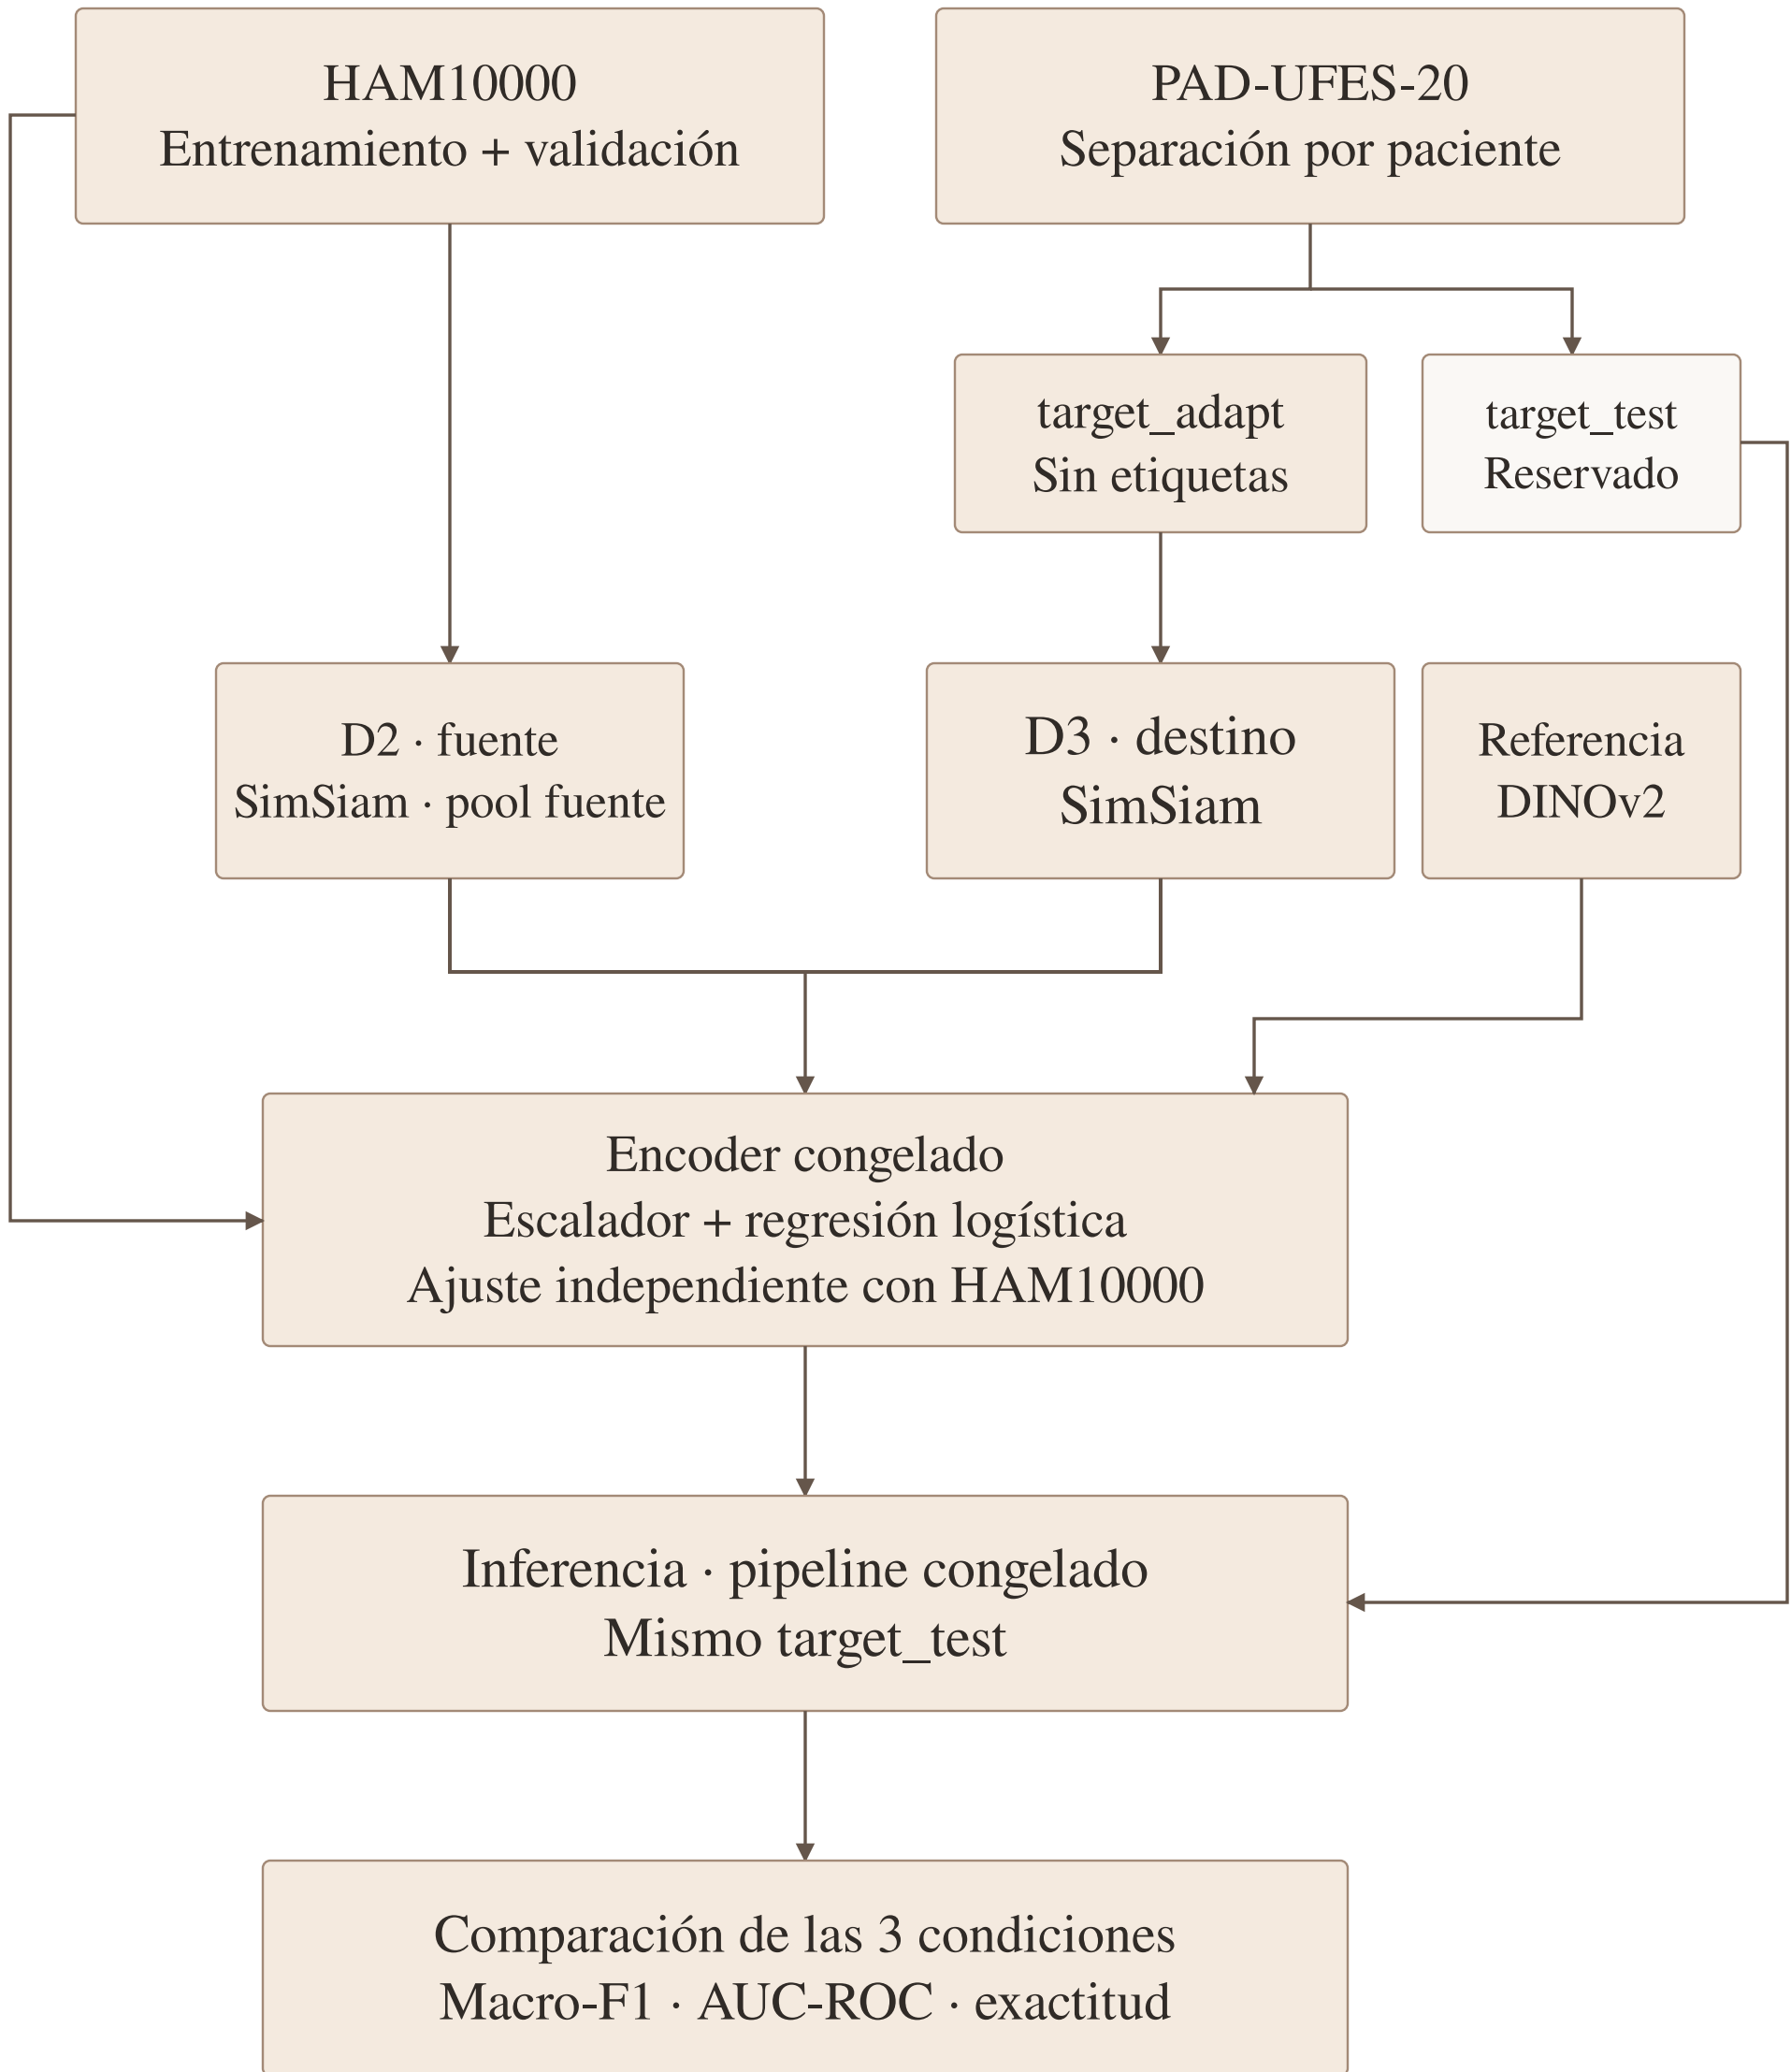

Hiperparámetros: validación HAM · prueba sin reajuste

target_adapt y target_test: pacientes distintos

D2 y D3: misma inicialización DINOv2 pública