



Caracterización y transformación del tono



Entrada RGB x + máscara de lesión M

Imagen y referencia ilustrativas

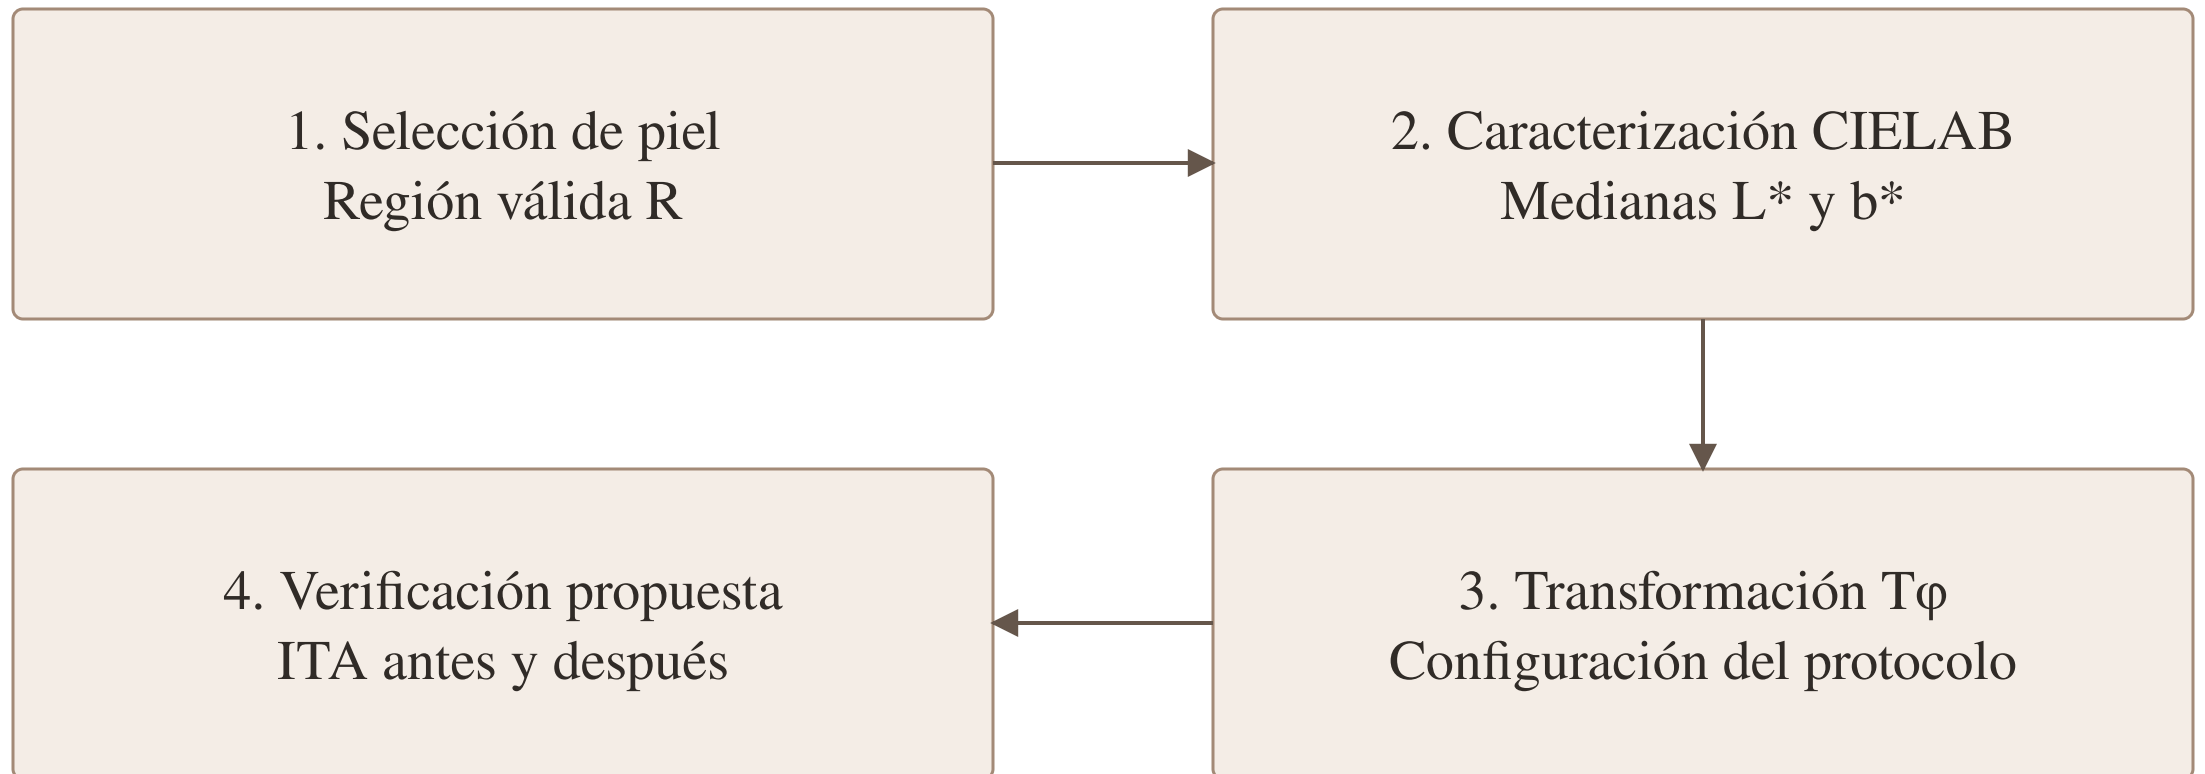

$$ITA = \arctan((L^* - 50) / b^*) \times 180 / \pi$$

$$\Delta ITA = ITA(x'; R) - ITA(x; R)$$

R: región de análisis · M: lesión · φ: configuración

La implementación modifica L* fuera de M; R debe distinguirse de esa zona.

La verificación no representa resultados medidos ni validación clínica.