


Inicialización común · DINOv2 ViT-B/14 con pesos públicos

Mismas particiones y protocolo supervisado

Escalador y clasificador independientes por condición

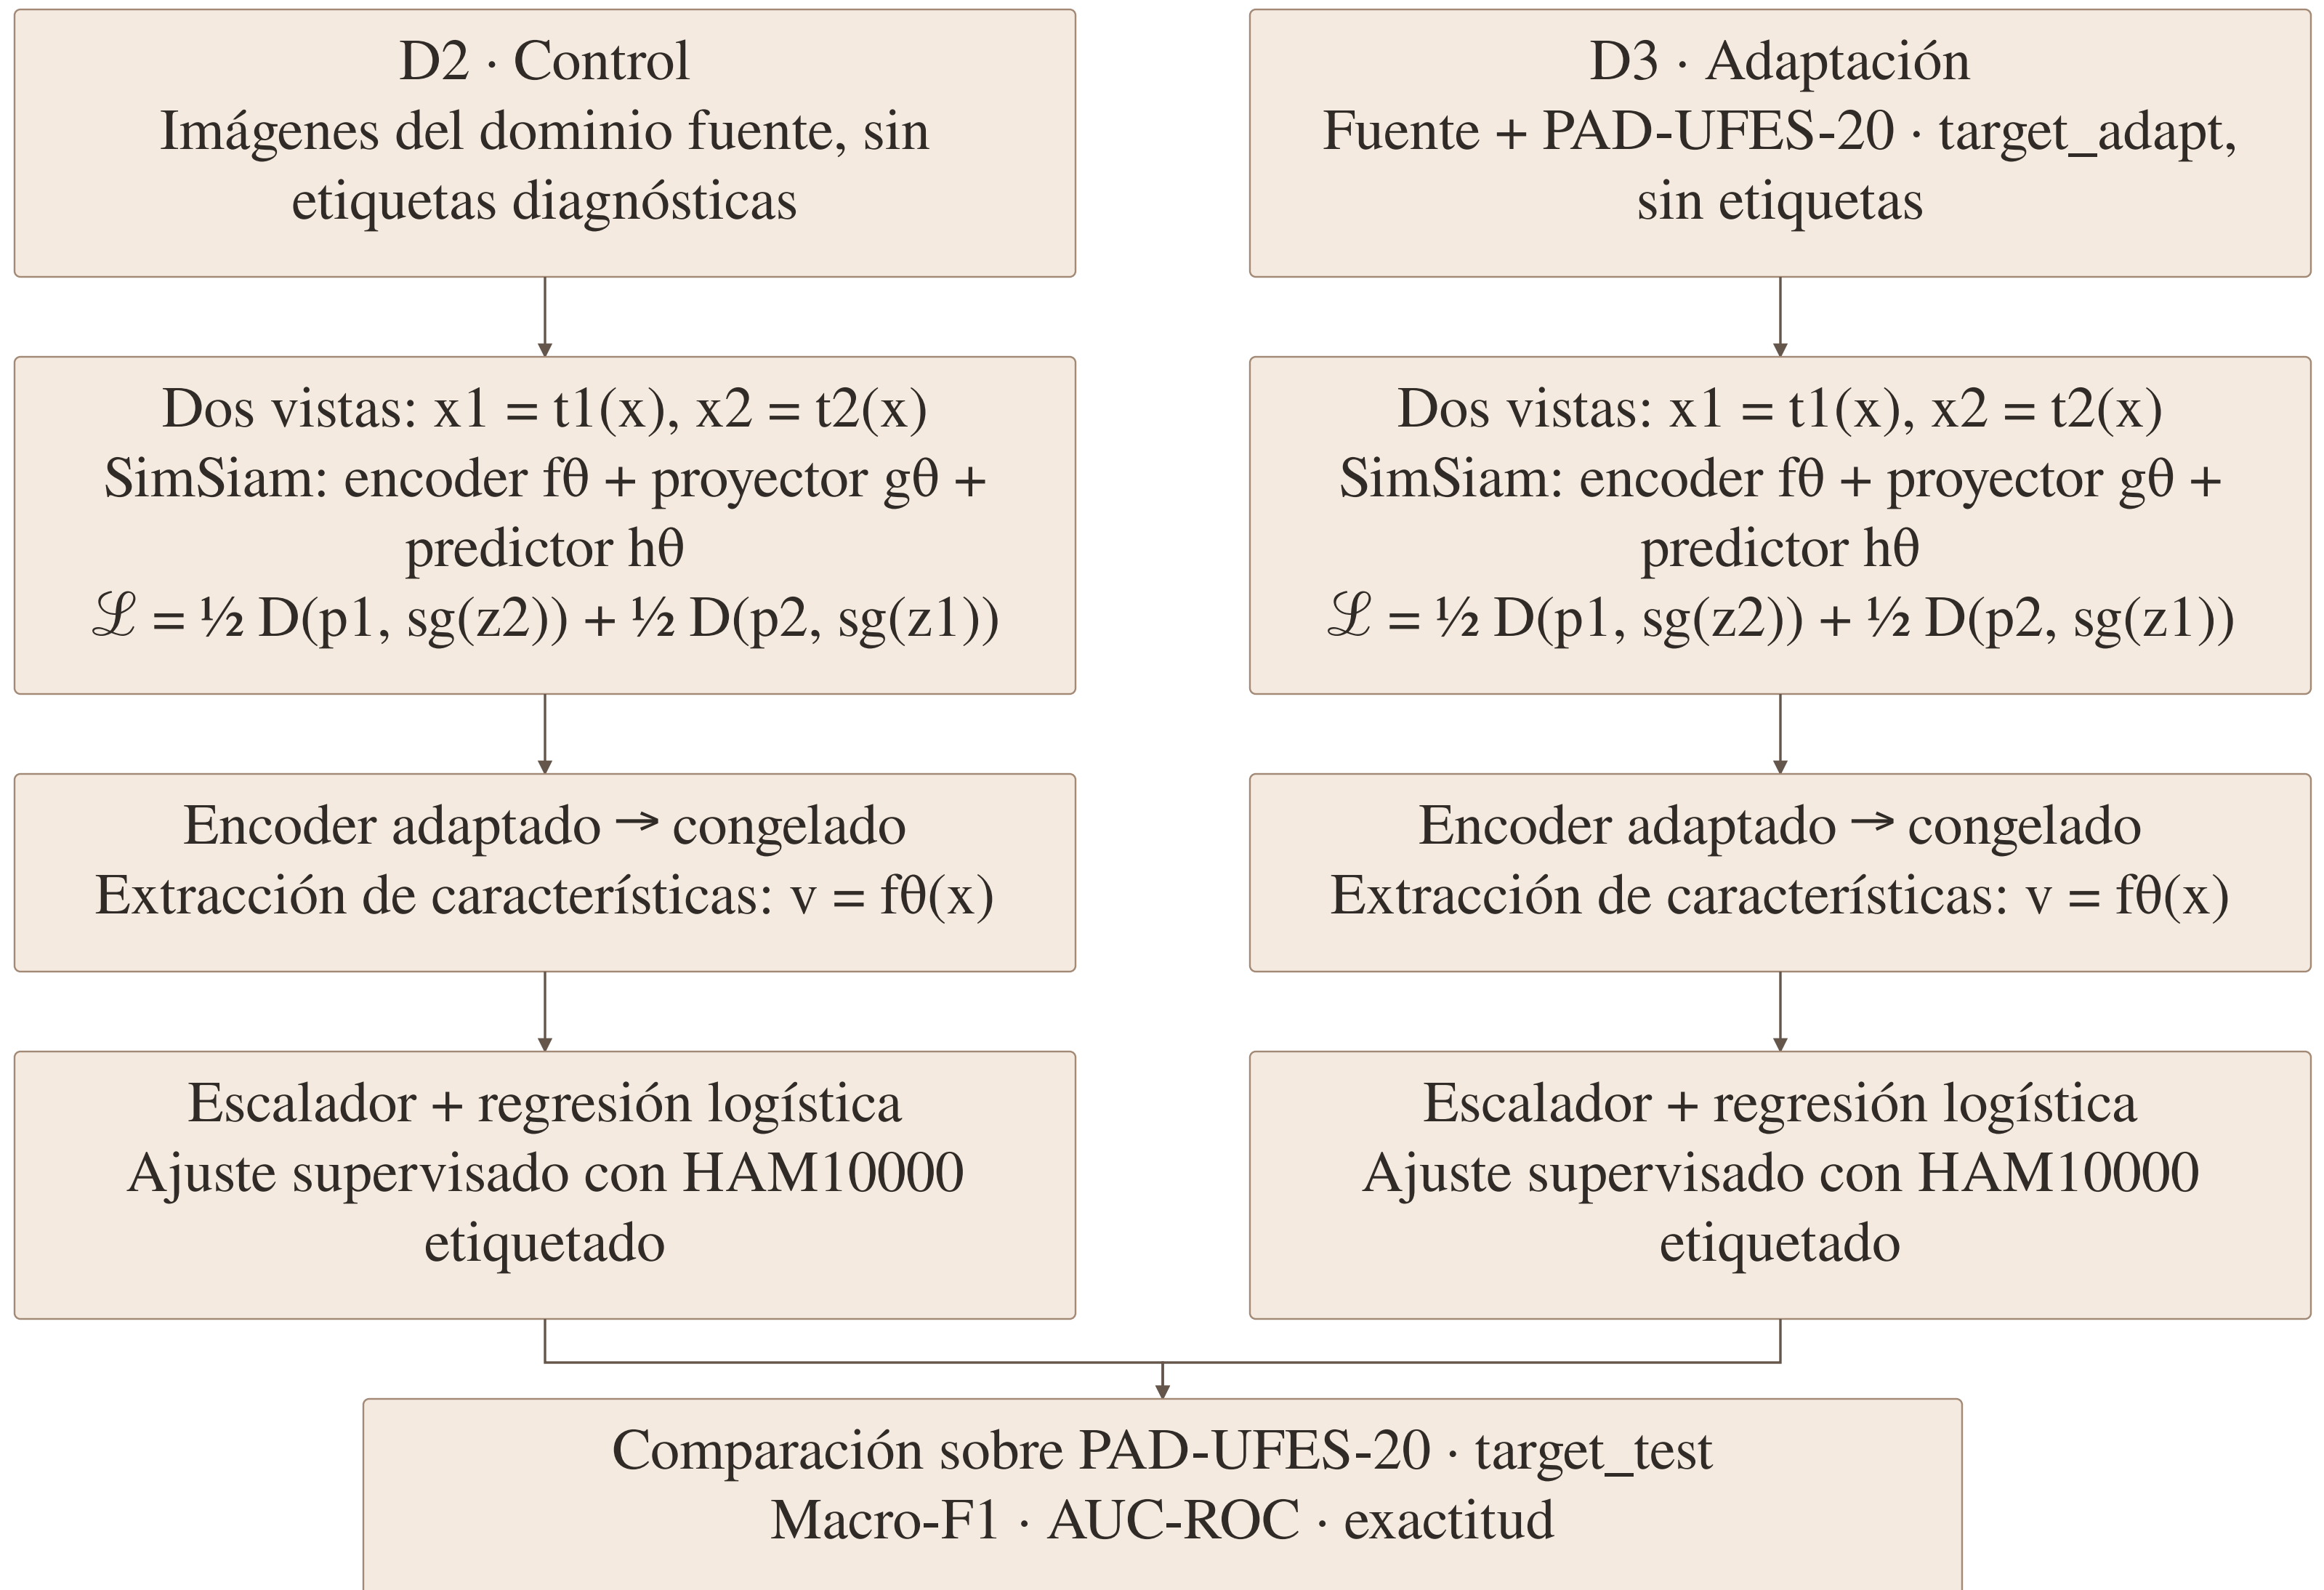

target_adapt y target_test separados por paciente

Ninguna realimentación hacia entrenamiento o ajuste

$z = g\theta(f\theta(x))$ · $p = h\theta(z)$ · sg: stop-gradient

D: similitud coseno negativa