


Grupos del estimador ITA · no fototipos clínicos

I II III IV V VI


(a) HAM10000

ITA válido: 4.339/10.015 · sin ITA: 5.676

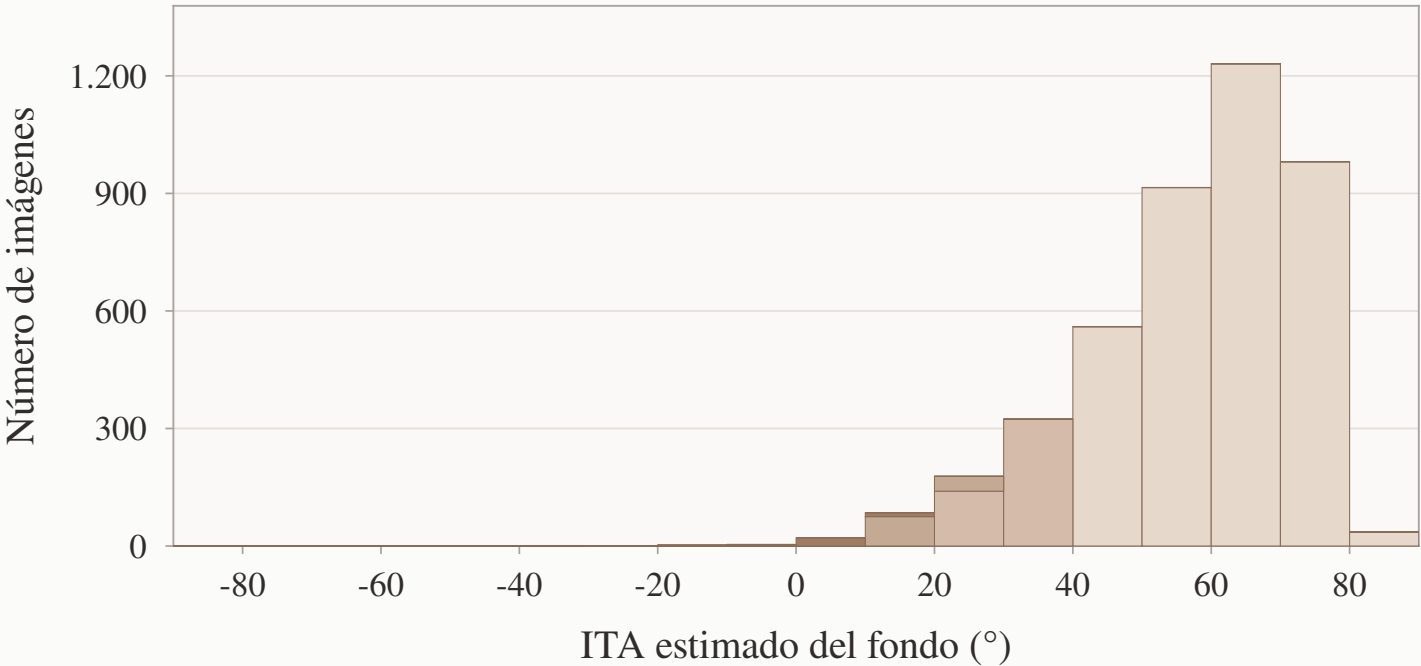


(b) ISIC2019

ITA válido: 11.266/25.331 · sin ITA: 14.065

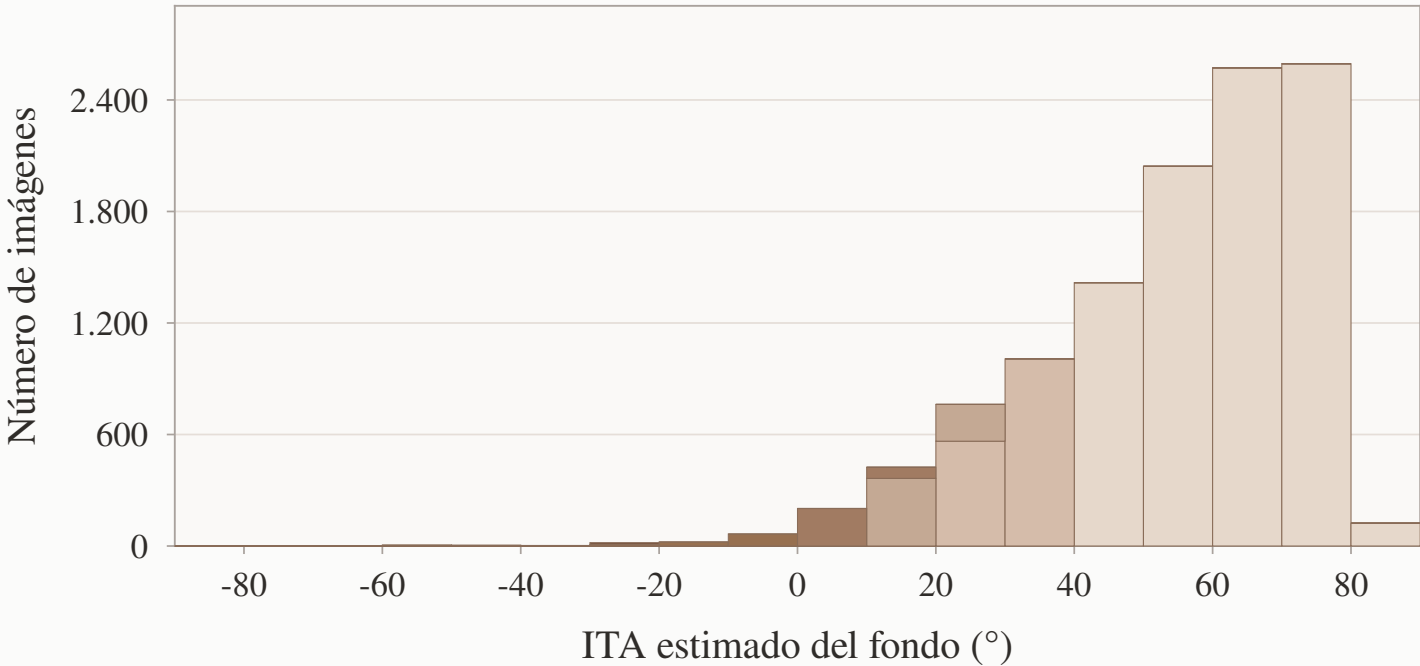


(c) ISIC2020

ITA válido: 21.692/33.126 · sin ITA: 11.434

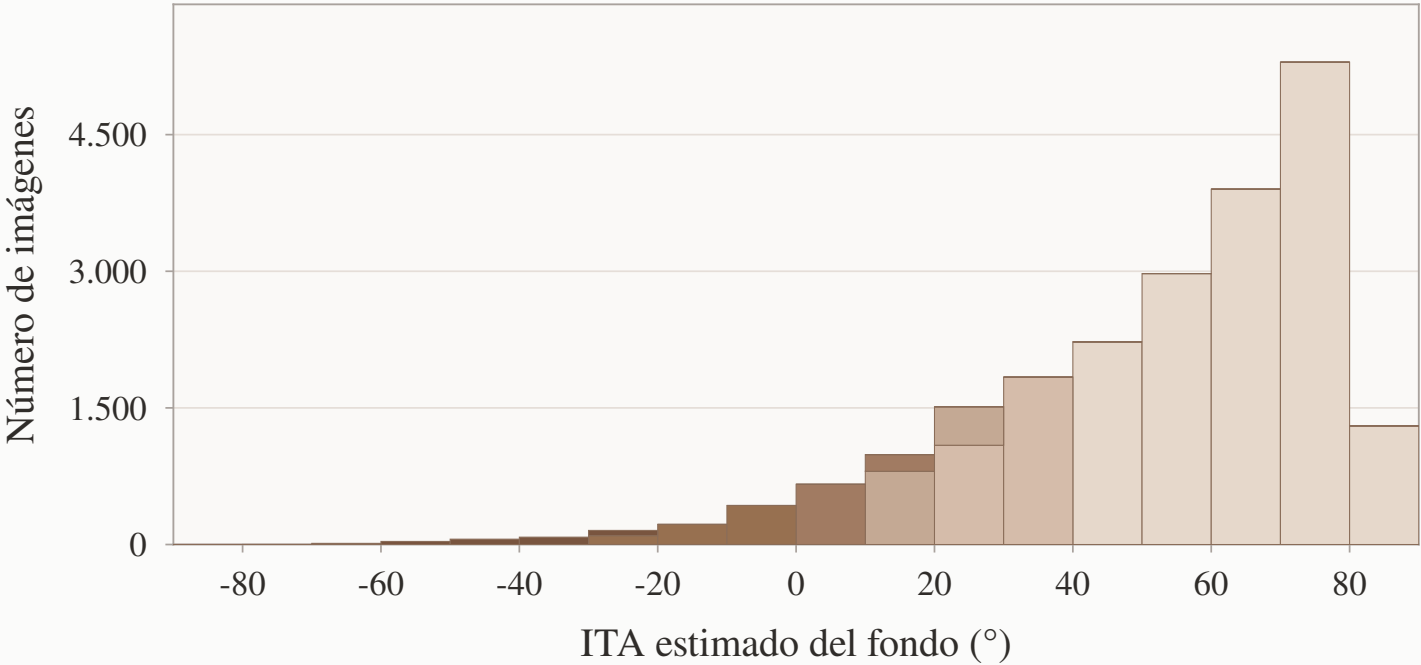

(d) PAD-UFES-20

ITA válido: 1.189/1.494 con FST · sin ITA: 305

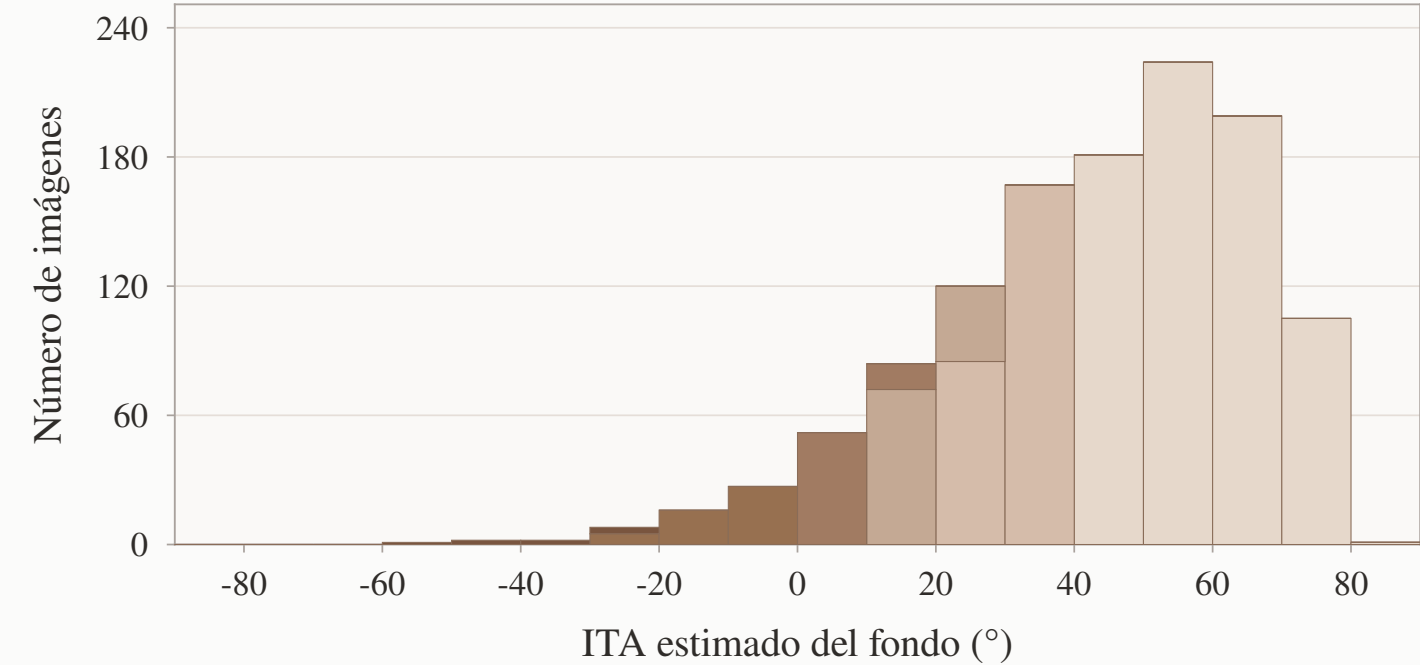

ITA del fondo por Otsu. Intervalos de 10°. Se grafican únicamente estimaciones válidas; la abstención se informa en cada panel.

PAD: N = 2.298; la exportación procesa 1.494 imágenes con FST registrado. Las 804 sin FST no están incluidas en su histograma.

Los grupos I–VI son salidas del estimador ITA no validado y no equivalen a fototipos Fitzpatrick registrados.