


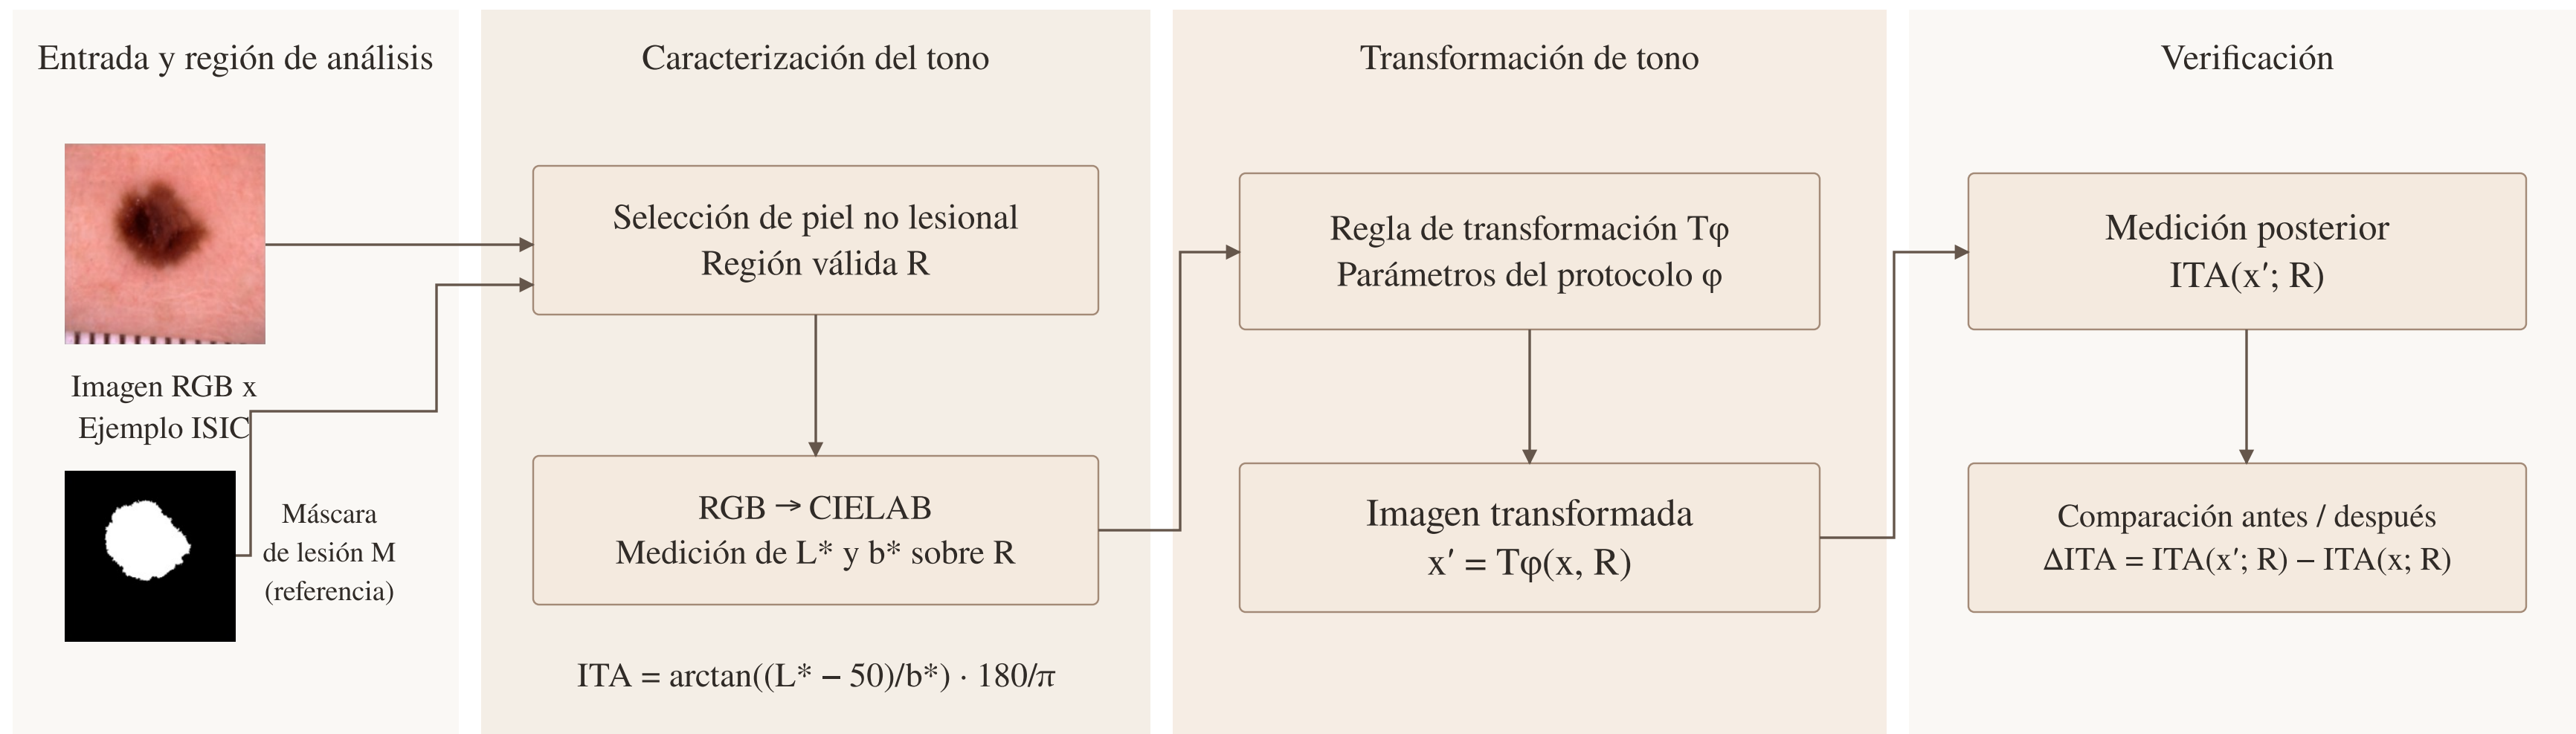

R: piel válida para el análisis · M: lesión excluida del análisis de tono · ϕ : parámetros de transformación

Esquema conceptual: la regla T_ϕ y la selección de R deben cotejarse con la implementación.
ITA caracteriza el tono; no define por sí solo la transformación. No se presenta una salida sintética como resultado real.