


Inicialización común · DINOv2 ViT-B/14 con pesos públicos

Mismas particiones y protocolo supervisado · escalador y clasificador independientes por condición

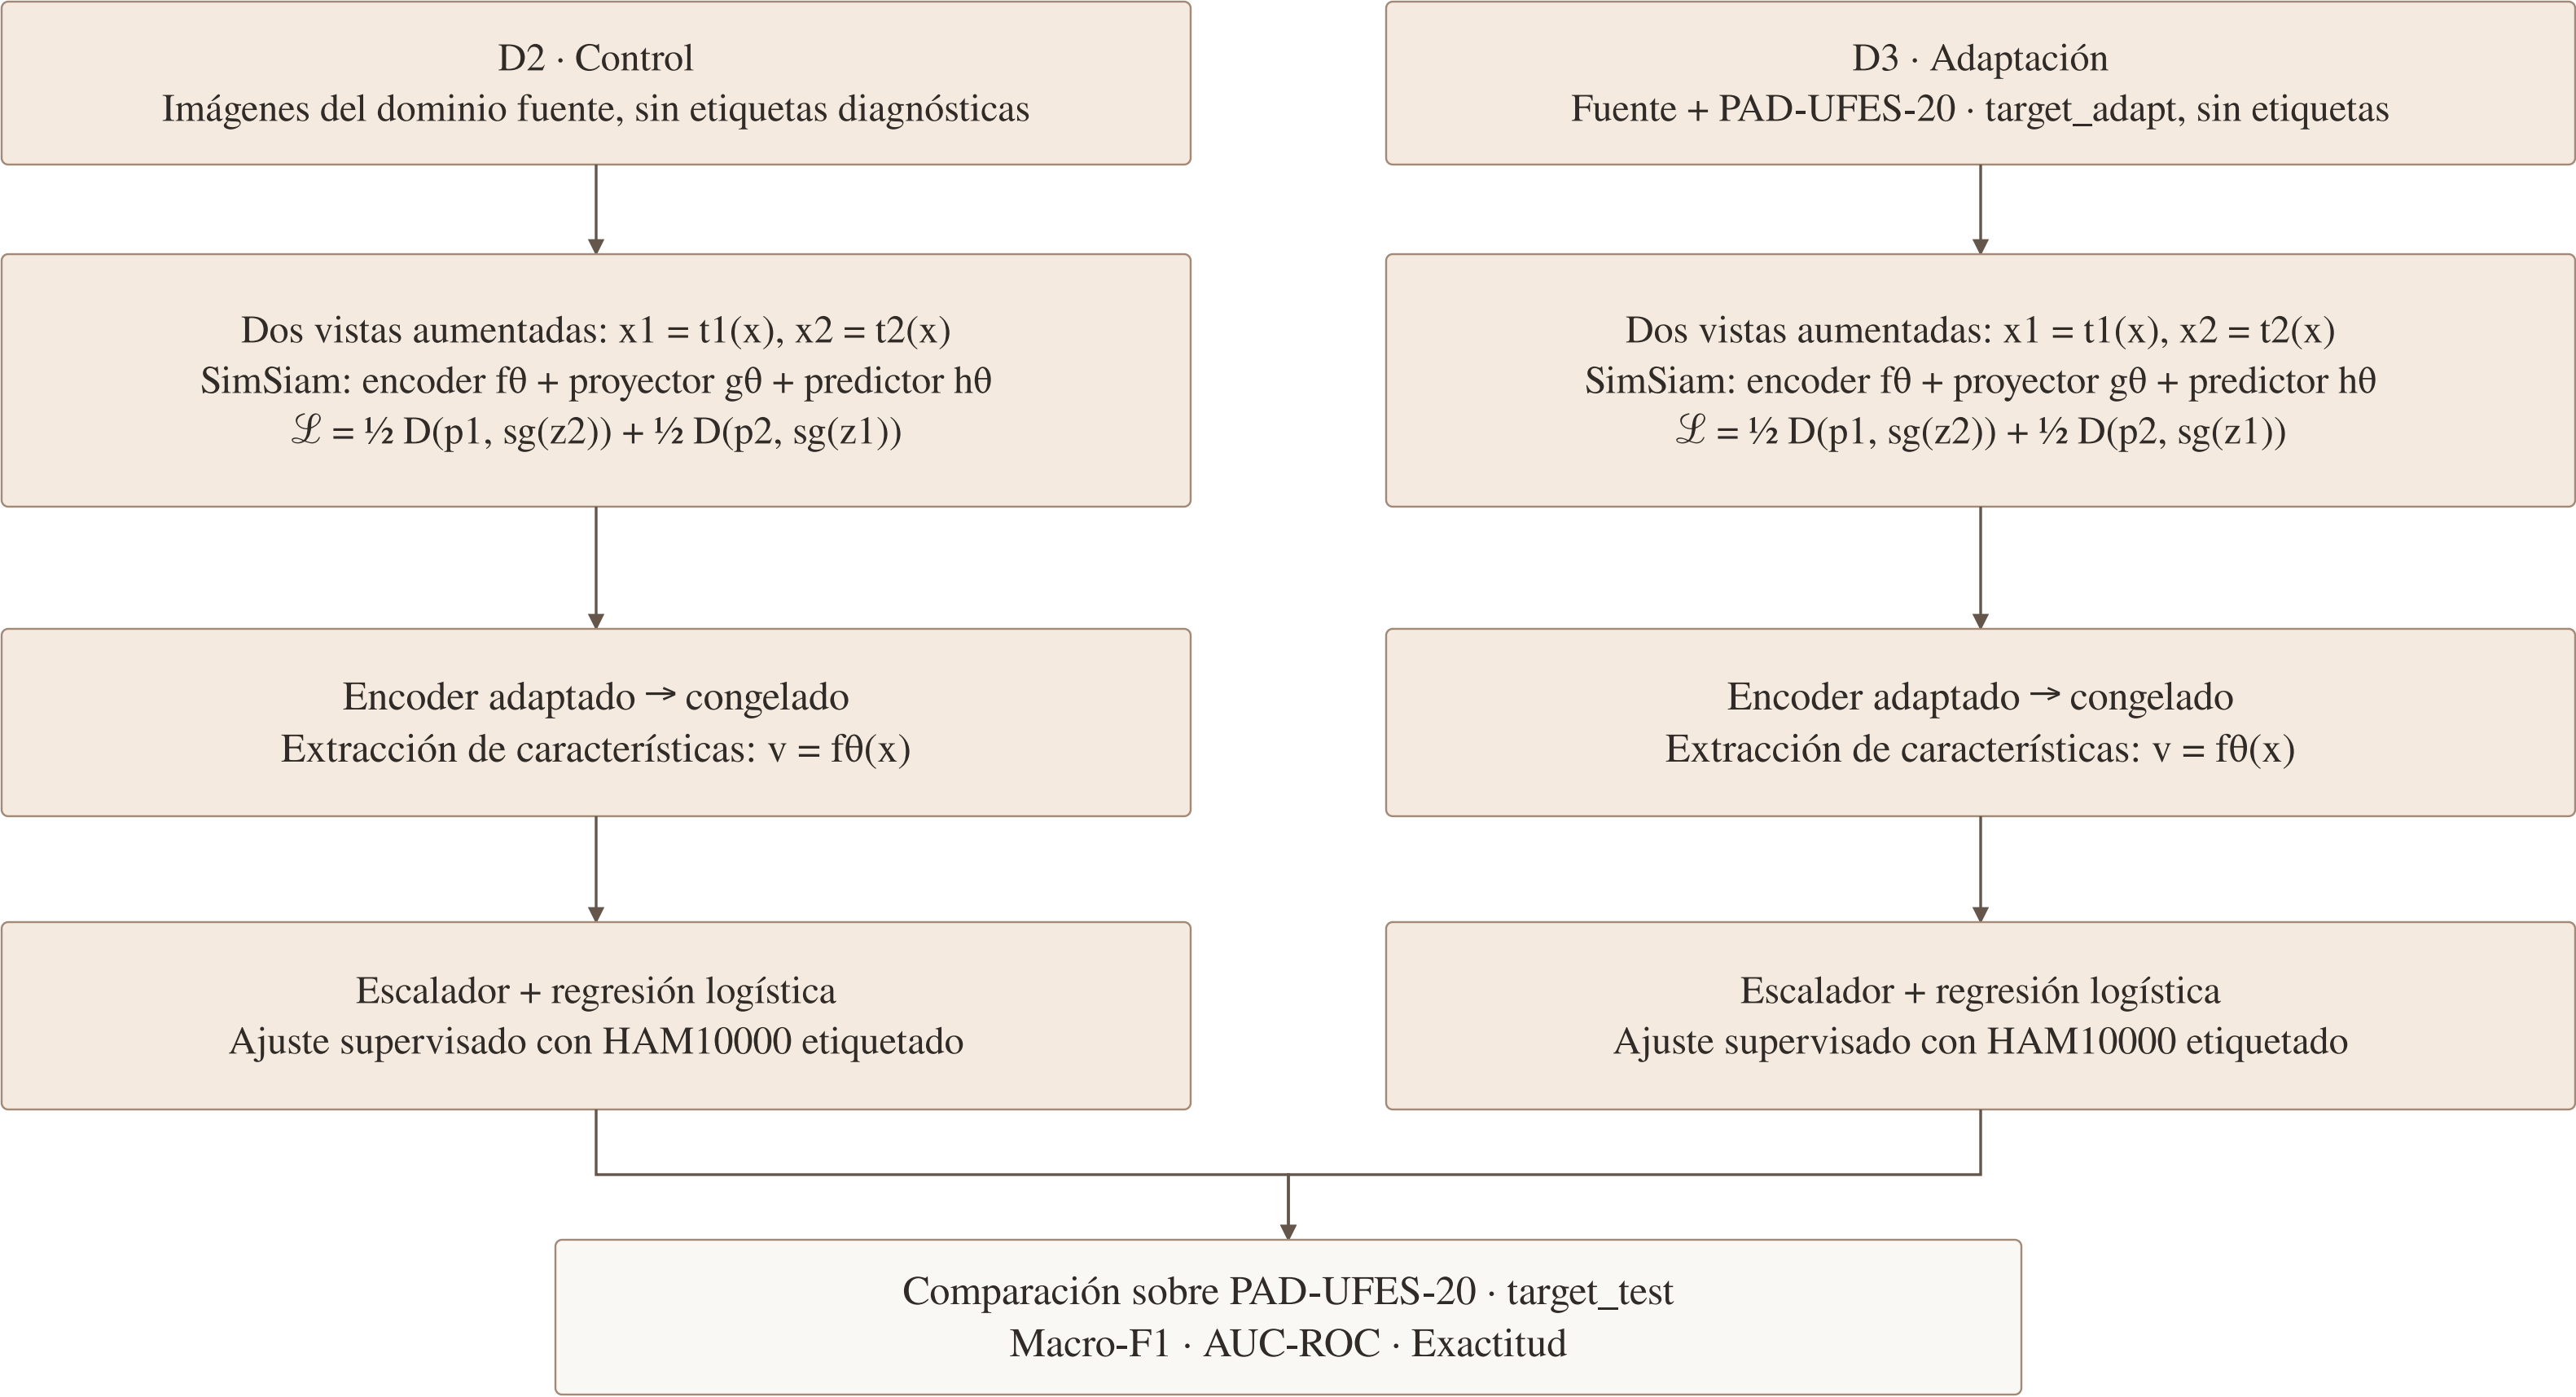

target_adapt y target_test separados por paciente · ninguna realimentación hacia entrenamiento o ajuste

$z = g\theta(f\theta(x))$ · $p = h\theta(z)$ · sg: stop-gradient · D: similitud coseno negativa