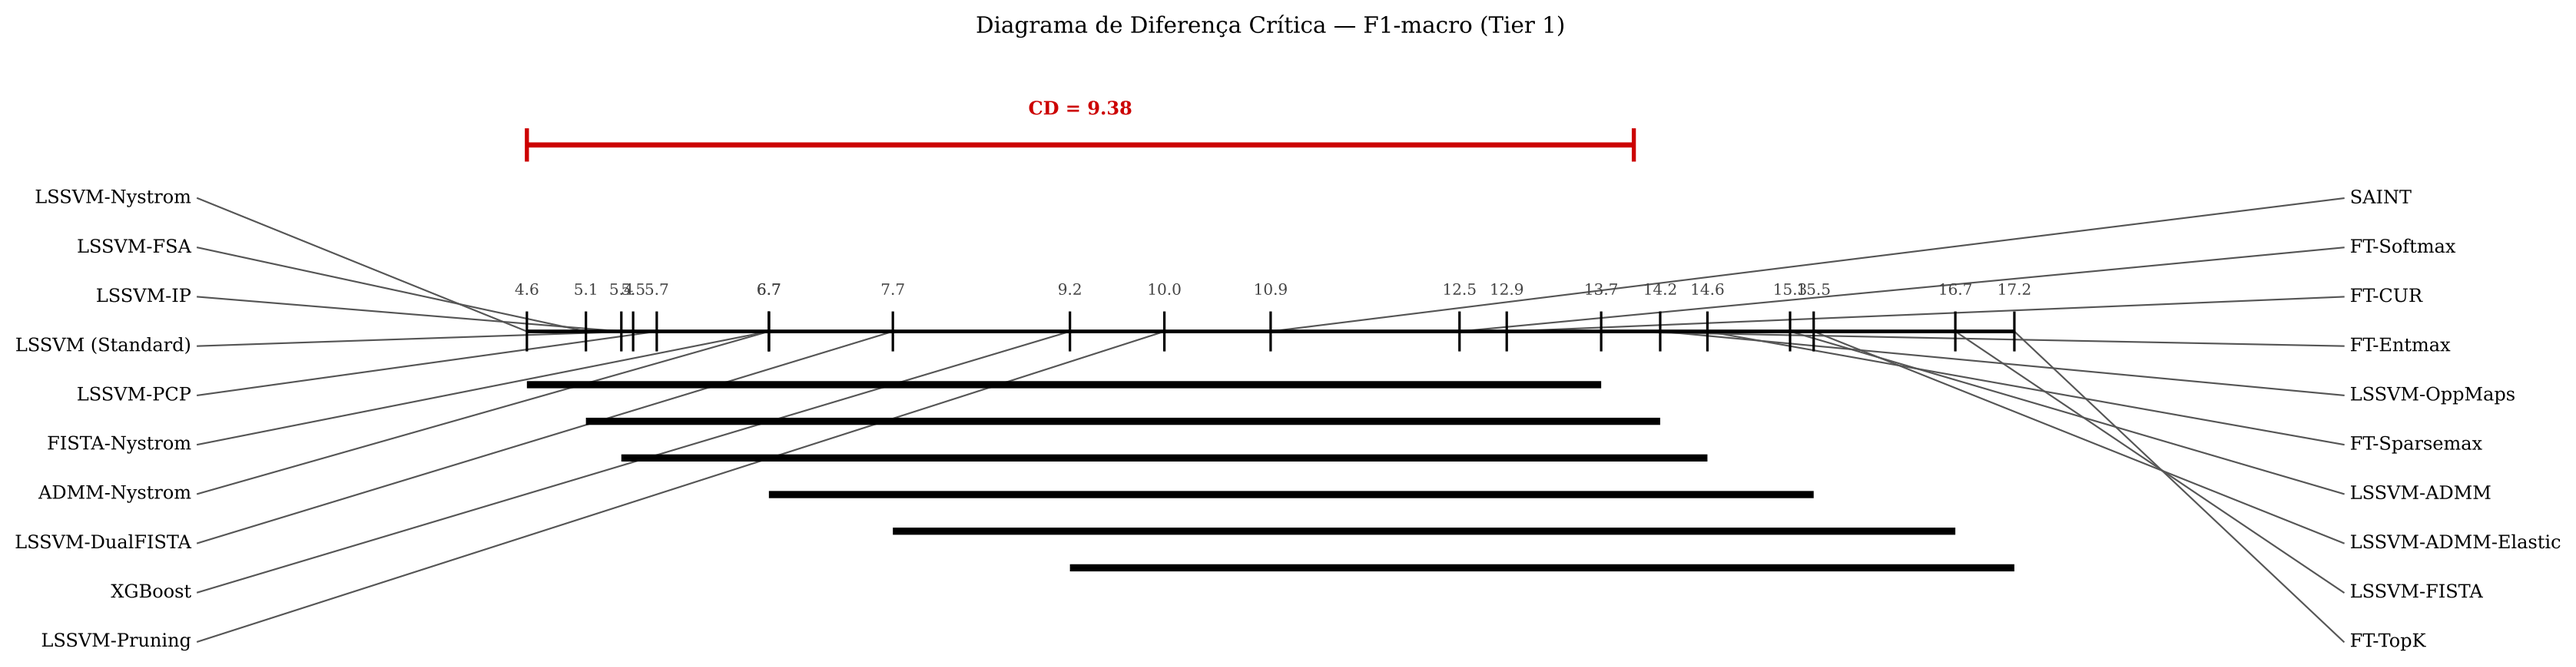
Diagrama de Diferença Crítica — F1-macro (Tier 1)
CD = 9.38
LSSVM-Nystrom
LSSVM-FSA
LSSVM-IP
LSSVM (Standard)
LSSVM-PCP
FISTA-Nystrom
ADMM-Nystrom
LSSVM-DualFISTA
XGBoost
LSSVM-Pruning
4.6
5.1
5.4
5.7
6.7
7.7
9.2
10.0
10.9
12.5
12.9
13.7
14.2
14.6
15.3
15.5
16.7
17.2
SAINT
FT-Softmax
FT-CUR
FT-Entmax
LSSVM-OppMaps
FT-Sparsemax
LSSVM-ADMM
LSSVM-ADMM-Elastic
LSSVM-FISTA
FT-TopK