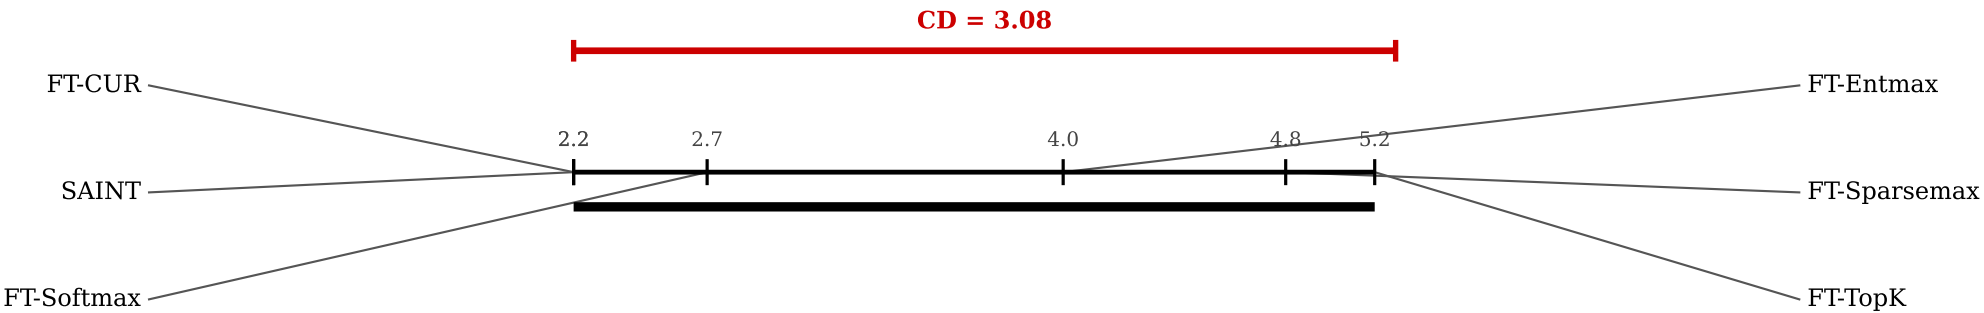
Diagrama de Diferença Crítica — F1-macro (Tier 2 — Transformers)
CD = 3.08
FT-CUR
SAINT
FT-Softmax
FT-Entmax
FT-Sparsemax
FT-TopK
2.2
2.7
4.0
4.8
5.2