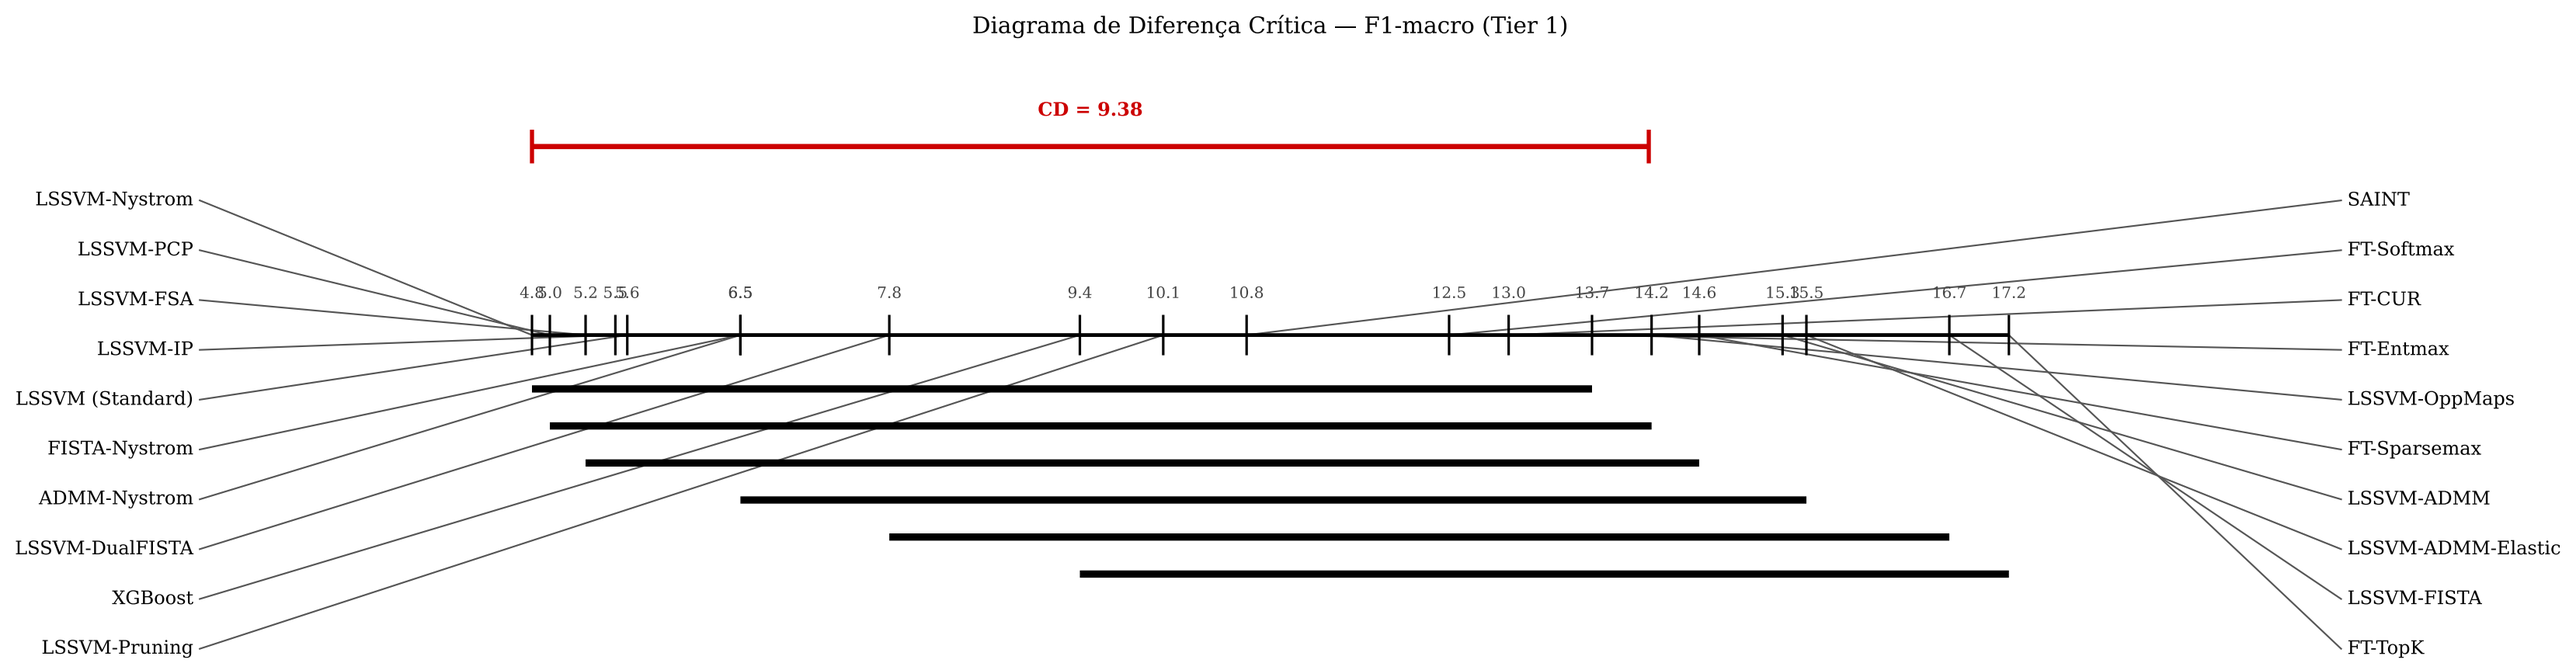
Diagrama de Diferença Crítica — F1-macro (Tier 1)
CD = 9.38
LSSVM-Nystrom
LSSVM-PCP
LSSVM-FSA
LSSVM-IP
LSSVM (Standard)
FISTA-Nystrom
ADMM-Nystrom
LSSVM-DualFISTA
XGBoost
LSSVM-Pruning
4.8
5.0
5.2
5.5
5.6
6.5
7.8
9.4
10.1
10.8
12.5
13.0
13.7
14.2
14.6
15.3
15.5
16.7
17.2
SAINT
FT-Softmax
FT-CUR
FT-Entmax
LSSVM-OppMaps
FT-Sparsemax
LSSVM-ADMM
LSSVM-ADMM-Elastic
LSSVM-FISTA
FT-TopK