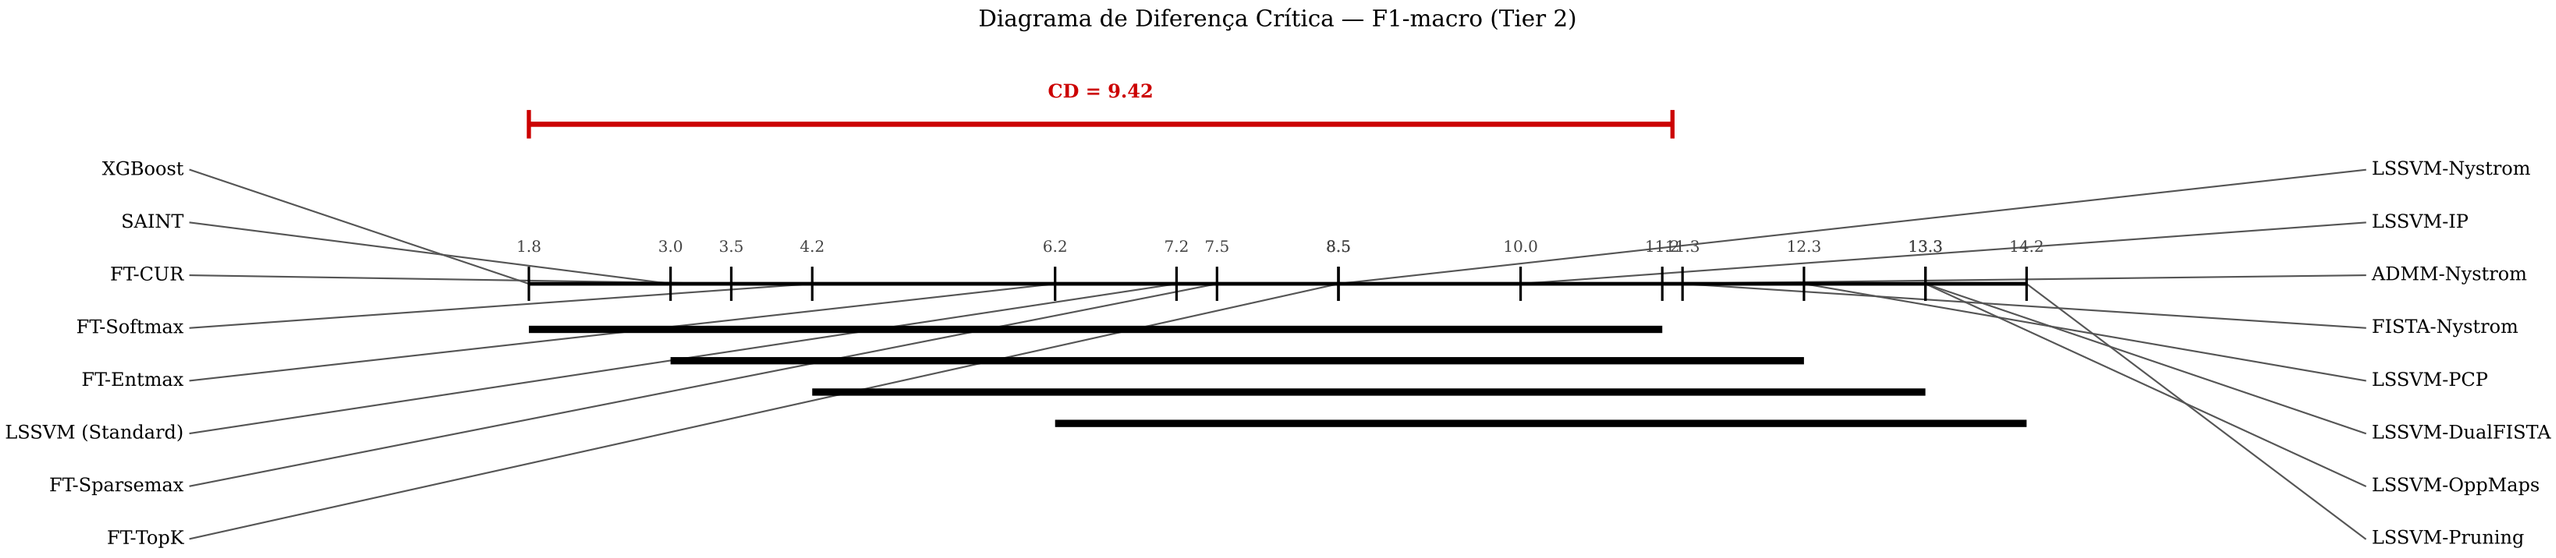
Diagrama de Diferença Crítica — F1-macro (Tier 2)
CD = 9.42
XGBoost
SAINT
FT-CUR
FT-Softmax
FT-Entmax
LSSVM (Standard)
FT-Sparsemax
FT-TopK
1.8
3.0
3.5
4.2
6.2
7.2
7.5
8.5
10.0
11.7
11.8
11.9
12.3
13.3
14.2
LSSVM-Nystrom
LSSVM-IP
ADMM-Nystrom
FISTA-Nystrom
LSSVM-PCP
LSSVM-DualFISTA
LSSVM-OppMaps
LSSVM-Pruning