Operador Nacional do Sistema Elétrico

IPDO


INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

Domingo, 05 Julho de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed

Produção			
Hidro Nacional	31.002	32.199	47,45%
Itaipu Binacional	4.600	4.538	6,69%
Termo Nuclear	1.990	2.008	2,96%
Termo Convencional	9.601	8.709	12,83%
Eólica	11.276	10.549	15,55%
Solar (***)	9.596	9.856	14,52%
Total SIN	68.065	67.859	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	1.600	1.406	
Carga (*)	66.465	66.453	

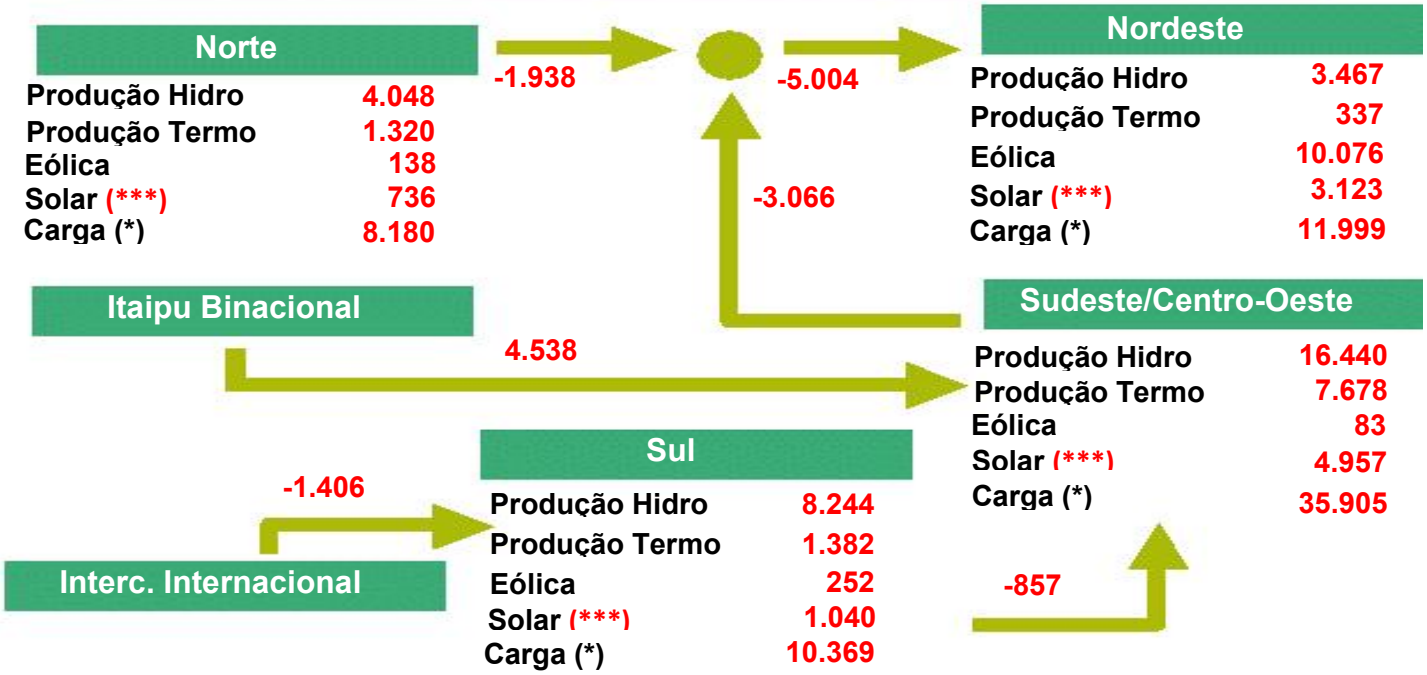

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

LEGENDA: Verificado / Programado


1.2 - Carga - MWmed

	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	10.369	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	35.905	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.180	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	11.999	15.502	em	19/11/2025
SIN	66.453	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

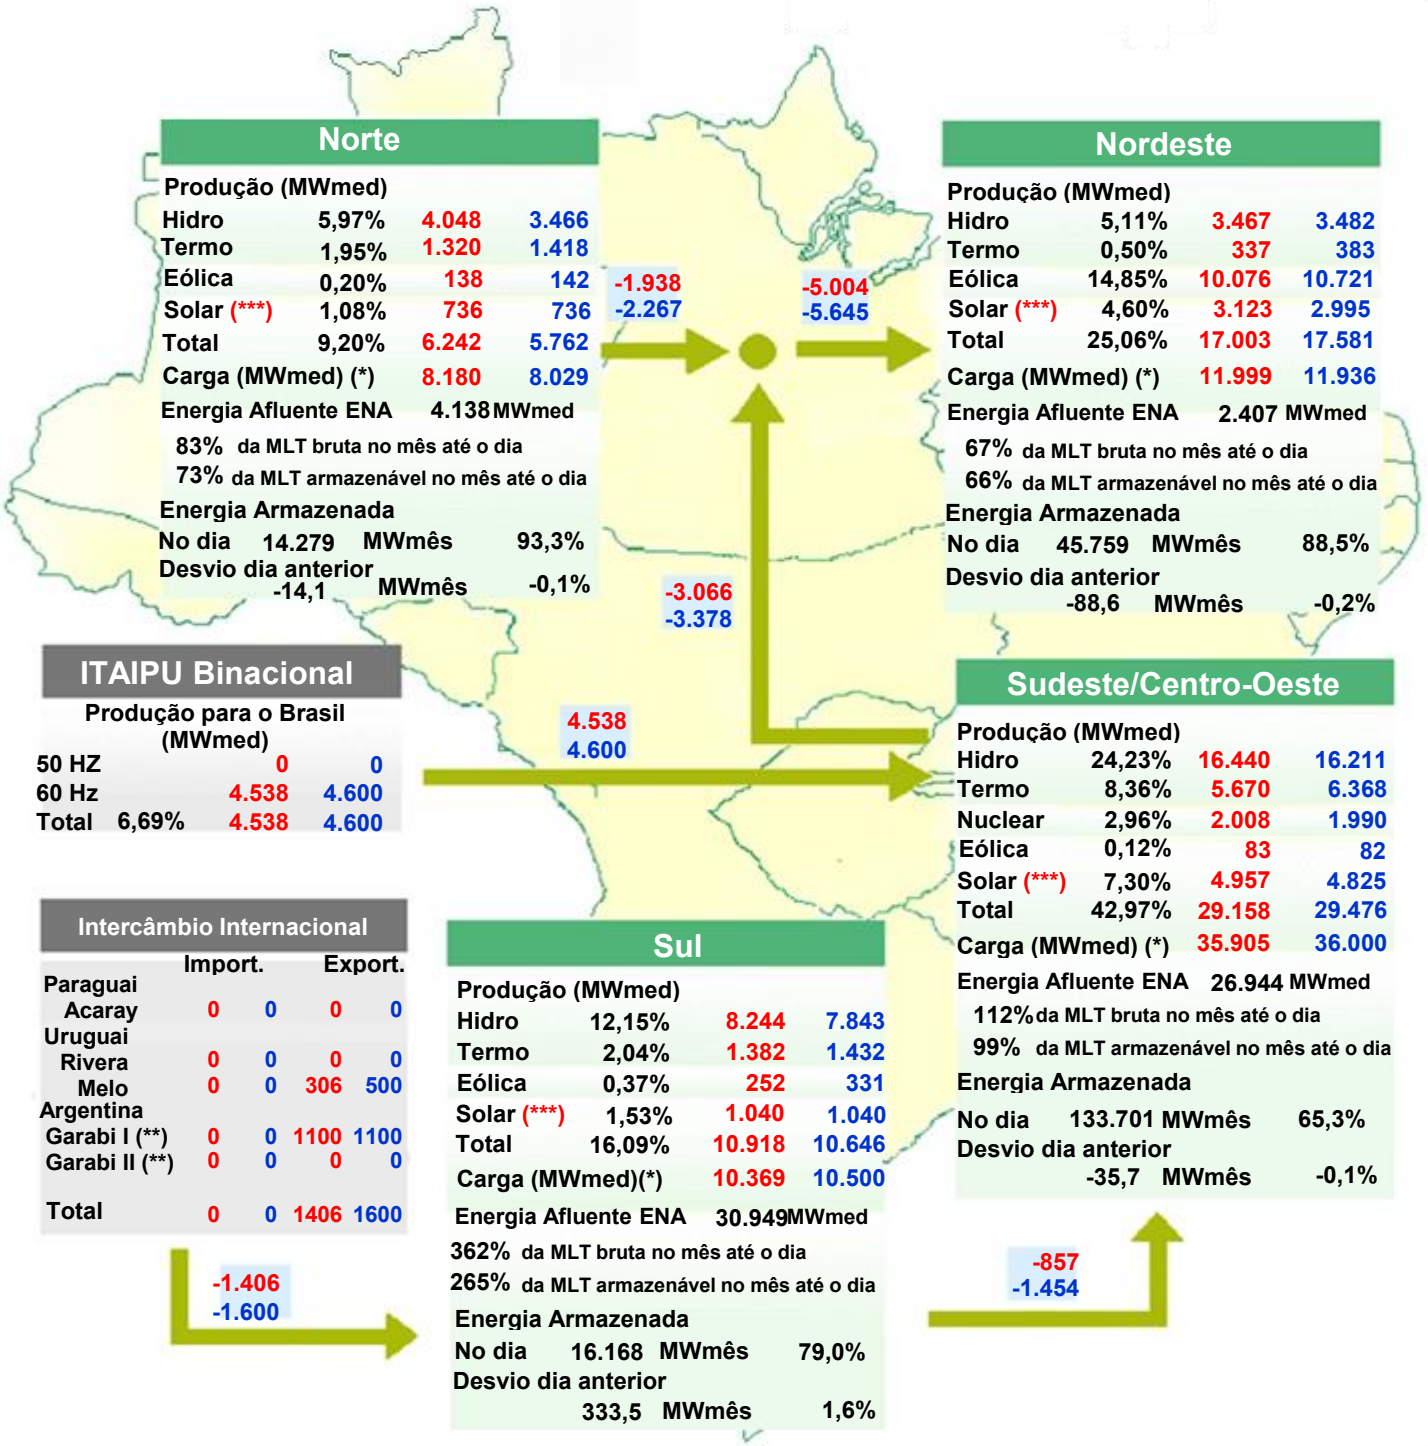

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	5,97%	4.048	3.466
Termo	1,95%	1.320	1.418
Eólica	0,20%	138	142
Solar (***)	1,08%	736	736
Total	9,20%	6.242	5.762
Carga (MWmed) (*)		8.180	8.029

Energia Afluente ENA 4.138 MWmed
83% da MLT bruta no mês até o dia
73% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.279 MWmês 93,3%
Desvio dia anterior -14,1 MWmês -0,1%

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	5,11%	3.467	3.482
Termo	0,50%	337	383
Eólica	14,85%	10.076	10.721
Solar (***)	4,60%	3.123	2.995
Total	25,06%	17.003	17.581
Carga (MWmed) (*)		11.999	11.936

Energia Afluente ENA 2.407 MWmed
67% da MLT bruta no mês até o dia
66% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 45.759 MWmês 88,5%
Desvio dia anterior -88,6 MWmês -0,2%

-1.938 / -2.267 (Norte → Nordeste)
-5.004 / -5.645 (Nordeste)
-3.066 / -3.378 (Nordeste → Sudeste/Centro-Oeste)

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		0	0
60 Hz		4.538	4.600
Total	6,69%	4.538	4.600

4.538 / 4.600 (ITAIPU → Sudeste/Centro-Oeste)

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	24,23%	16.440	16.211
Termo	8,36%	5.670	6.368
Nuclear	2,96%	2.008	1.990
Eólica	0,12%	83	82
Solar (***)	7,30%	4.957	4.825
Total	42,97%	29.158	29.476
Carga (MWmed) (*)		35.905	36.000

Energia Afluente ENA 26.944 MWmed
112% da MLT bruta no mês até o dia
99% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 133.701 MWmês 65,3%
Desvio dia anterior -35,7 MWmês -0,1%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	306	500
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	1100	1100
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	1406	1600

-1.406 / -1.600 (Intercâmbio → Sul)

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	12,15%	8.244	7.843
Termo	2,04%	1.382	1.432
Eólica	0,37%	252	331
Solar (***)	1,53%	1.040	1.040
Total	16,09%	10.918	10.646
Carga (MWmed)(*)		10.369	10.500

Energia Afluente ENA 30.949 MWmed
362% da MLT bruta no mês até o dia
265% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 16.168 MWmês 79,0%
Desvio dia anterior 333,5 MWmês 1,6%

-857 / -1.454 (Sul → Sudeste/Centro-Oeste)

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	209.908	16.168	133.701	14.279	45.759
Armazenamento ao final do dia (%)	71,9%	79,0%	65,3%	93,3%	88,5%
Variação em relação dia anterior (%)	0,1	1,6	-0,1	-0,1	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	0,9	17,3	-0,2	-0,8	-0,6

4 - Destaques da Operação

* CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à geração térmica e eólica inferiores ao previsto no SIN.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à geração térmica e eólica inferiores ao previsto no SIN.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à carga superior ao previsto neste submercado e à geração térmica e eólica inferiores ao previsto no SIN.

* TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS

O intercâmbio para o submercado Sul foi inferior ao programado devido à geração hidráulica superior e à carga inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi inferior ao programado devido à geração eólica inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Norte foi superior ao programado devido à geração hidráulica superior ao programado neste submercado.

* RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL

Submercado Sul:

Valor máximo: houve apenas limitação.
Período: Das 07h18 às 14h10.
Motivos: Controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 125 MW.
Período: Das 07h17 às 16h19.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 9.780 MW.
Período: Das 07h18 às 18h18 e das 20h49 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais de instrução de operação normal e controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 90 MW.
Período: Das 07h16 às 14h43.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	355	355	350	-5	-1%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1361	11	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	647	7	1%	---
Baixada Fluminense	EXP/PCI/INF	530	530	250	255	5	2%	---
Santa Cruz Nova	OME	500	350	350	339	-11	-3%	(3)
Marlim Azul	---	565	565	0	0	---	---	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/EXP/PCI	216	216	178	182	4	2%	---
GNA II	INF	1673	1253	1253	687	-566	-45%	(3)
Três Lagoas	EXP/PCI	360	270	90	90	---	0%	(2)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Termomacaé	EXP/PCI	929	828	665	496	-169	-25%	(3)
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/EXP/PCI	1036	844	413	416	3	1%	(2)
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	225	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	190	0	0	---	---	(4)
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	---	256	256	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13415	11501	5544	4823	-721	-13%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	INF/OME	345	345	322	322	---	0%	---
J. Lacerda C	INF	330	330	320	245	-75	-23%	---
J. Lacerda B	INF	220	220	220	221	1	0%	---
J. Lacerda A	INF	190	150	100	101	1	1%	(3)
Candiota III	INF	350	350	320	317	-3	-1%	---
Araucária	---	484	235	0	0	---	---	(3)
Canoas	---	249	248	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1878	1282	1206	-76	-6%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Termobahia	INF/EXP/PCI	186	170	80	81	1	1%	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4953	80	81	1	1%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME/UCM	85	79	31	32	1	3%	---
Pirarucu	INF/OME	73	67	29	30	1	3%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	62	-5	-7%	---
Jaraqui	INF/OME/UCM	75	63	31	33	2	6%	(3)
Tambaqui	INF/OME/UCM	75	63	32	31	-1	-3%	(3)
Aparecida	OME	166	159	159	159	---	0%	---
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	541	503	515	12	2%	---
Maranhão III	UCM	519	519	88	92	4	5%	---
Maranhão IV	---	338	338	0	0	---	---	---
Maranhão V	---	338	338	0	0	---	---	---
Parnaíba V	---	365	365	0	0	---	---	---
Jaguatirica II	OME/UCM/REL	141	126	42	50	8	19%	(3)
Nova Venécia	INF	265	265	180	184	4	2%	---
Porto do Itaqui	---	360	0	0	0	---	---	(3)
Bonfim	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Cantá	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Pau Rainha	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Santa Luz	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Baliza	INF	10	5	5	5	---	0%	(4)
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	---	12	12	0	0	---	---	---
Monte Cristo Sucuba	---	43	38	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3459	1187	1213	26	2%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	INF/OME	8	8	4	5	1	25%	---
TOTAL S		18	8	4	5	1	25%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME/UCM/INF	50	50	34	35	1	3%	---
Santa Vitória	INF	41	41	18	18	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	OME	17	12	1	3	2	200%	(3)
Prosperidade I	---	28	18	0	0	---	---	(2)
Prosperidade III	---	56	55	0	0	---	---	---
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	122	1	3	2	200%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	964	956	INF
	397	394	OME
Angra I	458	453	INF
	189	187	OME
Baixada Fluminense	230	230	EXP
	20	20	PCI
	5	0	INF
Cubatão	32	28	INF
	135	135	EXP
	15	15	PCI
Três Lagoas	84	84	EXP
	6	6	PCI
Termomacaé	435	604	EXP
	61	61	PCI
Termorio	91	88	INF
	296	296	EXP
	29	29	PCI
Pampa Sul	294	294	INF
	28	28	OME
Termobahia	21	20	INF
	54	54	EXP
	6	6	PCI
Poraquê	9	8	INF
	19	19	OME
	4	4	UCM
Pirarucu	9	8	INF
	21	21	OME
Jaraqui	8	7	INF
	24	23	OME
	1	1	UCM
Tambaqui	7	8	INF
	23	23	OME
	1	1	UCM
Mauá 3	138	126	INF
	273	273	OME
	104	104	UCM
Jaguatirica II	25	22	OME
	20	20	UCM
	5	0	REL
Onça Pintada	10	10	OME
	24	24	UCM
	1	0	INF
São Sepé	5	4	INF
	0	0	OME

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	11501	5544	4823	-721	-13%
SUL	2826	1886	1286	1211	-75	-6%
NORDESTE	5723	5075	81	84	3	4%
NORTE	3954	3459	1187	1213	26	2%
TOTAL SIN	25918	21921	8098	7331	-767	-9%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Três Lagoas	360	270	90
Termorio	1036	844	192
Seropédica	386	225	161
Prosperidade I	28	18	10
Total	1810	1357	453

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	355	135
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Santa Cruz Nova	500	350	150
GNA II	1673	1253	420
Termomacaé	929	828	101
J. Lacerda A	190	150	40
Araucária	484	235	249
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Vale do Açú	323	110	213
Campina Grande	169	0	169
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	200	23
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15
Porto do Itaqui	360	0	360
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	12	5
Total	6820	3835	2985

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Nova Piratininga	576	190	386
Baliza	10	5	5
Total	586	195	391

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	1810	1357	453
Por Restrição Operativa	6820	3835	2985
Por Restrição Operativa e Manutenção	586	195	391
Demais Restrições Agregadas	16702	16534	168
Total	25918	21921	3997

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1979	10	1969

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	647	7	Rendimento
Angra II	1350	1361	11	Rendimento
Baixada Fluminense	250	255	5	Demanda de vapor
Do Atlântico	355	350	-5	Adequação do processo industrial
GNA II	1253	687	-566	Indisponibilidade de unidade geradora
J. Lacerda C	320	245	-75	Desligamento automático Rampa de geração
Jaguatirica II	42	50	8	Controle de fluxos sistêmicos
Mauá 3	503	515	12	Rendimento
Santa Cruz Nova	350	339	-11	Rendimento
Termomacaé	665	496	-169	Rampa de geração Indisponibilidade da conversora de Melo
Tucunaré	67	62	-5	Desligamento automático
Total	5795	5007	-788	

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras n° 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (20h36min)

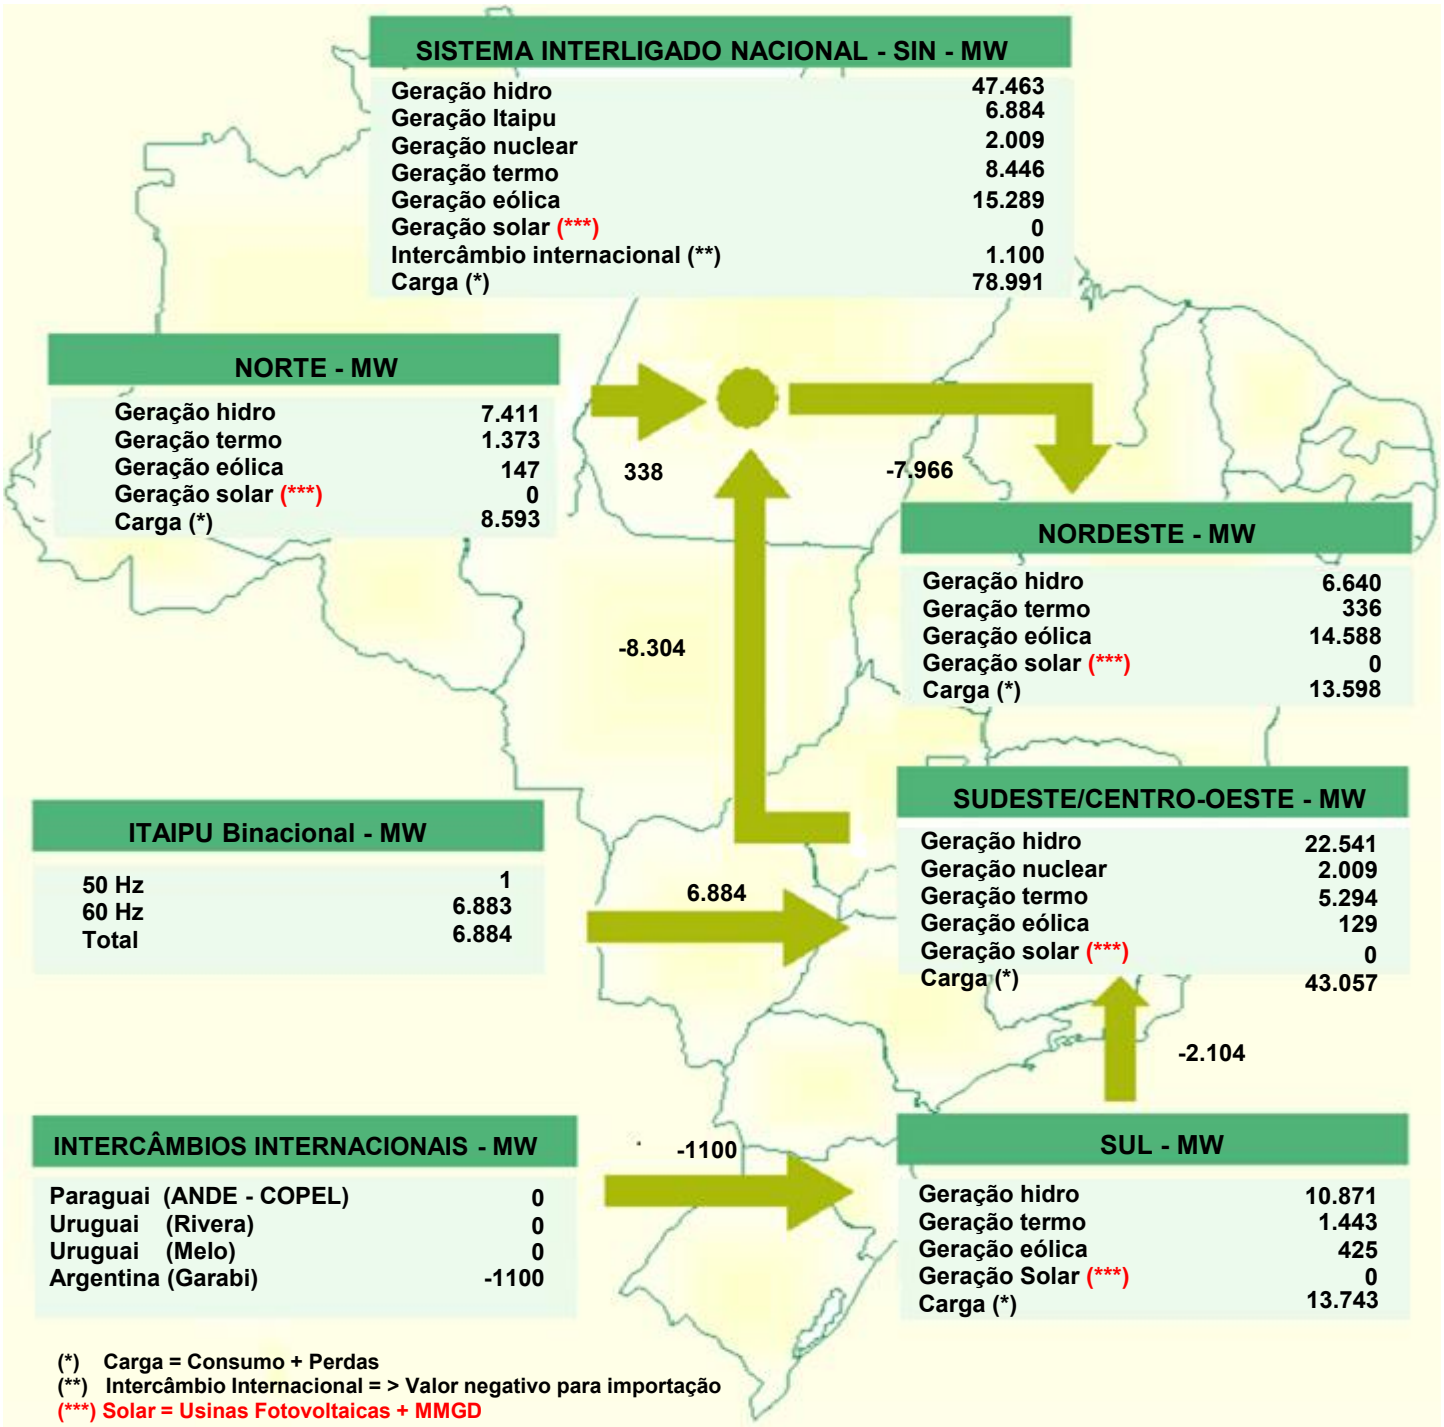

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia		Máxima Histórica		
SUL	14.053	às 19h48min	22.978	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	43.057	às 20h36min	62.456	em	18/02/2025
NORTE	9.008	às 23h17min	10.489	em	28/10/2025
NORDESTE	13.827	às 21h52min	17.416	em	04/02/2026
SIN	78.991	às 20h36min	106.536	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

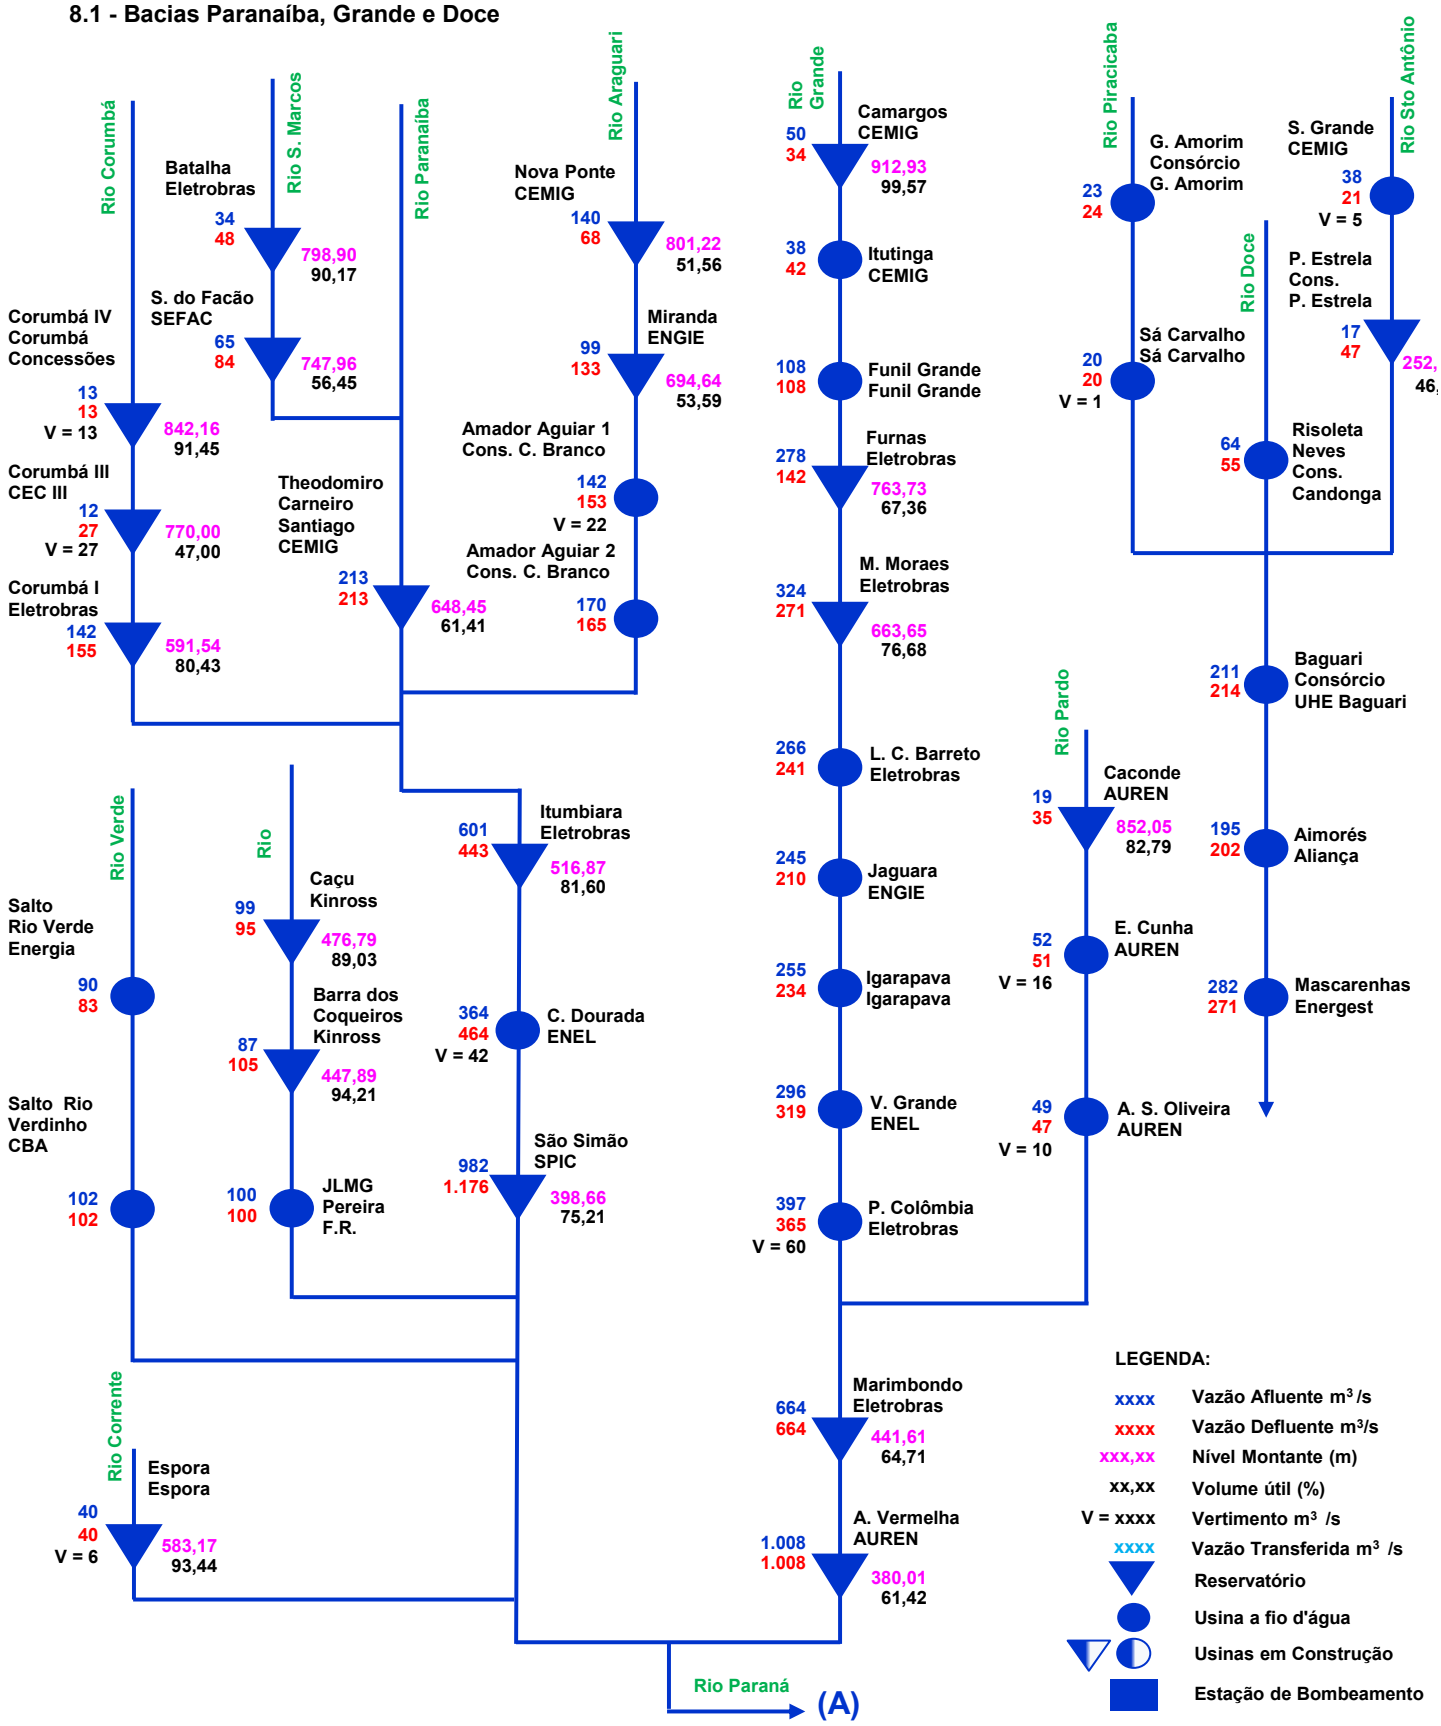


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

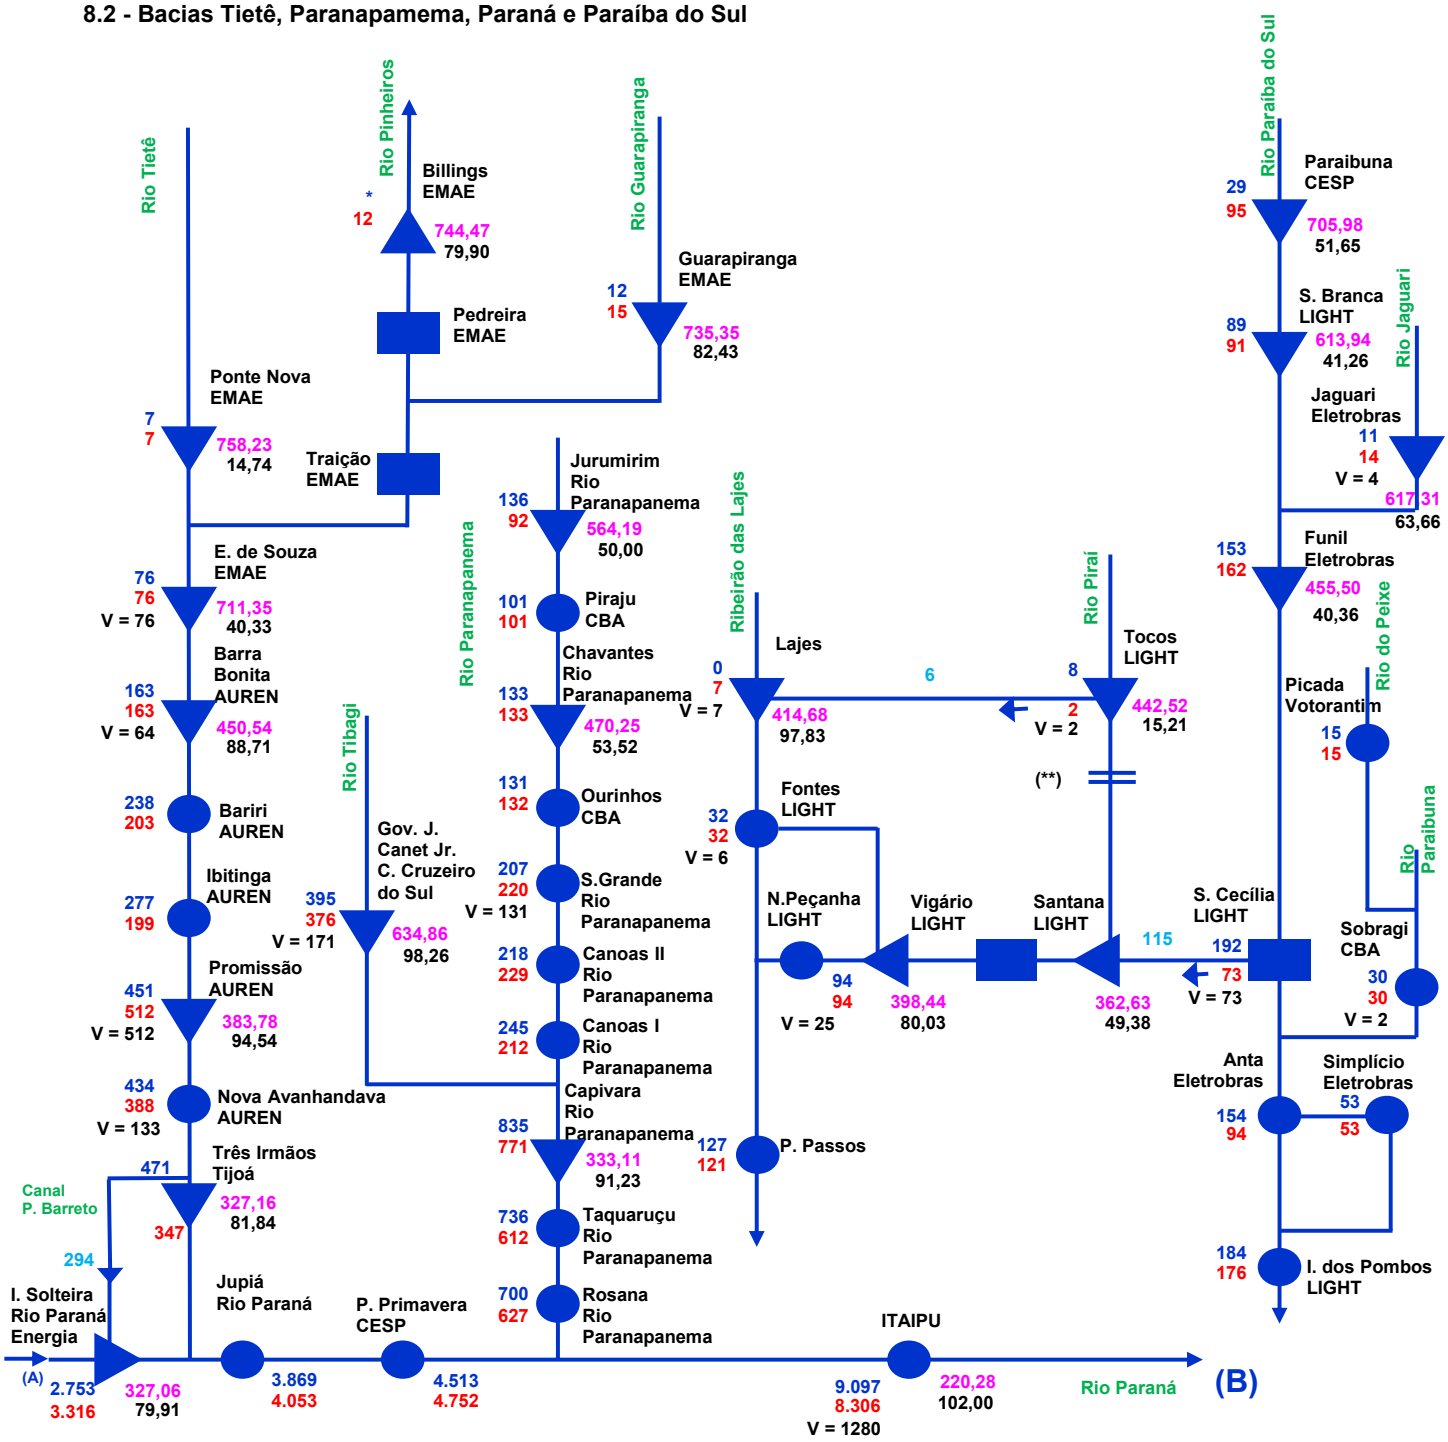

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
		% da MLT	Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	63,7	84	84	88	2.062	1.307
Grande	67,5	93	105	106	1.371	945
Tietê	85,5	109	94	127	334	330
Paranapanema	66,7	87	75	92	1.011	698
Paraná	79,7	122	116	129	7.432	7.834
Paraíba do Sul	53,5	82	90	91	656	493

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

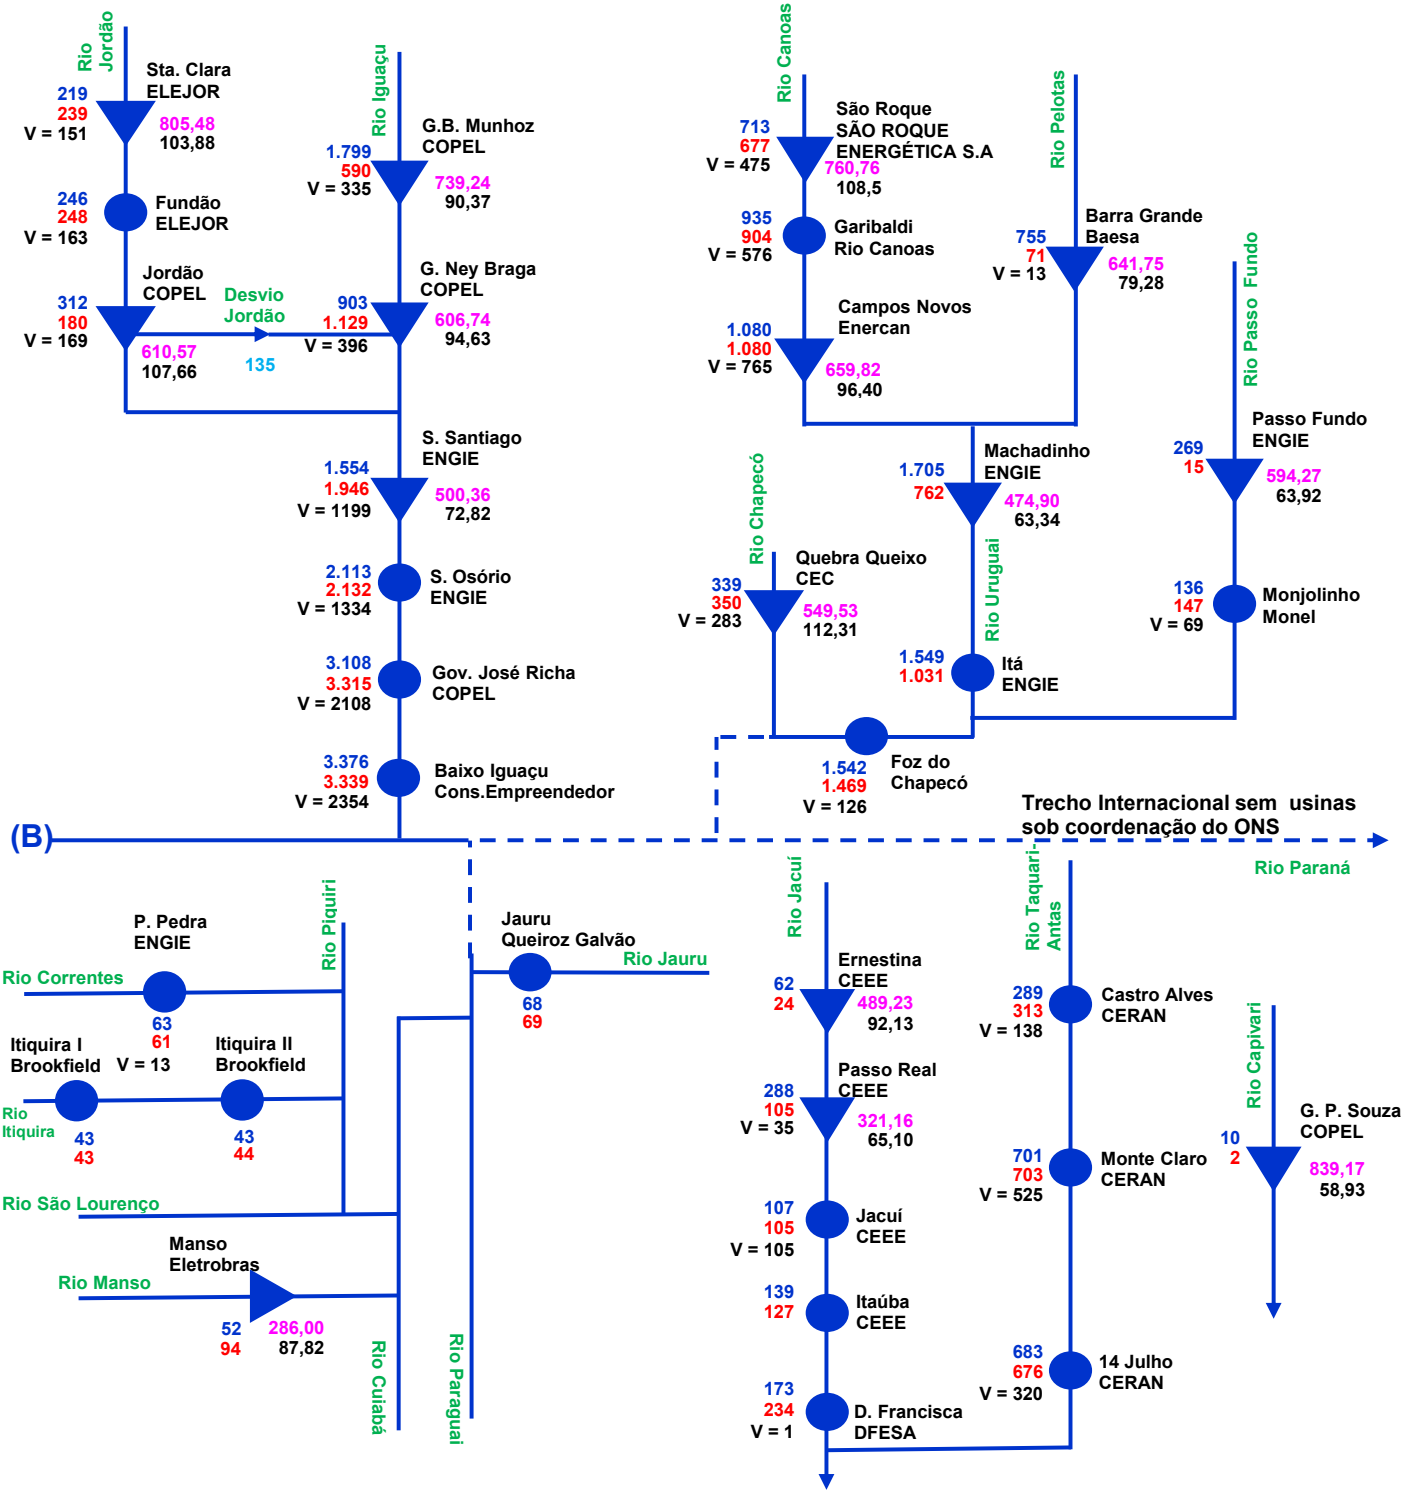


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	84,3	259	214	321	3.004	3.678
Jacuí	65,8	128	100	181	473	362
Uruguai	77,5	358	385	469	3.168	2.932
Capivari	58,6	66	98	98	12	0
Paraguai	87	92	85	93	186	233

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

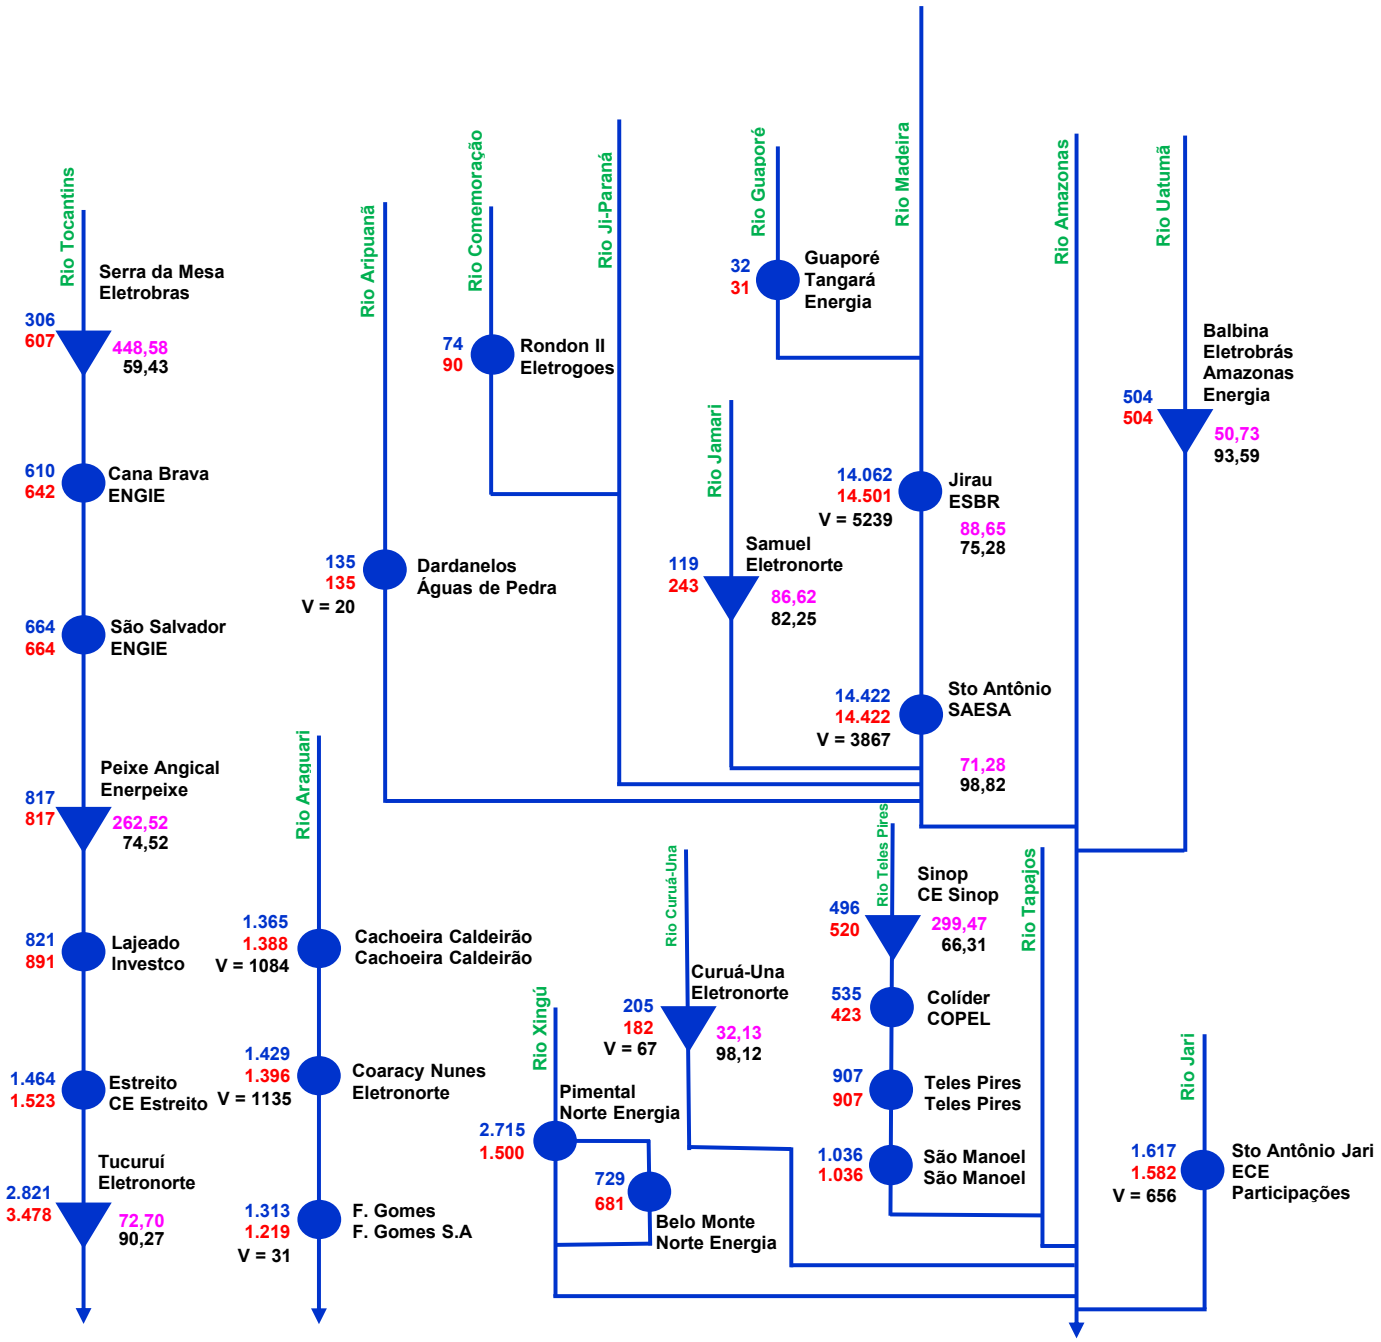


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	67,9	67	64	64	4.205	3.071
Amazonas	79	106	91	112	5.100	6.338

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

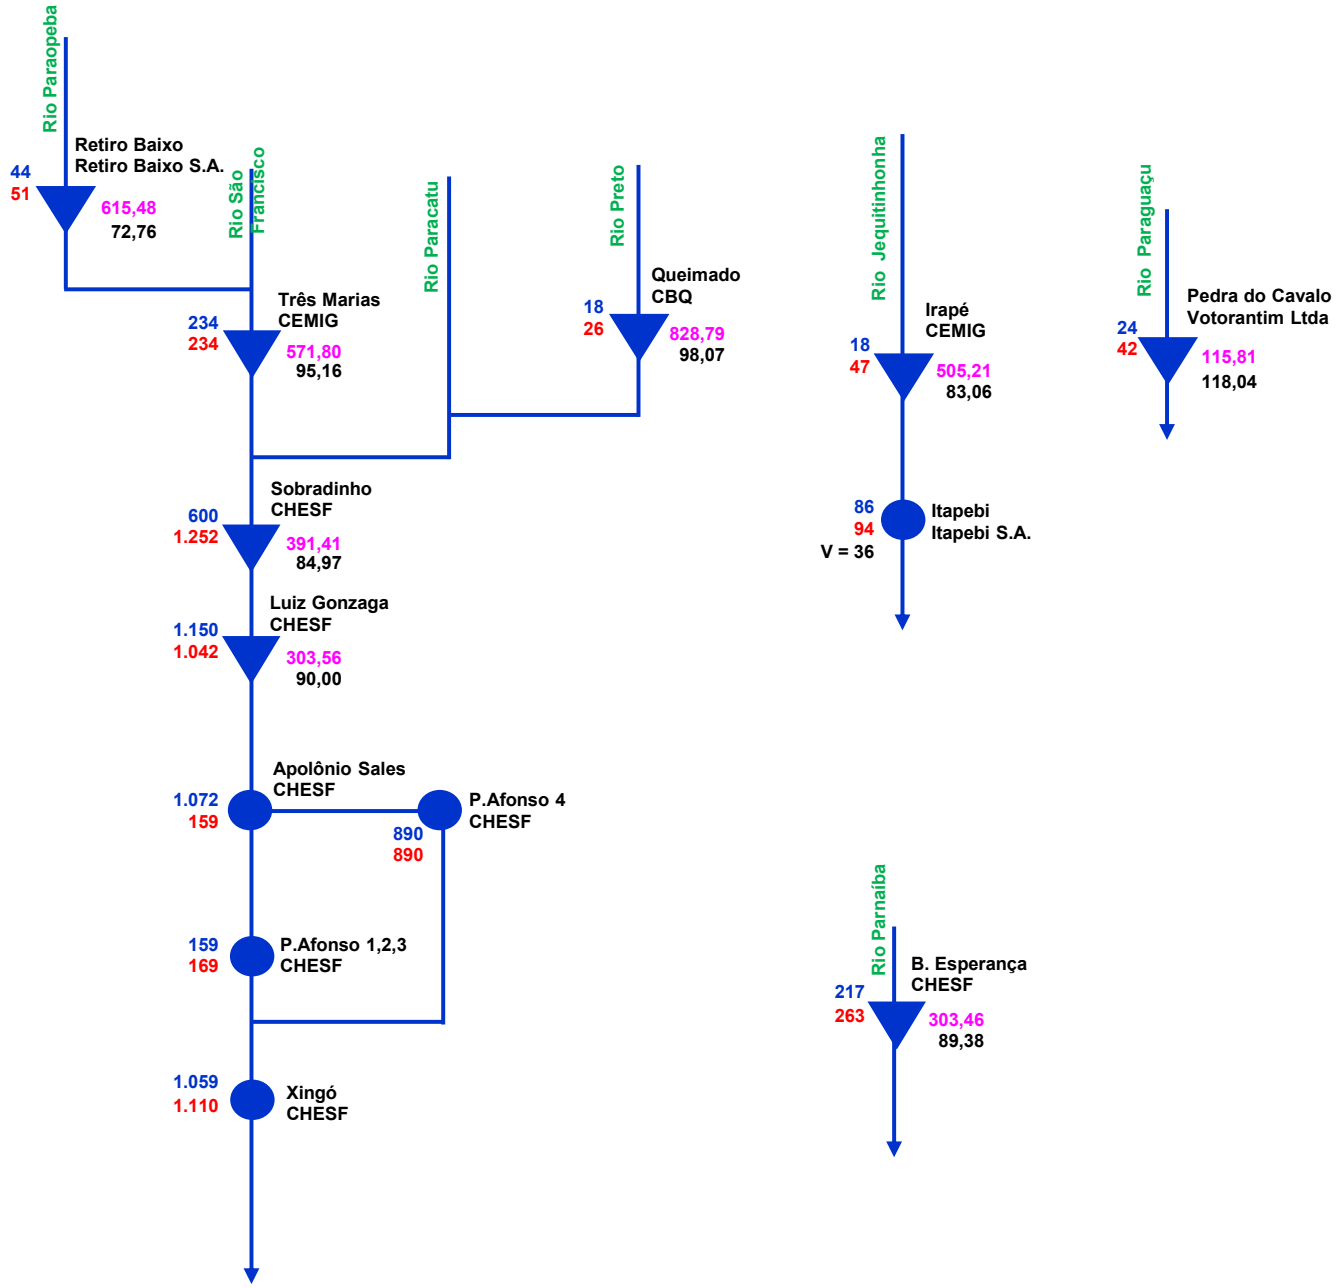

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
		% da MLT	Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	88,7	66	67	67	3.334	2.626
Parnaíba	88,7	88	89	89	104	98

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,40%	---	---	---
GRANDE	26,03%	---	---	---
TIETÊ	6,22%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,84%	1,59%	---	---
PARANÁ	2,20%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,03%	---	---	---
PARAGUAI	0,36%	---	---	---
DOCE	0,00%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,20%	---	1,82%	---
IGUAÇU	---	52,45%	---	---
JACUÍ	---	12,33%	---	---
URUGUAI	---	32,27%	---	---
CAPIVARI	---	1,36%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,87%	---	96,79%	---
PARNAÍBA	---	---	0,51%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,87%	---
TOCANTINS	15,21%	---	---	94,69%
AMAZONAS	0,63%	---	---	5,31%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

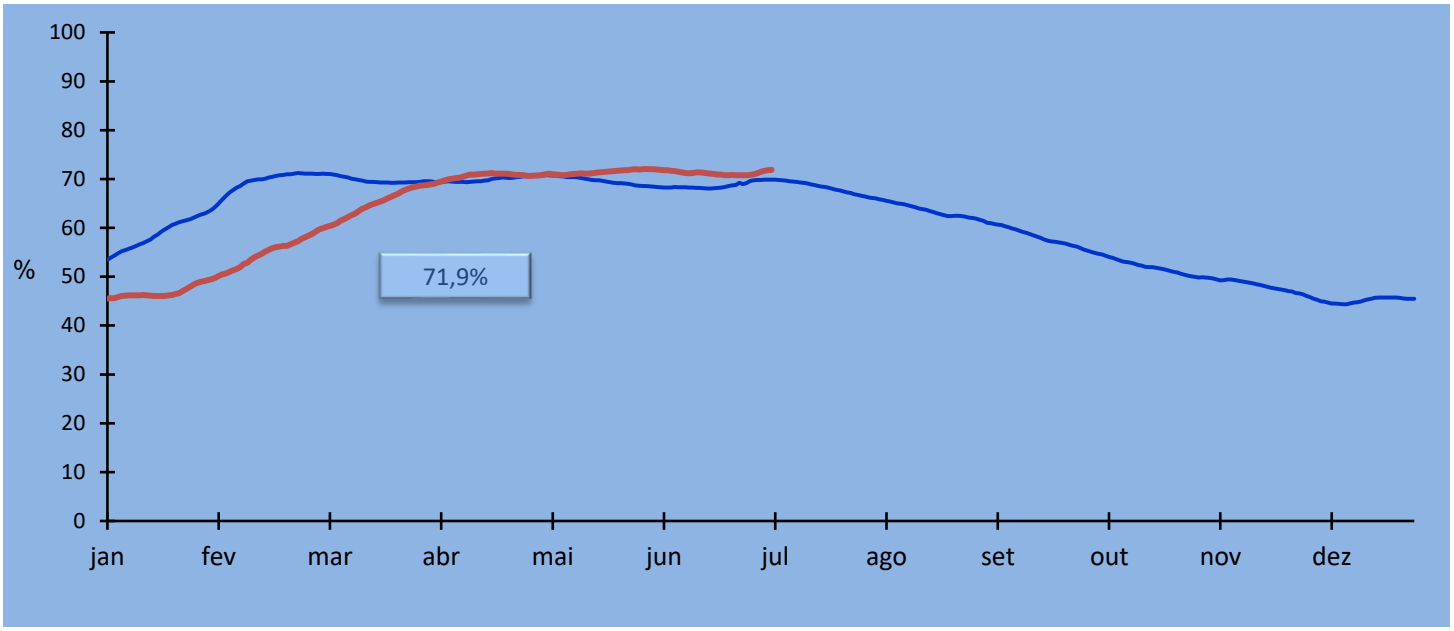


9.2 - Sul

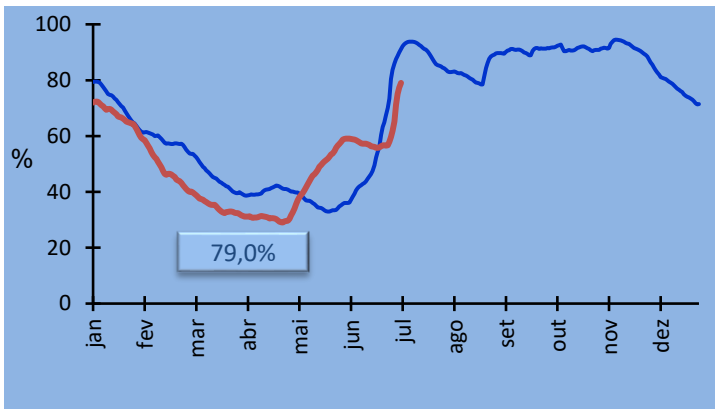


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

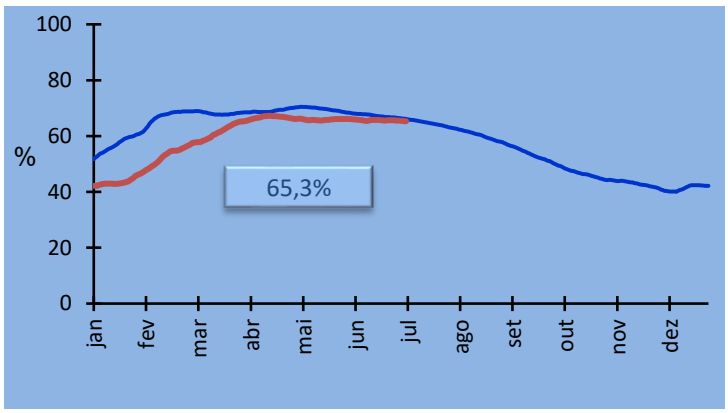

9.4 - Nordeste

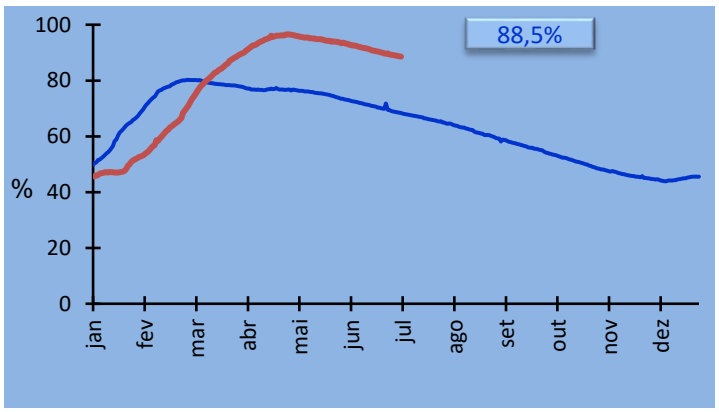

9.5- Norte

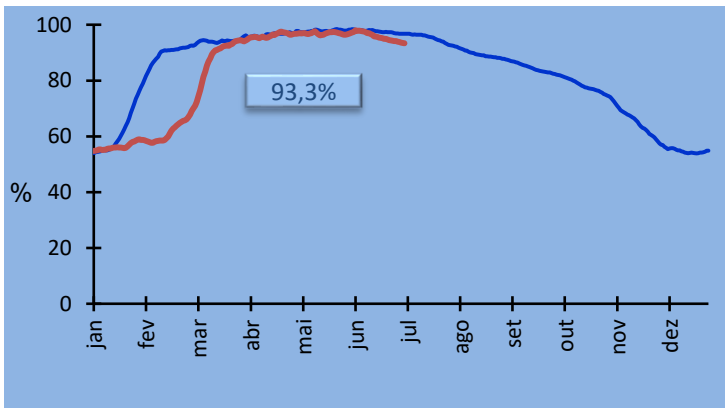

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.