
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Quinta-Feira, 11 Junho de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	40.403	42.801	51,89%
Itaipu Binacional	5.559	5.539	6,72%
Termo Nuclear	1.990	2.007	2,43%
Termo Convencional	11.235	10.213	12,38%
Eólica	13.150	13.546	16,42%
Solar (***)	8.945	8.378	10,16%
Total SIN	81.282	82.484	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	1.308	924	
Carga (*)	79.974	81.560	

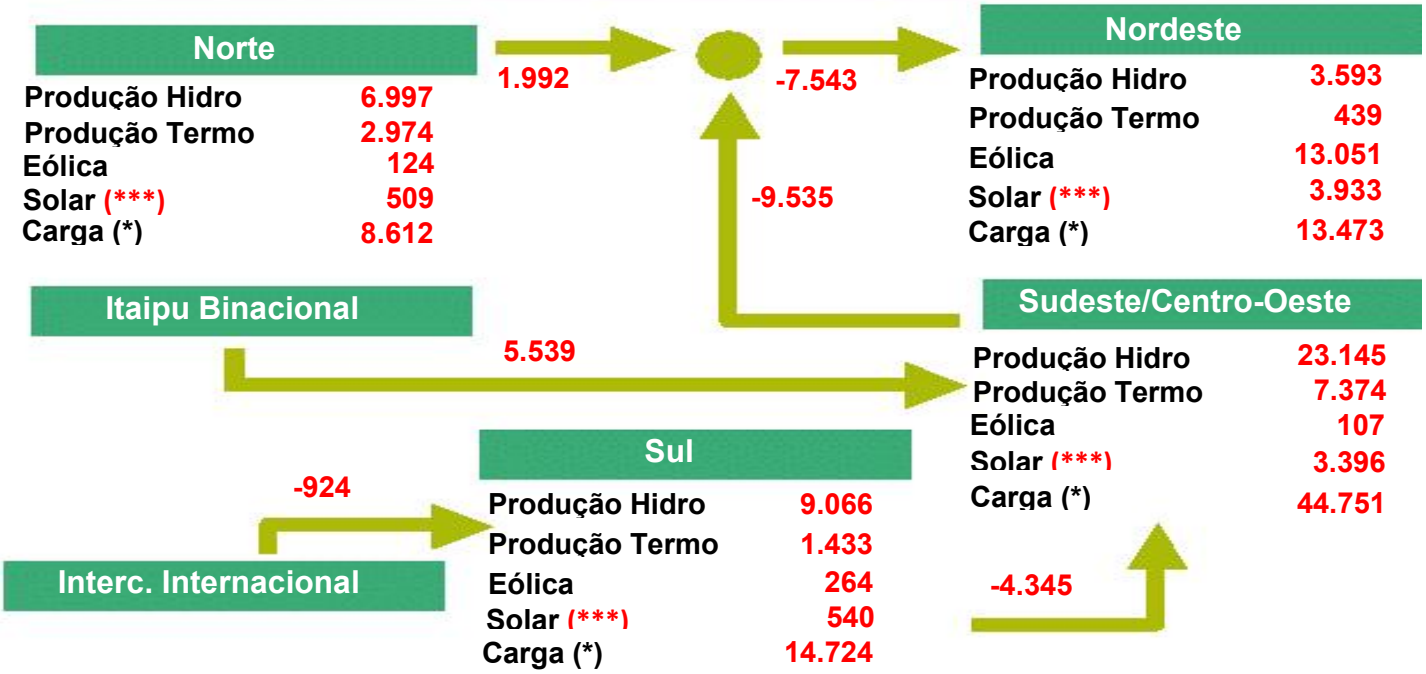

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	14.724	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	44.751	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.612	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.473	15.502	em	19/11/2025
SIN	81.560	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

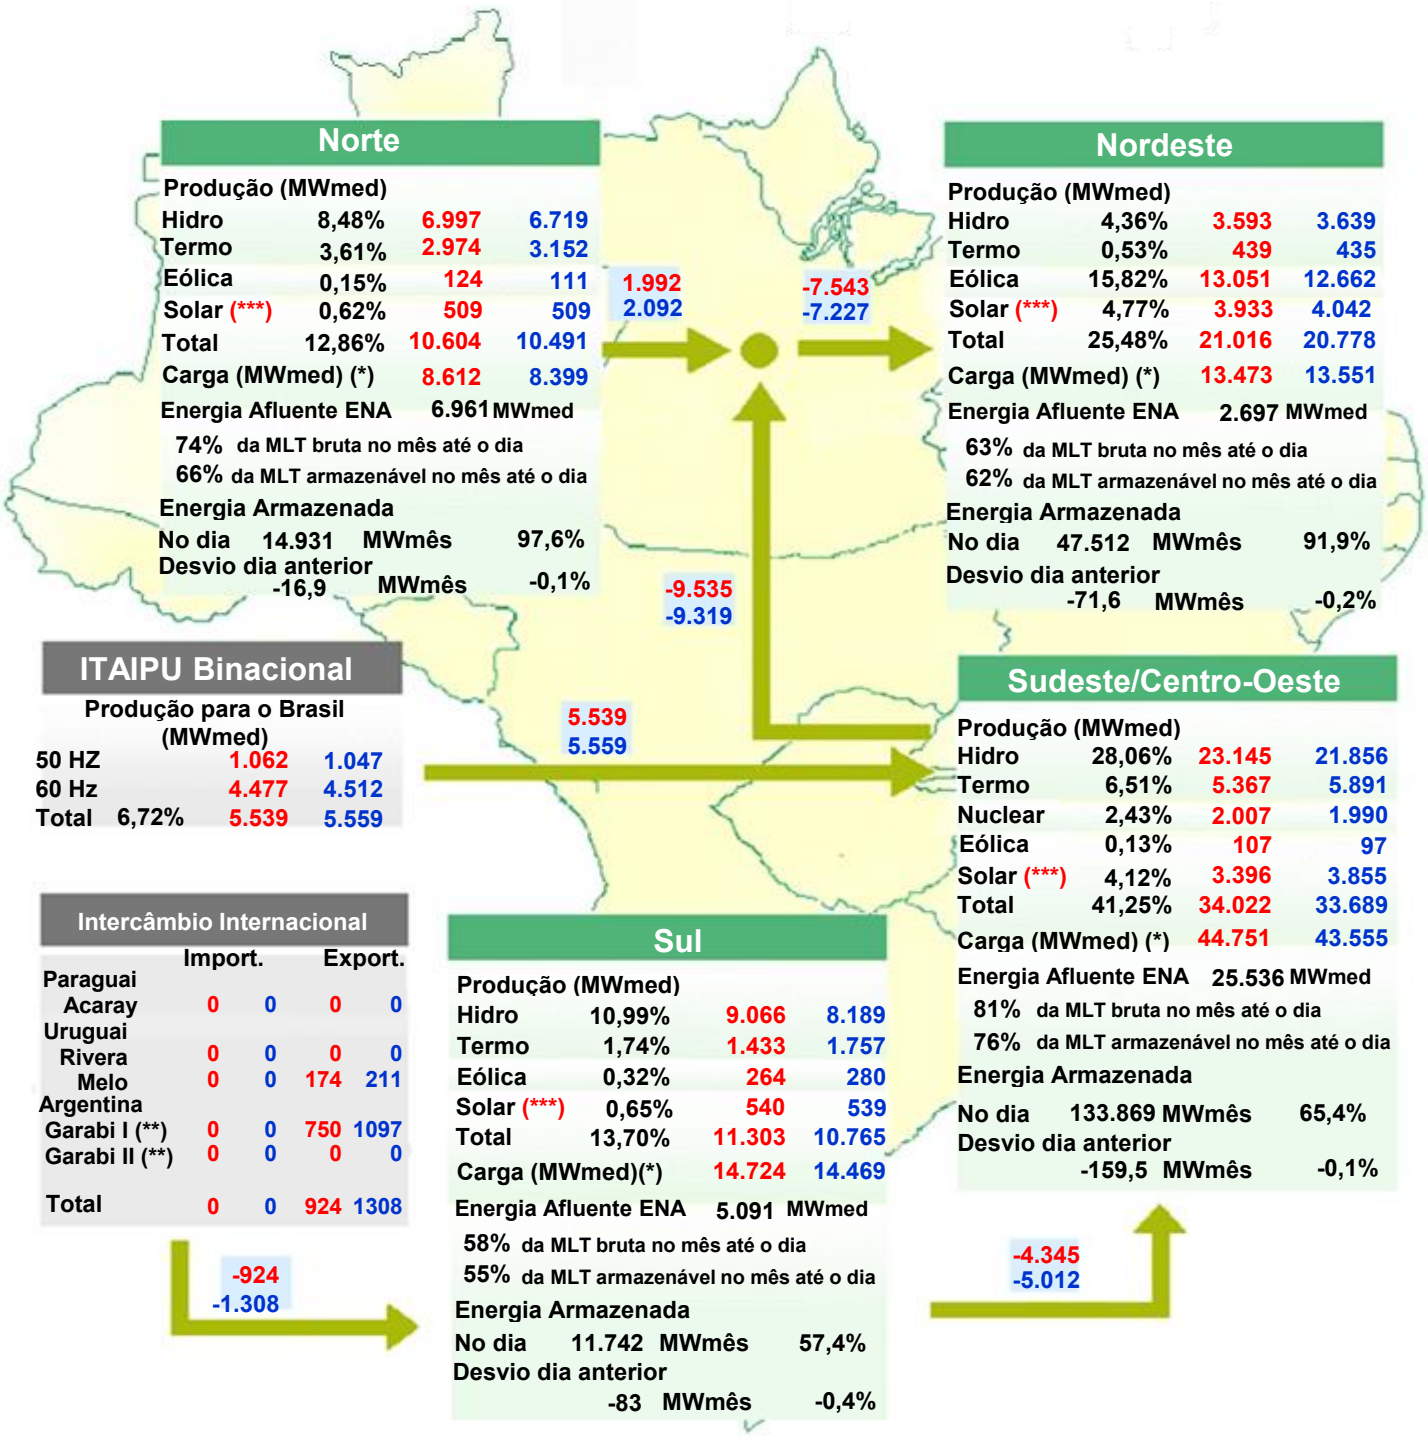

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	8,48%	6.997	6.719
Termo	3,61%	2.974	3.152
Eólica	0,15%	124	111
Solar (***)	0,62%	509	509
Total	12,86%	10.604	10.491
Carga (MWmed) (*)		8.612	8.399

Energia Afluente ENA 6.961 MWmed
74% da MLT bruta no mês até o dia
66% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.931 MWmês 97,6%
Desvio dia anterior -16,9 MWmês -0,1%

1.992 / 2.092 (Norte → Nordeste)
-7.543 / -7.227 (Nordeste → Norte)
-9.535 / -9.319 (Sudeste/Centro-Oeste → Norte)

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,36%	3.593	3.639
Termo	0,53%	439	435
Eólica	15,82%	13.051	12.662
Solar (***)	4,77%	3.933	4.042
Total	25,48%	21.016	20.778
Carga (MWmed) (*)		13.473	13.551

Energia Afluente ENA 2.697 MWmed
63% da MLT bruta no mês até o dia
62% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 47.512 MWmês 91,9%
Desvio dia anterior -71,6 MWmês -0,2%

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.062	1.047
60 Hz		4.477	4.512
Total	6,72%	5.539	5.559

5.539 / 5.559 (ITAIPU → Sudeste/Centro-Oeste)

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	28,06%	23.145	21.856
Termo	6,51%	5.367	5.891
Nuclear	2,43%	2.007	1.990
Eólica	0,13%	107	97
Solar (***)	4,12%	3.396	3.855
Total	41,25%	34.022	33.689
Carga (MWmed) (*)		44.751	43.555

Energia Afluente ENA 25.536 MWmed
81% da MLT bruta no mês até o dia
76% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 133.869 MWmês 65,4%
Desvio dia anterior -159,5 MWmês -0,1%

-4.345 / -5.012 (Sudeste/Centro-Oeste → Sul)

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	174	211
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	750	1097
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	924	1308

-924 / -1.308 (Intercâmbio Internacional → Sul)

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	10,99%	9.066	8.189
Termo	1,74%	1.433	1.757
Eólica	0,32%	264	280
Solar (***)	0,65%	540	539
Total	13,70%	11.303	10.765
Carga (MWmed)(*)		14.724	14.469

Energia Afluente ENA 5.091 MWmed
58% da MLT bruta no mês até o dia
55% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 11.742 MWmês 57,4%
Desvio dia anterior -83 MWmês -0,4%

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	208.054	11.742	133.869	14.931	47.512
Armazenamento ao final do dia (%)	71,2%	57,4%	65,4%	97,6%	91,9%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	-0,8	-1,3	-0,7	1,2	-1,7

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado e no SIN.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado e no SIN.

Submercado Nordeste:

A geração hidráulica foi inferior ao valor programado na UHE Paulo Afonso IV, para controle da cota da UHE Xingó.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado e no SIN.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio para o submercado Sul foi inferior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto no submercado Sudeste/Centro-Oeste.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi superior ao programado devido à geração eólica superior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Norte foi inferior ao programado devido à carga superior e à geração térmica inferior ao programado neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Nada a relatar.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 1.151 MW.
Período: Das 08h09 às 13h43.
Motivos: Controle de fluxos sistêmicos de operação normal.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 4.911 MW.
Período: Da 00h00 às 14h25 e das 18h18 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenções em andamento.

Submercado Norte:

Nada a relatar.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi I, foi inferior ao valor programado devido à indisponibilidade da UTE Jorge Lacerda C e à carga superior ao valor previsto no SIN durante a ponta de carga.

O intercâmbio internacional do Brasil para o Uruguai, via conversora de Melo, foi inferior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto no SIN durante a ponta de carga.

* OCORRÊNCIAS

Às 09h04 ocorreu o desligamento automático das subestações 230 kV Governador Mangabeira e Tomba, no estado da Bahia.
Causa: a ser identificada.
Consequência: interrupção de 180 MW da Neoenergia Coelba, no sul do estado da Bahia.
Normalização: a normalização das cargas foi iniciada às 09h05, via rede de distribuição, sendo que às 10h05 havia sido transferido 51 MW de carga. A normalização dos equipamentos foi iniciada às 10h47 e às 11h37 foi concluída a normalização das cargas e equipamentos.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	385	385	292	-93	-24%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Xavantes	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Karkey 013	---	256	0	0	0	---	---	(3)
Karkey 019	---	126	0	0	0	---	---	(3)
Porsud II	---	78	0	0	0	---	---	(3)
Porsud I	---	116	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	OME	1350	1350	1350	1359	9	1%	---
Angra I	OME	640	640	640	648	8	1%	---
Baixada Fluminense	OME	530	246	246	250	4	2%	(3)
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	329	-171	-34%	---
Marlim Azul	INF/OME/UCM	565	565	565	575	10	2%	---
GNA I	---	1339	0	0	0	---	---	(2)
Cubatão	INF/REL/EXP/PCI/GSB	216	216	166	173	7	4%	---
GNA II	---	1673	906	0	0	---	---	(3)
Três Lagoas	---	360	270	0	0	---	---	(2)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	GSB	1036	844	95	95	---	0%	(2)
Termomacaé	INF/REL/EXP/PCI	929	828	175	183	8	5%	(2)
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	270	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	188	0	0	---	---	(3)
TOTAL SE / CO		13415	9189	4122	3904	-218	-5%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	OME	345	345	345	344	-1	0%	---
J. Lacerda C	EXP/PCI	330	330	320	0	-320	-100%	---
J. Lacerda B	REL/EXP/PCI	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	---	190	0	0	0	---	---	(3)
Candiota III	INF/REL/EXP/PCI	350	350	320	323	3	1%	---
Araucária	INF/REL/EXP/PCI	484	484	360	361	1	0%	---
Canoas	---	249	248	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1977	1565	1248	-317	-20%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Petrolina	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Termobahia	INF/GSB	186	170	80	81	1	1%	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termonordeste	---	171	0	0	0	---	---	(3)
Termoparaíba	---	171	0	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5926	4953	80	81	1	1%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	OME	85	75	75	76	1	1%	(3)
Pirarucu	OME	73	67	67	66	-1	-1%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	OME	75	63	63	62	-1	-2%	(3)
Tambaqui	OME	75	63	63	58	-5	-8%	(3)
Aparecida	OME	166	117	117	116	-1	-1%	(2)
Mauá 3	OME	591	541	541	566	25	5%	---
Maranhão III	OME	519	519	519	507	-12	-2%	---
Maranhão IV	OME	338	338	338	320	-18	-5%	---
Maranhão V	OME	338	338	338	325	-13	-4%	---
Parnaíba V	OME	365	365	365	359	-6	-2%	---
Jaguatirica II	OME/UCM	141	126	54	56	2	4%	(3)
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Nova Venécia	INF	265	265	256	262	6	2%	---
Bonfim	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Cantá	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	5	6	1	20%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	5	6	1	20%	---
Baliza	---	10	0	0	0	---	---	(4)
Parnaíba IV	INF/REL/EXP/PCI	56	56	45	45	---	0%	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL	12	12	4	3	-1	-25%	---
Monte Cristo Sucuba	---	43	38	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3768	2932	2911	-21	-1%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	---
São Sepé	OME	8	4	4	4	---	0%	(3)
TOTAL S		18	4	4	4	0	0%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME	50	50	50	50	---	0%	---
Santa Vitória	OME	41	41	41	41	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	OME/UCM	17	12	12	8	-4	-33%	(3)
Prosperidade I	OME	28	18	14	8	-6	-43%	---
Prosperidade III	OME/UCM	56	46	34	23	-11	-32%	(3)
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	113	60	39	-21	-35%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária Verificada	Média Diária Programada	Razão do Despacho
Marlim Azul	28	26	INF
	455	447	OME
	92	92	UCM
Cubatão	7	0	INF
	9	0	REL
	44	52	EXP
	5	6	PCI
	108	108	GSB
Termomacaé	10	0	INF
	18	0	REL
	141	159	EXP
	14	16	PCI
J. Lacerda C	0	272	EXP
	48	48	PCI
J. Lacerda B	21	0	REL
	171	189	EXP
	28	31	PCI
Candiota III	3	0	INF
	29	0	REL
	250	275	EXP
	41	45	PCI
Araucária	1	0	INF
	41	0	REL
	297	335	EXP
	22	25	PCI
Termobahia	1	0	INF
	80	80	GSB
Jaguatirica II	47	45	OME
	9	9	UCM
Pau Rainha	5	4	INF
	1	1	OME
Santa Luz	5	4	INF
	1	1	OME
Parnaíba IV	18	17	INF
	5	0	REL
	21	26	EXP
	1	2	PCI
ERB Candeias	7	11	OME
	1	1	UCM
Prosperidade III	21	32	OME
	2	2	UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	9189	4122	3904	-218	-5%
SUL	2826	1981	1569	1252	-317	-20%
NORDESTE	6065	5066	140	120	-20	-14%
NORTE	3954	3768	2932	2911	-21	-1%
TOTAL SIN	26260	20004	8763	8187	-576	-7%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
GNA I	1339	0	1339
Três Lagoas	360	270	90
Termorio	1036	844	192
Termomacaé	929	828	101
Seropédica	386	270	116
Aparecida	166	117	49
Total	4216	2329	1887

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	385	105
Daia	44	0	44
Xavantes	0	0	0
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Karkey 013	256	0	256
Karkey 019	126	0	126
Porsud II	78	0	78
Porsud I	116	0	116
Baixada Fluminense	530	246	284
GNA II	1673	906	767
Nova Piratininga	576	188	388
J. Lacerda A	190	0	190
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Petrolina	0	0	0
Vale do Açú	323	110	213
Campina Grande	169	0	169
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	200	23
Potiguar III	66	52	14
Poraquê	85	75	10
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
São Sepé	8	4	4
ERB Candeias	17	12	5
Prosperidade III	56	46	10
Total	6710	2514	4196

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	10	0	10
Total	10	0	10

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	4216	2329	1887
Por Restrição Operativa	6710	2514	4196
Por Restrição Operativa e Manutenção	10	0	10
Demais Restrições Agregadas	15324	15161	163
Total	26260	20004	6256

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Xavantes	54	0	54
Petrolina	136	0	136
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1637	10	1627

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	648	8	Rendimento
Angra II	1350	1359	9	Rendimento
Cubatão	166	173	7	Rendimento
Do Atlântico	385	292	-93	Adequação do processo industrial
J. Lacerda C	320	0	-320	Indisponibilidade de unidade geradora
Maranhão III	519	507	-12	Rendimento
Maranhão IV	338	320	-18	Rendimento
Maranhão V	338	325	-13	Rendimento
Marlim Azul	565	575	10	Rendimento
Mauá 3	541	566	25	Rendimento
Nova Venécia	256	262	6	Rendimento
Parnaíba V	365	359	-6	Rendimento
Prosperidade I	14	8	-6	Indisponibilidade de unidade geradora Rendimento
Prosperidade III	34	23	-11	Indisponibilidade de unidade geradora Rendimento
Santa Cruz Nova	500	329	-171	Indisponibilidade de unidade geradora

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Tambaqui	63	58	-5	Restrição em unidade geradora
Termomacaé	175	183	8	Rampa de geração
Total	6569	5987	-582	

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h30min)

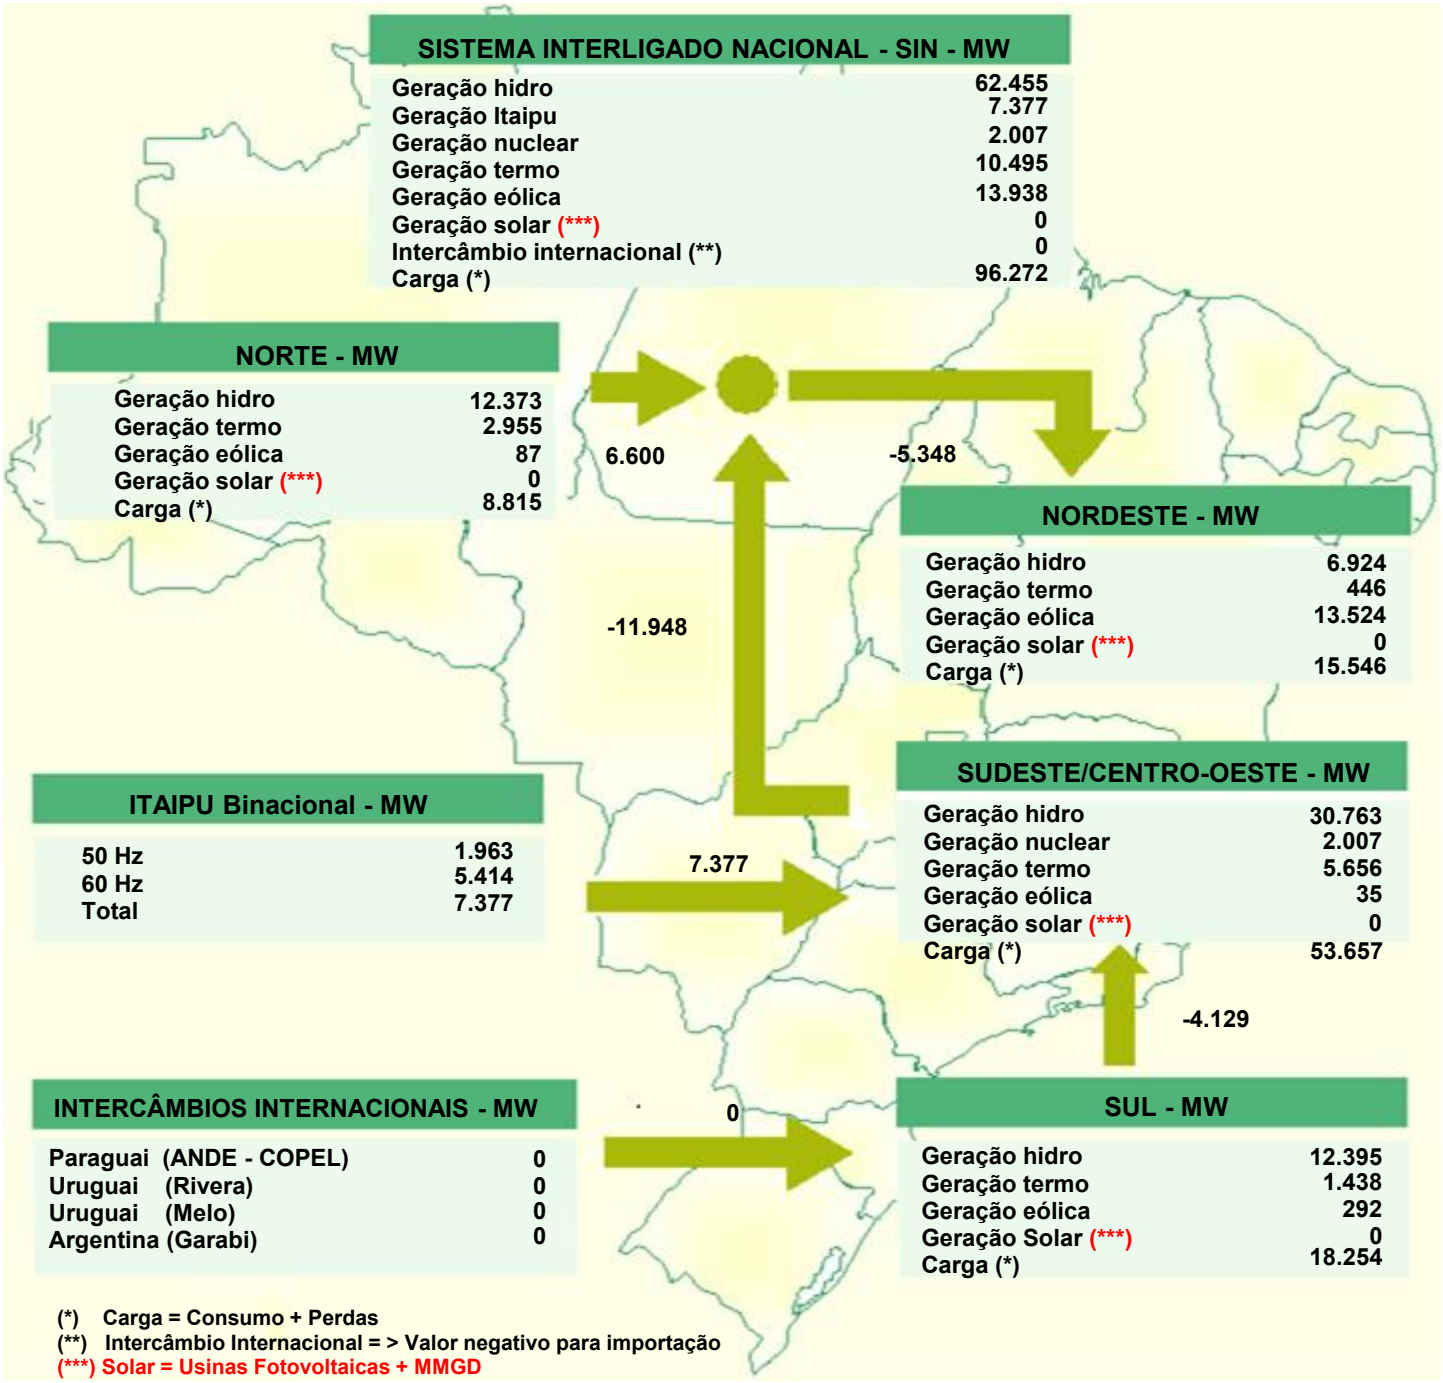

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	18.254 às 18h30min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	53.688 às 18h33min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	9.439 às 22h35min	10.489 em 28/10/2025
NORDESTE	15.679 às 17h55min	17.416 em 04/02/2026
SIN	96.272 às 18h30min	106.536 em 26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN


8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

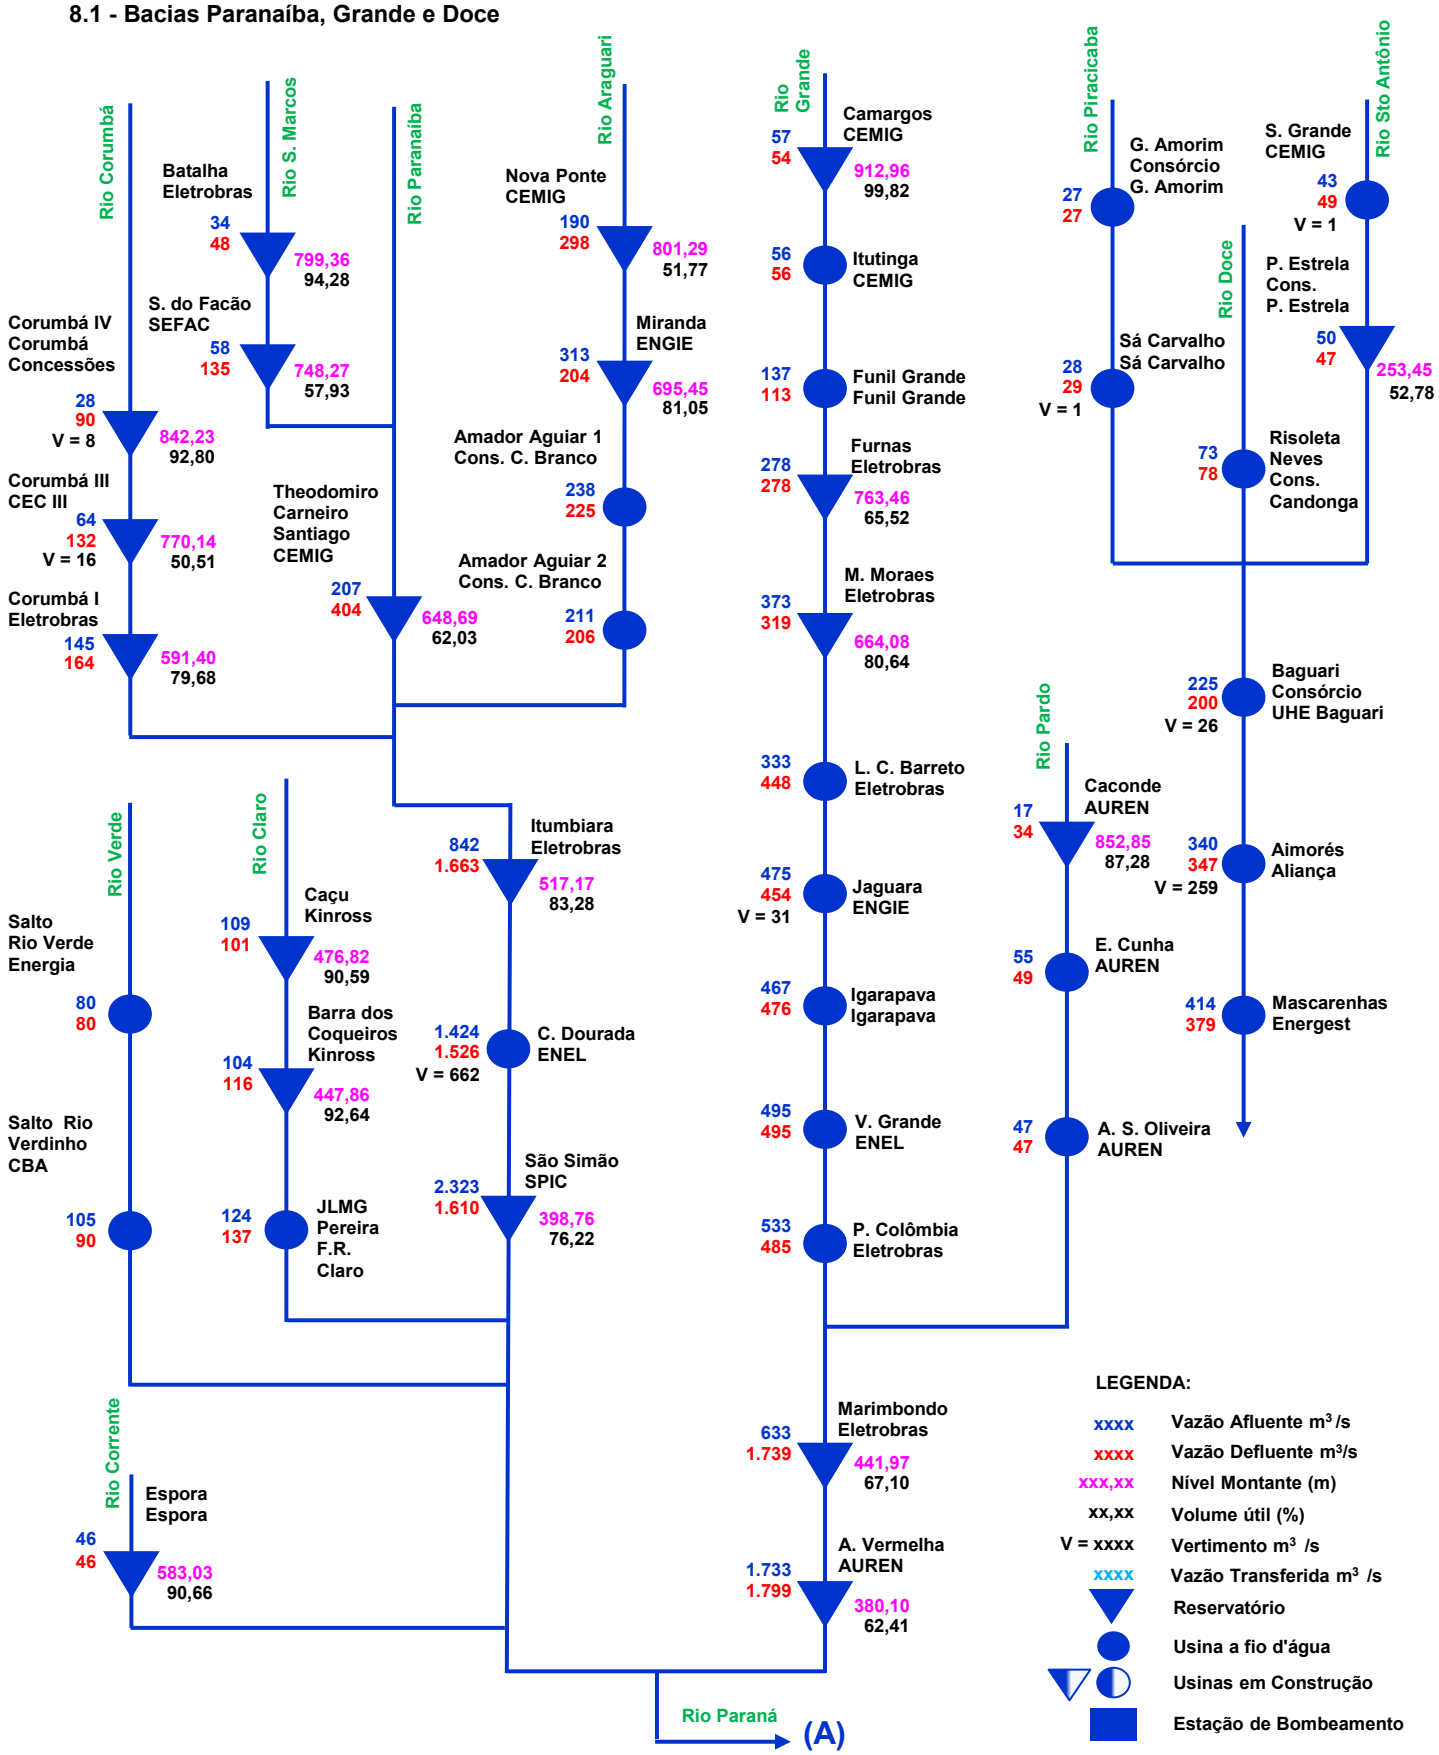

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

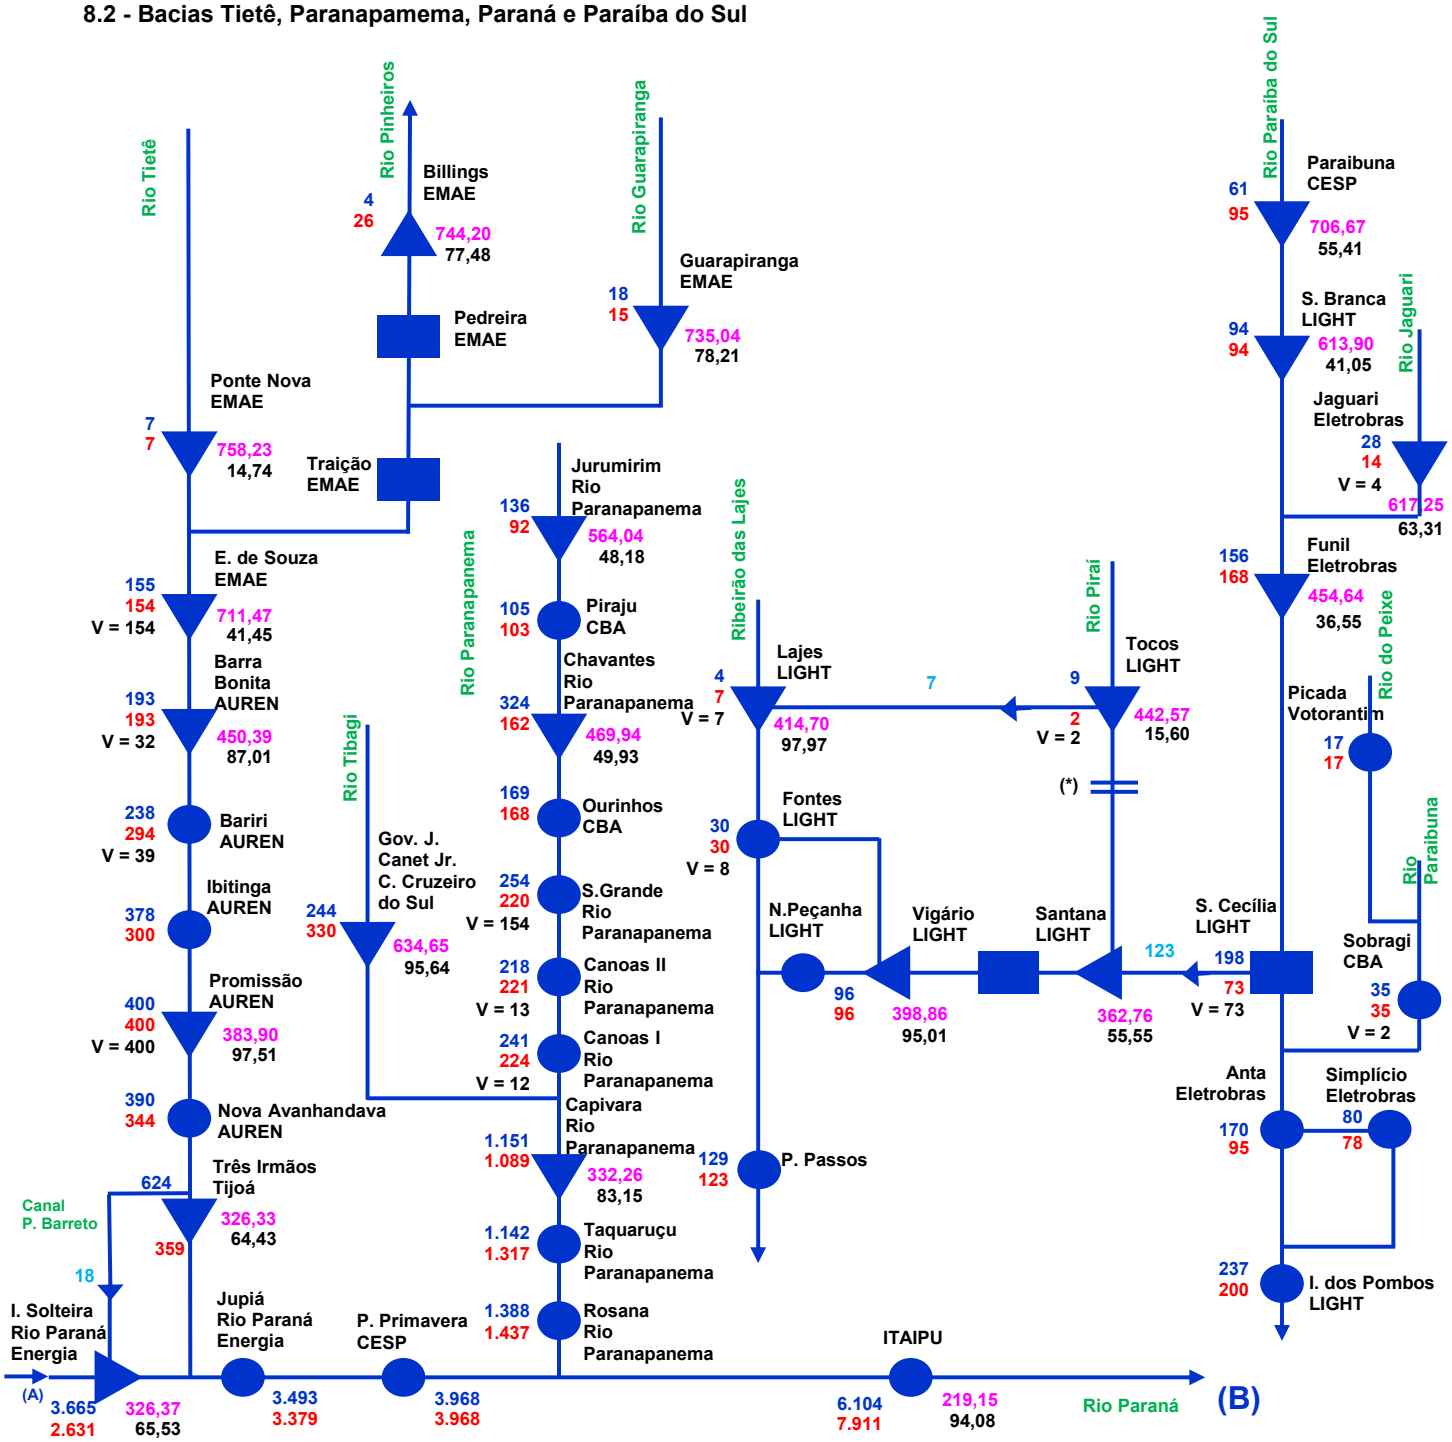


(*) - Interligação normalmente interrompida através de comportas

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	64,7	72	72	73	3.975	2.436
Grande	67,1	70	73	73	2.843	2.337
Tietê	80,6	83	62	72	495	483
Paranapanema	62,2	69	58	60	1.590	1.480
Paraná	65,3	77	79	79	7.912	7.298
Paraíba do Sul	55,2	65	66	67	707	690

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

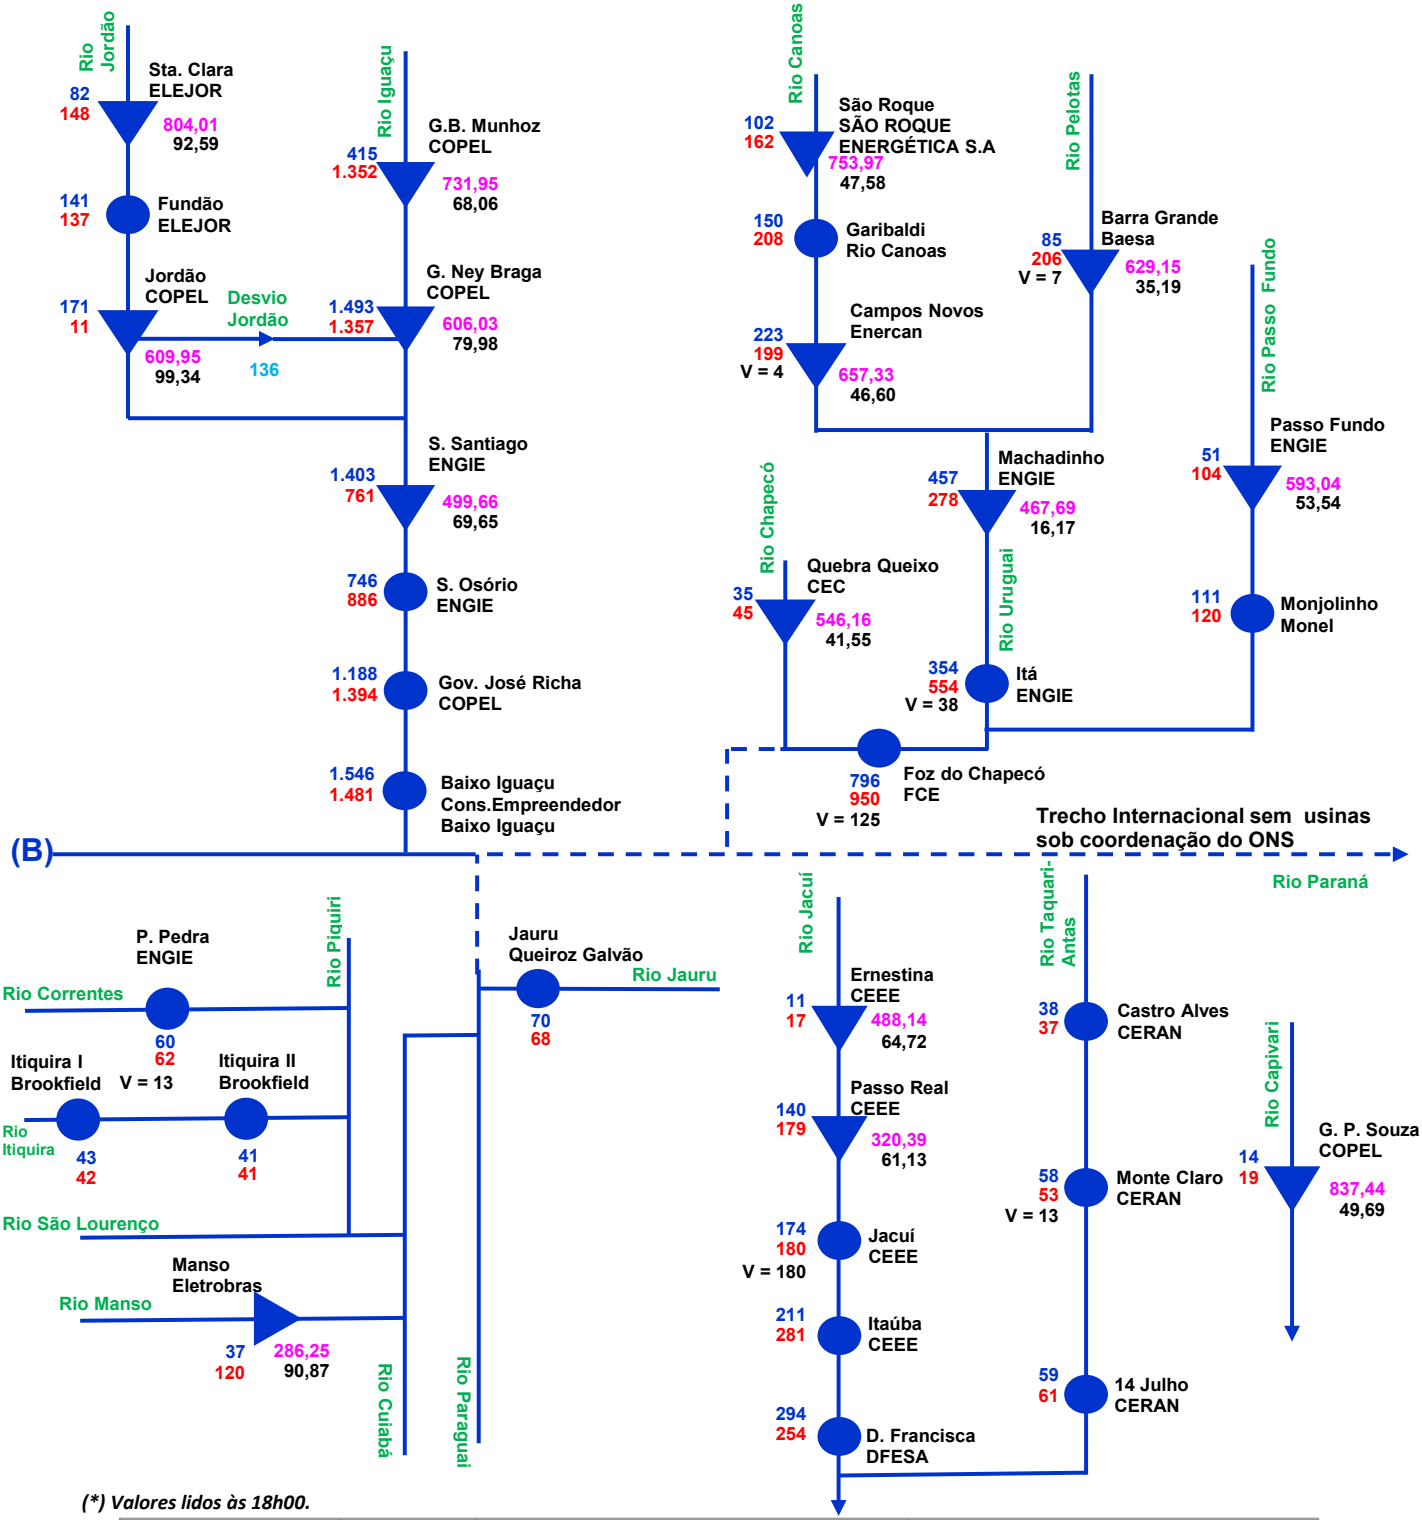


(*) Valores lidos às 18h00.

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	68,7	62	75	76	5.078	3.078
Jacuí	60,2	36	30	40	380	435
Uruguai	38,1	31	36	38	2.138	2.562
Capivari	49,3	75	73	73	121	28
Paraguai	90,3	82	76	86	203	332

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

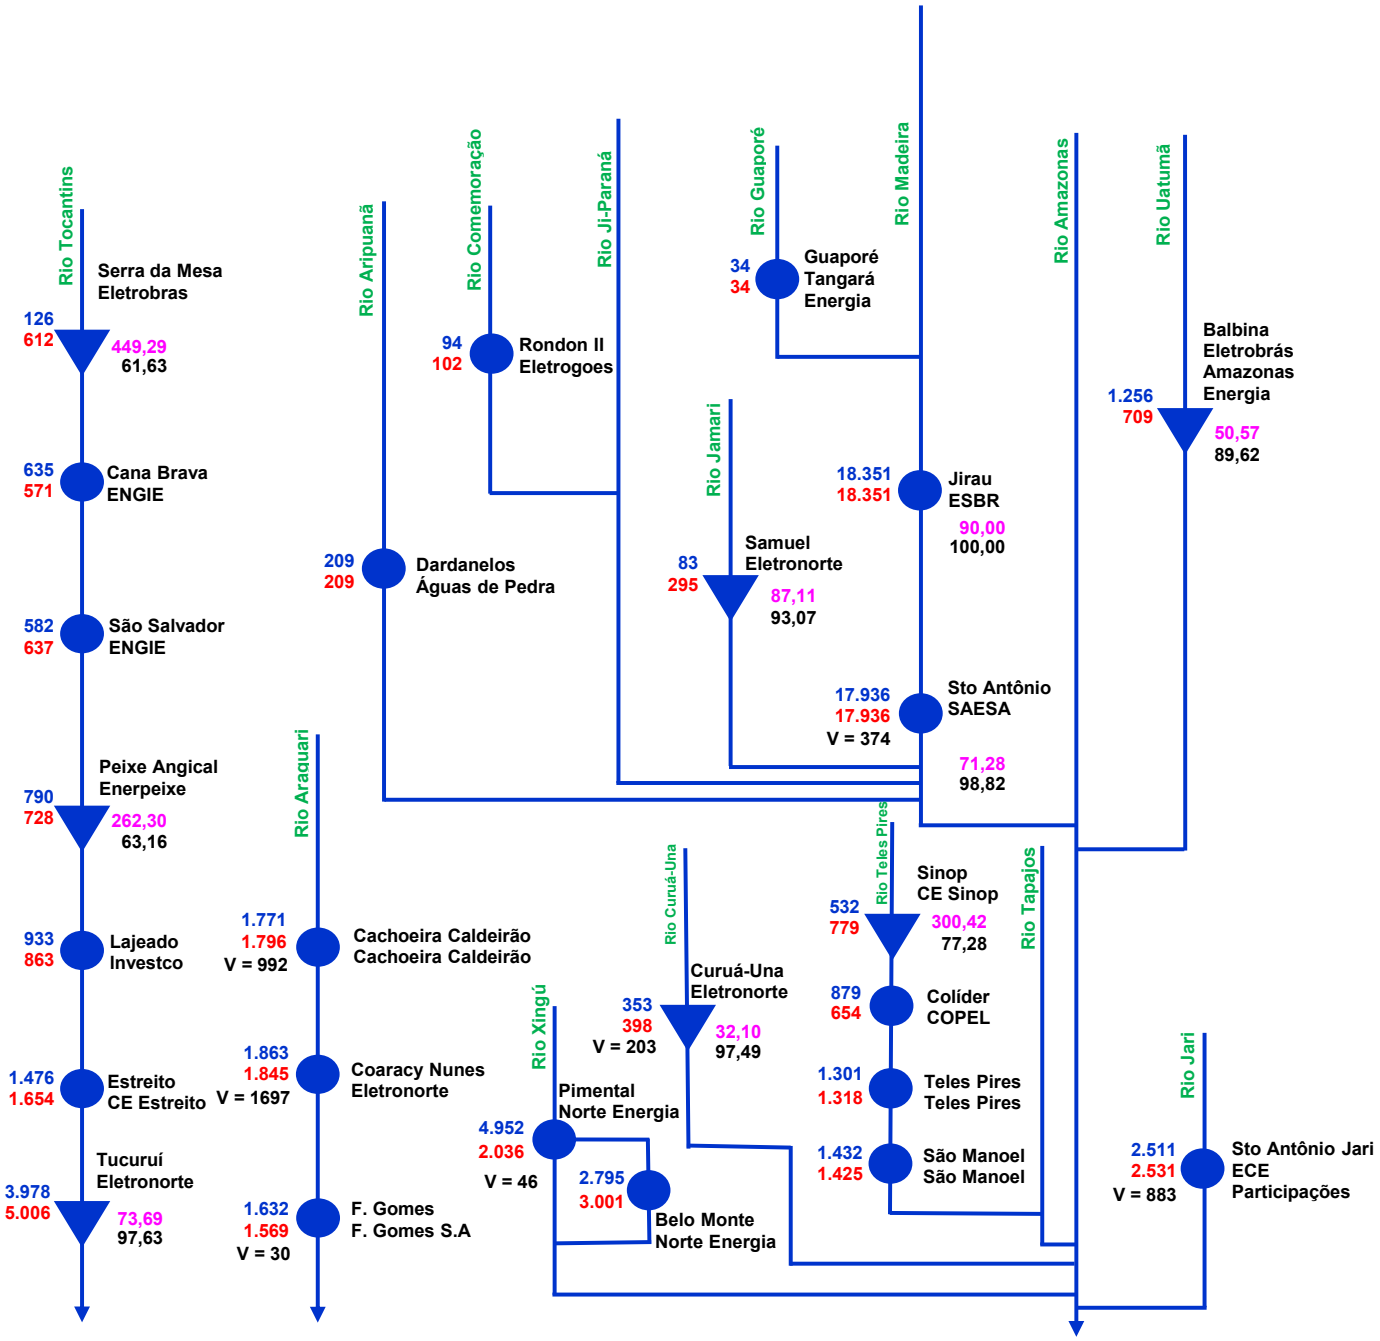


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	70,8	61	67	67	4.851	4.373
Amazonas	84	82	79	90	10.132	12.198

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

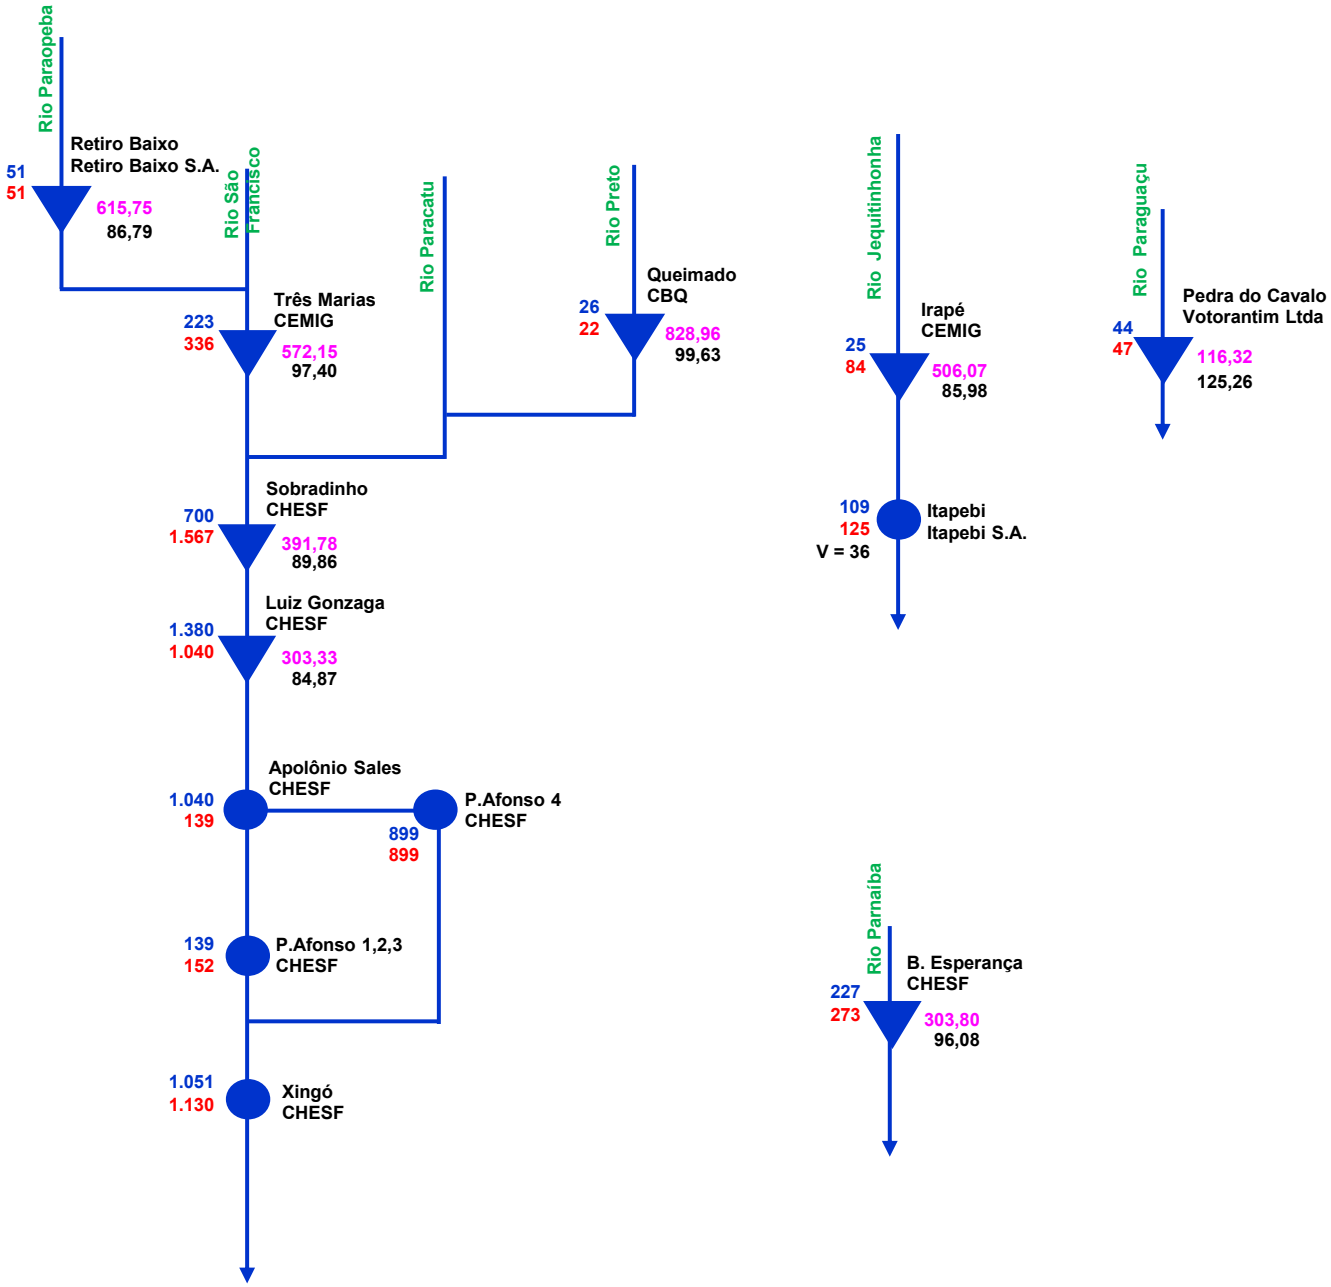

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	92	61	63	63	3.471	3.849
Parnaíba	95,8	93	89	89	100	98

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,95%	---	---	---
GRANDE	25,81%	---	---	---
TIETÊ	5,85%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,43%	2,13%	---	---
PARANÁ	1,80%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,12%	---	---	---
PARAGUAI	0,37%	---	---	---
DOCE	0,00%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,24%	---	1,82%	---
IGUAÇU	---	58,91%	---	---
JACUÍ	---	15,54%	---	---
URUGUAI	---	21,84%	---	---
CAPIVARI	---	1,58%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,92%	---	96,76%	---
PARNAÍBA	---	---	0,53%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,89%	---
TOCANTINS	15,77%	---	---	95,15%
AMAZONAS	0,73%	---	---	4,85%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

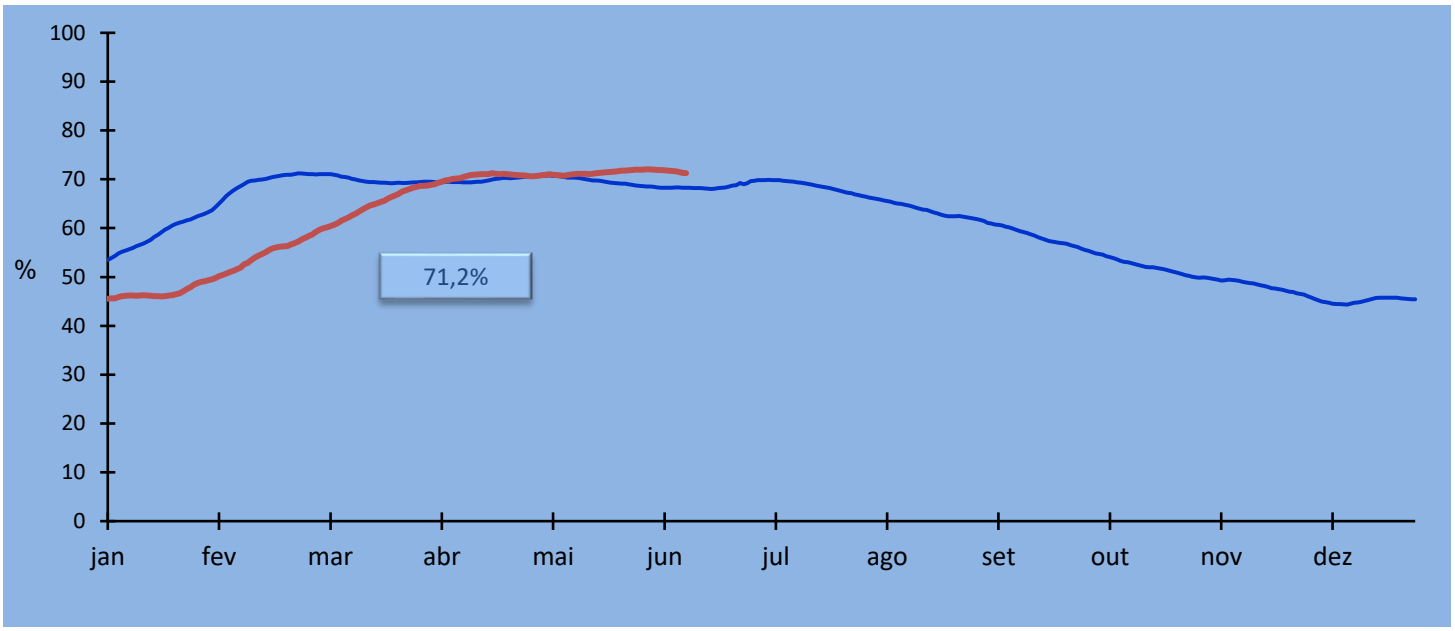


9.2 - Sul

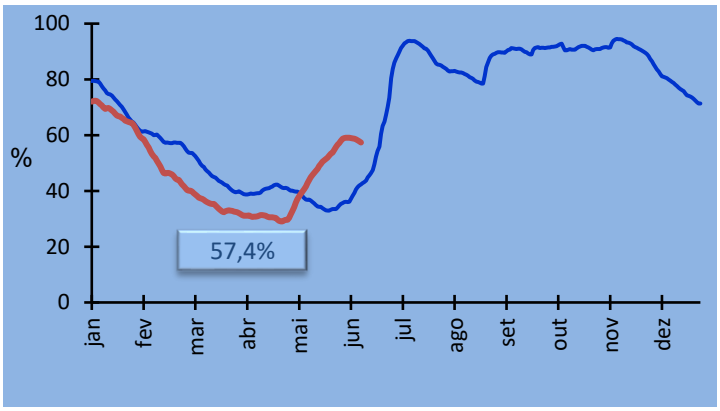


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

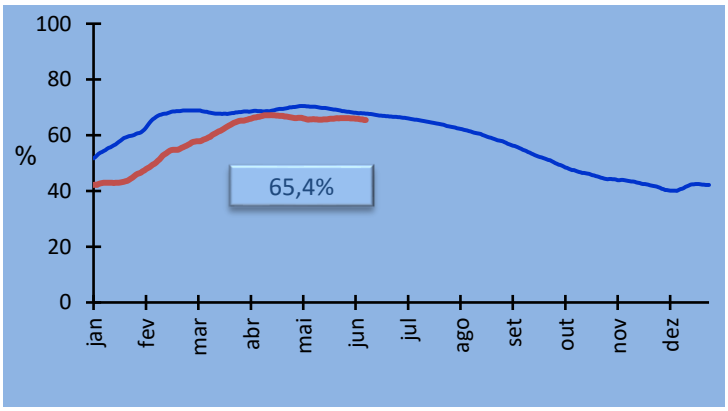

9.4 - Nordeste

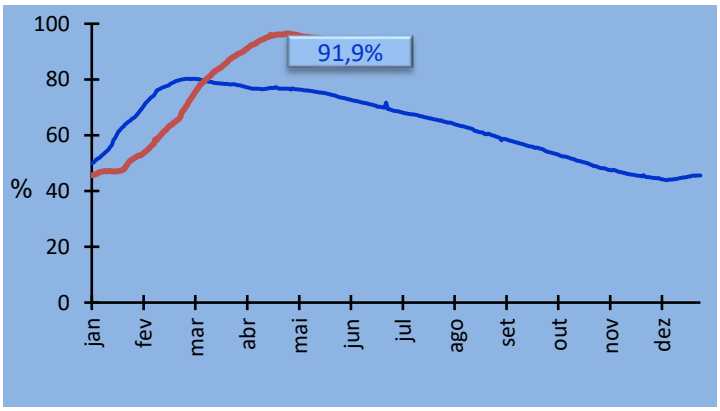

9.5- Norte

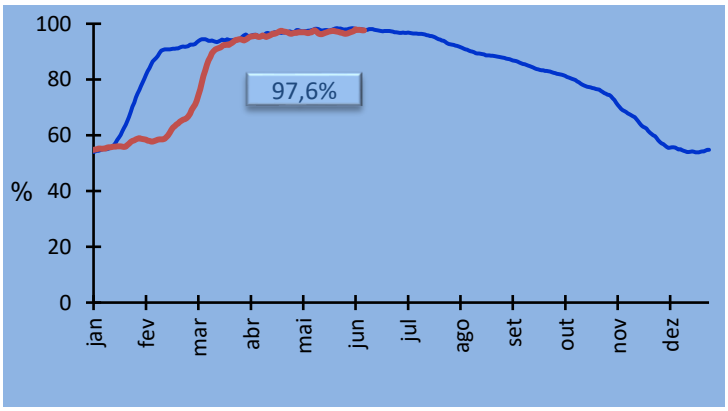

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.