
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Quarta-Feira, 12 Agosto de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	37.157	38.958	46,02%
Itaipu Binacional	6.020	6.275	7,41%
Termo Nuclear	1.990	2.009	2,37%
Termo Convencional	9.451	7.513	8,88%
Eólica	17.148	16.882	19,94%
Solar (***)	12.682	13.012	15,37%
Total SIN	84.448	84.649	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	634	614	
Carga (*)	83.814	84.035	

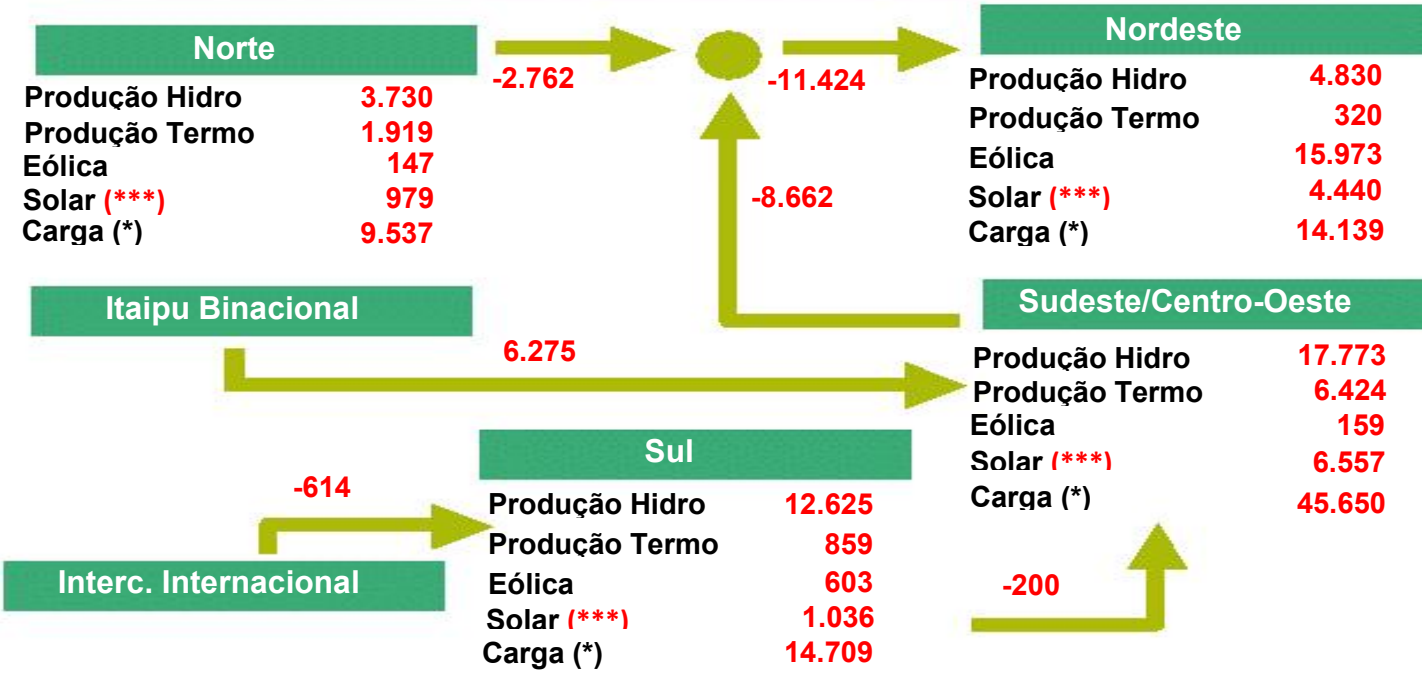

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	14.709	19.304	em	02/11/2025
SUDESTE - CO	45.650	55.559	em	18/02/2025
NORTE	9.537	9.688	em	11/08/26
NORDESTE	14.139	15.502	em	19/11/2025
SIN	84.035	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

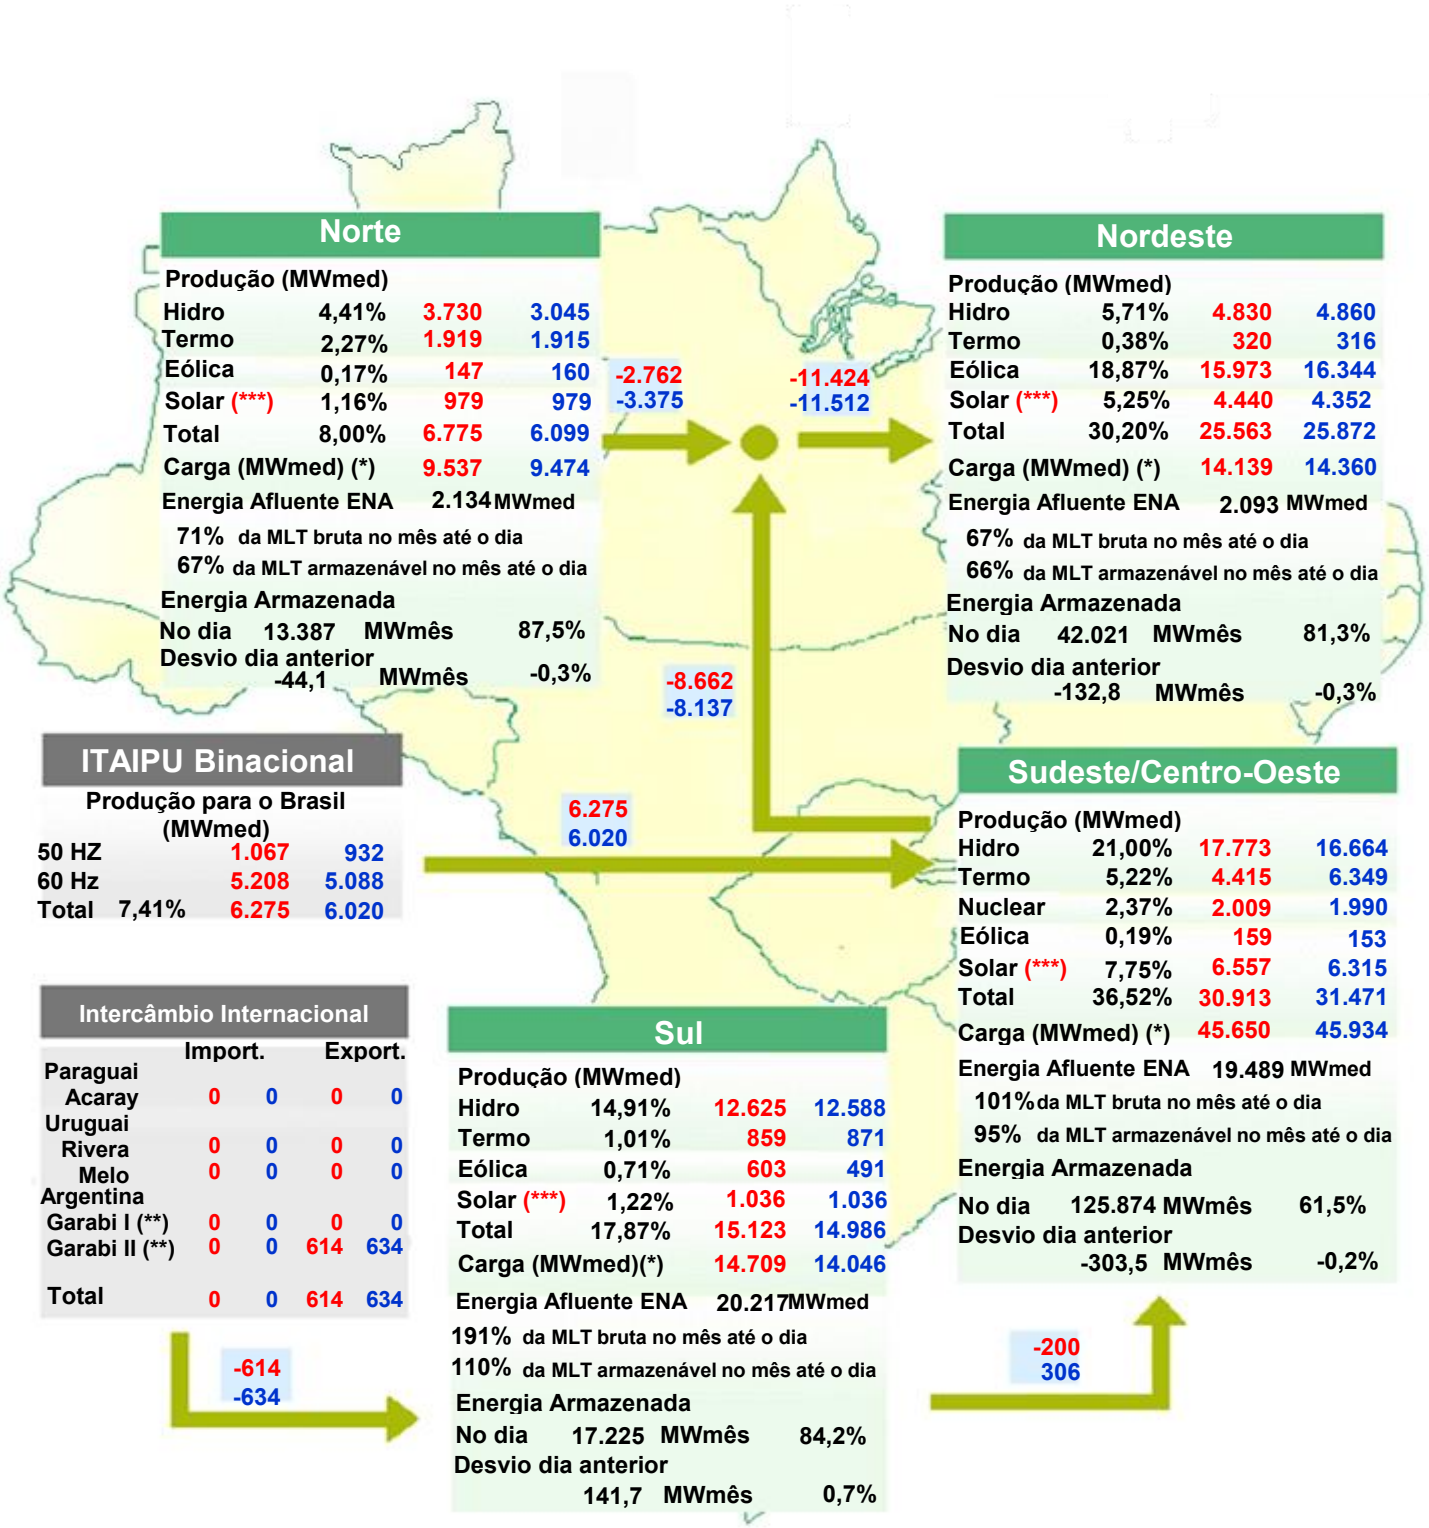

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	4,41%	3.730	3.045
Termo	2,27%	1.919	1.915
Eólica	0,17%	147	160
Solar (***)	1,16%	979	979
Total	8,00%	6.775	6.099
Carga (MWmed) (*)		9.537	9.474

Energia Afluente ENA 2.134 MWmed
71% da MLT bruta no mês até o dia
67% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 13.387 MWmês 87,5%
Desvio dia anterior -44,1 MWmês -0,3%

-2.762 / -3.375

-11.424 / -11.512

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	5,71%	4.830	4.860
Termo	0,38%	320	316
Eólica	18,87%	15.973	16.344
Solar (***)	5,25%	4.440	4.352
Total	30,20%	25.563	25.872
Carga (MWmed) (*)		14.139	14.360

Energia Afluente ENA 2.093 MWmed
67% da MLT bruta no mês até o dia
66% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 42.021 MWmês 81,3%
Desvio dia anterior -132,8 MWmês -0,3%

-8.662 / -8.137

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.067	932
60 Hz		5.208	5.088
Total	7,41%	6.275	6.020

6.275 / 6.020

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	21,00%	17.773	16.664
Termo	5,22%	4.415	6.349
Nuclear	2,37%	2.009	1.990
Eólica	0,19%	159	153
Solar (***)	7,75%	6.557	6.315
Total	36,52%	30.913	31.471
Carga (MWmed) (*)		45.650	45.934

Energia Afluente ENA 19.489 MWmed
101% da MLT bruta no mês até o dia
95% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 125.874 MWmês 61,5%
Desvio dia anterior -303,5 MWmês -0,2%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	0	0
Garabi II (**)	0	0	614	634
Total	0	0	614	634

-614 / -634

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	14,91%	12.625	12.588
Termo	1,01%	859	871
Eólica	0,71%	603	491
Solar (***)	1,22%	1.036	1.036
Total	17,87%	15.123	14.986
Carga (MWmed)(*)		14.709	14.046

Energia Afluente ENA 20.217 MWmed
191% da MLT bruta no mês até o dia
110% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 17.225 MWmês 84,2%
Desvio dia anterior 141,7 MWmês 0,7%

-200 / 306

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	198.508	17.225	125.874	13.387	42.021
Armazenamento ao final do dia (%)	68,0%	84,2%	61,5%	87,5%	81,3%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,1	0,7	-0,2	-0,3	-0,3
Variação acumulada mensal (%)	-1,6	0,3	-1,5	-2,3	-2,6

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

Nada a relatar.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à indisponibilidade da UTE GNA II (ver item 6), bem como à carga do submercado Sul superior ao previsto.
A geração total de Itaipu para o Brasil foi superior ao valor programado para controle de nível na régua R11, bem como para controle de inequação na transformação da SE Ibiúna.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à carga superior e a geração eólica inferior ao previsto no SIN, notadamente no período de ponta de carga.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio do submercado Sul foi inferior ao programado, com inversão de sentido, devido à carga superior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi inferior ao programado devido à geração eólica inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio para o submercado Norte foi inferior ao programado devido à geração hidráulica superior ao programado neste submercado.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL

Submercado Sul:

Valor máximo: 677 MW.
Período: Das 09h08 às 16h13.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 3.305 MW.
Período: Das 07h47 às 16h41.
Motivos: Controle de fluxos sistêmicos de intervenção em andamento e controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 11.169 MW.
Período: Da 00h00 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenção em andamento, bem como para o controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 292 MW.
Período: Das 09h06 às 14h26.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi II foi inferior ao programado devido às rampas de elevação e redução de transmissão por essa conversora.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	205	205	153	-52	-25%	(4)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1361	11	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	648	8	1%	---
Marlim Azul	---	565	565	0	0	---	---	---
Baixada Fluminense	---	530	265	0	0	---	---	(4)
Santa Cruz Nova	---	500	0	0	0	---	---	(3)
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/EXP/PCI	216	216	148	153	5	3%	---
GNA II	INF	1673	1673	1672	0	-1672	-100%	---
Seropédica	---	386	270	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Três Lagoas	---	360	350	0	0	---	---	---
Viana 1	---	37	37	0	0	---	---	---
Povoação 1	---	75	75	0	0	---	---	---
Luiz O. R. Melo	---	204	204	0	0	---	---	---
Norte Fluminense	INF/EXP/PCI/GSB	826	826	408	409	1	0%	---
Nova Piratininga	---	576	386	0	0	---	---	(3)
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Termorio	INF/EXP/PCI	1036	989	309	339	30	10%	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termomacaé	INF/EXP/PCI	929	828	183	204	21	11%	(2)
Paulínia Verde	---	23	23	0	0	---	---	---
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	---	256	256	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13754	11961	4915	3267	-1648	-34%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	---	345	0	0	0	---	---	(2)
J. Lacerda C	---	330	0	0	0	---	---	(2)
J. Lacerda B	INF/OME	220	220	220	221	1	0%	---
J. Lacerda A	INF/OME	190	190	105	106	1	1%	---
Candiota III	INF/OME	350	350	322	320	-2	-1%	---
Araucária	---	484	484	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	330	0	0	---	---	(3)
Canoas	---	249	168	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1742	647	647	0	0%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termobahia	INF/EXP/PCI	186	148	80	80	---	0%	(3)
Termoceará	---	223	207	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4938	80	80	0	0%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	OME	85	79	74	73	-1	-1%	---
Pirarucu	OME	73	67	58	60	2	3%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	OME	75	63	60	62	2	3%	(3)
Tambaqui	OME	75	63	60	61	1	2%	(3)
Aparecida	OME	166	143	143	151	8	6%	(3)
Mauá 3	OME	591	438	436	334	-102	-23%	(3)
Maranhão III	INF/OME	519	519	509	504	-5	-1%	---
Maranhão IV	---	338	338	0	0	---	---	---
Maranhão V	---	338	338	0	0	---	---	---
Parnaíba V	---	365	365	0	0	---	---	---
Jaguatirica II	INF/OME/REL	141	49	44	48	4	9%	(3)
Nova Venécia	INF/OME/REL/UCM	265	265	191	196	5	3%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME/REL	10	10	8	10	2	25%	---
Cantá	INF/OME/REL	10	10	8	10	2	25%	---
Pau Rainha	INF/OME/REL	10	10	8	9	1	13%	---
Santa Luz	INF/OME/REL	10	10	8	9	1	13%	---
Baliza	INF/OME	10	5	5	3	-2	-40%	(4)
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Azulao	REL/UCM	296	296	0	135	135	100%	---
Palmaplan	REL/INF/OME	12	12	4	8	4	100%	---
Monte Cristo Sucuba	INF/OME/REL	43	41	3	15	12	400%	---
TOTAL N		4250	3922	1686	1756	70	4%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	OME	8	8	4	0	-4	-100%	---
TOTAL S		18	8	4	0	-4	-100%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	---	50	50	0	0	---	---	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	22	23	1	5%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	---	17	0	0	0	---	---	(3)
Prosperidade I	OME	28	27	2	1	-1	-50%	---
Prosperidade III	OME/UCM	56	46	3	2	-1	-33%	(3)
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	110	5	3	-2	-40%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	454	450	INF
	907	900	OME
Angra I	216	213	INF
	432	427	OME
Cubatão	74	69	INF
	71	71	EXP
	8	8	PCI
Norte Fluminense	5	2	INF
	53	53	EXP
	3	3	PCI
	348	350	GSB
Termorio	211	181	INF
	116	116	EXP
	12	12	PCI
Termomacaé	21	0	INF
	166	166	EXP
	17	17	PCI
J. Lacerda B	207	206	INF
	14	14	OME
J. Lacerda A	99	98	INF
	7	7	OME
Candiota III	299	300	INF
	21	22	OME
Termobahia	69	69	INF
	10	10	EXP
	1	1	PCI
Maranhão III	165	163	INF
	339	346	OME
Jaguatirica II	0	0	INF
	45	44	OME
	3	0	REL
Nova Venécia	167	161	INF
	28	28	OME
	0	0	REL
	1	2	UCM
Bonfim	2	2	INF
	6	6	OME
	2	0	REL
Cantá	3	2	INF
	6	6	OME
	1	0	REL
Pau Rainha	2	2	INF
	6	6	OME
	1	0	REL
Santa Luz	2	2	INF
	6	6	OME
	1	0	REL
Baliza	1	3	INF
	2	2	OME
Azulao	7	0	REL
	128	0	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Palmaplan	5	1	REL
	0	0	INF
	3	3	OME
Monte Cristo Sucuba	0	0	INF
	7	3	OME
	8	0	REL
Santa Vitória	17	16	INF
	6	6	OME
Prosperidade III	1	2	OME
	1	1	UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13754	11961	4915	3267	-1648	-34%
SUL	2826	1750	651	647	-4	-1%
NORDESTE	5723	5048	85	83	-2	-2%
NORTE	4250	3922	1686	1756	70	4%
TOTAL SIN	26553	22681	7337	5753	-1584	-22%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Seropédica	386	270	116
Termomacaé	929	828	101
Pampa Sul	345	0	345
J. Lacerda C	330	0	330
Total	1990	1098	892

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Santa Cruz Nova	500	0	500
Nova Piratininga	576	386	190
Uruguaiana	640	330	310
Canoas	249	168	81
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Vale do Açú	323	110	213
Termocabo	50	0	50
Termobahia	186	148	38
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Aparecida	166	143	23
Mauá 3	591	438	153
Jaguatirica II	141	49	92
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	0	17
Prosperidade III	56	46	10
Total	4252	1996	2256

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	205	285
Baixada Fluminense	530	265	265
Baliza	10	5	5
Total	1030	475	555

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	1990	1098	892
Por Restrição Operativa	4252	1996	2256
Por Restrição Operativa e Manutenção	1030	475	555
Demais Restrições Agregadas	19281	19112	169
Total	26553	22681	3872

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Termonorte II	349	0	349
Total	1959	10	1949

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	648	8	Rendimento
Angra II	1350	1361	11	Rendimento
Aparecida	143	151	8	Disponiblidade de combustível Rendimento
Azulao	0	135	135	Controle de fluxos sistêmicos
Cubatão	148	153	5	Rampa de geração Rendimento
Do Atlântico	205	153	-52	Adequação do processo industrial
GNA II	1672	0	-1672	Indisponibilidade da usina
Maranhão III	509	504	-5	Rendimento
Mauá 3	436	334	-102	Desligamento automático Rendimento
Monte Cristo Sucuba	3	15	12	Controle de fluxos sistêmicos
Nova Venécia	191	196	5	Rendimento
Termomacaé	183	204	21	Rampa de geração Teste em unidade geradora
Termorio	309	339	30	Maior demanda de vapor
Total	5789	4193	-1596	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.


Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h52min)

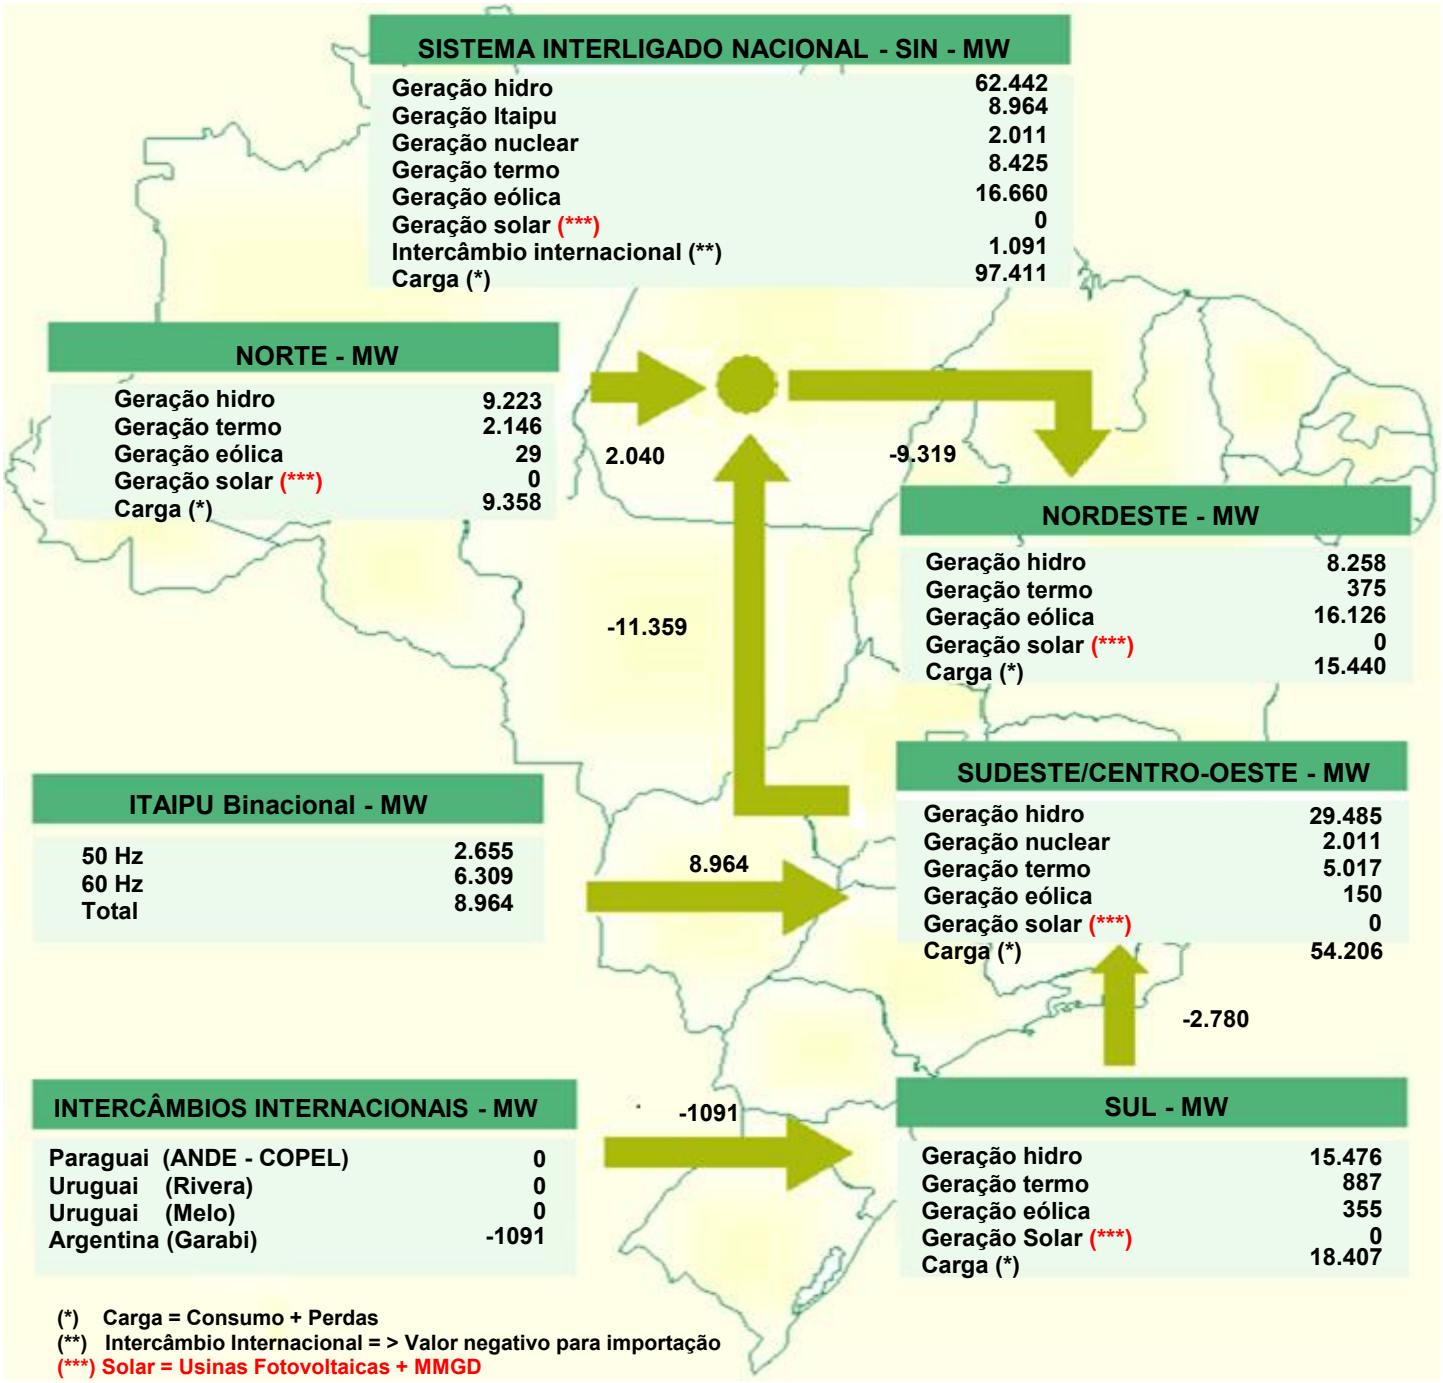

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	18.422 às 18h49min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	54.249 às 18h50min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	10.756 às 14h22min	10.778 em 11/08/2026
NORDESTE	15.558 às 18h17min	17.416 em 04/02/2026
SIN	97.411 às 18h52min	106.536 em 26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

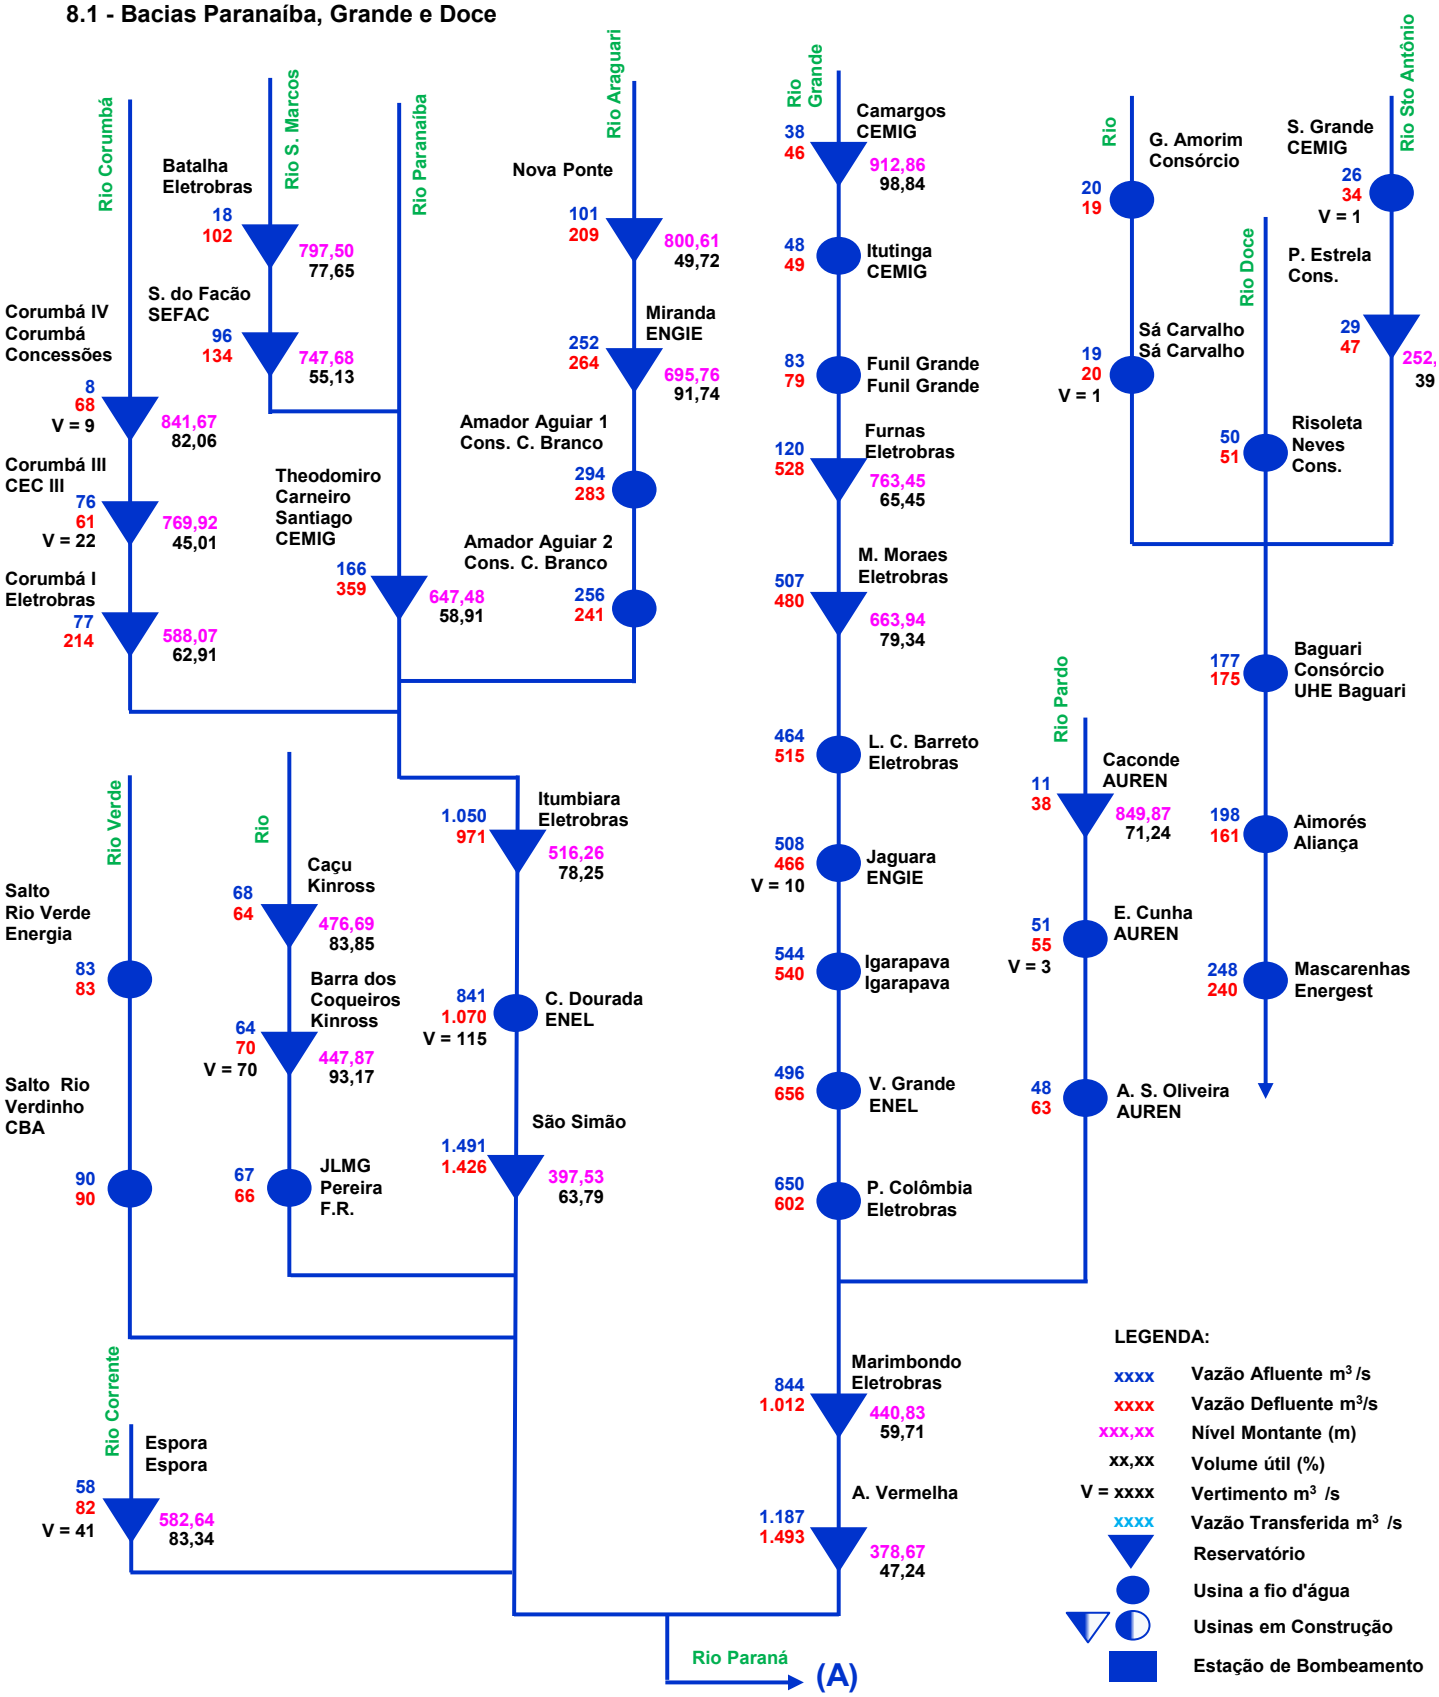


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

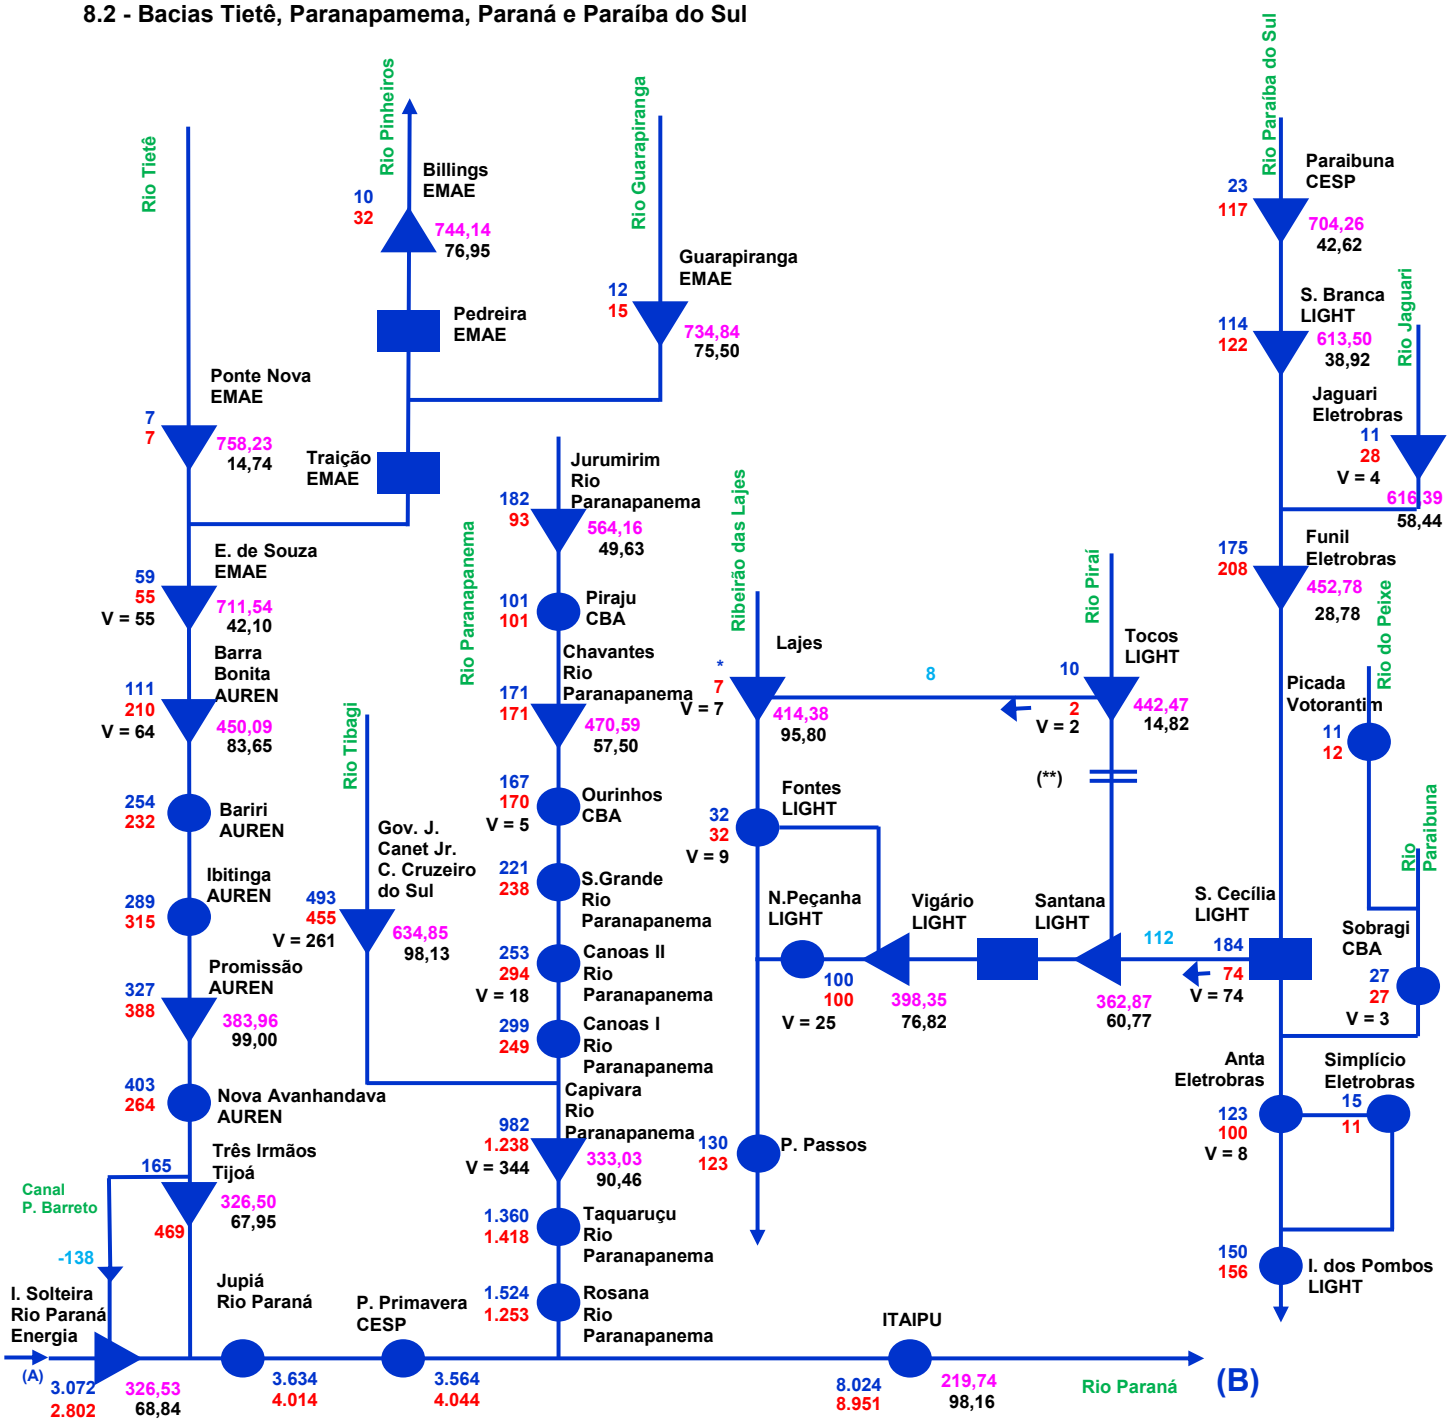

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	60	76	74	78	3.282	3.190
Grande	64,4	72	80	81	2.641	2.204
Tietê	80,5	106	98	108	618	483
Paranapanema	67,4	122	75	120	1.376	1.262
Paraná	68,6	108	114	114	8.849	8.340
Paraíba do Sul	45,7	57	60	58	649	715

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

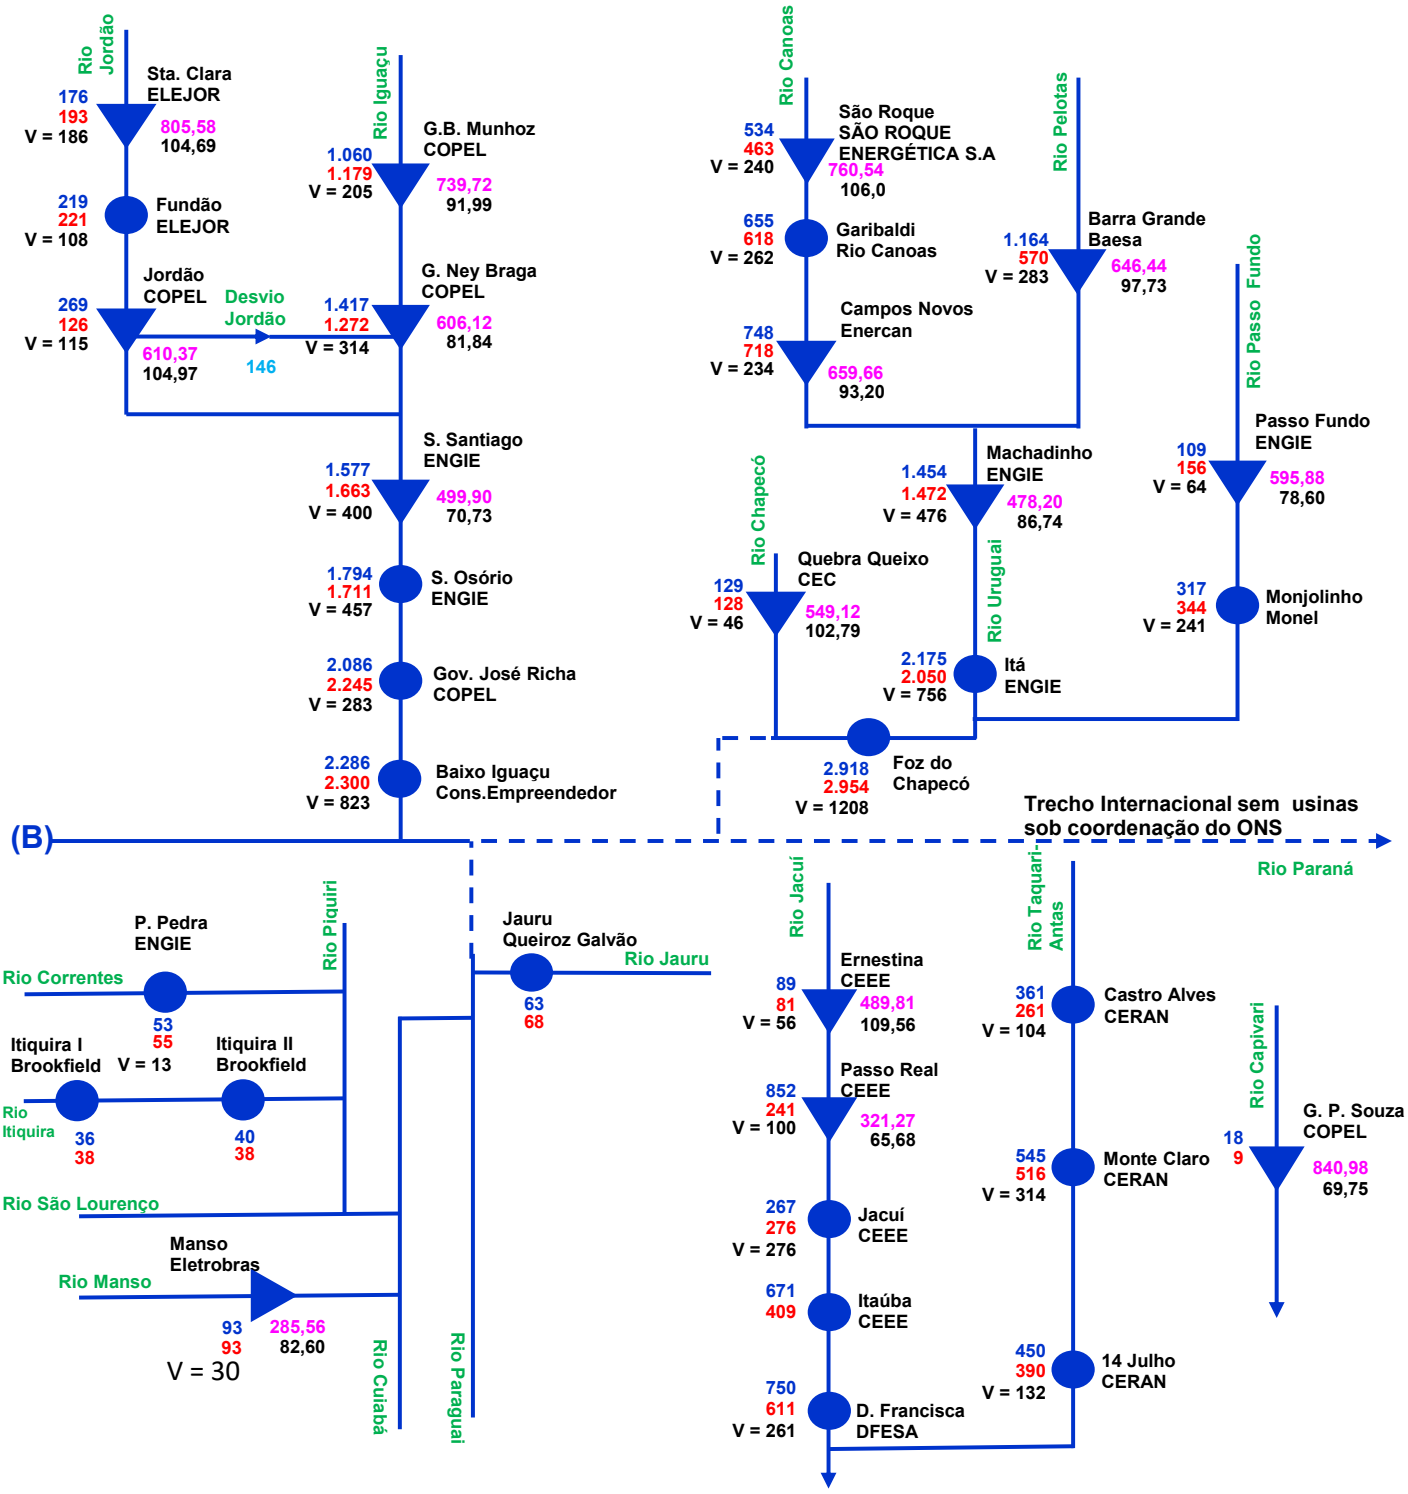


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	83,9	191	128	208	5.247	5.382
Jacuí	67,5	255	66	170	736	666
Uruguai	92,4	201	110	186	4.667	4.719
Capivari	69,5	142	117	117	56	55
Paraguai	81,5	87	84	94	164	263

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

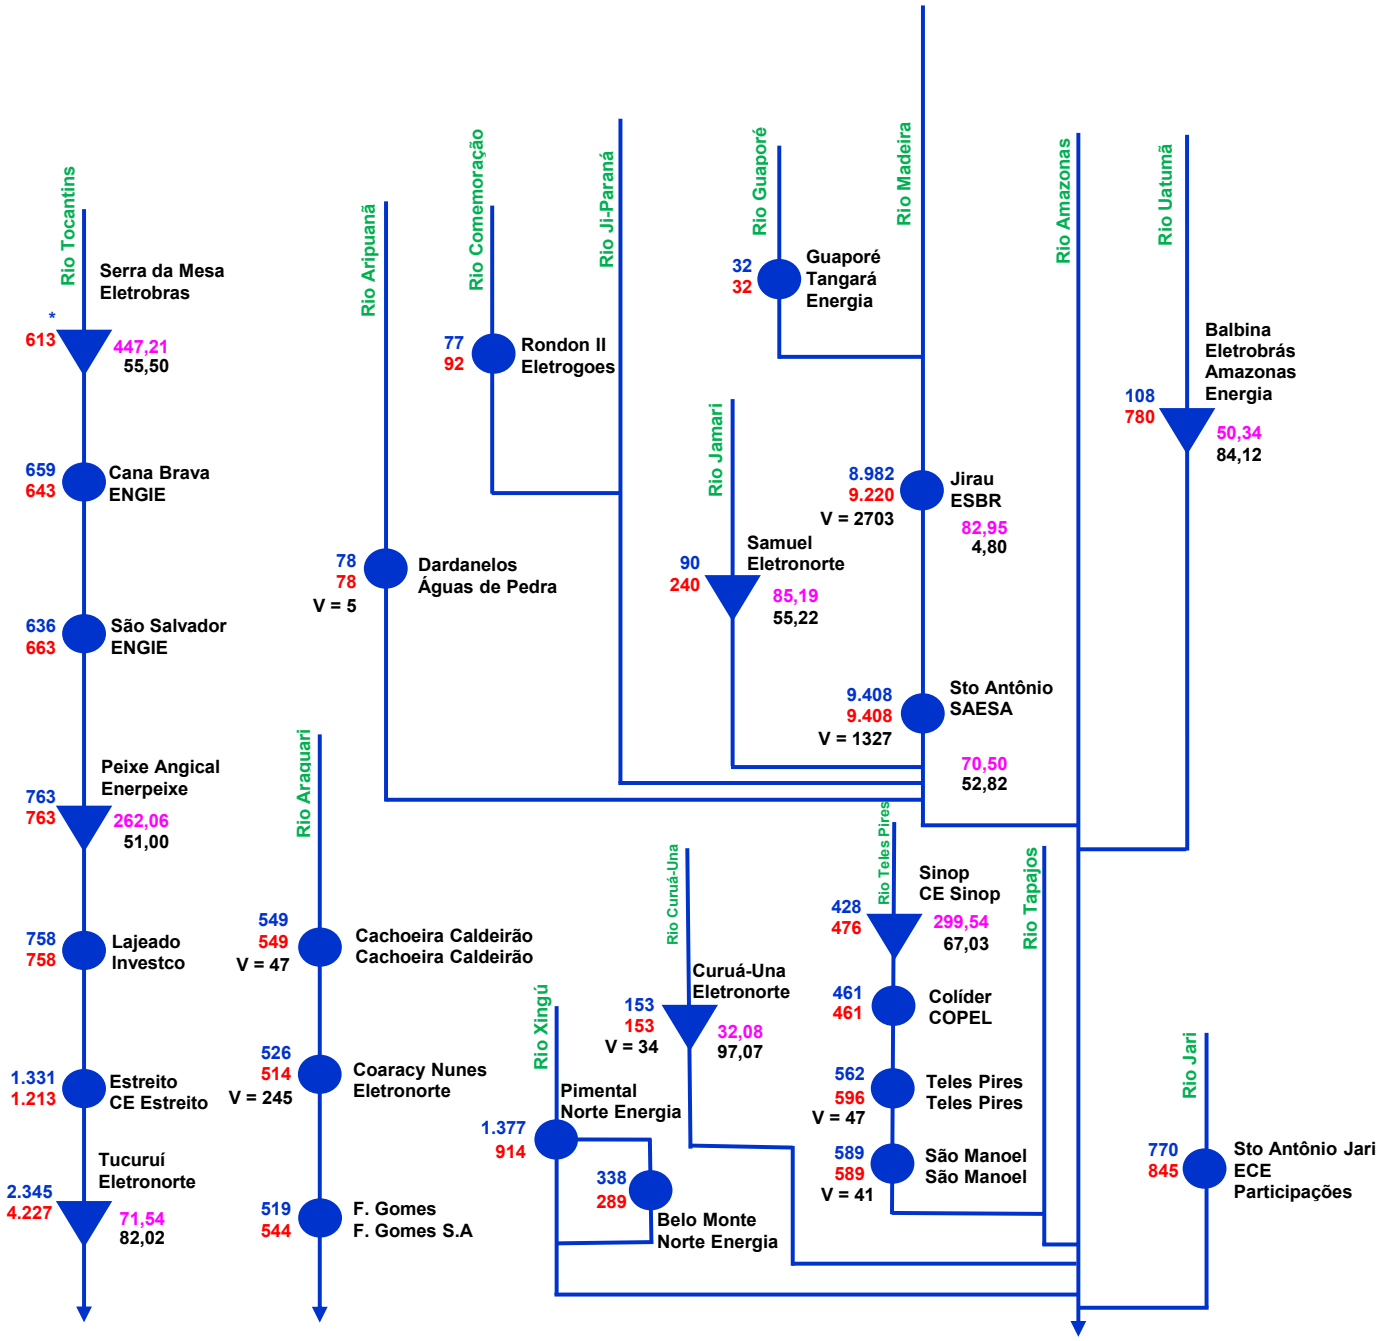


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	63,3	55	62	62	4.233	3.541
Amazonas	71,2	105	95	114	3.483	3.591

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

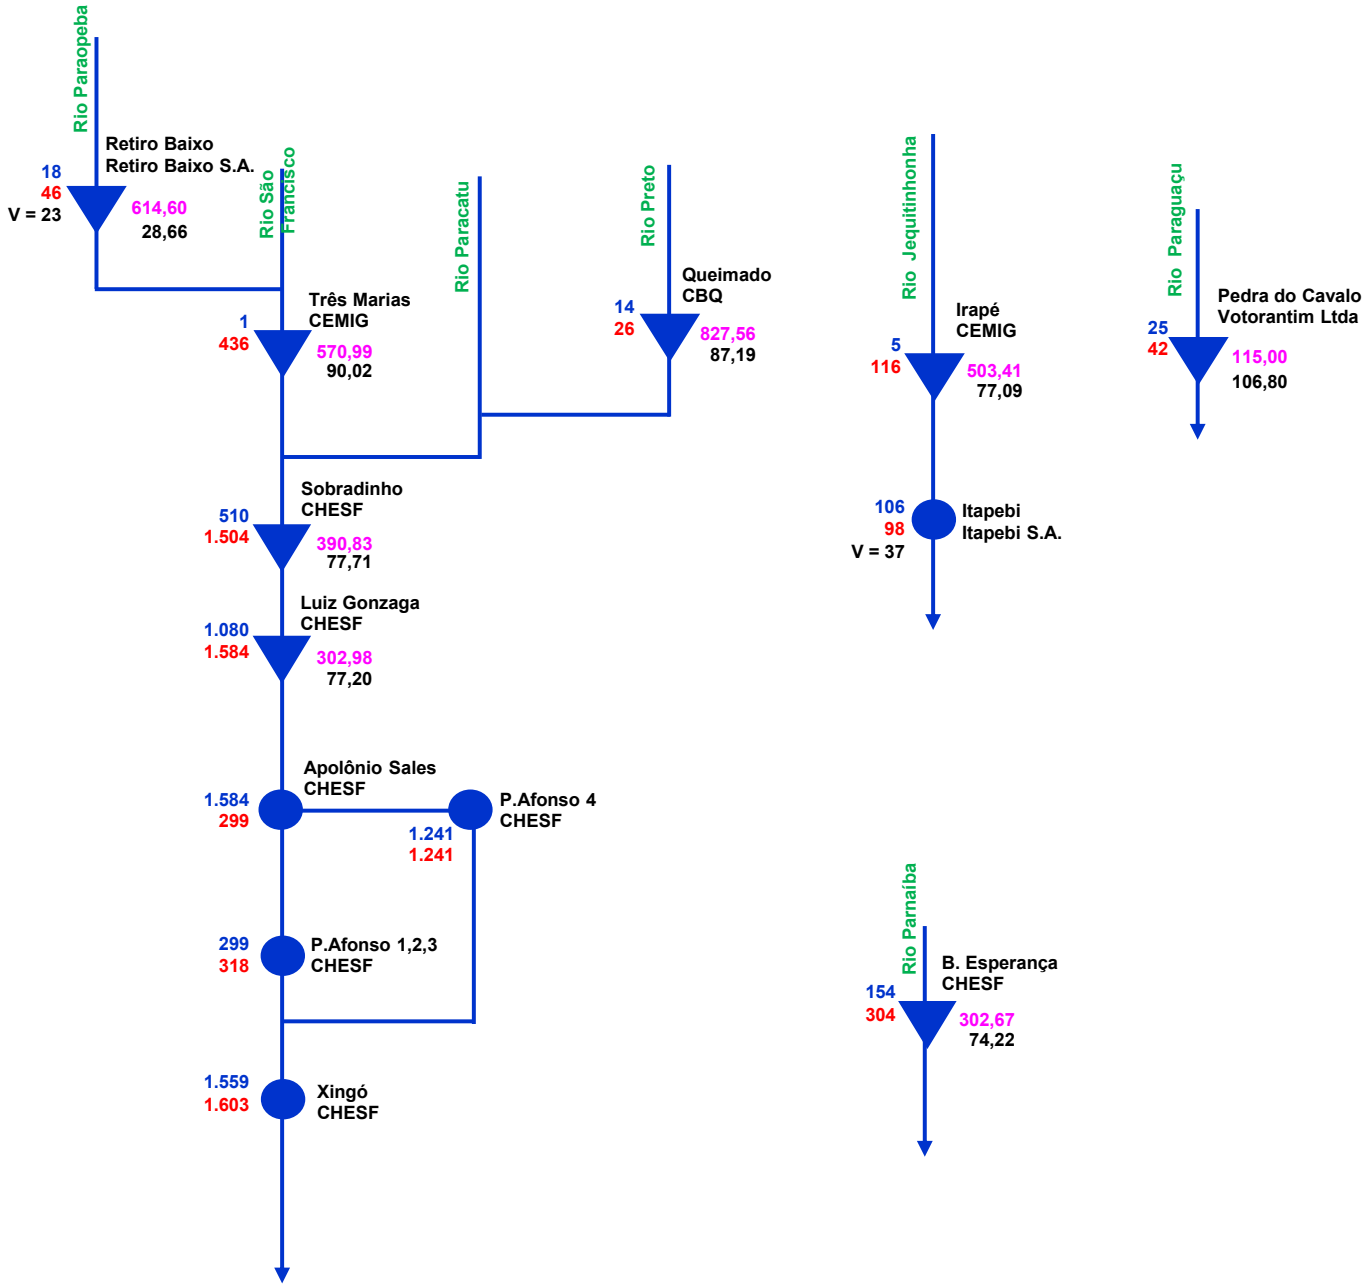

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	81,6	65	67	67	4.770	4.770
Parnaíba	72,8	87	93	93	119	117

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,41%	---	---	---
GRANDE	26,36%	---	---	---
TIETÊ	6,22%	---	---	---
PARANAPANEMA	6,27%	1,49%	---	---
PARANÁ	2,01%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	2,75%	---	---	---
PARAGUAI	0,36%	---	---	---
DOCE	0,00%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,17%	---	1,84%	---
IGUAÇU	---	49,02%	---	---
JACUÍ	---	11,87%	---	---
URUGUAI	---	36,11%	---	---
CAPIVARI	---	1,51%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,84%	---	96,84%	---
PARNAÍBA	---	---	0,46%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,85%	---
TOCANTINS	15,00%	---	---	94,94%
AMAZONAS	0,61%	---	---	5,06%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

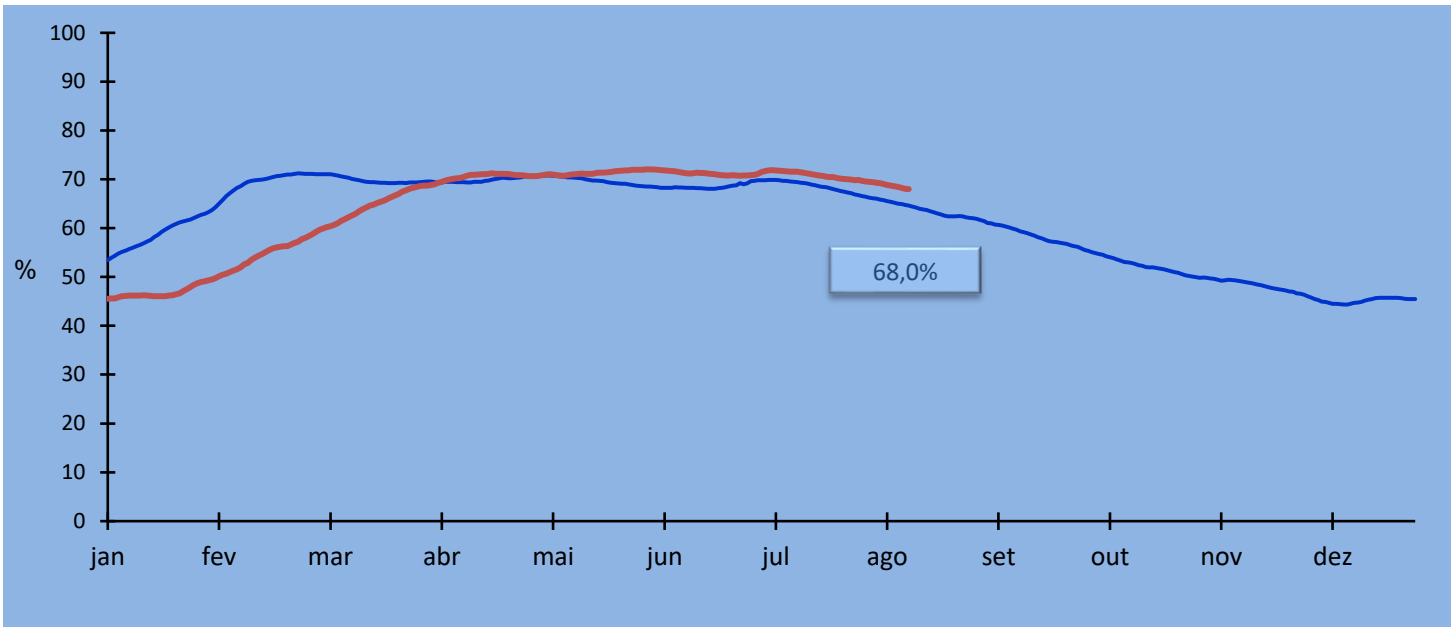


9.2 - Sul

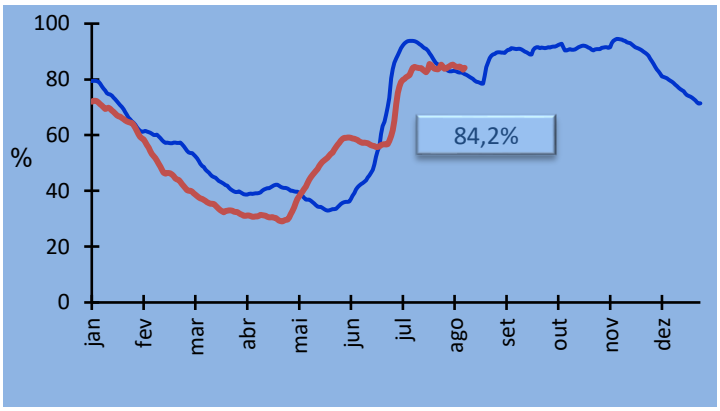


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

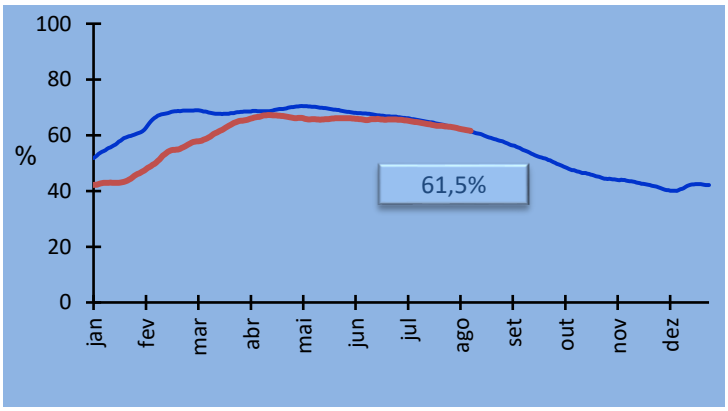

9.4 - Nordeste

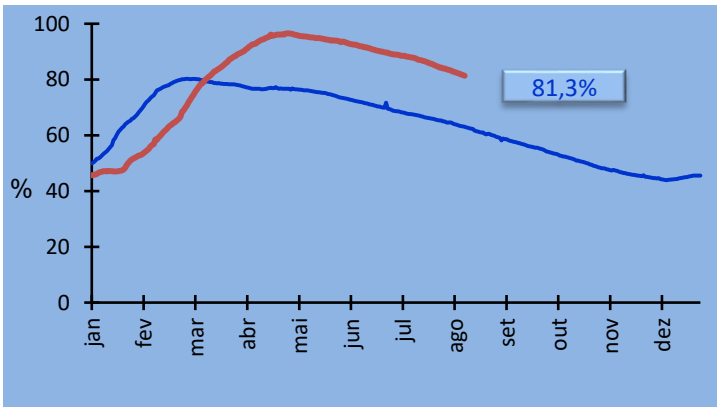

9.5- Norte

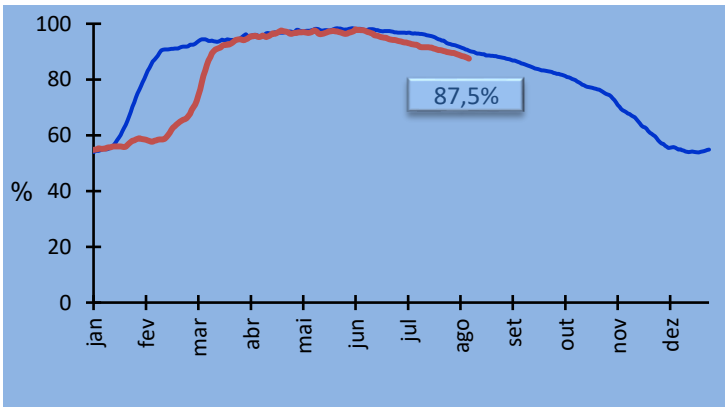

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.