
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Sexta-Feira, 17 Julho de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	33.833	33.194	41,80%
Itaipu Binacional	4.948	5.245	6,61%
Termo Nuclear	1.990	2.012	2,53%
Termo Convencional	10.844	9.943	12,52%
Eólica	18.277	17.965	22,63%
Solar (***)	11.451	11.044	13,91%
Total SIN	81.343	79.403	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	712	648	
Carga (*)	80.631	78.755	

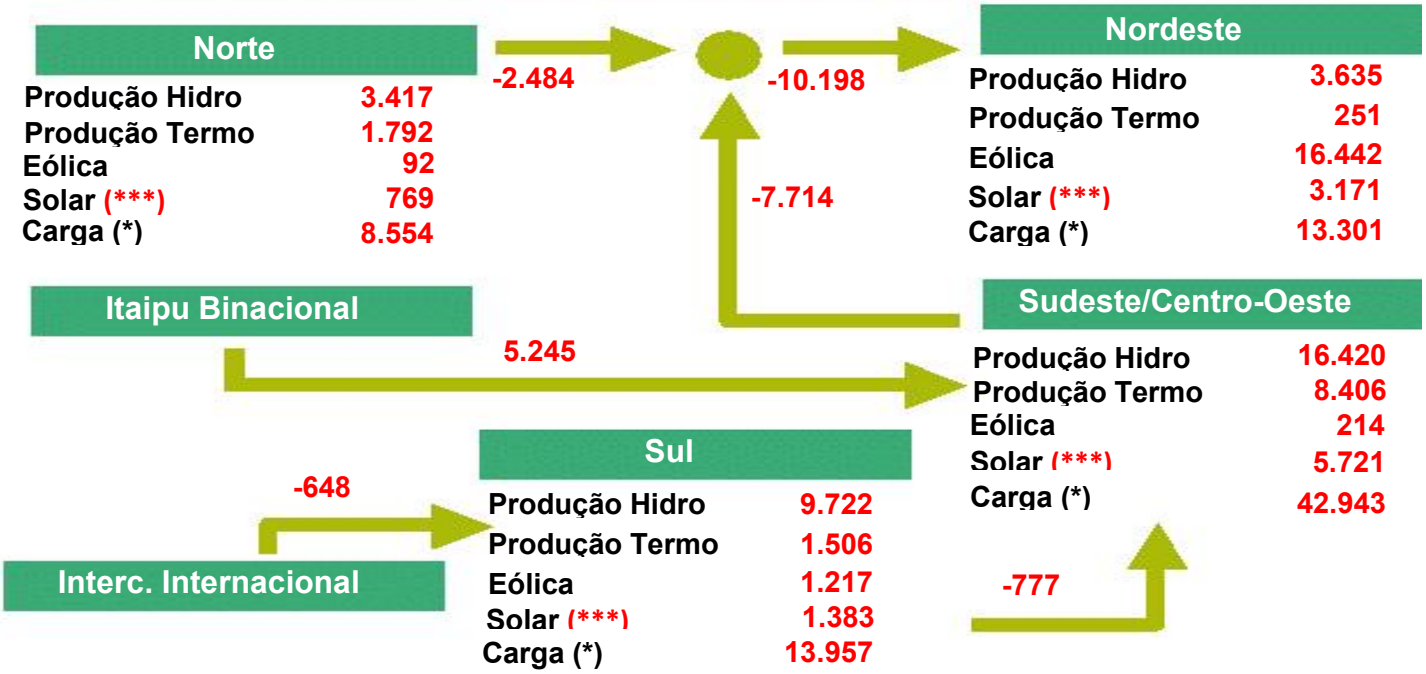

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	13.957	19.304	em	02/11/2025
SUDESTE - CO	42.943	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.554	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.301	15.502	em	19/11/2025
SIN	78.755	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

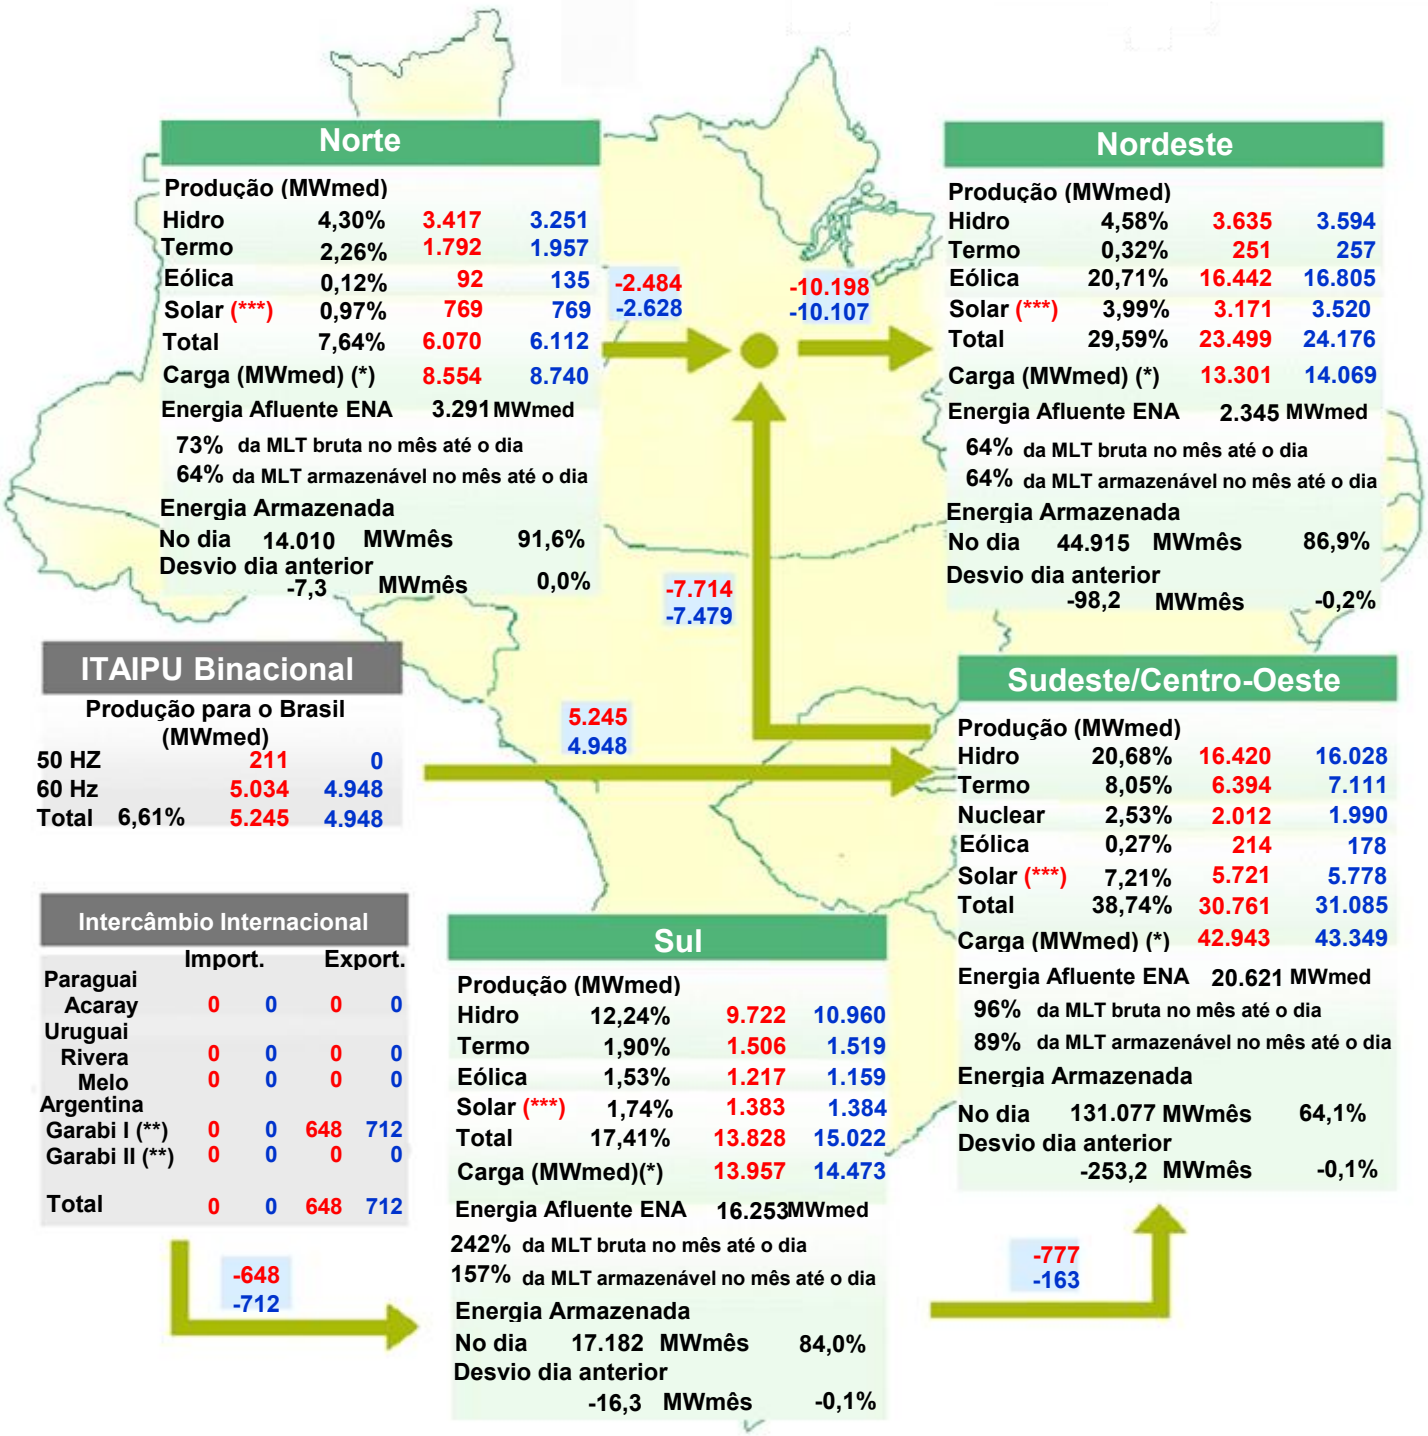

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	4,30%	3.417	3.251
Termo	2,26%	1.792	1.957
Eólica	0,12%	92	135
Solar (***)	0,97%	769	769
Total	7,64%	6.070	6.112
Carga (MWmed) (*)		8.554	8.740

Energia Afluente ENA 3.291 MWmed
73% da MLT bruta no mês até o dia
64% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.010 MWmês 91,6%
Desvio dia anterior -7,3 MWmês 0,0%

-2.484 / -2.628

-10.198 / -10.107

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,58%	3.635	3.594
Termo	0,32%	251	257
Eólica	20,71%	16.442	16.805
Solar (***)	3,99%	3.171	3.520
Total	29,59%	23.499	24.176
Carga (MWmed) (*)		13.301	14.069

Energia Afluente ENA 2.345 MWmed
64% da MLT bruta no mês até o dia
64% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 44.915 MWmês 86,9%
Desvio dia anterior -98,2 MWmês -0,2%

-7.714 / -7.479

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		211	0
60 Hz		5.034	4.948
Total	6,61%	5.245	4.948

5.245 / 4.948

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	20,68%	16.420	16.028
Termo	8,05%	6.394	7.111
Nuclear	2,53%	2.012	1.990
Eólica	0,27%	214	178
Solar (***)	7,21%	5.721	5.778
Total	38,74%	30.761	31.085
Carga (MWmed) (*)		42.943	43.349

Energia Afluente ENA 20.621 MWmed
96% da MLT bruta no mês até o dia
89% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 131.077 MWmês 64,1%
Desvio dia anterior -253,2 MWmês -0,1%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	648	712
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	648	712

-648 / -712

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	12,24%	9.722	10.960
Termo	1,90%	1.506	1.519
Eólica	1,53%	1.217	1.159
Solar (***)	1,74%	1.383	1.384
Total	17,41%	13.828	15.022
Carga (MWmed)(*)		13.957	14.473

Energia Afluente ENA 16.253 MWmed
242% da MLT bruta no mês até o dia
157% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 17.182 MWmês 84,0%
Desvio dia anterior -16,3 MWmês -0,1%

-777 / -163

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	207.184	17.182	131.077	14.010	44.915
Armazenamento ao final do dia (%)	70,9%	84,0%	64,1%	91,6%	86,9%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	0,0	22,3	-1,4	-2,5	-2,2

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi inferior ao programado devido à carga inferior ao previsto neste submercado e no SIN, bem como para auxílio no controle de carregamento da transformação 500/345 kV da SE Ibiúna.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à geração hidráulica inferior ao programado no submercado Sul.
A produção total da UHE Itaipu para o Brasil foi superior ao valor programado, no setor de 50 Hz, para realização de testes no Elo CC 600 kV Foz/Ibiúna.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

Nada a relatar.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio para o submercado Sul foi superior ao programado devido à geração hidráulica inferior ao programado neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Valor máximo: 810 MW.
Período: Das 07h48 às 18h01.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 2.264 MW.
Período: Das 07h47 às 16h16.
Motivos: Controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 14.945 MW.
Período: Da 00h00 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de instrução de operação normal e controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 44 MW.
Período: Das 07h48 às 14h05.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi I, foi inferior ao programado devido perturbação com desligamento de linhas de transmissão em 500 kV no sistema argentino.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	200	200	84	-116	-58%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Três Lagoas	---	360	270	0	0	---	---	(2)
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1364	14	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	648	8	1%	---
Marlim Azul	OME/UCM/INF	565	565	184	203	19	10%	---
Baixada Fluminense	---	530	530	0	0	---	---	---
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	269	-231	-46%	---
GNA I	INF	1339	1338	430	73	-357	-83%	---
Cubatão	INF/EXP/PCI	216	216	152	159	7	5%	---
GNA II	INF	1673	1673	1672	1675	3	0%	---
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/EXP/PCI	1036	844	148	298	150	101%	(2)
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	INF	386	270	0	2	2	100%	(2)
Termomacaé	EXP/PCI	929	828	178	165	-13	-7%	(3)
Nova Piratininga	INF	576	285	0	1	1	100%	(4)
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	---	256	256	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13415	12056	5454	4941	-513	-9%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	INF/OME	345	345	336	336	---	0%	---
J. Lacerda C	INF/EXP/PCI	330	330	320	323	3	1%	---
J. Lacerda B	INF	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	INF	190	150	100	100	---	0%	(3)
Candiota III	INF	350	350	320	320	---	0%	---
Araucária	---	484	0	0	0	---	---	(3)
Canoas	---	249	248	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1643	1296	1299	3	0%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	360	0	0	---	---	(2)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Termobahia	---	186	0	0	0	---	---	(2)
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Termoceará	INF	223	99	0	11	11	100%	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4322	0	11	11	---	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME	85	79	61	58	-3	-5%	---
Pirarucu	INF/OME	73	50	40	41	1	3%	(4)
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	INF/OME	75	63	48	49	1	2%	(3)
Tambaqui	INF/OME/UCM	75	63	50	48	-2	-4%	(3)
Aparecida	OME	166	156	156	155	-1	-1%	---
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	541	523	539	16	3%	---
Maranhão III	OME/UCM/INF	519	519	195	121	-74	-38%	---
Maranhão IV	INF/OME/UCM	338	338	105	41	-64	-61%	---
Maranhão V	INF/OME/UCM	338	338	102	57	-45	-44%	---
Parnaíba V	INF/OME	365	365	120	45	-75	-63%	---
Jaguatirica II	OME/UCM/REL	141	126	57	58	1	2%	(3)
Nova Venécia	INF	265	265	180	184	4	2%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME	10	10	5	6	1	20%	---
Cantá	INF/OME	10	10	5	6	1	20%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	5	7	2	40%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	5	6	1	20%	---
Baliza	---	10	0	0	0	---	---	(4)
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL	12	12	4	3	-1	-25%	---
Monte Cristo Sucuba	---	43	38	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3794	1728	1492	-236	-14%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	OME	8	8	5	2	-3	-60%	---
TOTAL S		18	8	5	2	-3	-60%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME/UCM	50	50	39	40	1	3%	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	27	27	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	---	17	0	0	0	---	---	(3)
Prosperidade I	OME	28	27	1	1	---	0%	---
Prosperidade III	OME/UCM	56	55	2	2	---	0%	---
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	119	3	3	0	0%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	455	450	INF
	909	900	OME
Angra I	216	213	INF
	432	427	OME
Marlim Azul	177	171	OME
	13	13	UCM
	13	0	INF
Cubatão	71	64	INF
	79	79	EXP
	9	9	PCI
Termorio	231	81	INF
	61	61	EXP
	6	6	PCI
Termomacaé	148	161	EXP
	17	17	PCI
Pampa Sul	107	107	INF
	229	229	OME
J. Lacerda C	203	200	INF
	102	102	EXP
	18	18	PCI
Poraquê	5	5	INF
	53	56	OME
Pirarucu	5	4	INF
	36	36	OME
Jaraqui	5	4	INF
	44	44	OME
Tambaqui	4	4	INF
	42	44	OME
	2	2	UCM
Mauá 3	68	66	INF
	417	403	OME
	54	54	UCM
Maranhão III	101	176	OME
	17	19	UCM
	3	0	INF
Maranhão IV	8	19	INF
	8	35	OME
	25	51	UCM
Maranhão V	13	16	INF
	16	35	OME
	28	51	UCM
Parnaíba V	41	97	INF
	4	23	OME
Jaguatirica II	36	36	OME
	21	21	UCM
	1	0	INF
Bonfim	5	4	INF
	1	1	OME
Cantá	5	4	INF
	1	1	OME
Pau Rainha	6	4	INF
	1	1	OME
Santa Luz	5	4	INF

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

	1	1	OME
Onça Pintada	23	23	OME
	16	16	UCM
Santa Vitória	10	10	INF
	17	17	OME
Prosperidade III	1	1	OME
	1	1	UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	12056	5454	4941	-513	-9%
SUL	2826	1651	1301	1301	0	0%
NORDESTE	5723	4441	3	14	11	367%
NORTE	3954	3794	1728	1492	-236	-14%
TOTAL SIN	25918	21942	8486	7748	-738	-9%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Três Lagoas	360	270	90
Termorio	1036	844	192
Seropédica	386	270	116
Porto Pecém I	720	360	360
Termobahia	186	0	186
Total	2688	1744	944

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	200	290
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Termomacaé	929	828	101
J. Lacerda A	190	150	40
Araucária	484	0	484
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Vale do Açú	323	110	213
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	99	124
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	0	17
Total	4287	1729	2558

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Nova Piratininga	576	285	291
Pirarucu	73	50	23
Baliza	10	0	10
Total	659	335	324

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	2688	1744	944
Por Restrição Operativa	4287	1729	2558
Por Restrição Operativa e Manutenção	659	335	324
Demais Restrições Agregadas	18284	18134	150
Total	25918	21942	3976

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1979	10	1969

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	648	8	Rendimento
Angra II	1350	1364	14	Rendimento
Cubatão	152	159	7	Rampa de geração Rendimento
Do Atlântico	200	84	-116	Adequação do processo industrial
GNA I	430	73	-357	Indisponibilidade da usina
Maranhão III	195	121	-74	Rampa de geração
Maranhão IV	105	41	-64	Rampa de geração
Maranhão V	102	57	-45	Rampa de geração
Marlim Azul	184	203	19	Rampa de geração
Mauá 3	523	539	16	Rendimento
Parnaíba V	120	45	-75	Rampa de geração
Santa Cruz Nova	500	269	-231	Indisponibilidade de unidade geradora
Termoceará	0	11	11	Teste de comprovação de disponibilidade
Termomacaé	178	165	-13	Rampa de geração
Termorio	148	298	150	Disponiblidade de combustível
Total	4827	4077	-750	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h39min)

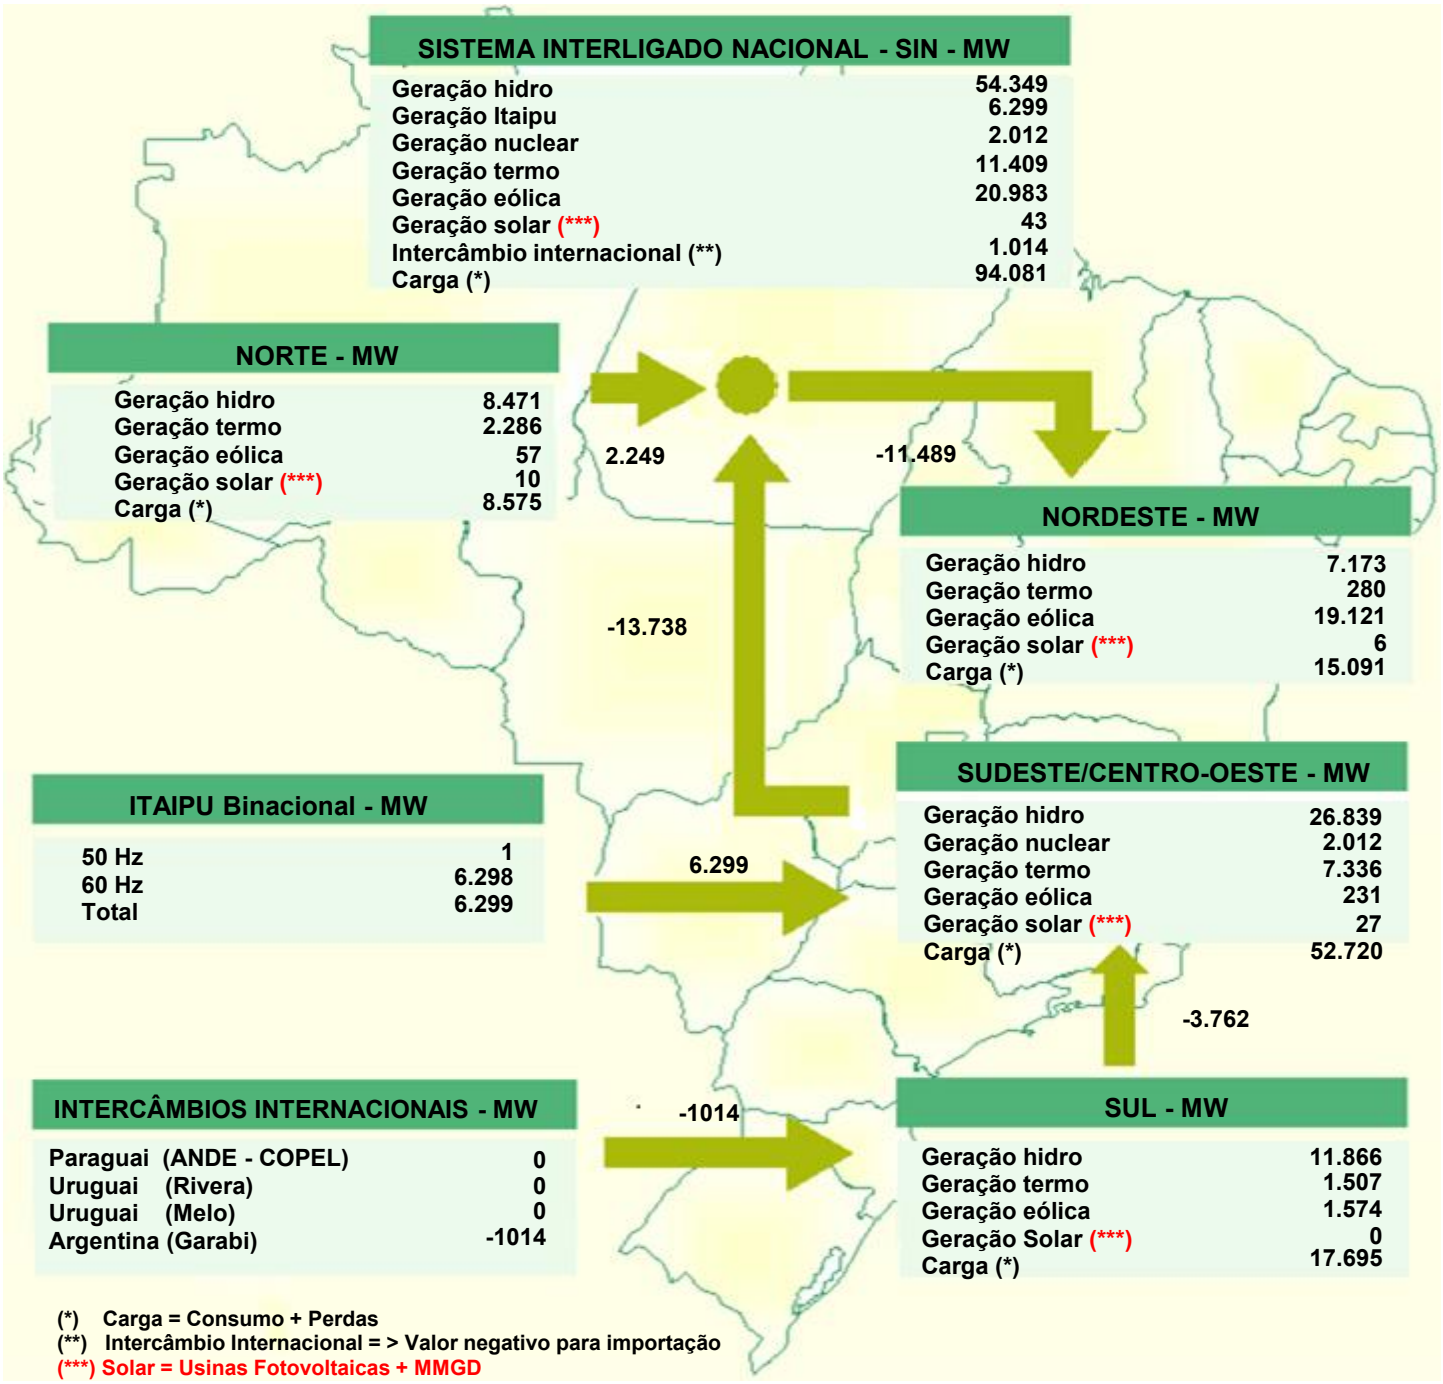

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica	
SUL	17.695 às 18h39min	22.978 em	11/02/2025
SUDESTE - CO	52.734 às 18h40min	62.456 em	18/02/2025
NORTE	9.095 às 22h50min	10.489 em	28/10/2025
NORDESTE	15.132 às 18h15min	17.416 em	04/02/2026
SIN	94.081 às 18h39min	106.536 em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

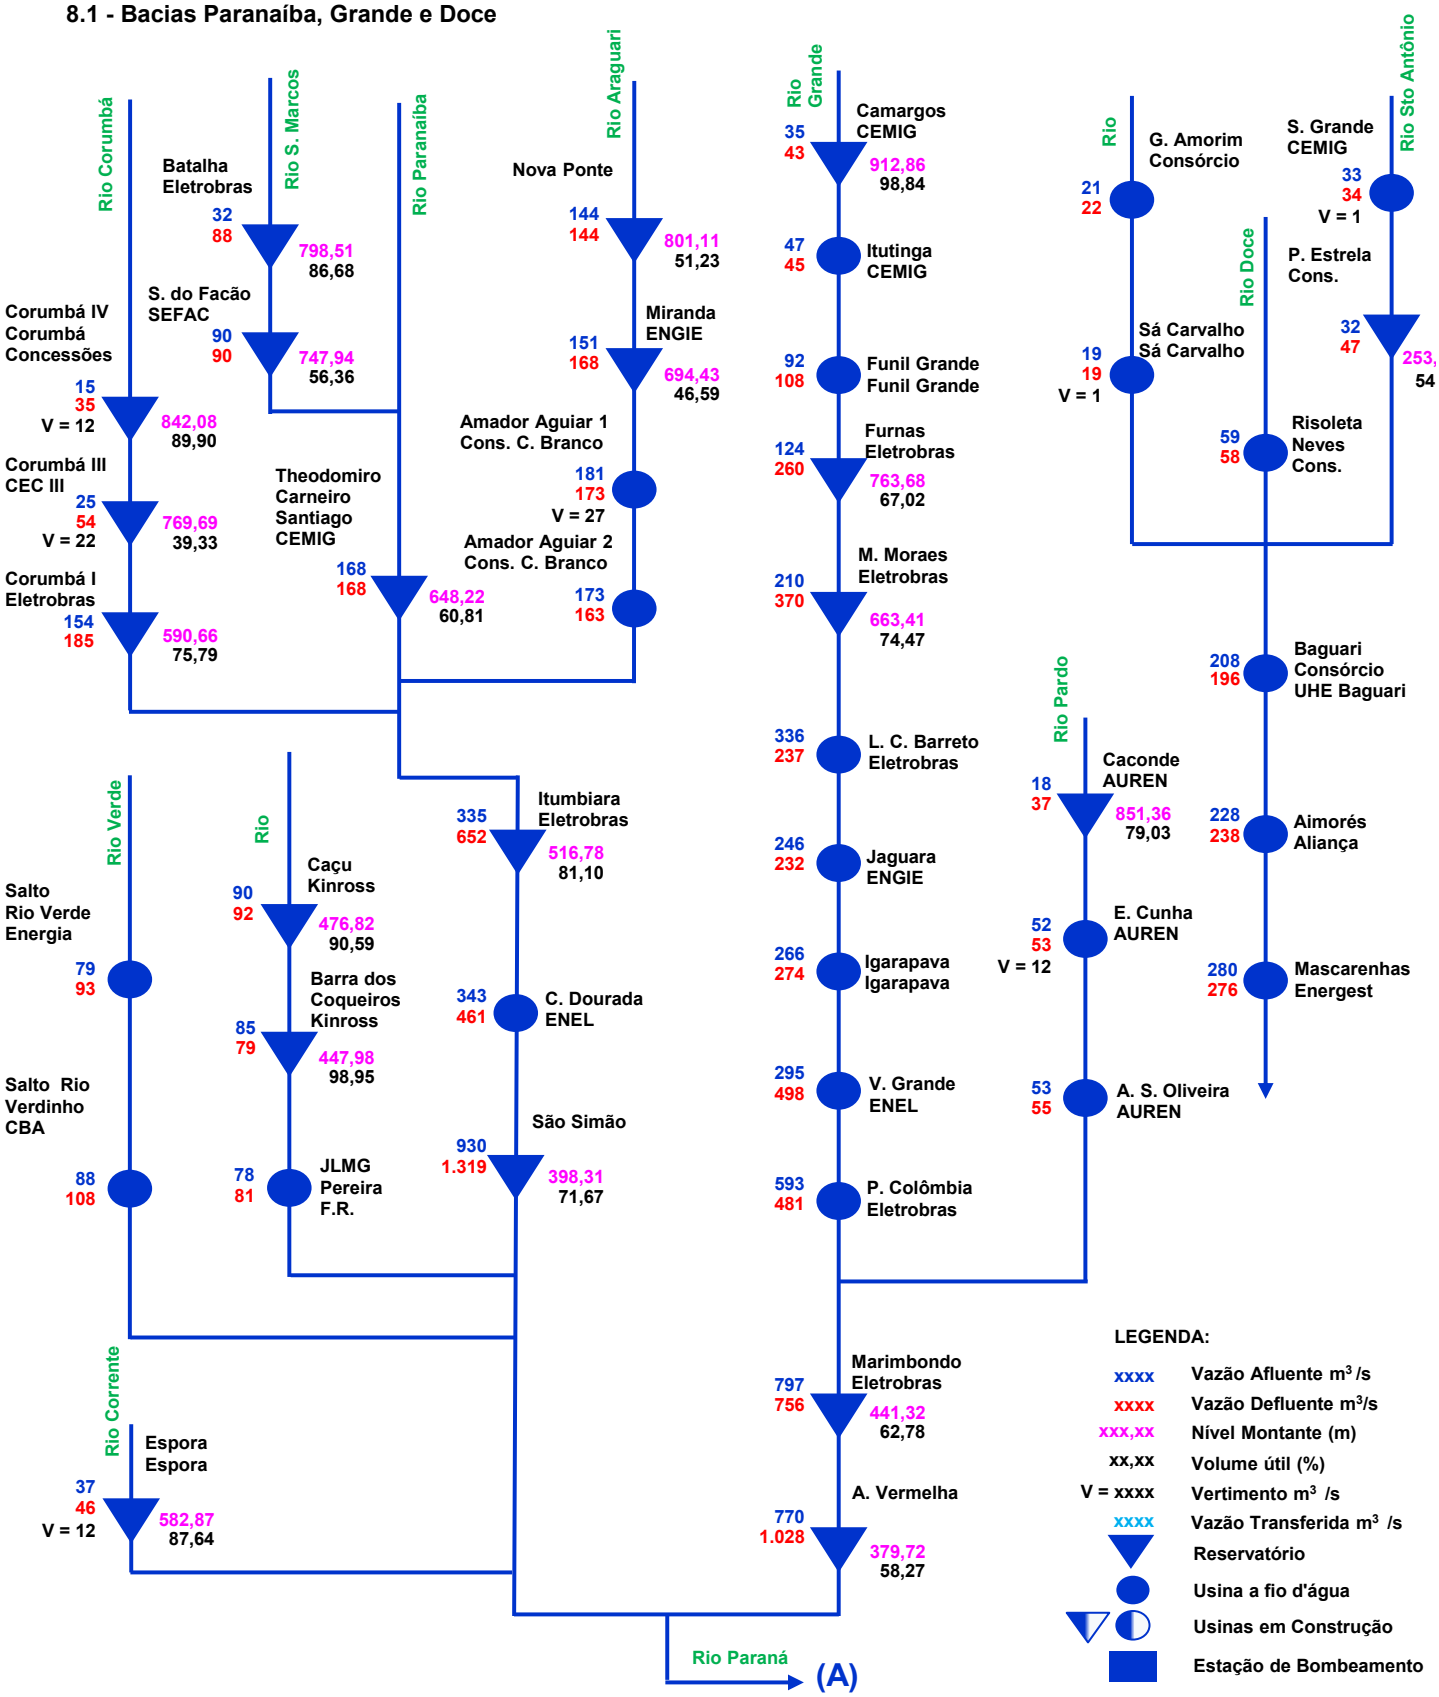


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

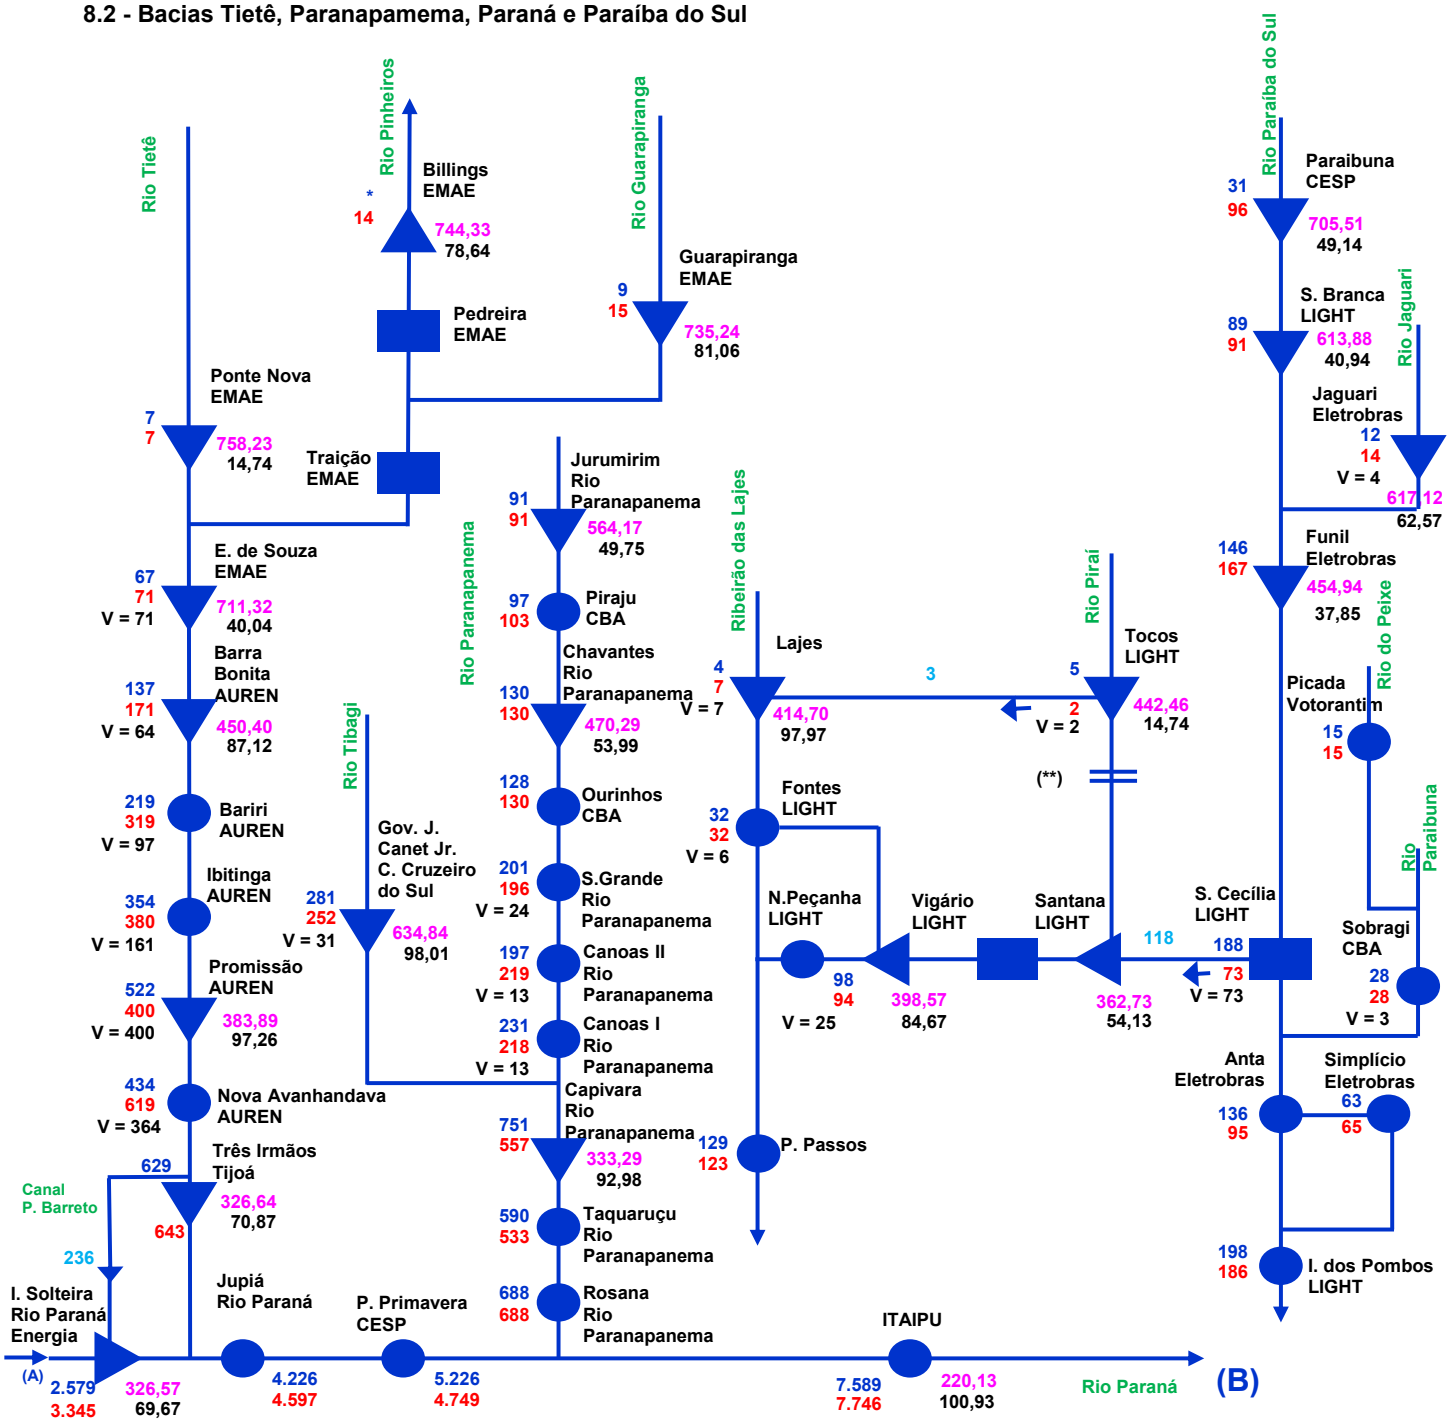

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	62,7	70	78	82	2.393	1.991
Grande	66,5	67	87	88	1.736	1.699
Tietê	82,5	106	88	109	471	418
Paranapanema	67,3	74	73	84	938	871
Paraná	69,4	90	103	107	8.237	8.451
Paraíba do Sul	51,6	66	75	76	674	629

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

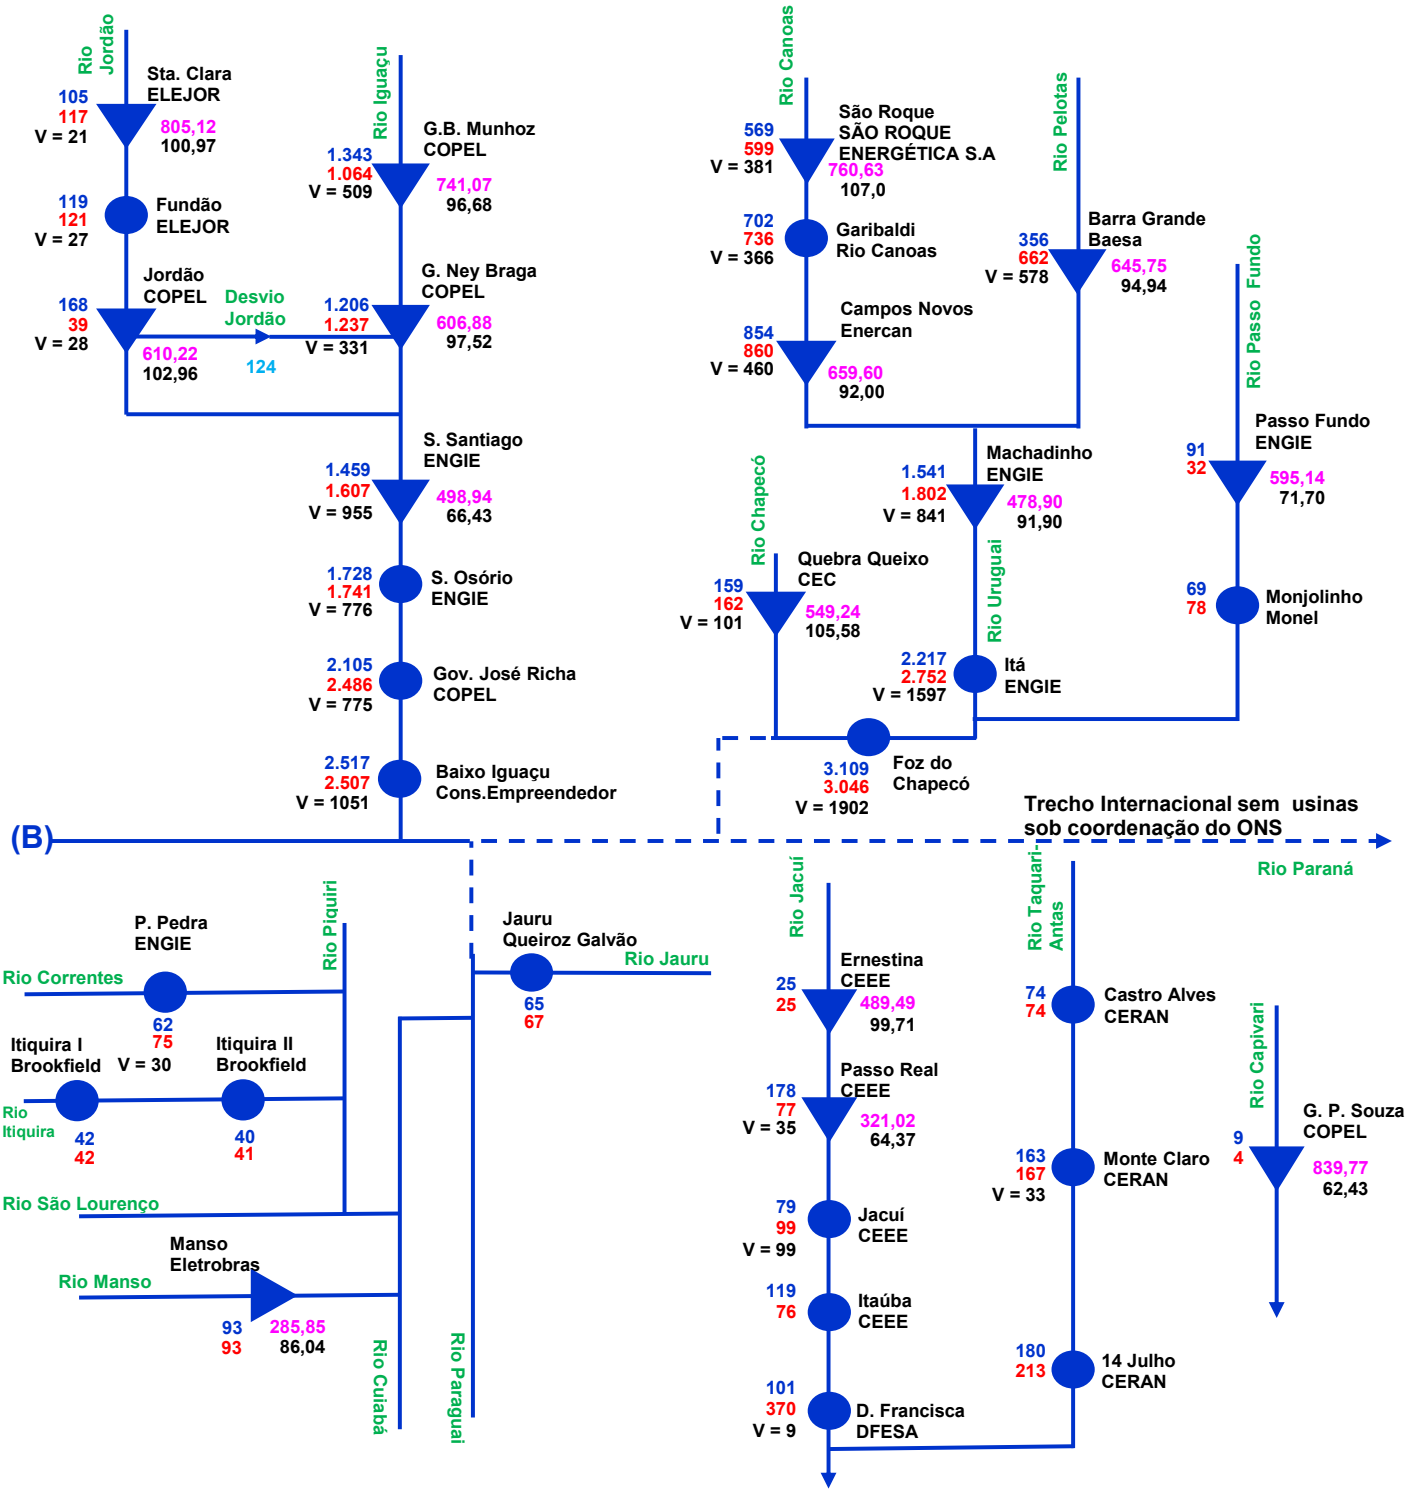


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	85,8	176	138	242	3.890	3.664
Jacuí	65,6	52	65	103	333	513
Uruguai	90,2	150	210	286	3.621	3.264
Capivari	62,1	54	77	77	27	20
Paraguai	85,2	86	79	89	179	298

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

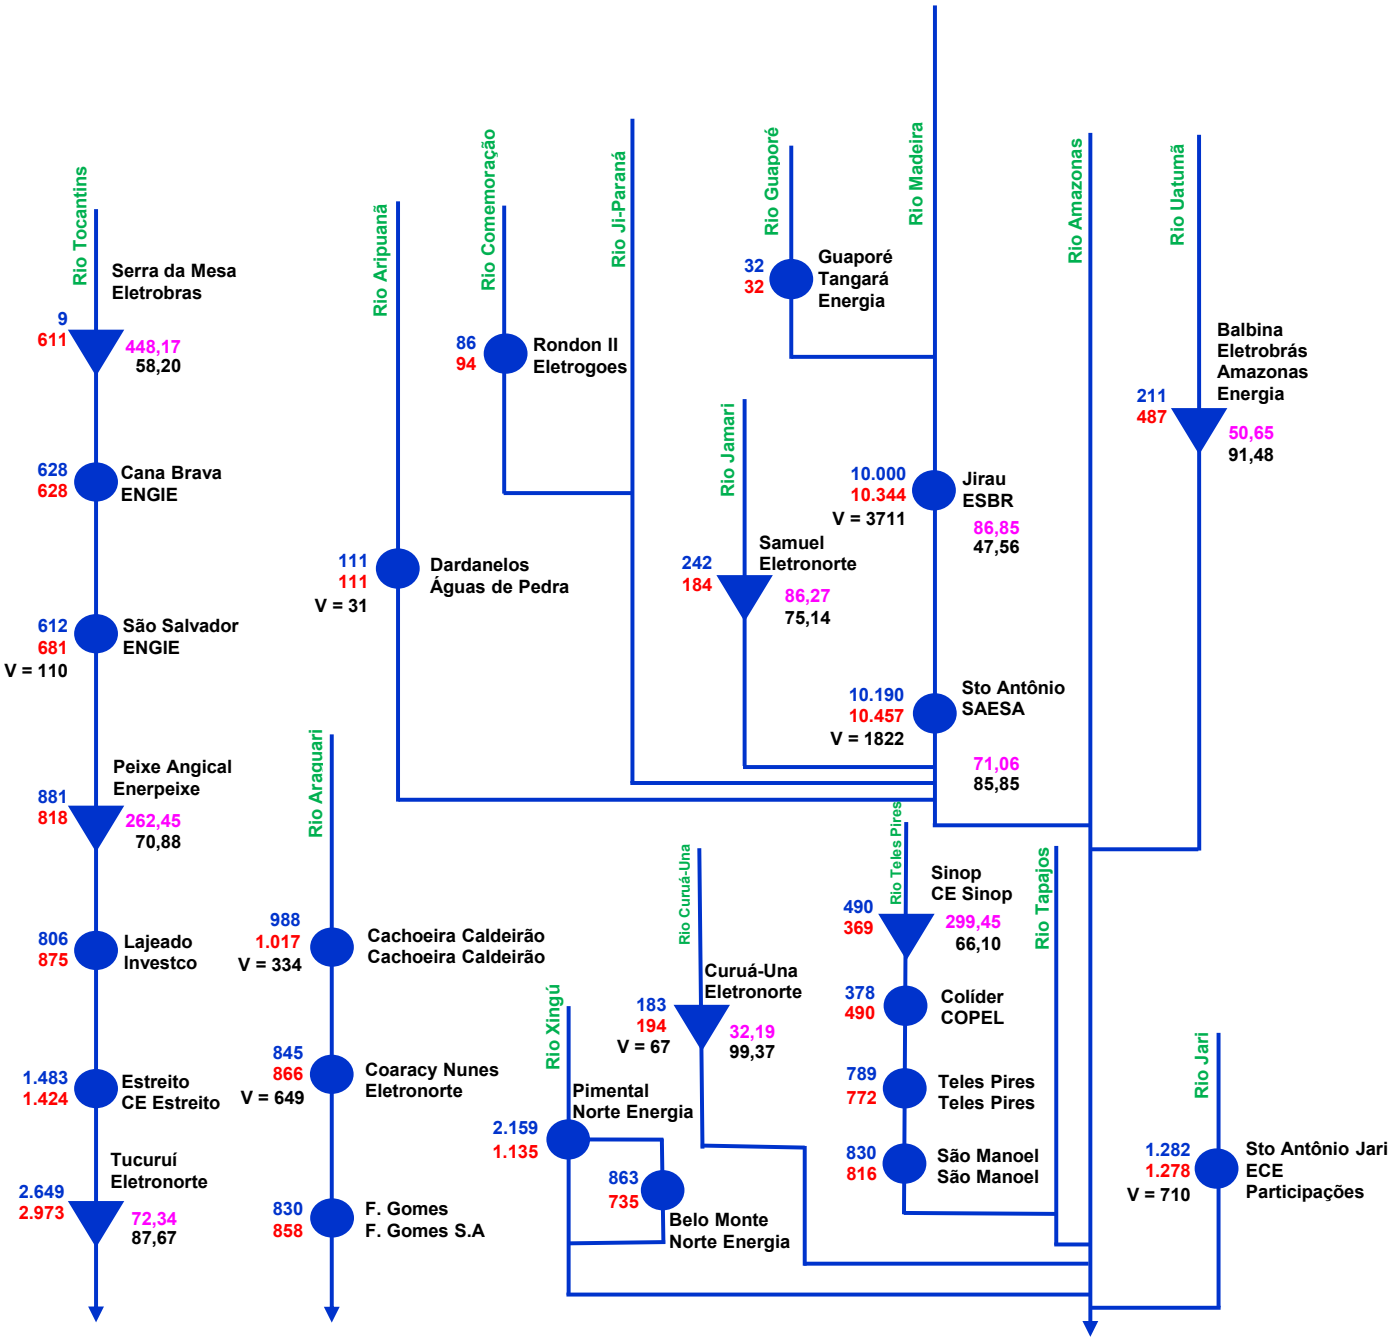


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	66,5	59	61	61	3.634	3.221
Amazonas	76,9	78	79	96	4.246	6.216

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

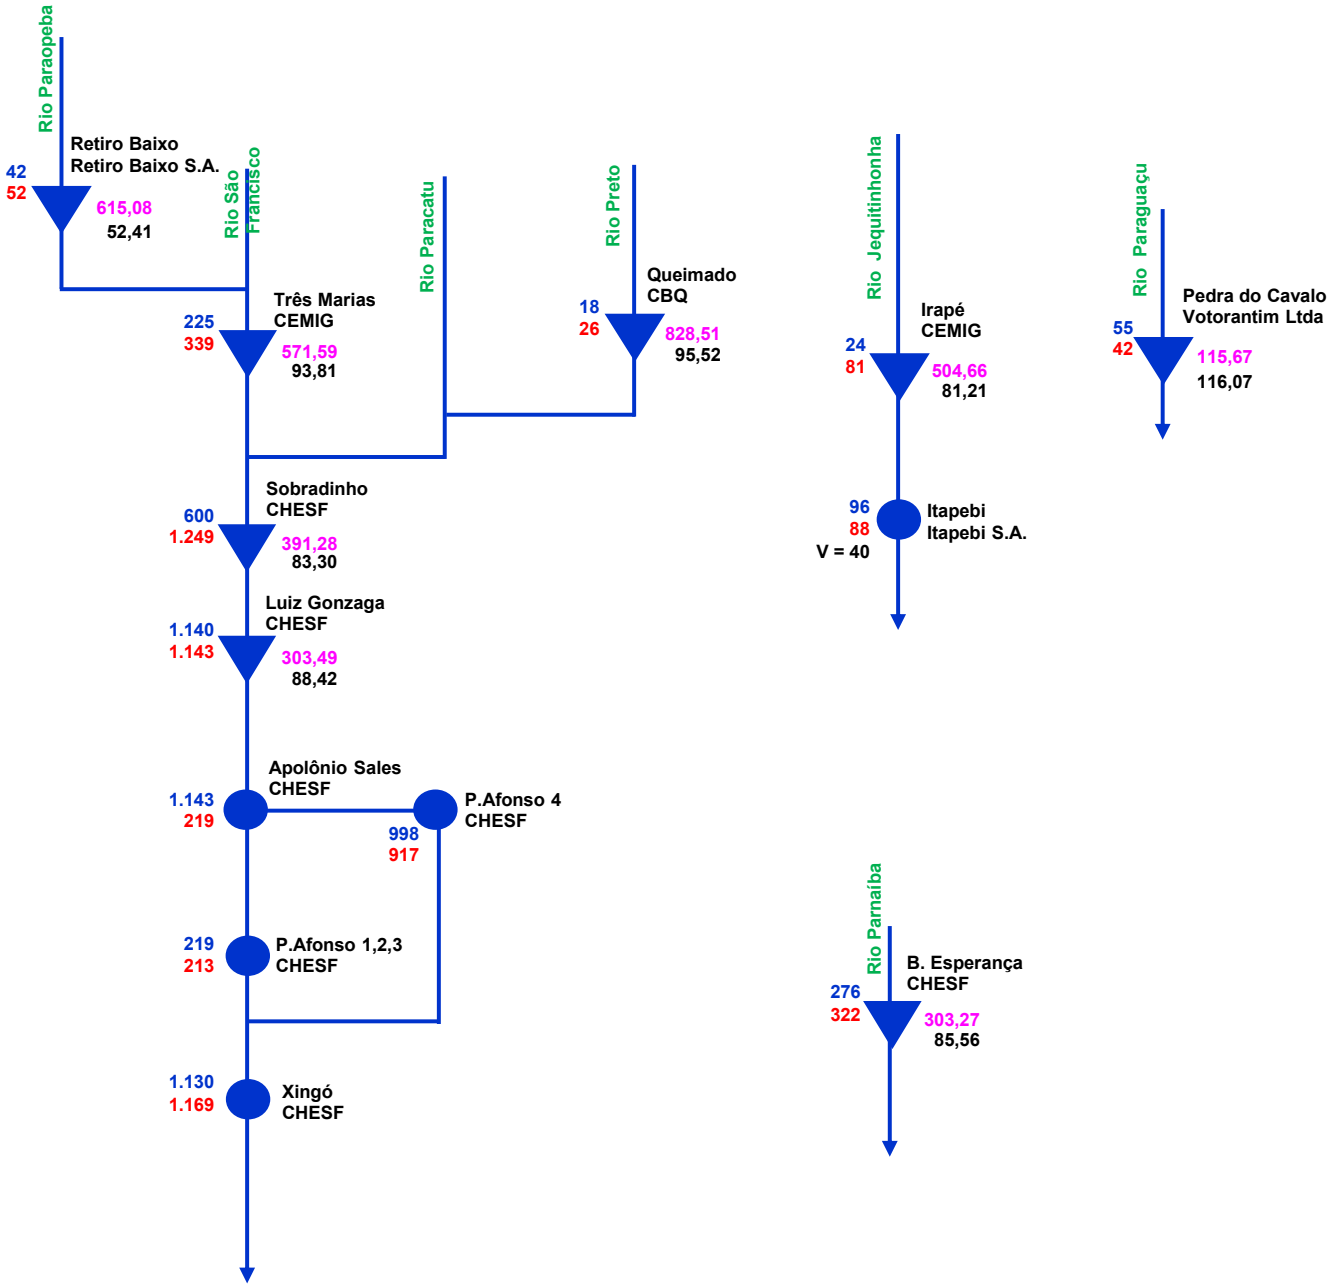

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	87,1	64	65	65	3.531	3.146
Parnaíba	84,7	80	95	95	127	99

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,57%	---	---	---
GRANDE	26,14%	---	---	---
TIETÊ	6,12%	---	---	---
PARANAPANEMA	6,01%	1,49%	---	---
PARANÁ	1,95%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	2,97%	---	---	---
PARAGUAI	0,36%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,19%	---	1,82%	---
IGUAÇU	---	50,24%	---	---
JACUÍ	---	11,57%	---	---
URUGUAI	---	35,34%	---	---
CAPIVARI	---	1,36%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,87%	---	96,81%	---
PARNAÍBA	---	---	0,50%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,87%	---
TOCANTINS	15,17%	---	---	94,72%
AMAZONAS	0,63%	---	---	5,28%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

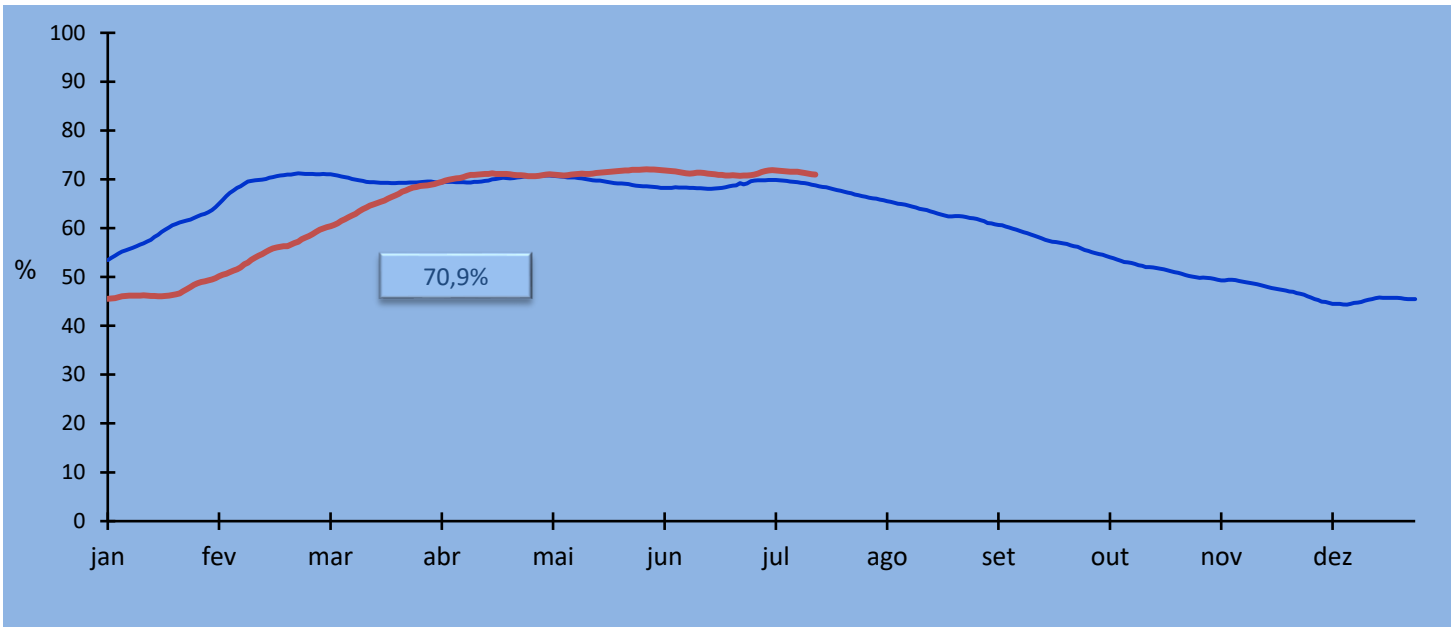


9.2 - Sul

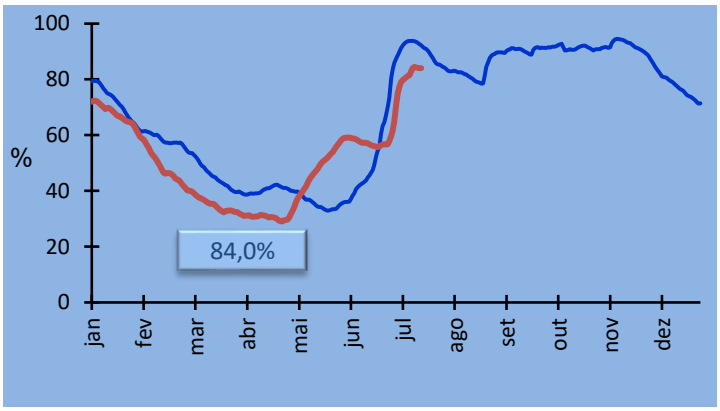


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

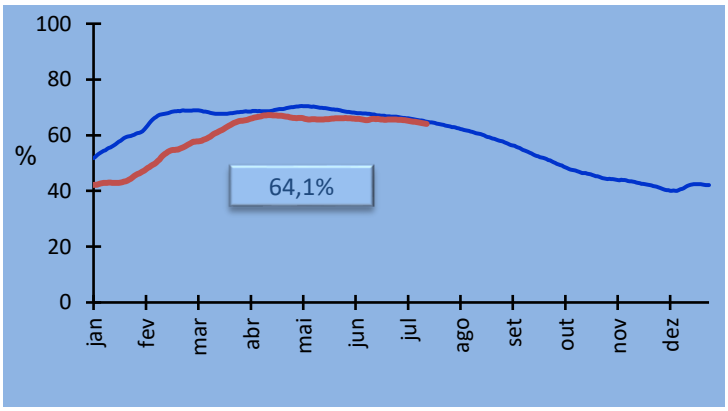

9.4 - Nordeste

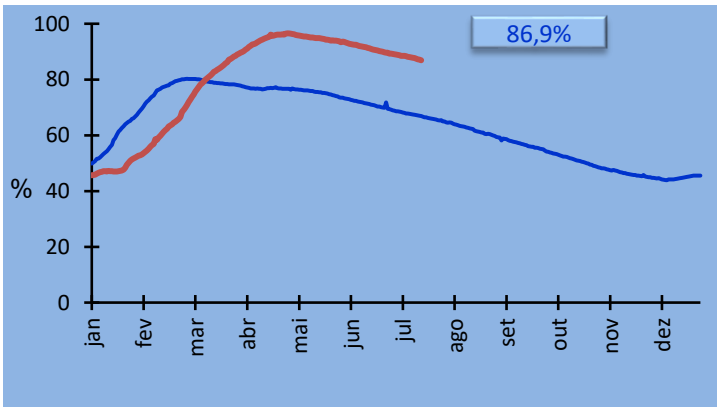

9.5- Norte

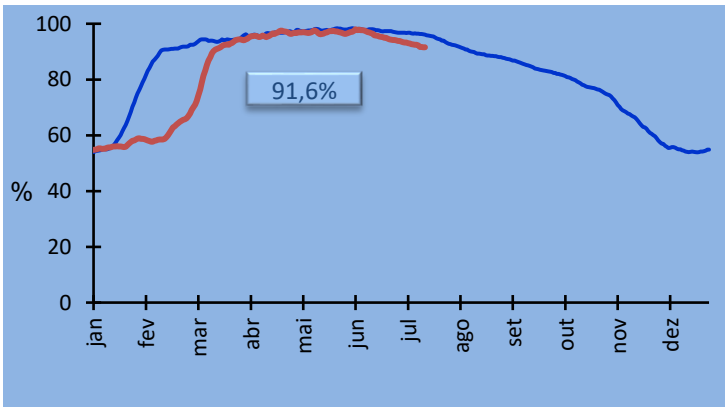

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.