Operador Nacional do Sistema Elétrico


IPDO

INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

Segunda-Feira, 18 Maio de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	44.795	46.082	55,47%
Itaipu Binacional	6.171	6.197	7,46%
Termo Nuclear	1.990	2.005	2,41%
Termo Convencional	7.314	6.803	8,19%
Eólica	12.151	12.009	14,46%
Solar (***)	9.957	9.973	12,01%
Total SIN	82.378	83.069	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	992	857	
Carga (*)	81.386	82.212	

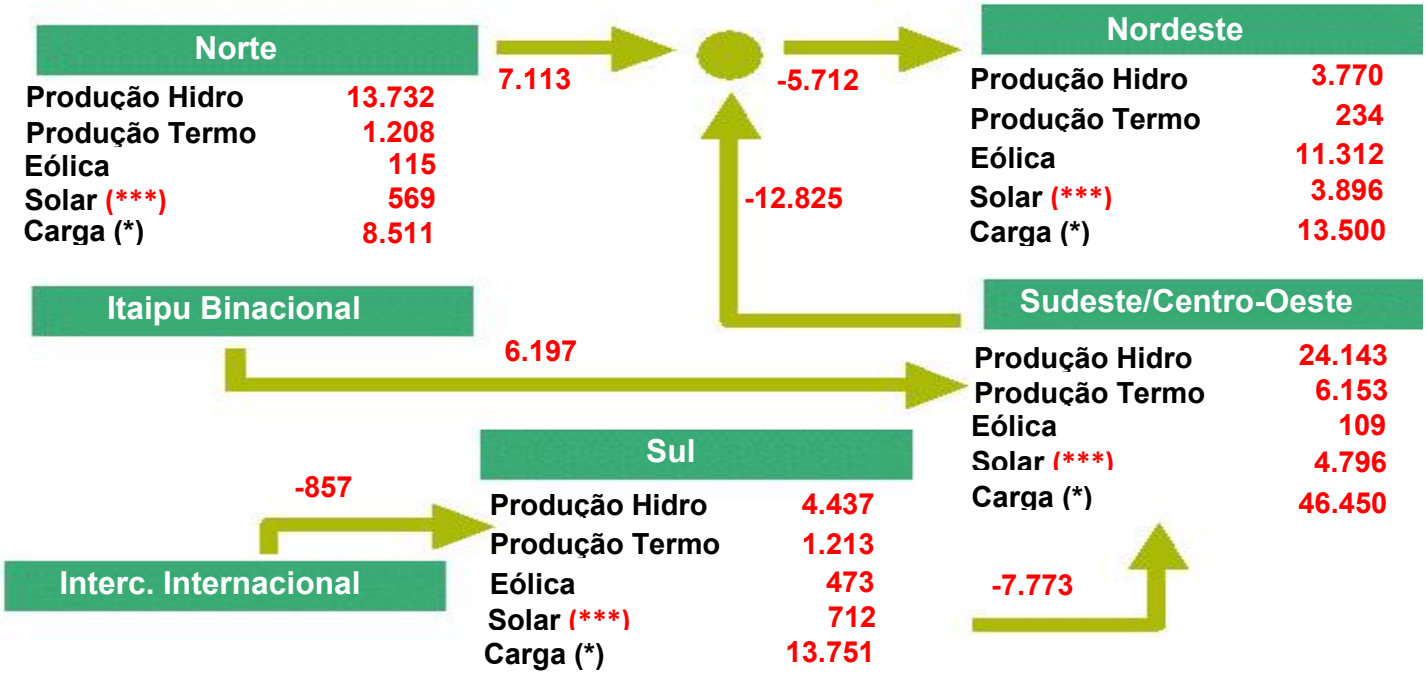

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	13.751	19.304	em	02/11/2025
SUDESTE - CO	46.450	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.511	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.500	15.502	em	19/11/2025
SIN	82.212	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

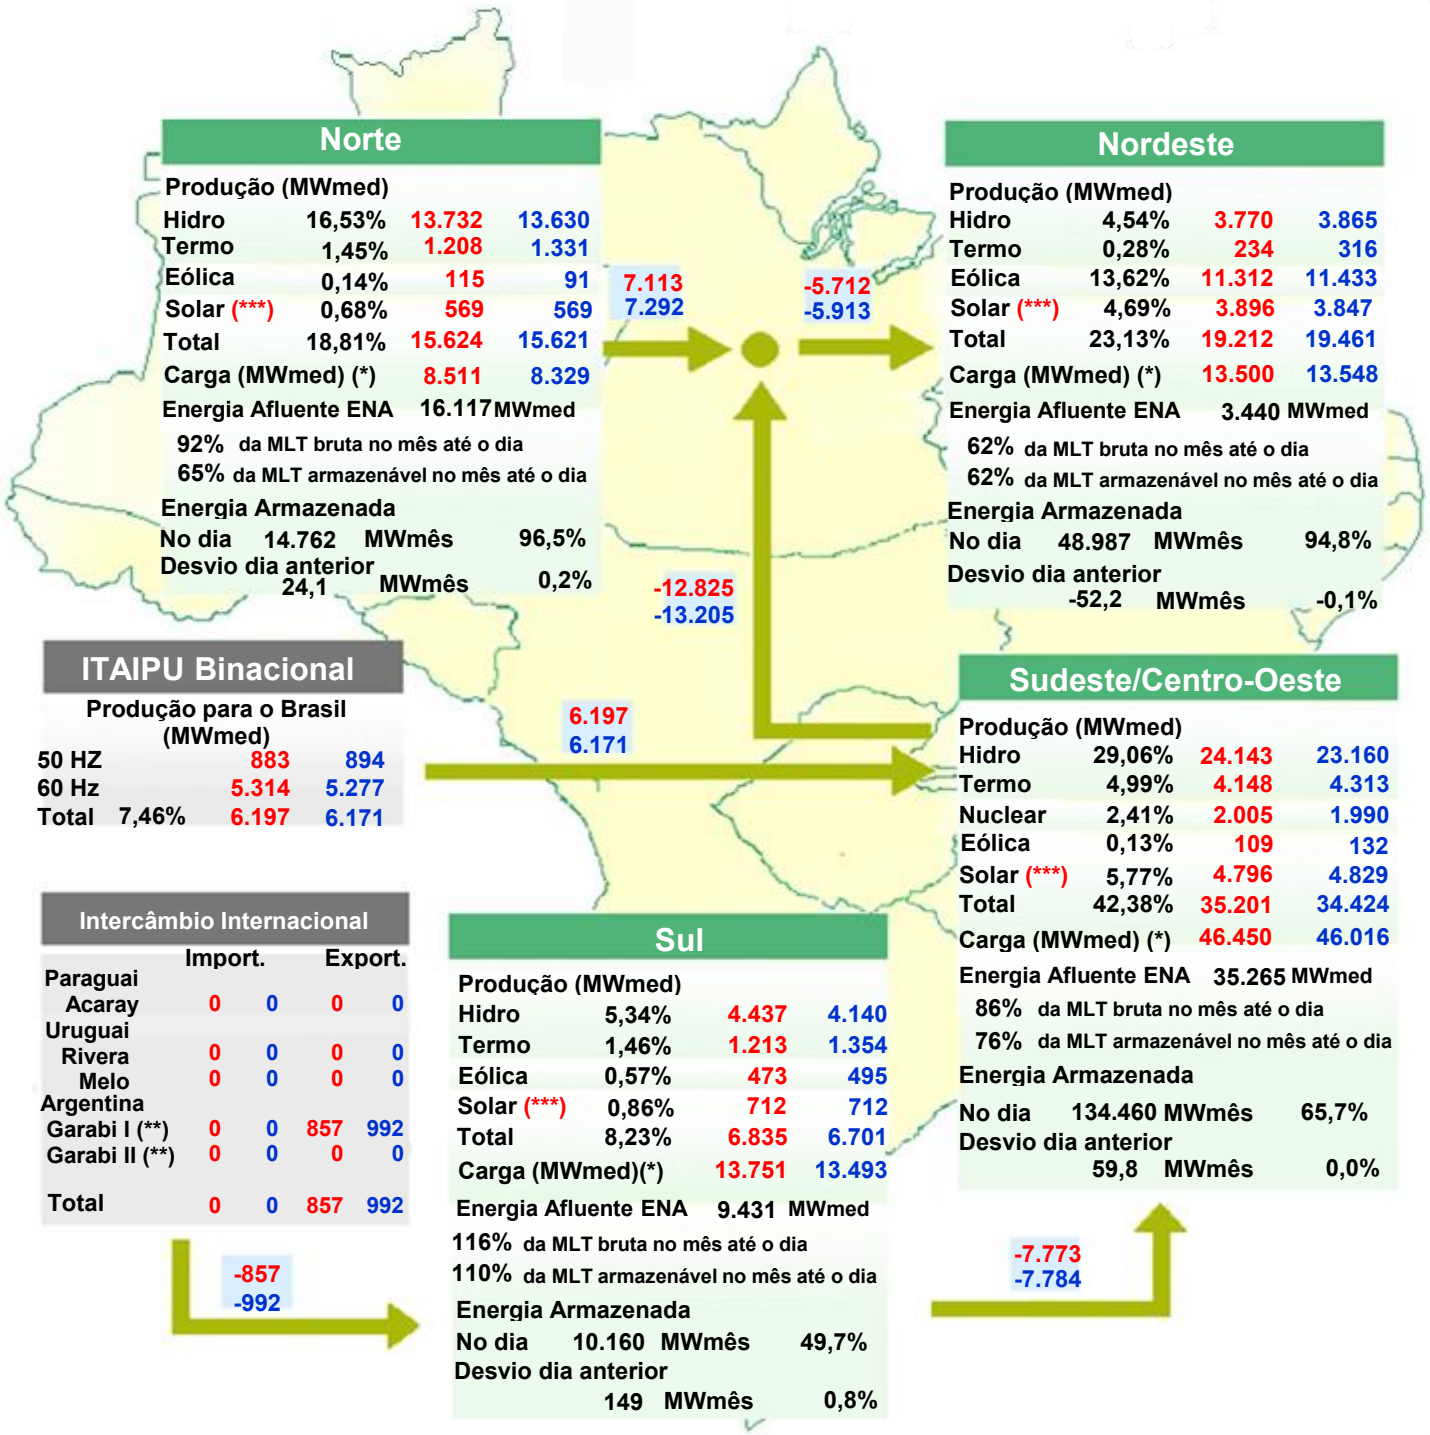

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	16,53%	13.732	13.630
Termo	1,45%	1.208	1.331
Eólica	0,14%	115	91
Solar (***)	0,68%	569	569
Total	18,81%	15.624	15.621
Carga (MWmed) (*)		8.511	8.329

Energia Afluente ENA 16.117 MWmed
92% da MLT bruta no mês até o dia
65% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.762 MWmês 96,5%
Desvio dia anterior 24,1 MWmês 0,2%

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,54%	3.770	3.865
Termo	0,28%	234	316
Eólica	13,62%	11.312	11.433
Solar (***)	4,69%	3.896	3.847
Total	23,13%	19.212	19.461
Carga (MWmed) (*)		13.500	13.548

Energia Afluente ENA 3.440 MWmed
62% da MLT bruta no mês até o dia
62% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 48.987 MWmês 94,8%
Desvio dia anterior -52,2 MWmês -0,1%

7.113 / 7.292 — -5.712 / -5.913 — -12.825 / -13.205

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		883	894
60 Hz		5.314	5.277
Total	7,46%	6.197	6.171

6.197 / 6.171

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	29,06%	24.143	23.160
Termo	4,99%	4.148	4.313
Nuclear	2,41%	2.005	1.990
Eólica	0,13%	109	132
Solar (***)	5,77%	4.796	4.829
Total	42,38%	35.201	34.424
Carga (MWmed) (*)		46.450	46.016

Energia Afluente ENA 35.265 MWmed
86% da MLT bruta no mês até o dia
76% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 134.460 MWmês 65,7%
Desvio dia anterior 59,8 MWmês 0,0%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	857	992
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	857	992

-857 / -992

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	5,34%	4.437	4.140
Termo	1,46%	1.213	1.354
Eólica	0,57%	473	495
Solar (***)	0,86%	712	712
Total	8,23%	6.835	6.701
Carga (MWmed)(*)		13.751	13.493

Energia Afluente ENA 9.431 MWmed
116% da MLT bruta no mês até o dia
110% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 10.160 MWmês 49,7%
Desvio dia anterior 149 MWmês 0,8%

-7.773 / -7.784

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	208.368	10.160	134.460	14.762	48.987
Armazenamento ao final do dia (%)	71,3%	49,7%	65,7%	96,5%	94,8%
Variação em relação dia anterior (%)	0,1	0,8	0,0	0,2	-0,1
Variação acumulada mensal (%)	0,7	18,1	-0,4	-0,1	-1,6

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado e à geração eólica inferior ao valor previsto no SIN, bem como para controle dos fluxos RSUL e FBTA.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado e no submercado Sul e à geração eólica inferior ao valor previsto no SIN.

Submercado Nordeste:

A geração hidráulica foi inferior ao valor programado para controle do fluxo sistêmico Nordeste/Sudeste (FNESE).

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado para otimização energética das UHE Tucuruí e Belo Monte.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio de energia do submercado Nordeste foi inferior ao valor programado devido à geração eólica inferior ao valor previsto neste submercado.

O intercâmbio do submercado Norte foi inferior ao valor programado devido à geração térmica inferior e a carga superior aos valores previstos neste submercado.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL

Submercado Sul:

Não houve restrição/limitação para controle dos fluxos RSUL e FBTA.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 327 MW.
Período: Das 07h17 às 14h31.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 721 MW.
Período: Das 00h00 às 16h15 e das 22h20 às 23h59.
Motivos: Controle de frequência e inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenções em andamento.

Submercado Norte:

Valor máximo: houve apenas limitação.
Período: Das 07h17 às 09h21.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi I, foi inferior ao valor programado devido à restrição\indisponibilidade de geração nas UTE Parnaíba IV, Candiota 3 e Canoas.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	370	370	302	-68	-18%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Xavantes	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	OME	1350	1350	1350	1358	8	1%	---
Angra I	OME	640	640	640	647	7	1%	---
Baixada Fluminense	OME/UCM	530	406	182	186	4	2%	(3)
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	297	-203	-41%	---
Marlim Azul	---	565	0	0	0	---	---	(2)
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/EXP/PCI/GSB	216	216	210	201	-9	-4%	---
GNA II	---	1673	1673	0	0	---	---	---
Karkey 013	INF/REL	256	256	31	44	13	42%	---
Karkey 019	REL	126	116	0	7	7	100%	---
Três Lagoas	---	360	240	0	0	---	---	(4)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Porsud II	REL	78	78	0	5	5	100%	---
Porsud I	REL	116	116	0	8	8	100%	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/GSB	1036	844	148	148	---	0%	(2)
Juiz de Fora	REL	87	87	0	14	14	100%	---
Termomacaé	REL	929	765	0	140	140	100%	(2)
Seropédica	---	386	270	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	386	0	0	---	---	(3)
TOTAL SE / CO		13415	11545	3431	3357	-74	-2%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	---	345	0	0	0	---	---	(2)
J. Lacerda C	---	330	0	0	0	---	---	(2)
J. Lacerda B	EXP/PCI	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	EXP/PCI	190	190	110	109	-1	-1%	---
Candiota III	INF/EXP/PCI	350	350	320	298	-22	-7%	---
Araucária	EXP/PCI	484	484	260	260	---	0%	---
Canoas	EXP/PCI	249	248	240	119	-121	-50%	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1492	1150	1006	-144	-13%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Petrolina	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Termobahia	---	186	170	0	0	---	---	---
Termocabo	---	50	24	0	0	---	---	(3)
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termonordeste	---	171	73	0	0	---	---	(3)
Termoparaíba	---	171	73	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5926	5123	0	0	0	---	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME	85	80	79	79	---	0%	---
Pirarucu	INF/OME	73	64	64	65	1	2%	(4)
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	INF/OME	75	63	62	63	1	2%	(3)
Tambaqui	INF/OME	75	63	63	63	---	0%	(3)
Aparecida	OME	166	117	117	117	---	0%	(2)
Mauá 3	INF/OME	591	264	264	279	15	6%	(4)
Maranhão III	INF/OME/UCM	519	169	132	133	1	1%	(2)
Maranhão IV	---	338	338	0	0	---	---	---
Maranhão V	OME/UCM	338	338	126	115	-11	-9%	---
Parnaíba V	---	365	365	0	0	---	---	---
Jaguatirica II	OME/UCM	141	126	85	87	2	2%	(3)
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Nova Venécia	---	265	265	0	0	---	---	---
Bonfim	INF	10	10	4	6	2	50%	---
Cantá	INF	10	10	5	6	1	20%	---
Pau Rainha	INF	10	10	5	6	1	20%	---
Santa Luz	INF	10	10	5	6	1	20%	---
Baliza	INF	10	5	5	5	---	0%	(4)
Parnaíba IV	EXP/PCI	56	56	42	41	-1	-2%	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL	12	12	2	1	-1	-50%	---
Monte Cristo Sucuba	---	43	38	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3148	1127	1140	13	1%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	---
São Sepé	OME	8	8	8	8	---	0%	---
TOTAL S		18	8	8	8	0	0%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	INF/OME	50	50	42	43	1	2%	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	29	29	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	OME	17	12	4	5	1	25%	(3)
Prosperidade I	OME	28	19	3	2	-1	-33%	(2)
Prosperidade III	OME/UCM	56	46	7	5	-2	-29%	(3)
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	114	14	12	-2	-14%	
N O R T E								
Monte Cristo	---	83	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		83	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Baixada Fluminense	143	132	OME
	43	50	UCM
Cubatão	27	36	INF
	118	118	EXP
	13	13	PCI
	43	43	GSB
Karkey 013	31	31	INF
	13	0	REL
Termorio	67	67	INF
	81	81	GSB
J. Lacerda B	189	189	EXP
	31	31	PCI
J. Lacerda A	91	92	EXP
	18	18	PCI
Candiota III	220	220	INF
	67	86	EXP
	11	14	PCI
Araucária	242	242	EXP
	18	18	PCI
Canoas	112	226	EXP
	7	14	PCI
Poraquê	2	3	INF
	77	76	OME
Pirarucu	3	1	INF
	62	63	OME
Jaraqui	2	2	INF
	61	60	OME
Tambaqui	2	2	INF
	61	61	OME
Mauá 3	6	6	INF
	273	258	OME
Maranhão III	10	9	INF
	118	118	OME
	5	5	UCM
Maranhão V	113	124	OME
	2	2	UCM
Jaguatirica II	22	20	OME
	65	65	UCM
Parnaíba IV	38	39	EXP
	3	3	PCI
Onça Pintada	13	12	INF
	30	30	OME
Santa Vitória	10	9	INF
	19	20	OME
Prosperidade III	4	6	OME
	1	1	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	11545	3431	3357	-74	-2%
SUL	2826	1500	1158	1014	-144	-12%
NORDESTE	6065	5237	14	12	-2	-14%
NORTE	4037	3148	1127	1140	13	1%
TOTAL SIN	26343	21430	5730	5523	-207	-4%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Marlim Azul	565	0	565
Termorio	1036	844	192
Termomacaé	929	765	164
Seropédica	386	270	116
Pampa Sul	345	0	345
J. Lacerda C	330	0	330
Aparecida	166	117	49
Maranhão III	519	169	350
Prosperidade I	28	19	9
Total	4304	2184	2120

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	370	120
Daia	44	0	44
Xavantes	0	0	0
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Baixada Fluminense	530	406	124
Nova Piratininga	576	386	190
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Petrolina	0	0	0
Vale do Açú	323	110	213
Termocabo	50	24	26
Campina Grande	169	0	169
Termonordeste	171	73	98
Termoparaíba	171	73	98
Termoceará	223	200	23
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
ERB Candeias	17	12	5
Prosperidade III	56	46	10
Monte Cristo	83	0	83
Total	4261	2042	2219

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Três Lagoas	360	240	120
Pirarucu	73	64	9
Mauá 3	591	264	327
Baliza	10	5	5
Total	1034	573	461

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	4304	2184	2120
Por Restrição Operativa	4261	2042	2219
Por Restrição Operativa e Manutenção	1034	573	461
Demais Restrições Agregadas	16744	16631	113
Total	26343	21430	4913

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Xavantes	54	0	54
Petrolina	136	0	136
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1637	10	1627

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	647	7	Rendimento
Angra II	1350	1358	8	Rendimento
Candiota III	320	298	-22	Falha em esteira de cinzas de moinho
Canoas	240	119	-121	Indisponibilidade de unidades geradoras
Cubatão	210	201	-9	Solicitação do agente
Do Atlântico	370	302	-68	Adequação do processo industrial
Juiz de Fora	0	14	14	Atendimento à ponta de carga
Karkey 013	31	44	13	Atendimento à ponta de carga
Karkey 019	0	7	7	Atendimento à ponta de carga
Maranhão V	126	115	-11	Rampa de geração Rendimento
Mauá 3	264	279	15	Rendimento
Porsud I	0	8	8	Atendimento à ponta de carga
Porsud II	0	5	5	Atendimento à ponta de carga
Santa Cruz Nova	500	297	-203	Indisponibilidade de unidade geradora
Termomacaé	0	140	140	Atendimento à ponta de carga
Total	4051	3834	-217	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h38min)

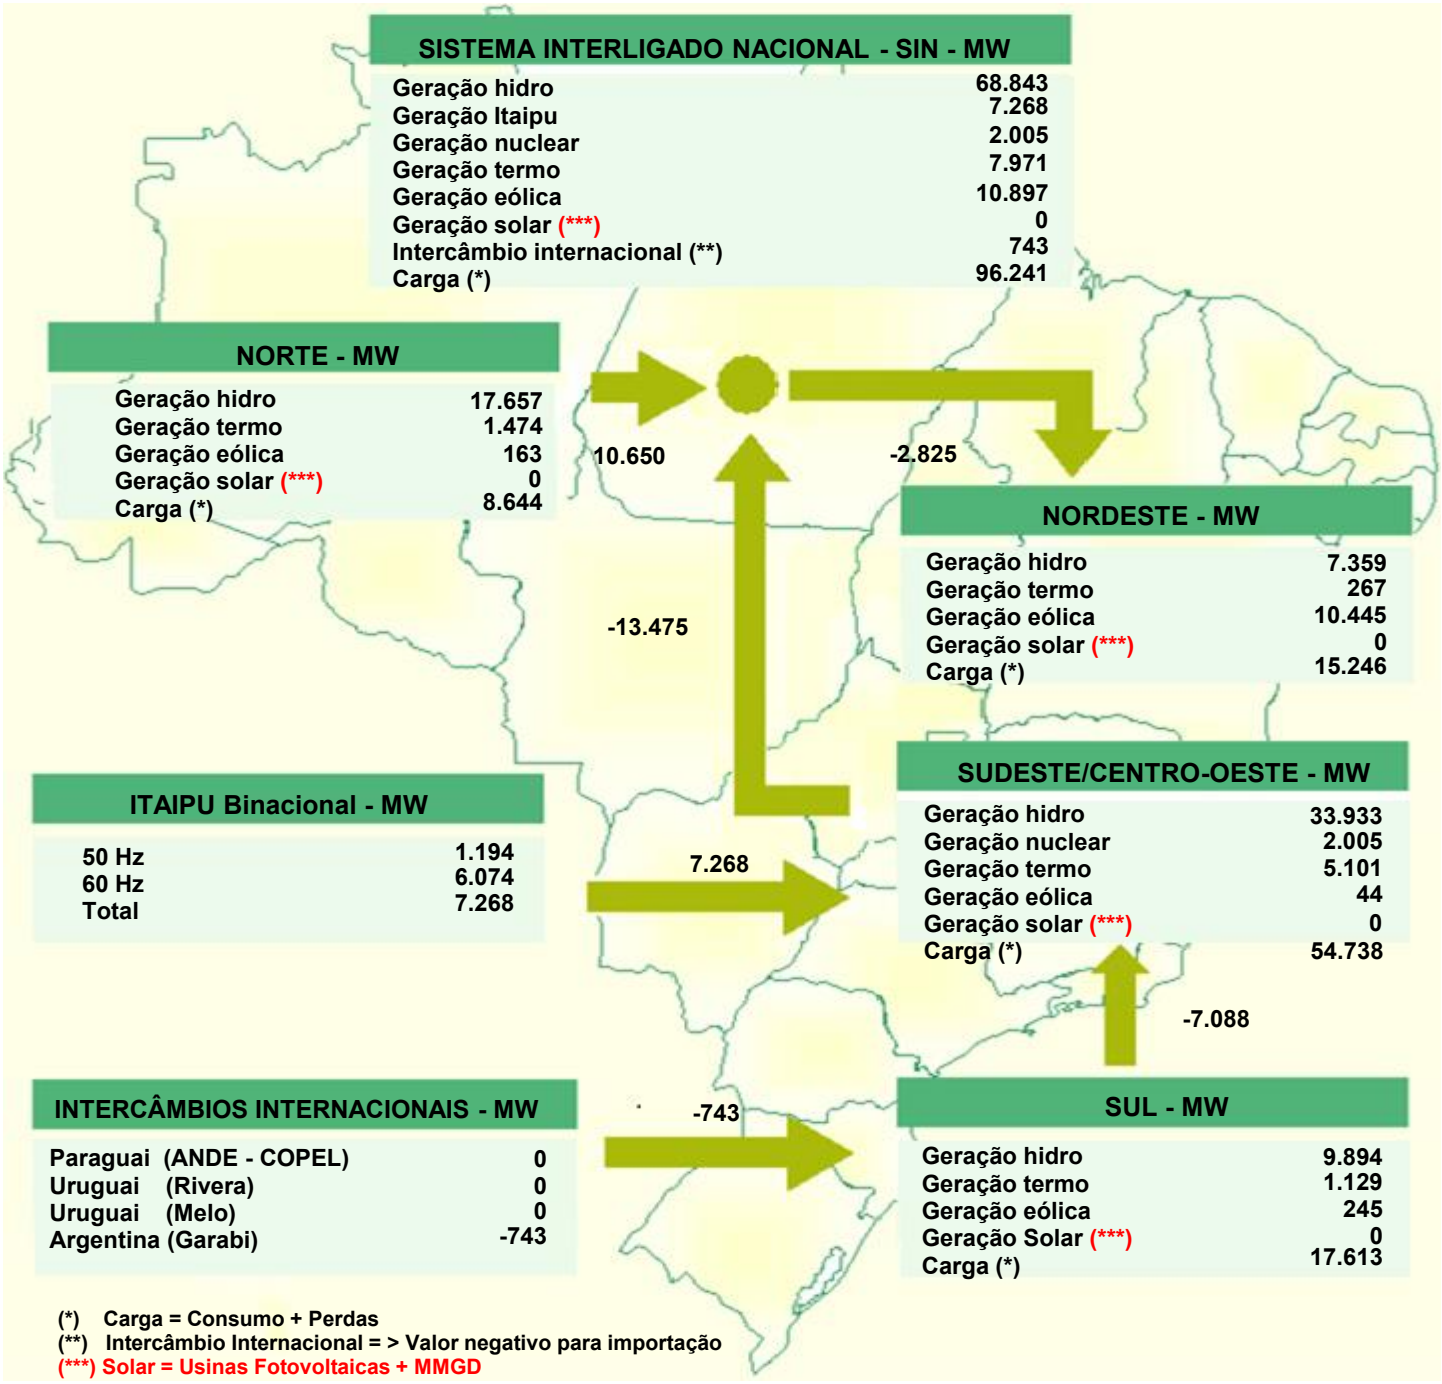

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica	
SUL	17.652 às 18h42min	22.978 em	11/02/2025
SUDESTE - CO	54.738 às 18h38min	62.456 em	18/02/2025
NORTE	9.293 às 22h36min	10.489 em	28/10/2025
NORDESTE	15.540 às 21h54min	17.416 em	04/02/2026
SIN	96.241 às 18h38min	106.536 em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN


8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

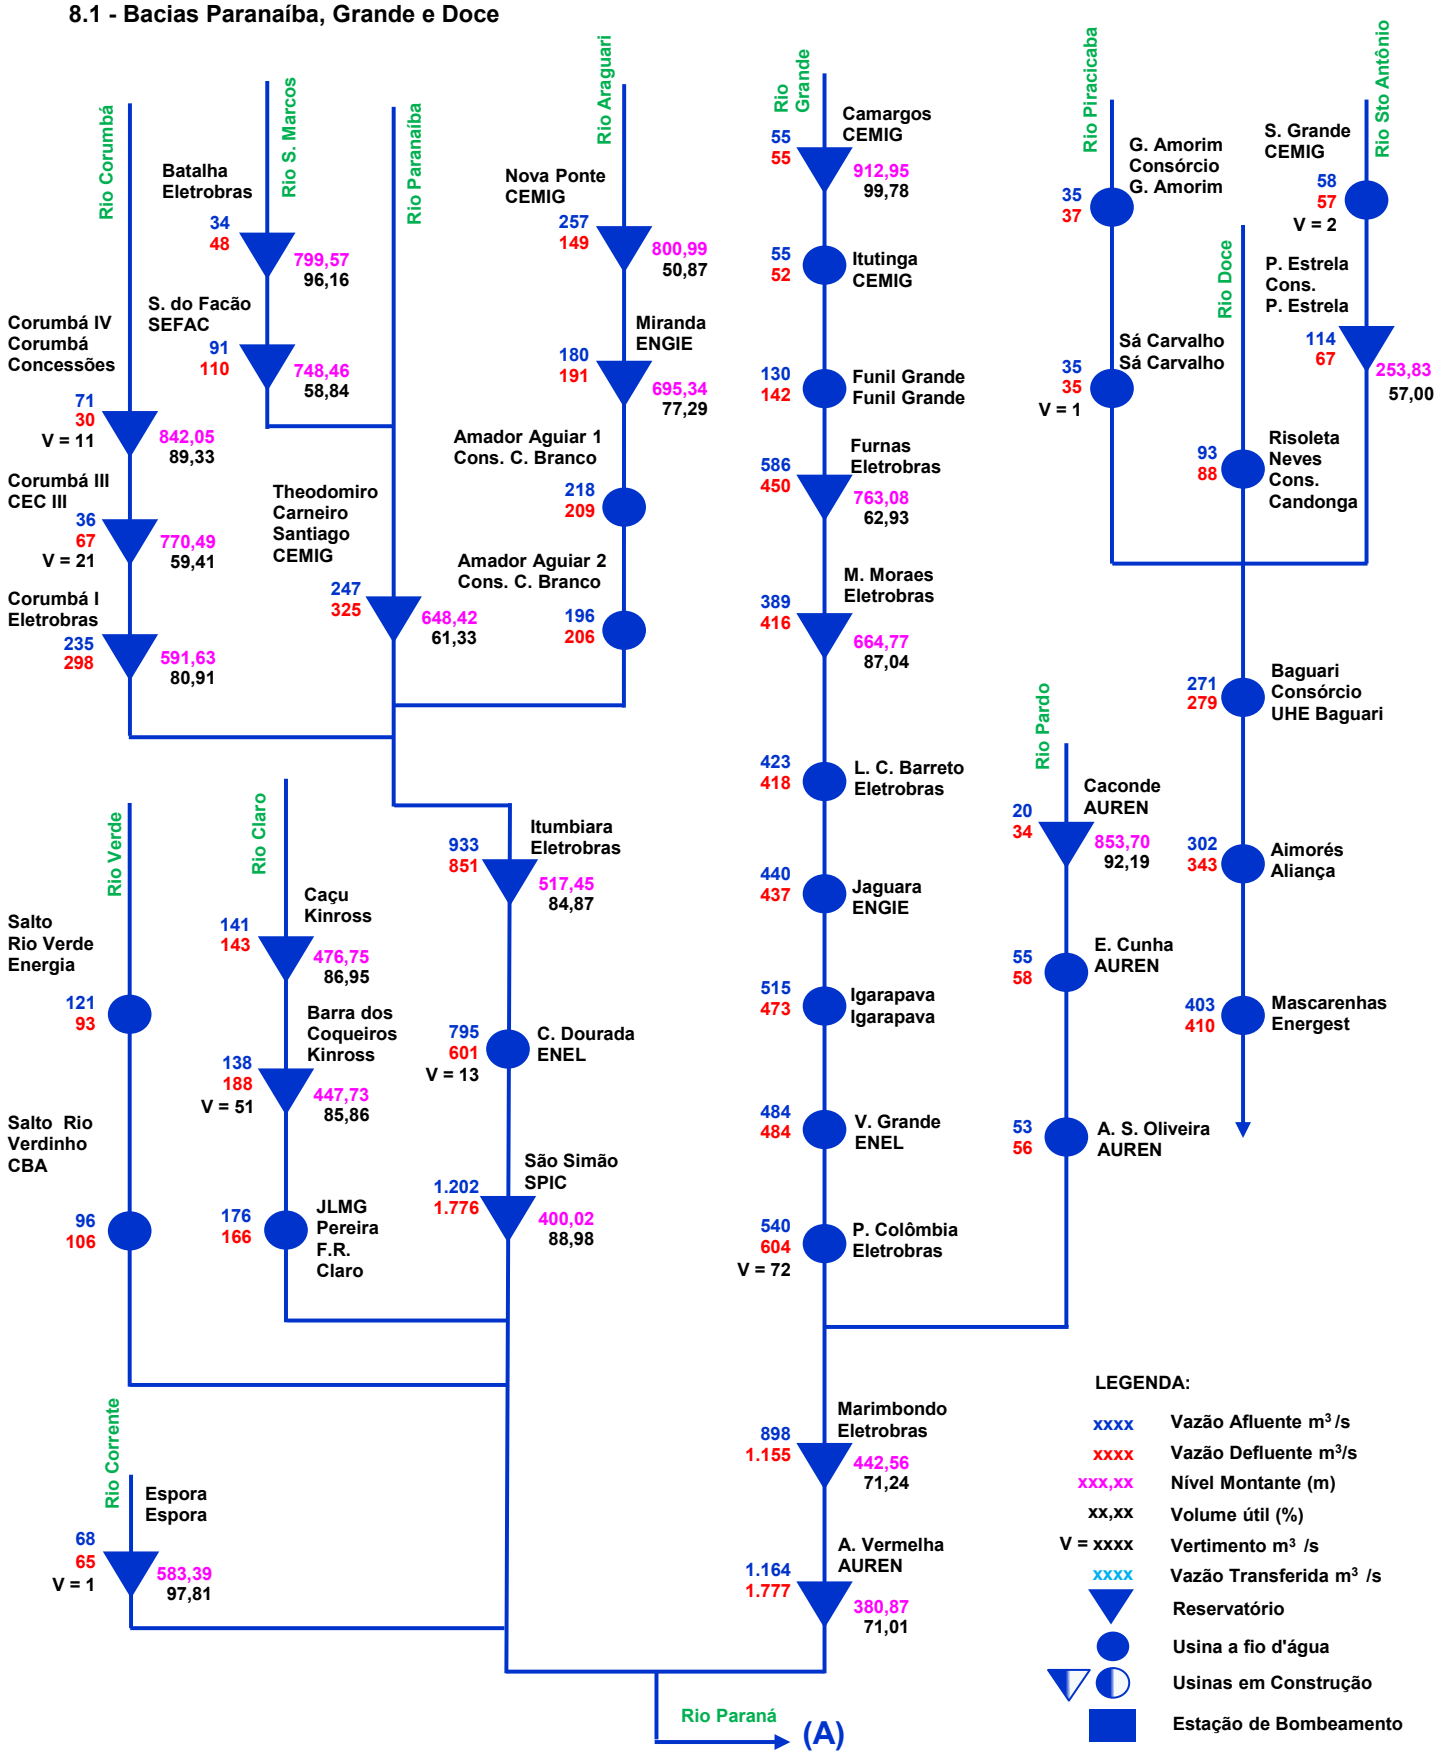

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

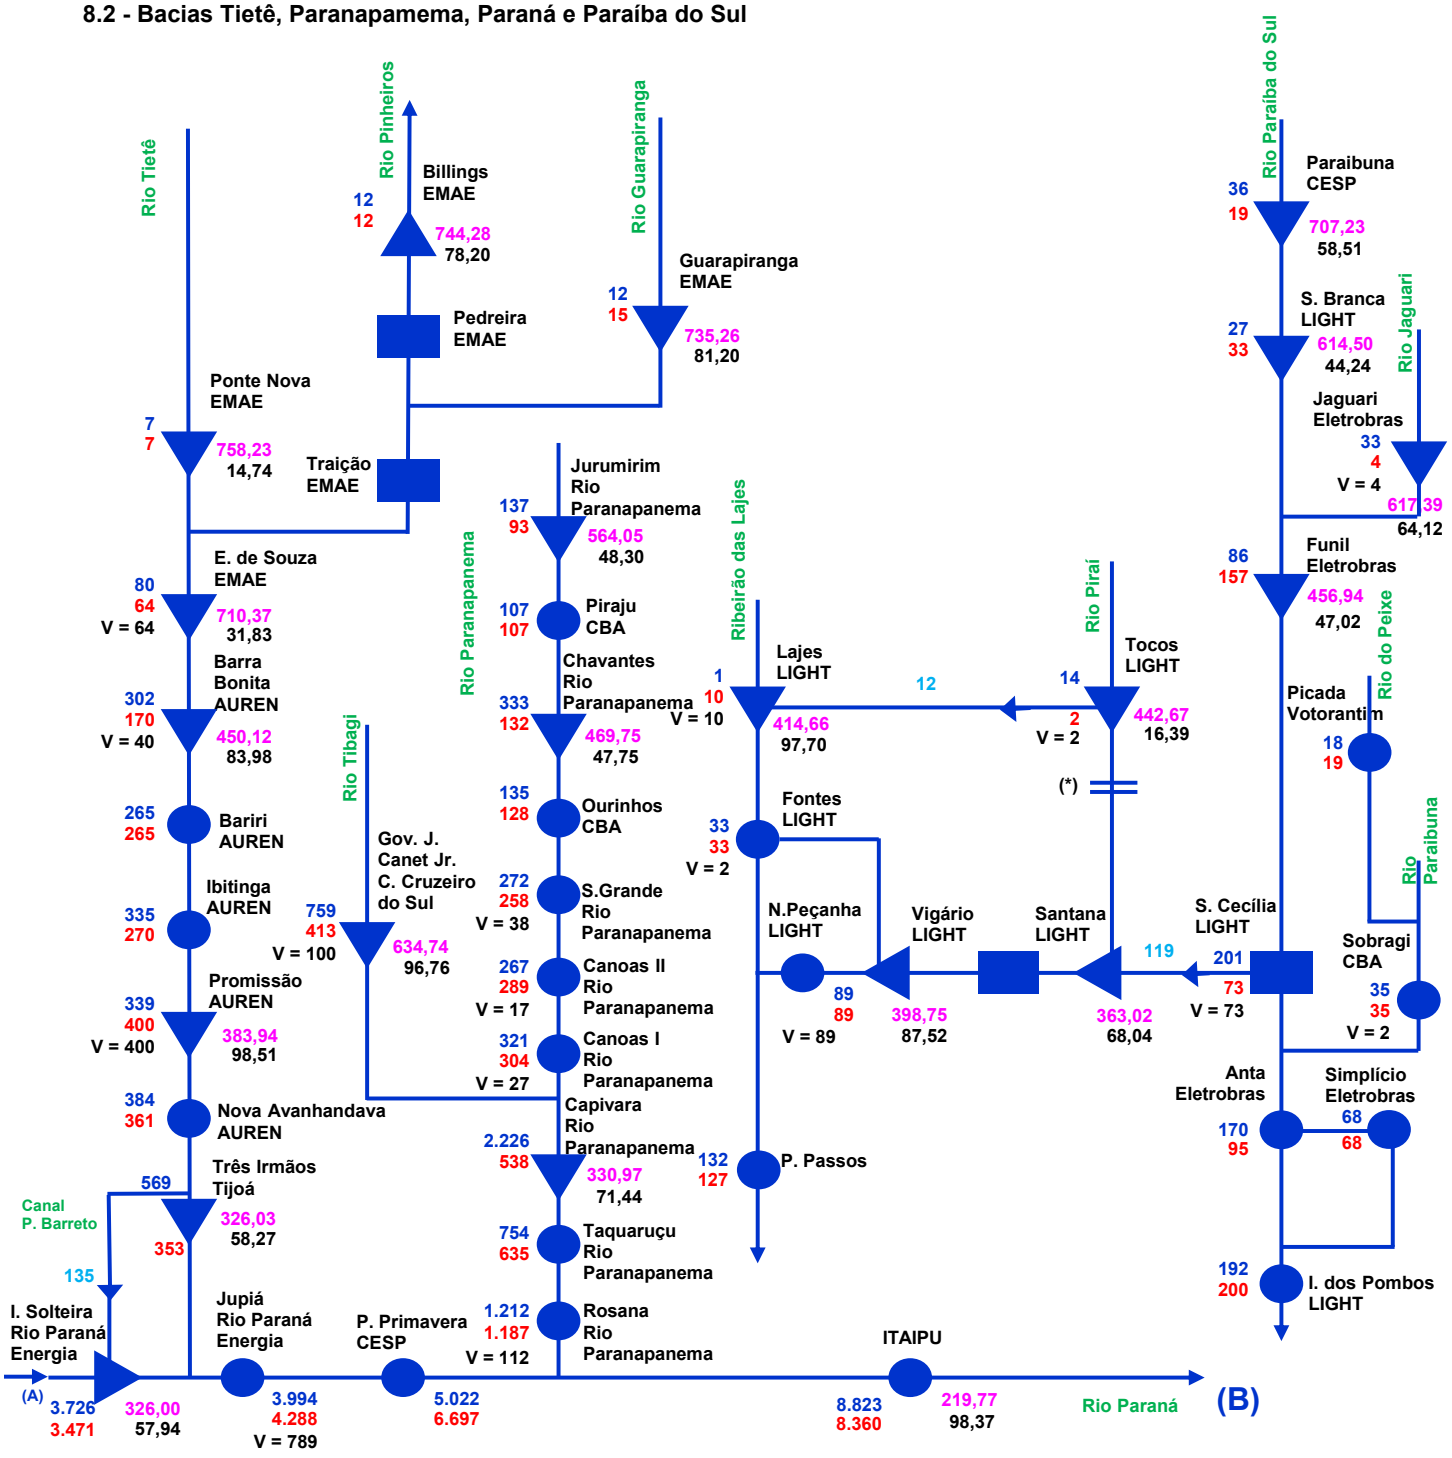


(*) - Interligação normalmente interrompida através de comportas

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	65,6	71	69	70	3.274	1.736
Grande	67,2	60	63	64	2.700	2.266
Tietê	78,7	94	63	74	395	1.292
Paranapanema	57,8	240	128	132	1.136	959
Paraná	57,6	87	80	83	9.272	8.195
Paraíba do Sul	58,7	71	63	63	642	576

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

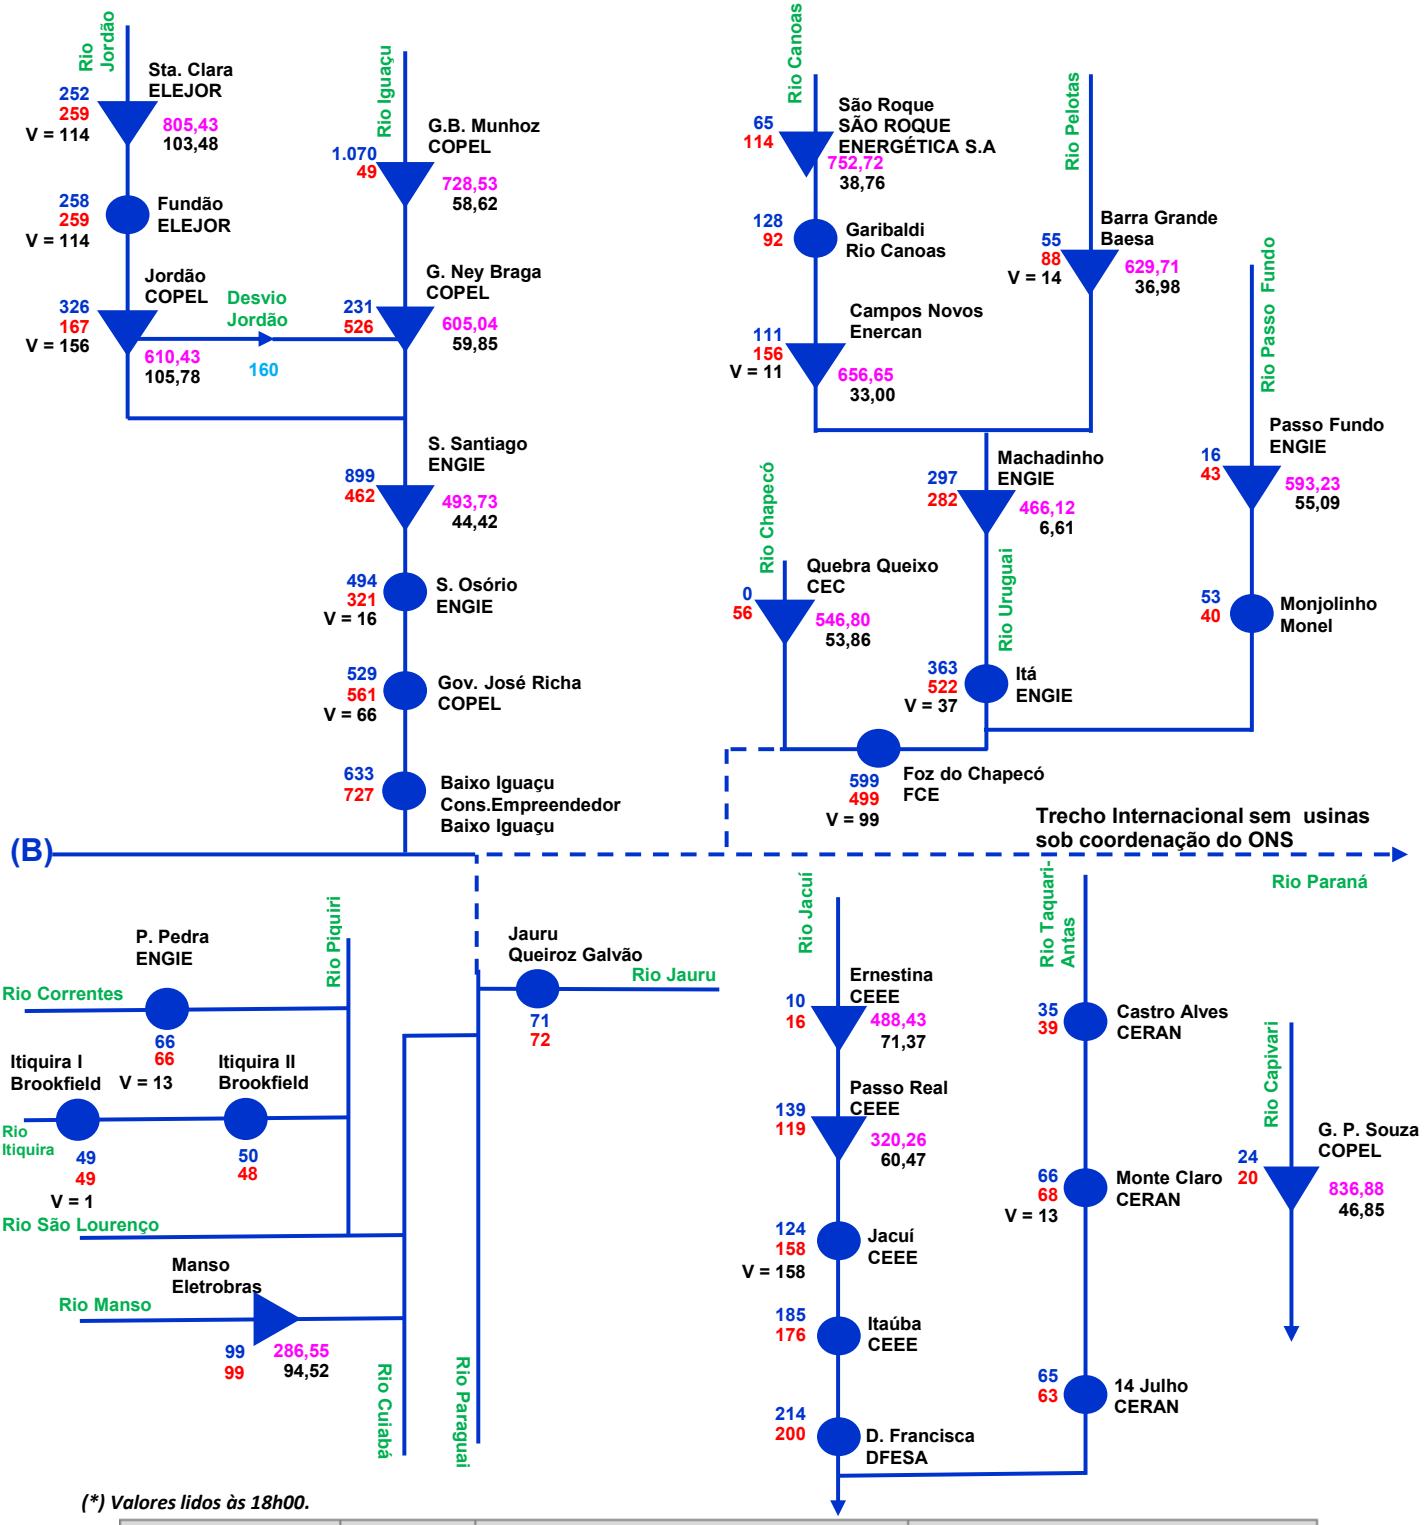


(*) Valores lidos às 18h00.

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	53,9	177	157	163	1.756	1.277
Jacuí	60,1	55	90	100	267	317
Uruguai	36,9	35	58	63	1.464	2.311
Capivari	46,5	143	134	134	118	33
Paraguai	94,1	83	78	84	206	338

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

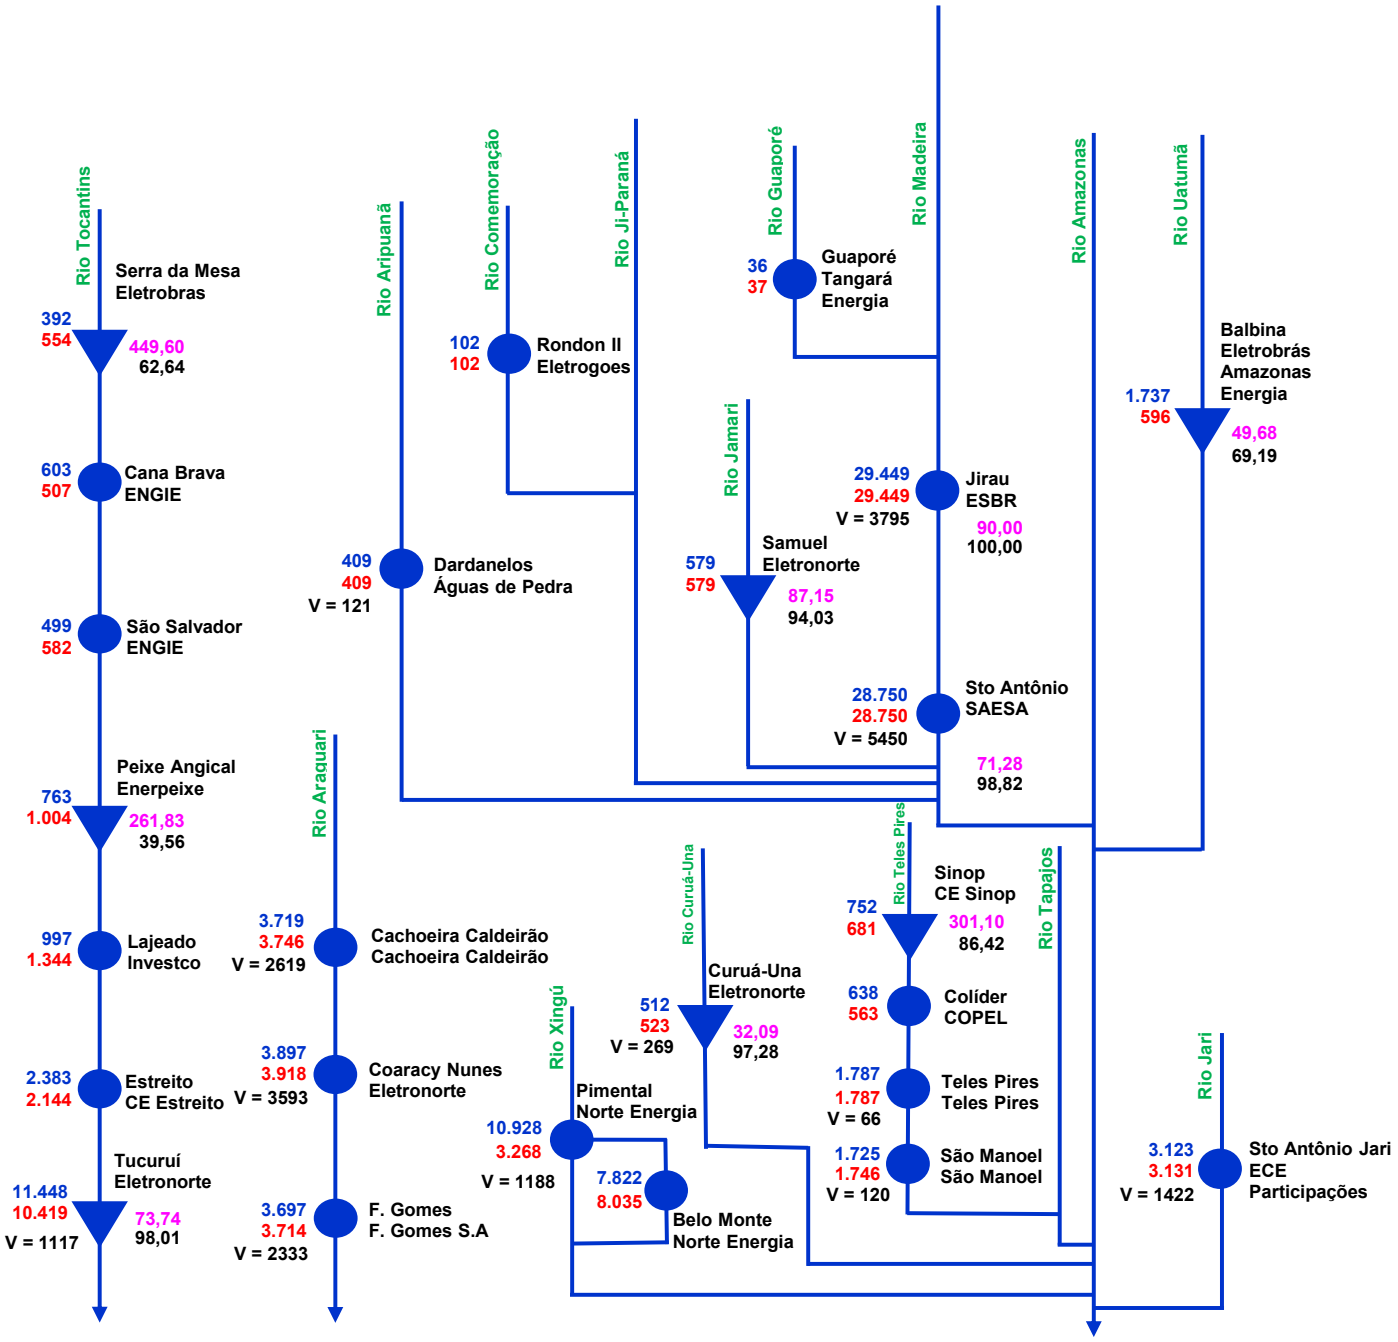


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	71,4	67	55	89	7.581	6.417
Amazonas	79,9	90	78	97	15.272	17.353

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

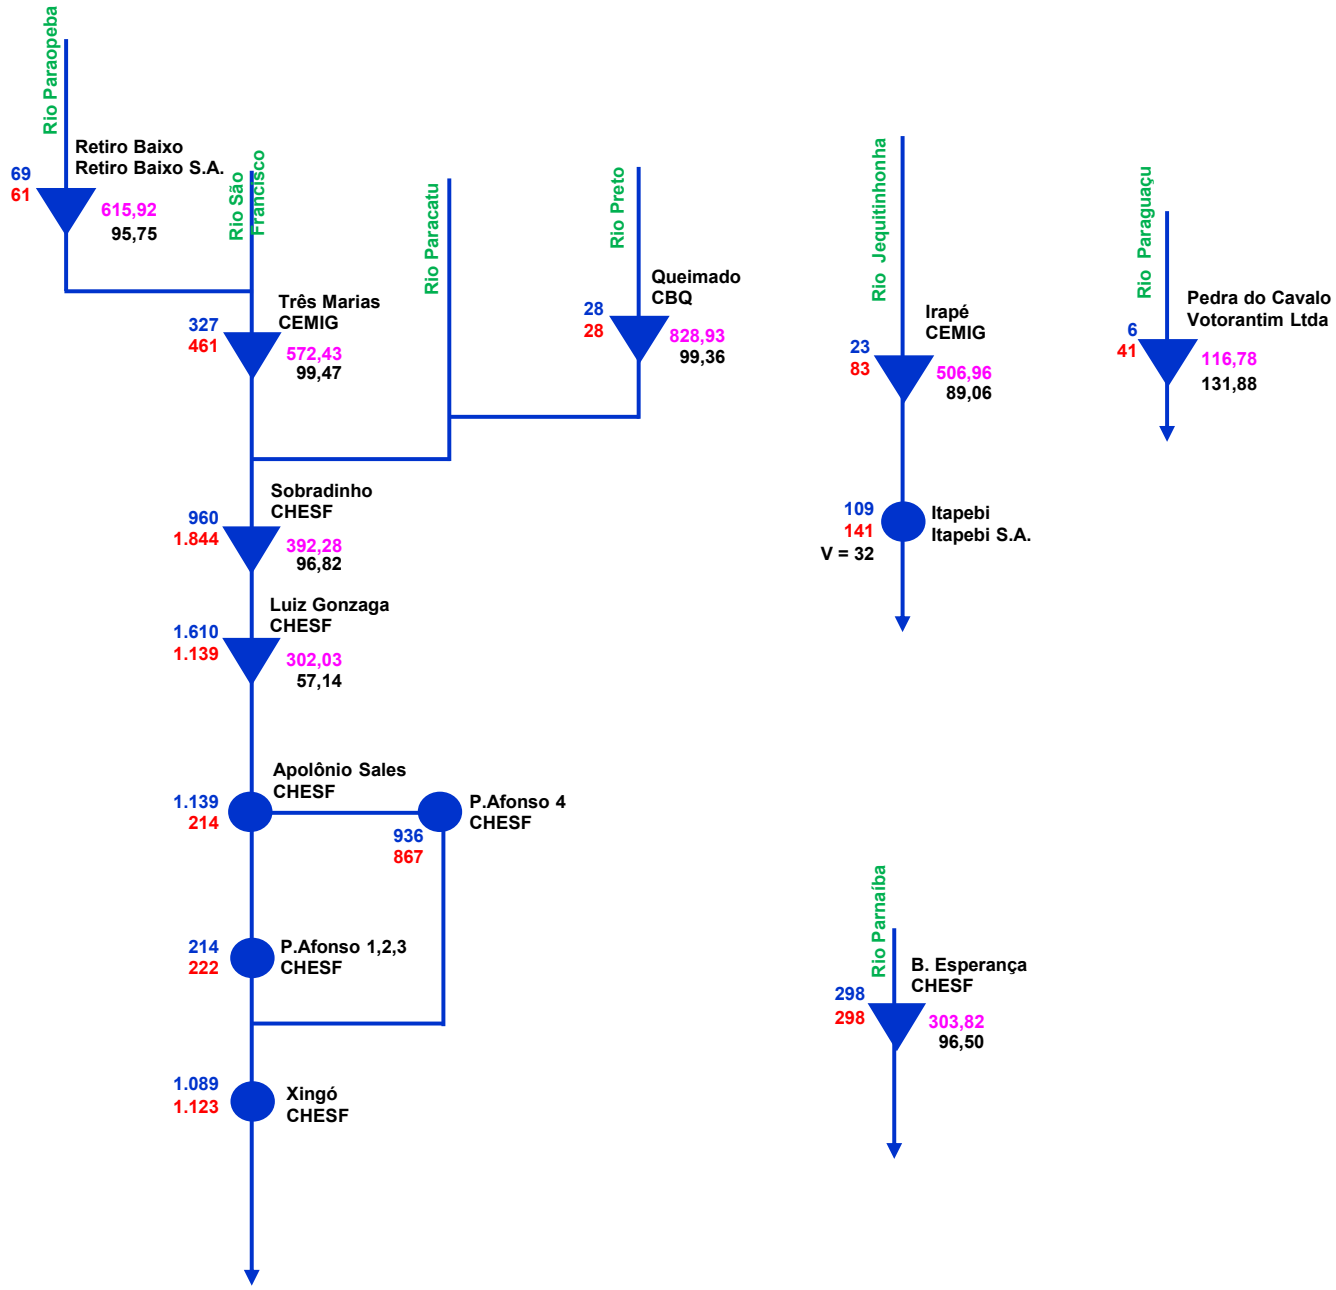

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	94,9	52	62	62	3.684	3.621
Parnaíba	96,3	72	79	79	116	98

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	38,31%	---	---	---
GRANDE	25,74%	---	---	---
TIETÊ	5,69%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,01%	2,49%	---	---
PARANÁ	1,58%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,30%	---	---	---
PARAGUAI	0,39%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,28%	---	1,83%	---
IGUAÇU	---	53,42%	---	---
JACUÍ	---	17,91%	---	---
URUGUAI	---	24,47%	---	---
CAPIVARI	---	1,72%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,95%	---	96,74%	---
PARNAÍBA	---	---	0,52%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,91%	---
TOCANTINS	15,94%	---	---	96,25%
AMAZONAS	0,79%	---	---	3,75%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

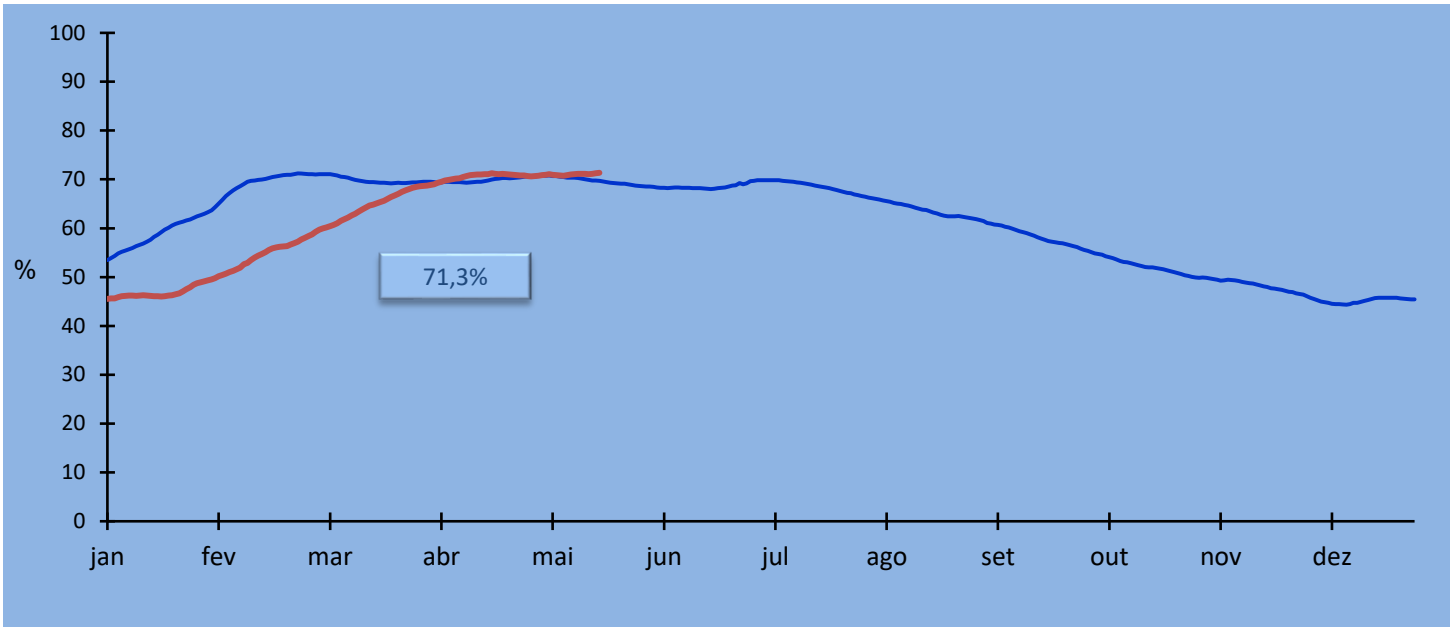


9.2 - Sul

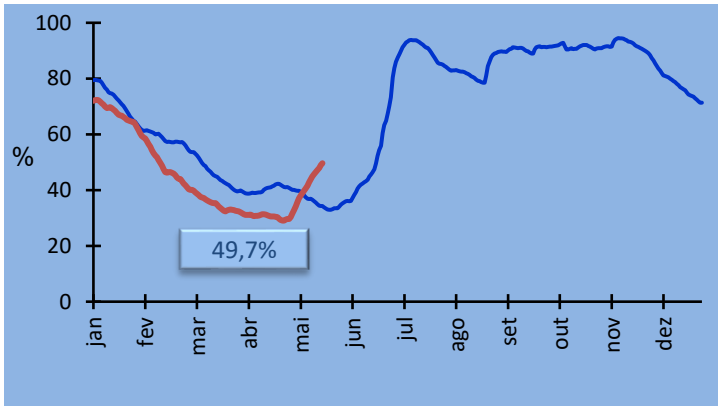


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

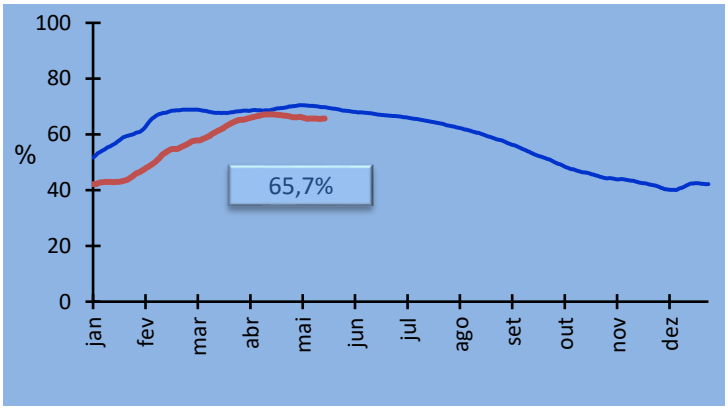

9.4 - Nordeste

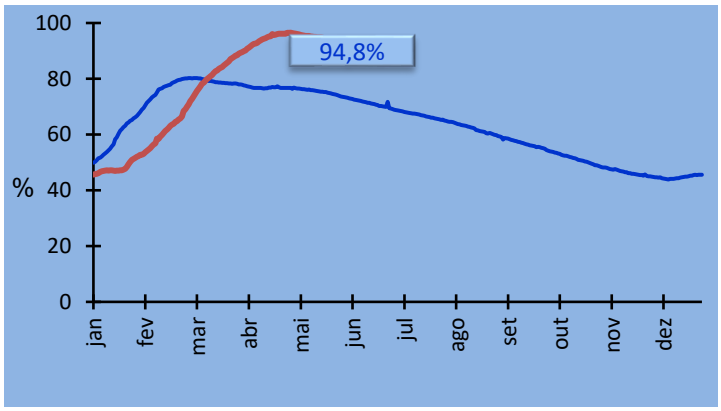

9.5- Norte

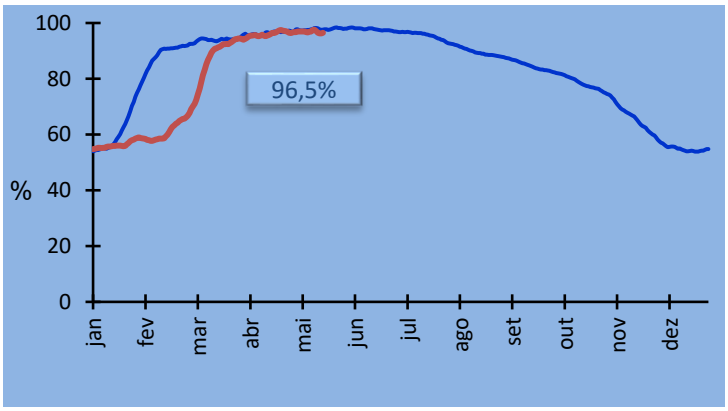

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.