
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Segunda-Feira, 19 Outubro de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	41.467	40.370	48,66%
Itaipu Binacional	6.110	6.246	7,53%
Termo Nuclear	1.350	1.355	1,63%
Termo Convencional	9.370	9.560	11,52%
Eólica	10.549	8.957	10,80%
Solar (***)	16.487	16.476	19,86%
Total SIN	85.333	82.964	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	0	0	
Carga (*)	85.333	82.964	

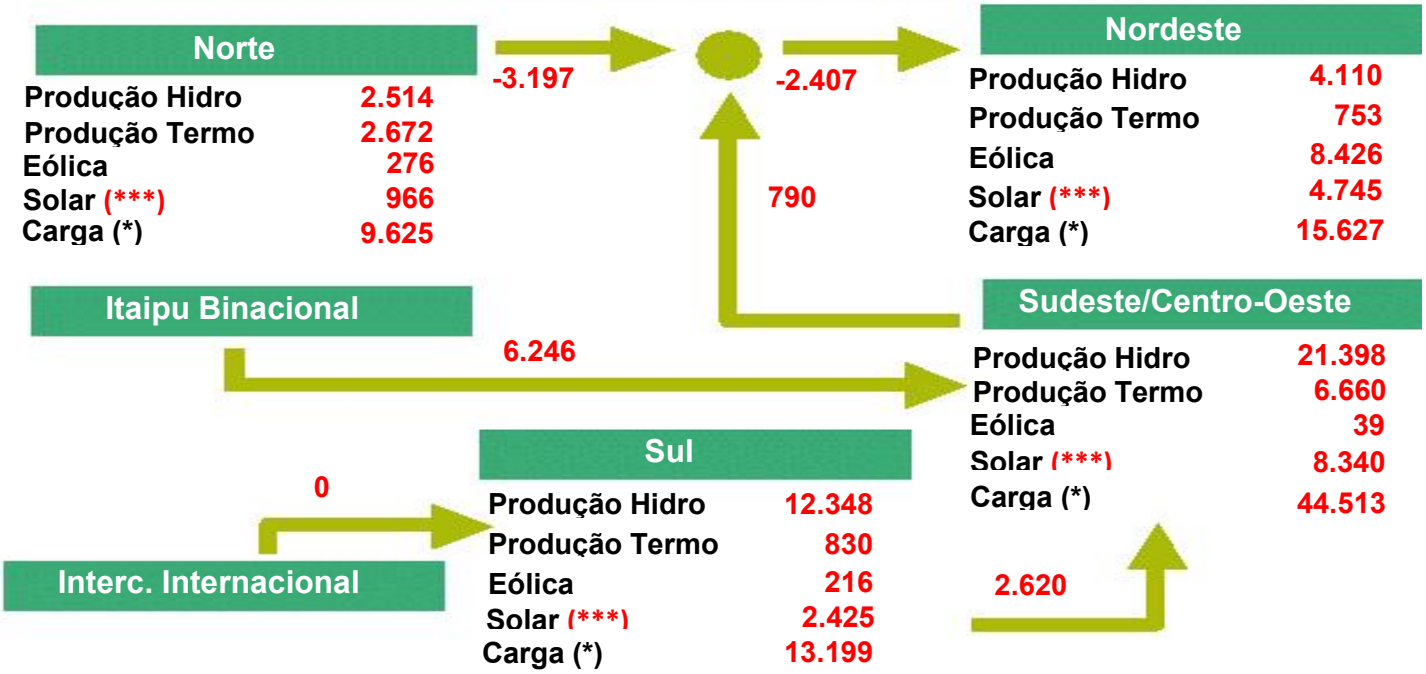

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	13.199	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	44.513	55.559	em	18/02/2025
NORTE	9.625	10.261	em	24/09/2026
NORDESTE	15.627	16.156	em	14/10/2026
SIN	82.964	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

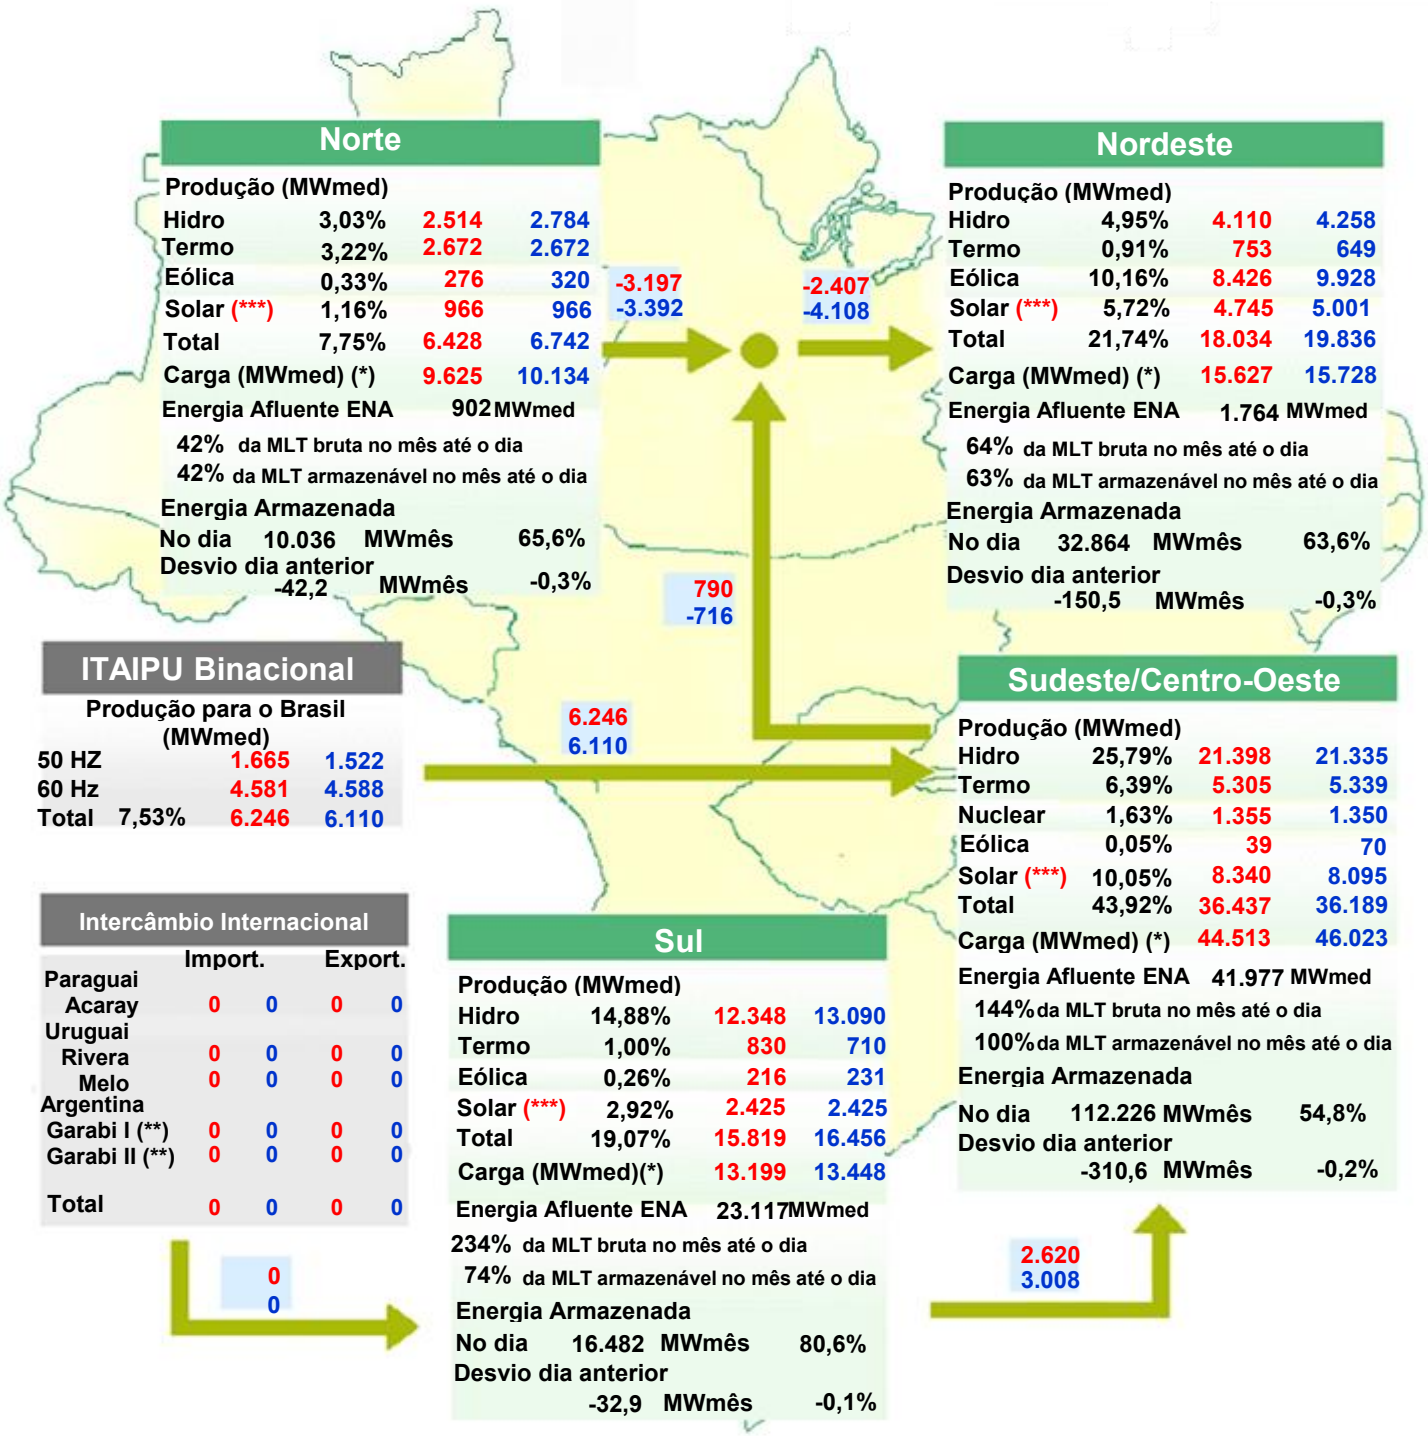

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	3,03%	2.514	2.784
Termo	3,22%	2.672	2.672
Eólica	0,33%	276	320
Solar (***)	1,16%	966	966
Total	7,75%	6.428	6.742
Carga (MWmed) (*)		9.625	10.134

Energia Afluente ENA 902 MWmed
42% da MLT bruta no mês até o dia
42% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 10.036 MWmês 65,6%
Desvio dia anterior -42,2 MWmês -0,3%

-3.197 / -3.392

-2.407 / -4.108

790 / -716

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,95%	4.110	4.258
Termo	0,91%	753	649
Eólica	10,16%	8.426	9.928
Solar (***)	5,72%	4.745	5.001
Total	21,74%	18.034	19.836
Carga (MWmed) (*)		15.627	15.728

Energia Afluente ENA 1.764 MWmed
64% da MLT bruta no mês até o dia
63% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 32.864 MWmês 63,6%
Desvio dia anterior -150,5 MWmês -0,3%

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.665	1.522
60 Hz		4.581	4.588
Total	7,53%	6.246	6.110

6.246 / 6.110

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	25,79%	21.398	21.335
Termo	6,39%	5.305	5.339
Nuclear	1,63%	1.355	1.350
Eólica	0,05%	39	70
Solar (***)	10,05%	8.340	8.095
Total	43,92%	36.437	36.189
Carga (MWmed) (*)		44.513	46.023

Energia Afluente ENA 41.977 MWmed
144% da MLT bruta no mês até o dia
100% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 112.226 MWmês 54,8%
Desvio dia anterior -310,6 MWmês -0,2%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	0	0
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

0 / 0

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	14,88%	12.348	13.090
Termo	1,00%	830	710
Eólica	0,26%	216	231
Solar (***)	2,92%	2.425	2.425
Total	19,07%	15.819	16.456
Carga (MWmed)(*)		13.199	13.448

Energia Afluente ENA 23.117 MWmed
234% da MLT bruta no mês até o dia
74% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 16.482 MWmês 80,6%
Desvio dia anterior -32,9 MWmês -0,1%

2.620 / 3.008

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	171.608	16.482	112.226	10.036	32.864
Armazenamento ao final do dia (%)	58,8%	80,6%	54,8%	65,6%	63,6%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Variação acumulada mensal (%)	-2,6	-3,7	-1,7	-6,5	-4,9

4 - Destaques da Operação

* CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi inferior ao programado devido à carga inferior ao previsto neste submercado e no SIN.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Carga inferior ao previsto.

Submercado Nordeste:

A geração hidráulica foi inferior ao programado, no período de ponta de carga, devido à indisponibilidade de unidades geradoras no complexo de Paulo Afonso.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi inferior ao programado devido à carga inferior ao previsto neste submercado e no SIN.

* TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS

O intercâmbio do submercado Sul foi inferior ao programado devido à carga inferior ao previsto no restante do SIN.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi inferior ao programado devido à geração eólica inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio para o submercado Norte foi inferior ao programado devido à carga inferior ao previsto neste submercado.

* RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL

Submercado Sul:

Valor máximo: 50 MW.
Período: Das 06h59 às 13h11.
Motivos: Controle de fluxo sistêmicos de operação normal e controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 2.403 MW.
Período: Das 06h59 às 15h20.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 2.062 MW.
Período: Das 07h00 às 22h54.
Motivos: Controle de inequação regional e fluxo sistêmico de operação normal e controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 145 MW.
Período: Das 07h00 às 13h50.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS

Ocorrência na Rede de Operação
Maranhão
Interrupção de carga: 480 MW.
Às 17h03 ocorreu o desligamento automático das barras 01 e 03 do setor de 230 kV da SE São Luís II, com o consequente desligamento de todos os equipamentos a elas conectados, interrompendo às cargas do consumidor industrial ALUMAR, suprido a partir da LT 230 kV São Luís II / Alumar.
Normalização: A normalização da SE São Luís II foi iniciada às 17h23. A normalização da carga foi realizada das 17h37 às 18h30.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Do Atlântico	INF	490	345	345	335	-10	-3%	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
W. Arjona	REL	177	177	36	29	-7	-19%	---
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1355	5	0%	---
Angra I	---	640	0	0	0	---	---	(2)
Baixada Fluminense	---	530	530	0	0	---	---	---
Santa Cruz Nova	---	500	403	0	0	---	---	(3)
Marlim Azul	INF/OME/UCM	565	565	493	495	2	0%	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/REL	216	50	42	43	1	2%	(2)
GNA II	INF	1673	440	440	440	---	0%	(4)
Viana	INF/REL	175	144	0	41	41	100%	(2)
Termomacaé	INF/REL/UCM	929	855	141	157	16	11%	---
Seropédica	INF/REL/UCM	386	360	57	63	6	11%	---
Viana 1	REL/UCM	37	37	7	7	---	0%	---
Três Lagoas	REL/UCM	360	252	42	41	-1	-2%	(3)
Juiz de Fora	REL/UCM	87	87	14	14	---	0%	---
Povoação 1	INF/REL/UCM	75	75	14	16	2	14%	---
Luiz O. R. Melo	REL	204	204	0	51	51	100%	---
Nova Piratininga	REL/UCM	576	192	30	30	---	0%	(3)
Norte Fluminense	INF/REL/UCM	826	826	183	212	29	16%	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Termorio	INF/REL	1036	989	300	307	7	2%	---
Cuiabá	REL	529	490	0	18	18	100%	---
Paulínia Verde	REL	23	23	4	3	-1	-25%	---
Karkey 019	REL/UCM	126	116	21	20	-1	-5%	---
Porsud I	REL/UCM	116	116	21	20	-1	-5%	---
Karkey 013	REL/UCM	256	256	44	44	---	0%	---
Porsud II	---	78	0	0	0	---	---	(2)
TOTAL SE / CO		13754	10446	3584	3741	157	4%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	---	345	345	0	0	---	---	---
J. Lacerda C	---	330	0	0	0	---	---	(3)
J. Lacerda B	INF	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	INF	190	95	50	48	-2	-4%	(3)
Candiota III	INF/REL	350	350	329	328	-1	0%	---
Uruguaiana	REL	640	565	0	28	28	100%	(3)
Araucária	REL	484	484	0	86	86	100%	---
Canoas	REL/UCM	168	168	28	30	2	7%	---
TOTAL S		2727	2227	627	740	113	18%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	360	0	0	---	---	---
Vale do Açú	UCM/REL	323	110	21	22	1	5%	(3)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Pernambuco III	OME/REL/UCM	201	201	42	34	-8	-19%	---
Suape II	UCM/REL	381	381	79	77	-2	-3%	---
Termopernambuco	REL	550	550	0	51	51	100%	---
Global I	REL	137	137	0	24	24	100%	---
Global II	REL	137	137	0	24	24	100%	---
Termobahia	REL/UCM	186	148	27	32	5	19%	(3)
Petrolina	REL	136	22	3	3	---	0%	(3)
Termoceará	---	223	160	30	35	5	17%	(3)
Potiguar III	REL/UCM	66	52	8	9	1	13%	(3)
Potiguar	REL	53	49	8	8	---	0%	---
Camaçari Muricy II	REL	144	144	0	25	25	100%	---
Pecém II	REL	144	144	0	24	24	100%	---
TOTAL NE		5720	4908	218	368	150	69%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Aparecida	OME	166	148	148	139	-9	-6%	(3)
Jaraqui	OME	75	63	43	43	---	0%	(3)
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	536	514	524	10	2%	---
Pirarucu	OME	73	70	55	56	1	2%	---
Poraquê	INF/OME	85	68	41	42	1	2%	(2)
Tambaqui	INF/OME	75	63	42	41	-1	-2%	(3)
Tucunaré	OME	70	70	69	69	---	0%	---
Manaus I	INF/OME	115	115	115	85	-30	-26%	---
Maranhão III	INF/OME/REL	519	519	495	491	-4	-1%	---
Maranhão IV	---	338	169	0	0	---	---	(2)
Maranhão V	---	338	338	0	0	---	---	---
Parnaíba V	---	365	270	0	0	---	---	(3)
Jaguatirica II	INF/OME	141	69	65	66	1	2%	(3)
Nova Venécia	REL/INF/OME	265	265	192	196	4	2%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME	10	10	9	9	---	0%	---
Cantá	INF/OME/REL	10	10	9	9	---	0%	---
Pau Rainha	INF/OME/REL	10	10	8	9	1	13%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Novo Tempo Barcarena	INF	610	610	610	606	-4	-1%	---
Baliza	---	10	0	0	0	---	---	(4)
Geramar I	REL	166	159	0	35	35	100%	---
Geramar II	REL	166	159	0	35	35	100%	---
Palmaplan	OME/REL	12	12	8	8	---	0%	---
Parnaíba IV	REL	56	56	0	6	6	100%	---
Azulao	REL	296	296	0	67	67	100%	---
Monte Cristo Sucuba	OME/REL	43	38	12	13	1	8%	(3)
TOTAL N		4975	4493	2443	2558	115	5%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	INF/OME	8	8	5	5	---	0%	---
TOTAL S		18	8	5	5	0	0%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	---	50	50	0	0	---	---	---
Santa Vitória	INF/OME/REL	41	41	22	22	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	INF/OME/UCM	17	12	6	3	-3	-50%	(3)
Prosperidade I	OME/UCM/REL	28	27	5	2	-3	-60%	---
Prosperidade III	OME/UCM/REL	56	55	10	4	-6	-60%	---
Prosperidade II	REL/INF/OME/UCM	38	37	7	2	-5	-71%	---
TOTAL NE		139	131	28	11	-17	-61%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária Verificada	Média Diária Programada	Razão do Despacho
Angra II	1016	1012	INF
	339	338	OME
Marlim Azul	43	41	INF
	47	47	OME
	405	405	UCM
Cubatão	42	41	INF
	1	1	REL
Viana	3	0	INF
	38	0	REL
Termomacaé	10	0	INF
	131	125	REL
	16	16	UCM
Seropédica	4	0	INF
	54	52	REL
	5	5	UCM
Viana 1	5	5	REL
	2	2	UCM
Três Lagoas	36	37	REL
	5	5	UCM
Juiz de Fora	13	13	REL
	1	1	UCM
Povoação 1	2	0	INF
	11	11	REL
	3	3	UCM
Nova Piratininga	28	28	REL
	2	2	UCM
Norte Fluminense	29	0	INF
	120	120	REL
	63	63	UCM
Termorio	303	300	INF
	4	0	REL
Karkey 019	18	18	REL
	2	3	UCM
Porsud I	18	19	REL
	2	2	UCM
Karkey 013	36	36	REL
	8	8	UCM
Candiota III	324	325	INF
	4	4	REL
Canoas	25	24	REL
	5	4	UCM
Vale do Açú	3	2	UCM
	19	19	REL
Pernambuco III	0	0	OME
	26	33	REL
	8	9	UCM
Suape II	14	15	UCM
	63	64	REL
Termobahia	27	22	REL
	5	5	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Potiguar III	2	1	REL
	7	7	UCM
Mauá 3	29	28	INF
	473	464	OME
	22	22	UCM
Poraquê	2	1	INF
	40	40	OME
Tambaqui	2	2	INF
	39	40	OME
Manaus I	72	89	INF
	13	26	OME
Maranhão III	429	429	INF
	62	65	OME
	0	1	REL
Jaguatirica II	0	0	INF
	66	65	OME
Nova Venécia	9	11	REL
	182	175	INF
	5	6	OME
Bonfim	1	1	INF
	8	8	OME
Cantá	1	1	INF
	8	8	OME
	0	0	REL
Pau Rainha	2	2	INF
	7	6	OME
	0	0	REL
Santa Luz	2	1	INF
	7	7	OME
Palmaplan	7	7	OME
	1	1	REL
Monte Cristo Sucuba	9	10	OME
	4	2	REL
Santa Vitória	17	17	INF
	3	3	OME
	2	2	REL
São Sepé	4	4	INF
	1	1	OME
ERB Candeias	2	3	INF
	1	2	OME
	0	1	UCM
Prosperidade I	1	2	OME
	1	1	UCM
	0	2	REL
Prosperidade III	1	3	OME
	1	1	UCM
	2	6	REL
Prosperidade II	1	6	REL
	0	0	INF
	0	0	OME
	1	1	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13754	10446	3584	3741	157	4%
SUL	2745	2235	632	745	113	18%
NORDESTE	5859	5039	246	379	133	54%
NORTE	4975	4493	2443	2558	115	5%
TOTAL SIN	27333	22213	6905	7423	518	8%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Angra I	640	0	640
Cubatão	216	50	166
Viana	175	144	31
Porsud II	78	0	78
Poraquê	85	68	17
Maranhão IV	338	169	169
Total	1532	431	1101

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Daia	44	0	44
Do Atlântico	490	345	145
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Santa Cruz Nova	500	403	97
Três Lagoas	360	252	108
Nova Piratininga	576	192	384
J. Lacerda C	330	0	330
J. Lacerda A	190	95	95
Uruguaiana	640	565	75
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Termocabo	50	0	50
Vale do Açú	323	110	213
Termobahia	186	148	38
Petrolina	136	22	114
Termoceará	223	160	63
Potiguar III	66	52	14
Aparecida	166	148	18
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Parnaíba V	365	270	95
Jaguatirica II	141	69	72

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	12	5
Total	5493	3007	2486

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
GNA II	1673	440	1233
Baliza	10	0	10
Total	1683	440	1243

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	1532	431	1101
Por Restrição Operativa	5493	3007	2486
Por Restrição Operativa e Manutenção	1683	440	1243
Demais Restrições Agregadas	18625	18335	290
Total	27333	22213	5120

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1474	10	1464

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra II	1350	1355	5	Rendimento
Aparecida	148	139	-9	Rendimento
Araucária	0	86	86	Atendimento à ponta de carga
Azulao	0	67	67	Atendimento à ponta de carga
Camaçari Muricy II	0	25	25	Atendimento à ponta de carga
Cuiabá	0	18	18	Controle de fluxo da área Mato Grosso
Do Atlântico	345	335	-10	Adequação do processo industrial
Geramar I	0	35	35	Atendimento à ponta de carga
Geramar II	0	35	35	Atendimento à ponta de carga
Global I	0	24	24	Atendimento à ponta de carga
Global II	0	24	24	Atendimento à ponta de carga
Luiz O. R. Melo	0	51	51	Atendimento à ponta de carga
Manaus I	115	85	-30	Indisponibilidade de unidade geradora
Mauá 3	514	524	10	Rendimento
Norte Fluminense	183	212	29	Rampa de geração
Parnaíba IV	0	6	6	Atendimento à ponta de carga
Pecém II	0	24	24	Atendimento à ponta de carga

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Pernambuco III	42	34	-8	Rendimento
Prosperidade II	7	2	-5	Indisponibilidade de unidade geradora
Prosperidade III	10	4	-6	Indisponibilidade de unidade geradora
Seropédica	57	63	6	Rampa de geração
Termobahia	27	32	5	Rampa de geração Atendimentoà ponta de carga
Termoceará	30	35	5	Rampa de geração Atendimento à ponta de carga
Termomacaé	141	157	16	Rampa de geração Rendimento
Termopernambuco	0	51	51	Atendimento à ponta de carga
Termorio	300	307	7	Atendimento à ponta de carga
Uruguaiana	0	28	28	Atendimento à ponta de carga
Viana	0	41	41	Atendimento à ponta de carga
W. Arjona	36	29	-7	Indisponibilidade de unidade geradora
Total	3305	3828	523	

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.


Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (19h24min)

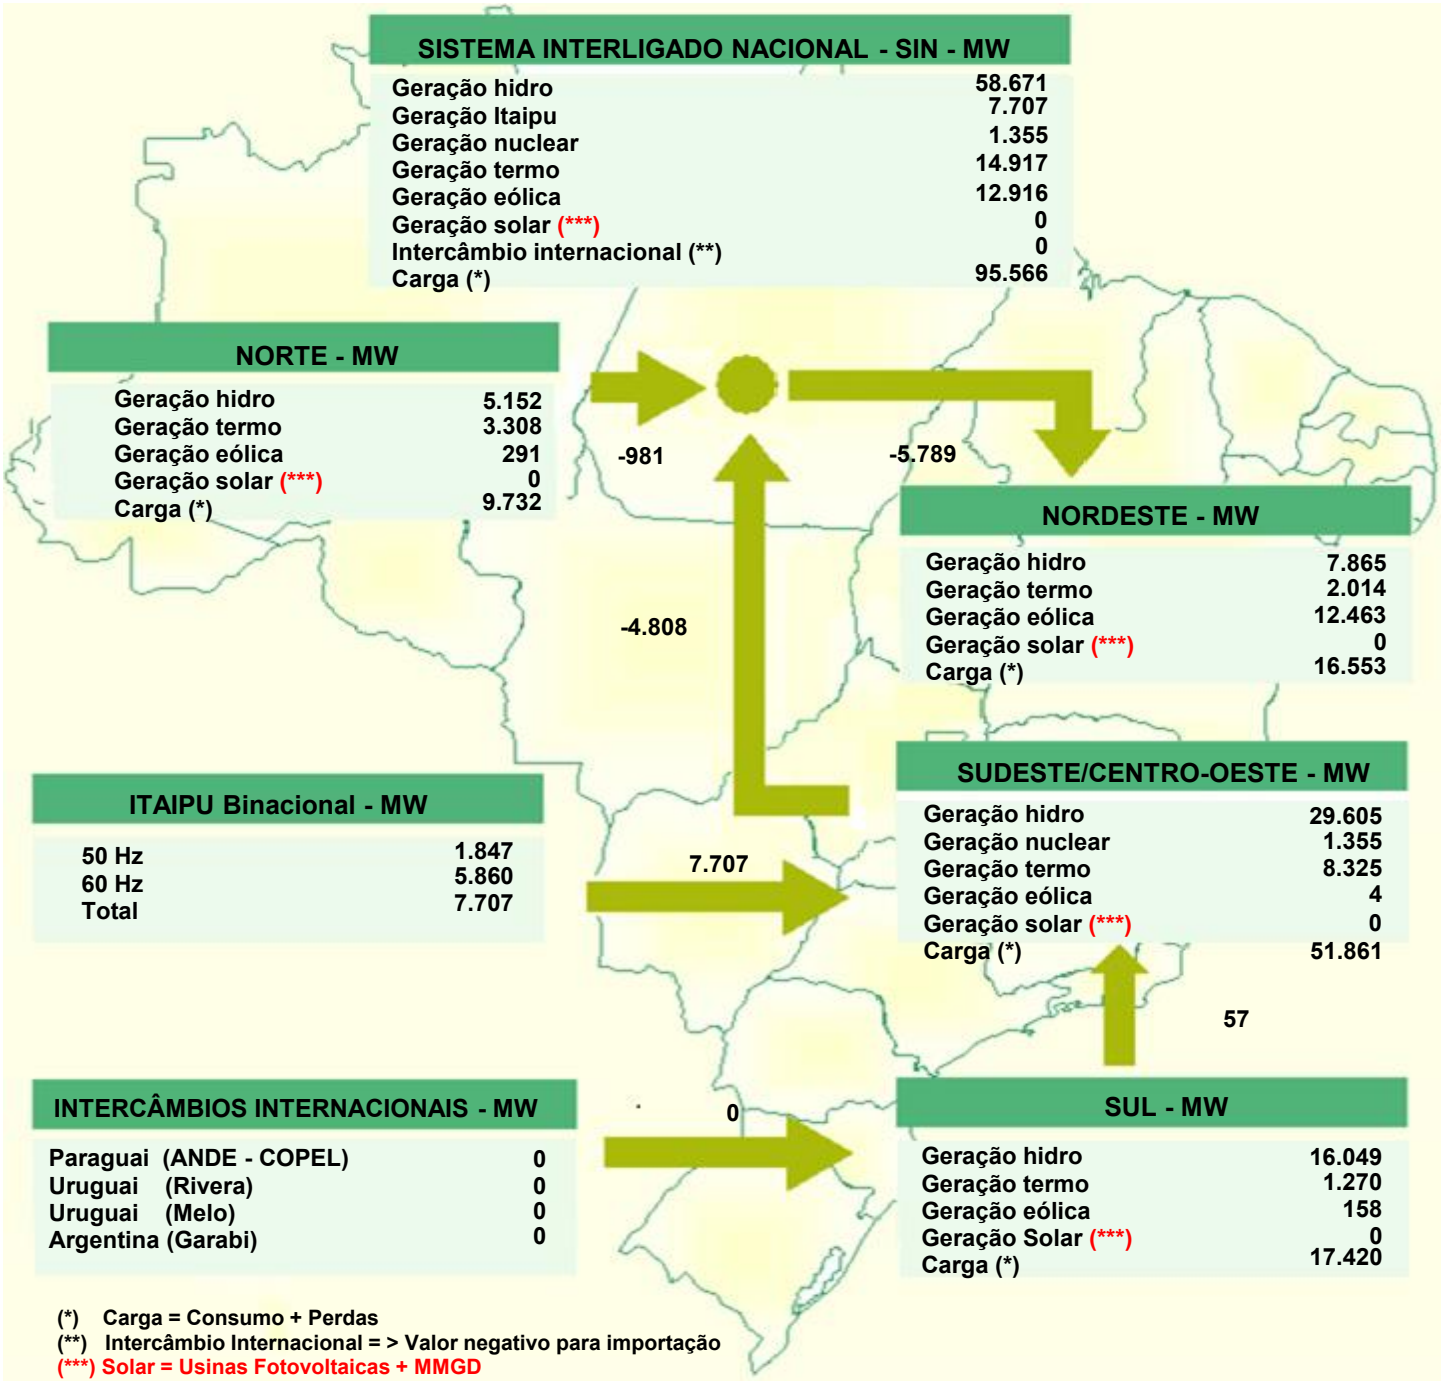

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	17.441 às 19h19min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	51.861 às 19h24min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	10.528 às 14h42min	11.399 em 24/09/2026
NORDESTE	17.577 às 22h07min	17.759 em 14/10/2026
SIN	95.566 às 19h24min	106.536 em 26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

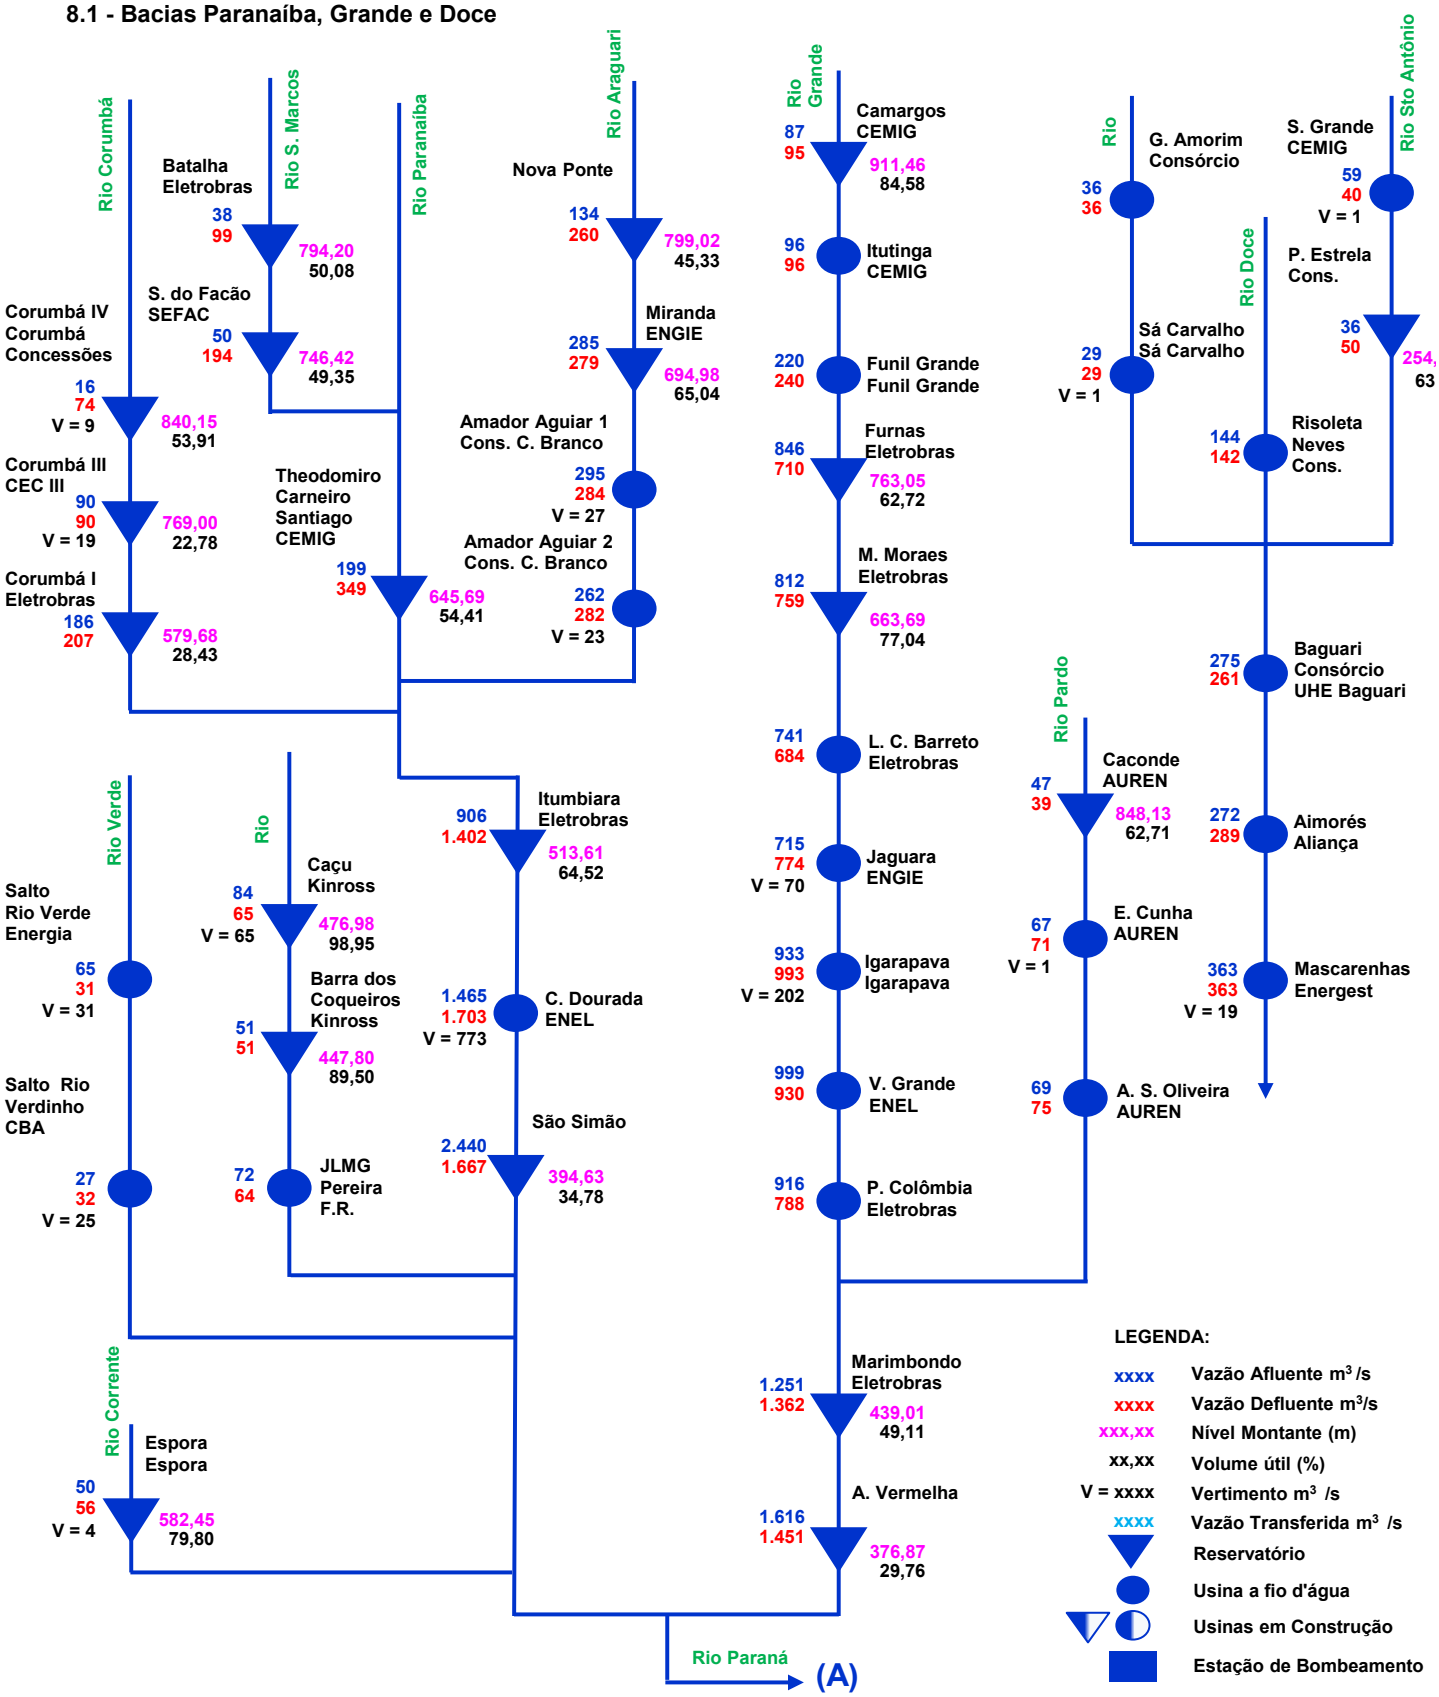


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

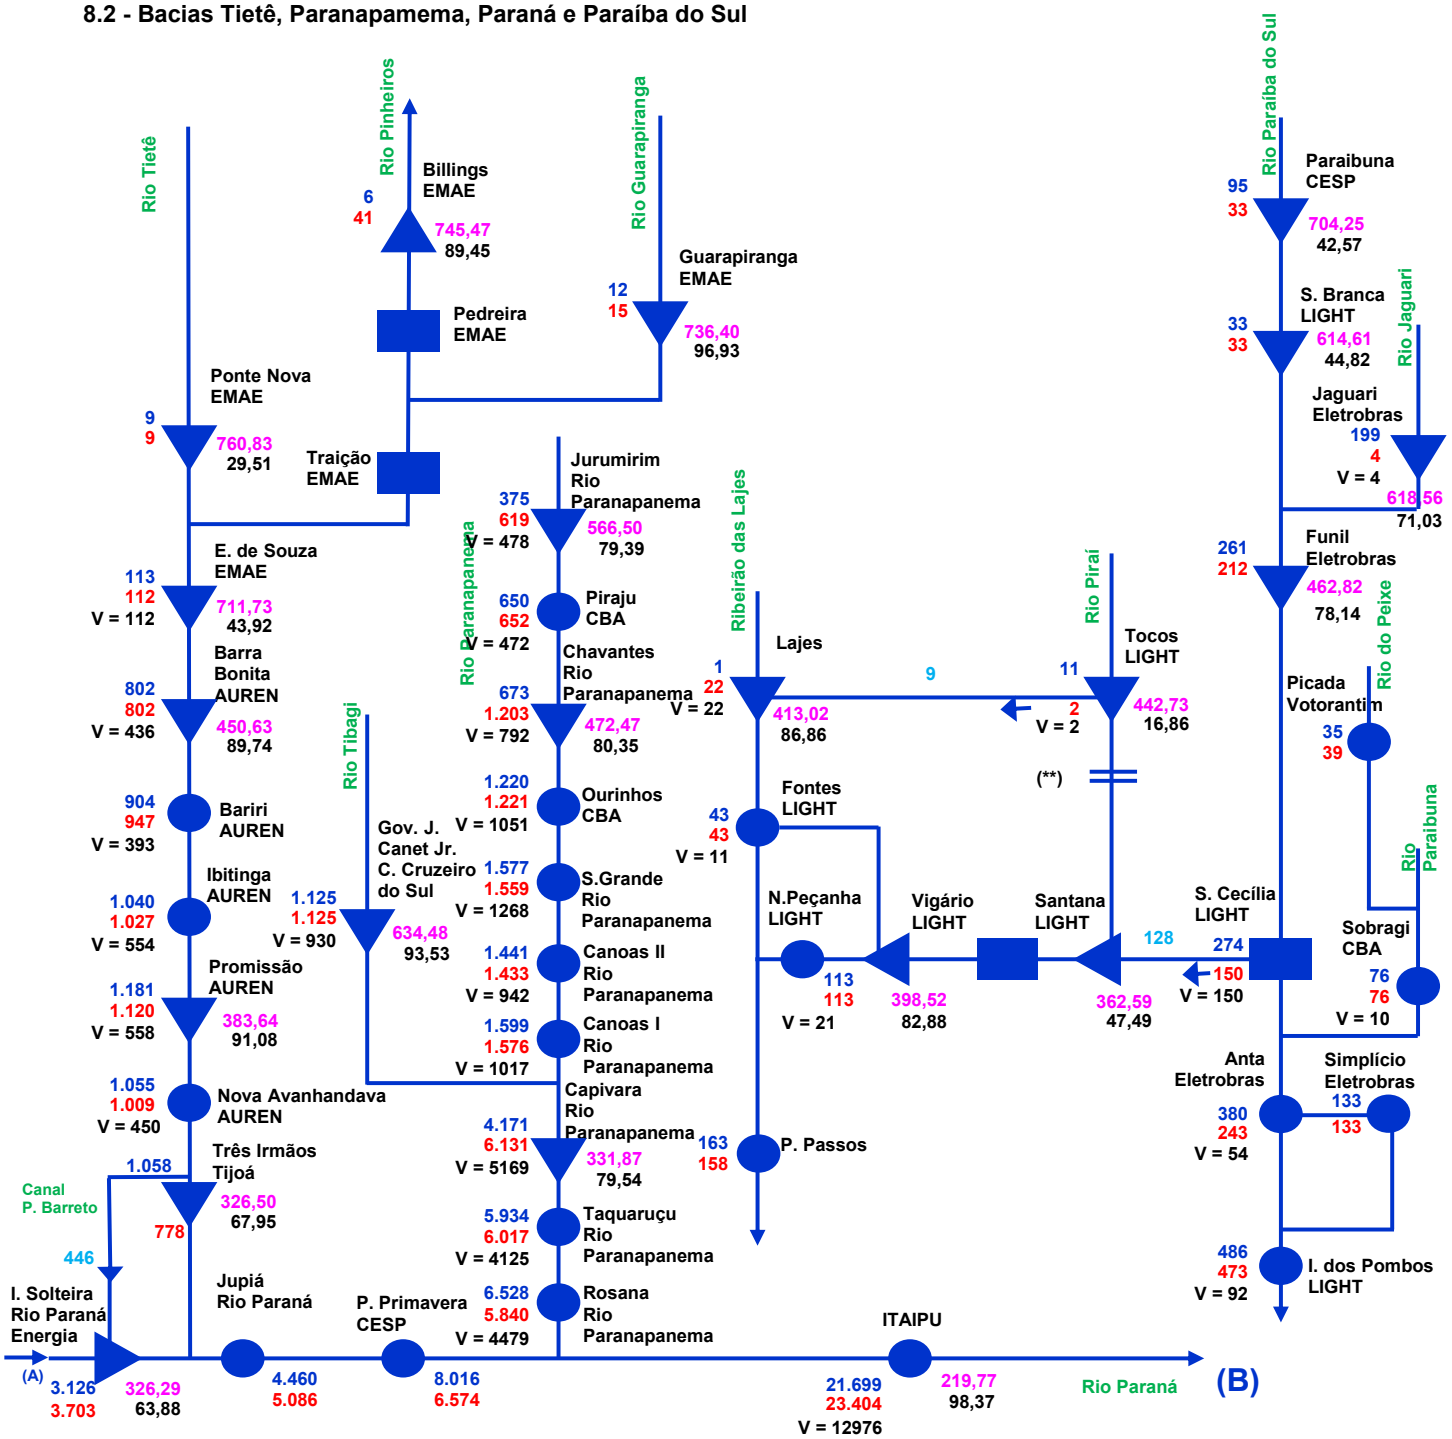

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	49,8	82	73	78	3.624	3.854
Grande	59	143	125	128	3.418	3.484
Tietê	84,8	205	119	164	1.036	979
Paranapanema	80	295	68	299	1.621	1.554
Paraná	63,6	238	115	178	9.643	9.439
Paraíba do Sul	53,3	197	170	182	901	882

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

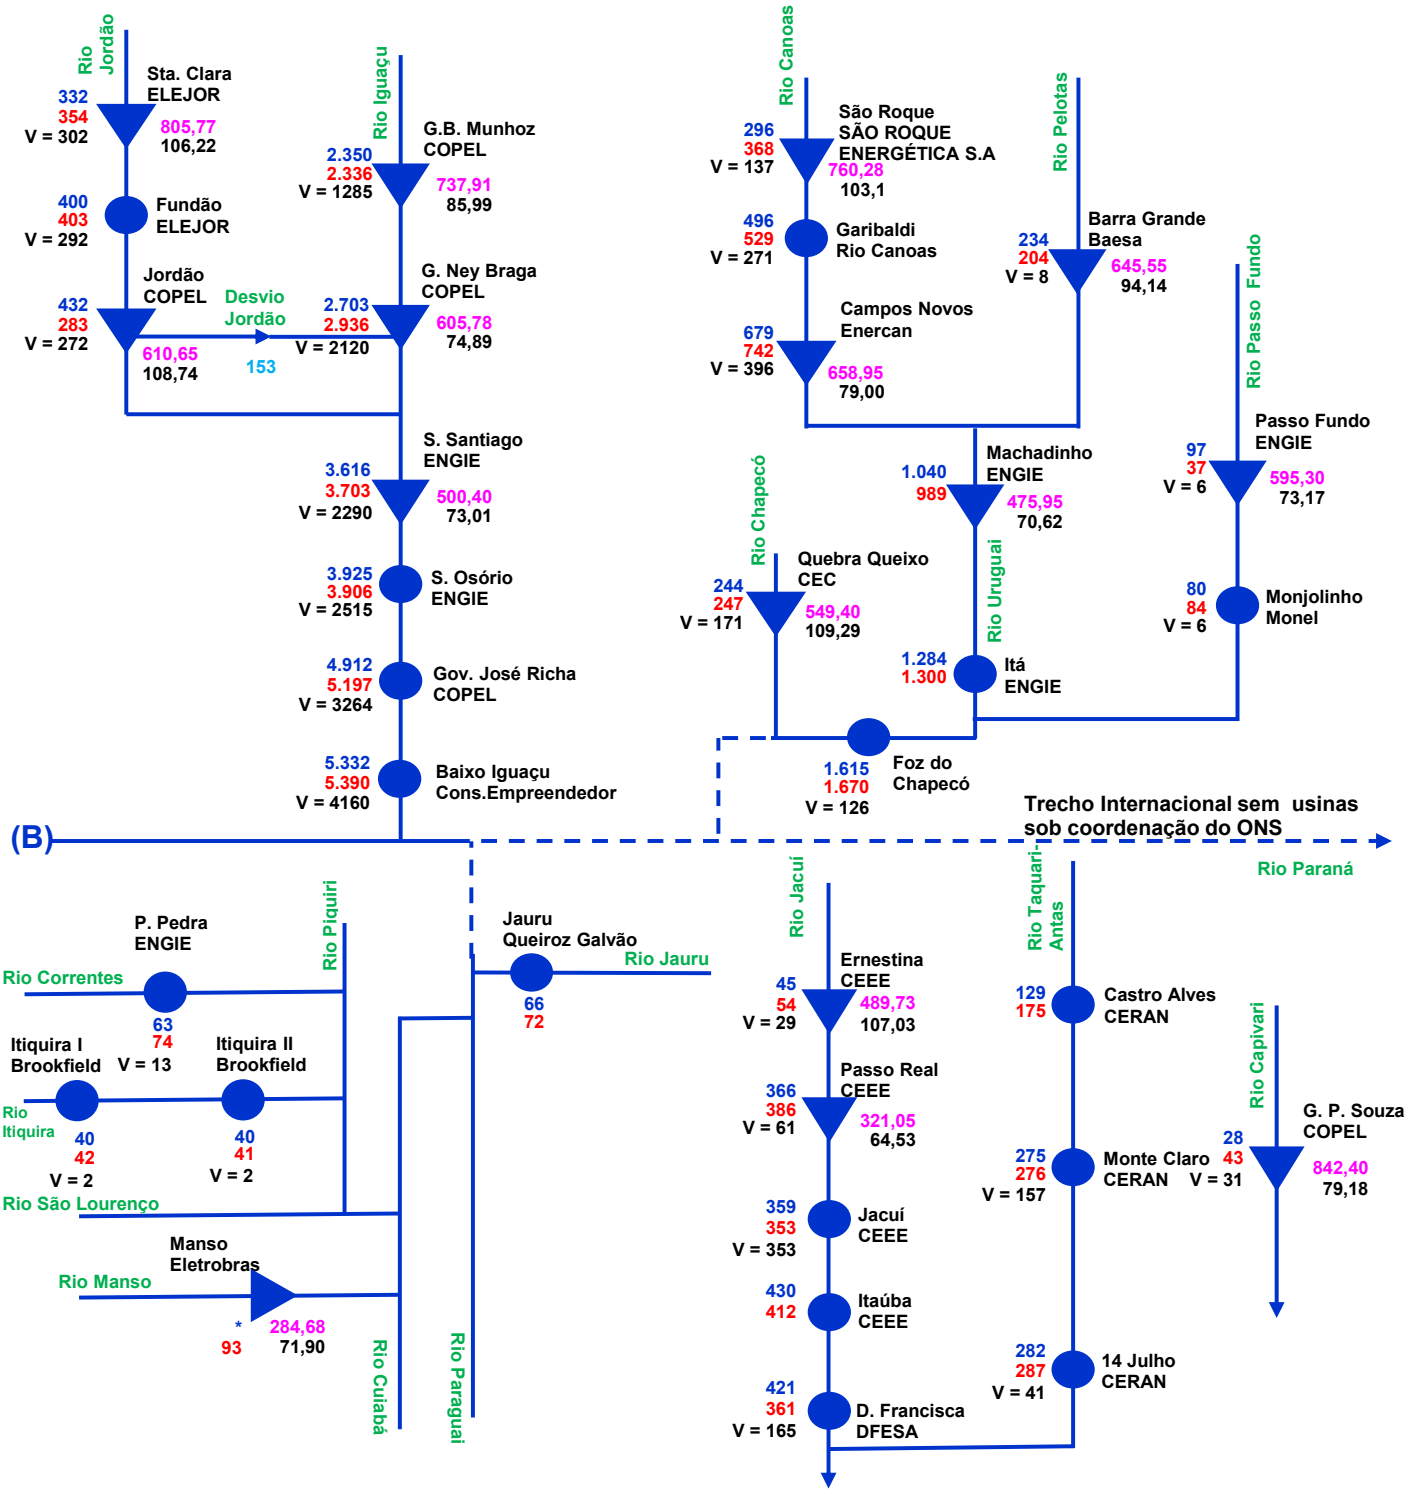


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	80,9	246	73	272	5.280	5.711
Jacuí	66,2	86	54	191	713	716
Uruguai	86,1	101	82	200	4.026	4.417
Capivari	79	133	77	212	77	77
Paraguai	70,4	82	81	89	178	296

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

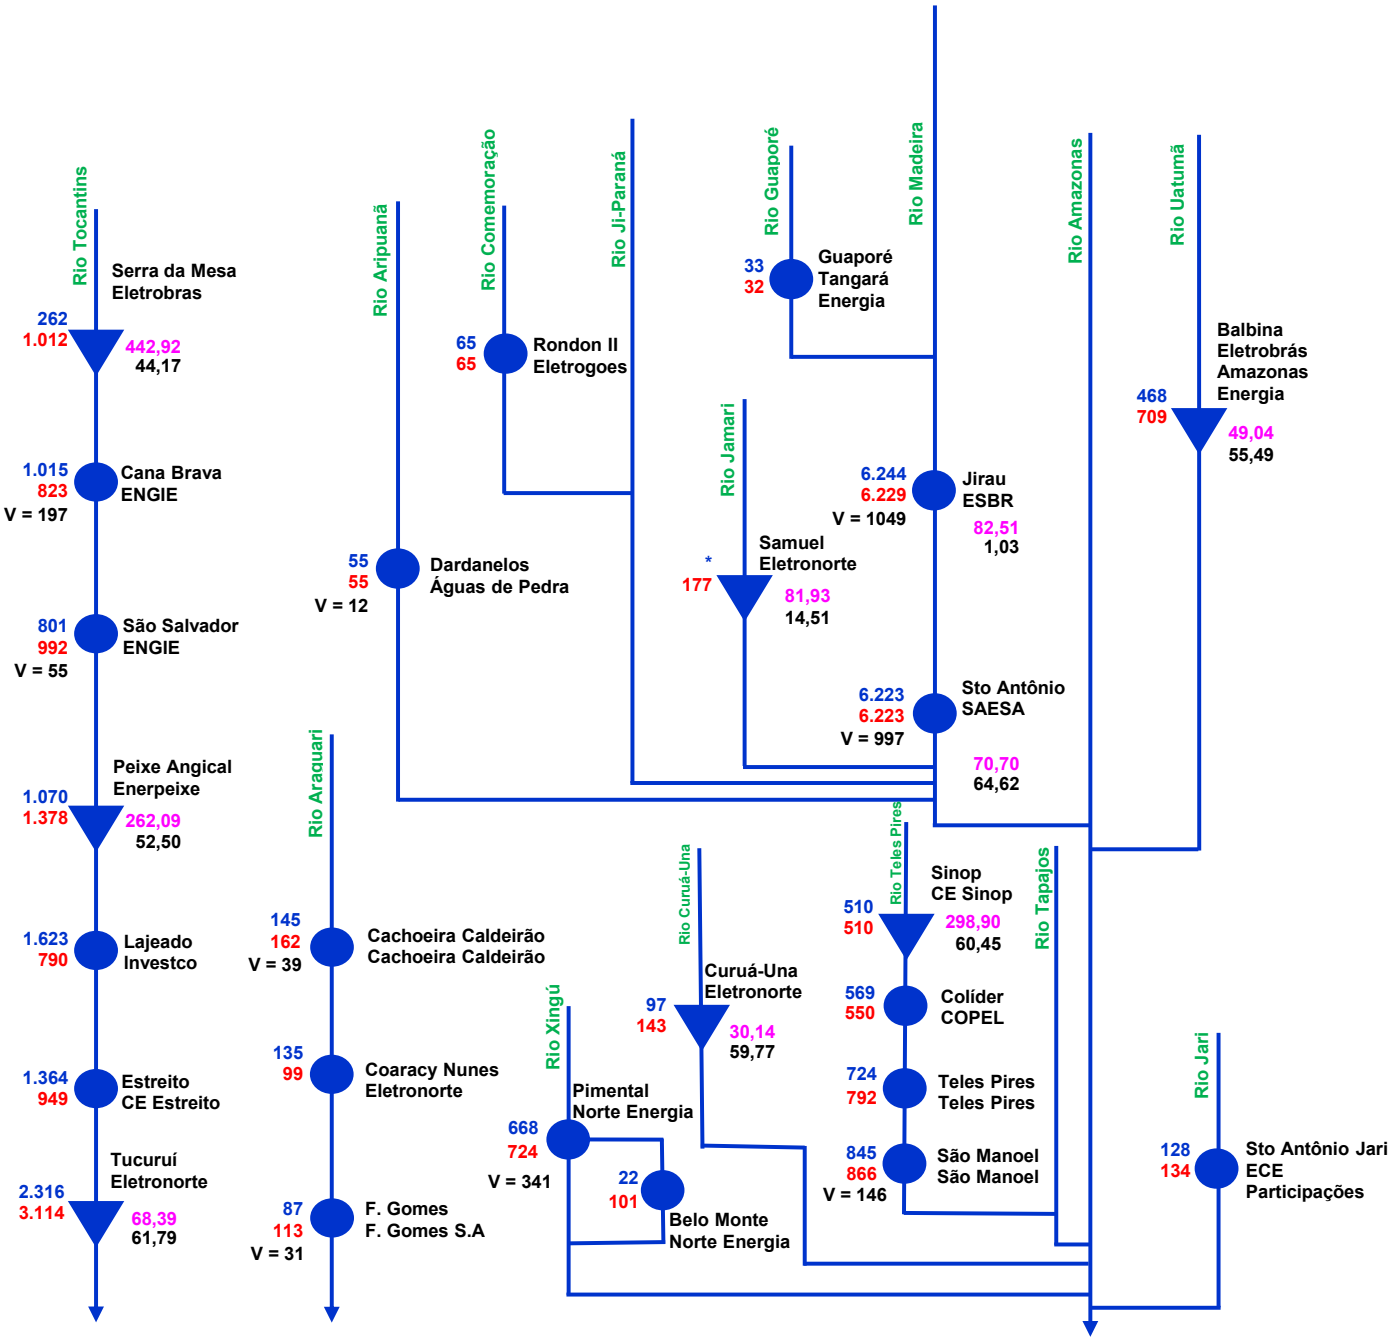


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	49	38	39	42	4.129	4.442
Amazonas	50,3	86	65	70	2.893	2.712

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

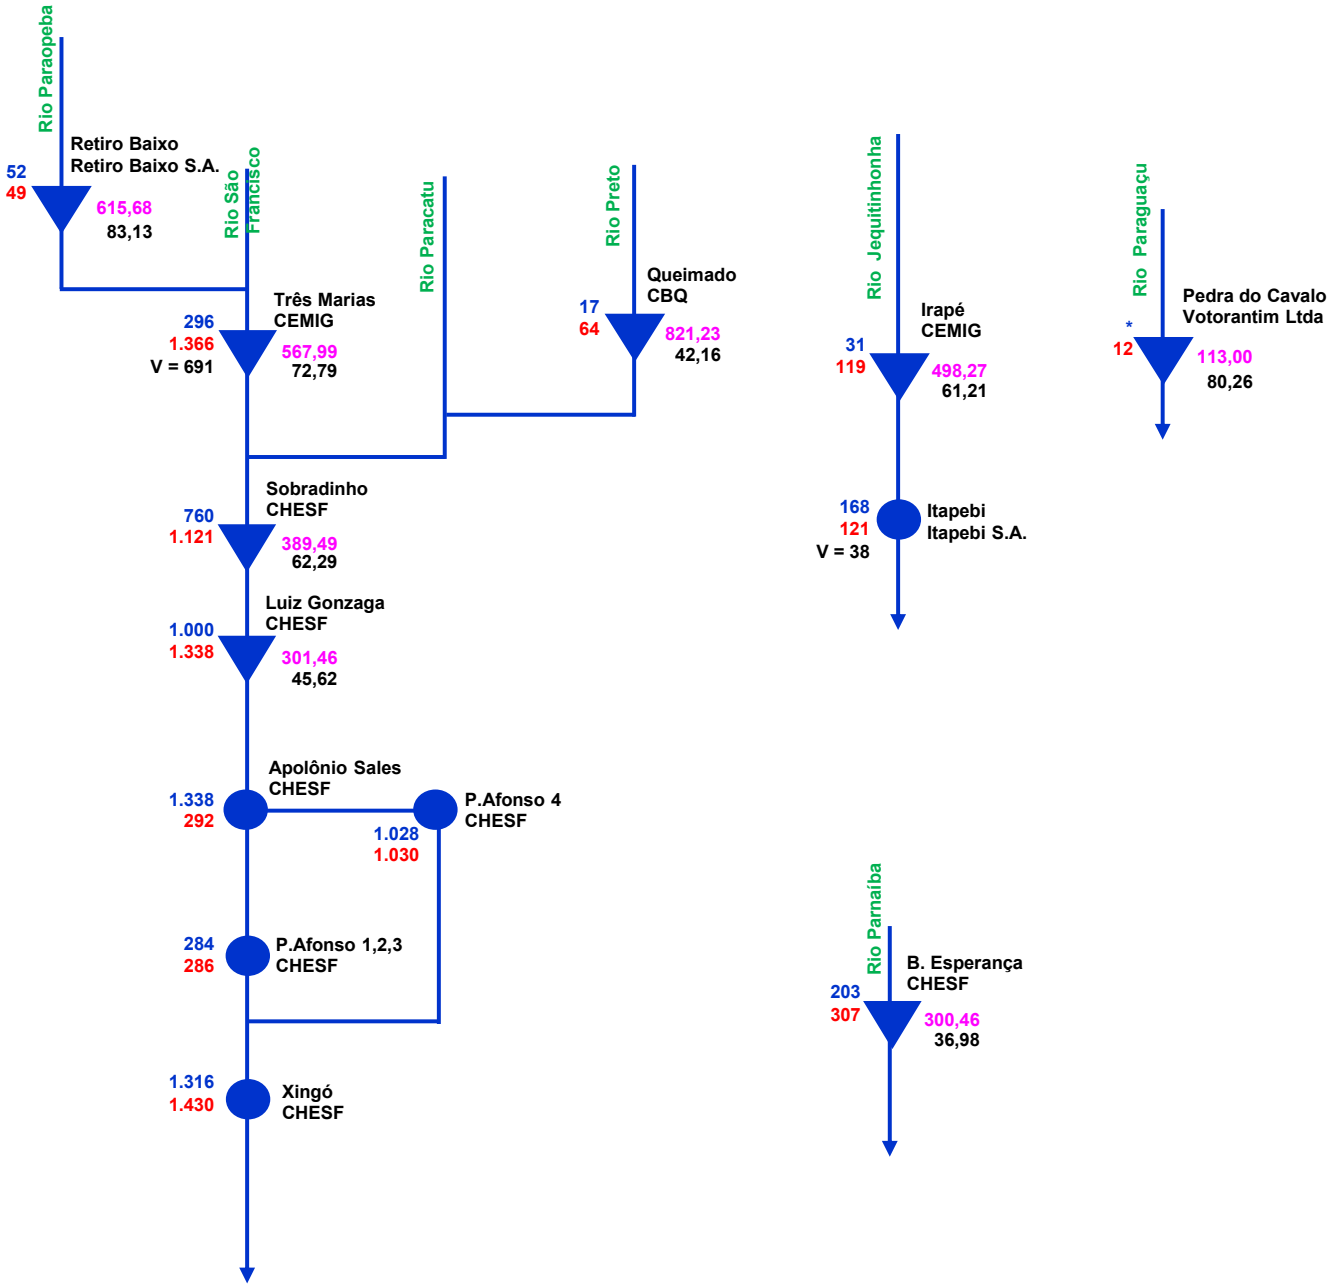

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	63,8	58	65	66	4.248	4.400
Parnaíba	35,2	69	64	64	118	116

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	34,80%	---	---	---
GRANDE	27,09%	---	---	---
TIETÊ	7,34%	---	---	---
PARANAPANEMA	8,41%	1,48%	---	---
PARANÁ	2,09%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,59%	---	---	---
PARAGUAI	0,35%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,02%	---	1,87%	---
IGUAÇU	---	49,38%	---	---
JACUÍ	---	12,17%	---	---
URUGUAI	---	35,17%	---	---
CAPIVARI	---	1,80%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,54%	---	97,03%	---
PARNAÍBA	---	---	0,28%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,81%	---
TOCANTINS	13,24%	---	---	95,71%
AMAZONAS	0,53%	---	---	4,29%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

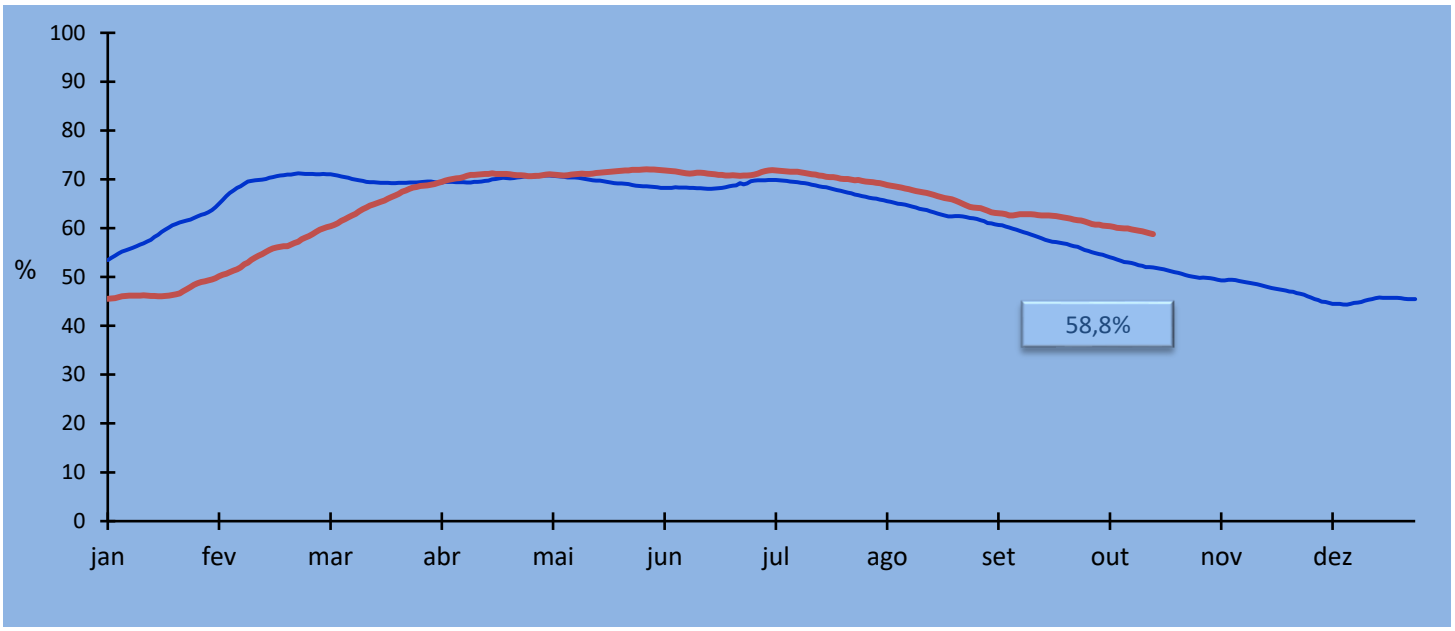


9.2 - Sul

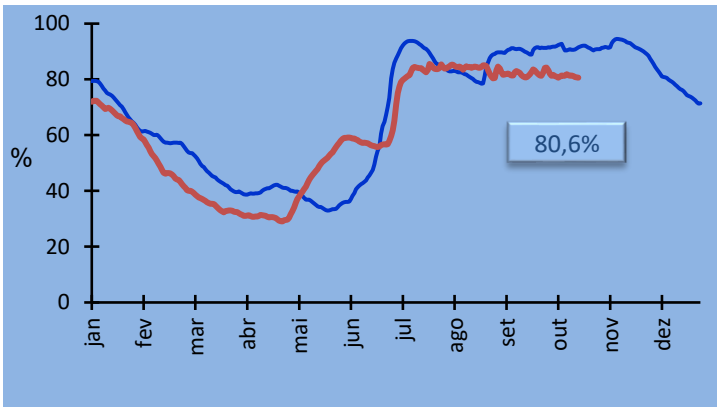


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

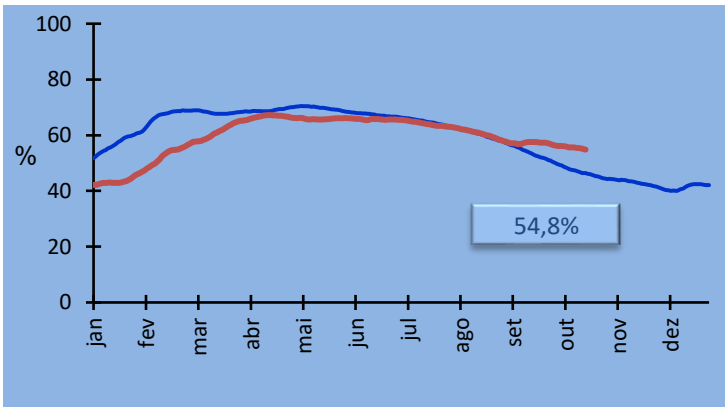

9.4 - Nordeste

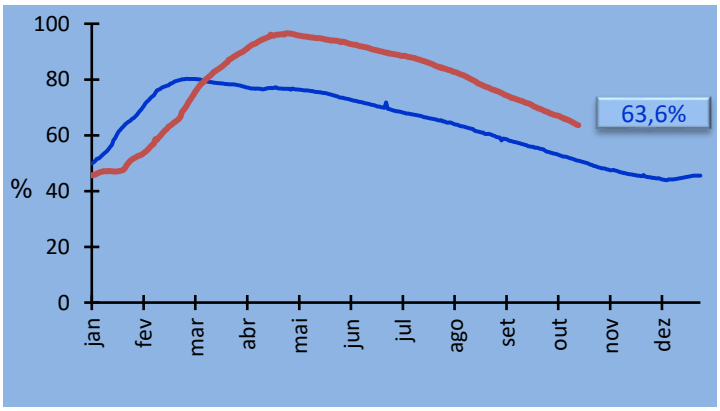

9.5- Norte

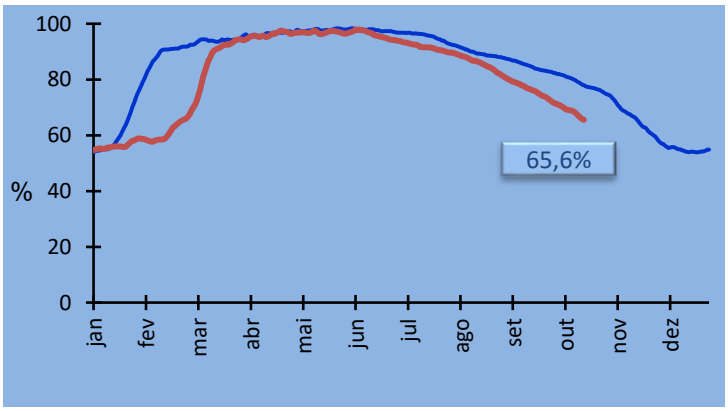

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.