
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Terça-Feira, 23 Junho de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	38.269	39.515	47,60%
Itaipu Binacional	6.433	5.744	6,92%
Termo Nuclear	1.990	2.008	2,42%
Termo Convencional	9.939	9.333	11,24%
Eólica	14.478	14.780	17,80%
Solar (***)	11.127	11.643	14,02%
Total SIN	82.236	83.023	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	1.330	1.328	
Carga (*)	80.906	81.695	

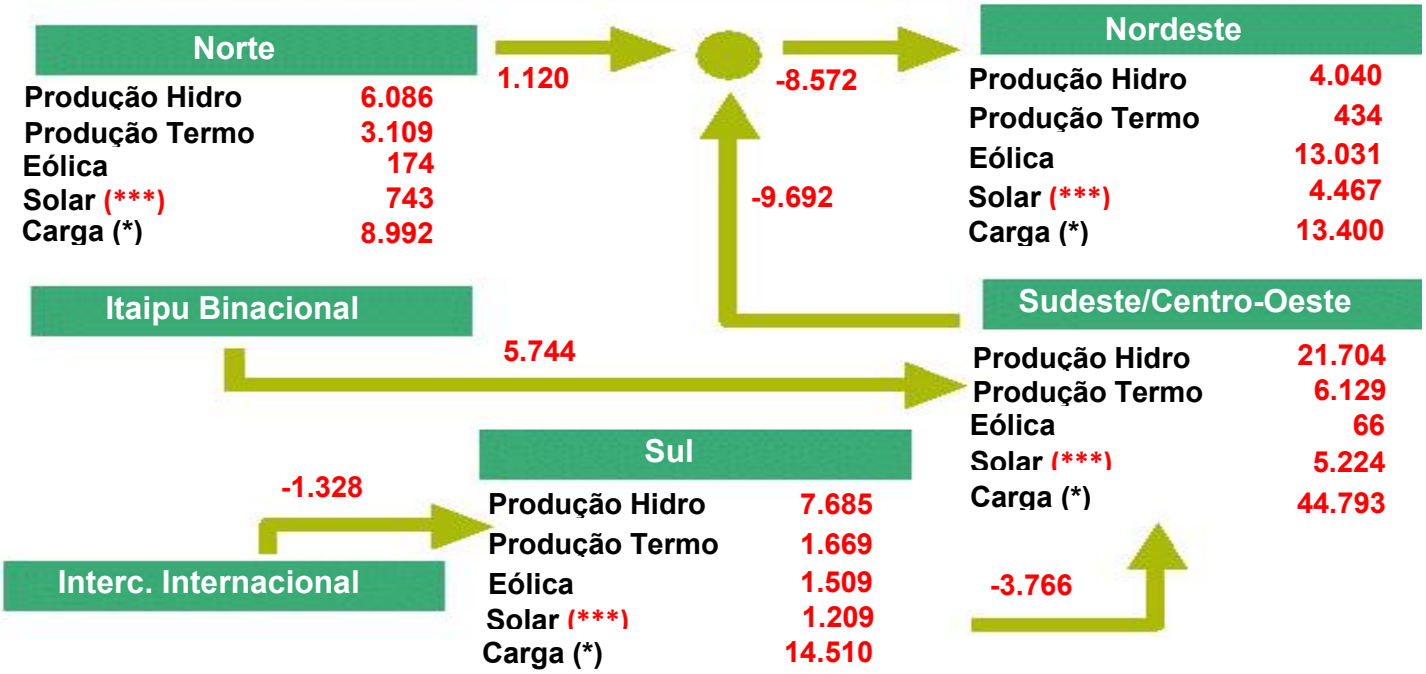

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	14.510	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	44.793	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.992	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.400	15.502	em	19/11/2025
SIN	81.695	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

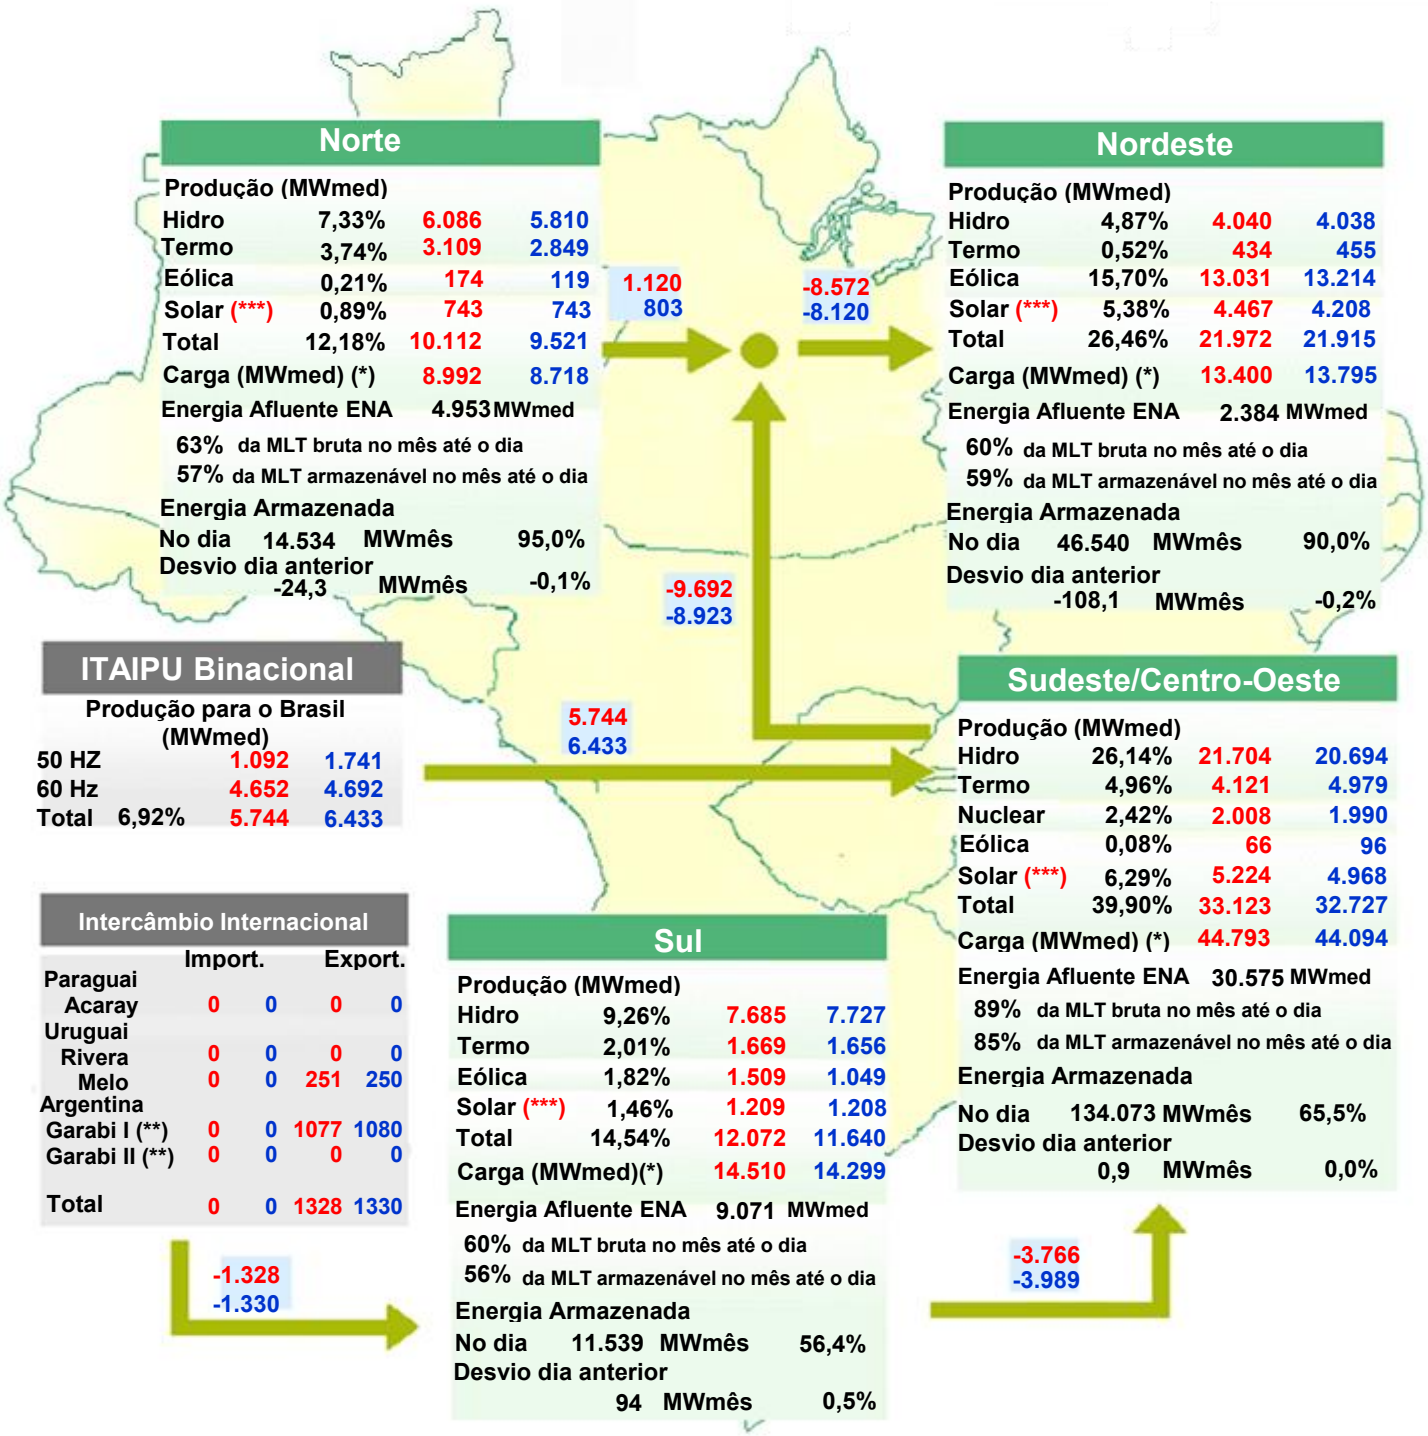

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	7,33%	6.086	5.810
Termo	3,74%	3.109	2.849
Eólica	0,21%	174	119
Solar (***)	0,89%	743	743
Total	12,18%	10.112	9.521
Carga (MWmed) (*)		8.992	8.718

Energia Afluente ENA 4.953 MWmed
63% da MLT bruta no mês até o dia
57% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.534 MWmês 95,0%
Desvio dia anterior -24,3 MWmês -0,1%

1.120 / 803

-8.572 / -8.120

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,87%	4.040	4.038
Termo	0,52%	434	455
Eólica	15,70%	13.031	13.214
Solar (***)	5,38%	4.467	4.208
Total	26,46%	21.972	21.915
Carga (MWmed) (*)		13.400	13.795

Energia Afluente ENA 2.384 MWmed
60% da MLT bruta no mês até o dia
59% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 46.540 MWmês 90,0%
Desvio dia anterior -108,1 MWmês -0,2%

-9.692 / -8.923

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.092	1.741
60 Hz		4.652	4.692
Total	6,92%	5.744	6.433

5.744 / 6.433

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	26,14%	21.704	20.694
Termo	4,96%	4.121	4.979
Nuclear	2,42%	2.008	1.990
Eólica	0,08%	66	96
Solar (***)	6,29%	5.224	4.968
Total	39,90%	33.123	32.727
Carga (MWmed) (*)		44.793	44.094

Energia Afluente ENA 30.575 MWmed
89% da MLT bruta no mês até o dia
85% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 134.073 MWmês 65,5%
Desvio dia anterior 0,9 MWmês 0,0%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	251	250
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	1077	1080
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	1328	1330

-1.328 / -1.330

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	9,26%	7.685	7.727
Termo	2,01%	1.669	1.656
Eólica	1,82%	1.509	1.049
Solar (***)	1,46%	1.209	1.208
Total	14,54%	12.072	11.640
Carga (MWmed)(*)		14.510	14.299

Energia Afluente ENA 9.071 MWmed
60% da MLT bruta no mês até o dia
56% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 11.539 MWmês 56,4%
Desvio dia anterior 94 MWmês 0,5%

-3.766 / -3.989

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	206.686	11.539	134.073	14.534	46.540
Armazenamento ao final do dia (%)	70,8%	56,4%	65,5%	95,0%	90,0%
Variação em relação dia anterior (%)	0,0	0,5	0,0	-0,1	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	-1,3	-2,3	-0,6	-1,4	-3,6

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

Nada a relatar.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto e a produção total de Itaipu para o Brasil inferior ao programado devido à restrição na transmissão do Elo 600 kV Foz do Iguaçu/Ibiúna em função de bloqueio automático dos conversores 6 e 7 associado à sobrecarga em filtros harmônicos da SE Ibiúna.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado devido à carga superior ao valor previsto.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio para o submercado Sul foi superior ao programado devido à carga superior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi superior ao programado devido à geração solar fotovoltaica superior e à carga inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Norte foi superior ao programado devido à geração térmica superior ao programado neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Não houve restrição/limitação.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 1.354 MW.
Período: Das 07h57 às 15h11.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de instrução de operação normal e intervenções em andamento.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 5.102 MW.
Período: Da 00h00 às 16h26 e das 18h07 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de instrução de operação normal e intervenções em andamento.

Submercado Norte:

Não houve restrição/limitação.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	365	365	240	-125	-34%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1360	10	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	648	8	1%	---
Baixada Fluminense	OME/UCM	530	363	211	156	-55	-26%	(3)
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	336	-164	-33%	---
Marlim Azul	INF/OME/UCM	565	565	565	575	10	2%	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	EXP/PCI/GSB/INF	216	216	170	180	10	6%	---
GNA II	---	1673	1673	0	0	---	---	---
Três Lagoas	---	360	260	0	0	---	---	(2)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Termomacaé	EXP/PCI/INF	929	828	39	40	1	3%	(3)
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/EXP/PCI/GSB	1036	844	154	154	---	0%	(2)
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	225	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	186	0	0	---	---	(4)
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	---	256	256	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13415	11900	3994	3689	-305	-8%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	INF/OME	345	345	345	344	-1	0%	---
J. Lacerda C	EXP/PCI/INF	330	330	320	323	3	1%	---
J. Lacerda B	EXP/PCI/INF	220	220	220	221	1	0%	---
J. Lacerda A	EXP/PCI/INF	190	110	100	101	1	1%	(3)
Candiota III	EXP/PCI/INF	350	350	320	325	5	2%	---
Araucária	---	484	484	0	0	---	---	---
Canoas	EXP/PCI/INF	249	248	245	246	1	0%	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	2087	1550	1560	10	1%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(2)
Termobahia	INF/EXP/PCI	186	170	80	81	1	1%	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4953	80	81	1	1%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME/UCM	85	79	70	70	---	0%	---
Pirarucu	INF/OME	73	67	62	63	1	2%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	INF/OME	75	63	57	57	---	0%	(3)
Tambaqui	INF/OME	75	63	58	53	-5	-9%	(3)
Aparecida	OME	166	157	157	158	1	1%	---
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	541	533	550	17	3%	---
Maranhão III	OME/UCM	519	338	338	338	---	0%	(2)
Maranhão IV	OME/UCM	338	338	306	301	-5	-2%	---
Maranhão V	OME/UCM	338	338	306	303	-3	-1%	---
Parnaíba V	INF/OME/UCM	365	365	348	344	-4	-1%	---
Jaguatirica II	OME/UCM/REL	141	126	52	62	10	19%	(3)
Nova Venécia	INF/EXP/PCI	265	265	241	256	15	6%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME/REL	10	10	5	8	3	60%	---
Cantá	INF/OME/REL	10	10	5	6	1	20%	---
Pau Rainha	INF/OME/REL	10	10	5	7	2	40%	---
Santa Luz	INF/OME/REL	10	10	5	7	2	40%	---
Baliza	INF	10	5	5	1	-4	-80%	(4)
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL	12	12	1	2	1	100%	---
Monte Cristo Sucuba	---	43	38	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3636	2621	2654	33	1%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	---	8	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		18	0	0	0	0	---	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	INF/OME	50	50	47	48	1	2%	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	37	37	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	OME/UCM	17	12	10	0	-10	-100%	(3)
Prosperidade I	OME	28	18	13	7	-6	-46%	(2)
Prosperidade III	OME/UCM	56	55	40	24	-16	-40%	---
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	122	63	31	-32	-51%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	197	197	INF
	1163	1153	OME
Angra I	93	93	INF
	555	547	OME
Baixada Fluminense	103	158	OME
	53	53	UCM
Marlim Azul	32	22	INF
	459	459	OME
	84	84	UCM
Cubatão	100	101	EXP
	11	11	PCI
	58	58	GSB
	11	0	INF
Termomacaé	36	36	EXP
	3	3	PCI
	1	0	INF
Termorio	17	16	INF
	26	27	EXP
	3	3	PCI
	108	108	GSB
Pampa Sul	57	57	INF
	287	288	OME
J. Lacerda C	272	272	EXP
	48	48	PCI
	3	0	INF
J. Lacerda B	189	189	EXP
	31	31	PCI
	1	0	INF
J. Lacerda A	84	84	EXP
	16	16	PCI
	1	0	INF
Candiota III	275	275	EXP
	45	45	PCI
	5	0	INF
Canoas	230	230	EXP
	15	15	PCI
	1	0	INF
Termobahia	17	16	INF
	58	58	EXP
	6	6	PCI
Poraquê	2	2	INF
	67	67	OME
	1	1	UCM
Pirarucu	6	5	INF
	57	57	OME
Jaraqui	4	4	INF
	53	53	OME
Tambaqui	5	5	INF
	48	53	OME
Mauá 3	55	38	INF
	463	463	OME
	32	32	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Maranhão III	261	261	OME
	77	77	UCM
Maranhão IV	255	260	OME
	46	46	UCM
Maranhão V	257	260	OME
	46	46	UCM
Parnaíba V	2	2	INF
	270	274	OME
	72	72	UCM
Jaguatirica II	42	42	OME
	10	10	UCM
	10	0	REL
Nova Venécia	195	180	INF
	58	58	EXP
	3	3	PCI
Bonfim	4	4	INF
	1	1	OME
	3	0	REL
Cantá	4	4	INF
	1	1	OME
	1	0	REL
Pau Rainha	4	4	INF
	1	1	OME
	2	0	REL
Santa Luz	4	4	INF
	1	1	OME
	2	0	REL
Onça Pintada	5	4	INF
	43	43	OME
Santa Vitória	3	3	INF
	34	34	OME
ERB Candeias	0	9	OME
	0	1	UCM
Prosperidade III	23	39	OME
	1	1	UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	11900	3994	3689	-305	-8%
SUL	2826	2087	1550	1560	10	1%
NORDESTE	5723	5075	143	112	-31	-22%
NORTE	3954	3636	2621	2654	33	1%
TOTAL SIN	25918	22698	8308	8015	-293	-4%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Três Lagoas	360	260	100
Termorio	1036	844	192
Seropédica	386	225	161
Vale do Açú	323	110	213
Maranhão III	519	338	181
Prosperidade I	28	18	10
Total	2652	1795	857

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	365	125
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Baixada Fluminense	530	363	167
Termomacaé	929	828	101
J. Lacerda A	190	110	80
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	200	23
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
São Sepé	8	0	8
ERB Candeias	17	12	5
Total	4018	2220	1798

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Nova Piratininga	576	186	390
Baliza	10	5	5
Total	586	191	395

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	2652	1795	857
Por Restrição Operativa	4018	2220	1798
Por Restrição Operativa e Manutenção	586	191	395
Demais Restrições Agregadas	18662	18492	170
Total	25918	22698	3220

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1979	10	1969

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	648	8	Rendimento
Angra II	1350	1360	10	Rendimento
Baixada Fluminense	211	156	-55	Indisponibilidade de unidade geradora
Candiota III	320	325	5	Rendimento
Cubatão	170	180	10	Adequação do processo industrial
Do Atlântico	365	240	-125	Adequação do processo industrial
ERB Candeias	10	0	-10	Indisponibilidade da usina
Jaguatirica II	52	62	10	Controle de Inequações
Maranhão IV	306	301	-5	Rendimento
Marlim Azul	565	575	10	Rendimento
Mauá 3	533	550	17	Rendimento
Nova Venécia	241	256	15	Solicitação do agente
Prosperidade I	13	7	-6	Rendimento
Prosperidade III	40	24	-16	Rendimento
Santa Cruz Nova	500	336	-164	Indisponibilidade de unidade geradora

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Tambaqui	58	53	-5	Restrição na usina
Total	5374	5073	-301	

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras n° 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo n° 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL N° 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL N° 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL N° 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL N° 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora n° 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL N° 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL N° 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL N° 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL N° 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h39min)

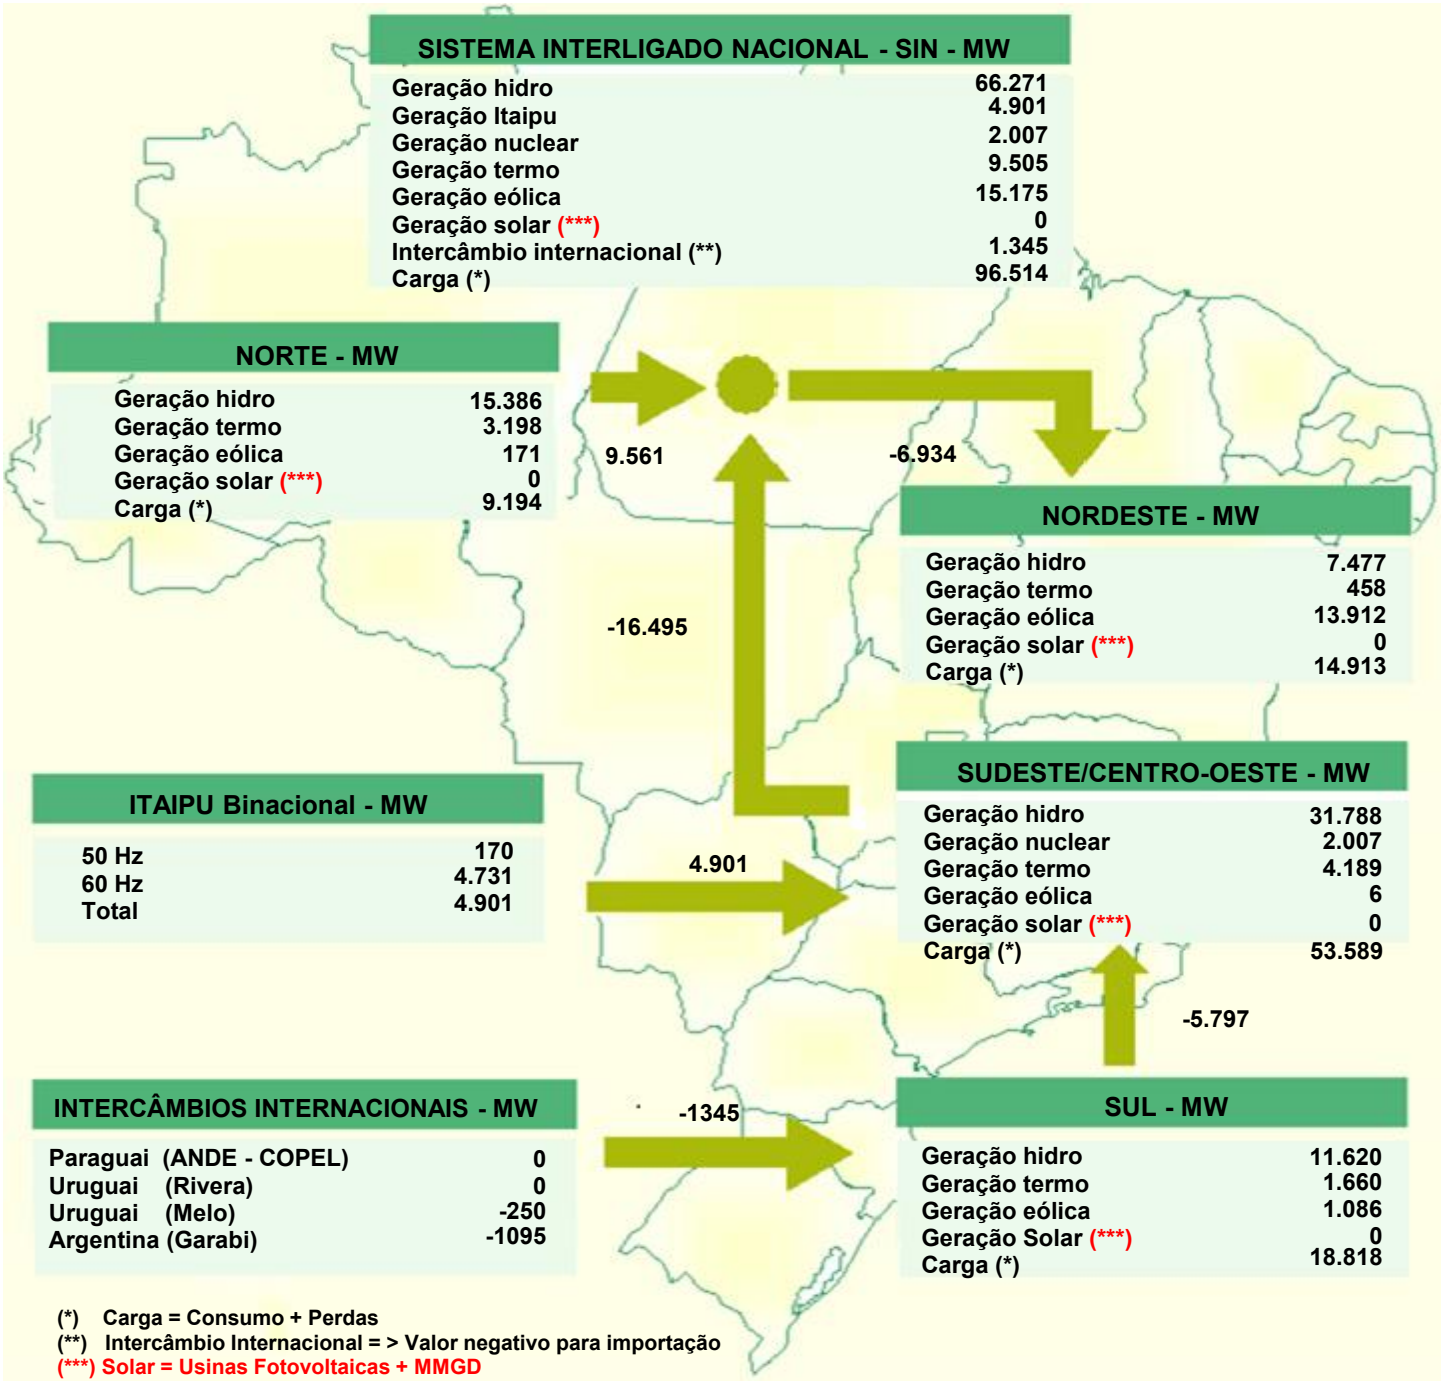

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	18.820 às 18h40min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	53.634 às 18h44min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	9.687 às 15h04min	10.489 em 28/10/2025
NORDESTE	14.983 às 18h16min	17.416 em 04/02/2026
SIN	96.514 às 18h39min	106.536 em 26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN


8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

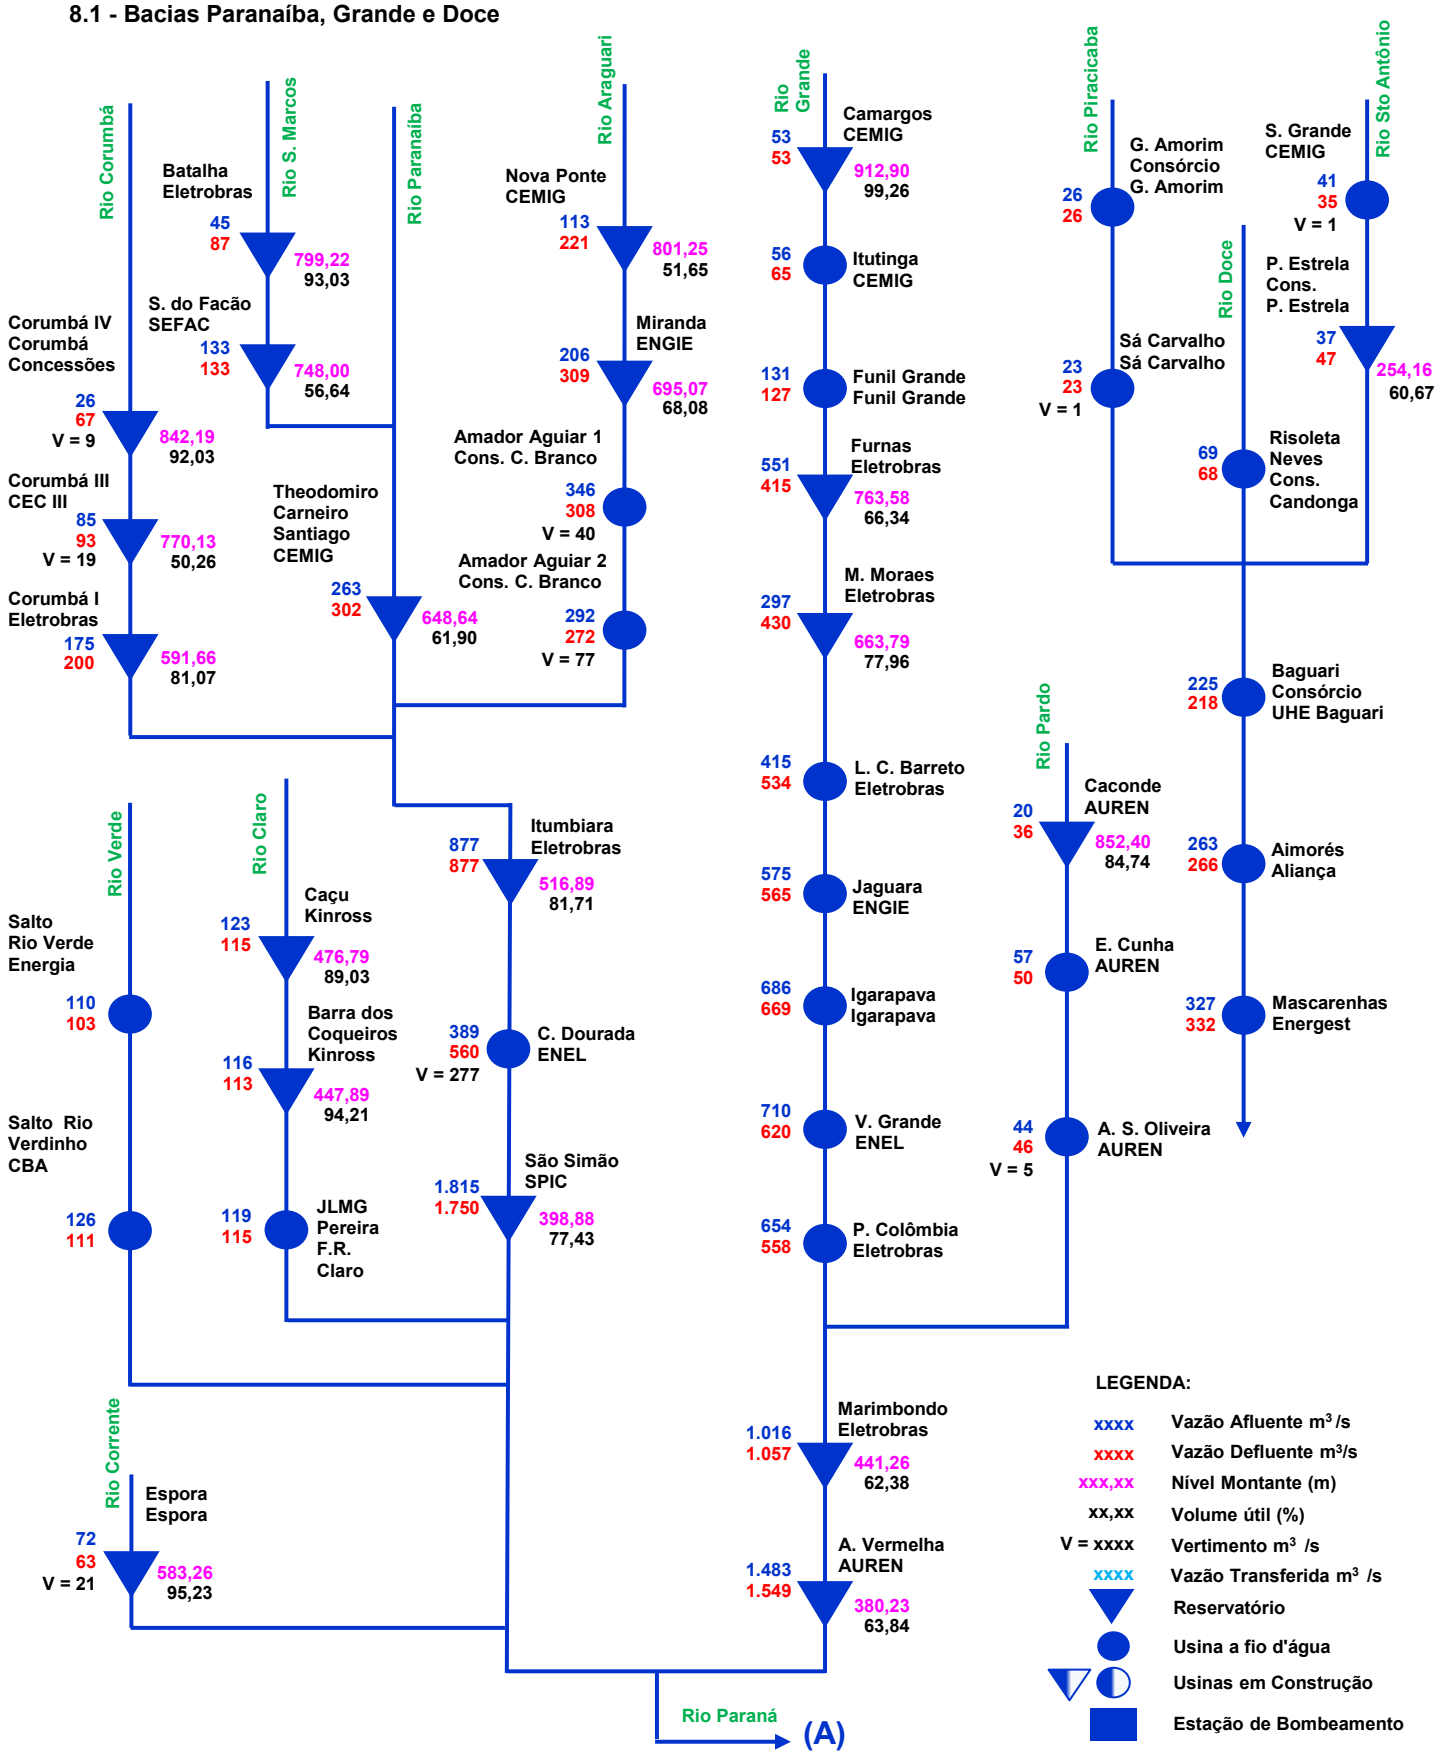

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

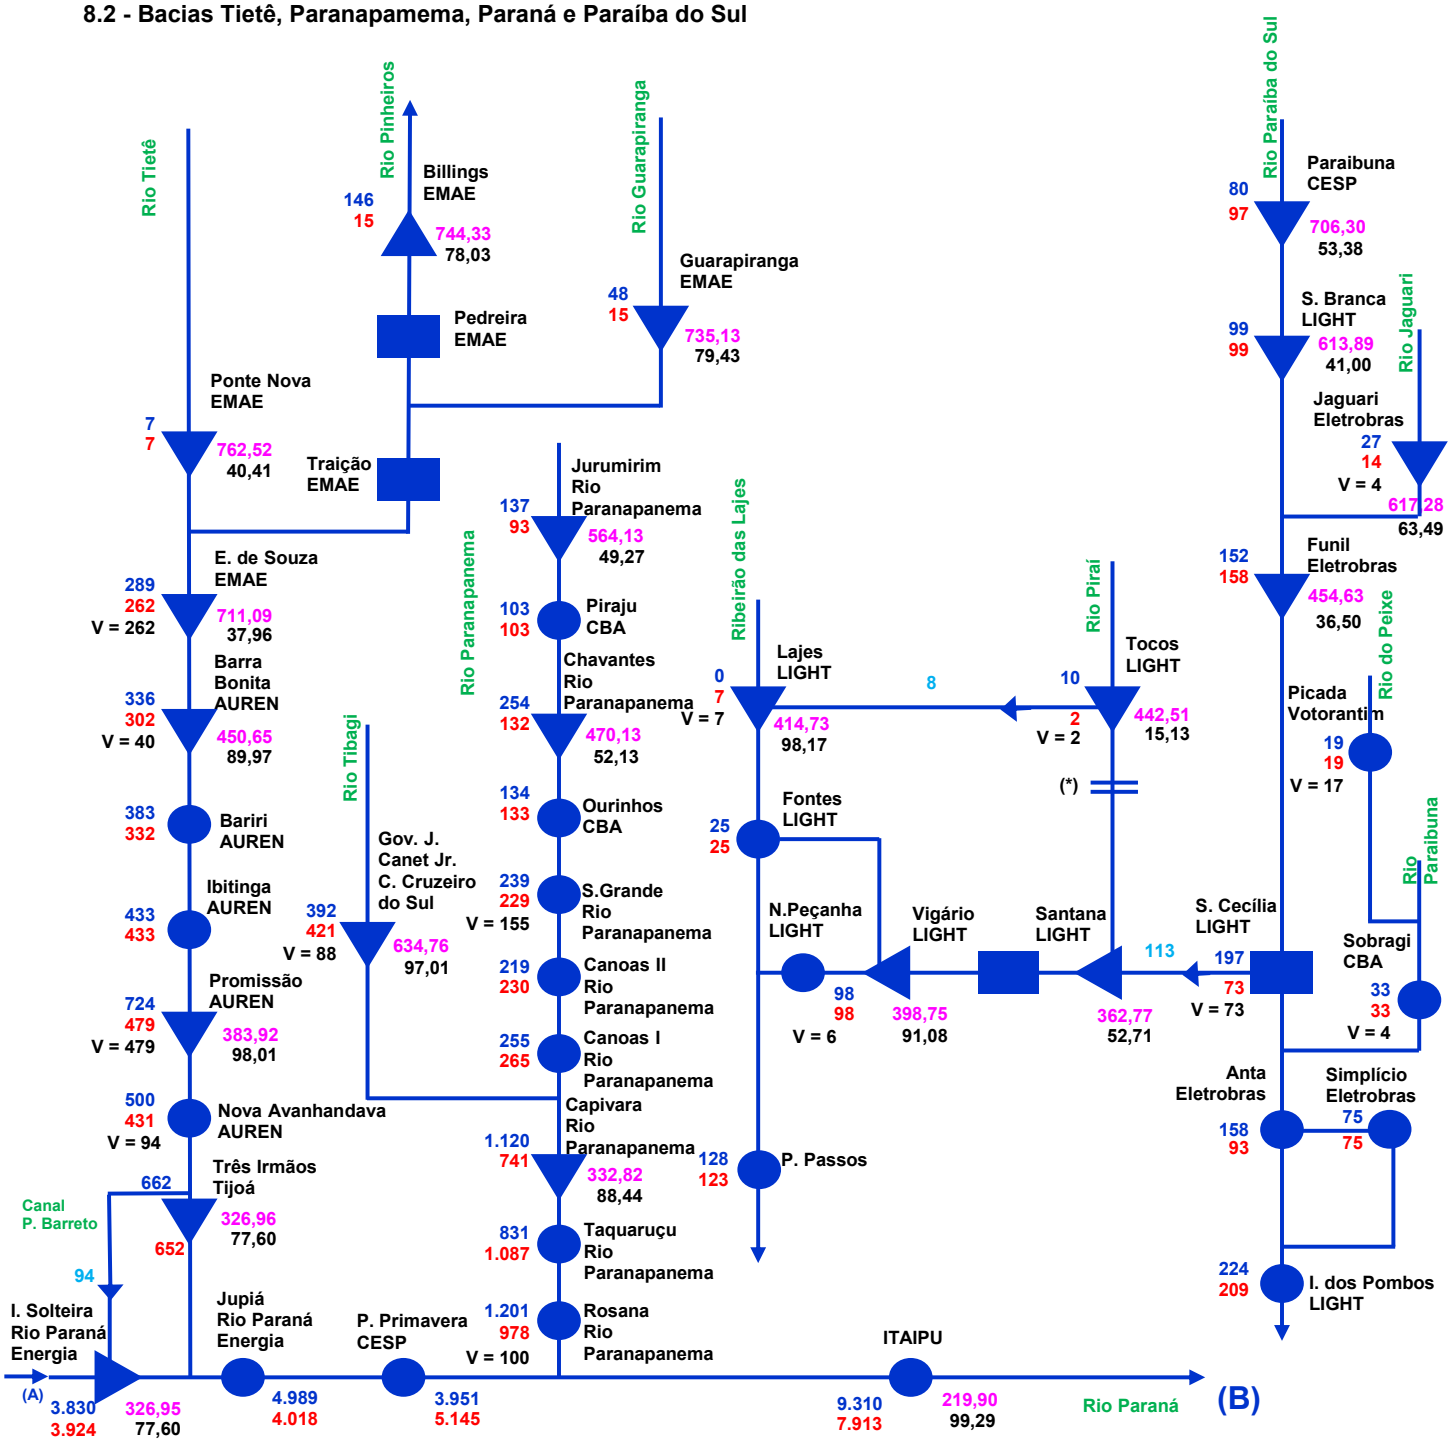


(*) - Interligação normalmente interrompida através de comportas

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	64,3	83	82	85	3.290	2.776
Grande	66,9	80	80	81	2.631	2.958
Tietê	84,9	129	78	94	588	772
Paranapanema	65	91	77	84	1.284	1.352
Paraná	77,4	109	96	96	8.907	8.859
Paraíba do Sul	54,1	71	69	70	679	659

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

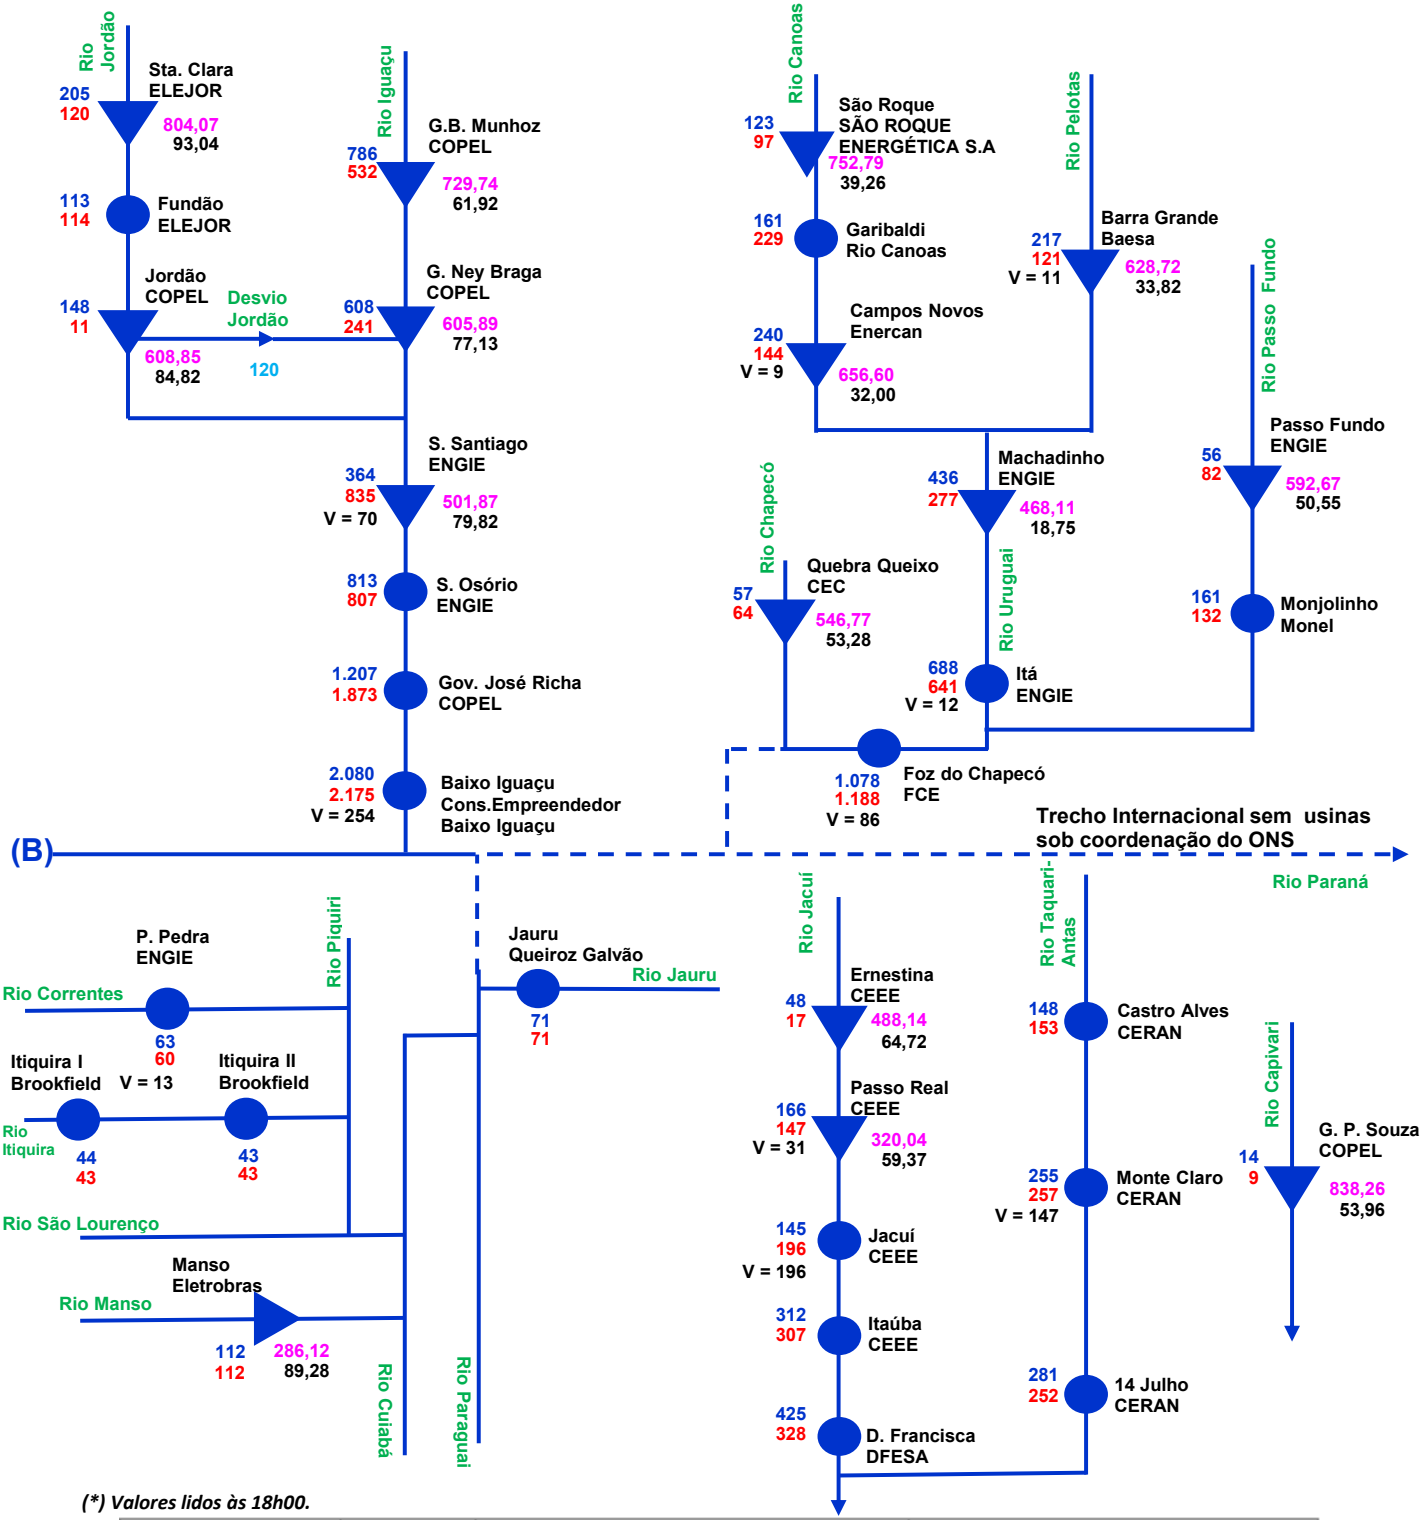


(*) Valores lidos às 18h00.

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	68,6	98	76	76	3.435	2.657
Jacuí	58,6	91	33	44	582	563
Uruguai	35,8	65	36	39	2.163	1.786
Capivari	53,6	87	88	88	56	45
Paraguai	88,6	88	77	86	198	321

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

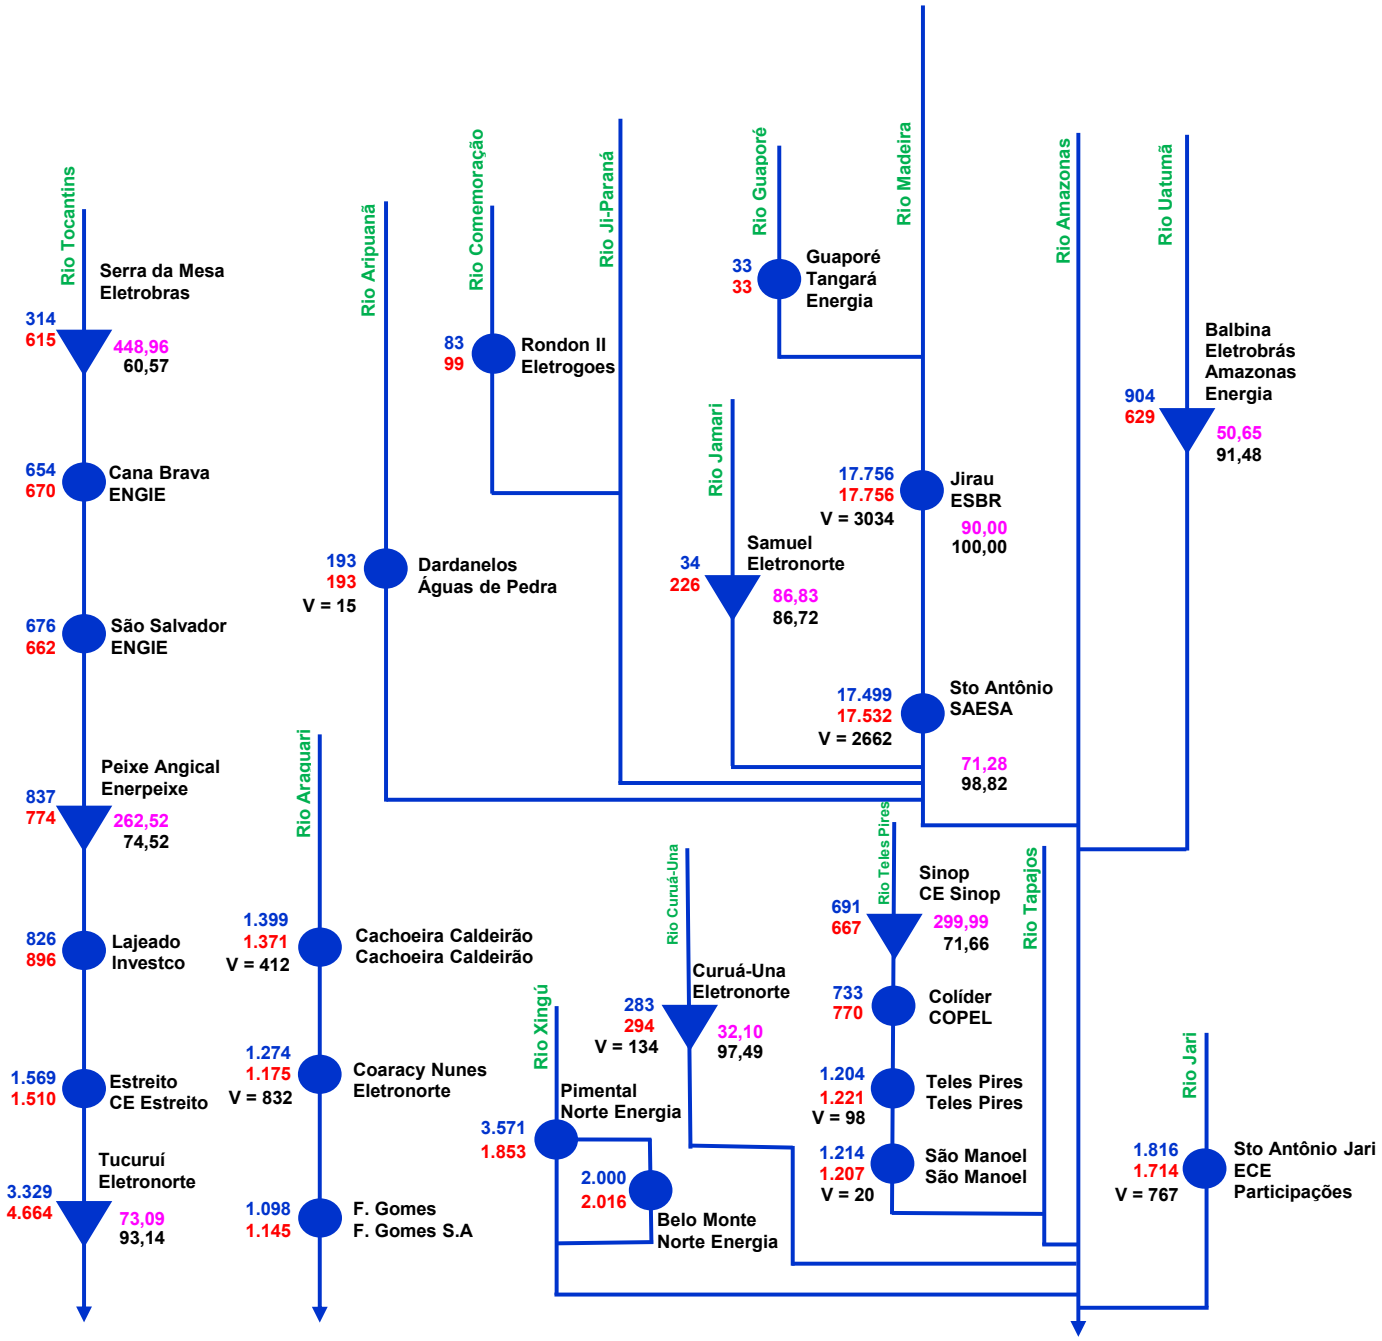


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	69,3	51	59	59	4.953	3.543
Amazonas	81,3	70	72	81	8.110	9.687

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

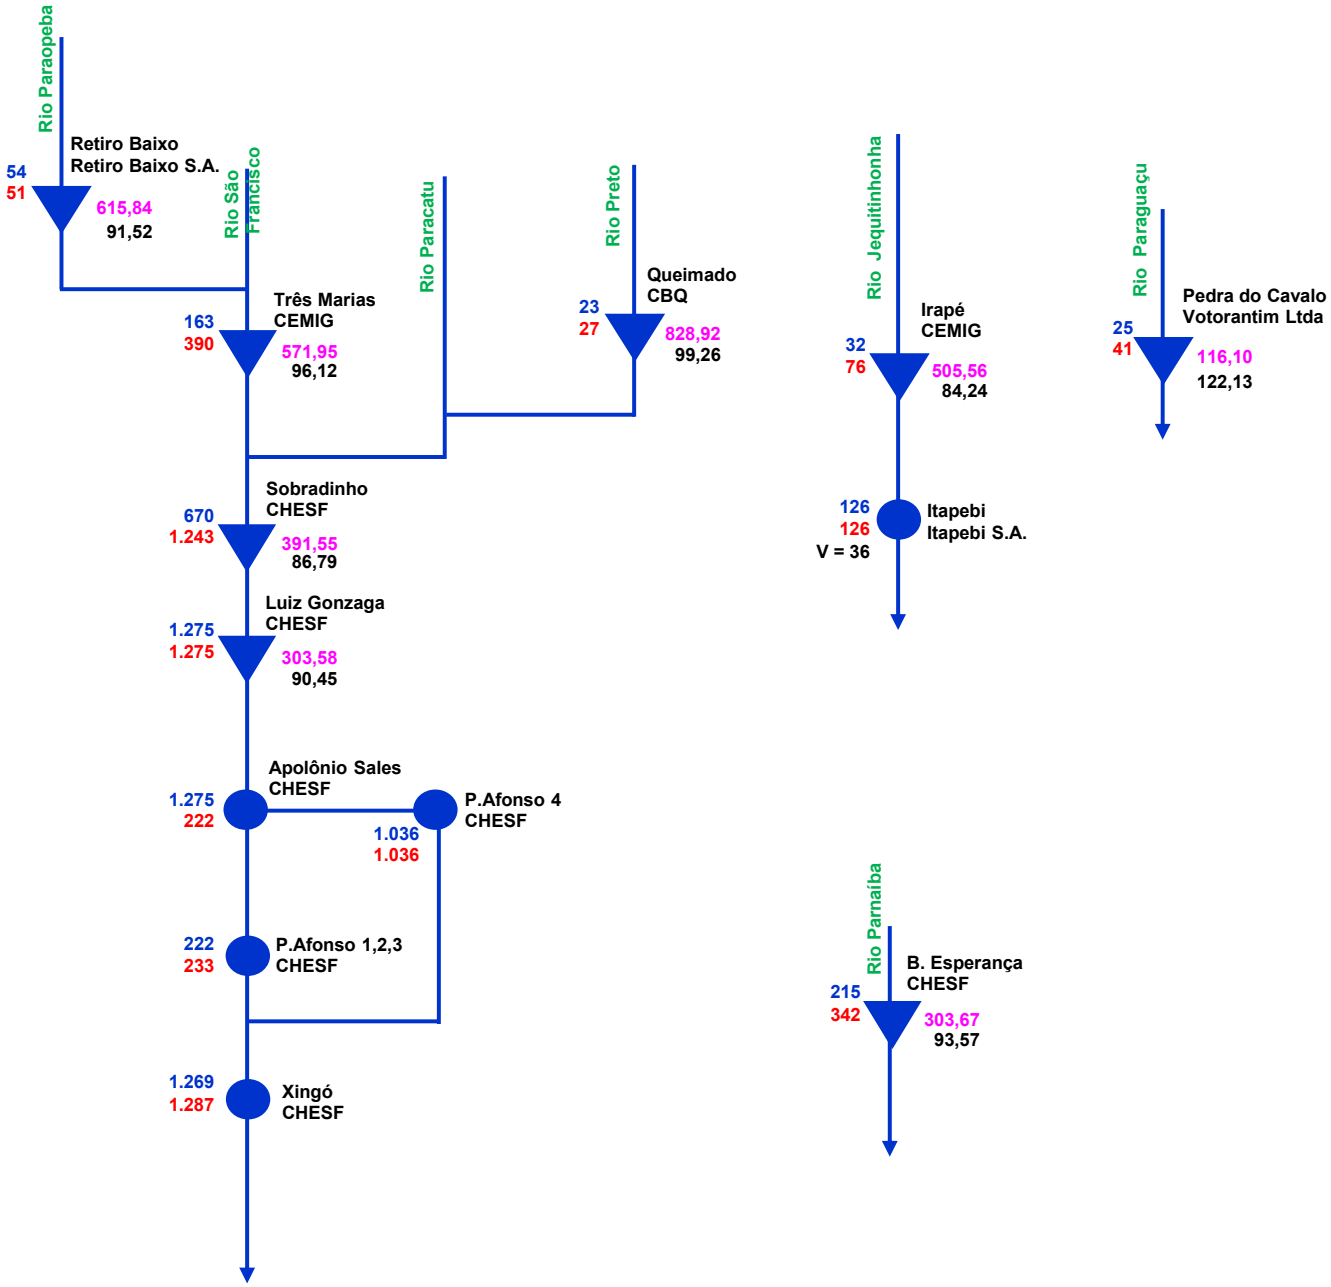

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	90,2	54	61	61	3.935	3.991
Parnaíba	93,1	76	87	87	132	98

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,63%	---	---	---
GRANDE	25,73%	---	---	---
TIETÊ	6,16%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,68%	2,20%	---	---
PARANÁ	2,13%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,05%	---	---	---
PARAGUAI	0,37%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,21%	---	1,82%	---
IGUAÇU	---	59,81%	---	---
JACUÍ	---	15,38%	---	---
URUGUAI	---	20,87%	---	---
CAPIVARI	---	1,74%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,89%	---	96,76%	---
PARNAÍBA	---	---	0,53%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,89%	---
TOCANTINS	15,48%	---	---	94,91%
AMAZONAS	0,68%	---	---	5,09%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

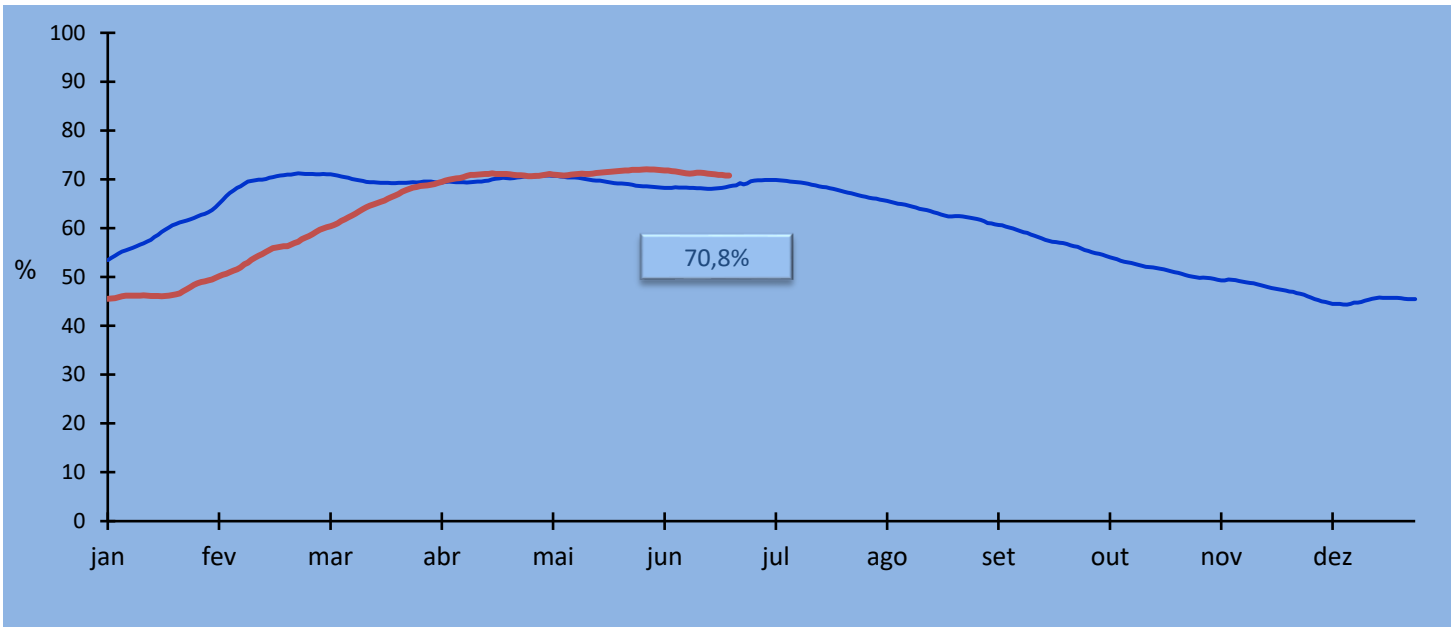


9.2 - Sul

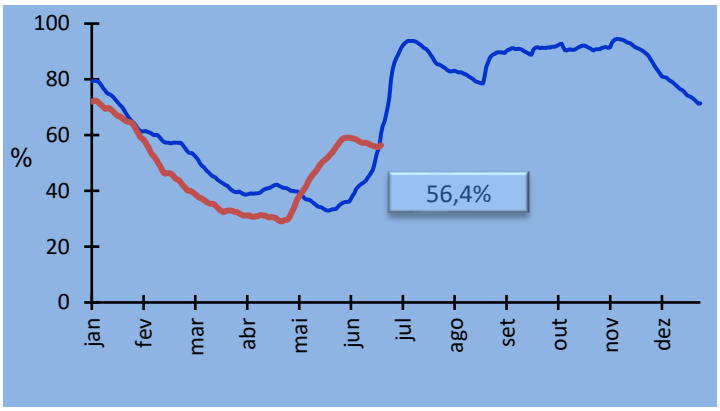


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

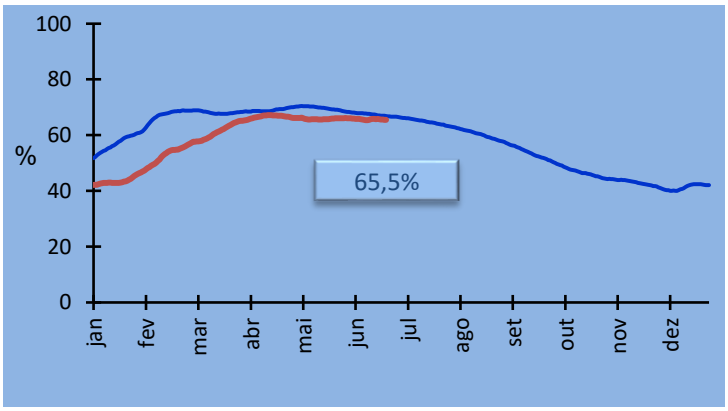

9.4 - Nordeste

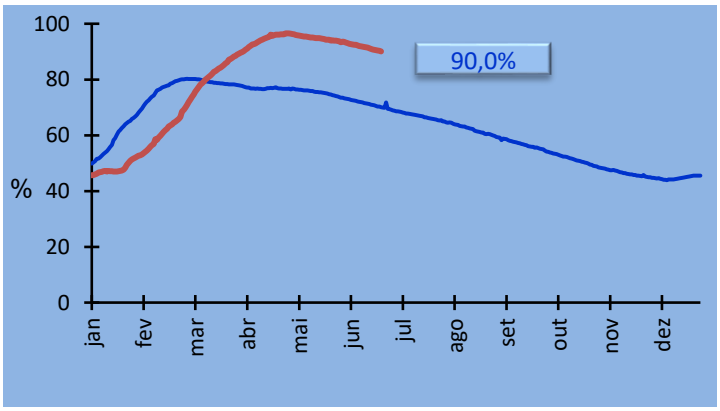

9.5- Norte

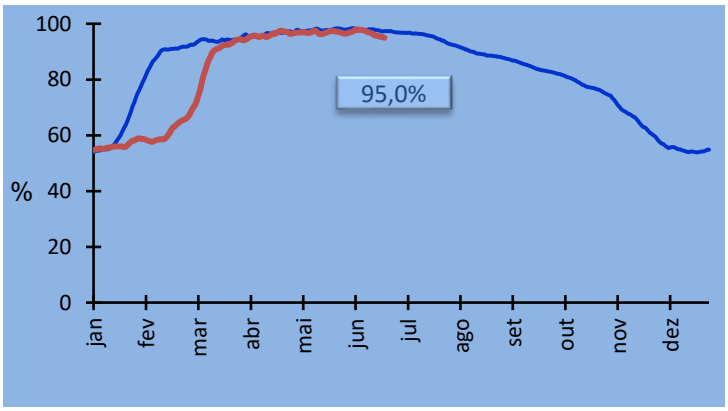

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.