
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Segunda-Feira, 24 Agosto de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	34.812	36.055	42,73%
Itaipu Binacional	5.267	5.306	6,29%
Termo Nuclear	1.990	2.006	2,38%
Termo Convencional	9.716	9.175	10,87%
Eólica	17.605	18.228	21,60%
Solar (***)	13.435	13.613	16,13%
Total SIN	82.825	84.383	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	1.100	1.073	
Carga (*)	81.725	83.310	

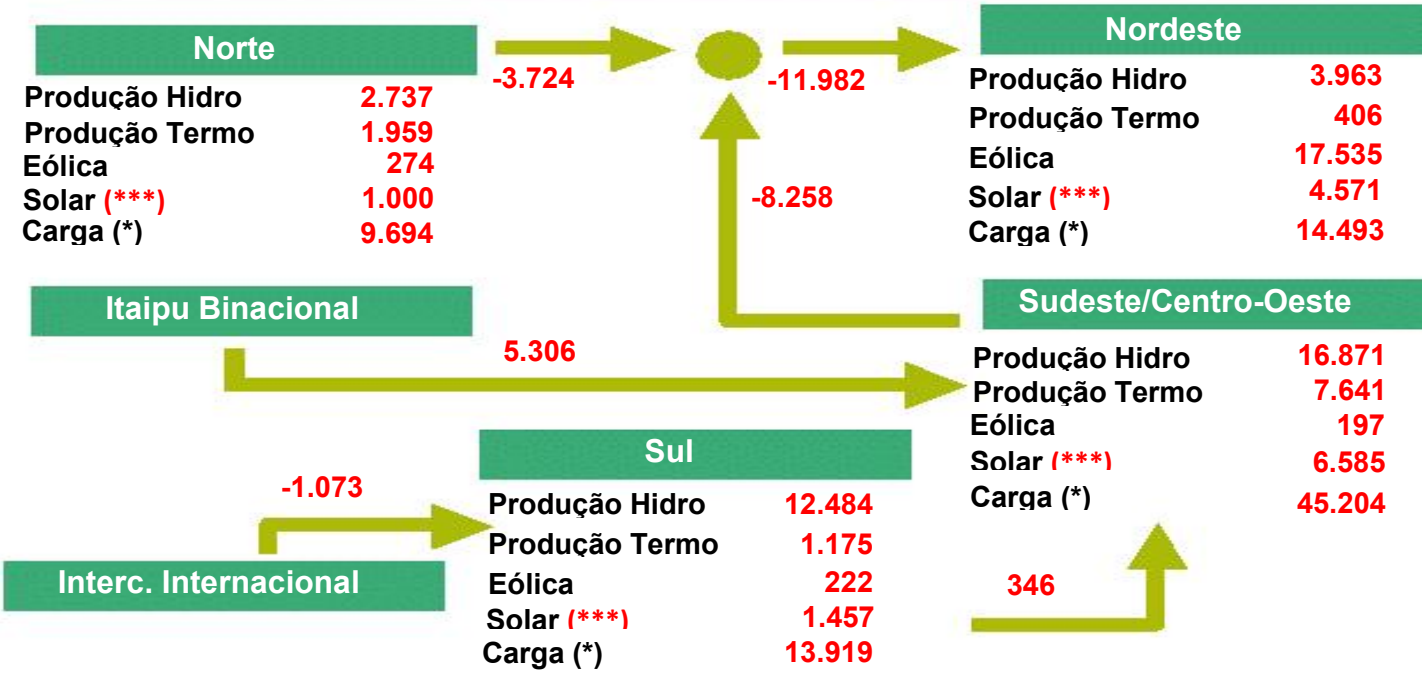

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	13.919	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	45.204	55.559	em	18/02/2025
NORTE	9.694	9.763	em	20/08/2026
NORDESTE	14.493	15.502	em	19/11/2025
SIN	83.310	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

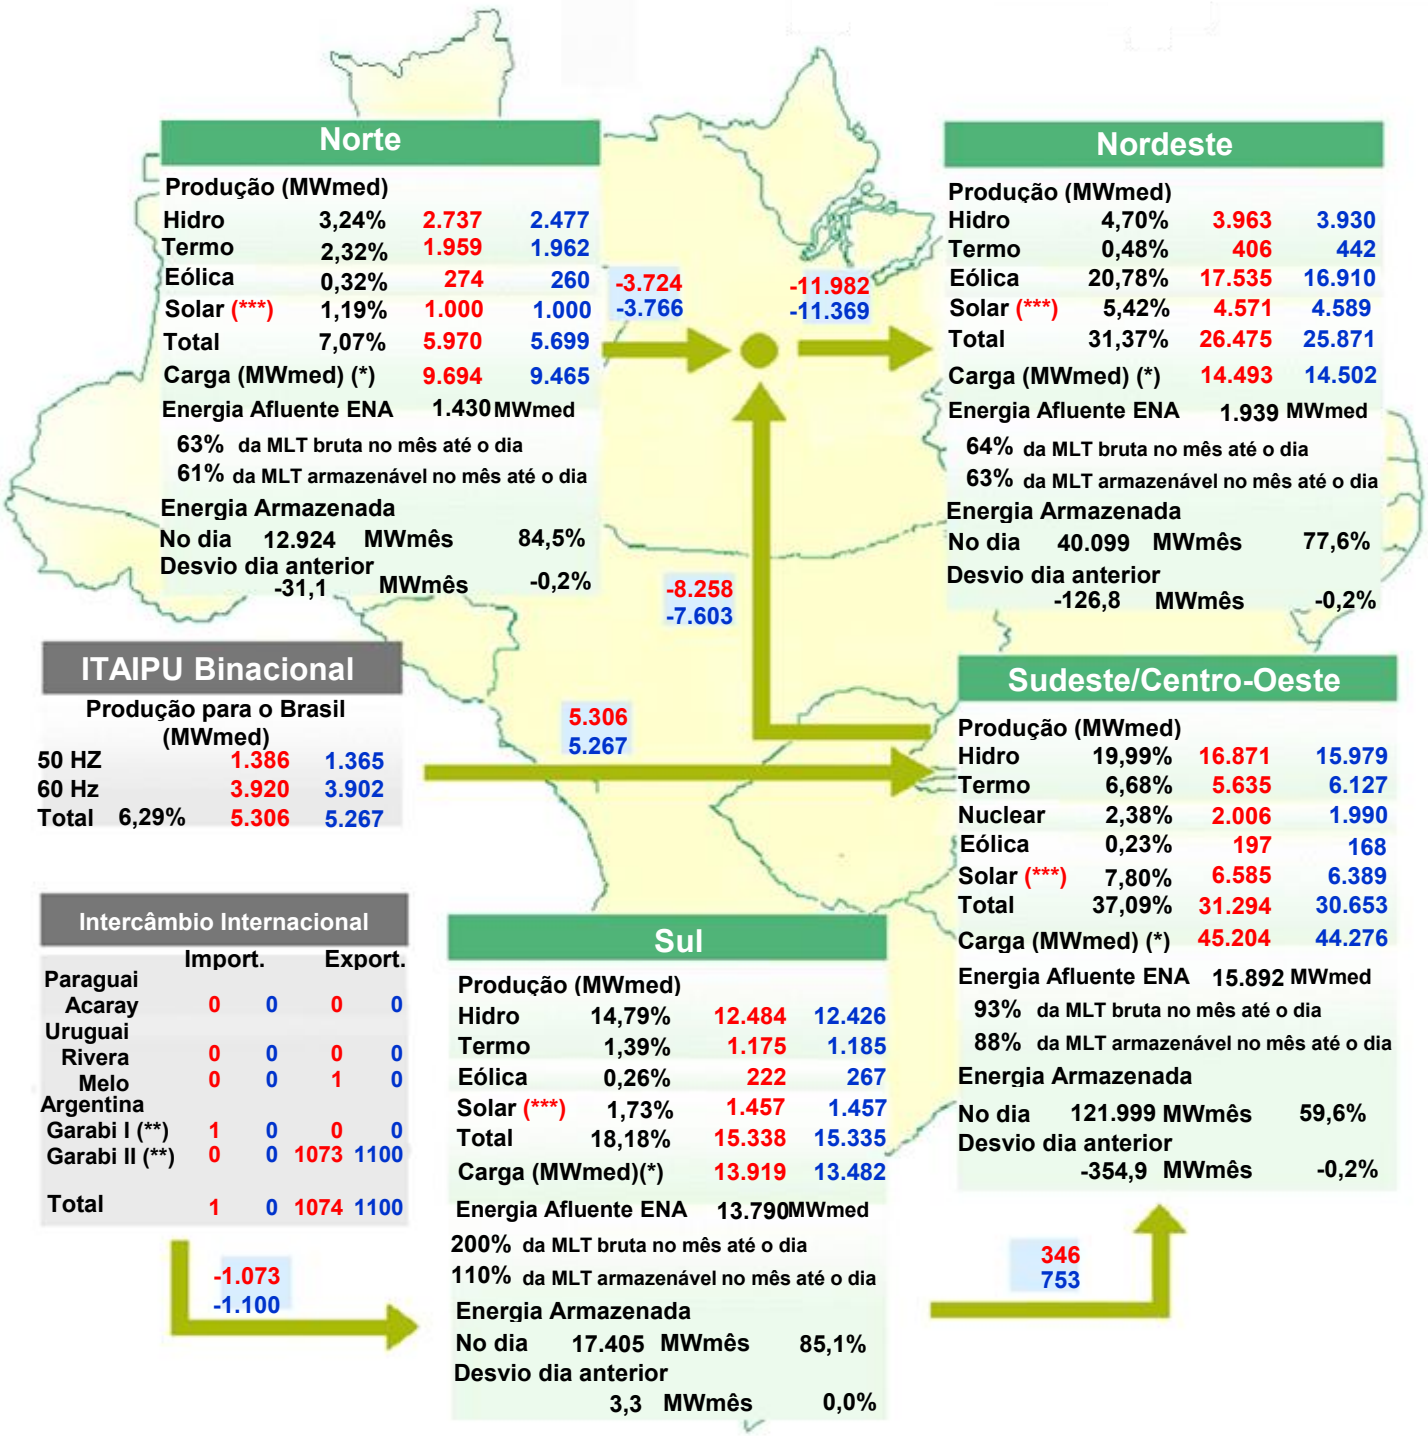

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	3,24%	2.737	2.477
Termo	2,32%	1.959	1.962
Eólica	0,32%	274	260
Solar (***)	1,19%	1.000	1.000
Total	7,07%	5.970	5.699
Carga (MWmed) (*)		9.694	9.465

Energia Afluente ENA 1.430 MWmed
63% da MLT bruta no mês até o dia
61% da MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
No dia 12.924 MWmês 84,5%
Desvio dia anterior -31,1 MWmês -0,2%

-3.724 / -3.766

-11.982 / -11.369

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,70%	3.963	3.930
Termo	0,48%	406	442
Eólica	20,78%	17.535	16.910
Solar (***)	5,42%	4.571	4.589
Total	31,37%	26.475	25.871
Carga (MWmed) (*)		14.493	14.502

Energia Afluente ENA 1.939 MWmed
64% da MLT bruta no mês até o dia
63% da MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
No dia 40.099 MWmês 77,6%
Desvio dia anterior -126,8 MWmês -0,2%

-8.258 / -7.603

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.386	1.365
60 Hz		3.920	3.902
Total	6,29%	5.306	5.267

5.306 / 5.267

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	19,99%	16.871	15.979
Termo	6,68%	5.635	6.127
Nuclear	2,38%	2.006	1.990
Eólica	0,23%	197	168
Solar (***)	7,80%	6.585	6.389
Total	37,09%	31.294	30.653
Carga (MWmed) (*)		45.204	44.276

Energia Afluente ENA 15.892 MWmed
93% da MLT bruta no mês até o dia
88% da MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
No dia 121.999 MWmês 59,6%
Desvio dia anterior -354,9 MWmês -0,2%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	1	0
Argentina				
Garabi I (**)	1	0	0	0
Garabi II (**)	0	0	1073	1100
Total	1	0	1074	1100

-1.073 / -1.100

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	14,79%	12.484	12.426
Termo	1,39%	1.175	1.185
Eólica	0,26%	222	267
Solar (***)	1,73%	1.457	1.457
Total	18,18%	15.338	15.335
Carga (MWmed)(*)		13.919	13.482

Energia Afluente ENA 13.790 MWmed
200% da MLT bruta no mês até o dia
110% da MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
No dia 17.405 MWmês 85,1%
Desvio dia anterior 3,3 MWmês 0,0%

346 / 753

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	192.427	17.405	121.999	12.924	40.099
Armazenamento ao final do dia (%)	65,9%	85,1%	59,6%	84,5%	77,6%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	-3,7	1,2	-3,4	-5,3	-6,3

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

A carga foi superior ao previsto.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado para atendimento à ponta de carga do SIN, devido à geração térmica inferior ao programado neste submercado e para compensar o menor recebimento de energia proveniente do submercado Sul.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao programado para atendimento à ponta de carga do SIN.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio do submercado Sul foi inferior ao programado devido à carga superior ao valor previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi superior ao programado devido à geração eólica superior ao previsto neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Valor máximo: 370 MW.
Período: Das 08h28 às 14h45.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 3.826 MW.
Período: Das 08h25 às 15h36.
Motivos: Controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 15.338 MW.
Período: Da 00h00 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenções em andamento, bem como para o controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 237 MW.
Período: Das 08h24 às 14h47.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi II, foi inferior ao programado por solicitação da Cammesa devido baixa demanda no sistema argentino.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Do Atlântico	INF	490	300	300	243	-57	-19%	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	1	1	100%	---
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1360	10	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	646	6	1%	---
Marlim Azul	---	565	565	0	0	---	---	---
Baixada Fluminense	INF/OME	530	265	98	99	1	1%	(4)
Santa Cruz Nova	OME/INF/EXP/PCI	500	500	500	493	-7	-1%	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/EXP/PCI	216	216	165	171	6	4%	---
GNA II	---	1673	0	0	0	---	---	(2)
Seropédica	---	386	315	0	0	---	---	(3)
Viana	---	175	146	0	0	---	---	(2)
Juiz de Fora	INF	87	87	30	31	1	3%	---
Três Lagoas	---	360	350	0	0	---	---	---
Viana 1	---	37	37	0	0	---	---	---
Povoação 1	---	75	75	0	0	---	---	---
Luiz O. R. Melo	---	204	204	0	0	---	---	---
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Paulínia Verde	---	23	23	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	INF	576	386	129	132	3	2%	(3)
Ibirité	INF	235	226	207	209	2	1%	---
Termorio	INF/EXP/PCI	1036	989	426	448	22	5%	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termomacaé	INF/EXP/PCI	929	736	394	409	15	4%	(2)
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	INF	256	256	8	4	-4	-50%	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13754	10807	4247	4246	-1	0%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	INF/OME/UCM	345	345	331	332	1	0%	---
J. Lacerda C	INF	330	330	320	322	2	1%	---
J. Lacerda B	INF/EXP/PCI	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	INF/EXP/PCI	190	190	105	105	---	0%	---
Candiota III	---	350	350	0	0	---	---	---
Araucária	---	484	484	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	330	0	0	---	---	(3)
Canoas	---	168	168	0	0	---	---	---
TOTAL S		2727	2417	976	979	3	0%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	360	0	0	---	---	---
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Vale do Açú	INF	323	110	37	35	-2	-5%	(3)
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termobahia	INF/EXP	186	148	80	80	---	0%	(3)
Termoceará	---	223	207	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4933	117	115	-2	-2%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME	85	68	55	56	1	2%	(2)
Pirarucu	INF/OME	73	67	56	57	1	2%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	67	---	0%	---
Jaraqui	INF/OME	75	63	50	51	1	2%	(3)
Tambaqui	INF/OME	75	63	51	50	-1	-2%	(3)
Aparecida	OME	166	146	146	150	4	3%	(3)
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	541	524	532	8	2%	---
Maranhão III	INF/OME	519	519	509	500	-9	-2%	---
Maranhão IV	---	338	338	0	0	---	---	---
Maranhão V	---	338	338	0	0	---	---	---
Parnaíba V	---	365	365	0	0	---	---	---
Jaguatirica II	REL/OME	141	49	45	48	3	7%	(3)
Nova Venécia	INF	265	265	180	191	11	6%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME	10	10	8	8	---	0%	---
Cantá	INF/OME	10	10	8	8	---	0%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Santa Luz	INF/OME/REL	10	10	8	9	1	13%	---
Baliza	INF/OME	10	5	5	4	-1	-20%	(4)
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Azulao	---	296	296	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL/INF/OME	12	12	6	8	2	33%	---
Monte Cristo Sucuba	INF/OME/REL	43	34	3	13	10	333%	(3)
TOTAL N		4250	4010	1729	1761	32	2%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	INF/OME	8	4	4	4	---	0%	(3)
TOTAL S		18	4	4	4	0	0%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	---	50	50	0	0	---	---	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	24	24	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	INF/OME	17	12	7	8	1	14%	(3)
Prosperidade I	---	28	27	0	0	---	---	---
Prosperidade III	---	56	55	0	0	---	---	---
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	131	7	8	1	14%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	369	366	INF
	991	984	OME
Angra I	174	173	INF
	472	467	OME
Baixada Fluminense	72	70	INF
	27	28	OME
Santa Cruz Nova	343	350	OME
	100	100	INF
	47	47	EXP
	3	3	PCI
Cubatão	103	97	INF
	61	61	EXP
	7	7	PCI
Termorio	348	326	INF
	91	91	EXP
	9	9	PCI
Termomacaé	330	315	INF
	72	72	EXP
	7	7	PCI
Pampa Sul	94	93	INF
	237	237	OME
	1	1	UCM
J. Lacerda B	147	147	INF
	63	63	EXP
	10	10	PCI
J. Lacerda A	70	70	INF
	30	30	EXP
	5	5	PCI
Termobahia	76	76	INF
	4	4	EXP
Poraquê	4	3	INF
	52	52	OME
Pirarucu	3	2	INF
	54	54	OME
Jaraqui	3	2	INF
	48	48	OME
Tambaqui	3	3	INF
	47	48	OME
Mauá 3	40	38	INF
	460	454	OME
	32	32	UCM
Maranhão III	174	174	INF
	326	335	OME
Jaguatirica II	3	0	REL
	45	45	OME
Bonfim	1	1	INF
	7	7	OME
Cantá	1	1	INF
	7	7	OME
Pau Rainha	2	1	INF
	7	7	OME
Santa Luz	2	1	INF
	7	7	OME

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

	0	0	REL
Baliza	2	3	INF
	2	2	OME
Palmaplan	3	1	REL
	1	0	INF
	4	4	OME
Monte Cristo Sucuba	0	0	INF
	5	3	OME
	8	0	REL
Santa Vitória	14	14	INF
	10	10	OME
São Sepé	1	1	INF
	3	3	OME
ERB Candeias	2	1	INF
	6	6	OME

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13754	10807	4247	4246	-1	0%
SUL	2745	2421	980	983	3	0%
NORDESTE	5723	5064	124	123	-1	-1%
NORTE	4250	4010	1729	1761	32	2%
TOTAL SIN	26472	22302	7080	7113	33	0%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
GNA II	1673	0	1673
Viana	175	146	29
Termomacaé	929	736	193
Poraquê	85	68	17
Total	2862	950	1912

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Daia	44	0	44
Do Atlântico	490	300	190
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Seropédica	386	315	71
Nova Piratininga	576	386	190
Uruguaiana	640	330	310
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Vale do Açú	323	110	213
Termocabo	50	0	50

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Termobahia	186	148	38
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Aparecida	166	146	20
Jaguatirica II	141	49	92
Monte Cristo Sucuba	43	34	9
Barra Bonita I	10	0	10
São Sepé	8	4	4
ERB Candeias	17	12	5
Total	3783	2012	1771

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baixada Fluminense	530	265	265
Baliza	10	5	5
Total	540	270	270

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	2862	950	1912
Por Restrição Operativa	3783	2012	1771
Por Restrição Operativa e Manutenção	540	270	270
Demais Restrições Agregadas	19287	19070	217
Total	26472	22302	4170

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Termonorte II	349	0	349
Total	1959	10	1949

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	646	6	Rendimento
Angra II	1350	1360	10	Rendimento
Cubatão	165	171	6	Rendimento
Do Atlântico	300	243	-57	Adequação do processo industrial
Maranhão III	509	500	-9	Rendimento
Mauá 3	524	532	8	Rendimento
Monte Cristo Sucuba	3	13	10	Controle de fluxo
Nova Venécia	180	191	11	Rendimento
Santa Cruz Nova	500	493	-7	Rendimento
Termomacaé	394	409	15	Rampa de geração
Termorio	426	448	22	Demanda de vapor Rampa de geração
Total	4991	5006	15	

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras n° 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 708 de 13/03/2019.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h47min)

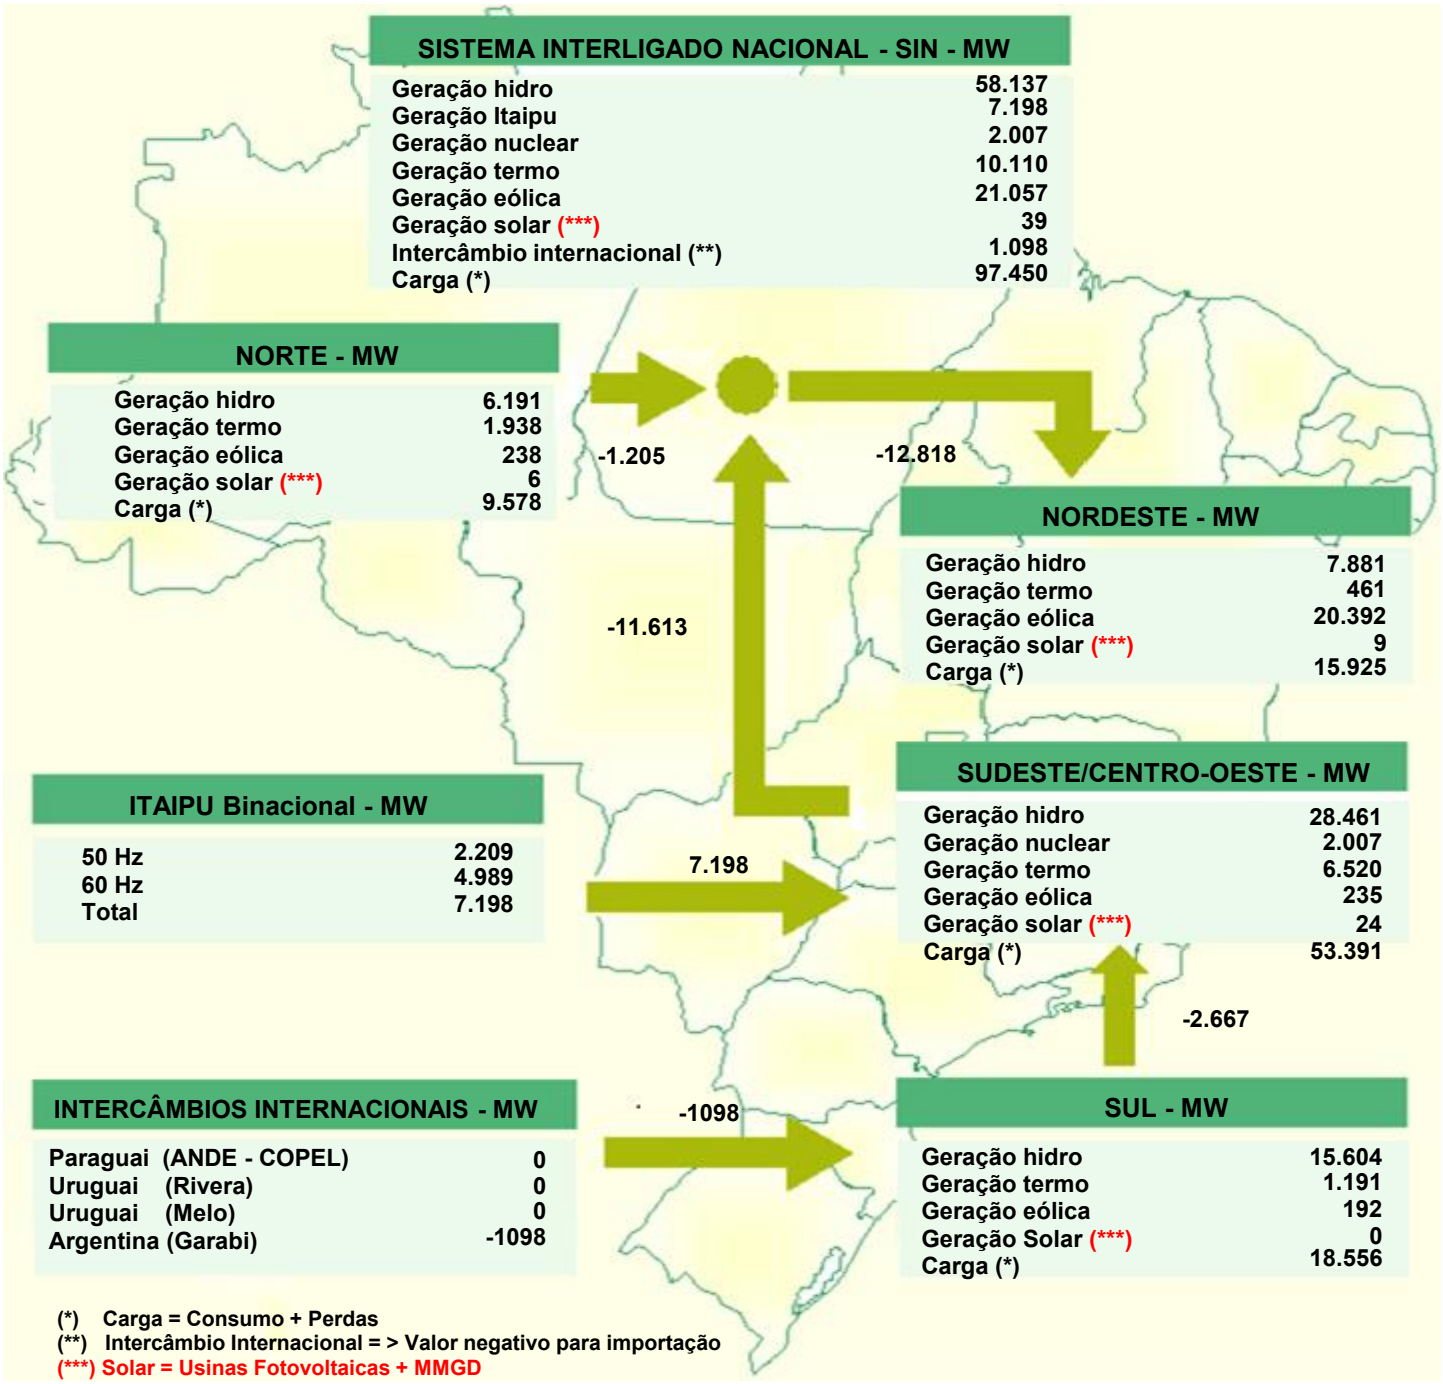

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica	
SUL	18.568 às 18h51min	22.978 em	11/02/2025
SUDESTE - CO	53.417 às 18h44min	62.456 em	18/02/2025
NORTE	10.898 às 14h37min	10.921 em	20/08/2026
NORDESTE	16.116 às 21h46min	17.416 em	04/02/2026
SIN	97.450 às 18h47min	106.536 em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

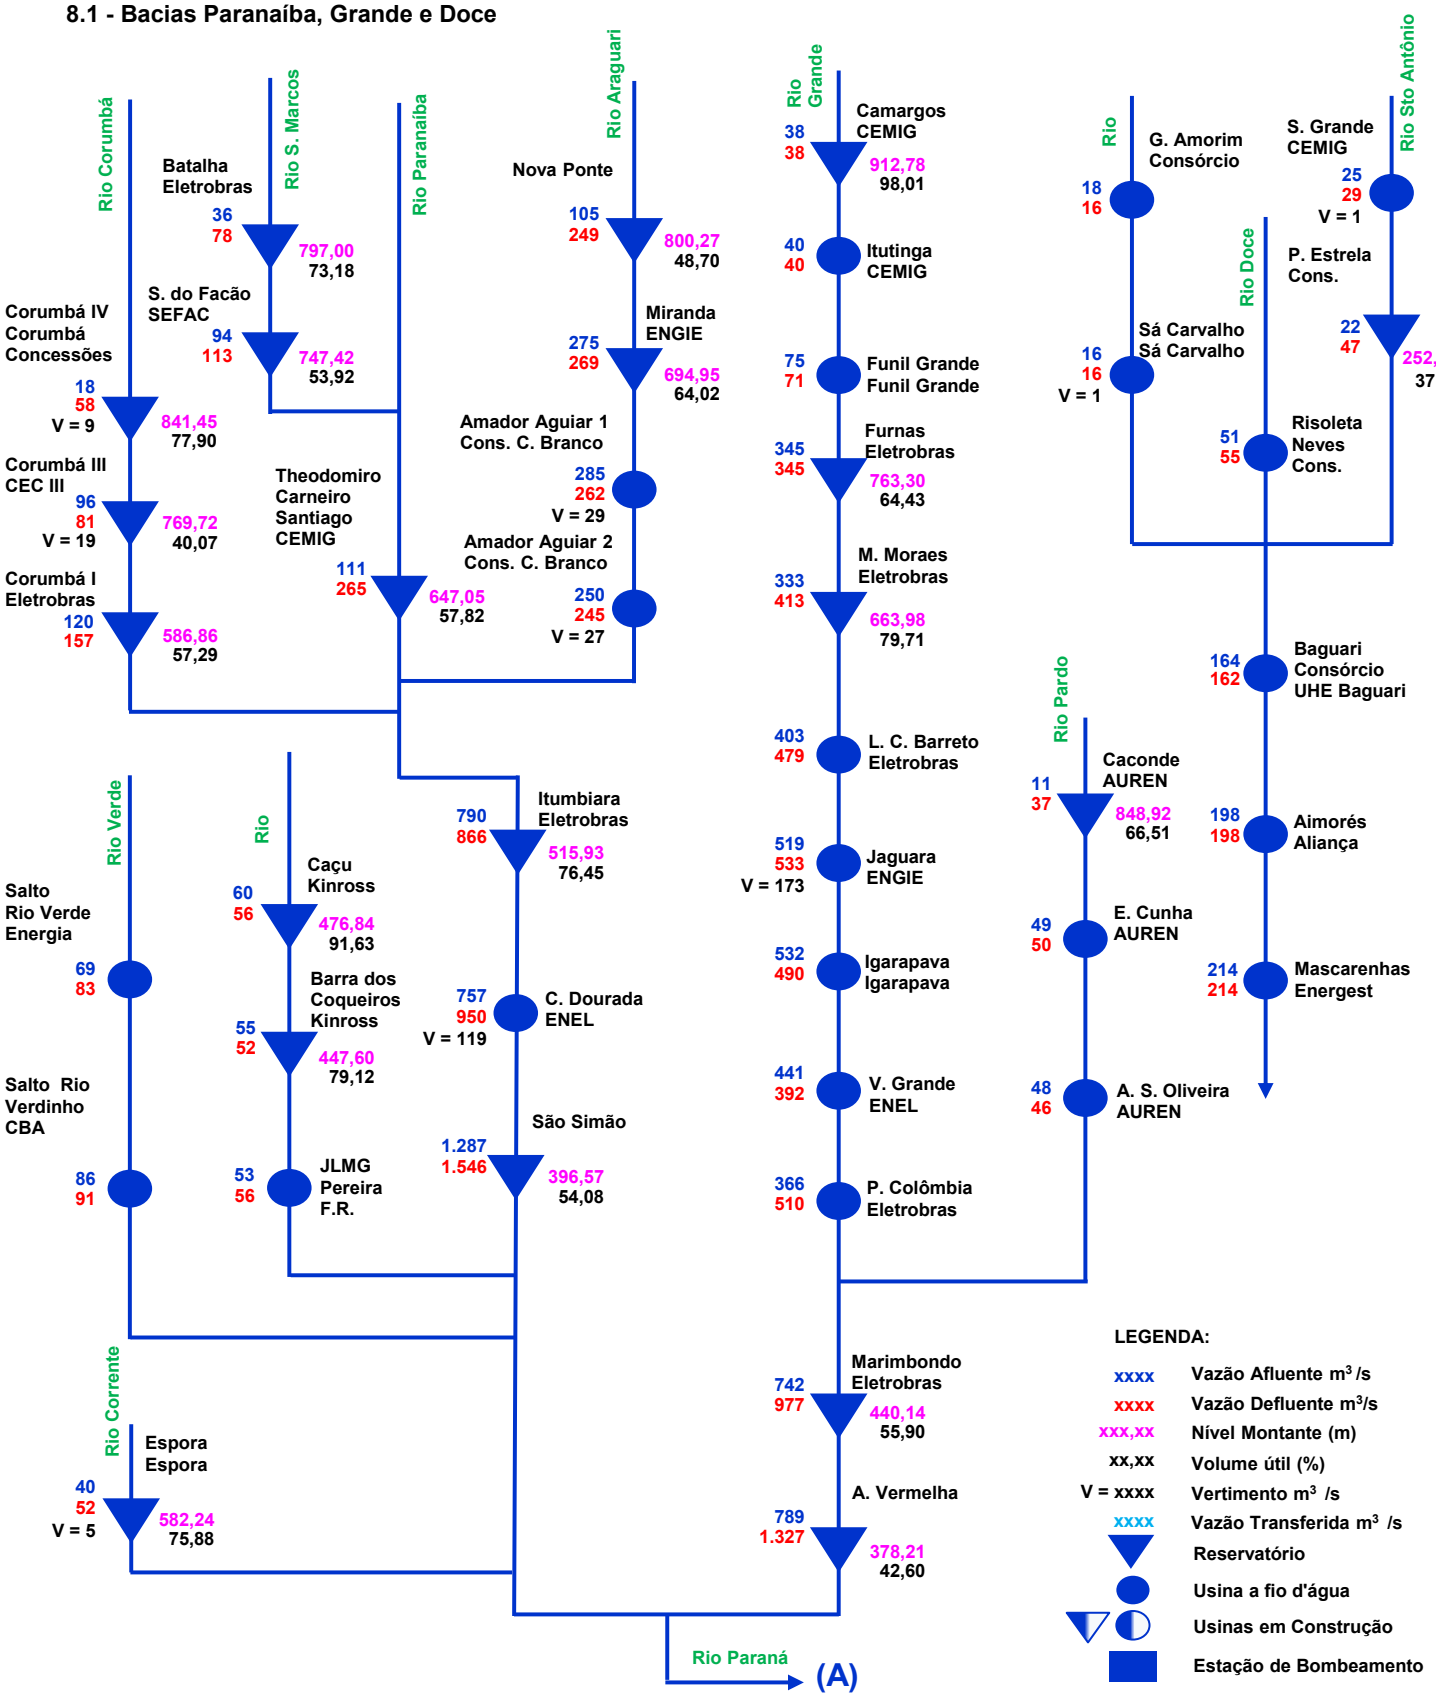


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

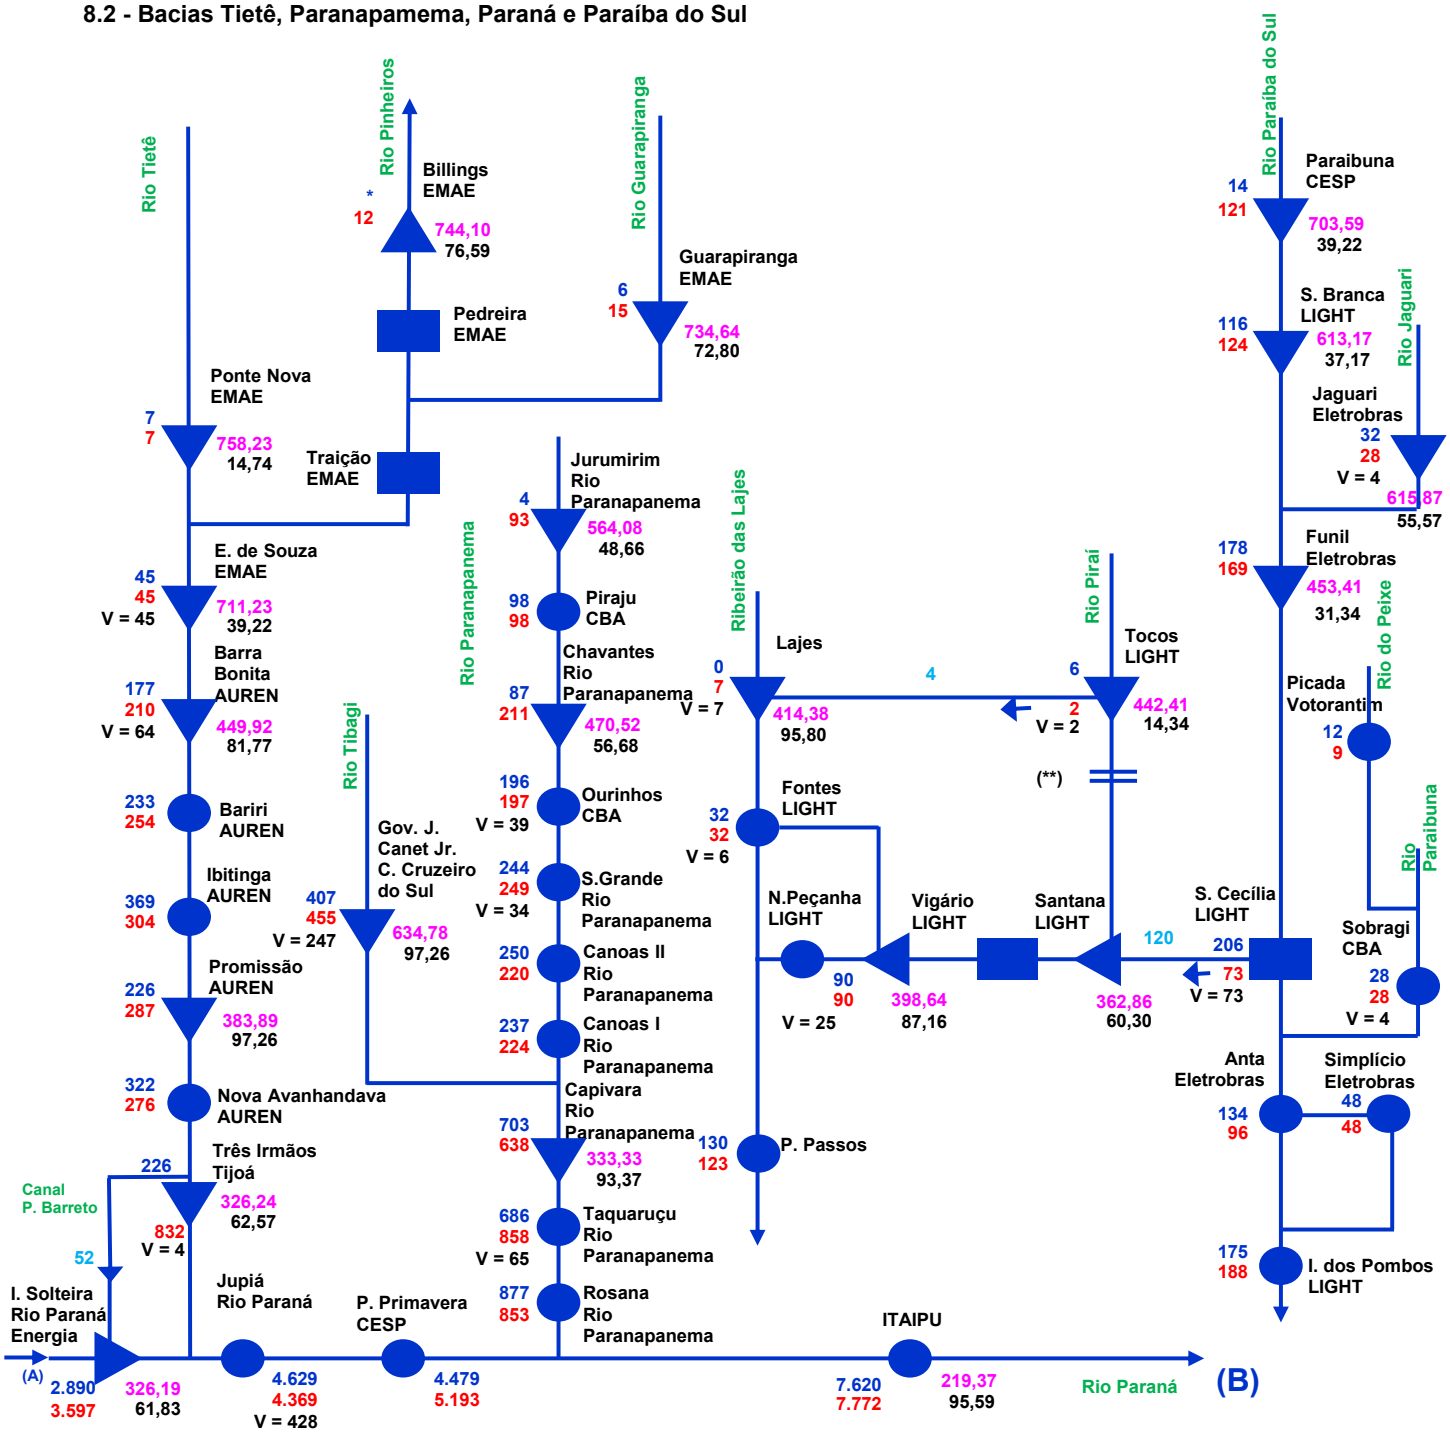

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	57,7	63	66	69	3.077	2.595
Grande	62,8	62	74	75	2.212	1.870
Tietê	78,1	90	94	104	629	619
Paranapanema	67,8	92	82	118	1.095	1.099
Paraná	61,5	82	103	104	8.297	8.254
Paraíba do Sul	43,5	64	68	68	669	731

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

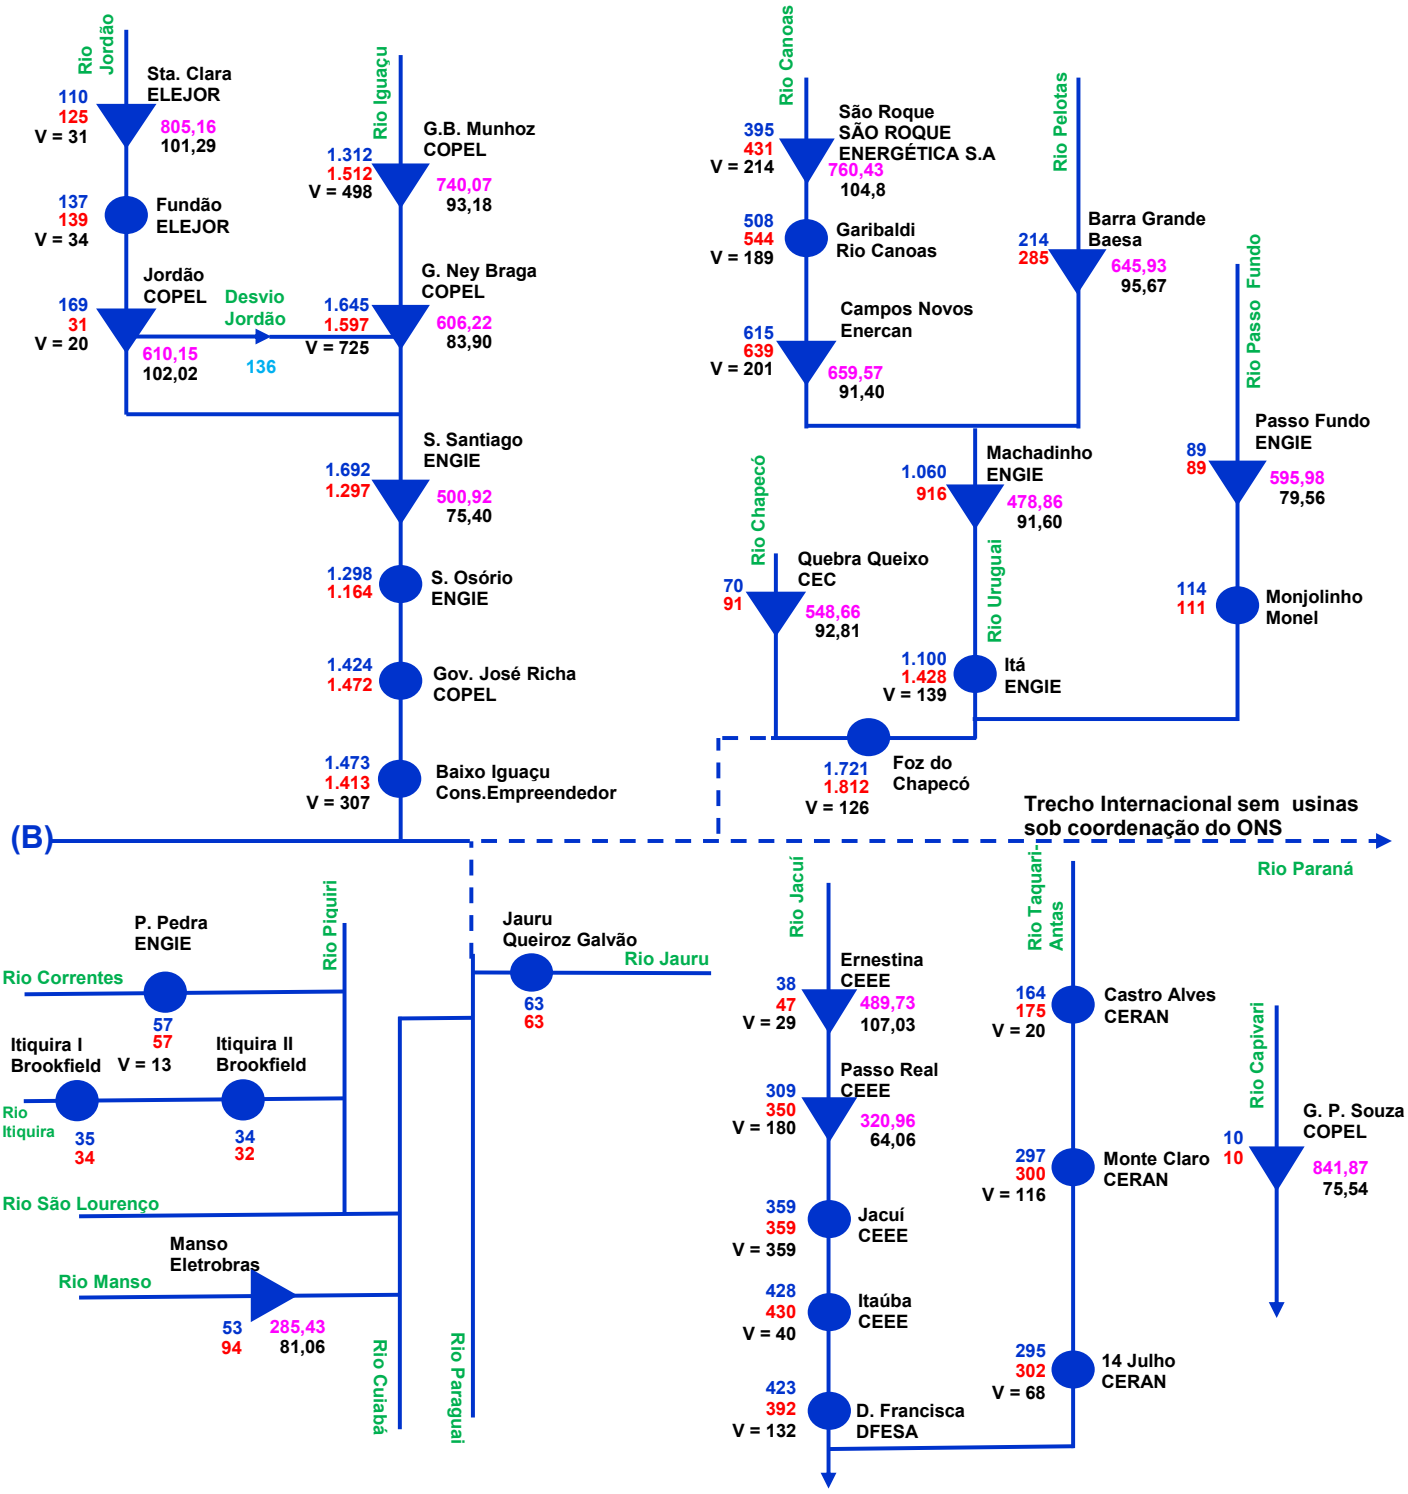


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	86,3	191	133	212	5.031	4.945
Jacuí	65,8	95	68	190	688	680
Uruguai	92	106	106	194	4.523	4.682
Capivari	75,3	75	118	118	68	65
Paraguai	79,9	92	80	90	161	250

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

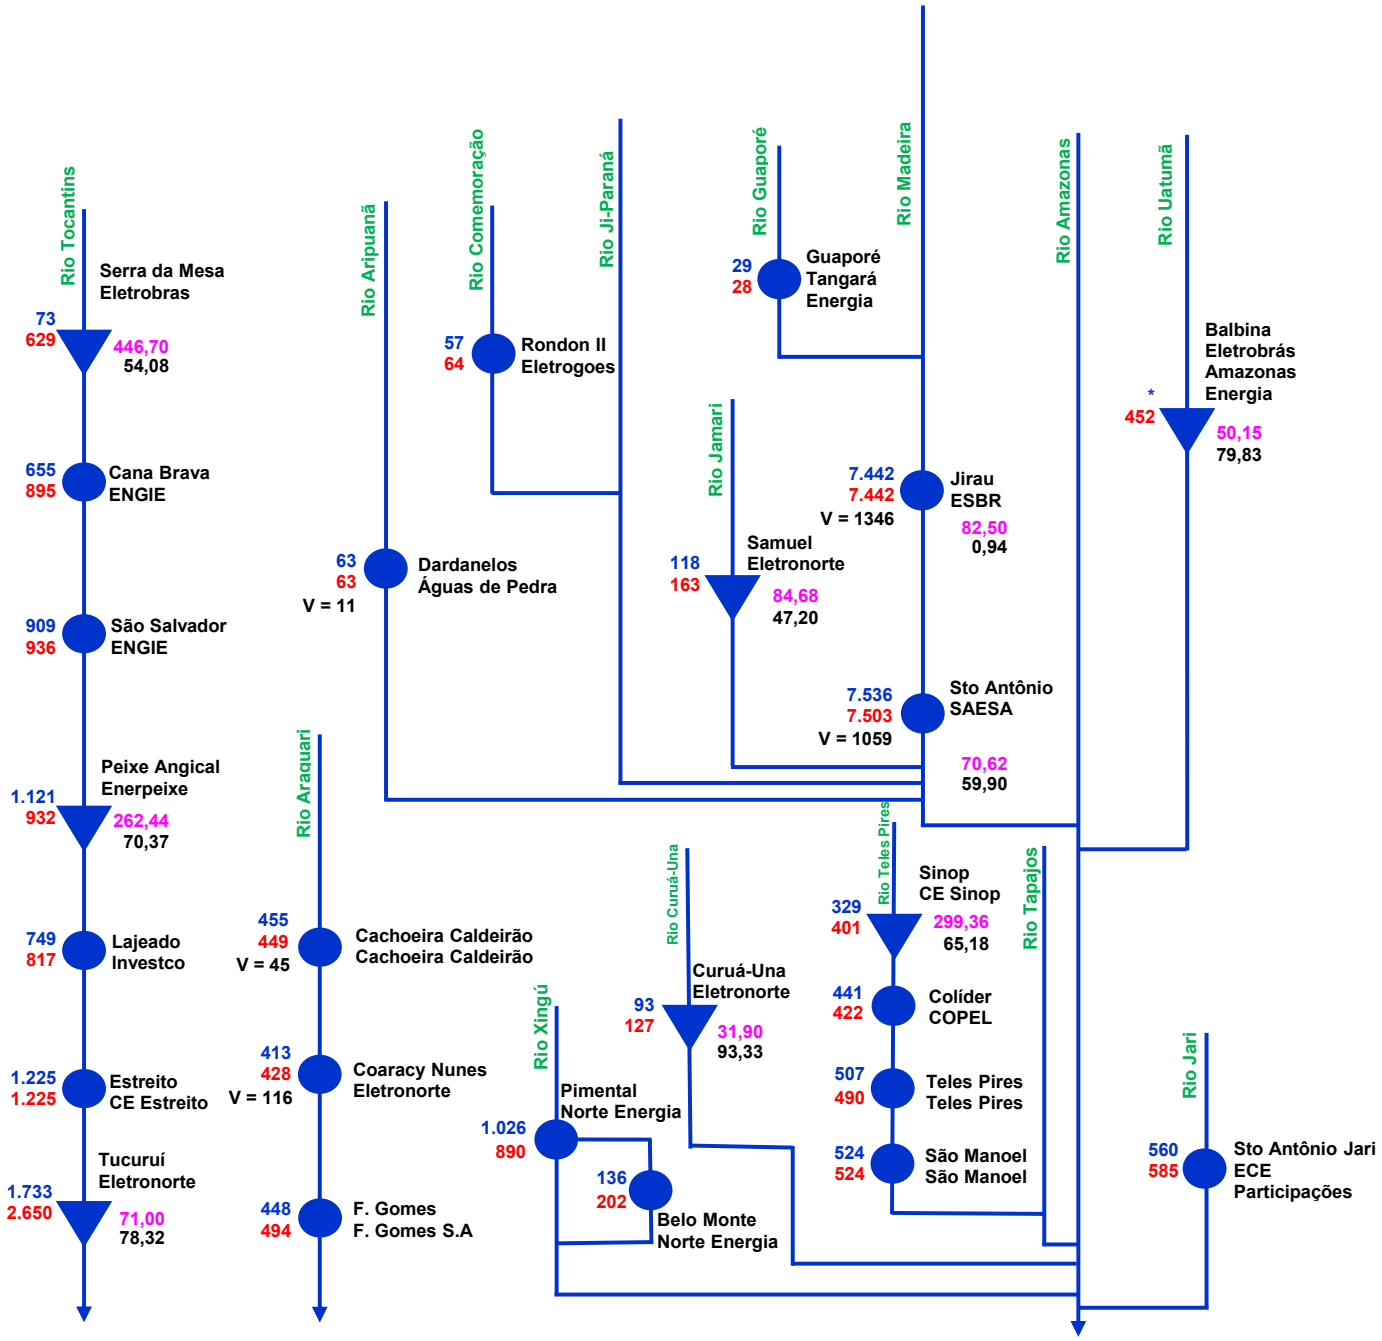


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	61,5	45	58	58	3.648	3.299
Amazonas	67,3	84	86	102	3.086	3.020

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

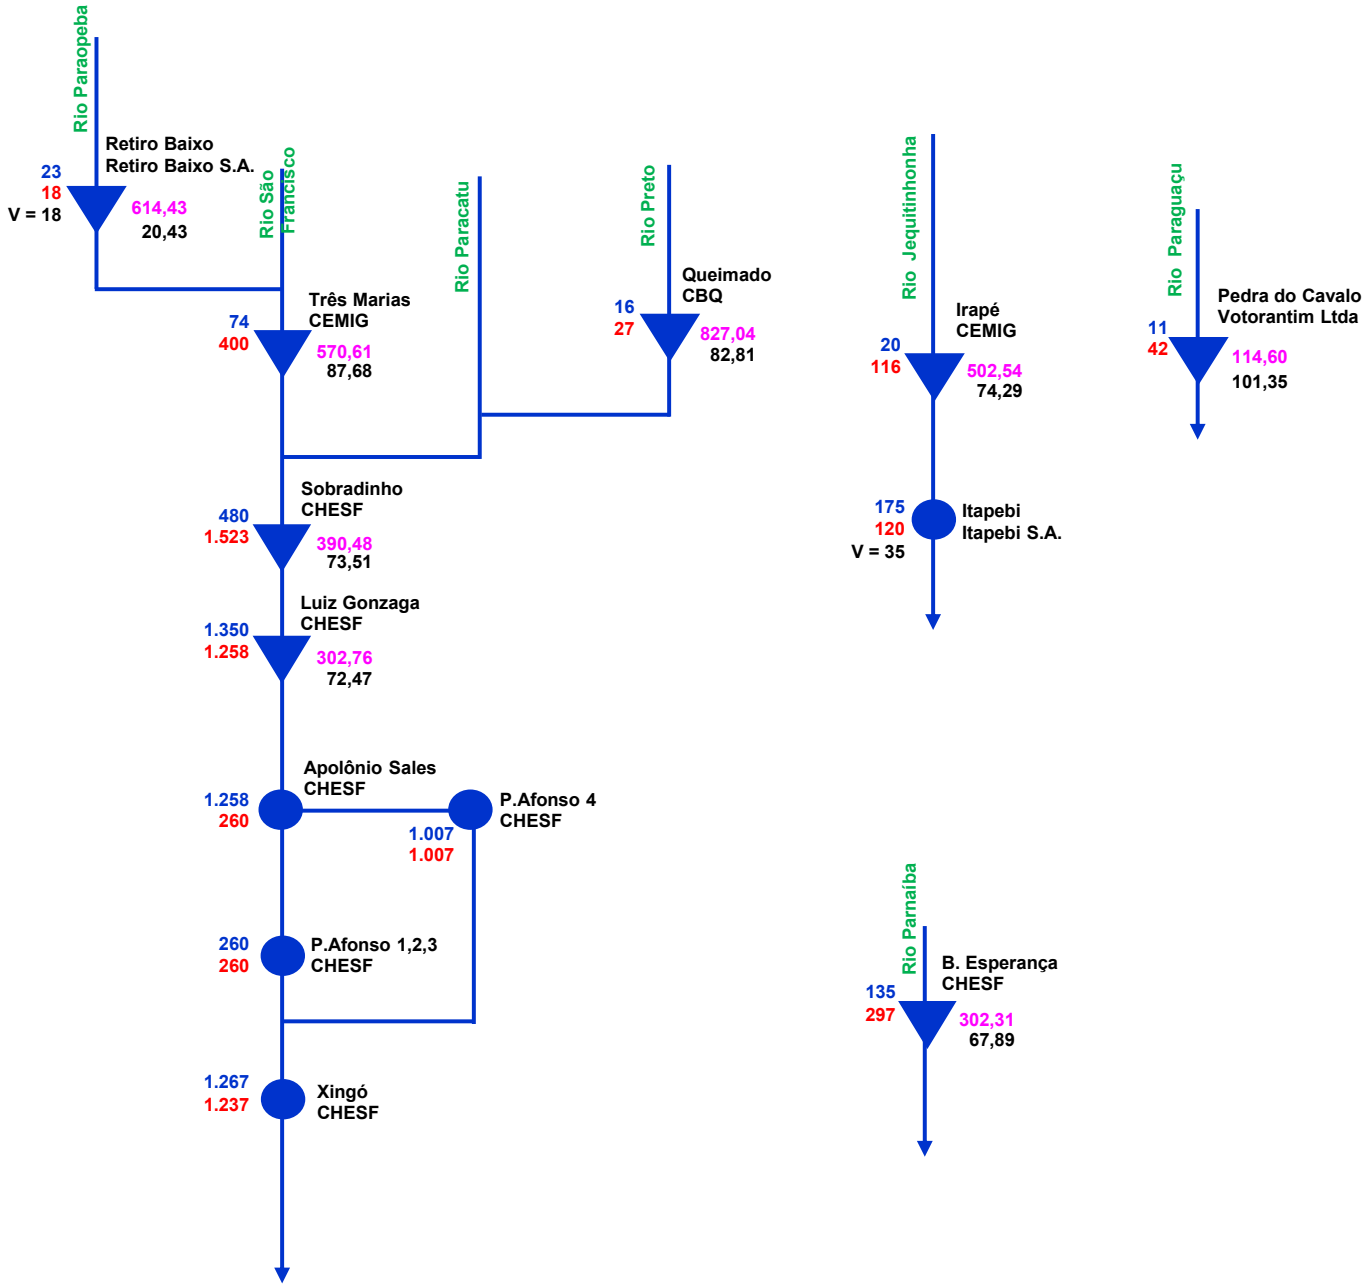

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	77,9	60	64	64	3.887	3.851
Parnaíba	66,3	85	88	88	116	116

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,15%	---	---	---
GRANDE	26,51%	---	---	---
TIETÊ	6,23%	---	---	---
PARANAPANEMA	6,51%	1,46%	---	---
PARANÁ	1,86%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	2,69%	---	---	---
PARAGUAI	0,36%	---	---	---
DOCE	0,00%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,16%	---	1,86%	---
IGUAÇU	---	49,87%	---	---
JACUÍ	---	11,45%	---	---
URUGUAI	---	35,59%	---	---
CAPIVARI	---	1,62%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,83%	---	96,85%	---
PARNAÍBA	---	---	0,44%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,85%	---
TOCANTINS	15,09%	---	---	95,05%
AMAZONAS	0,59%	---	---	4,95%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

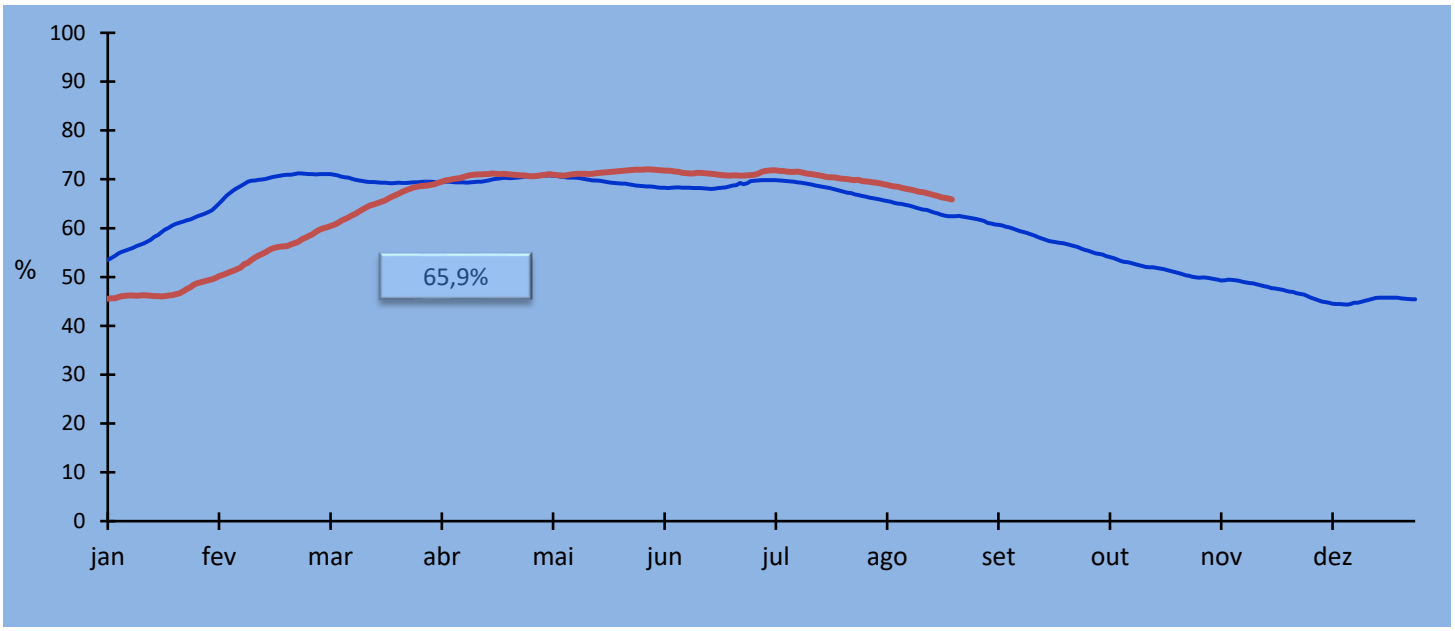


9.2 - Sul

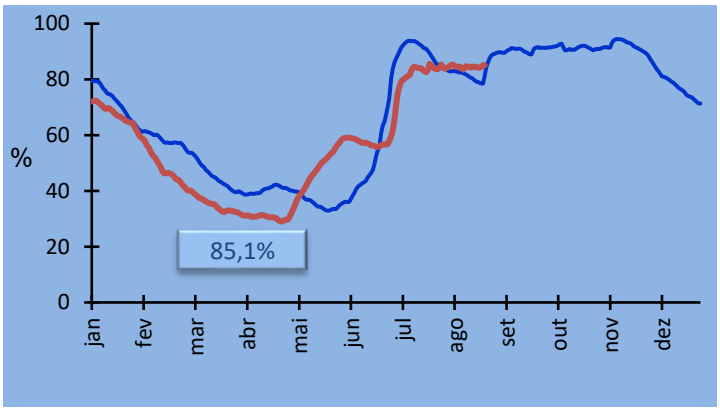


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

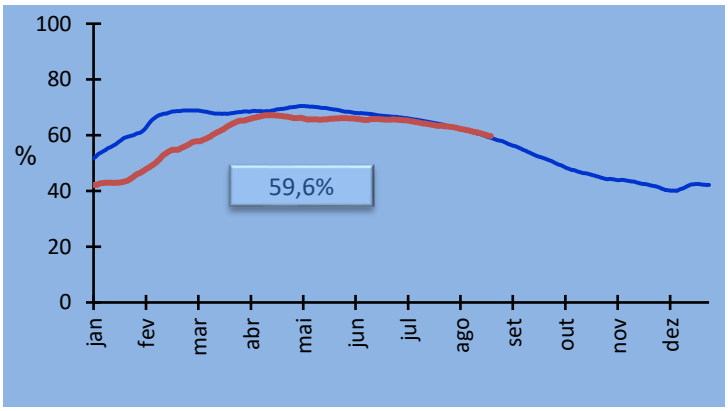

9.4 - Nordeste

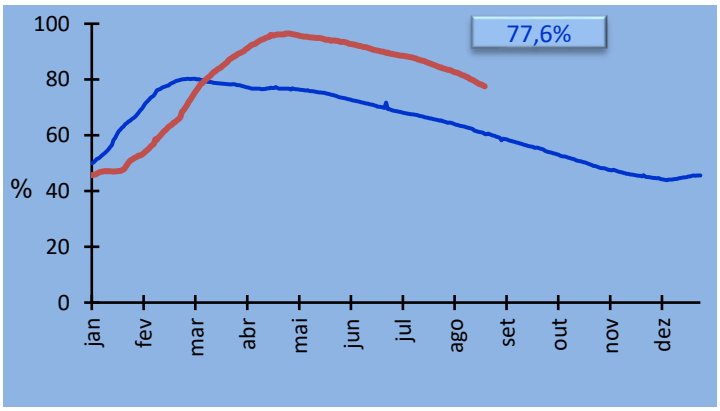

9.5- Norte

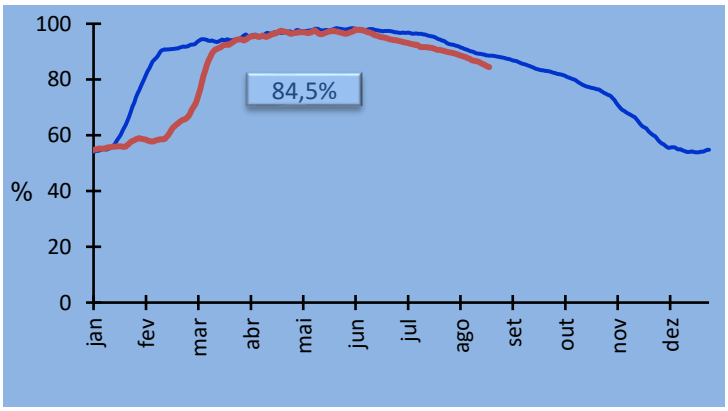

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.