Operador Nacional do Sistema Elétrico


IPDO

INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

Quarta-Feira, 29 Julho de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	36.943	36.852	44,40%
Itaipu Binacional	6.352	6.507	7,84%
Termo Nuclear	1.990	2.009	2,42%
Termo Convencional	10.303	9.690	11,67%
Eólica	15.529	15.237	18,36%
Solar (***)	12.689	12.711	15,31%
Total SIN	83.806	83.006	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	513	473	
Carga (*)	83.293	82.533	

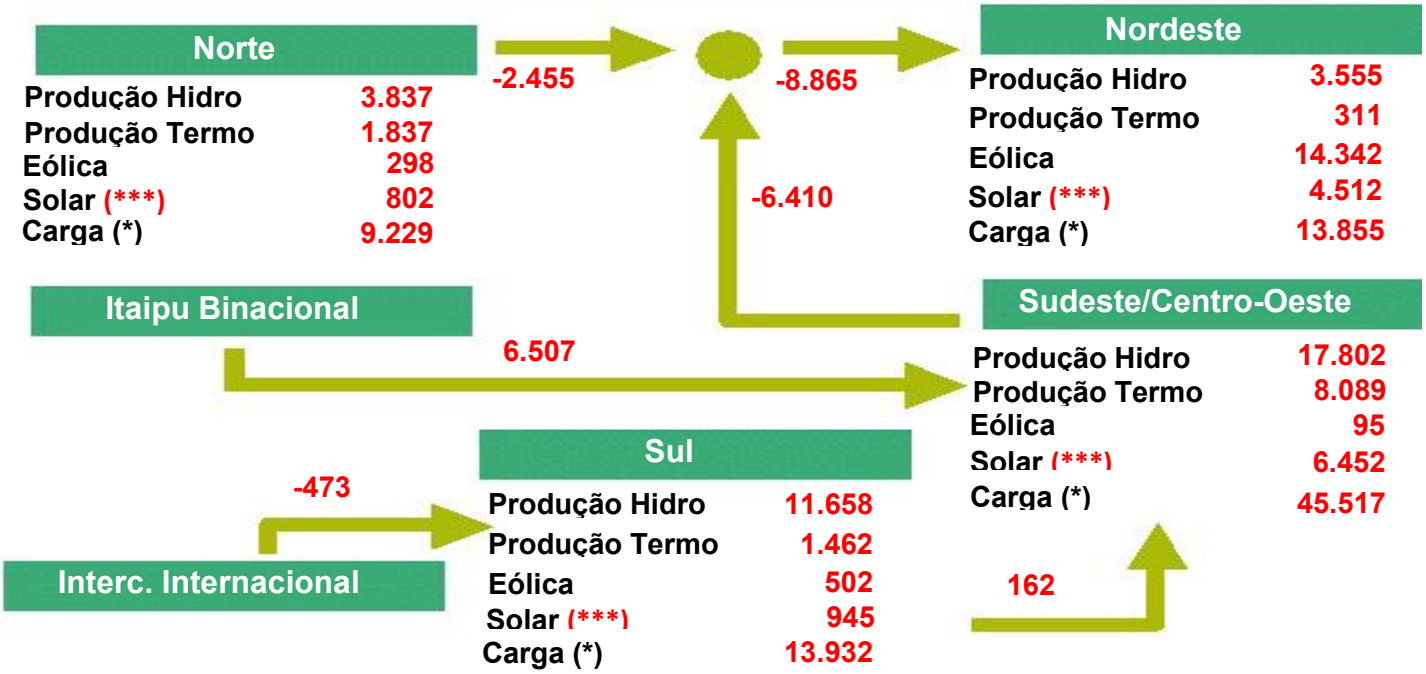

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	13.932	19.304	em	02/11/2025
SUDESTE - CO	45.517	55.559	em	18/02/2025
NORTE	9.229	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.855	15.502	em	19/11/2025
SIN	82.533	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

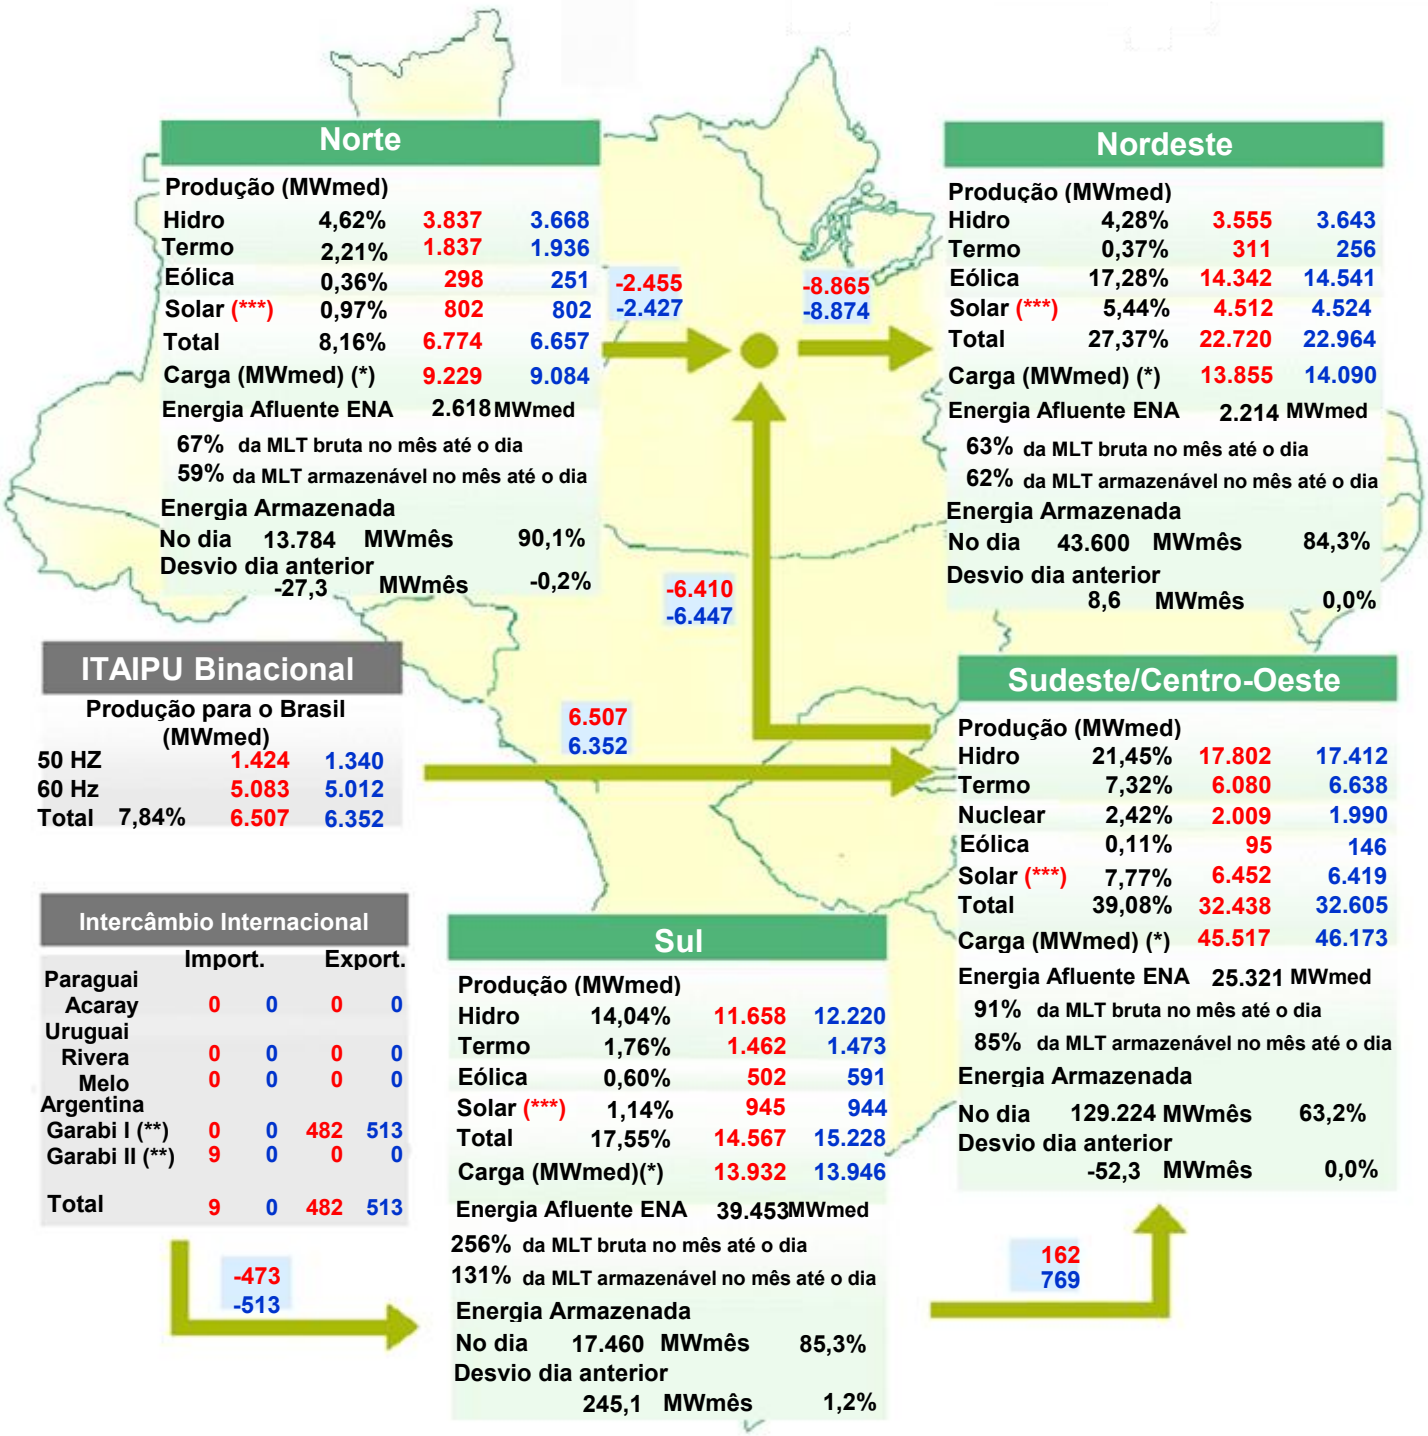

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	4,62%	3.837	3.668
Termo	2,21%	1.837	1.936
Eólica	0,36%	298	251
Solar (***)	0,97%	802	802
Total	8,16%	6.774	6.657
Carga (MWmed) (*)		9.229	9.084

Energia Afluente ENA 2.618 MWmed
67% da MLT bruta no mês até o dia
59% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 13.784 MWmês 90,1%
Desvio dia anterior -27,3 MWmês -0,2%

-2.455 / -2.427

-8.865 / -8.874

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,28%	3.555	3.643
Termo	0,37%	311	256
Eólica	17,28%	14.342	14.541
Solar (***)	5,44%	4.512	4.524
Total	27,37%	22.720	22.964
Carga (MWmed) (*)		13.855	14.090

Energia Afluente ENA 2.214 MWmed
63% da MLT bruta no mês até o dia
62% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 43.600 MWmês 84,3%
Desvio dia anterior 8,6 MWmês 0,0%

-6.410 / -6.447

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.424	1.340
60 Hz		5.083	5.012
Total	7,84%	6.507	6.352

6.507 / 6.352

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	21,45%	17.802	17.412
Termo	7,32%	6.080	6.638
Nuclear	2,42%	2.009	1.990
Eólica	0,11%	95	146
Solar (***)	7,77%	6.452	6.419
Total	39,08%	32.438	32.605
Carga (MWmed) (*)		45.517	46.173

Energia Afluente ENA 25.321 MWmed
91% da MLT bruta no mês até o dia
85% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 129.224 MWmês 63,2%
Desvio dia anterior -52,3 MWmês 0,0%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	482	513
Garabi II (**)	9	0	0	0
Total	9	0	482	513

-473 / -513

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	14,04%	11.658	12.220
Termo	1,76%	1.462	1.473
Eólica	0,60%	502	591
Solar (***)	1,14%	945	944
Total	17,55%	14.567	15.228
Carga (MWmed)(*)		13.932	13.946

Energia Afluente ENA 39.453 MWmed
256% da MLT bruta no mês até o dia
131% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 17.460 MWmês 85,3%
Desvio dia anterior 245,1 MWmês 1,2%

162 / 769

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	204.068	17.460	129.224	13.784	43.600
Armazenamento ao final do dia (%)	69,9%	85,3%	63,2%	90,1%	84,3%
Variação em relação dia anterior (%)	0,1	1,2	0,0	-0,2	0,0
Variação acumulada mensal (%)	-1,1	23,6	-2,3	-4,0	-4,8

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi inferior ao programado devido à carga inferior ao valor previsto no SIN e à geração eólica superior ao previsto no submercado Nordeste, notadamente no período de carga leve.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à geração térmica inferior ao programado neste submercado.
A produção total de Itaipu para o Brasil foi superior ao valor programado para otimização energética e para controle do carregamento da transformação 500/345 kV de Ibiúna.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao programado para otimização energética e atendimento da ponta de carga do SIN.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio do submercado Sul foi inferior ao programado devido à geração hidráulica inferior ao programado neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Valor máximo: 385 MW.
Período: Das 09h01 às 14h19.
Motivos: Controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 2.200 MW.
Período: Das 07h52 às 14h17.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 8.292 MW.
Período: Da 00h00 às 15h45 e das 18h15 às 23h59.
Motivos: Controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenção em andamento e controle de frequência.

Submercado Norte:

Valor máximo: 200 MW.
Período: Das 08h59 às 14h01.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

O intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina, via conversora de Garabi I, foi inferior ao programado devido à indisponibilidade de unidades geradoras na UTE Termorio.

Houve intercâmbio internacional entre Brasil e Argentina, via conversora de Garabi II, para a realização de testes nesta conversora.

* OCORRÊNCIAS

Ocorrência no Rio de Janeiro

Às 16h38 ocorreu o desligamento total da SE Grajaú 500/138 kV, interrompendo de cerca de 390 MW de carga (dado do sistema de supervisão do ONS).

Desde às 15h57 foi observada redução de cerca de 1.500 MW de carga na área Rio de Janeiro (dado do sistema de supervisão do ONS), sendo informado pelo agente LIGHT que houve diversos desligamentos na rede de distribuição.

Às 17h35 foi informado pela LIGHT que foi concluído o restabelecimento total das cargas.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	230	230	224	-6	-3%	(3)
W. Arjona	---	177	177	0	0	---	---	---
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1361	11	1%	---
Angra I	INF/OME	640	640	640	648	8	1%	---
Marlim Azul	---	565	565	0	0	---	---	---
Baixada Fluminense	---	530	530	0	0	---	---	---
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	222	-278	-56%	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/OME/EXP/PCI	216	216	144	154	10	7%	---
GNA II	INF	1673	1673	1672	1643	-29	-2%	---
Três Lagoas	INF	360	350	0	16	16	100%	---
Norte Fluminense	---	826	535	0	0	---	---	(3)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/EXP/PCI	1036	989	294	297	3	1%	---
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	270	0	0	---	---	(3)
Termomacaé	INF	929	736	0	2	2	100%	(3)
Nova Piratininga	---	576	386	0	0	---	---	(3)
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Karkey 013	---	256	256	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13415	12029	4830	4567	-263	-5%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	INF/OME	345	345	337	320	-17	-5%	---
J. Lacerda C	INF/OME/EXP/PCI	330	330	320	321	1	0%	---
J. Lacerda B	INF/OME	220	220	220	222	2	1%	---
J. Lacerda A	INF/OME	190	150	100	100	---	0%	(3)
Candiota III	INF/OME	350	350	273	274	1	0%	---
Araucária	---	484	484	0	0	---	---	---
Canoas	---	249	248	0	0	---	---	---
Uruguaiana	---	640	330	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	2457	1250	1237	-13	-1%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	360	0	0	---	---	(2)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	76	0	0	---	---	(3)
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Termobahia	INF	186	0	0	58	58	100%	(3)
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Termoceará	---	223	103	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5584	4037	0	58	58	---	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	INF/OME/UCM	85	79	63	64	1	2%	---
Pirarucu	INF/OME/UCM	73	67	52	55	3	6%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	67	---	0%	---
Jaraqui	INF/OME/UCM	75	63	50	49	-1	-2%	(3)
Tambaqui	INF/OME/UCM	75	63	50	51	1	2%	(3)
Aparecida	OME	166	152	152	155	3	2%	---
Mauá 3	INF/OME/UCM	591	541	521	535	14	3%	---
Maranhão III	OME/UCM/INF	519	519	477	476	-1	0%	---
Maranhão IV	---	338	338	0	0	---	---	---
Maranhão V	---	338	338	0	0	---	---	---
Parnaíba V	---	365	365	0	0	---	---	---
Jaguatirica II	OME/UCM/REL	141	48	43	48	5	12%	(3)
Nova Venécia	INF/OME/UCM	265	265	201	202	1	0%	---
Porto do Itaqui	---	360	0	0	0	---	---	(3)
Bonfim	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Cantá	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	7	9	2	29%	---
Baliza	INF/OME	10	5	5	0	-5	-100%	(3)
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	OME	12	12	2	7	5	250%	---
Monte Cristo Sucuba	REL	43	38	0	6	6	100%	(3)
TOTAL N		3954	3374	1714	1751	37	2%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	OME	8	8	5	0	-5	-100%	---
TOTAL S		18	8	5	0	-5	-100%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME/UCM	50	50	40	41	1	3%	---
Santa Vitória	INF/OME	41	41	27	28	1	4%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	INF/OME/UCM	17	12	9	6	-3	-33%	(3)
Prosperidade I	OME	28	27	3	1	-2	-67%	---
Prosperidade III	OME	56	46	5	2	-3	-60%	(3)
Prosperidade II	OME	38	37	2	1	-1	-50%	---
TOTAL NE		139	122	19	10	-9	-47%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Angra II	312	309	INF
	1049	1041	OME
Angra I	149	147	INF
	499	493	OME
Cubatão	78	68	INF
	9	9	OME
	60	60	EXP
	7	7	PCI
Termorio	190	182	INF
	97	102	EXP
	10	10	PCI
Pampa Sul	83	100	INF
	237	237	OME
J. Lacerda C	201	200	INF
	27	27	OME
	79	79	EXP
	14	14	PCI
J. Lacerda B	208	206	INF
	14	14	OME
J. Lacerda A	94	94	INF
	6	6	OME
Candiota III	254	253	INF
	20	20	OME
Poraquê	5	4	INF
	57	57	OME
	2	2	UCM
Pirarucu	6	4	INF
	48	47	OME
	1	1	UCM
Jaraqui	4	4	INF
	43	44	OME
	2	2	UCM
Tambaqui	5	4	INF
	45	45	OME
	1	1	UCM
Mauá 3	68	66	INF
	413	401	OME
	54	54	UCM
Maranhão III	329	335	OME
	142	142	UCM
	5	0	INF
Jaguatirica II	44	41	OME
	2	2	UCM
	2	0	INF
Nova Venécia	144	138	INF
	56	61	OME
	2	2	UCM
Bonfim	3	2	INF
	6	6	OME
Cantá	2	2	INF
	7	6	OME
Pau Rainha	3	2	INF
	6	6	OME
Santa Luz	2	2	INF

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

	7	5	OME
Baliza	0	4	INF
	0	1	OME
Onça Pintada	26	26	OME
	14	14	UCM
Santa Vitória	11	10	INF
	17	17	OME
ERB Candeias	0	1	INF
	5	7	OME
	1	1	UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	12029	4830	4567	-263	-5%
SUL	2826	2465	1255	1237	-18	-1%
NORDESTE	5723	4159	19	68	49	258%
NORTE	3954	3374	1714	1751	37	2%
TOTAL SIN	25918	22027	7818	7623	-195	-2%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Porto Pecém I	720	360	360
Total	720	360	360

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	230	260
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Norte Fluminense	826	535	291
Seropédica	386	270	116
Termomacaé	929	736	193
Nova Piratininga	576	386	190
J. Lacerda A	190	150	40
Uruguaiana	640	330	310
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Porto Pecém II	365	76	289
Vale do Açú	323	110	213
Termobahia	186	0	186
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	103	120
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	48	93
Porto do Itaqui	360	0	360
Baliza	10	5	5
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	12	5
Prosperidade III	56	46	10
Total	6568	3253	3315

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Total	0	0	0

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	720	360	360
Por Restrição Operativa	6568	3253	3315
Por Restrição Operativa e Manutenção	0	0	0
Demais Restrições Agregadas	18630	18414	216
Total	25918	22027	3891

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Petrolina	136	0	136
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1979	10	1969

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	648	8	Rendimento
Angra II	1350	1361	11	Rendimento
Baliza	5	0	-5	Indisponibilidade de unidade geradora
Cubatão	144	154	10	Rampa de geração
Do Atlântico	230	224	-6	Adequação do processo industrial
GNA II	1672	1643	-29	Rendimento
Jaguatirica II	43	48	5	Controle de fluxos sistêmicos
Mauá 3	521	535	14	Rendimento
Monte Cristo Sucuba	0	6	6	Controle de fluxos sistêmicos
Palmaplan	2	7	5	Controle de fluxos sistêmicos
Pampa Sul	337	320	-17	Rampa de geração
Santa Cruz Nova	500	222	-278	Indisponibilidade de unidade geradora
São Sepé	5	0	-5	Desligamento automático
Termobahia	0	58	58	Teste
Três Lagoas	0	16	16	Teste
Total	5449	5242	-207	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h51min)

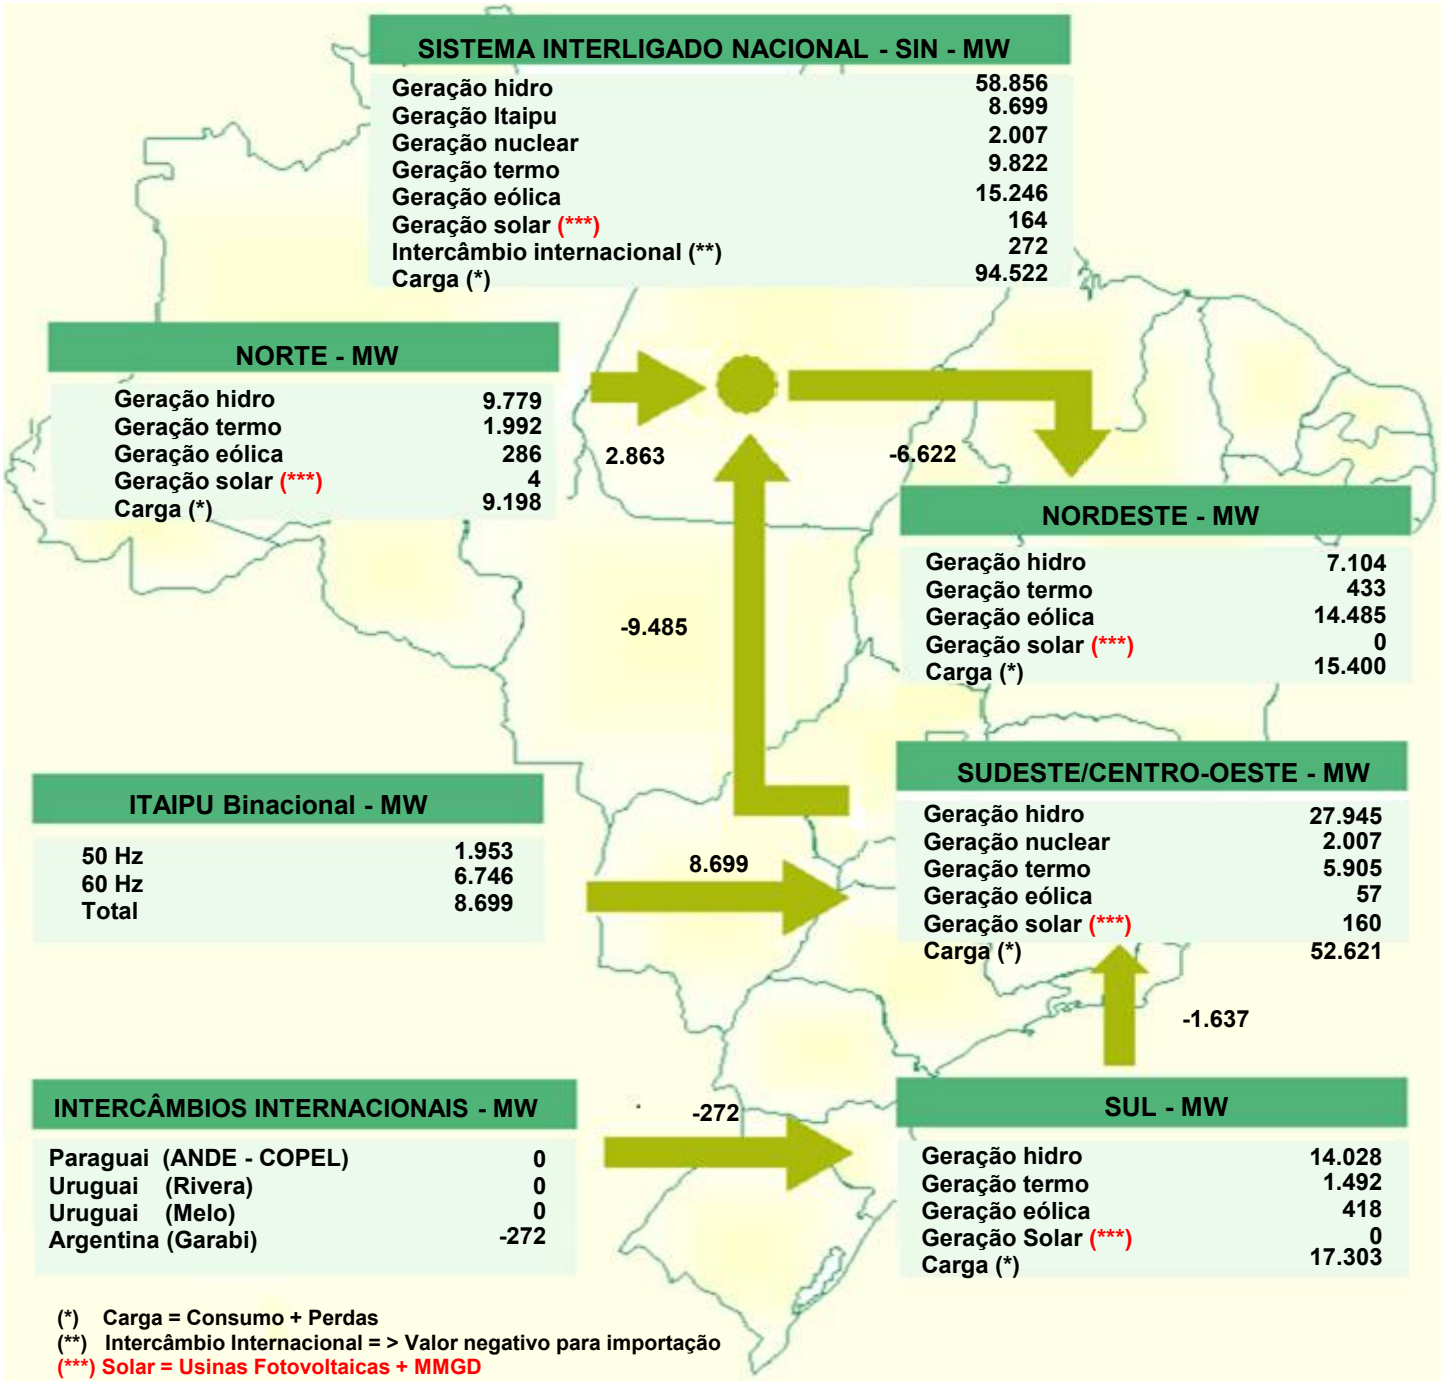

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica	
SUL	17.321 às 18h37min	22.978 em	11/02/2025
SUDESTE - CO	52.631 às 18h41min	62.456 em	18/02/2025
NORTE	10.020 às 23h00min	10.489 em	28/10/2025
NORDESTE	15.473 às 21h43min	17.416 em	04/02/2026
SIN	94.522 às 18h51min	106.536 em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

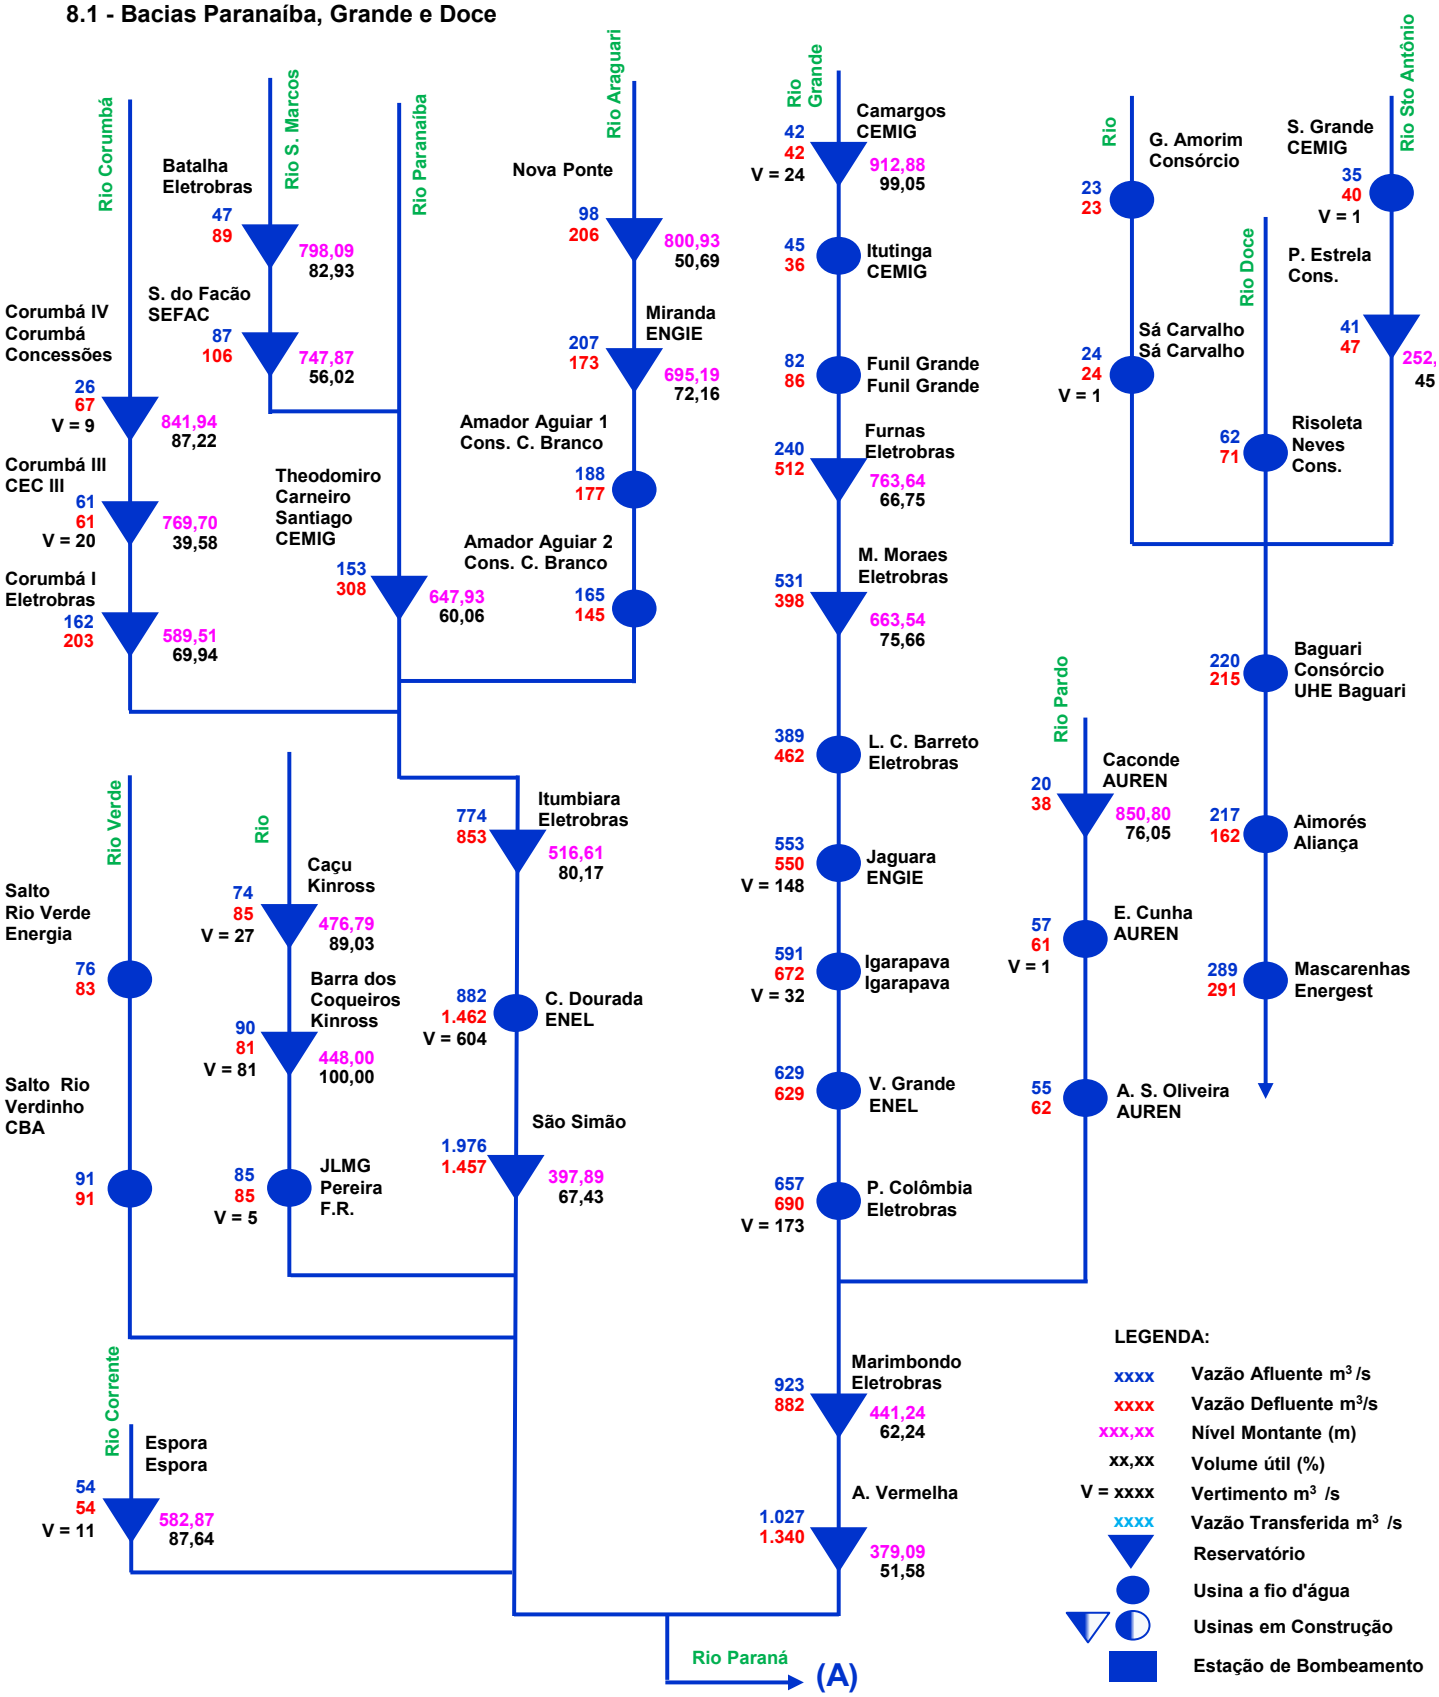


"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

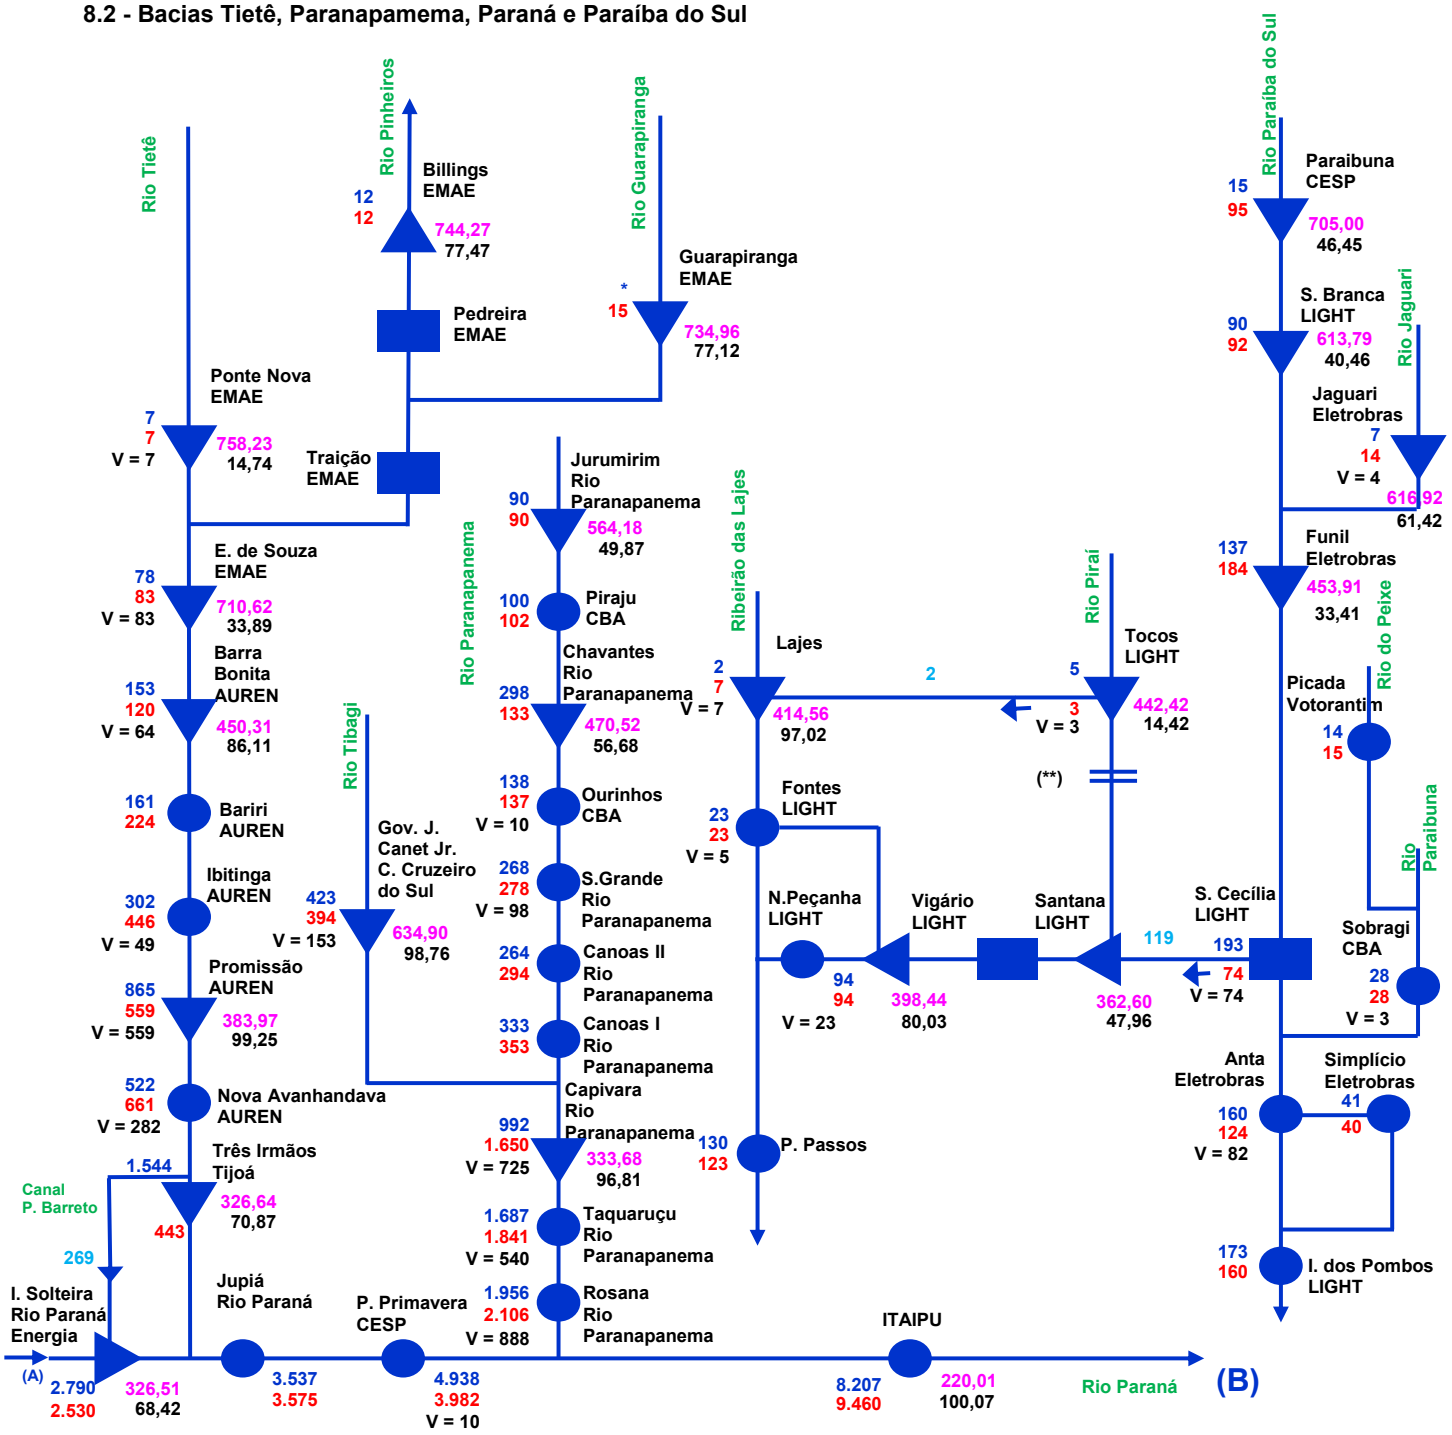

(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	61,6	79	75	78	2.935	2.383
Grande	65,7	90	81	82	2.430	2.088
Tietê	82,2	121	86	109	430	531
Paranapanema	69,4	116	77	91	1.378	1.419
Paraná	68,2	114	99	102	8.881	9.532
Paraíba do Sul	49,2	61	68	68	650	614

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

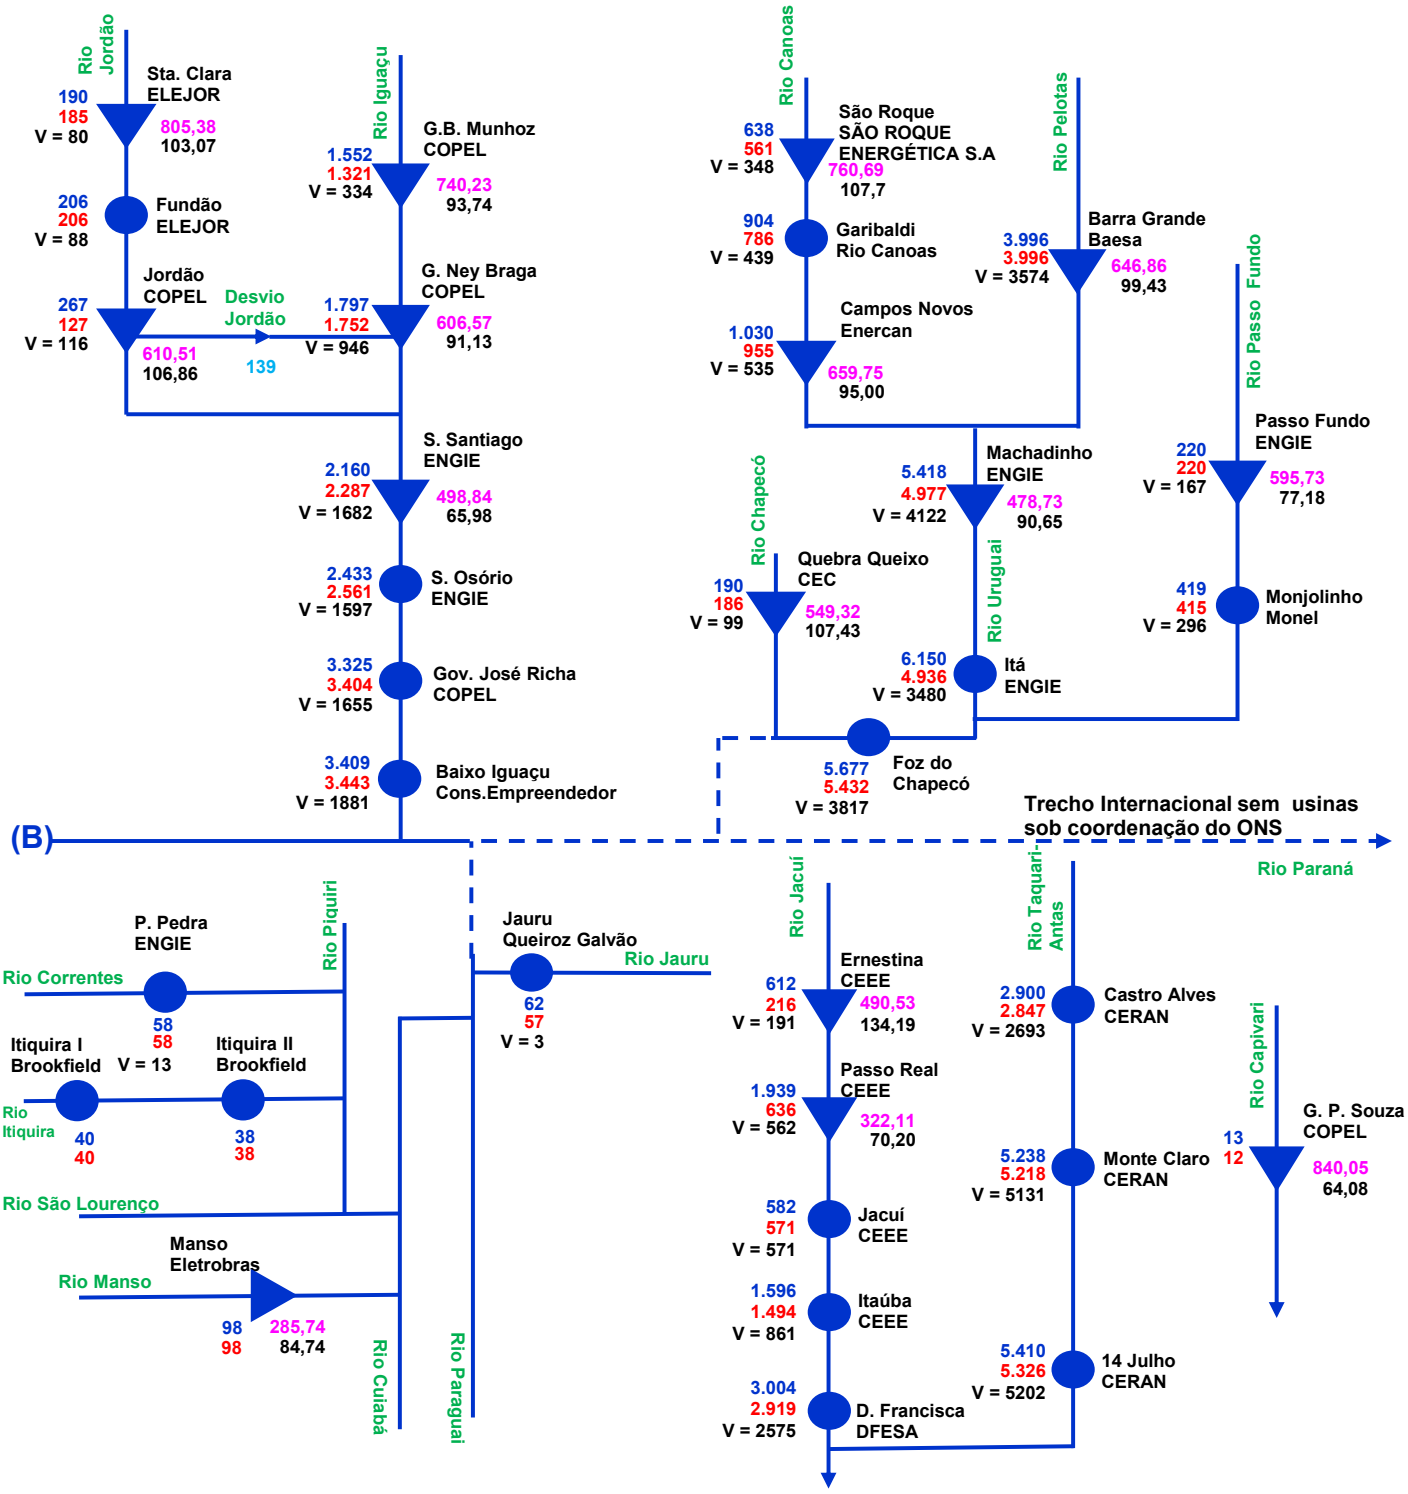


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	83,6	220	115	238	4.374	3.440
Jacuí	73,4	950	94	219	788	754
Uruguai	93,9	373	165	297	4.546	4.444
Capivari	63,8	81	75	75	78	69
Paraguai	83,8	90	78	87	169	290

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

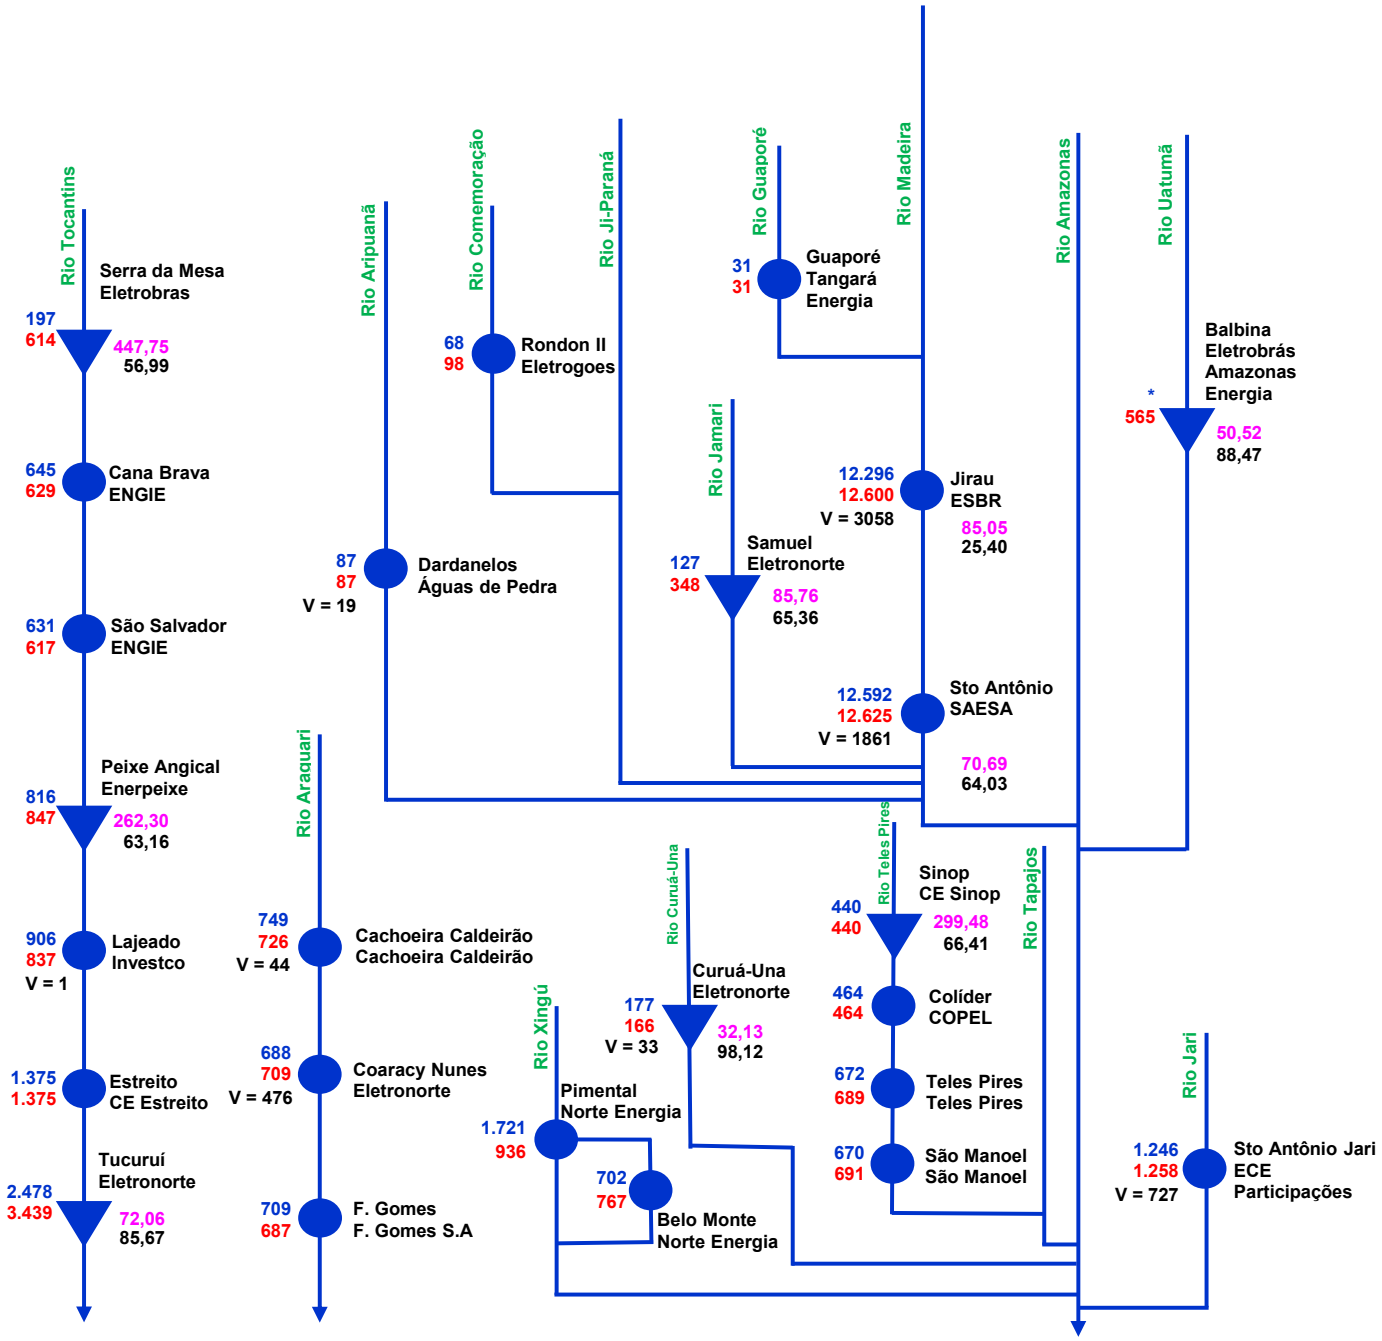


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	65,2	51	58	58	4.063	3.324
Amazonas	74,2	83	72	89	4.745	6.345

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

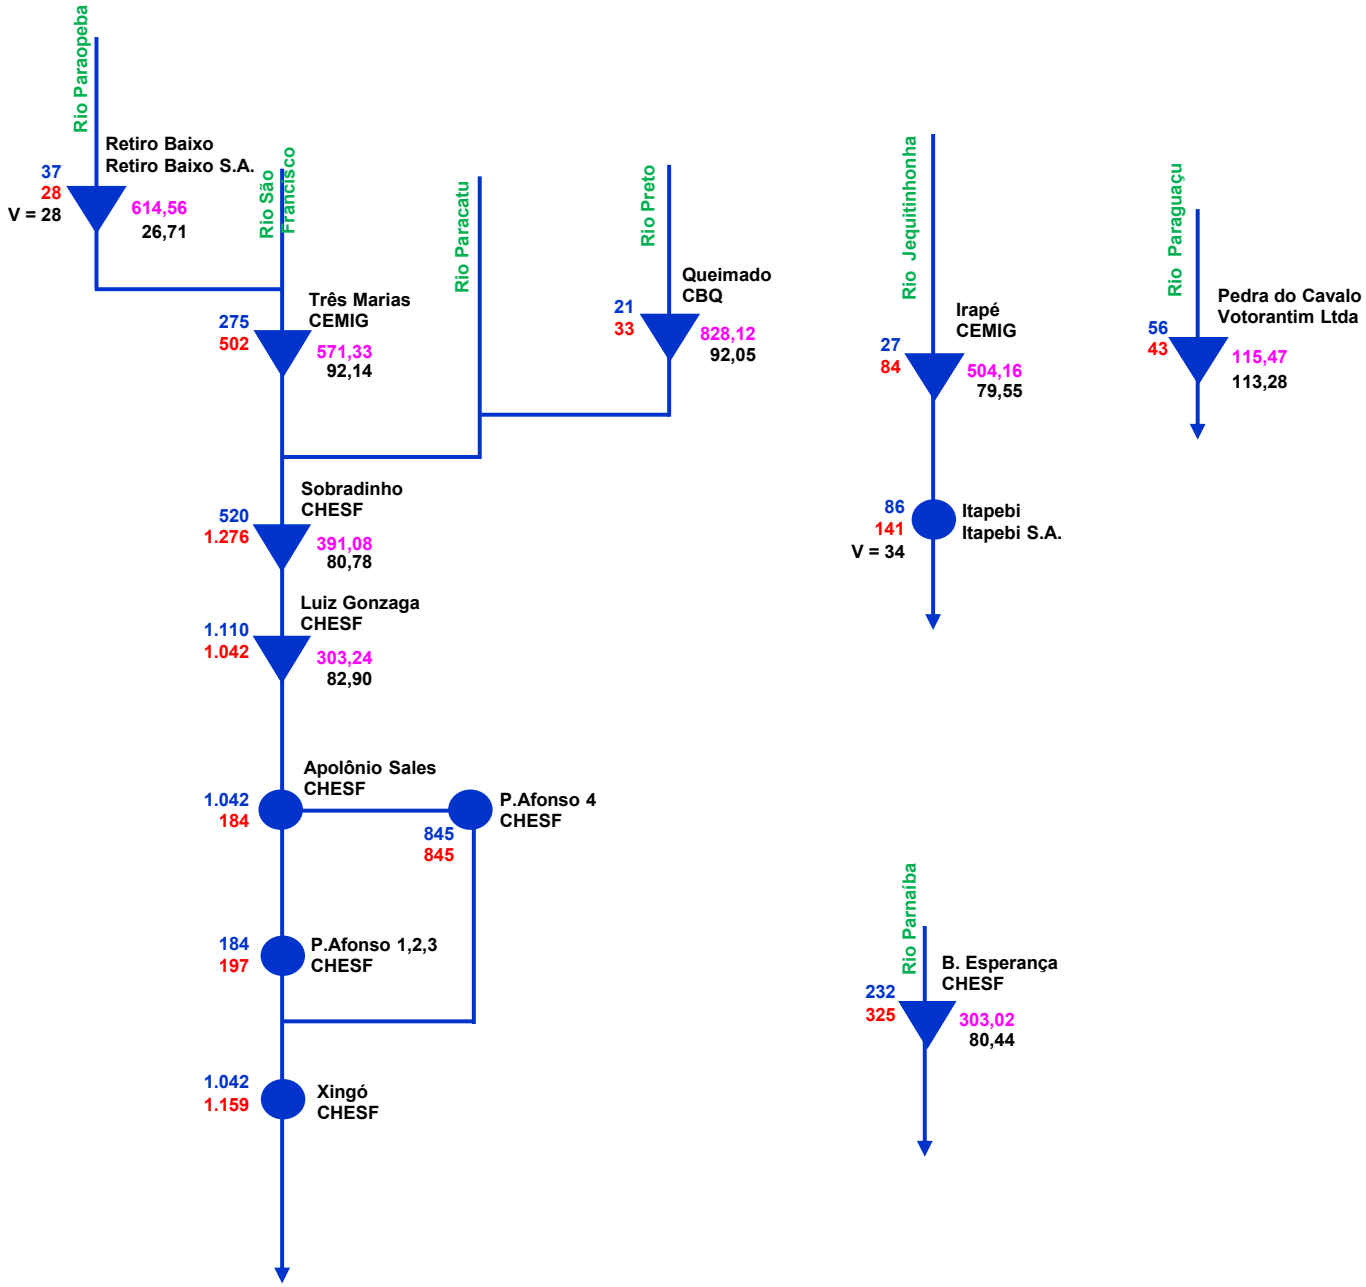

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	84,6	60	63	63	3.466	3.556
Parnaíba	79,3	88	92	92	128	132

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,44%	---	---	---
GRANDE	26,20%	---	---	---
TIETÊ	6,18%	---	---	---
PARANAPANEMA	6,30%	1,48%	---	---
PARANÁ	1,95%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	2,88%	---	---	---
PARAGUAI	0,36%	---	---	---
DOCE	0,00%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,18%	---	1,83%	---
IGUAÇU	---	48,21%	---	---
JACUÍ	---	12,74%	---	---
URUGUAI	---	36,20%	---	---
CAPIVARI	---	1,37%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,85%	---	96,81%	---
PARNAÍBA	---	---	0,48%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,88%	---
TOCANTINS	15,04%	---	---	94,82%
AMAZONAS	0,61%	---	---	5,18%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

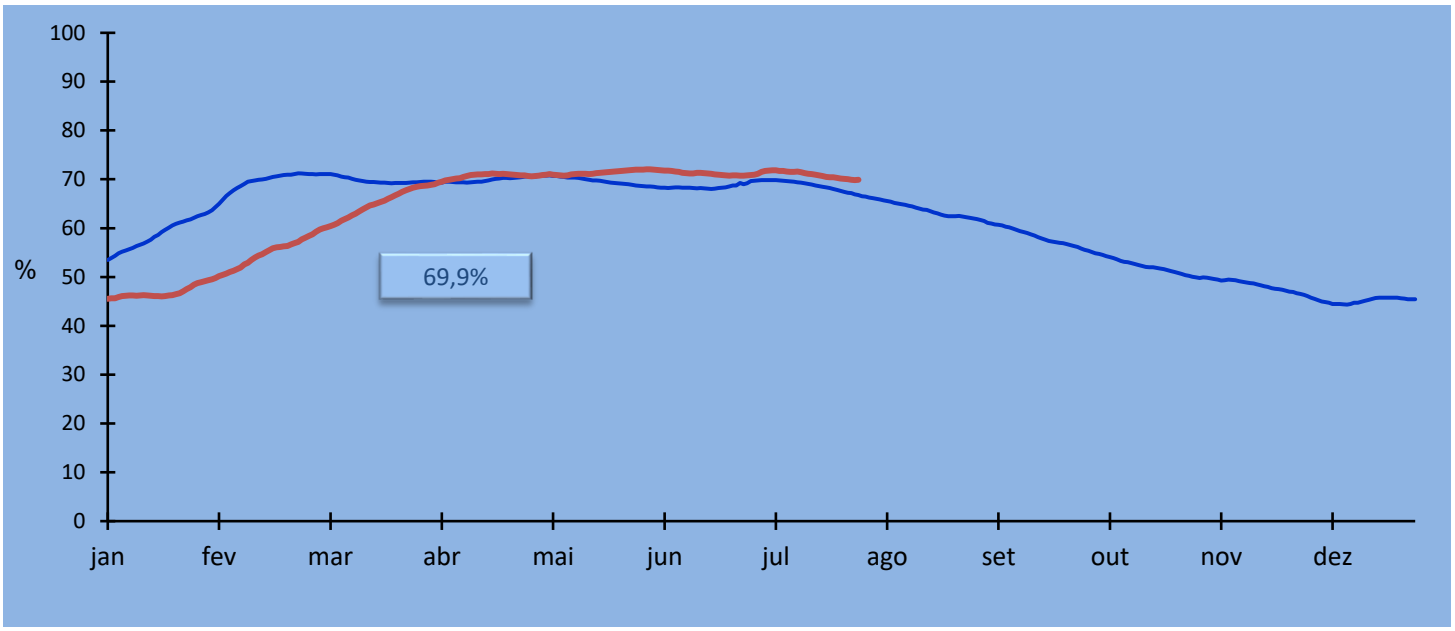


9.2 - Sul

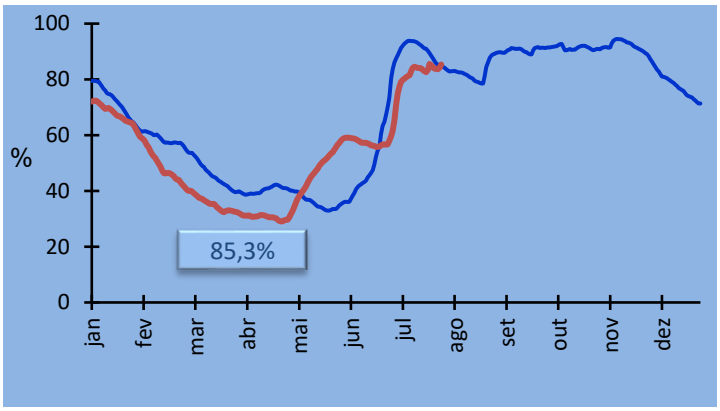


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

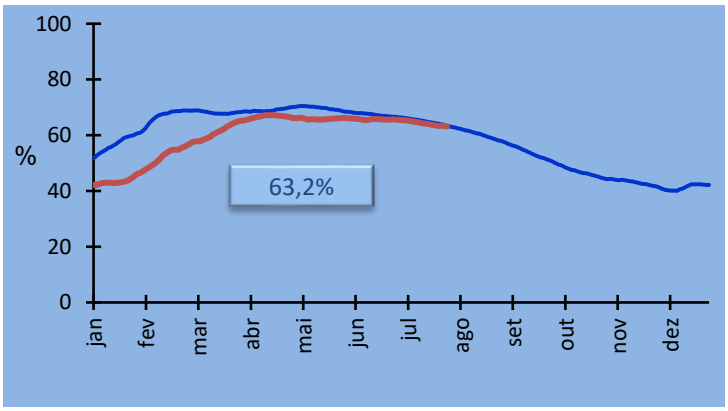

9.4 - Nordeste

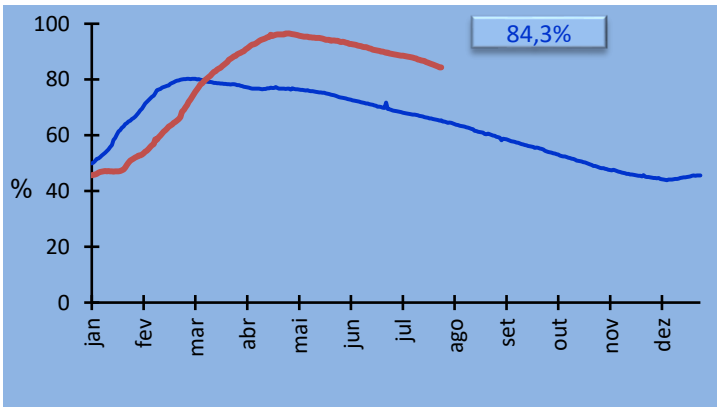

9.5- Norte

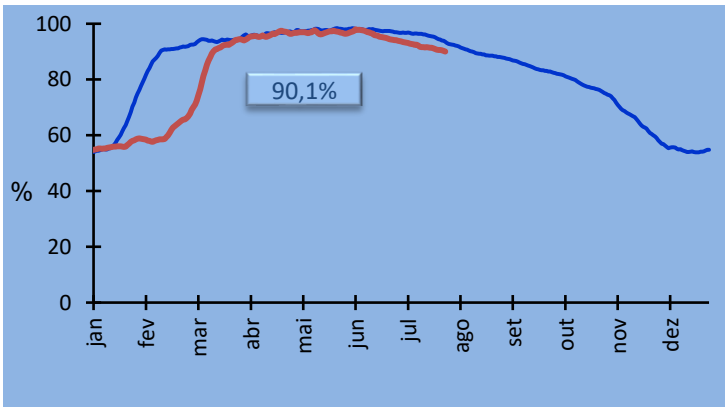

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.