
IPDO — INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico

Sábado, 30 Maio de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed			
Produção			
Hidro Nacional	35.561	36.015	47,85%
Itaipu Binacional	5.091	5.088	6,76%
Termo Nuclear	1.990	2.006	2,67%
Termo Convencional	9.790	9.788	13,00%
Eólica	13.994	14.294	18,99%
Solar (***)	9.012	8.075	10,73%
Total SIN	75.438	75.266	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	1.065	1.065	
Carga (*)	74.373	74.201	

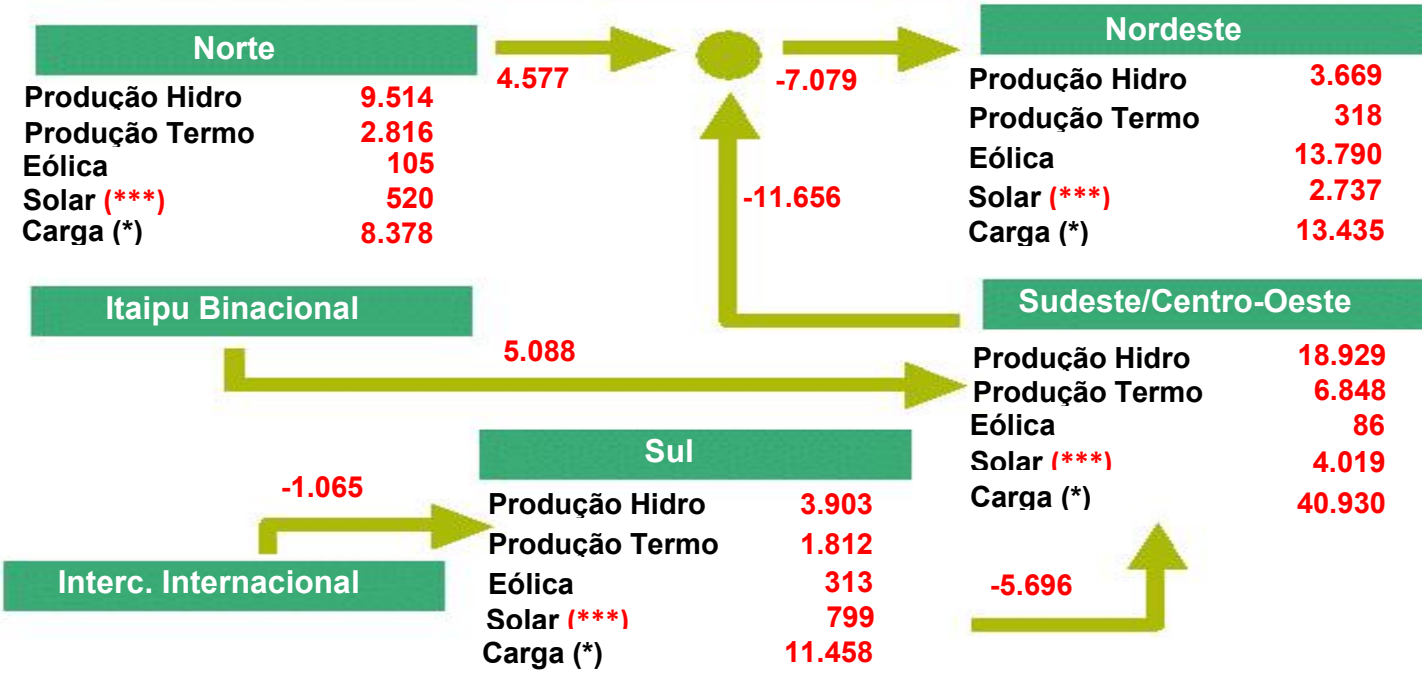

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


LEGENDA: Verificado / Programado

1.2 - Carga - MWmed	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	11.458	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	40.930	55.559	em	18/02/2025
NORTE	8.378	9.605	em	28/10/2025
NORDESTE	13.435	15.502	em	19/11/2025
SIN	74.201	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado

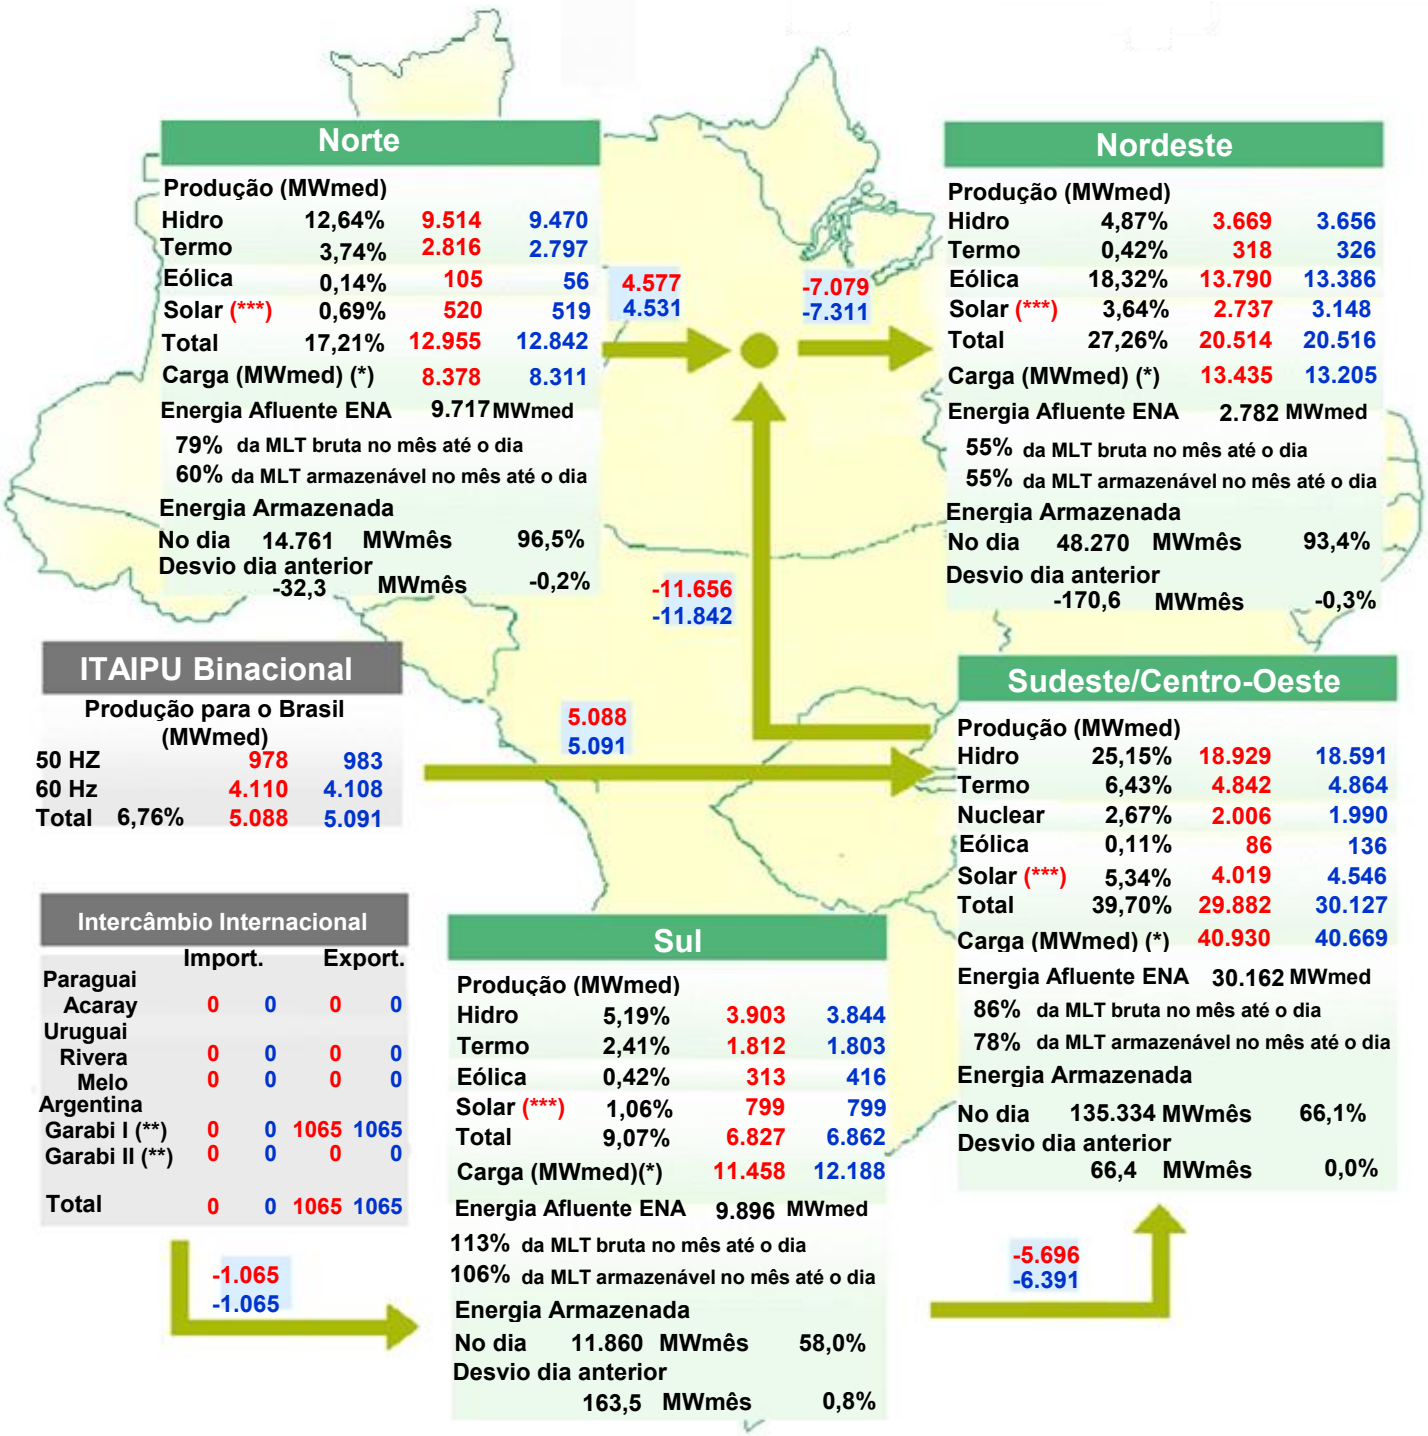

Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	12,64%	9.514	9.470
Termo	3,74%	2.816	2.797
Eólica	0,14%	105	56
Solar (***)	0,69%	520	519
Total	17,21%	12.955	12.842
Carga (MWmed) (*)		8.378	8.311

Energia Afluente ENA 9.717 MWmed
79% da MLT bruta no mês até o dia
60% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 14.761 MWmês 96,5%
Desvio dia anterior -32,3 MWmês -0,2%

4.577 / 4.531

-7.079 / -7.311

-11.656 / -11.842

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	4,87%	3.669	3.656
Termo	0,42%	318	326
Eólica	18,32%	13.790	13.386
Solar (***)	3,64%	2.737	3.148
Total	27,26%	20.514	20.516
Carga (MWmed) (*)		13.435	13.205

Energia Afluente ENA 2.782 MWmed
55% da MLT bruta no mês até o dia
55% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 48.270 MWmês 93,4%
Desvio dia anterior -170,6 MWmês -0,3%

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		978	983
60 Hz		4.110	4.108
Total	6,76%	5.088	5.091

5.088 / 5.091

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	25,15%	18.929	18.591
Termo	6,43%	4.842	4.864
Nuclear	2,67%	2.006	1.990
Eólica	0,11%	86	136
Solar (***)	5,34%	4.019	4.546
Total	39,70%	29.882	30.127
Carga (MWmed) (*)		40.930	40.669

Energia Afluente ENA 30.162 MWmed
86% da MLT bruta no mês até o dia
78% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 135.334 MWmês 66,1%
Desvio dia anterior 66,4 MWmês 0,0%

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	1065	1065
Garabi II (**)	0	0	0	0
Total	0	0	1065	1065

-1.065 / -1.065

-5.696 / -6.391

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	5,19%	3.903	3.844
Termo	2,41%	1.812	1.803
Eólica	0,42%	313	416
Solar (***)	1,06%	799	799
Total	9,07%	6.827	6.862
Carga (MWmed)(*)		11.458	12.188

Energia Afluente ENA 9.896 MWmed
113% da MLT bruta no mês até o dia
106% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 11.860 MWmês 58,0%
Desvio dia anterior 163,5 MWmês 0,8%

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	210.225	11.860	135.334	14.761	48.270
Armazenamento ao final do dia (%)	72,0%	58,0%	66,1%	96,5%	93,4%
Variação em relação dia anterior (%)	0,0	0,8	0,0	-0,2	-0,3
Variação acumulada mensal (%)	1,3	26,4	0,0	-0,1	-3,0

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

Nada a relatar.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao programado de devido à carga superior ao valor previsto neste submercado.

Submercado Nordeste:

Nada a relatar.

Submercado Norte:

Nada a relatar.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio de energia para o submercado Sul foi inferior ao programado devido à carga inferior ao valor previsto neste submercado.
O intercâmbio do submercado Nordeste foi inferior ao programado devido à geração solar fotovoltaica inferior ao previsto neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Valor máximo: 94 MW.
Período: Das 08h01 às 14h32.
Motivos: Controle de frequência.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Valor máximo: 902 MW.
Período: Das 07h59 às 14h09.
Motivos: Controle de frequência.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 8.920 MW.
Período: Das 04h52 às 16h19 e das 19h22 às 23h59.
Motivos: Controle de frequência, inequações regionais e fluxos sistêmicos de operação normal e intervenções em andamento.

Submercado Norte:

Valor máximo: 150 MW.
Período: Das 07h59 às 13h25.
Motivos: Controle de frequência.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF	490	365	365	342	-23	-6%	(3)
W. Arjona	---	177	0	0	0	---	---	(3)
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Xavantes	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	OME	1350	1350	1350	1359	9	1%	---
Angra I	OME	640	640	640	647	7	1%	---
Baixada Fluminense	---	530	0	0	0	---	---	(3)
Santa Cruz Nova	OME	500	500	500	459	-41	-8%	---
Marlim Azul	INF/UCM	565	565	529	541	12	2%	---
GNA I	---	1339	0	0	0	---	---	(2)
Cubatão	INF/GSB	216	216	210	214	4	2%	---
GNA II	---	1673	1673	0	0	---	---	---
Karkey 013	INF	256	256	33	33	---	0%	---
Karkey 019	---	126	116	0	0	---	---	---
Três Lagoas	---	360	263	0	0	---	---	(2)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Porsud II	---	78	78	0	0	---	---	---
Porsud I	---	116	116	0	0	---	---	---
Ibirité	---	235	226	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Termorio	INF/GSB	1036	844	320	323	3	1%	(2)
Termomacaé	INF	929	731	0	3	3	100%	(2)
Juiz de Fora	---	87	87	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	270	0	0	---	---	(2)
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	386	0	0	---	---	(3)
TOTAL SE / CO		13415	10173	3947	3921	-26	-1%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	OME	345	345	345	344	-1	0%	---
J. Lacerda C	---	330	0	0	0	---	---	(2)
J. Lacerda B	EXP/PCI	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	EXP/PCI	190	110	100	100	---	0%	(3)
Candiota III	INF/EXP/PCI	350	350	320	325	5	2%	---
Araucária	EXP/PCI	484	484	460	460	---	0%	---
Canoas	INF/EXP/PCI	249	248	245	246	1	0%	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		2808	1757	1690	1695	5	0%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Petrolina	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	365	0	0	---	---	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Termobahia	---	186	170	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termonordeste	---	171	70	0	0	---	---	(3)
Termoparaíba	---	171	73	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Global I	---	137	137	0	0	---	---	---
Global II	---	137	137	0	0	---	---	---
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5926	5096	0	0	0	---	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	OME	85	80	80	79	-1	-1%	---
Pirarucu	OME	73	67	67	68	1	1%	---
Tucunaré	OME	70	67	67	68	1	1%	---
Jaraqui	OME	75	63	63	63	---	0%	(3)
Tambaqui	OME	75	63	63	63	---	0%	(3)
Aparecida	OME	166	117	117	116	-1	-1%	(2)
Mauá 3	OME	591	537	537	563	26	5%	---
Maranhão III	OME	519	338	338	337	-1	0%	(2)
Maranhão IV	OME	338	338	338	321	-17	-5%	---
Maranhão V	OME	338	338	338	326	-12	-4%	---
Parnaíba V	OME	365	365	365	361	-4	-1%	---
Jaguatirica II	OME	141	126	126	122	-4	-3%	(3)
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Nova Venécia	---	265	265	0	0	---	---	---
Bonfim	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Cantá	INF	10	10	5	5	---	0%	---
Pau Rainha	INF	10	10	5	6	1	20%	---
Santa Luz	INF	10	10	5	6	1	20%	---
Baliza	INF	10	5	5	0	-5	-100%	(2)
Parnaíba IV	INF/EXP/PCI	56	56	52	53	1	2%	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
Palmaplan	REL	12	8	2	2	---	0%	(3)
Monte Cristo Sucuba	---	43	35	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		3954	3586	2578	2564	-14	-1%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	---
São Sepé	---	8	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL S		18	0	0	0	0	---	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME	50	50	50	50	---	0%	---
Santa Vitória	OME	41	41	41	41	---	0%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	OME	17	12	12	8	-4	-33%	(3)
Prosperidade I	OME	28	18	4	2	-2	-50%	(2)
Prosperidade III	INF	56	55	0	1	1	100%	---
Prosperidade II	---	38	37	0	0	---	---	---
TOTAL NE		139	122	16	11	-5	-31%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do
	Verificada	Programada	Despacho
Marlim Azul	52	39	INF
	489	490	UCM
Cubatão	4	0	INF
	210	210	GSB
Termorio	3	0	INF
	320	320	GSB
J. Lacerda B	189	189	EXP
	31	31	PCI
J. Lacerda A	84	84	EXP
	16	16	PCI
Candiota III	225	220	INF
	86	86	EXP
	14	14	PCI
Araucária	428	428	EXP
	32	32	PCI
Canoas	1	0	INF
	230	230	EXP
	15	15	PCI
Parnaíba IV	1	0	INF
	48	48	EXP
	4	4	PCI

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13415	10173	3947	3921	-26	-1%
SUL	2826	1757	1690	1695	5	0%
NORDESTE	6065	5218	16	11	-5	-31%
NORTE	3954	3586	2578	2564	-14	-1%
TOTAL SIN	26260	20734	8231	8191	-40	0%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
GNA I	1339	0	1339
Três Lagoas	360	263	97
Termorio	1036	844	192
Termomacaé	929	731	198
Seropédica	386	270	116
J. Lacerda C	330	0	330
Aparecida	166	117	49
Maranhão III	519	338	181
Baliza	10	5	5
Prosperidade I	28	18	10
Total	5103	2586	2517

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	365	125
W. Arjona	177	0	177
Daia	44	0	44
Xavantes	0	0	0
Palmeiras de Goiás	176	0	176
Baixada Fluminense	530	0	530
Nova Piratininga	576	386	190
J. Lacerda A	190	110	80
Uruguaiana	640	0	640
Maracanaú I	142	0	142
Petrolina	0	0	0
Vale do Açú	323	110	213
Campina Grande	169	0	169
Termonordeste	171	70	101
Termoparaíba	171	73	98
Termocabo	50	0	50
Termoceará	223	200	23
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Jaguatirica II	141	126	15
Palmaplan	12	8	4
Monte Cristo Sucuba	43	35	8
São Sepé	8	0	8
ERB Candeias	17	12	5
Total	4509	1673	2836

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Total	0	0	0

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	5103	2586	2517
Por Restrição Operativa	4509	1673	2836
Por Restrição Operativa e Manutenção	0	0	0
Demais Restrições Agregadas	16648	16475	173
Total	26260	20734	5526

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Xavantes	54	0	54
Petrolina	136	0	136
Baliza	18	10	8
Paulínia Verde	16	0	16
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Luiz O. R. Melo	240	0	240
Povoação 1	75	0	75
Viana 1	38	0	38
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1637	10	1627

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra I	640	647	7	Rendimento
Angra II	1350	1359	9	Rendimento
Baliza	5	0	-5	Indisponibilidade de unidade geradora
Candiota III	320	325	5	Rendimento
Do Atlântico	365	342	-23	Adequação do processo industrial
Maranhão IV	338	321	-17	Rendimento
Maranhão V	338	326	-12	Rendimento
Marlim Azul	529	541	12	Rampa de geração Rendimento Solicitação do agente
Mauá 3	537	563	26	Rendimento
Santa Cruz Nova	500	459	-41	Rendimento
Total	4922	4883	-39	

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras n° 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 708 de 13/03/2019

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina (Cia. Energética de Petrolina), conforme despacho ANEEL Nº 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

A UTE Paulínia Verde (UTE Paulínia Verde Ltda.), conforme despacho ANEEL Nº 3.916, do dia 29 de dezembro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Viana I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.186, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Luiz O. R. Melo (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.190, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Povoação I (ENEVA S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 1.191, do dia 6 de abril de 2026, está com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h27min)

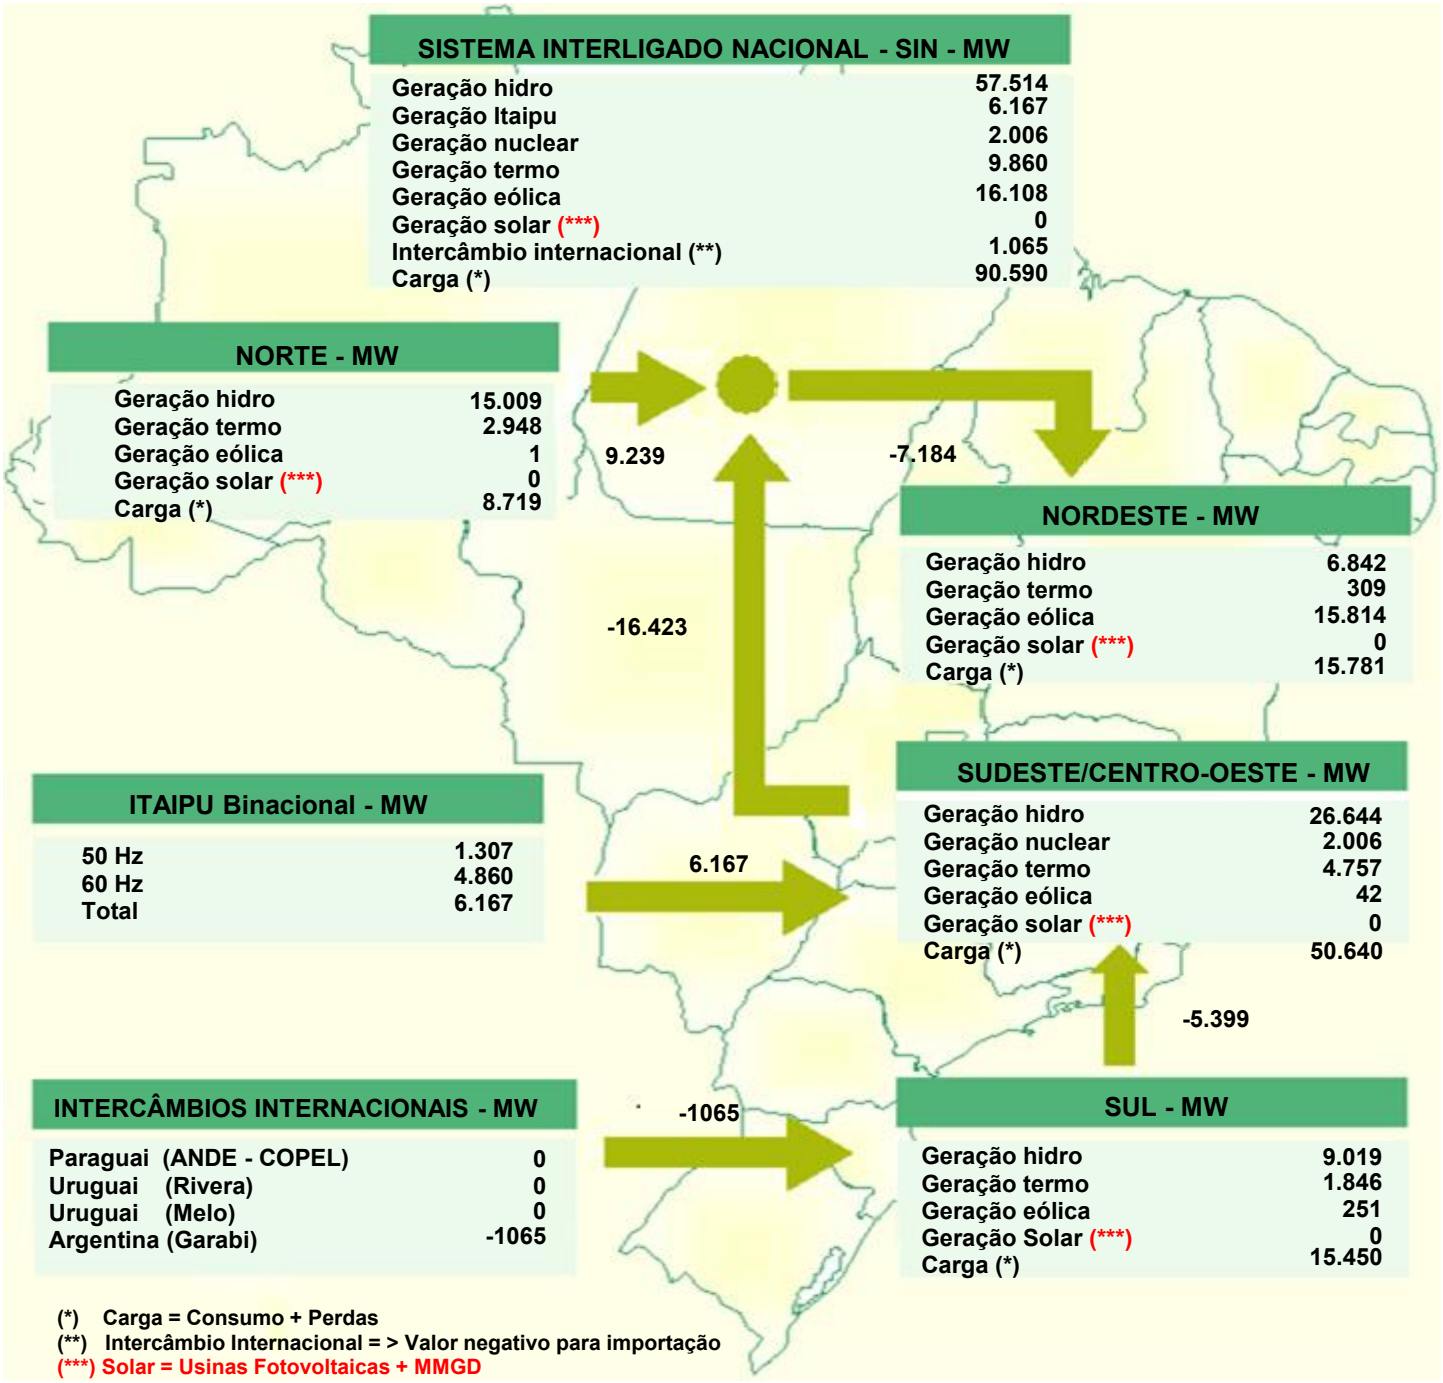

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	15.454 às 18h29min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	50.657 às 18h28min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	9.166 às 00h07min	10.489 em 28/10/2025
NORDESTE	15.783 às 18h25min	17.416 em 04/02/2026
SIN	90.590 às 18h27min	106.536 em 26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN


8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

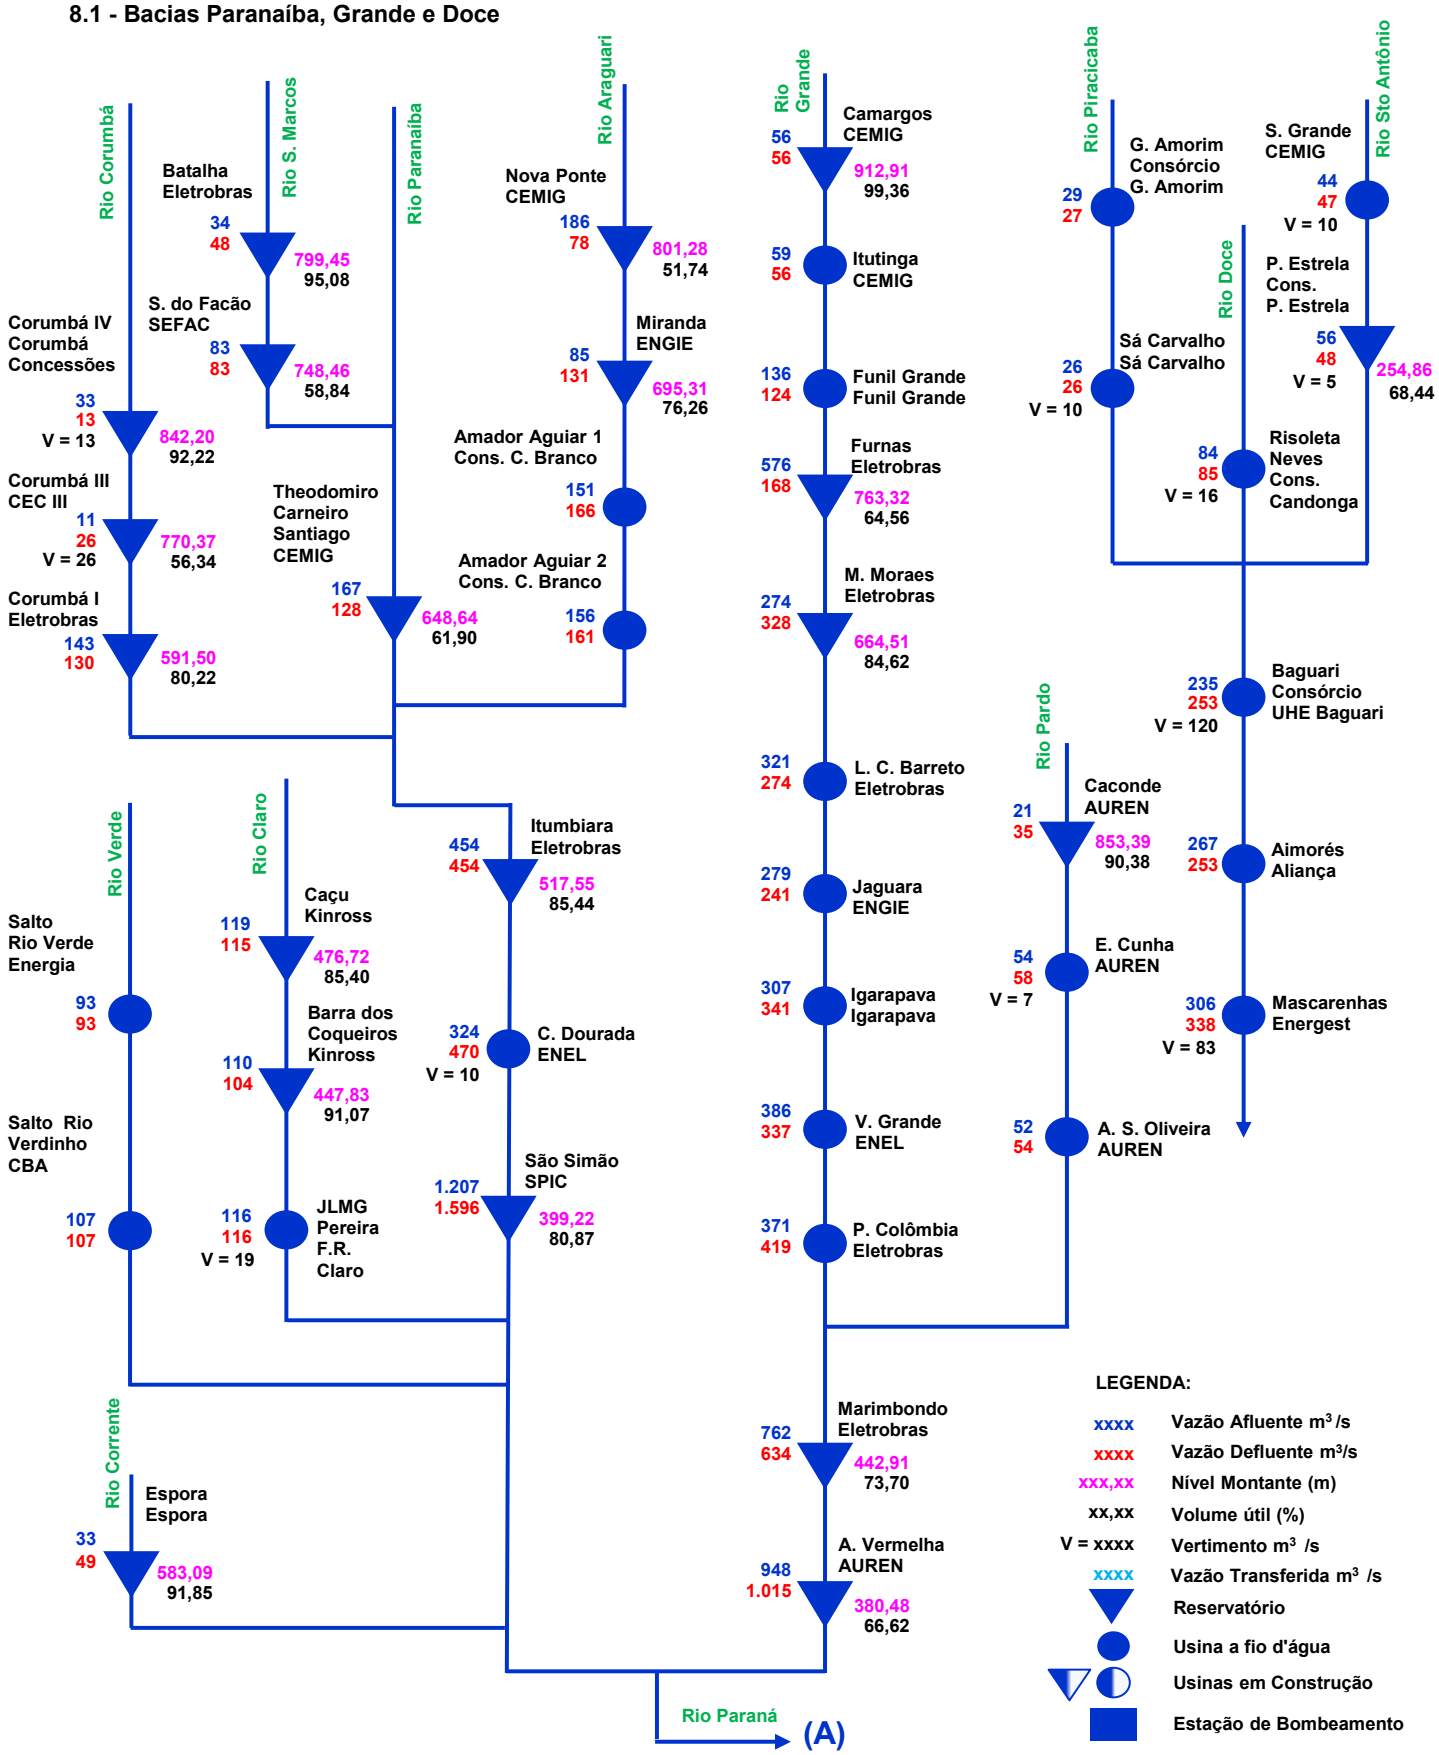

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul

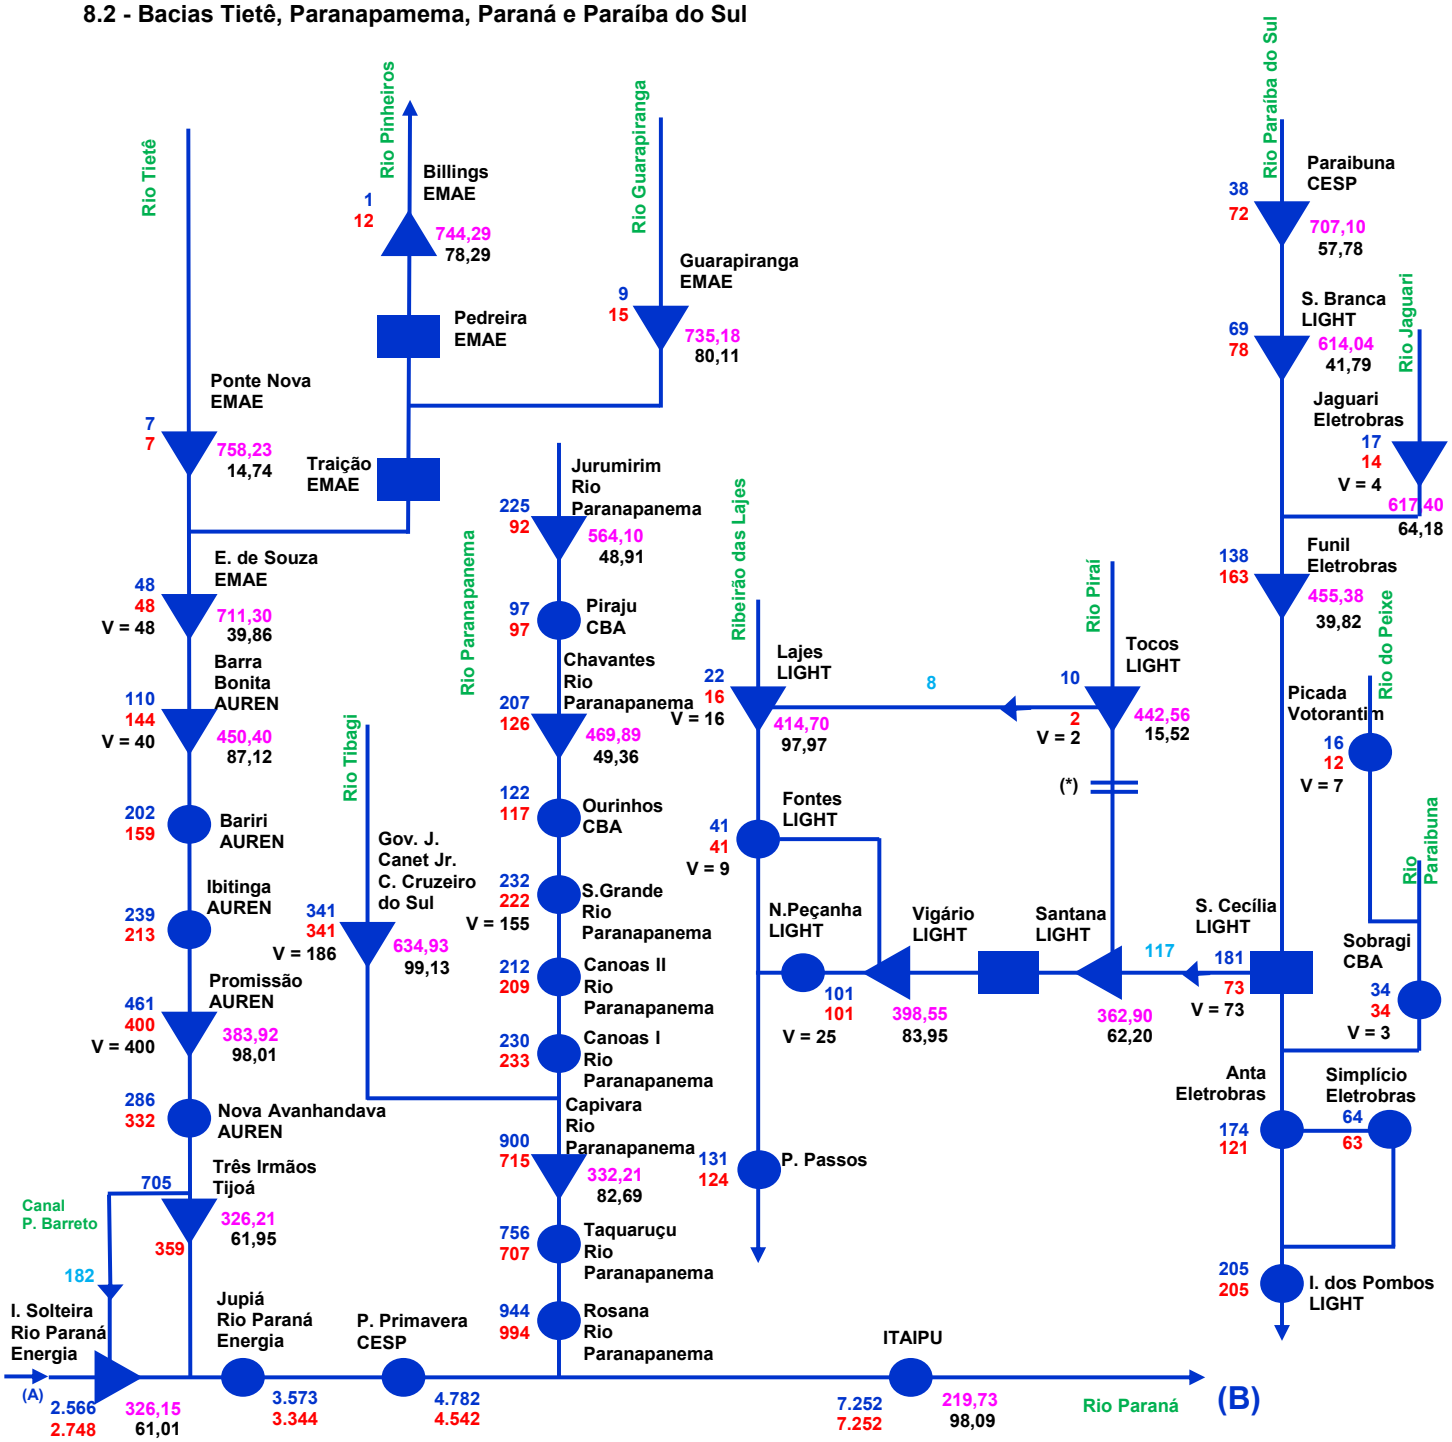


(*) - Interligação normalmente interrompida através de comportas

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	65,6	62	68	69	2.271	0
Grande	67,9	66	68	68	1.523	0
Tietê	80,4	85	74	85	354	0
Paranapanema	62,3	90	121	129	1.005	0
Paraná	60,7	85	87	89	7.584	0
Paraíba do Sul	57,2	59	65	66	661	13

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

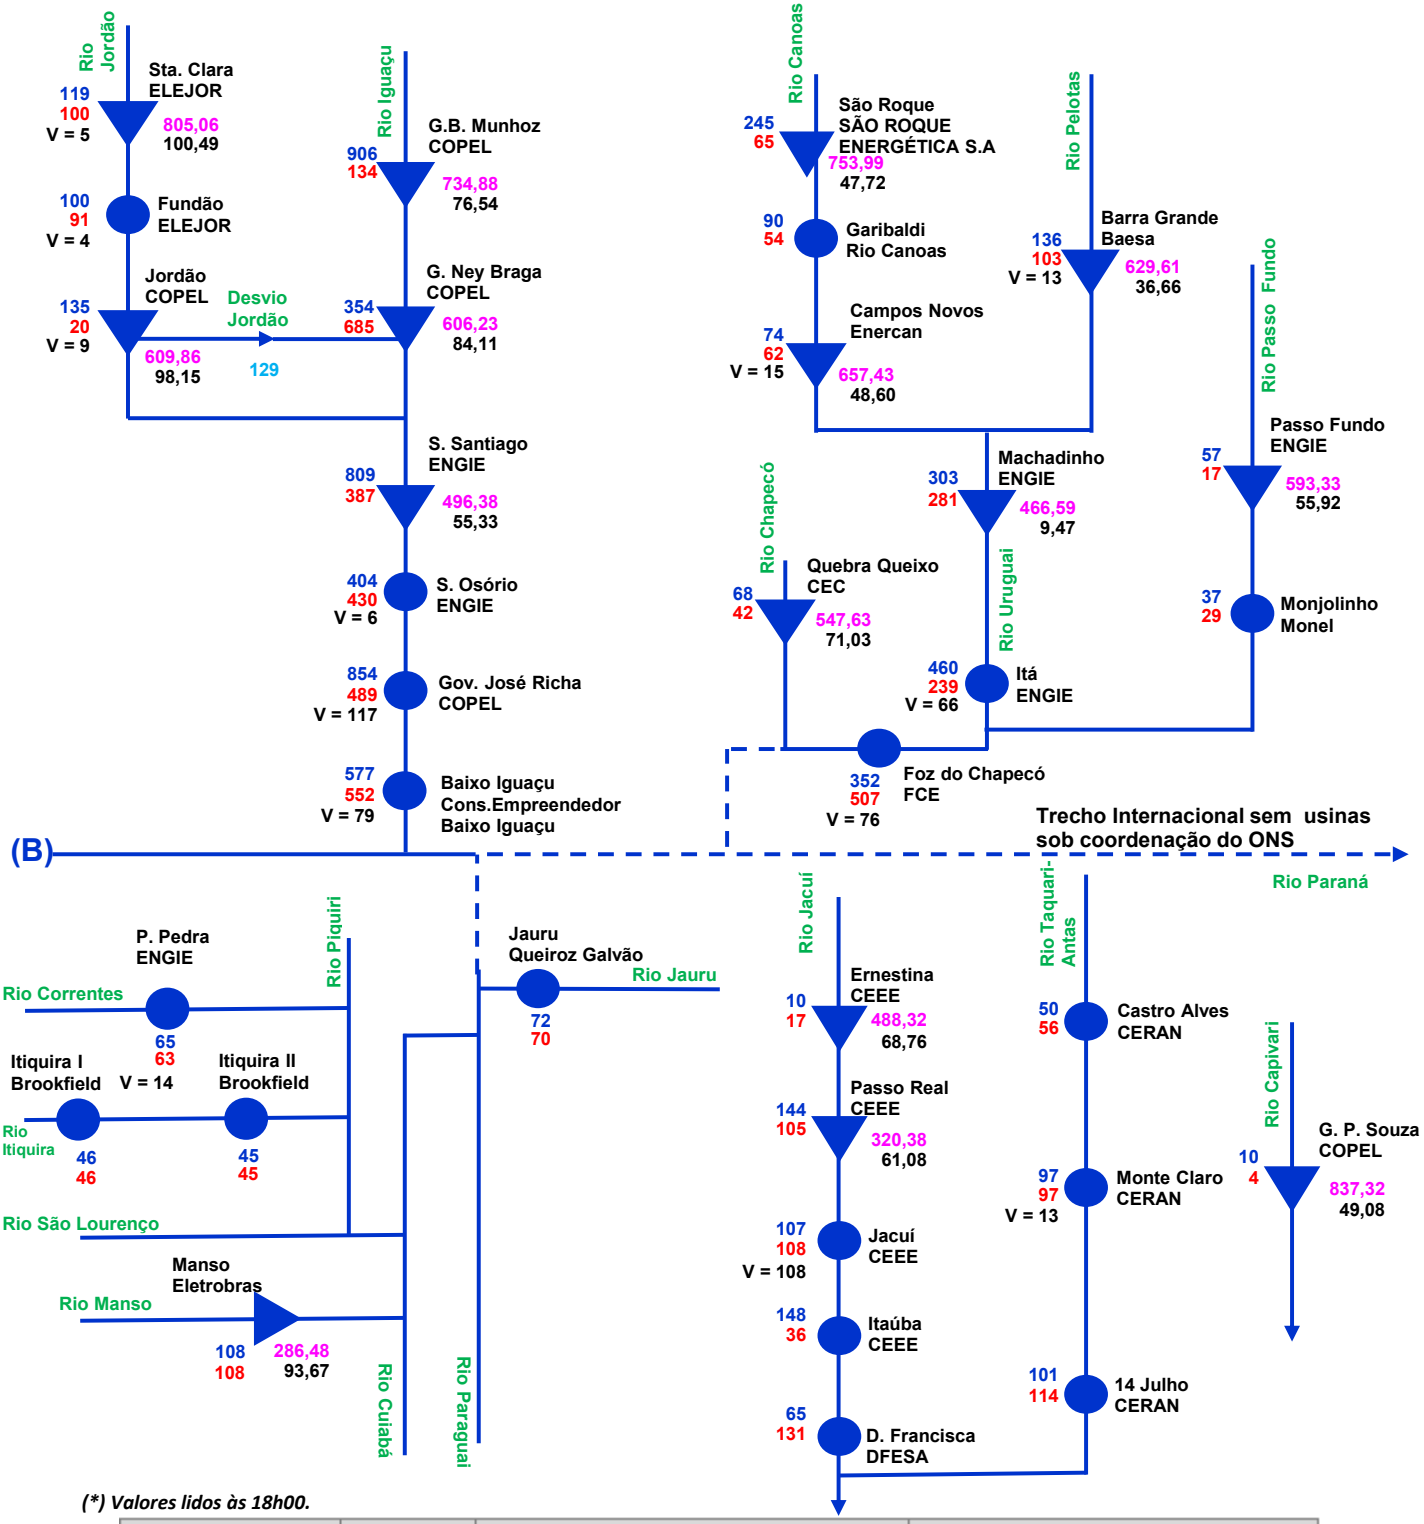


(*) Valores lidos às 18h00.

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	69,2	160	159	164	1.782	0
Jacuí	60,5	63	72	82	180	0
Uruguai	39	77	53	58	989	0
Capivari	48,7	75	125	125	21	0
Paraguai	93,2	84	77	84	199	0

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

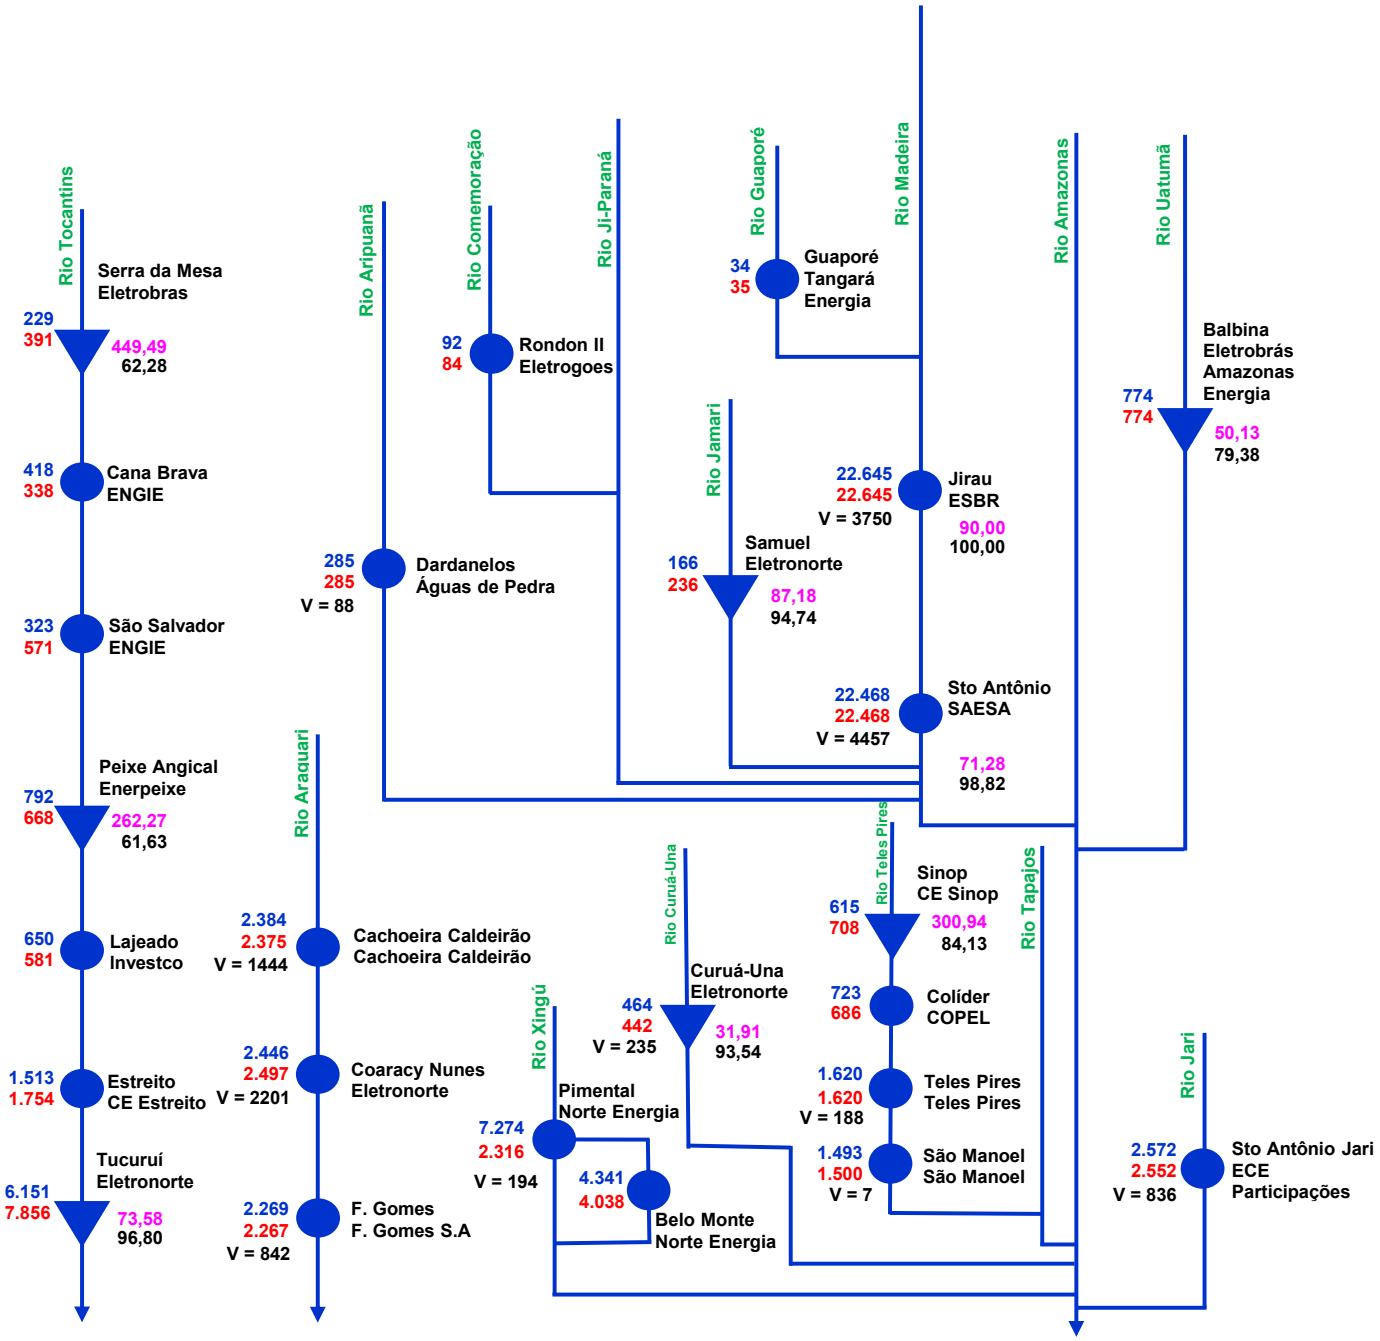


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	71,1	41	53	74	6.050	0
Amazonas	83,1	64	73	88	10.788	0

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

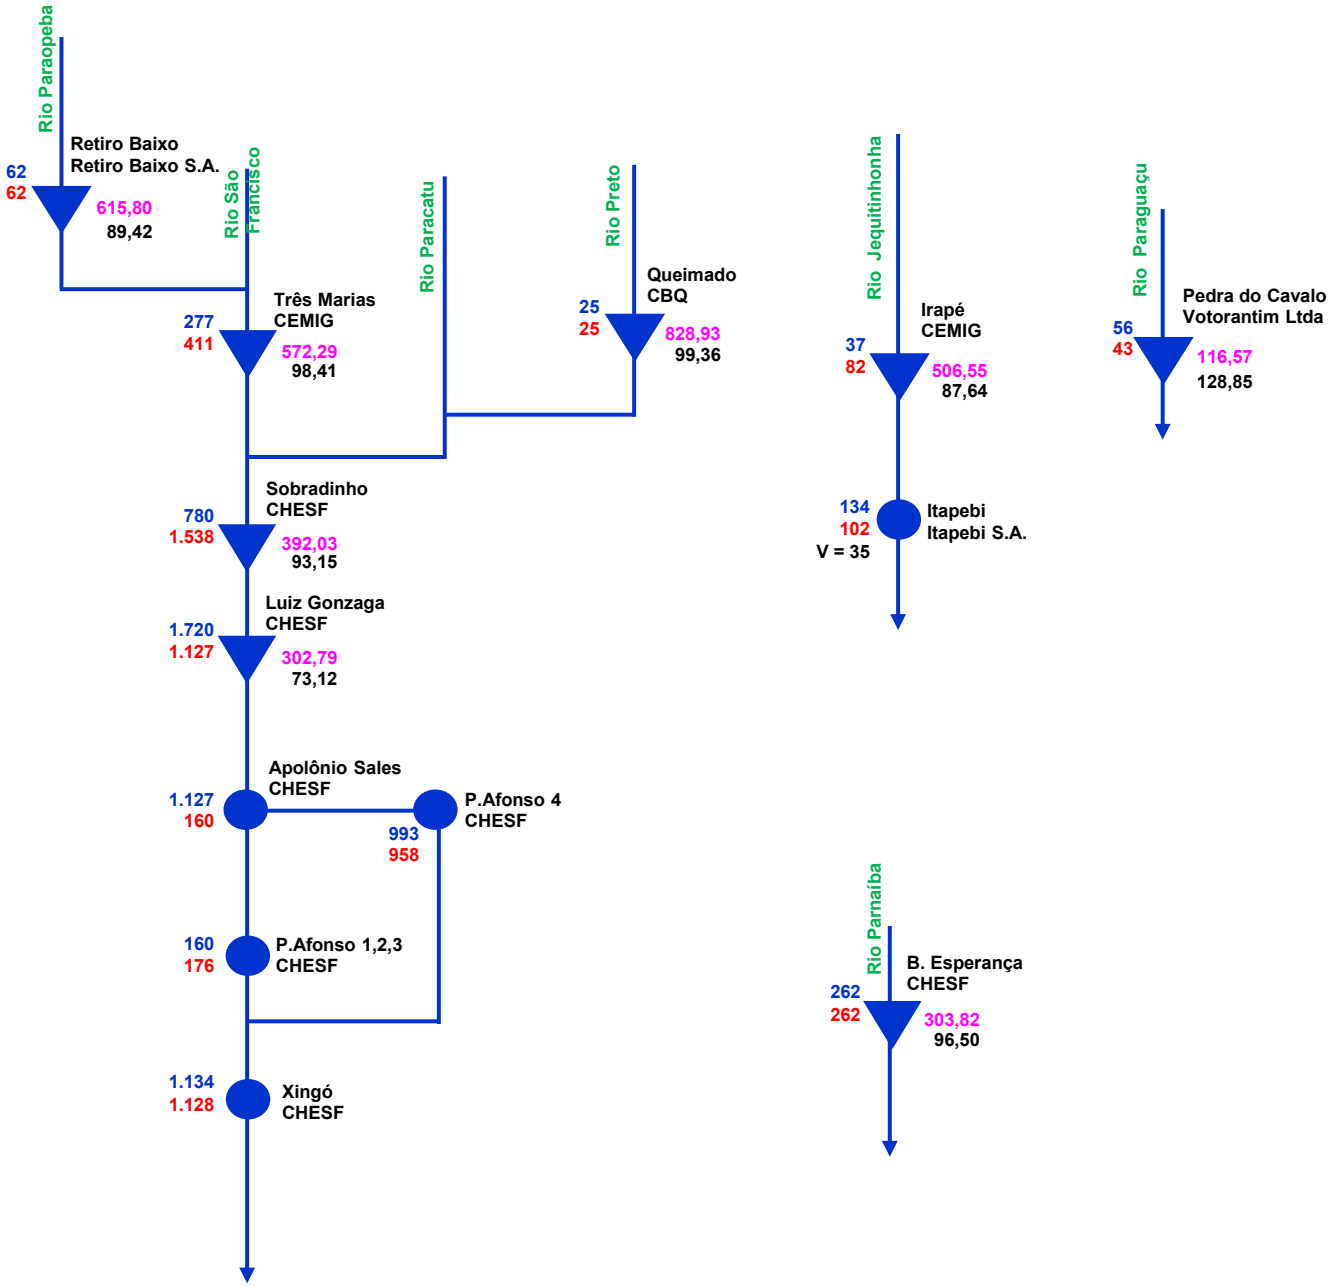

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	93,5	41	56	56	3.623	0
Parnaíba	96,3	64	74	74	104	0

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	38,03%	---	---	---
GRANDE	25,86%	---	---	---
TIETÊ	5,77%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,38%	2,19%	---	---
PARANÁ	1,66%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,19%	---	---	---
PARAGUAI	0,38%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,25%	---	1,82%	---
IGUAÇU	---	58,72%	---	---
JACUÍ	---	15,44%	---	---
URUGUAI	---	22,11%	---	---
CAPIVARI	---	1,54%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,92%	---	96,74%	---
PARNAÍBA	---	---	0,53%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,90%	---
TOCANTINS	15,77%	---	---	95,69%
AMAZONAS	0,78%	---	---	4,31%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN

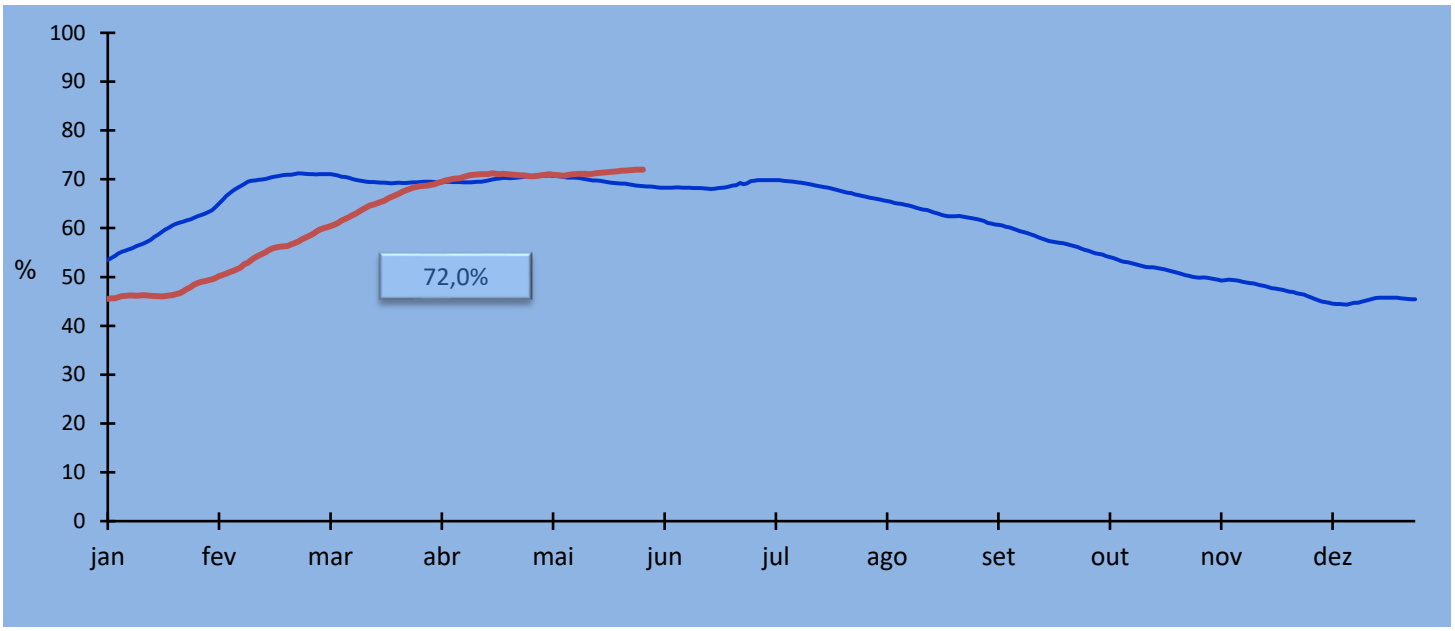


9.2 - Sul

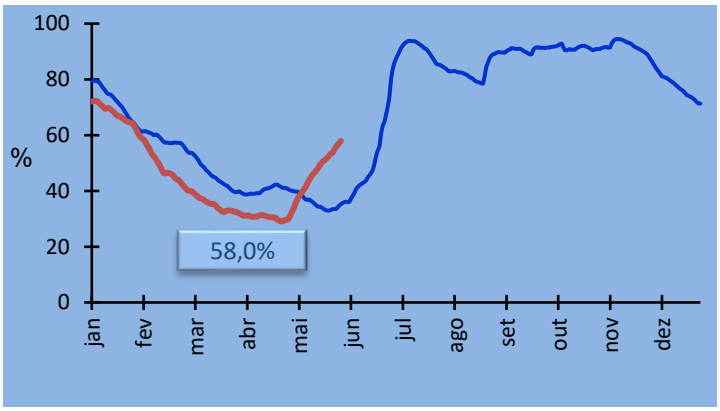


9.3- Sudeste/Centro-Oeste

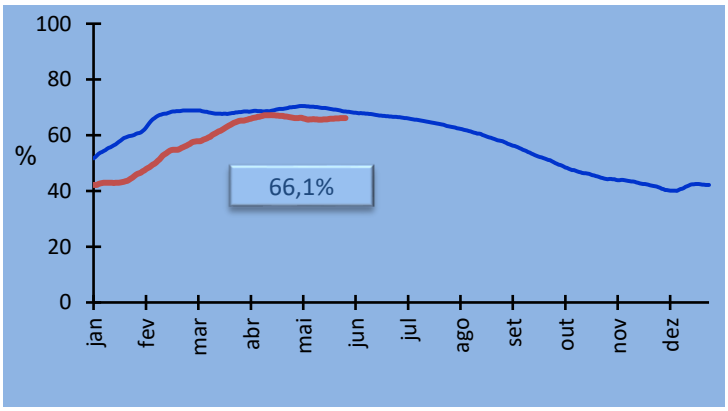

9.4 - Nordeste

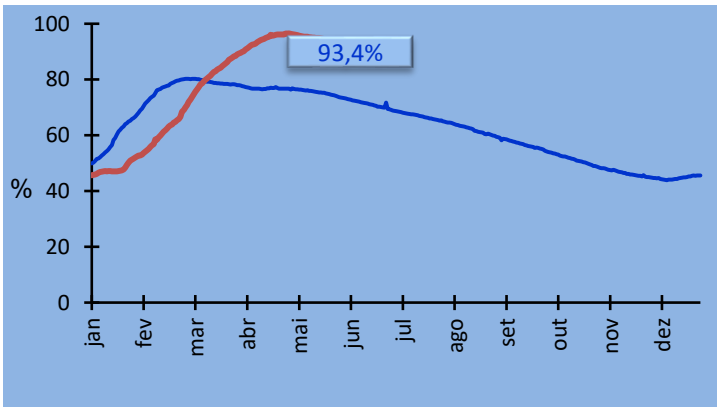

9.5- Norte

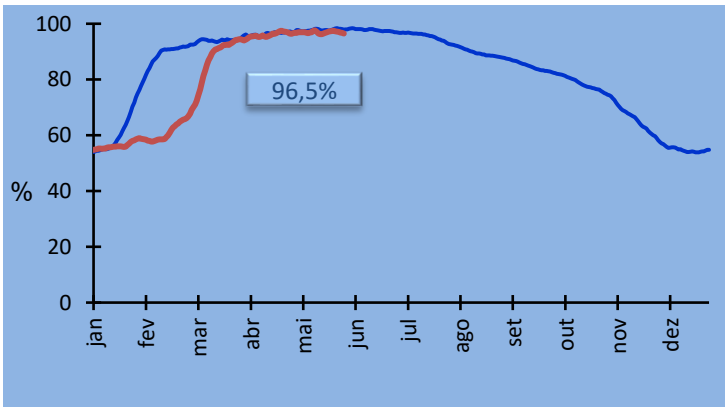

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.