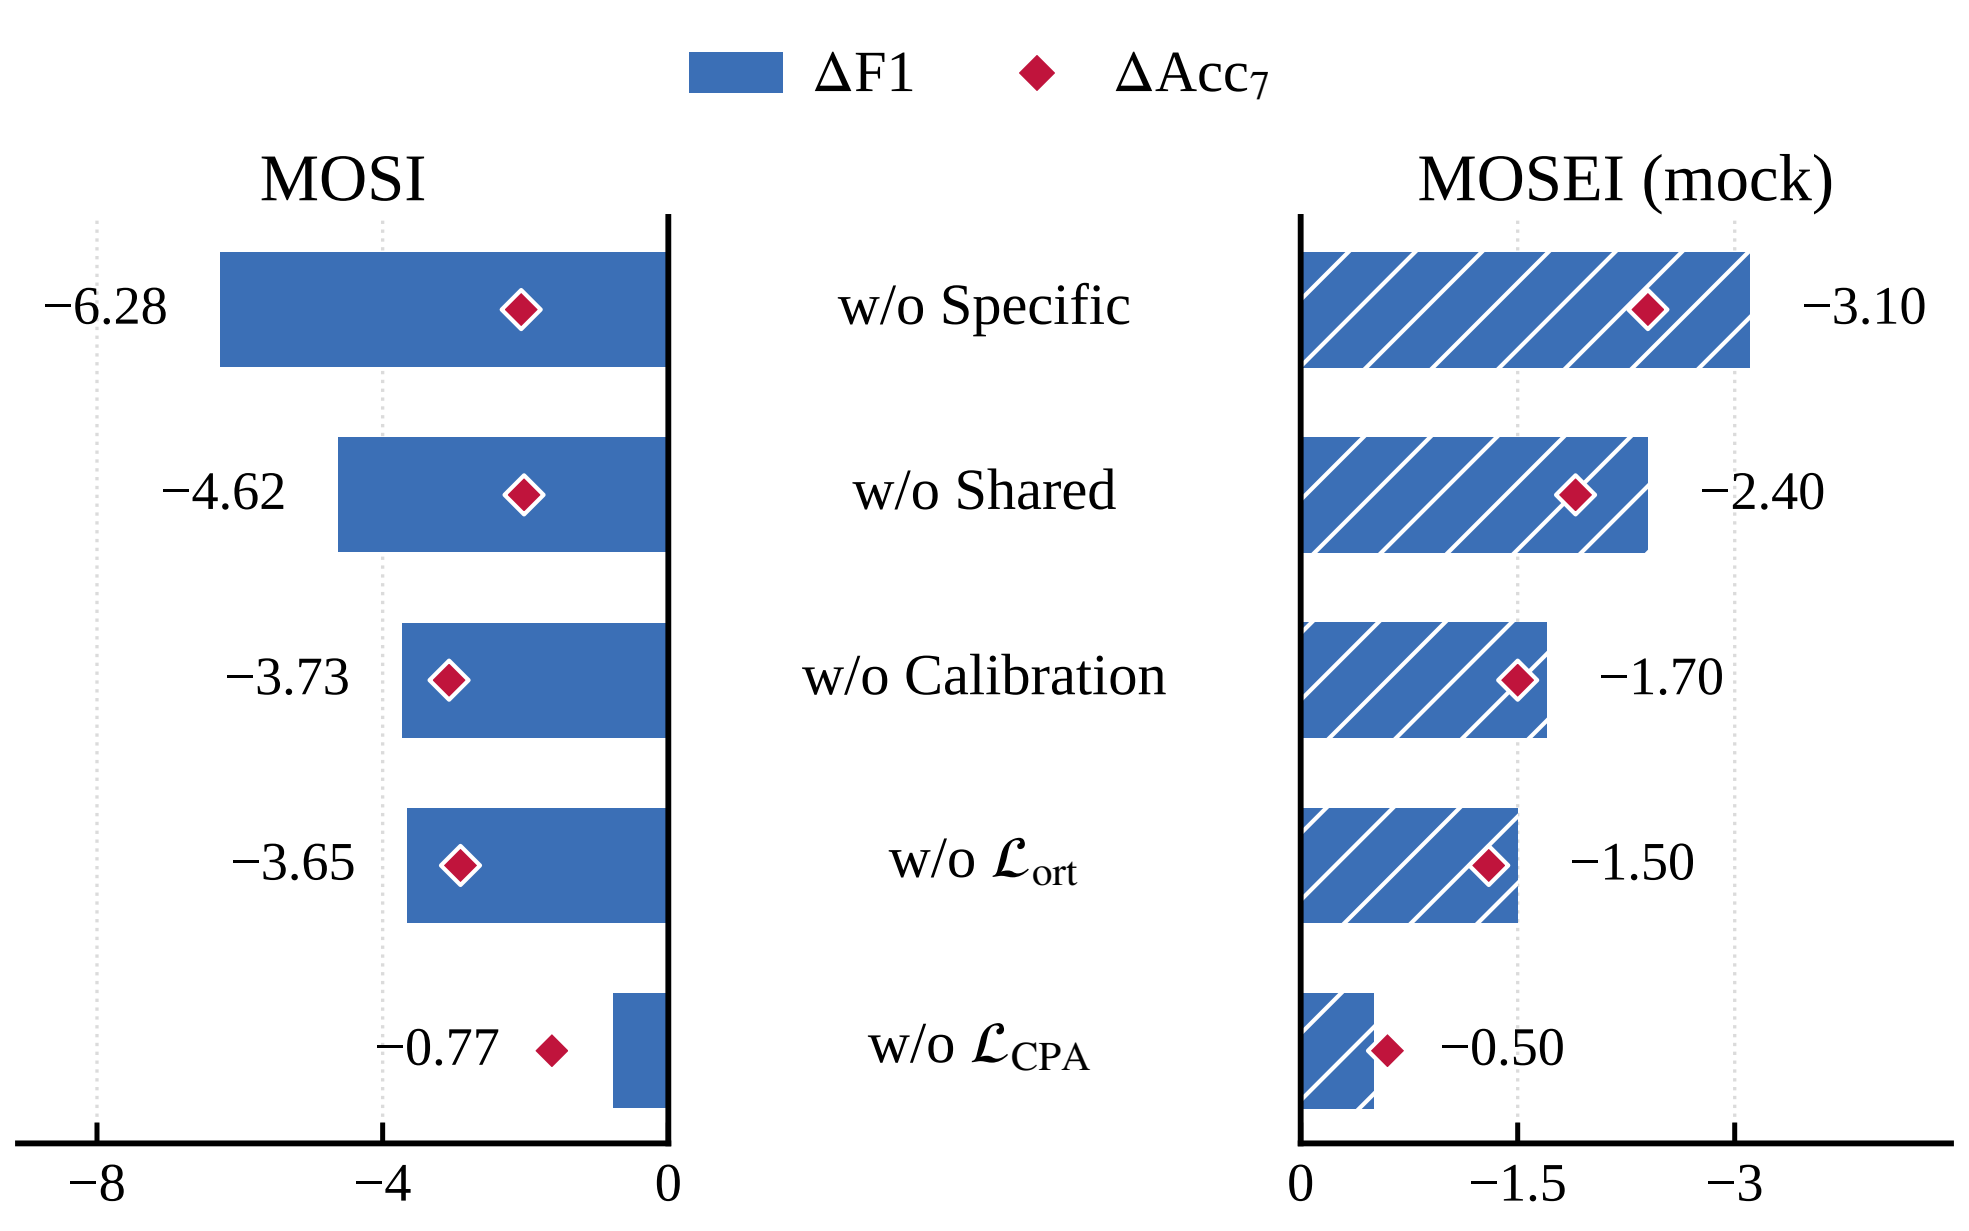
ΔF1
ΔAcc7
MOSI
MOSEI (mock)
−6.28
w/o Specific
−3.10
−4.62
w/o Shared
−2.40
−3.73
w/o Calibration
−1.70
−3.65
w/o $\mathcal{L}_{\text{ort}}$
−1.50
−0.77
w/o $\mathcal{L}_{\text{CPA}}$
−0.50
−8
−4
0
0
−1.5
−3