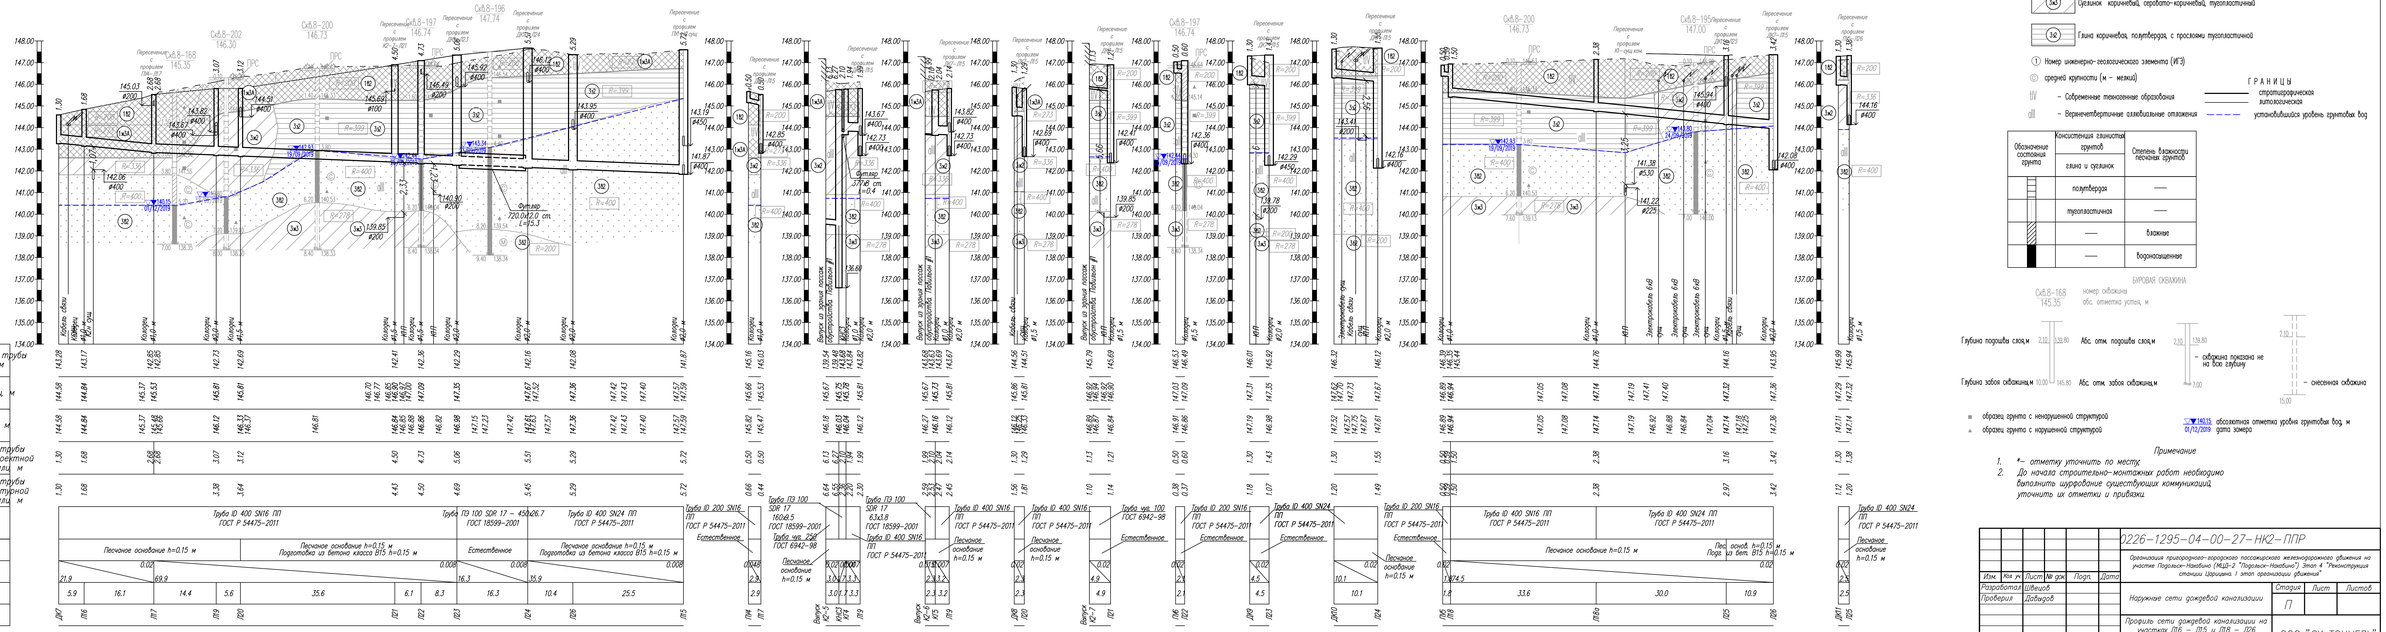
М 1:500 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
Проектная отметка низа трубы или низа лотка колодца, м
Проектная отметка земли, м
Натурная отметка земли, м
Глубина заложения лотка трубы или лотка колодца от проектной отметки поверхности земли, м
Глубина заложения лотка трубы или лотка колодца от натурной отметки поверхности земли, м
Обозначение трубы и тип изоляции
Основание
Уклон, о/оо; длина, м
Расстояние, м
Номер колодца точки, угла поворота
Песчаное основание h=0.15 м
Песчаное основание h=0.15 м Подготовка из бетона класса В15 h=0.15 м
Естественное
Песчаное основание h=0.15 м Подготовка из бетона класса В15 h=0.15 м
Песчаное основание h=0.15 м
Пес. основ. h=0.15 м Подг. из бет. В15 h=0.15 м
Труба ID 400 SN16 ПП ГОСТ Р 54475-2011
Труба ПЭ 100 SDR 17 – 450x26.7 ГОСТ 18599-2001
Труба ID 400 SN24 ПП ГОСТ Р 54475-2011
Труба ПЭ 100 SDR 17 160x9.5 ГОСТ 18599-2001
Труба ПЭ 100 SDR 17 63x5.8 ГОСТ 18599-2001
Труба чуг. 200 ГОСТ 6942-98
Труба чуг. 100 ГОСТ 6942-98
Выпуск из трубы поросят, сопрягается тобольским П
Выпуск К2-5 К15
Выпуск К2-6 К16
Выпуск К2-7 К17
Futляр 720x12.0 ст. L=15.1
Futляр 377x8 ст. L=0.4
Futляр 377x8 ст. L=0.4
Кабель связи
Электрокабель 6кВ
Электрокабель 6кВ
Электрокабель 6кВ
Колодец ø1.5 м
Колодец ø2.0 м
Колодец ø2.5 м
Колодец ø3.0 м
Колодец ø4.0 м
Колодец ø4.5 м
Колодец ø5.0 м
Пересечение с проектным ПК+85
Пересечение с проектным ПК+87
Пересечение с проектным ПК+94
Пересечение с проектным ПК+95
Пересечение с проектным ПК+98
Пересечение с проектным ПК+99
Пересечение с проектным ПК+101
Пересечение с проектным ПК+103
Пересечение с проектным ПК+104
Пересечение с проектным ПК+105
Пересечение с проектным ПК+106
Пересечение с проектным ПК+107
Пересечение с проектным ПК+108
Пересечение с проектным ПК+109
Пересечение с проектным ПК+110
Пересечение с проектным ПК+111
Пересечение с проектным ПК+112
Пересечение с проектным