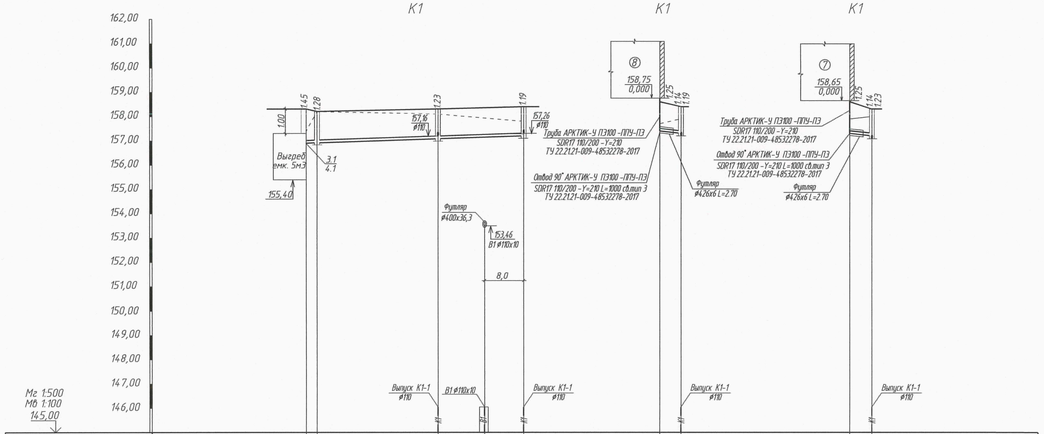

	К1	К1	К1	К1	К1	К1
Проектная отметка низа или лотка трубы, м	156,85 / 156,87	157,07	157,15	157,21	157,35 / 157,26 / 157,27	157,25 / 157,16 / 157,07
Проектная отметка земли, м	158,30 / 158,15	158,30	158,09	158,40	158,60 / 158,40	158,55 / 158,30 / 158,09
Натурная отметка земли, м	157,79 / 158,16	158,09	157,82		157,72 / 157,82	157,90 / 158,09
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба полимерная KORSIS PROTEKT DN/OD 160 SN24 ТУ 22.21.21-054-73011750-2017				Труба АРКТИК-У ПЭ100 -ППУ-ПЭ SDR17 110/200 -Y-210 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017	Труба АРКТИК-У ПЭ100 -ППУ-ПЭ SDR17 110/200 -Y-210 ТУ 22.21.21-009-48532278-2017
Основание	Естественное				Гравийное плоское с подготовкой из песка h=15см серия 3.008.9-6/86	Гравийное плоское с подготовкой из песка h=15см серия 3.008.9-6/86
Уклон,%; длина, м	8,0 / 44,40				20 / 4,5	20 / 4,5
Расстояние, м	2,2 / 24,70	17,50			4,3	4,5
Номер колодца, точки, угла поворота	Выгреб емкостью 5м3 23	22	21		Пост охраны 21	Модульный пункт обогрева 22

Ведомость колодцев сетей К1,К1н

№ колодца по плану	Тип колодца по грунтовым условиям	№ колодца по тип. проекту	Основные размеры, мм: D	hп / h	Hр	H1	ø hг / hг	Материал	Количество	Объем основных конструкций м³	Объем бетона на гидроизоляцию м³	Общий объем бетона м³	№ типового проекта
К1													902-09-22.84 а.о.ВсТ II
18	I	КСП-4	1000	200 / —	1500	2090	700 / 390	ж.б.	1	1,04	0,05	1,09	902-09-22.84-КЖИ(1-3) Ст-03, m=16,70 кг. Лист 1
21	I	КСП-1	1000	200 / —	600	1190	700 / 390	ж.б.	1	0,71	0,05	0,76	902-09-22.84-КЖИ.ст Ст. m=6,60 кг. Лист 1
22	I	КСП-1	1000	200 / —	600	1230	700 / 430	ж.б.	1	0,71	0,06	0,77	902-09-22.84-КЖИ.ст Ст. m=6,60 кг. Лист 1
23	I	КСП-1	1000	200 / —	600	1280	700 / 480	ж.б.	1	0,71	0,07	0,78	902-09-22.84-КЖИ.ст Ст. m=6,60 кг. Лист 1
К1н													902-09-22.84 а.о.ВсТ II
19	I	КСП-1	1500	200 / —	600	1370	700 / 570	ж.б.	1	0,71	0,08	0,78	902-09-22.84-КЖИ.ст Ст. m=6,60 кг. Лист 1

Примечание:

УПМ- ОТМЕТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Салапанова				27.09.19
Проверил	Салакова				27.09.19
Нач.ПК	Куанов				27.09.19
Нач.ОСО	Башкиров				27.09.19
Н.контроль	Понарцева				27.09.19
ГИП	Ермолич				27.09.19

0224 – 0 – НК

«Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2 «Подольск - Нахабино»)

Этап 2 «Реконструкция станции Подольск. 1 этап организации движения»
Пункт вдоль локомотивных фигурд. Подключение к сетям канализации

Профили сети К1.
Перепады в колодцах №8,11,12,16

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

"Сибжелдорпроект" – филиал АО "Росжелдорпроект"

Формат А4х5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.