

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА г. Москвы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем
«МОСВОДОСТОК»

119017, Москва, Новокузнецкая ул., 26/8 стр. 1

тел.: (495) 953-29-01

20.12.2019 № 01-11-23080

На № МГТ-33-9380 от 02.12.2019 г.

Первому заместителю
Генерального директора
АО «Мосгипротранс»
Сухареву М.А.

Уважаемый Максим Алексеевич!

В ответ на Ваше обращение по вопросу выдачи технических условий вх.№2085-19 от 17.12.2019г. на переустройство (сохранность) сетей дождевой канализации, попадающих в зону строительства объекта: «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская(вкл.) — Москва-Товарная-Курская—Карачарово(искл.) со строительством дополнительных главных путей» в районе ул. Международная 10с1, сообщаем следующее.

1.Обеспечить сохранность дождевой канализации d=1000мм, попадающей в зону производства работ, предусмотреть мероприятия по усилению и реконструкции, при необходимости переложить с учетом технической зоны.

2.Предусмотреть переключение существующих сетей дождевой канализации, подлежащих переустройству, на проектируемую дождевую канализацию.

3.Выполнить благоустройство прилегающей территории. Вертикальной планировкой исключить подтопление проезжей части, пешеходной зоны, прилегающей территории. По окончании строительства предусмотреть реконструкцию колодцев в границах стройплощадки с выводом их на отметки планировки при выполнении благоустройства территории.

4.Предусмотреть переустройство дождеприемных веток и колодцев с установкой опорных плит.

Люки смотровых и решетки дождеприемных колодцев, попадающих в границы устройства и восстановления твердых покрытий (газона) вывести на

АО «Мосгипротранс»

Вх. 10399 от 20.12.19

отметки планировки с устройством опорных плит (на см. колодцах - УОП-6 или ОП-1К, на дождеприемных - ОП-1Д) и заменой чугунного оборудования (на см. кол. - люки типа "ТМ" или "Т", на д/пр кол. - реш. "ДМ" или "ДБ-2").

5.Сети дождевой канализации, попадающие в границы строительной площадки принять на сохранность с оформлением акта приема-передачи с обеспечением водоотведения с проезжей части.

6.Исключить попадание строительного мусора, грунта, загрязненного стока в дождевую канализацию.

7.При проектировании дождевой канализации предусматривать расположение смотровых колодцев вне проезжей части (согласно МГСН 1.01 - 99) с возможной прокладкой трассы по линии борта и установкой совмещенных дождеприемных и смотровых колодцев с боковым приемом.

8.Стройгенплан и ПОС представить на рассмотрение в ГУП "Мосводосток".

9.Конструктивные чертежи с мероприятиями по сохранности и усилению дождевой канализации представить на согласование.

Объемы работ по перекладке (реконструкции) сетей дождевой канализации определить проектом. Проектную документацию на стадии ПД представить на рассмотрение в ГУП "Мосводосток" до прохождения МГЭ.

10.Заключить договор водоотвода с ГУП «Мосводосток» на период строительства.


Приложение- схема 1л.

**Заместитель главного инженера-
начальник управления**



А.А. Захаров

Схема подключения к ТУ ГУП "Мосводосток" №2085/19

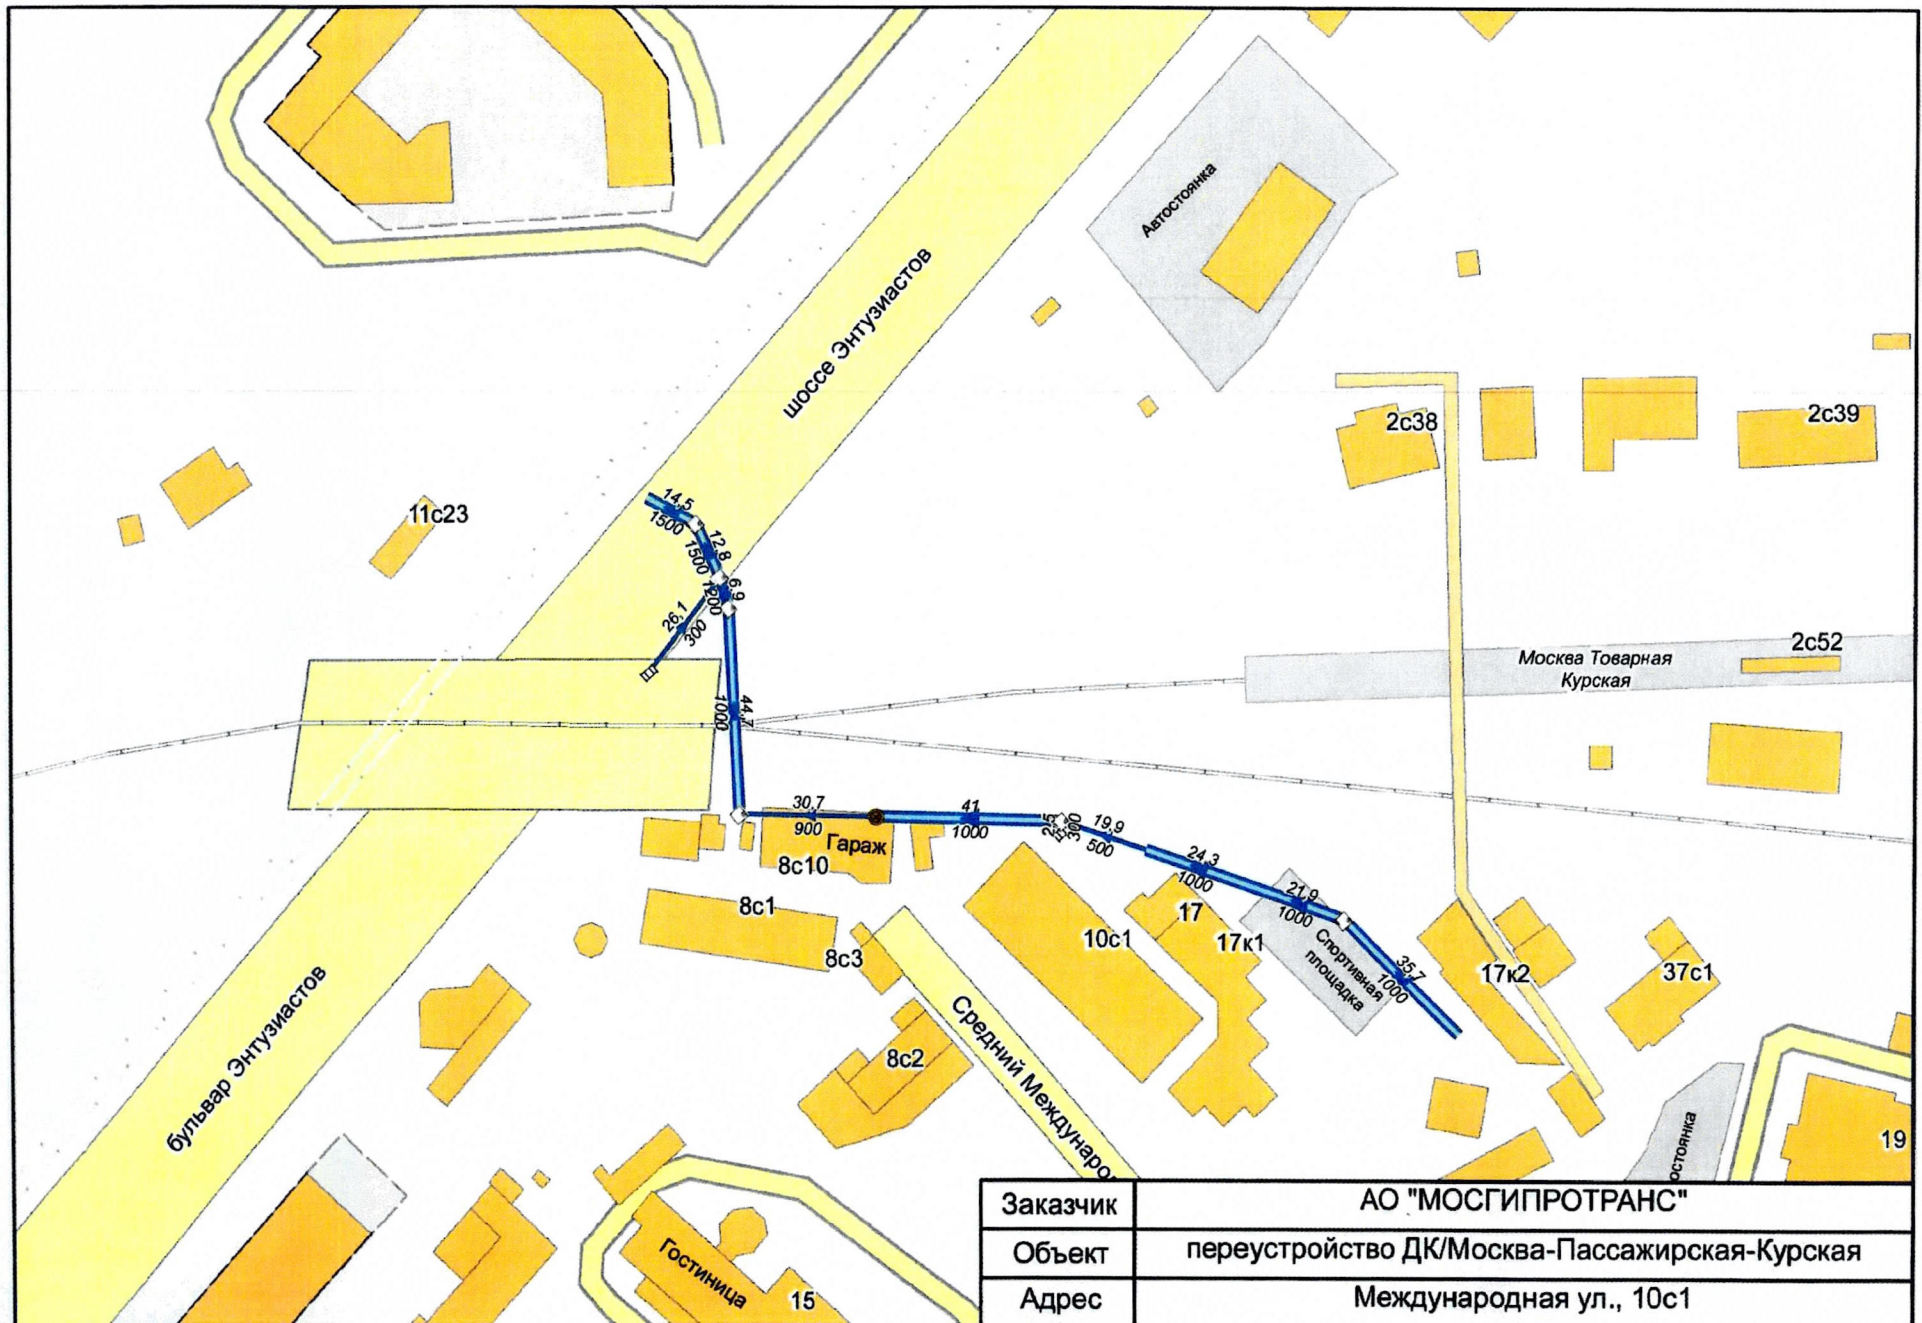

Заказчик	АО "МОСГИПРОТРАНС"
Объект	переустройство ДК/Москва-Пассажирская-Курская
Адрес	Международная ул., 10с1