

PLCnext - Backup y restore de binarios sobre tarjeta SD

Phoenix Contact

Marzo de 2026

Contenido

1	Alcance	4
2	Requisitos	4
3	Procedimiento	4
3.1	Backup.....	4
3.2	Habilitación tarjeta SD	5
3.3	Restore.....	5

1 Alcance

El presente documento pretende guiar al usuario para copiar los binarios de una aplicación desarrollada para PLCnext Technology, y restaurar los binarios en una tarjeta SD para posteriormente usarla en otro dispositivo PLCnext.


2 Requisitos

- Es condición necesaria que tanto el PLC de donde se obtienen los binarios, como el o los PLCs en los que se instalará la tarjeta SD, deben de tener **la misma versión de firmware**.
- Cliente de SFTP (en el ejemplo de esta guía se usa WinSCP).

3 Procedimiento


3.1 Backup.

1. Cargar el proyecto sobre el dispositivo PLCnext, desde PLCnext Engineer.
2. Conectarse con el cliente SFTP y realizar una copia de los binarios desde el directorio `/opt/plcnext/projects/PCWE` en el host.

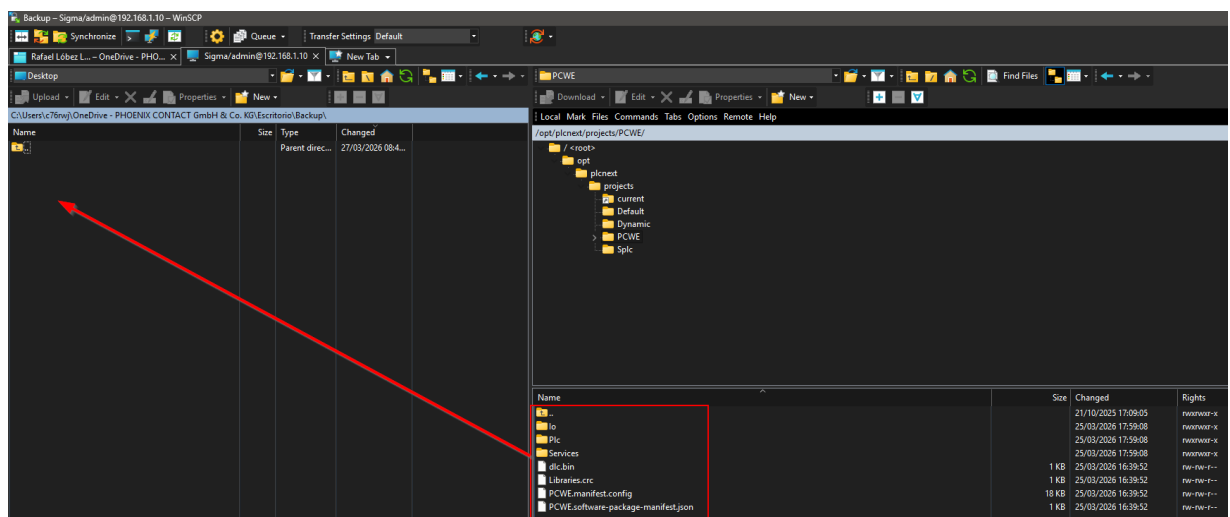

3.2 Habilitación tarjeta SD


1. En el WBM del PLCnext, habilitar la SD en el apartado Security.

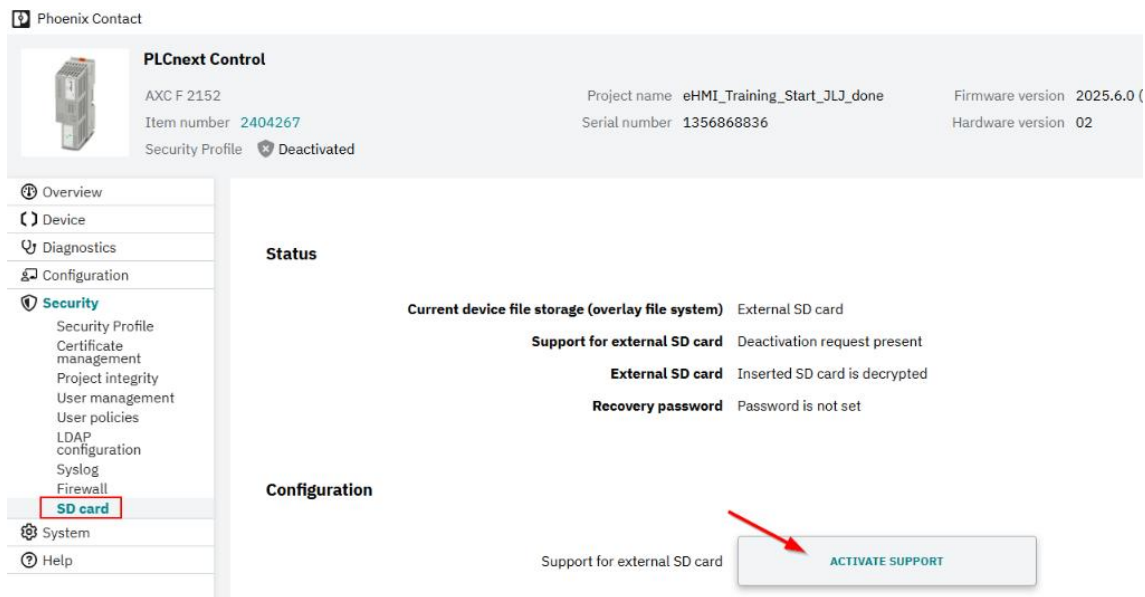

2. Insertar tarjeta SD, y reiniciar el PLC para que la detecte.

3.3 Restore

1. Restaurar los binaries copiados previamente en el host, al directorio /opt/plcnext/projects/PCWE.

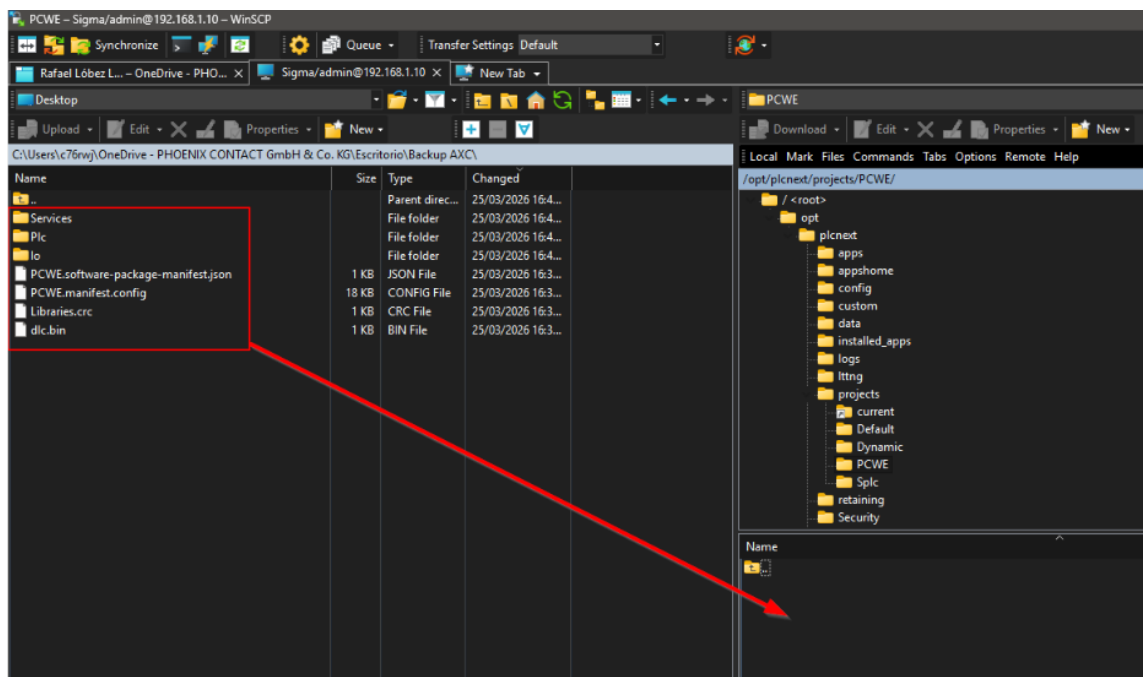

2. Una vez se inicien/reinicien los PLCs con las respectivas SDs restauradas, la aplicación se ejecutará en los diferentes PLCs.