Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía
Gobierno de Chile

Resumen ejecutivo

El presente reporte analiza una ventana móvil de 12 meses y los compara con los 12 meses inmediatamente anteriores. Además, en el caso particular de la generación típica compara con una fecha fija previa al ingreso masivo de sistemas de almacenamiento (BESS).

Es posible encontrar otros reportes de la División de Mercados Eléctricos en la siguiente página web: Reportes Mercados

Indicadores clave

CMG promedio
61,25 $/kWh

Spread máximo
61,76 $/kWh

El costo marginal promedio durante este período fue de 61,25 $/kWh, alcanzando su máximo de 97,18 $/kWh en 2025-02.

El spread de CMG entre horas solares y no solares registró un máximo de 61,76 $/kWh en la barra Crucero 220kV , mientras que en la barra Puerto Montt 220kV el valor ascendió a 3,47 $/kWh $/kWh. Esta última barra presenta la mayor variabilidad estacional de costos marginales, donde meses con baja disponibilidad de recurso hídrico presentan desacoples económicos y costos mayores respecto otras zonas del país.

Vertimiento total
6.204.764 mWh

Vertimiento máximo
259 mWh

Entre enero y diciembre de 2025, la energía total vertida asciende a 6.204.764 MWh, destacando el caso de la central solar ceme 1, que redujo sus inyecciones en un total de 259 mWh durante el periodo de estudio.

Este resultado se enmarca en un contexto de expansión sostenida de la generación solar en el norte del sistema, cuya capacidad de evacuación continúa siendo el principal cuello de botella operacional.

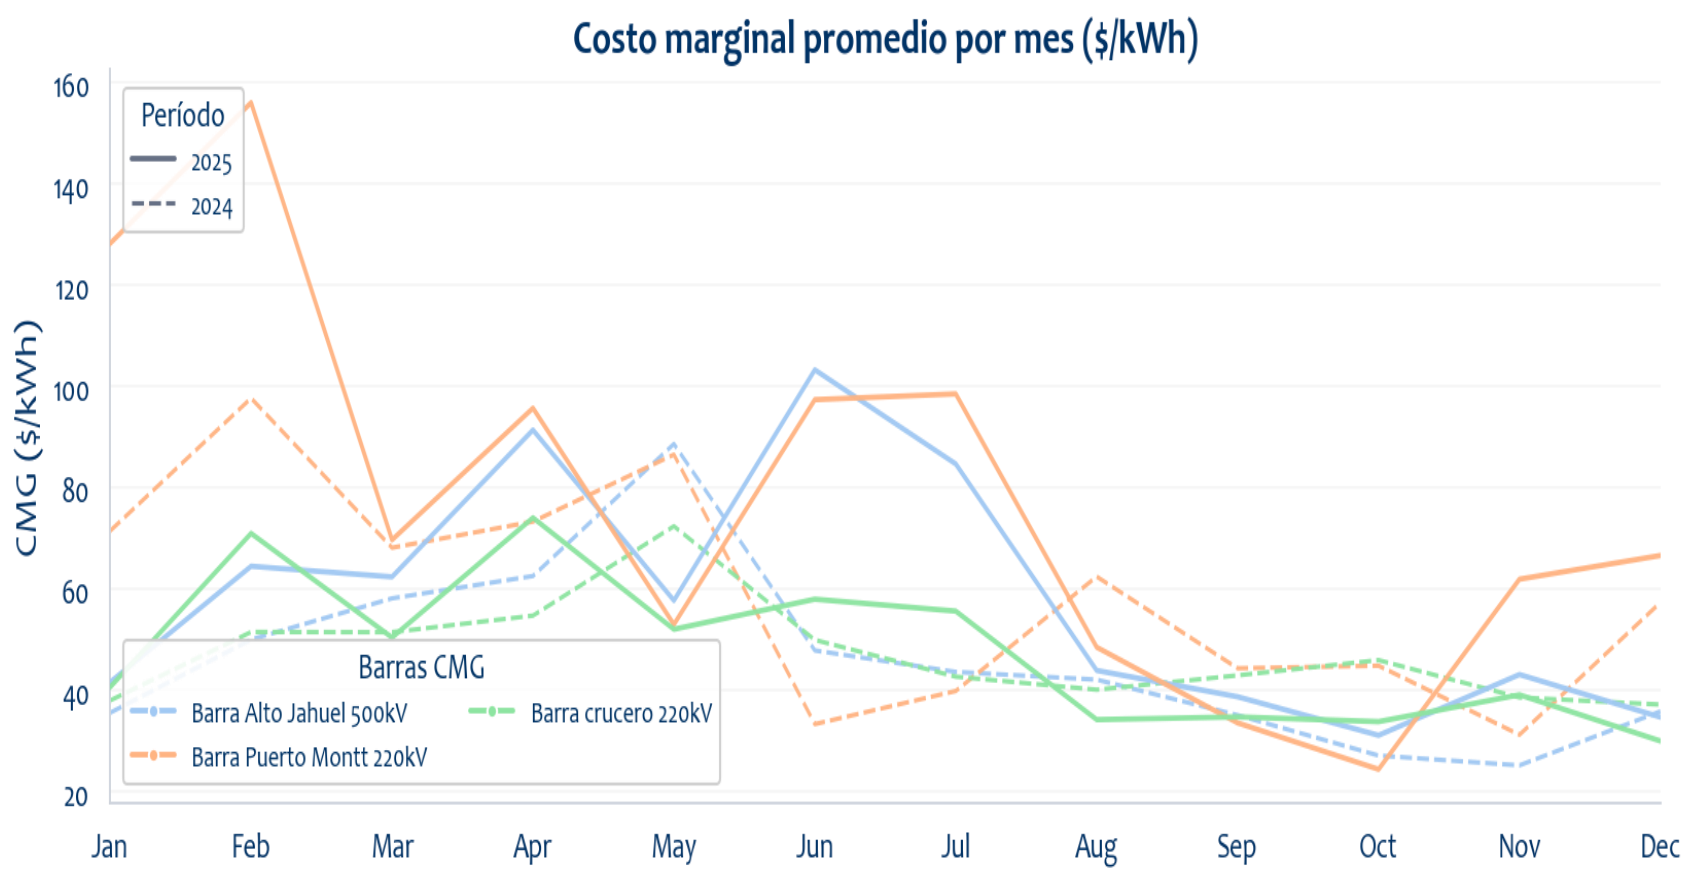

Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía
Gobierno de Chile

Señales de mercado para el inversionista

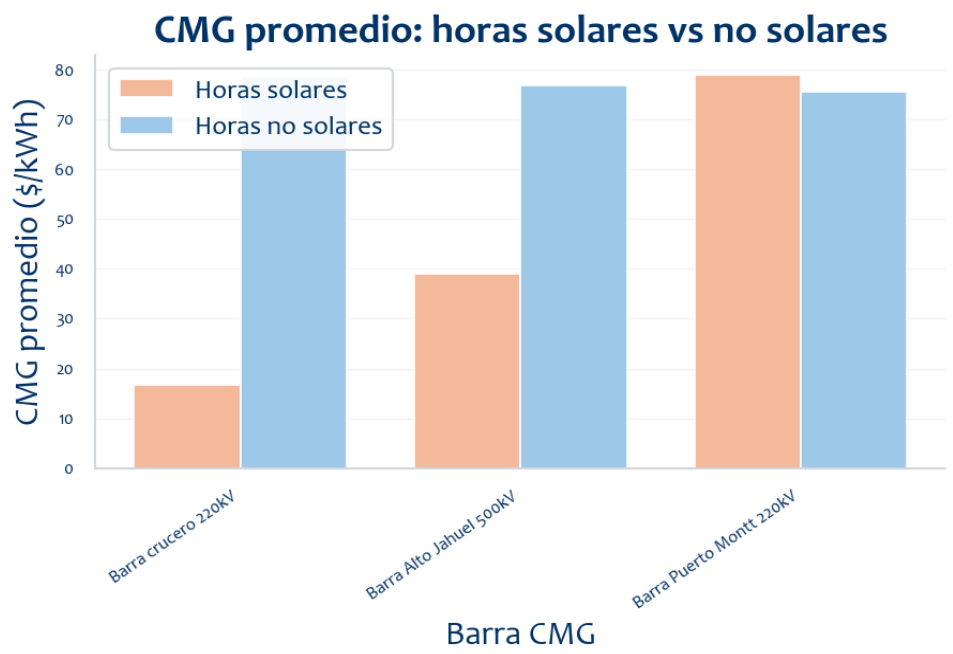

El spread entre el costo marginal en horas solares y no solares constituye la señal de precio más relevante para evaluar la rentabilidad de activos de almacenamiento. Durante 2025 esta diferencia se mantuvo estructuralmente elevada en las barras del norte y centro del sistema, respecto de la zona sur, donde el spread es significativamente menor.

Lo anterior es reflejo de la mayor concentración de generación solar en la zona norte del país y su efecto depresor sobre el precio diurno. Este diferencial sostenido confirma el atractivo económico del almacenamiento en barras con alta penetración renovable, especialmente solar.

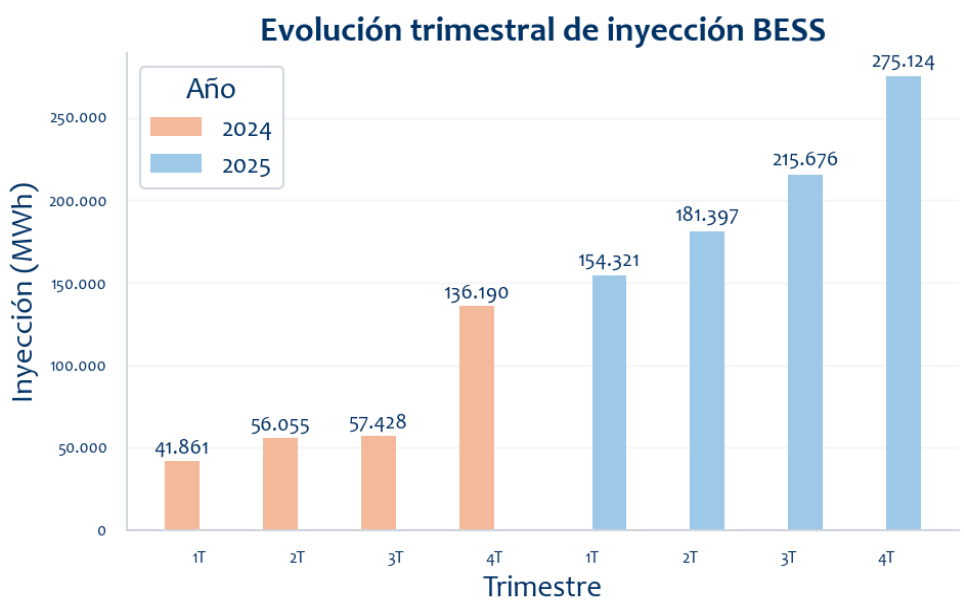

La inyección de energía por parte de sistemas BESS muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, llegando a un acumulado de 275.124 MWh al fin del cuatro trimestre.

Al comparar con 2024, la expansión es evidente en todos los trimestres. Esta trayectoria es consistente con la señal de spread que entrega el mercado: a mayor diferencial de precio día/noche, mayor el incentivo para cargar en horas solares y descargar en horarios no solares.

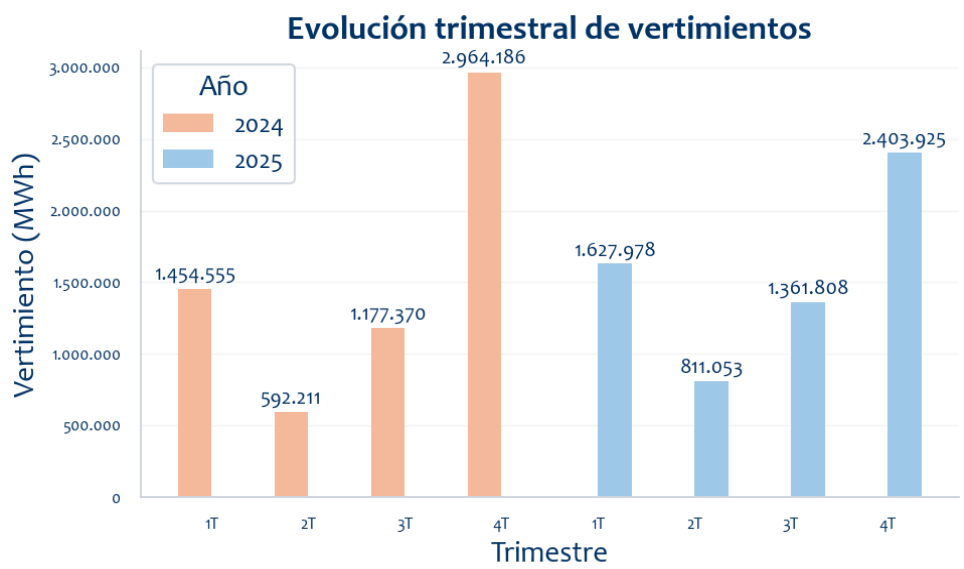

Los 3 primeros trimestres del 2025 superaron sus homólogos del 2024 en cuanto a la energía renovable reducida. No obstante, al comparar los últimos trimestres de ambos años, se observa una disminución de estas reducciones, lo que se condice con el acelerado aumento de la participación BESS en el sistema. Sin embargo, aún falta tiempo para poder concluir de manera certera que esta tecnología esté generando la tendencia a la baja.

Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía

Gobierno de Chile

Perfil de generación

La presente sección profundiza en el análisis de los vertimientos de energía renovable y el perfil de generación registrados durante 2025. Para dimensionar la evolución del fenómeno, se presentan dos perfiles diarios típicos de generación correspondientes a fechas de referencia distintas dentro del período —2025-09-13 y 2022-01-24— lo que permite observar cómo la participación de cada tecnología en la curva de carga varía según la estación y las condiciones del sistema. La comparación entre ambos perfiles ilustra el rol creciente del almacenamiento BESS en la gestión de la rampa vespertina, así como la persistencia de la generación solar como principal fuente de excedentes en horas centrales del día.

Fecha de referencia: 2025-09-13

Fecha de referencia: 2022-01-24

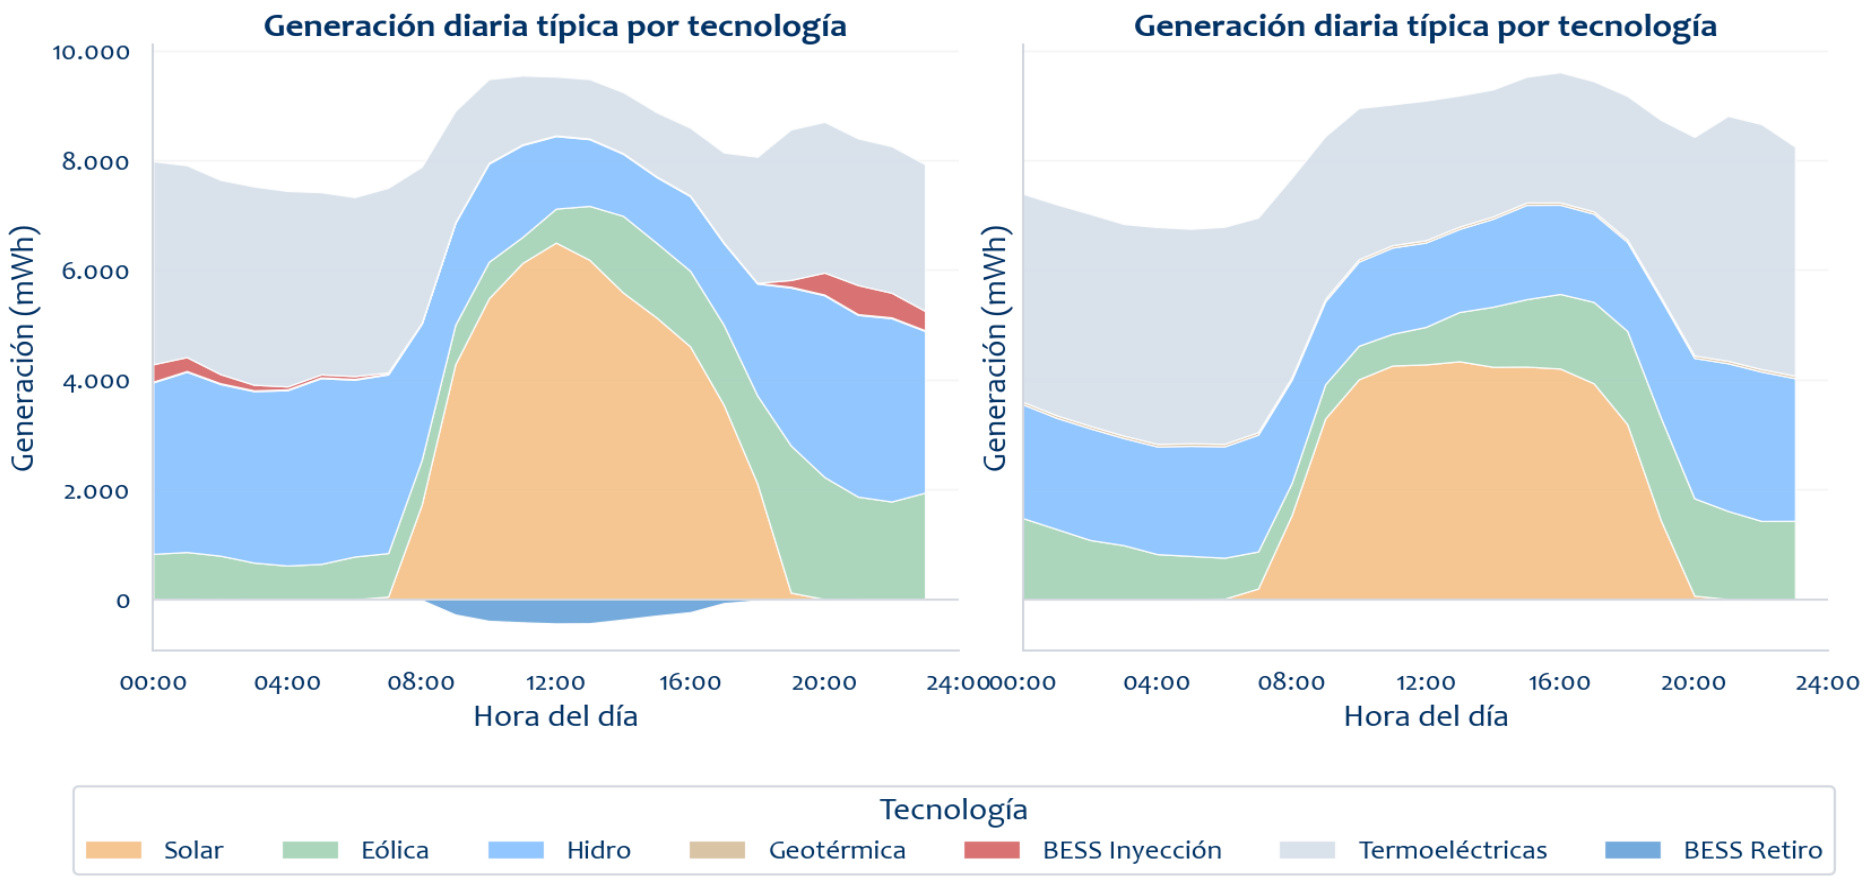

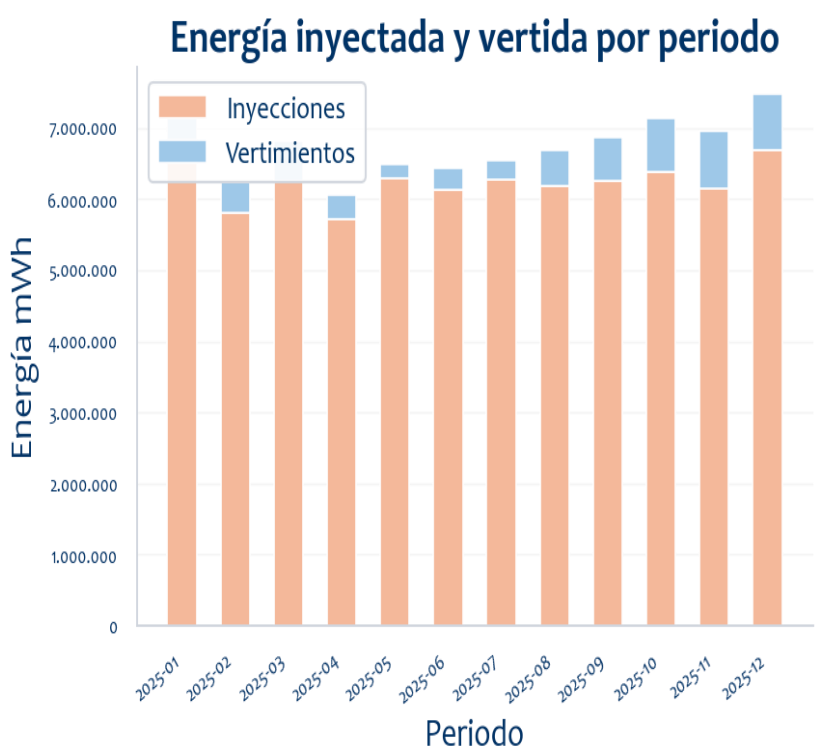

Empresas con mayores vertimientos de energía renovable

Nombre central	Tecnología	Vertimiento (mWh)
Ceme 1	Solar	259.127
Campos Del Sol	Solar	242.573
Sol Del Desierto	Solar	235.521
Guanchoi	Solar	210.370
Finis Terrae	Solar	206.644
Las Salinas	Solar	178.591
Malgarida	Solar	170.691
El Romero	Solar	161.724
Luz Del Norte	Solar	158.951
Diego De Almagro Sur	Solar	151.403