Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía
Gobierno de Chile

Resumen ejecutivo

Indicadores clave

CMG promedio
61,25 $/kWh

Spread máximo
61,76 $/kWh

Vertimiento total
6.204.764 mWh

Vertimiento máximo
259 mWh

Entre enero y diciembre de 2025, la energía total vertida asciende a 6.204.764 mWh, destacando el caso de la central solar ceme 1, que redujo sus inyecciones en un total de 259 mWh mWh durante el periodo de estudio.

Este resultado se enmarca en un contexto de expansión sostenida de la generación solar en el norte del sistema, cuya capacidad de evacuación continúa siendo el principal cuello de botella operacional.

El costo marginal promedio durante este período fue de 61,25 $/kWh, alcanzando su máximo de {{kpis.cmg_max}} $/kWh en 2025-02.

El spread de CMG entre horas solares y no solares registró un máximo de 61,76 $/kWh en la barra Charrúa 500kV , mientras que en la barra Puerto Montt 220 kV el valor ascendió a 3,47 $/kWh. La mayor variabilidad de costos marginales se concentra en la barra P.MONTT_____220. Destacándose además la tendencia al desacople económico entre los subsistemas centro-norte y sur que ha caracterizado al SEN en los últimos años.

El presente reporte analiza una ventana móvil de 12 meses y los compara con los 12 meses inmediatamente anteriores. Además, en el caso particular de la generación típica compara con una fecha fija previa al ingreso masivo de sistemas de almacenamiento (BESS).

Es posible encontrar otros reportes de la División de Mercados Eléctricos en la siguiente página web: Reportes Mercados

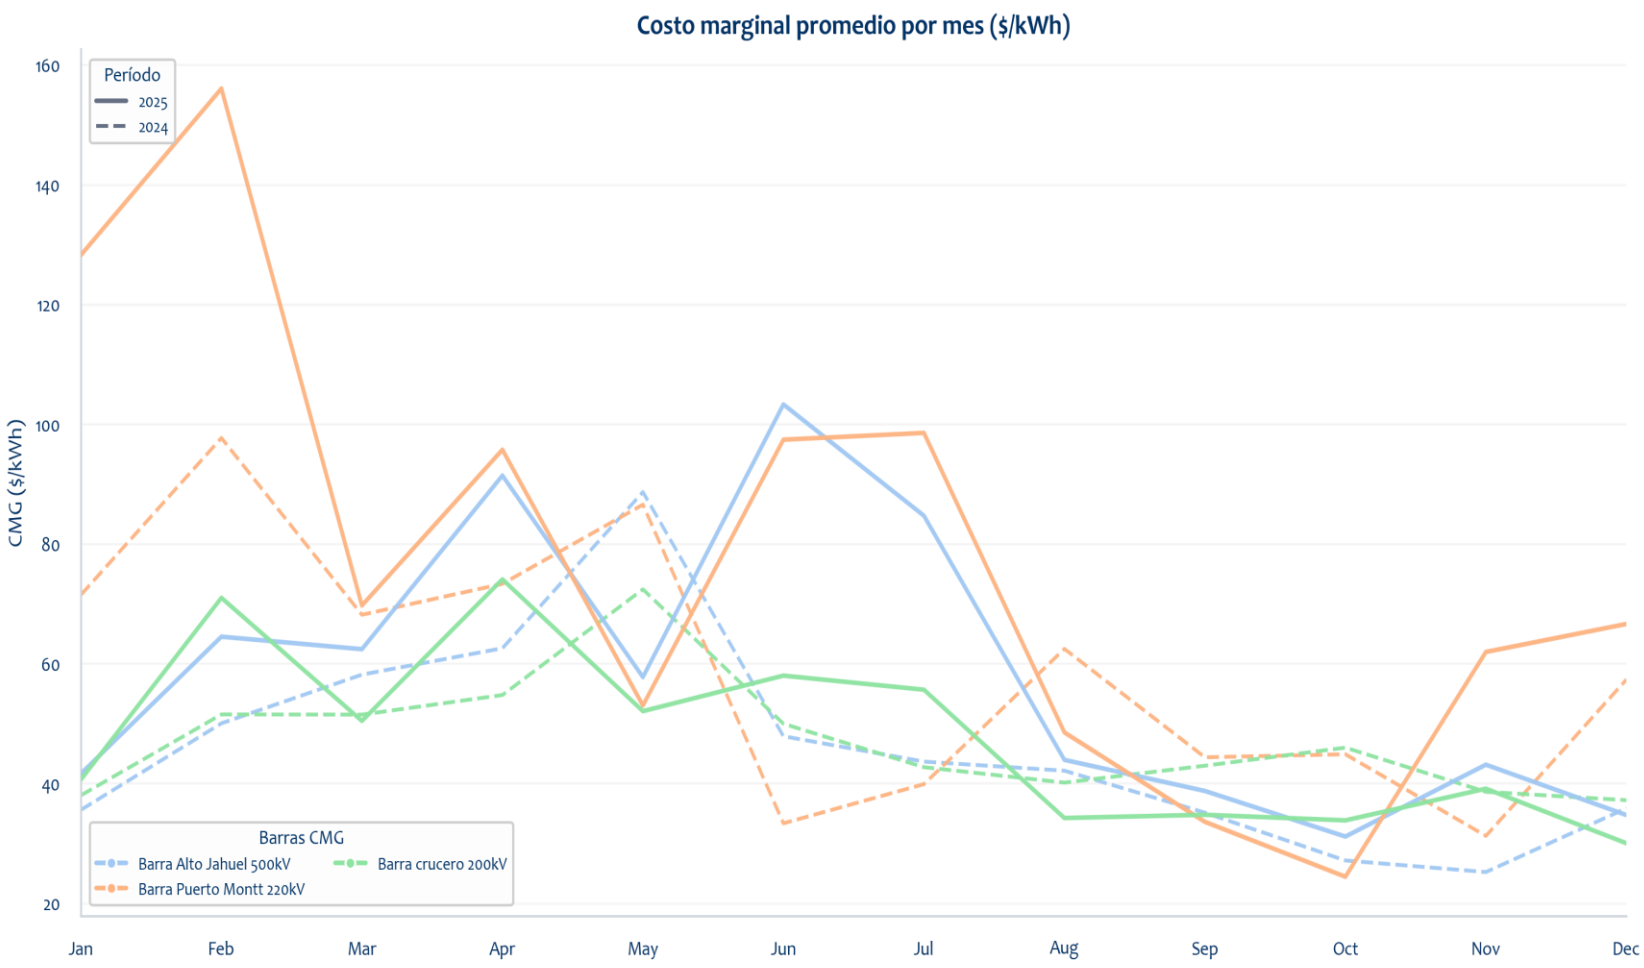

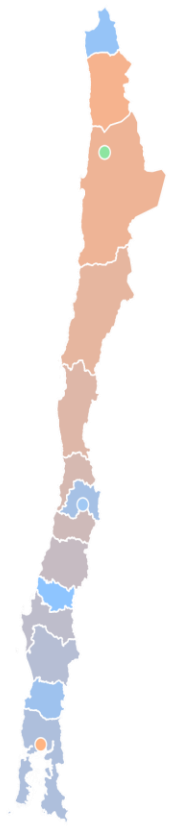

Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía
Gobierno de Chile

Señales de mercado para el inversionista

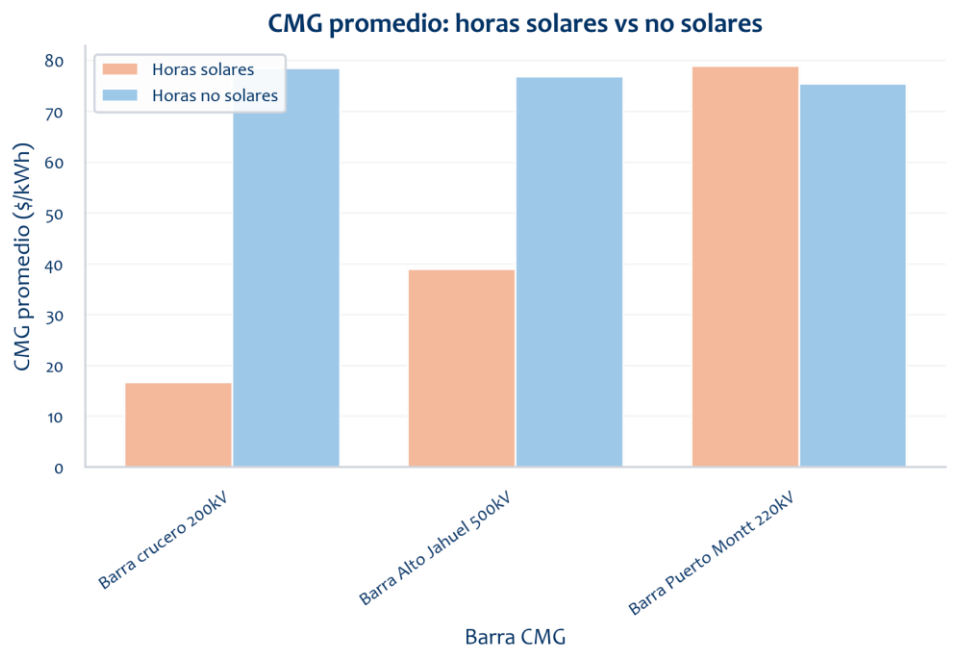

El spread entre el costo marginal en horas solares y no solares constituye la señal de precio más relevante para evaluar la rentabilidad de activos de almacenamiento. Durante 2025, esta diferencia se mantuvo estructuralmente elevada en las barras del norte y centro del sistema como se puede observar para la Barra Alto Jahuel 500 kV y Barra Crucero 220kV, mientras que en la Barra Puerto Montt 200kV el spread fue significativamente menor, reflejo de la mayor concentración de generación solar en esa zona en la zona norte del país y su efecto depresor sobre el precio diurno. Este diferencial sostenido confirma el atractivo económico del almacenamiento en barras con alta penetración renovable especialmente solar.

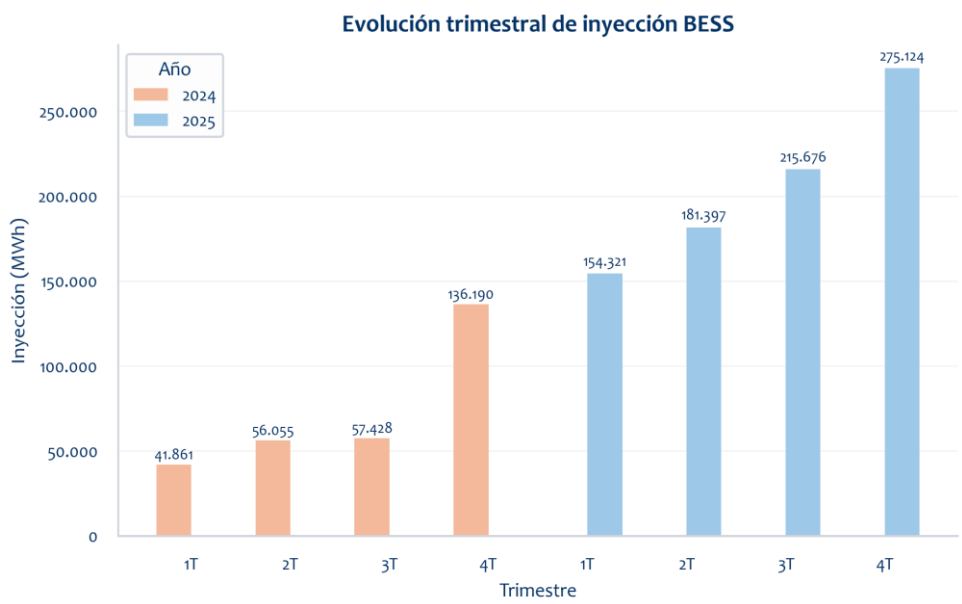

La inyección de energía por parte de sistemas BESS mostró un crecimiento sostenido a lo largo del período, con el cuarto trimestre de 2025 registrando los valores más altos de la serie. Al comparar con 2024, la expansión es evidente en todos los trimestres. Esta trayectoria es consistente con la señal de spread que entrega el mercado: a mayor diferencial de precio día/noche, mayor el incentivo para cargar en horas solares y descargar en horarios no solares.

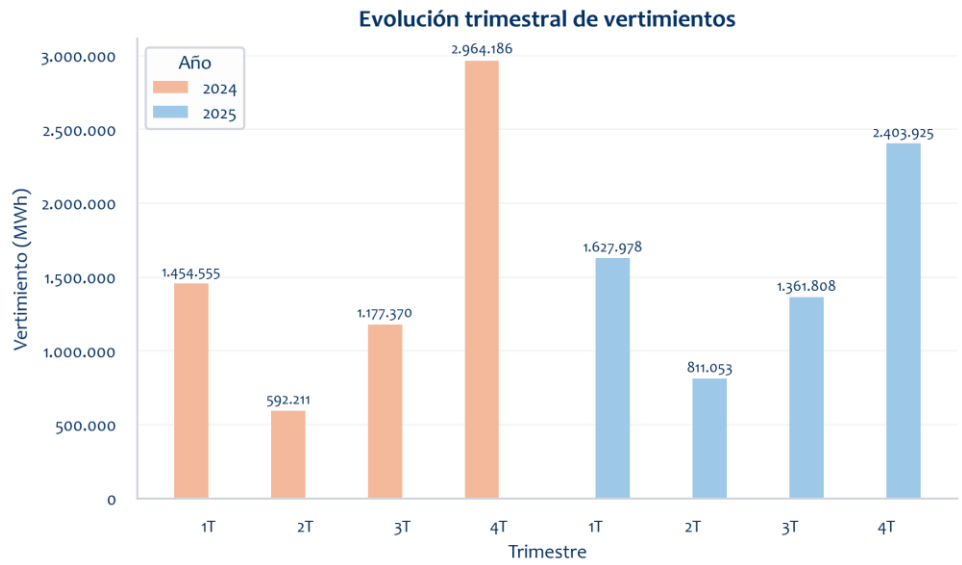

Los vertimientos trimestrales de 2025 superaron en todos los períodos los registros de 2024, con el cuarto trimestre alcanzando el valor máximo de la serie. Este comportamiento no es contradictorio con el crecimiento del BESS: refleja que la expansión del almacenamiento, aunque acelerada, aún no es suficiente para absorber la totalidad de los excedentes renovables generados, especialmente en períodos de alta irradiación solar. La brecha entre vertimientos y capacidad BESS instalada representa tanto el desafío estructural del sistema como la oportunidad de inversión más clara del período.

Mercados Mayoristas de generación

Periodo de estudio

2025-01 → 2025-12

Ministerio de Energía
Gobierno de Chile

Vertimientos

La presente sección profundiza en el análisis de los vertimientos de energía renovable registrados durante 2025. Para dimensionar la evolución del fenómeno, se presentan dos perfiles diarios típicos de generación correspondientes a fechas de referencia distintas dentro del período —2025-09-13 y 2022-01-24— lo que permite observar cómo la participación de cada tecnología en la curva de carga varía según la estación y las condiciones del sistema. La comparación entre ambos perfiles ilustra el rol creciente del almacenamiento BESS en la gestión de la rampa vespertina, así como la persistencia de la generación solar como principal fuente de excedentes en horas centrales del día.

Fecha de referencia: 2025-09-13

Fecha de referencia: 2022-01-24

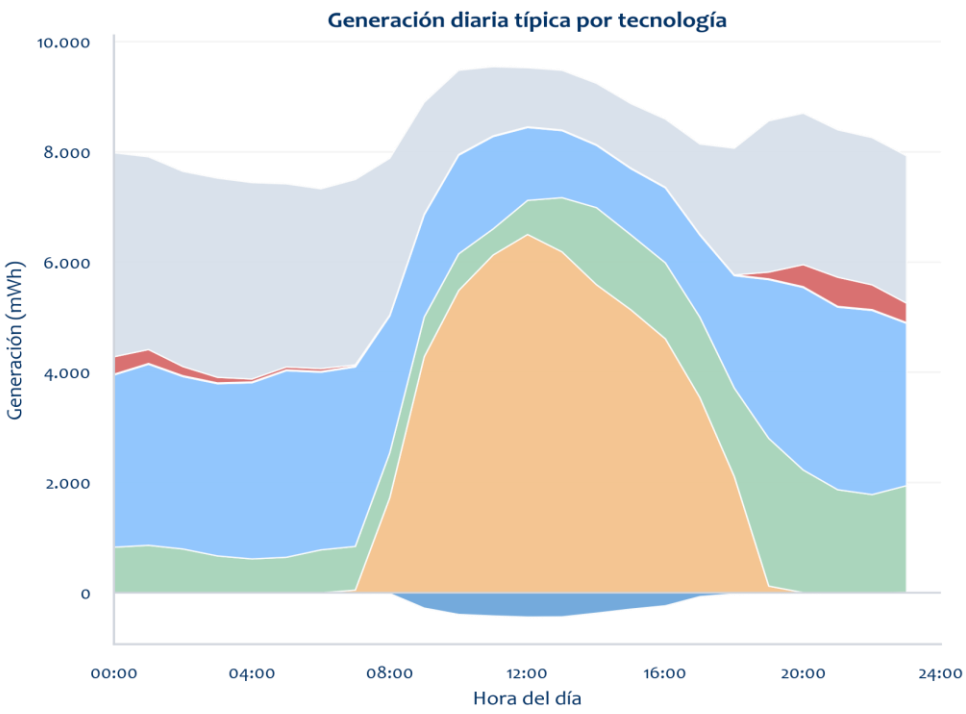

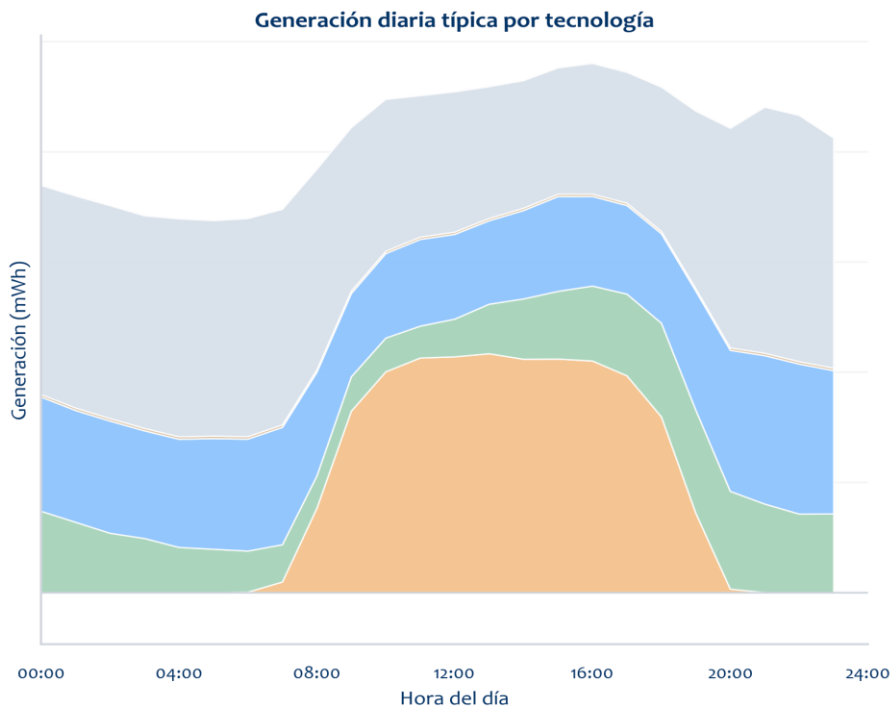

Tecnología: Solar, Eólica, Hidro, Geotérmica, BESS Inyección, Termoeléctricas, BESS Retiro

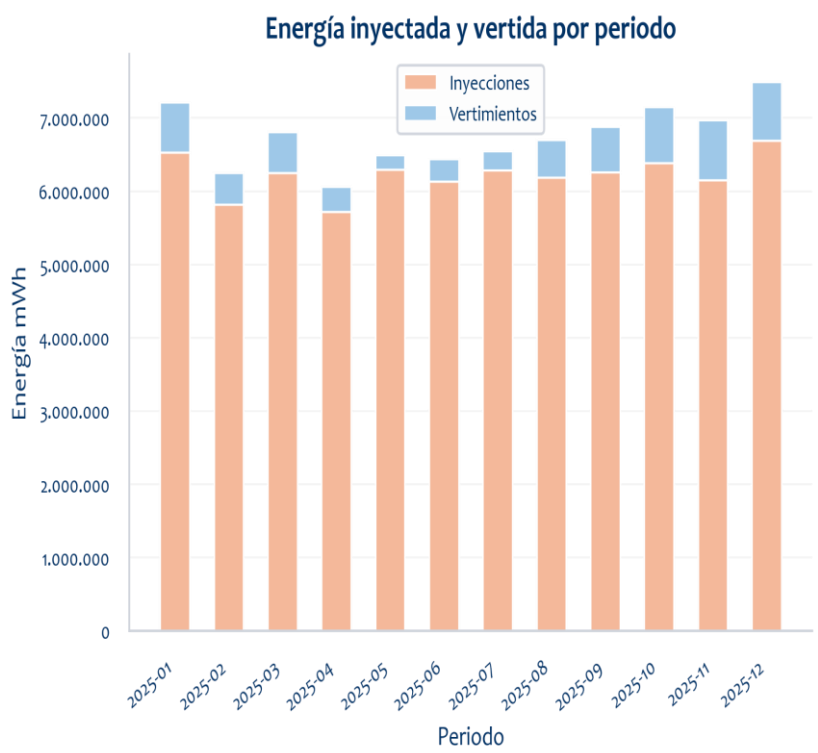

Empresas con mayores vertimientos de energía renovable

Nombre central	Tecnología	Vertimiento (mWh)
Ceme 1	Solar	259.127
Campos Del Sol	Solar	242.573
Sol Del Desierto	Solar	235.521
Guanchoi	Solar	210.370
Finis Terrae	Solar	206.644
Las Salinas	Solar	178.591
Malgarida	Solar	170.691
El Romero	Solar	161.724
Luz Del Norte	Solar	158.951
Diego De Almagro Sur	Solar	151.403