Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 1 von 13

Abstandsflächennachweis

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Hanghaus NRW · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Neubau Musterstraße – Abstandsflächen
Berechnungsdatum	19.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	Nicht festgelegt

2 Rechtliche und geometrische Grundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Gemeinde	Musterstadt
Rechtsfassung	Für diesen fiktiven Kontrollfall bestätigter Ansatz
Baugebiet	WA
Anwendung / Übergangsrecht	Fiktiver Neubau; keine Übergangssituation
Örtliche Satzung	Im Kontrollfall keine abweichende Satzung
Planfestsetzungen	Keine abweichende Grenzbebauung im Kontrollfall
Rechtsprüfung	Ja · Unabhängige Beispielprüfung: 8 m × 0,4 = 3,2 m; keine juristische Freigabe
Regelstand	§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537)
Wandhöhenansatz	im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil
Höhenbezug	Lokales Höhensystem, maßgebliches ebenes Gelände = 100 m
Koordinatenbezug (m)	Lokales kartesisches System, Meter

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 2 von 13

Angabe	Ansatz / Grundlage
Umfangsprüfung	Ja · Fiktiver Einzelwandtest; vollständiger Wandabschnitt einschließlich Gelände und Außenseite geprüft

Regeln nach dem Wortlaut von § 6 BauO NRW 2018 (Fassung ab 01.09.2026). Vor fachlicher Freigabe projektbezogen prüfen. Wandhöhe je Wandteil (Abs. 4 Satz 3); bei geneigter Geländeoberfläche im Mittel aus den Wandhöhen an den Gebäudekanten bzw. Wandteilgrenzen (Abs. 4 Satz 4 und 5). Abgrabungen für Belichtung, Zugang oder Zufahrt bleiben bei der Geländeoberfläche außer Betracht (Abs. 4 Satz 6) – im Geländeprofil entsprechend erfassen. Nicht automatisiert und gesondert zu prüfen: abweichende Satzungen (Abs. 5 Satz 6), größere Tiefe zu angrenzenden anderen Baugebieten (Abs. 5 Satz 4), Vorbauten und Dachüberstände (Abs. 6), Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden (Abs. 7), weitere Anlagen nach Abs. 8 Nr. 2 bis 6 in der Gesamtlänge, Aufzüge (Abs. 9), Gestattungen (Abs. 10 und 12), Bestandsgebäude (Abs. 11), Abweichungen (Abs. 13), Windenergieanlagen.

Planbezug	Grundstück	Grundlage
G1	Baugrundstück A	Fiktiver vermessener Kontrollumriss, rechtliche Einheit separat bestätigt

2.1 Gebäudeumrisse

Die Wände der Umrisse sind Seiten in Umlaufrichtung; Lage, Außenseite und Geländehöhen an den Ecken stammen aus dem Umriss.

Umriss / Ecke	x (m)	y (m)	Gelände (m)
U1 Wohnhaus / Ecke 1	5	5	100
U1 Wohnhaus / Ecke 2	15	5	100,6
U1 Wohnhaus / Ecke 3	15	12	101,2
U1 Wohnhaus / Ecke 4	5	12	100,4

U1: Grundstück G1 · Baugrundstück A · Vorgabe Wandoberkante 107 m · Quelle: Lageplan Vorabzug, Höhen m ü. NHN

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 3 von 13

3 Ergebnisübersicht der Wände

Wand	H m	Faktor	Tiefe m	Fläche m²	Außerhalb m²	Ergebnis
W1 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 1	6,9	0,4	3	30	0	Eingehalten
W2 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 2	6,1	0,4	3	21	0	Eingehalten
W3 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 3	6,2	0,4	3	30	0	Eingehalten
W4 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 4	6,8	0,4	3	21	0	Eingehalten

4 Herleitung je Wand

4.1 W1 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 1 – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück A
Wandlänge	10 m
Wandkoordinaten A → B	(5, 5) → (15, 5) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	3 Geländepunkte, 4 Oberkantenpunkte, 2 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Lageplan Vorabzug, Höhen m ü. NHN
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	6,9 m + 0 m = H 6,9 m

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 4 von 13

Angabe	Ansatz / Grundlage
Regeltiefe	max(0,4 × 6,9 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–6 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (7 m + 6,8 m) / 2 = 6,9 m

Wandteil 2 (6–10 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (3,8 m + 3,4 m) / 2 = 3,6 m

T = max(0.4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 6	7 / 6,8	6,9	6,9	3
2	6 – 10	3,8 / 3,4	3,6	3,6	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	100	107	7	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Lageplan Vorabzug
5	100,1	107	6,9	3	1	Lageplan Vorabzug
6	100,2	107	6,8	3	1	Lageplan Vorabzug
6	100,2	104	3,8	3	2	Lageplan Vorabzug
10	100,6	104	3,4	3	2	Gebäudeumriss, Ecke 2; Lageplan Vorabzug

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	5	5
2	15	5

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 5 von 13

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
3	15	2
4	5	2

4.2 W2 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 2 – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück A
Wandlänge	7 m
Wandkoordinaten A → B	(15, 5) → (15, 12) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Lageplan Vorabzug, Höhen m ü. NHN
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	6,1 m + 0 m = H 6,1 m
Regeltiefe	max(0,4 × 6,1 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–7 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (6,4 m + 5,8 m) / 2 = 6,1 m

T = max(0.4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 6 von 13

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 7	6,4 / 5,8	6,1	6,1	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	100,6	107	6,4	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
7	101,2	107	5,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	15	5
2	15	12
3	18	12
4	18	5

4.3 W3 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 3 – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück A
Wandlänge	10 m
Wandkoordinaten A → B	(15, 12) → (5, 12) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Lageplan Vorabzug, Höhen m ü. NHN
Tiefenfall	Regeltiefe

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 7 von 13

Angabe	Ansatz / Grundlage
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	6,2 m + 0 m = H 6,2 m
Regeltiefe	max(0,4 × 6,2 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–10 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (5,8 m + 6,6 m) / 2 = 6,2 m

T = max(0.4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 10	5,8 / 6,6	6,2	6,2	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	101,2	107	5,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
10	100,4	107	6,6	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	15	12
2	5	12

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 8 von 13

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
3	5	15
4	15	15

4.4 W4 · Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 4 – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück A
Wandlänge	7 m
Wandkoordinaten A → B	(5, 12) → (5, 5) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Lageplan Vorabzug, Höhen m ü. NHN
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	6,8 m + 0 m = H 6,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 6,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–7 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (6,6 m + 7 m) / 2 = 6,8 m

T = max(0.4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 9 von 13

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 7	6,6 / 7	6,8	6,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	100,4	107	6,6	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
7	100	107	7	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	5	12
2	5	5
3	2	5
4	2	12

5 Wandabwicklungen und Planskizze

Die Wandabwicklungen folgen nach diesem Bericht: je Wand Geländelinie, Wandoberkante, Wandteilgrenzen und Wandhöhen an den Profilstellen, maßstäblich in Wandrichtung.

Die Vektorplanskizze folgt als letztes Blatt dieser Anlage. Planskizze: G = Grundstück, W = Wand / Abstandsfläche, F = zusätzliche Fläche. Konflikte rot, Überdeckungen violett. Maßstab nur bei Ausgabe mit 100 %. Die Planskizze ersetzt keinen amtlichen Lageplan.

Bauvorhaben: Hanghaus NRW Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Neubau Musterstraße – Abstandsflächen Stand: Nachweis vom 19.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Nicht freigegeben	Anlage 1 Blatt 10 von 13

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Keine Positionen erfasst.

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Abstandsflächen – projektspezifischer Regelansatz	2026-09-01	Projektbezogene Rechtsprüfung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum

Unterschrift


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 1 - Blatt 11 von 13 - Hanghaus NRW

W1 – Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 1 – Länge 10 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links

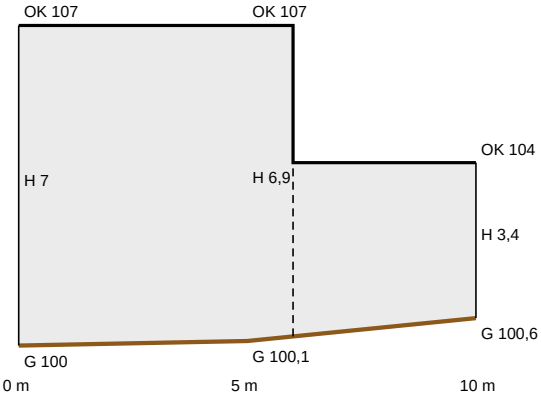

Wandteil 1: Station 0 bis 6 m – H an den Kanten 7 / 6,8 m – maßgeblich 6,9 m – mit Dach 6,9 m – Tiefe 3 m
Wandteil 2: Station 6 bis 10 m – H an den Kanten 3,8 / 3,4 m – maßgeblich 3,6 m – mit Dach 3,6 m – Tiefe 3 m

W2 – Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 2 – Länge 7 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links

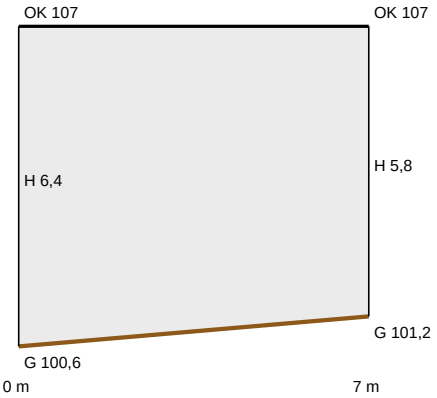

Wandteil 1: Station 0 bis 7 m – H an den Kanten 6,4 / 5,8 m – maßgeblich 6,1 m – mit Dach 6,1 m – Tiefe 3 m

W3 – Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 3 – Länge 10 m

im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links

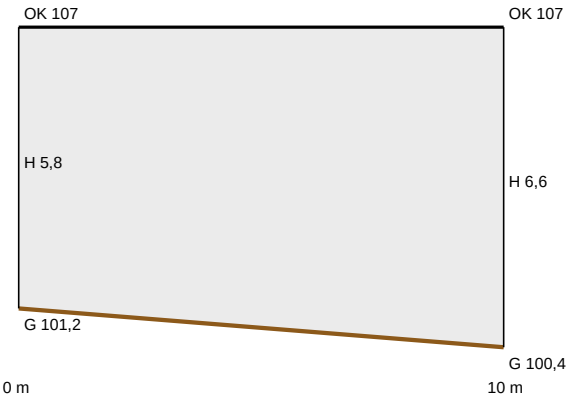

Wandteil 1: Station 0 bis 10 m – H an den Kanten 5,8 / 6,6 m – maßgeblich 6,2 m – mit Dach 6,2 m – Tiefe 3 m


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 1 - Blatt 12 von 13 - Hanghaus NRW

W4 – Wohnhaus / Wohnhaus – Seite 4 – Länge 7 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links

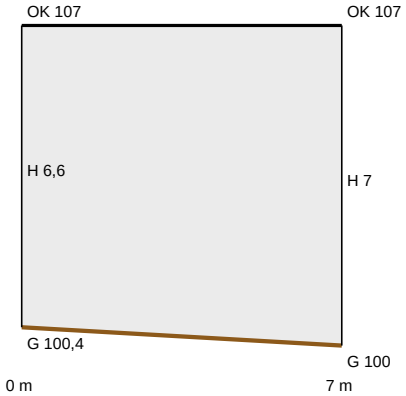

Wandteil 1: Station 0 bis 7 m – H an den Kanten 6,6 / 7 m – maßgeblich 6,8 m – mit Dach 6,8 m – Tiefe 3 m

Abstandsflächen – Vektorplanskizze

1:150 bei 100 % PDF-Ausgabe; G/W/F siehe Bericht
Anlage 1 - Blatt 13 von 13 - Hanghaus NRW

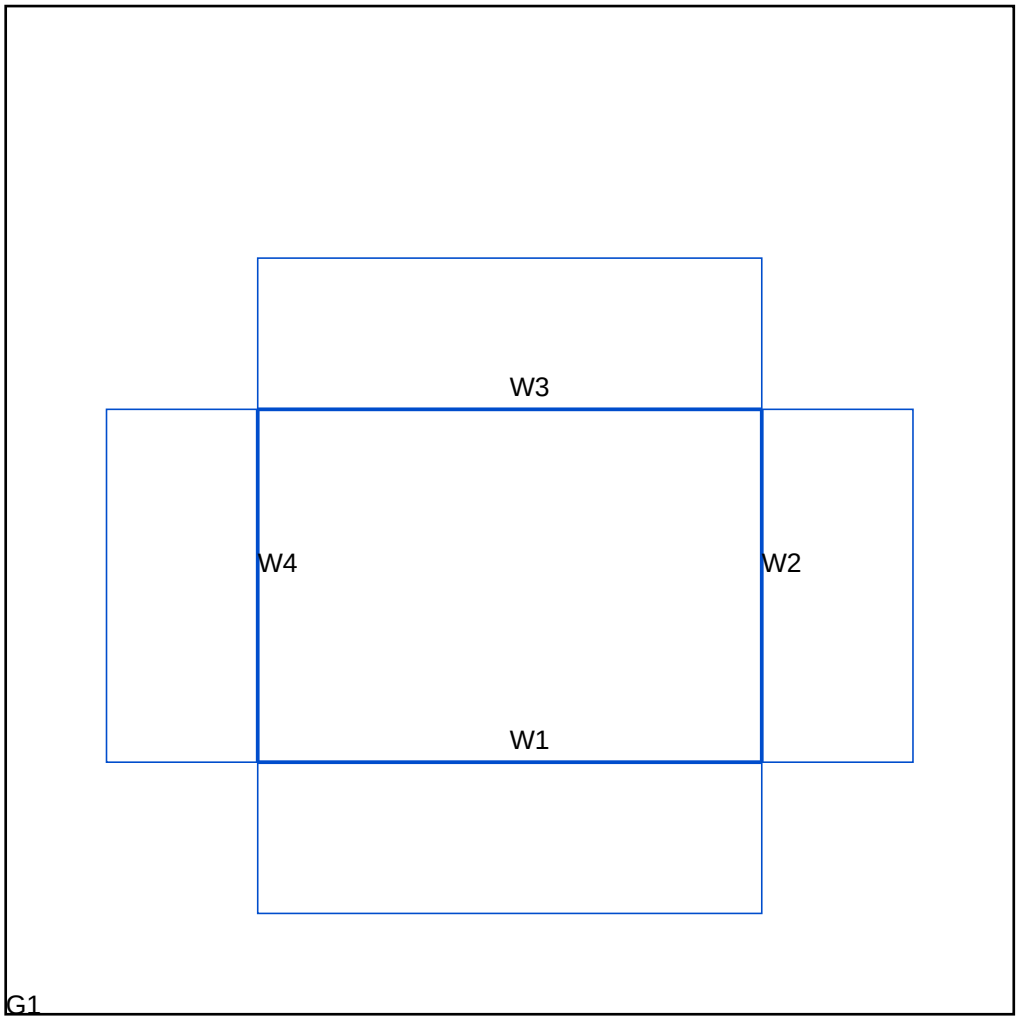

4.233 m