

TEST BAM unit voor keten

Opmerking: Bij deze BAM unit is de plasma **volledig uitgeschakeld**, focus ligt op fijnstof.

8-12-2015 KRvdS

10:41 start test
Grimm aan en de deur open
Extra sensor in de ruimte

11:08 deur dicht
BAM unit aan, stand 1
Extra sensor in de ruimte

11:55 deur open BAM unit uit
Extra sensor in de ruimte

12:39 deur dicht
BAM unit aan, stand 2
Extra sensor in de ruimte

13:25 deur open
BAM unit uit

Einde test



Opstelling ruimte




start



einde

GRIMM grafiek

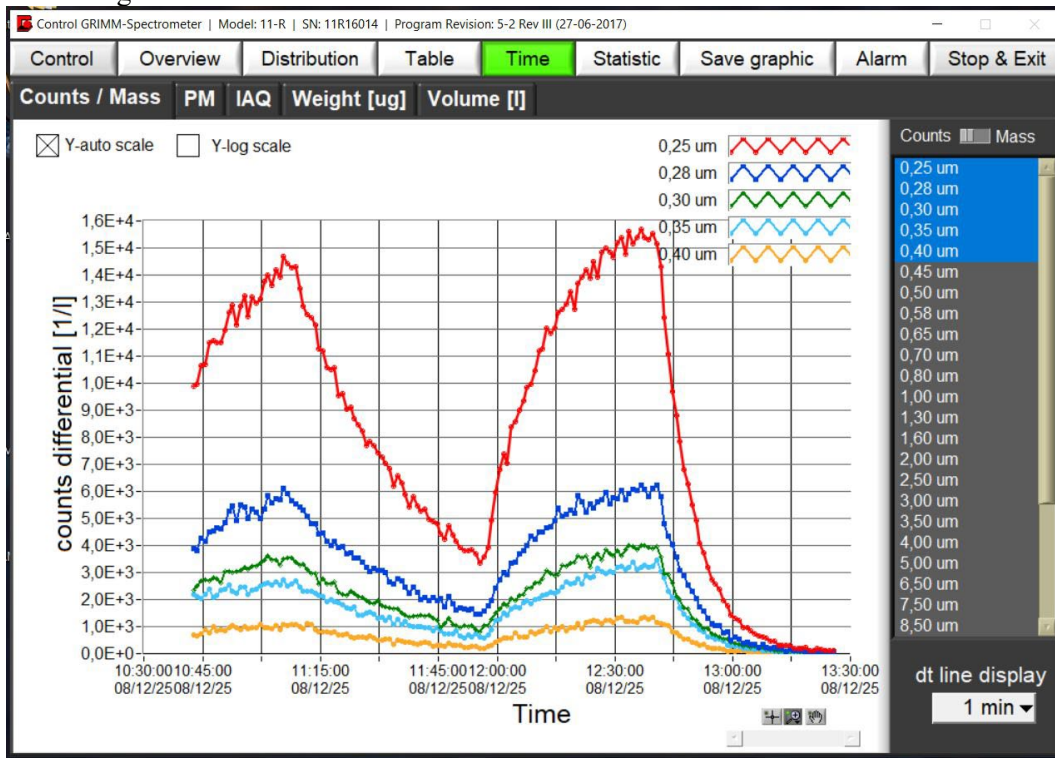

GRIMM lijst

Control GRIMM-Spectrometer | Model: 11-R | SN: 11R16014 | Program Revision: 5-2 Rev III (27-06-2017)

ControlOverviewDistributionTableTimeStatisticAlarmStop & Exit

counts [1/l]mass [ug/m3]logauto scrolling

"date & time"	0,25 um	0,28 um	0,30 um	0,35 um	0,40 um	0,45 um	0,50 um	0,58 um	0,65 um	0,70 um	0,80 um	1,00 um	1,30 um	1,60 um
8-12-2025 12:58:38	1755,0	800,0	550,0	315,0	90,0	45,0	40,0	20,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
8-12-2025 12:59:38	1430,0	495,0	425,0	310,0	110,0	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:00:38	1320,0	600,0	400,0	260,0	65,0	30,0	65,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:01:38	1225,0	555,0	340,0	280,0	105,0	45,0	30,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:02:38	950,0	390,0	275,0	185,0	105,0	5,0	30,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:03:38	950,0	420,0	300,0	195,0	85,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:04:38	830,0	350,0	250,0	180,0	80,0	40,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:05:38	735,0	350,0	255,0	155,0	30,0	40,0	15,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:06:38	645,0	240,0	200,0	190,0	45,0	35,0	30,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:07:38	615,0	330,0	220,0	110,0	45,0	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:08:38	570,0	225,0	140,0	100,0	65,0	20,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:09:38	455,0	205,0	155,0	105,0	40,0	10,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:10:38	465,0	250,0	110,0	95,0	40,0	10,0	20,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:11:38	305,0	205,0	65,0	95,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:12:38	320,0	210,0	100,0	80,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:13:38	310,0	95,0	120,0	55,0	15,0	5,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:14:38	315,0	155,0	85,0	95,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:15:38	205,0	115,0	80,0	20,0	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:16:38	195,0	125,0	30,0	50,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:17:38	205,0	125,0	55,0	45,0	35,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:18:38	220,0	85,0	85,0	55,0	15,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:19:38	120,0	50,0	15,0	30,0	15,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:20:38	130,0	95,0	20,0	15,0	25,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:21:38	210,0	80,0	70,0	45,0	15,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:22:38	145,0	55,0	50,0	50,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:23:38	125,0	60,0	50,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:24:38	125,0	55,0	30,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:25:38	105,0	70,0	55,0	25,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:26:38	115,0	75,0	25,0	25,0	20,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-12-2025 13:27:38	125,0	55,0	45,0	30,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Extra aanvulling

Test met +/- 30% luchtaanvoer van buiten de afgesloten kamer.
BAM unit in stand 2.

GRIMM grafiek

