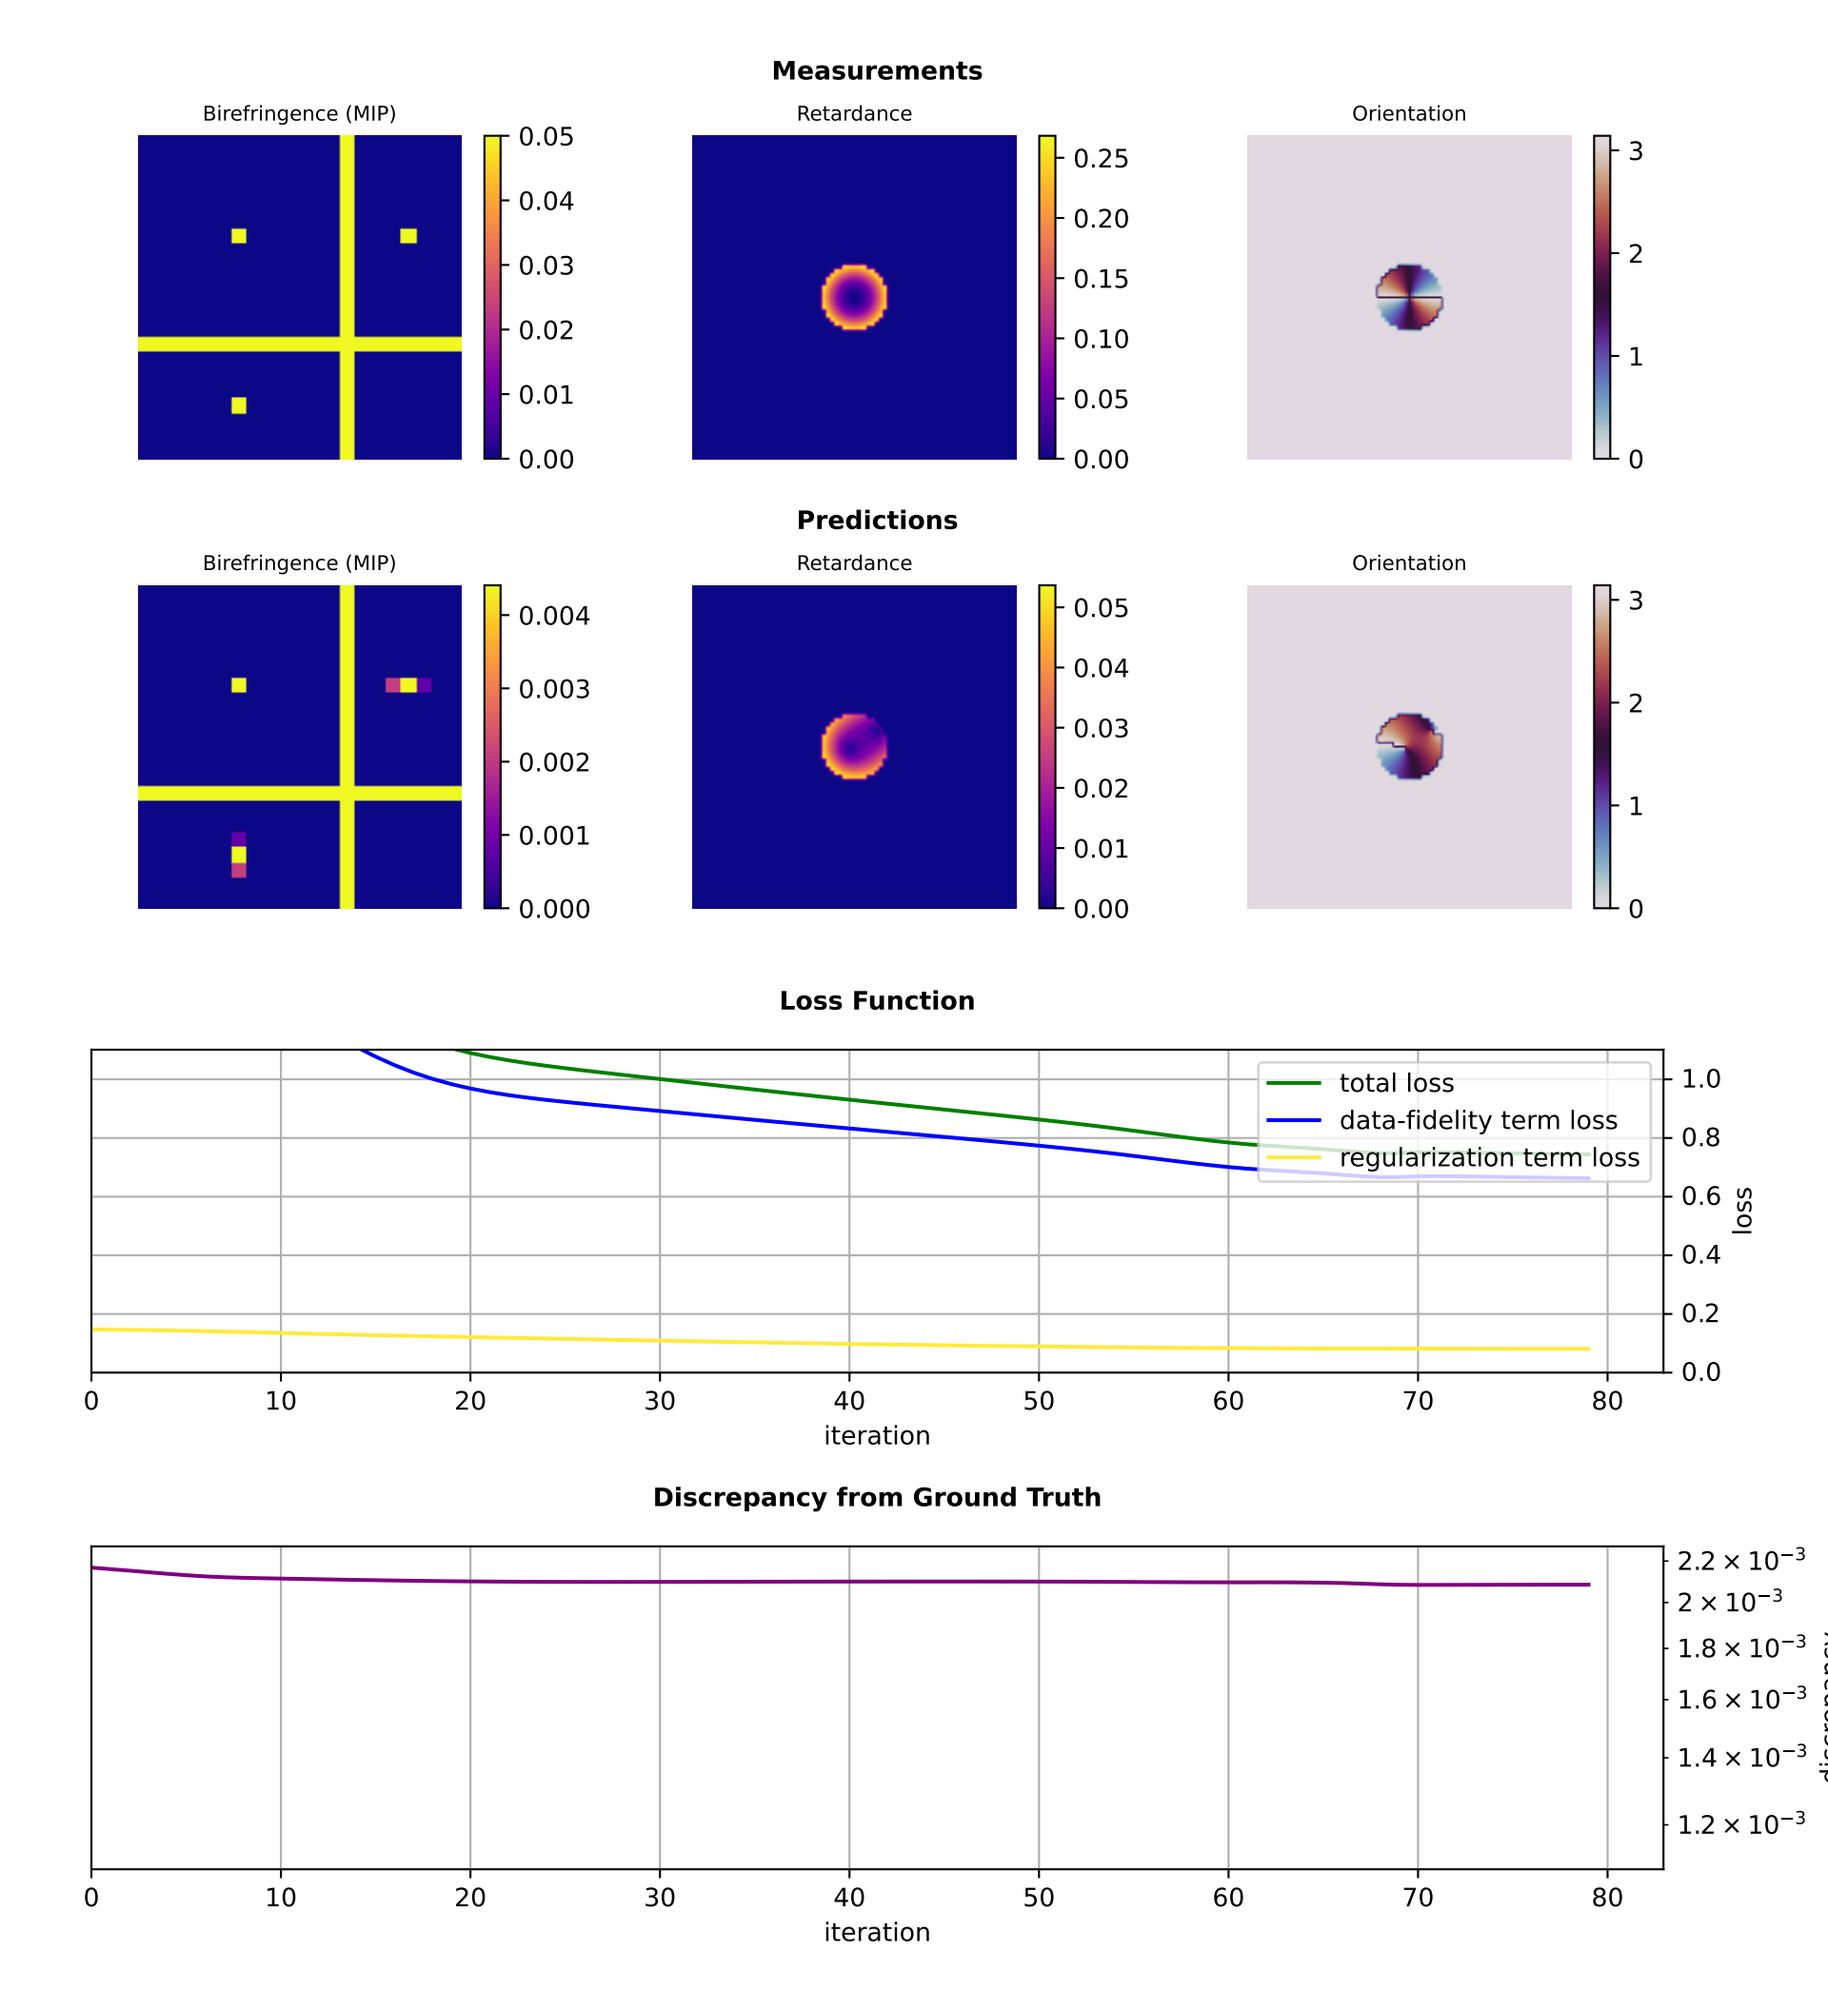
Measurements
Birefringence (MIP)
Retardance
Orientation
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
3
2
1
0
Predictions
Birefringence (MIP)
Retardance
Orientation
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
3
2
1
0
Loss Function
total loss
data-fidelity term loss
regularization term loss
loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
iteration
Discrepancy from Ground Truth
2.2×10^{-3}
2×10^{-3}
1.8×10^{-3}
1.6×10^{-3}
1.4×10^{-3}
1.2×10^{-3}
0
10
20
30
40
50
60
70
80
iteration