




SECCION A-A
ESCALA 1:100

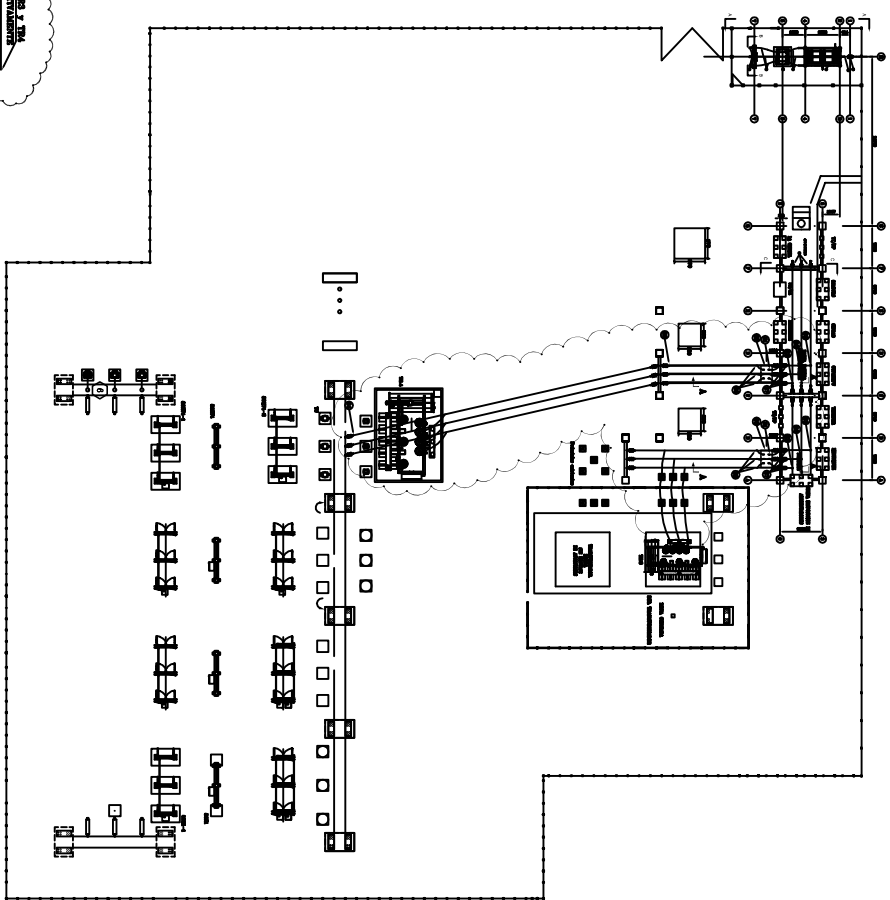

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QNTD	ORIENTAÇÕES
01	40445	INTERFERÊNCIA EM TUBOS DE PRESS. 1/2"	C/D	2	
02		CONEXÃO C/ TUBO DE PRESS. 1/2"	C/D	12	
03		1 CUBA DE COQUE BASTANTE	C/D	15	
04		1 CUBA DE COQUE BASTANTE	MT3	54	
05		CONEXÃO TUBO 1/2" INTERFERÊNCIA	C/D	15	
06		10 CUBAS DE COQUE BASTANTE	C/D	15	
07		10 CUBAS 1/2" CUBA BASTANTE	C/D	15	
08		CONEXÃO C/ TUBO DE PRESS. 1/2"	C/D	15	
09		10 CUBAS 1/2" CUBA BASTANTE	C/D	15	

DISTANCIAS MINIMAS 110kV (mm)

DISTANCIAS MÍNIMAS 110kV (mm)			
ENTRE FASES		ENTRE FASE Y TIERRA	
PARTES FLEXIBLES	PARTES RÍGIDAS	PARTES FLEXIBLES	PARTES RÍGIDAS
2100	1300	1600	1260

3700 AL SUELO PUNTO ENERGIZADO MÁS BAJO

DISTANCIAS MINIMAS 23kV (mm)

DISTANCIAS MINIMAS 23kV (mm)			
ENTRE PASES	ENTRE PASE Y TIERRA		
PARTES FLEXIBLES	PARTES RIGIDAS	PARTES FLEXIBLES	PARTES RIGIDAS
600	310	300	230
3000 AL NIVEL PUNTO ENERGIZADO MAS BAJO			

1.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS

REFERENCIAS

26666-AL DISPOSICION EQUIPO ELECTRONICO - PLANTA GENERAL
26667-AL DISPOSICION DE ESTRUCTURAS - PABLO II (C) -
PLANTA Y SECCIONES
26668-AL FUNDACIONES Y CERRIOS - DISPOSICION GENERAL

[illegible]