


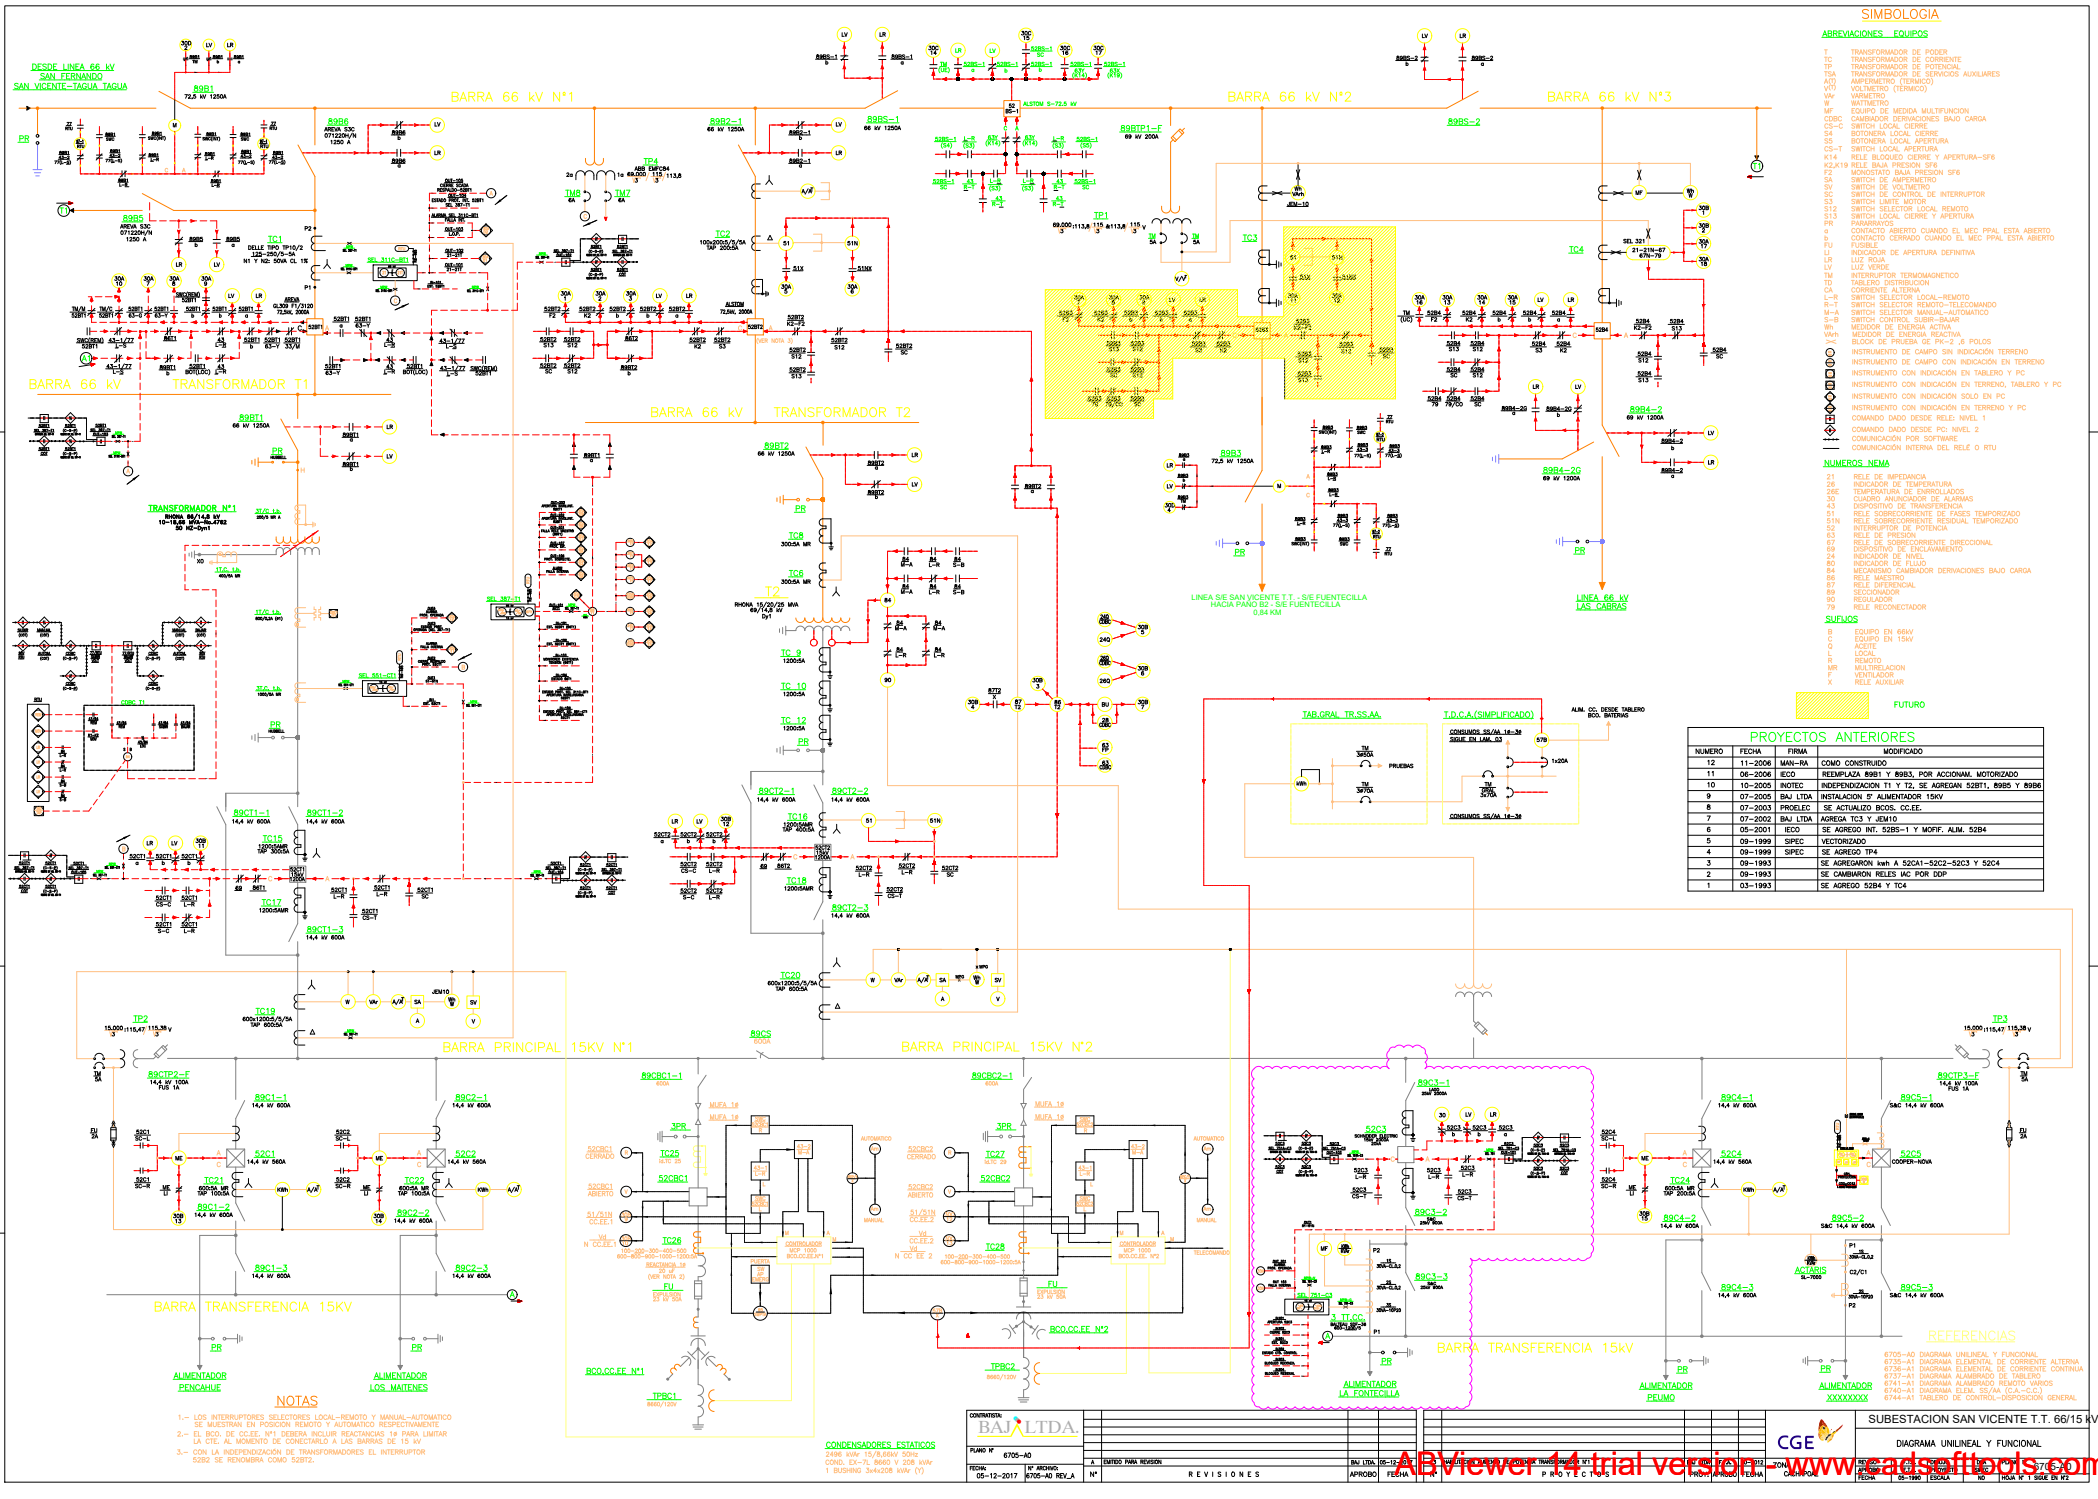

SIMBOLOGIA

ABREVIACIONES EQUIPOS

T	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
TC	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
TA	TRANSFORMADOR DE SERVICIO AUXILIAR
AV	AMPERMETRO (TERMINO)
VO	VOLTIMETRO (TERMINO)
WM	WATTMETRO
W	WATTMETRO
CM	COMANDO LOCAL MEDIDA MULTIFUNCION
CB	CAMBIO DE DERIVACIONES BAJO CARGA
CS	COMANDO LOCAL CIERRE
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
CS-1	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
K2419	RELE BAJA PRESION SPS
K14	RELE BAJA PRESION SPS
CS-2	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-3	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-4	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-5	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-6	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-7	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-8	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-9	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-10	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-11	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-12	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-13	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-14	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-15	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-16	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-17	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-18	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-19	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-20	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-21	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-22	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-23	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-24	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-25	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-26	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-27	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-28	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-29	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-30	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-31	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-32	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-33	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-34	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-35	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-36	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-37	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-38	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-39	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-40	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-41	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-42	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-43	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-44	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-45	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-46	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-47	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-48	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-49	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
CS-50	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA
SA	SELECCION LOCAL CIERRE
SV	SELECCION LOCAL CIERRE Y APERTURA

NUMEROS NEMA

21	RELE DE APERTURA
22	RELE DE CIERRE
23	RELE DE CIERRE Y APERTURA
24	RELE DE CIERRE Y APERTURA
25	RELE DE CIERRE Y APERTURA
26	RELE DE CIERRE Y APERTURA
27	RELE DE CIERRE Y APERTURA
28	RELE DE CIERRE Y APERTURA
29	RELE DE CIERRE Y APERTURA
30	RELE DE CIERRE Y APERTURA
31	RELE DE CIERRE Y APERTURA
32	RELE DE CIERRE Y APERTURA
33	RELE DE CIERRE Y APERTURA
34	RELE DE CIERRE Y APERTURA
35	RELE DE CIERRE Y APERTURA
36	RELE DE CIERRE Y APERTURA
37	RELE DE CIERRE Y APERTURA
38	RELE DE CIERRE Y APERTURA
39	RELE DE CIERRE Y APERTURA
40	RELE DE CIERRE Y APERTURA
41	RELE DE CIERRE Y APERTURA
42	RELE DE CIERRE Y APERTURA
43	RELE DE CIERRE Y APERTURA
44	RELE DE CIERRE Y APERTURA
45	RELE DE CIERRE Y APERTURA
46	RELE DE CIERRE Y APERTURA
47	RELE DE CIERRE Y APERTURA
48	RELE DE CIERRE Y APERTURA
49	RELE DE CIERRE Y APERTURA
50	RELE DE CIERRE Y APERTURA
51	RELE DE CIERRE Y APERTURA
52	RELE DE CIERRE Y APERTURA
53	RELE DE CIERRE Y APERTURA
54	RELE DE CIERRE Y APERTURA
55	RELE DE CIERRE Y APERTURA
56	RELE DE CIERRE Y APERTURA
57	RELE DE CIERRE Y APERTURA
58	RELE DE CIERRE Y APERTURA
59	RELE DE CIERRE Y APERTURA
60	RELE DE CIERRE Y APERTURA
61	RELE DE CIERRE Y APERTURA
62	RELE DE CIERRE Y APERTURA
63	RELE DE CIERRE Y APERTURA
64	RELE DE CIERRE Y APERTURA
65	RELE DE CIERRE Y APERTURA
66	RELE DE CIERRE Y APERTURA
67	RELE DE CIERRE Y APERTURA
68	RELE DE CIERRE Y APERTURA
69	RELE DE CIERRE Y APERTURA
70	RELE DE CIERRE Y APERTURA
71	RELE DE CIERRE Y APERTURA
72	RELE DE CIERRE Y APERTURA
73	RELE DE CIERRE Y APERTURA
74	RELE DE CIERRE Y APERTURA
75	RELE DE CIERRE Y APERTURA
76	RELE DE CIERRE Y APERTURA
77	RELE DE CIERRE Y APERTURA
78	RELE DE CIERRE Y APERTURA
79	RELE DE CIERRE Y APERTURA
80	RELE DE CIERRE Y APERTURA
81	RELE DE CIERRE Y APERTURA
82	RELE DE CIERRE Y APERTURA
83	RELE DE CIERRE Y APERTURA
84	RELE DE CIERRE Y APERTURA
85	RELE DE CIERRE Y APERTURA
86	RELE DE CIERRE Y APERTURA
87	RELE DE CIERRE Y APERTURA
88	RELE DE CIERRE Y APERTURA
89	RELE DE CIERRE Y APERTURA
90	RELE DE CIERRE Y APERTURA
91	RELE DE CIERRE Y APERTURA
92	RELE DE CIERRE Y APERTURA
93	RELE DE CIERRE Y APERTURA
94	RELE DE CIERRE Y APERTURA
95	RELE DE CIERRE Y APERTURA
96	RELE DE CIERRE Y APERTURA
97	RELE DE CIERRE Y APERTURA
98	RELE DE CIERRE Y APERTURA
99	RELE DE CIERRE Y APERTURA
100	RELE DE CIERRE Y APERTURA

SUBSISTEMAS

1	EQUIPO EN 66KV
2	EQUIPO EN 15KV
3	EQUIPO EN 15KV
4	EQUIPO EN 15KV
5	EQUIPO EN 15KV
6	EQUIPO EN 15KV
7	EQUIPO EN 15KV
8	EQUIPO EN 15KV
9	EQUIPO EN 15KV
10	EQUIPO EN 15KV
11	EQUIPO EN 15KV
12	EQUIPO EN 15KV
13	EQUIPO EN 15KV
14	EQUIPO EN 15KV
15	EQUIPO EN 15KV
16	EQUIPO EN 15KV
17	EQUIPO EN 15KV
18	EQUIPO EN 15KV
19	EQUIPO EN 15KV
20	EQUIPO EN 15KV
21	EQUIPO EN 15KV
22	EQUIPO EN 15KV
23	EQUIPO EN 15KV
24	EQUIPO EN 15KV
25	EQUIPO EN 15KV
26	EQUIPO EN 15KV
27	EQUIPO EN 15KV
28	EQUIPO EN 15KV
29	EQUIPO EN 15KV
30	EQUIPO EN 15KV
31	EQUIPO EN 15KV
32	EQUIPO EN 15KV
33	EQUIPO EN 15KV
34	EQUIPO EN 15KV
35	EQUIPO EN 15KV
36	EQUIPO EN 15KV
37	EQUIPO EN 15KV
38	EQUIPO EN 15KV
39	EQUIPO EN 15KV
40	EQUIPO EN 15KV
41	EQUIPO EN 15KV
42	EQUIPO EN 15KV
43	EQUIPO EN 15KV
44	EQUIPO EN 15KV
45	EQUIPO EN 15KV
46	EQUIPO EN 15KV
47	EQUIPO EN 15KV
48	EQUIPO EN 15KV
49	EQUIPO EN 15KV
50	EQUIPO EN 15KV
51	EQUIPO EN 15KV
52	EQUIPO EN 15KV
53	EQUIPO EN 15KV
54	EQUIPO EN 15KV
55	EQUIPO EN 15KV
56	EQUIPO EN 15KV
57	EQUIPO EN 15KV
58	EQUIPO EN 15KV
59	EQUIPO EN 15KV
60	EQUIPO EN 15KV
61	EQUIPO EN 15KV
62	EQUIPO EN 15KV
63	EQUIPO EN 15KV
64	EQUIPO EN 15KV
65	EQUIPO EN 15KV
66	EQUIPO EN 15KV
67	EQUIPO EN 15KV
68	EQUIPO EN 15KV
69	EQUIPO EN 15KV
70	EQUIPO EN 15KV
71	EQUIPO EN 15KV
72	EQUIPO EN 15KV
73	EQUIPO EN 15KV
74	EQUIPO EN 15KV
75	EQUIPO EN 15KV
76	EQUIPO EN 15KV
77	EQUIPO EN 15KV
78	EQUIPO EN 15KV
79	EQUIPO EN 15KV
80	EQUIPO EN 15KV
81	EQUIPO EN 15KV
82	EQUIPO EN 15KV
83	EQUIPO EN 15KV
84	EQUIPO EN 15KV
85	EQUIPO EN 15KV
86	EQUIPO EN 15KV
87	EQUIPO EN 15KV
88	EQUIPO EN 15KV
89	EQUIPO EN 15KV
90	EQUIPO EN 15KV
91	EQUIPO EN 15KV
92	EQUIPO EN 15KV
93	EQUIPO EN 15KV
94	EQUIPO EN 15KV
95	EQUIPO EN 15KV
96	EQUIPO EN 15KV
97	EQUIPO EN 15KV
98	EQUIPO EN 15KV
99	EQUIPO EN 15KV
100	EQUIPO EN 15KV

NOTAS

1.- LOS INTERRUPTORES SELECCIONAN LOCAL-REMOTO Y MANUAL-AUTOMATICO SE MUESTRAN EN POSICION REMOTO Y AUTOMATICO RESPECTIVAMENTE.

2.- EL BCO. DE C.C.EE. N°1 PERMITA RECARGAR REACTANCIAS 1F PARA LIMITAR LA CTE. AL MOMENTO DE CONECTARLAS A LAS BARRAS DE 15 KV.

3.- CON LA INDEPENDIZACION DE TRANSFORMADORES EL INTERRUPTOR 52B2 SE RECONECTA COMO 52B12.

CONDENSADORES ESTATICOS

COND. EX-7L 800V 208 kVAr

1 BARRIO: SANCOR 100V (V)

CONVENIO

BAJALTA

PLANO N° 6705-40

FECHA: 05-12-2017

REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

REVISIONES

N°	FECHA	REVISION
1	05-12-2017	REVISOR: 6705-40 REV. A

PROYECTOS ANTERIORES

NUMERO	FECHA	FIRMA	MODIFICADO
12	11-2006	MAN-BA	COMO CONSTRUIDO
11	06-2006	ECO	RECONSTRUCCION DE BARRAS Y BARRAS POR ACCIDENTAL MOTORIZADO
10	10-2005	INOTEC	INDEPENDIZACION T1 Y T2, SE AGREGAN 52B11, 52B5 Y 52B6
9	07-2005	BAJALTA	INSTALACION DE ALIMENTADOR 15KV
8	07-2003	PROELEC	SE ACTUALIZA BCO. DE C.C.EE.
7	07-2002	BAJALTA	AGREGA T2 Y JEMIO
6	05-2001	ECO	SE AGREGA INT. 52B5-1 Y MOPF. ALM. 52B4
5	09-1999	SPEC	VELOCIZADO
4	09-1999	SPEC	SE AGREGA TPA
3	09-1993		SE AGREGAN INT. 52C1-52C2-52C3 Y 52C4
2	09-1993		SE CAMBIAN RELES IAC POR DEP
1	03-1993		SE AGREGA 52B4 Y TPA

REFERENCIAS

- 6705-40 DIAGRAMA UNIFILAR Y FUNCIONAL
- 6705-41 DIAGRAMA ELEMENTAL DE CORRIENTE ALTERNIA
- 6705-42 DIAGRAMA ELEMENTAL DE CORRIENTE CONTINUA
- 6705-43 DIAGRAMA ALARMADO DE TABLERO
- 6705-44 DIAGRAMA ALARMADO REMOTO VARIOS
- 6705-45 DIAGRAMA ELIM. DE AL. (C.A.-C.C.)
- 6705-46 TABLERO DE CONTROL-POSICION GENERAL

SUBSTACION SAN VICENTE T.T. 66/15 KV

DIAGRAMA UNIFILAR Y FUNCIONAL