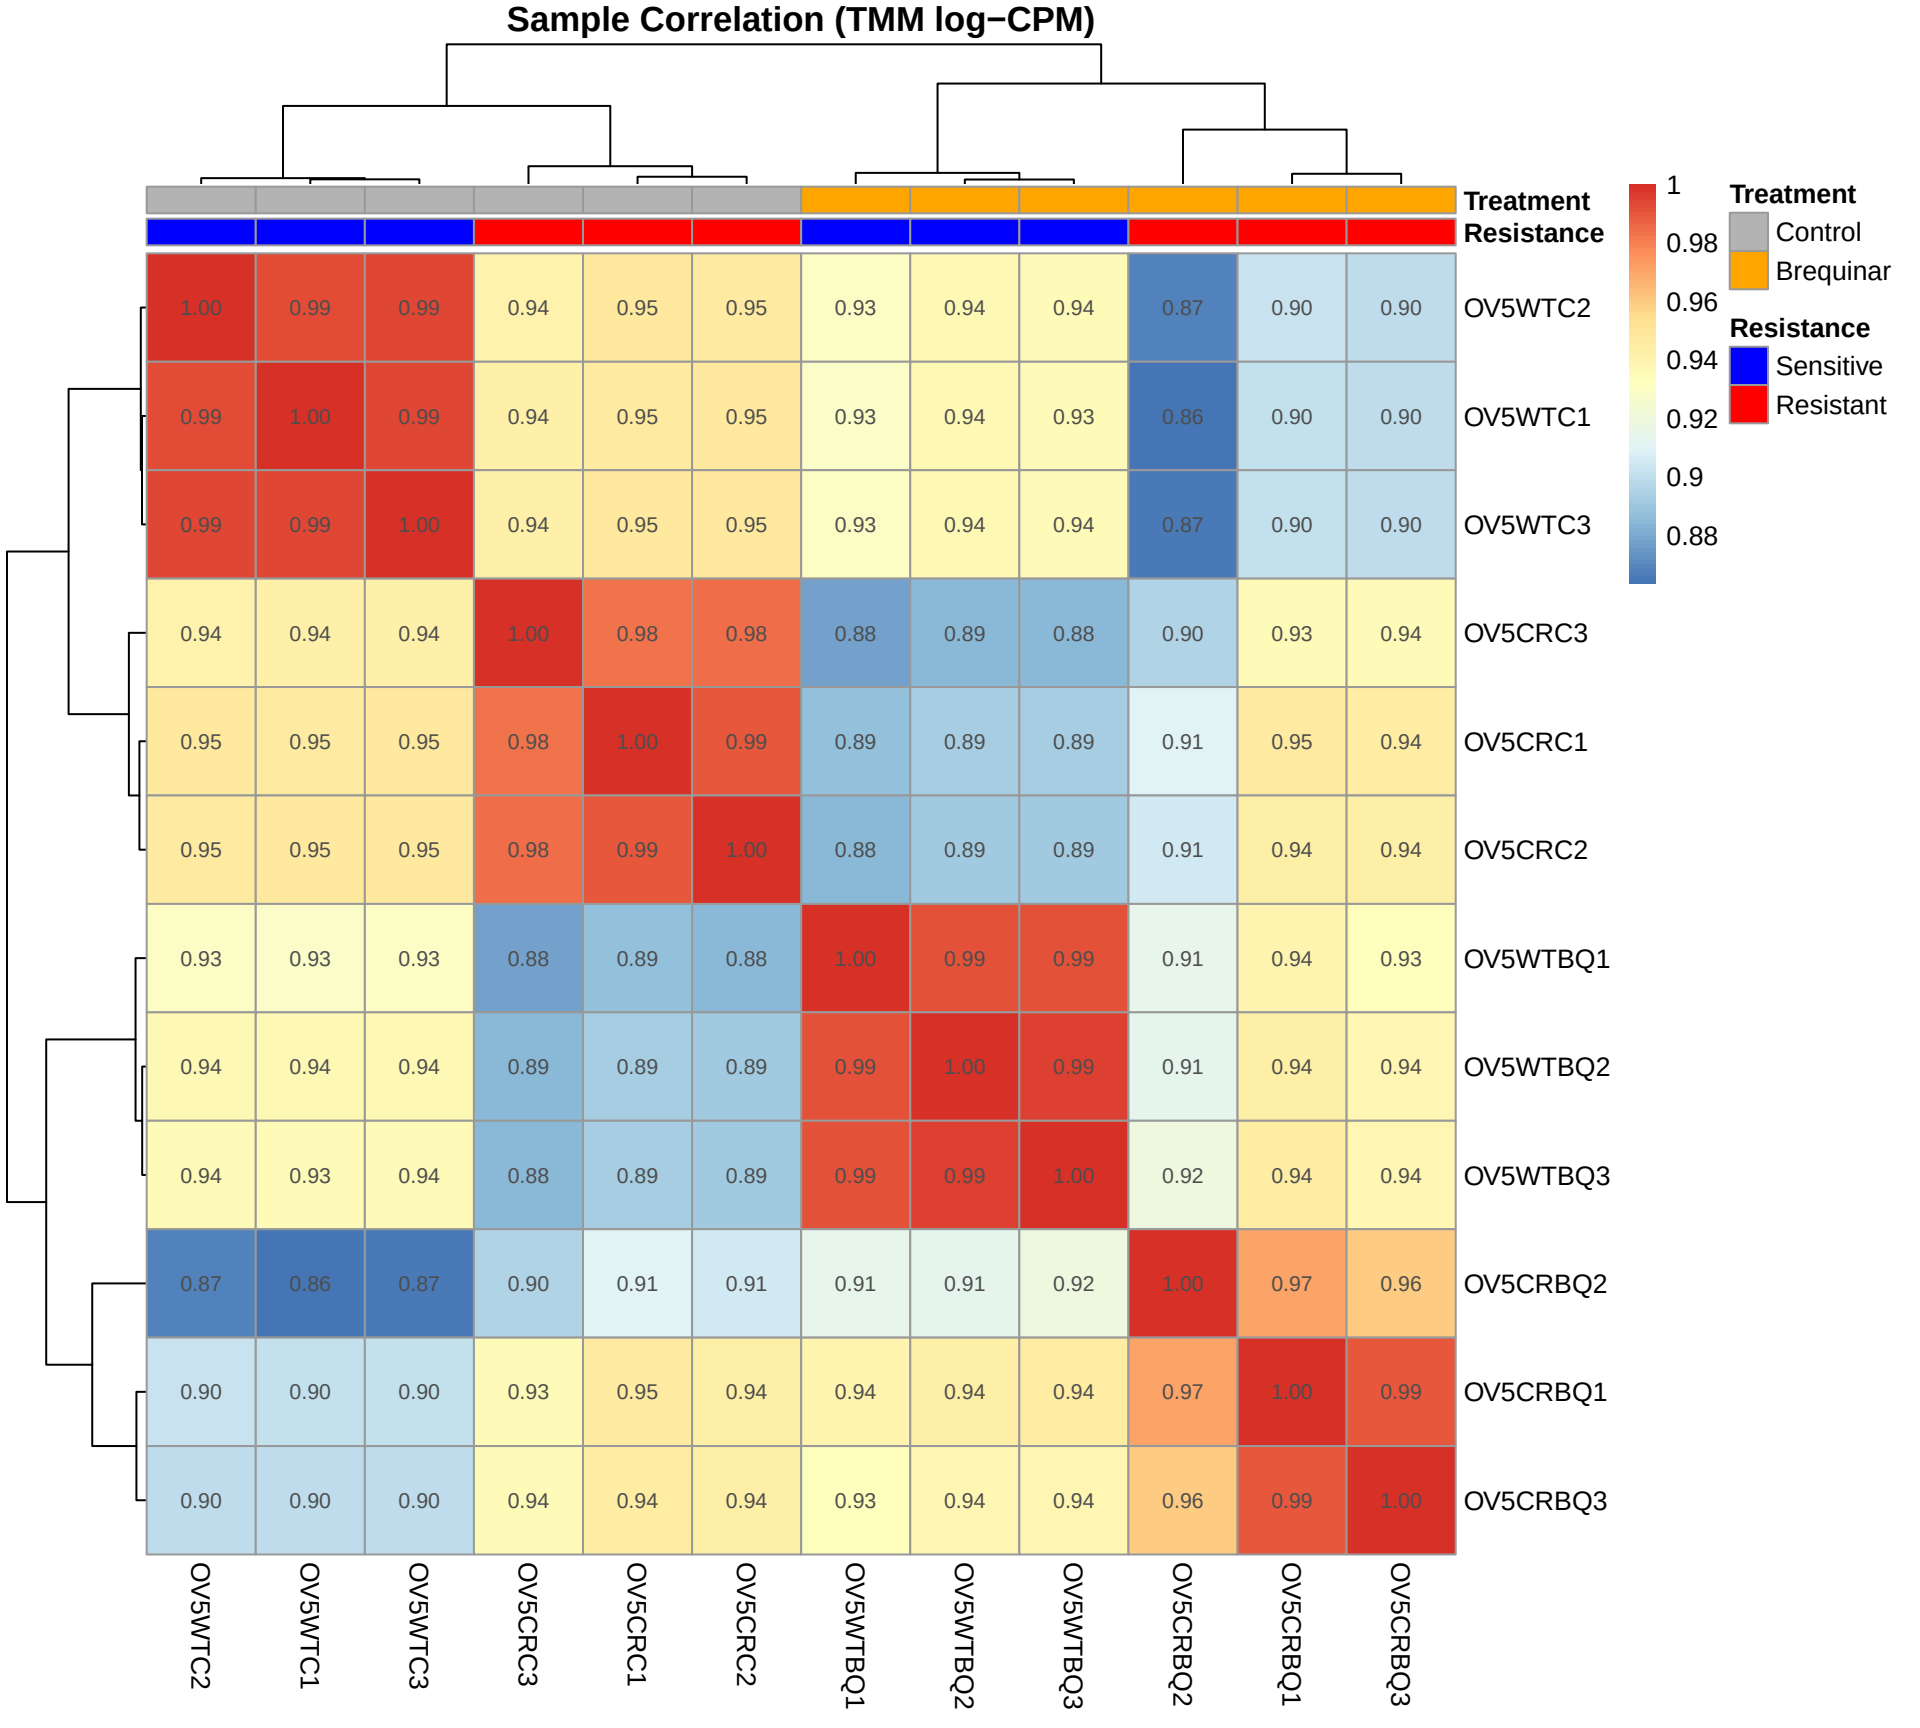
Sample Correlation (TMM log−CPM)
Treatment
Resistance
OV5WTC2 1.00 0.99 0.99 0.94 0.95 0.95 0.93 0.94 0.94 0.87 0.90 0.90
OV5WTC1 0.99 1.00 0.99 0.94 0.95 0.95 0.93 0.94 0.93 0.86 0.90 0.90
OV5WTC3 0.99 0.99 1.00 0.94 0.95 0.95 0.93 0.94 0.94 0.87 0.90 0.90
OV5CRC3 0.94 0.94 0.94 1.00 0.98 0.98 0.88 0.89 0.88 0.90 0.93 0.94
OV5CRC1 0.95 0.95 0.95 0.98 1.00 0.99 0.89 0.89 0.89 0.91 0.95 0.94
OV5CRC2 0.95 0.95 0.95 0.98 0.99 1.00 0.88 0.89 0.89 0.91 0.94 0.94
OV5WTBQ1 0.93 0.93 0.93 0.88 0.89 0.88 1.00 0.99 0.99 0.91 0.94 0.93
OV5WTBQ2 0.94 0.94 0.94 0.89 0.89 0.89 0.99 1.00 0.99 0.91 0.94 0.94
OV5WTBQ3 0.94 0.93 0.94 0.88 0.89 0.89 0.99 0.99 1.00 0.92 0.94 0.94
OV5CRBQ2 0.87 0.86 0.87 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 1.00 0.97 0.96
OV5CRBQ1 0.90 0.90 0.90 0.93 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.97 1.00 0.99
OV5CRBQ3 0.90 0.90 0.90 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94 0.94 0.96 0.99 1.00
OV5WTC2 OV5WTC1 OV5WTC3 OV5CRC3 OV5CRC1 OV5CRC2 OV5WTBQ1 OV5WTBQ2 OV5WTBQ3 OV5CRBQ2 OV5CRBQ1 OV5CRBQ3
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
Treatment
Control
Brequinar
Resistance
Sensitive
Resistant