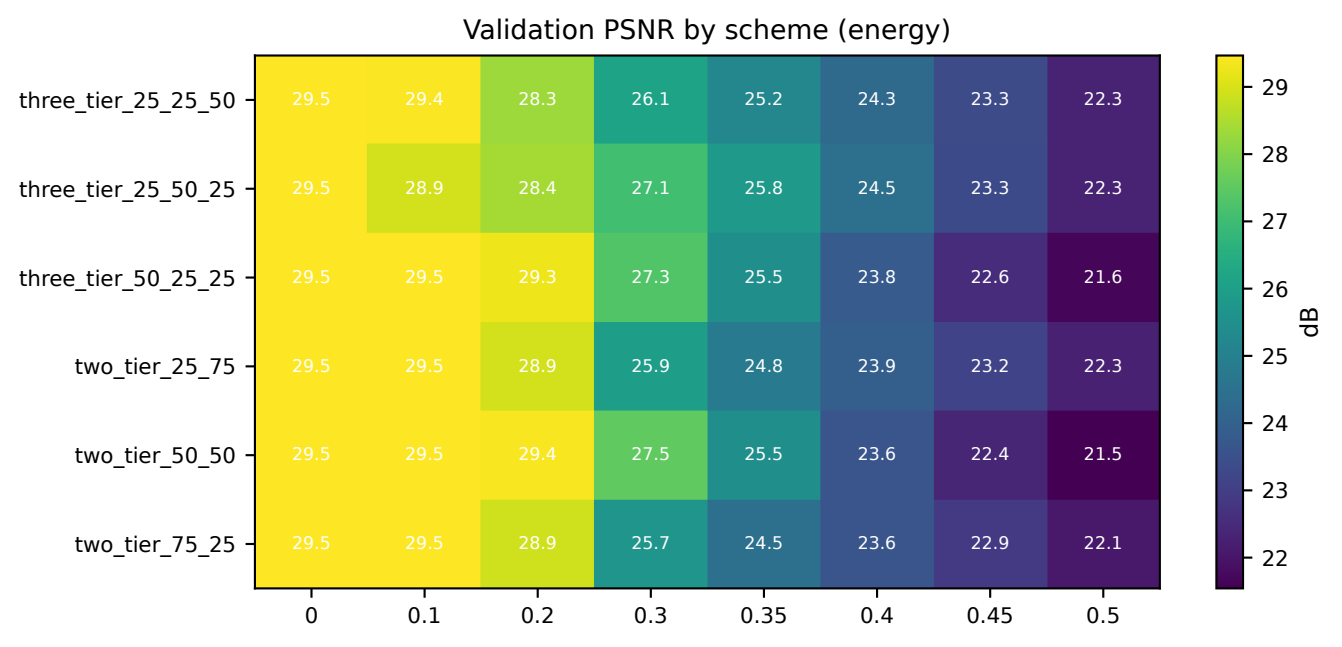
Validation PSNR by scheme (energy)
three_tier_25_25_50
three_tier_25_50_25
three_tier_50_25_25
two_tier_25_75
two_tier_50_50
two_tier_75_25
29.5 29.4 28.3 26.1 25.2 24.3 23.3 22.3
29.5 28.9 28.4 27.1 25.8 24.5 23.3 22.3
29.5 29.5 29.3 27.3 25.5 23.8 22.6 21.6
29.5 29.5 28.9 25.9 24.8 23.9 23.2 22.3
29.5 29.5 29.4 27.5 25.5 23.6 22.4 21.5
29.5 29.5 28.9 25.7 24.5 23.6 22.9 22.1
0
0.1
0.2
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
dB
29
28
27
26
25
24
23
22