7.6 Zählersteckklemmen

Bauliche Veränderungen, z. B. Neu-, Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen usw., welche den Messkreis (Direktmessungen) tangieren, bedingen den Einbau von Zählersteckklemmen. Ausgenommen davon sind Wohnungen.

Die Zählersteckklemme ist bauseitig zu liefern und gemäss Dispo zu installieren.

a. Der Abstand zwischen unterkannt Leiterdurchführung bis Mitte horizontale Apparateschiene muss 90 mm betragen.

b. Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

Beim Verwenden von Litze-Leitern / flexible Leiter sind Aderendhülsen zu verwenden.

Hinter der Apparatetafel ist die übliche Reserveschlaufe für alle Leiter vorzusehen.

Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten.

Die Anschlussenden der Steuerleiter vor der Apparatetafel müssen mindestens 250 mm betragen und sind zu isolieren.


Bis zur Zählermontage ist die Zählersteckklemme mittels Abdeckhaube oder Abdeckband gegen Fremdkörper / Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine Bezügerüberstrom - unterbrecher eingeschaltet werden. Reserve-Zählerplätze sind in jedem Fall mit der Abdeckhaube zu versehen.

Zugelassene Produkte:

Zählersteckklemme Hager 80A
Artikelnummer KJD080C1
E-No 169 000 013

Zusätzlich
1x Stiftsatz für ZSK 80A, 6x45mm
Artikelnummer KJZ080B4
E-No 169 000 053

Reserveplätze sind zusätzlich mit Abdeckhauben zu versehen.
Artikelnummer KJZ000N2
E-No 169 000 133

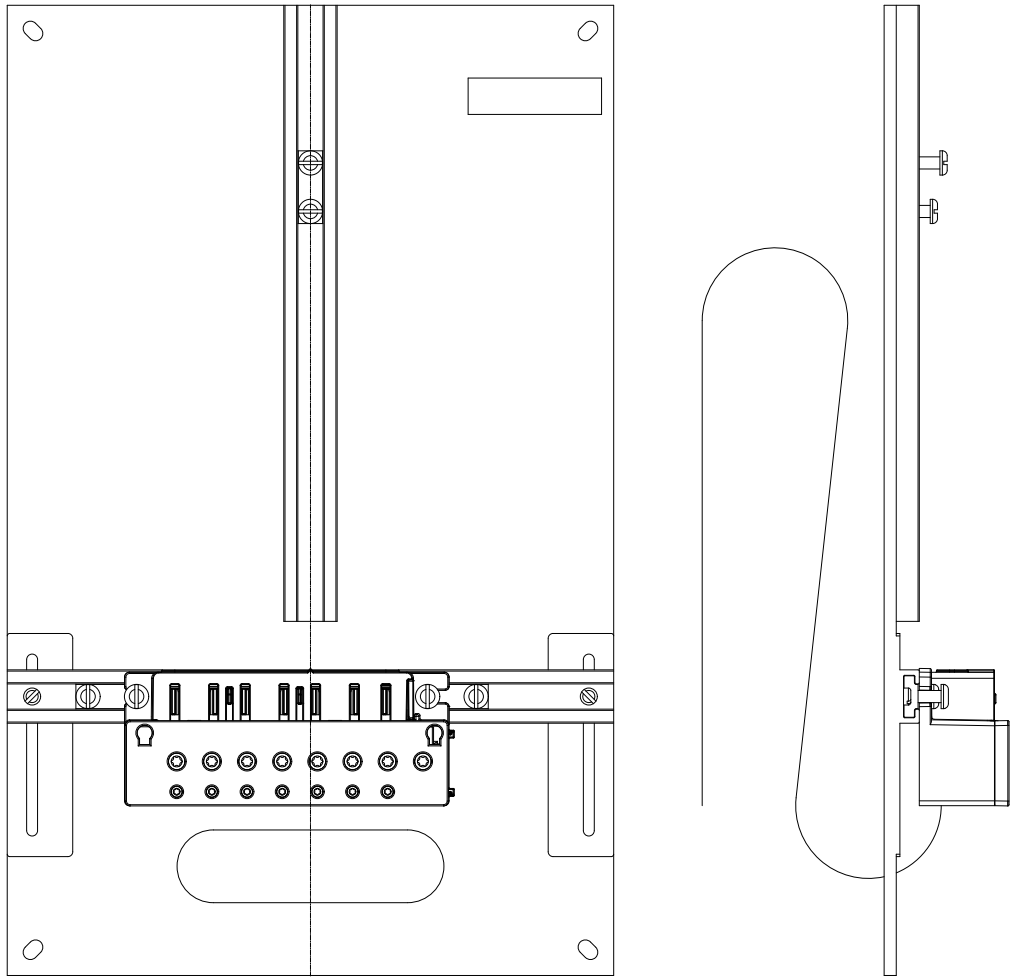

Aenderungen :		Erstellt :	
A	15.03.2024 niwen	Aufge.	01.12.23 niwen
B		Bearb.	
C		Gepr.	

sgsw

Anordnung
Zählersteckklemmen

. .....
. .....

4.340.2-033

Blatt 1-
1 Bl.