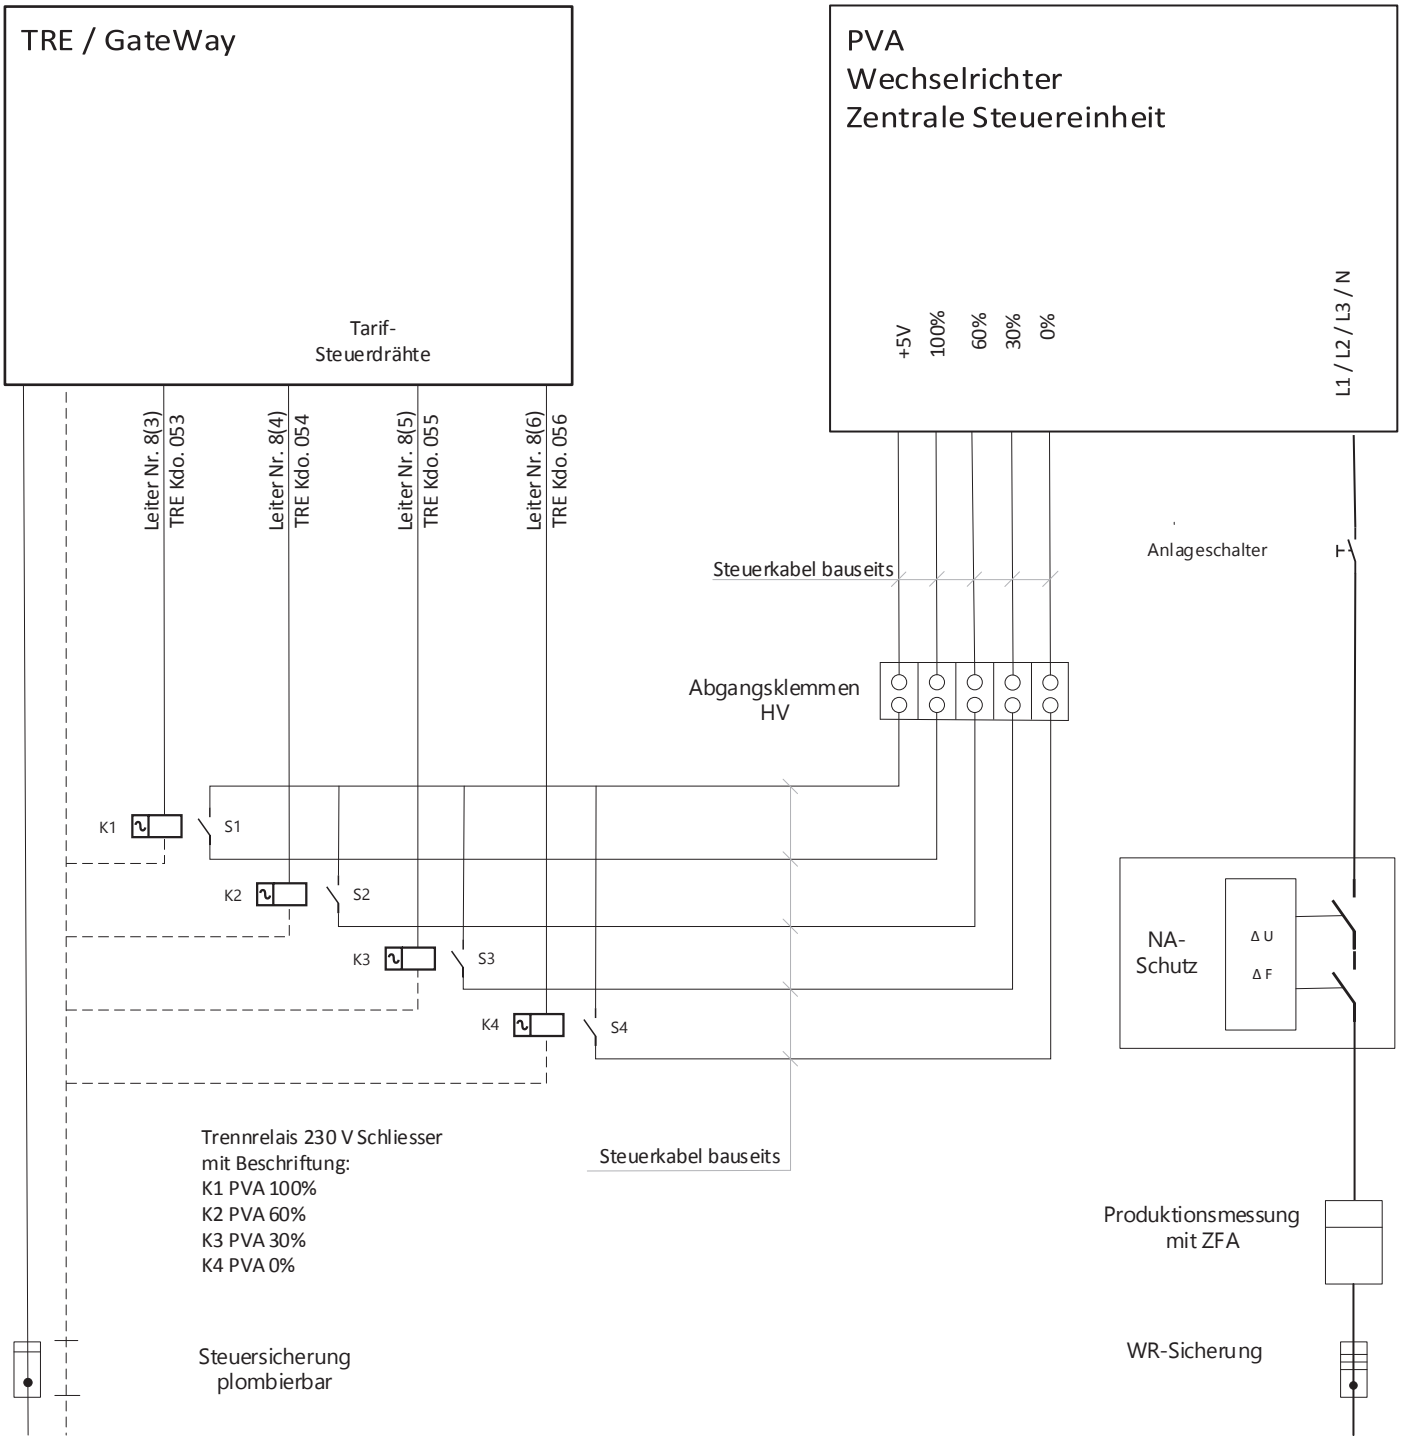


Funktion		TRE Kommando		Schaltzeit (Änderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
					alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
						Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
EEA (>30 kVA)	100 % Produktion	053		Nomalbetrieb 100%		8	(3)
EEA (>30 kVA)	60 % Produktion	054		Reduzierung auf 60% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(4)
EEA (>30 kVA)	30 % Produktion	055		Reduzierung auf 30% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(5)
EEA (>30 kVA)	0 % Produktion	056		Abschaltung 0% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(6)

Steuerung von PV-Anlagen >30 kVA bis 250 kVA **C 10.2**