
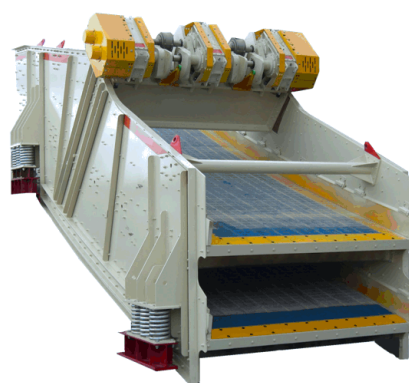


1.2 FOLGAS ENTRE O CORPO VIBRANTE E ESTRUTURAS ADJACENTES

Durante o processo de partida e principalmente de parada do equipamento a frequência de operação coincide com a frequência de ressonância do sistema massa-mola, sendo que neste momento a amplitude do equipamento é amplificada. Desta forma a Metso recomenda-se manter as seguintes folgas (mínimas) abaixo especificadas entre o corpo vibrante do equipamento e suas estruturas adjacentes.

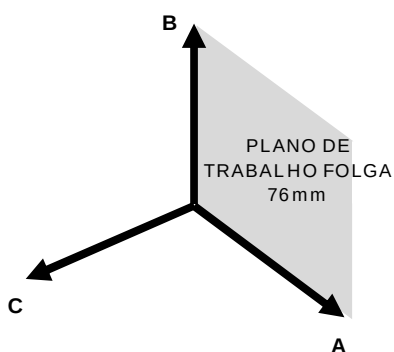

A = Horizontal = folga mínima 76mm

B = Vertical = folga mínima 76mm

C = Transversal = folga mínima 25mm

Em caso de não seguimento destas dimensões, choques entre as estruturas poderão ocorrer, gerando trincas prematuras no equipamento. Abaixo seguem algumas fotos do não seguimento destas medidas:

