DETAILY NAPOJENÍ BETONOVÝCH PRVKŮ K HRANĚ ZPEVNĚNÍ VOZOVKY

KÓTOVÁNO V mm

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI BETONOVOU VOZOVKOU A BETONOVÝM PRVKEM


min. 12
p%
VOZOVKA
PROŘÍZNUTÍ SPÁRY NA PRŮŘEZ min. 25 x 12 mm,
NÁTĚR STĚN KOMŮRKY
ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA ZA HORKA TYP N2
DLE ČSN EN 14 188-1 (TYP ZÁLIVKY SE VOLÍ S OHLEDEM
NA PODMÍNKY POUŽITÍ)
max. 10
min. 25
BET. PRVEK

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI ASFALTOVOU VOZOVKOU A BETONOVÝM PRVKEM


min. 12
p%
BET. PRVEK
VOZOVKA
VYŘEZÁNÍ KOMŮRKY V ASFALTOVÉM KRYTU
VÝŠKA ZÁLIVKY
min. 25
ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA
ZA HORKA TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1
(TYP ZÁLIVKY SE VOLÍ S OHLEDEM
NA PODMÍNKY POUŽITÍ)
BOČNÍ STĚNY OPATŘENY
ADHEZNÍM NÁTĚREM (MUSÍ
ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁLIVCE)

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM (ŠŽ)


min. 12
ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA
ZA HORKA TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1
(TYP ZÁLIVKY SE VOLÍ S OHLEDEM
NA PODMÍNKY POUŽITÍ)
p%
max. 10
VOZOVKA
BOČNÍ STĚNY OPATŘENY ADHEZNÍM
NÁTĚREM (MUSÍ ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁLIVCE)
PŘEDTĚSNĚNÍ V PŘÍPADĚ SEPARAČNÍ VLOŽKY
Z EXTR. POLYSTYR.
SEPARAČNÍ VLOŽKA - EXTR. POLYSTYREN (XPS)
tl. min. 20 mm NEBO EXPANDOVANÝ POLYETYLEN
(EPE) tl. min. 15 mm
VÝŠKA ZÁLIVKY
min. 25
ŠŽ

OŠETŘENÍ SPÁRY MEZI ASFALTOVOU VOZOVKOU DLE TP 259 A BETONOVÝM PRVKEM


min. 12
BET. PRVEK
p%
VYŘEZÁNÍ KOMŮRKY
V ASFALTOVÉM KRYTU
VOZOVKA
ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA
ZA HORKA TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1
(TYP ZÁLIVKY SE VOLÍ S OHLEDEM
NA PODMÍNKY POUŽITÍ)
BOČNÍ STĚNY OPATŘENY
ADHEZNÍM NÁTĚREM (MUSÍ
ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁLIVCE)
NA VÝŠKU
ASF. VRSTVY

DETAIL SDP V OBLOUKU
SE SVODIDLEM V KRAJNÍ POLOZE
M 1:100

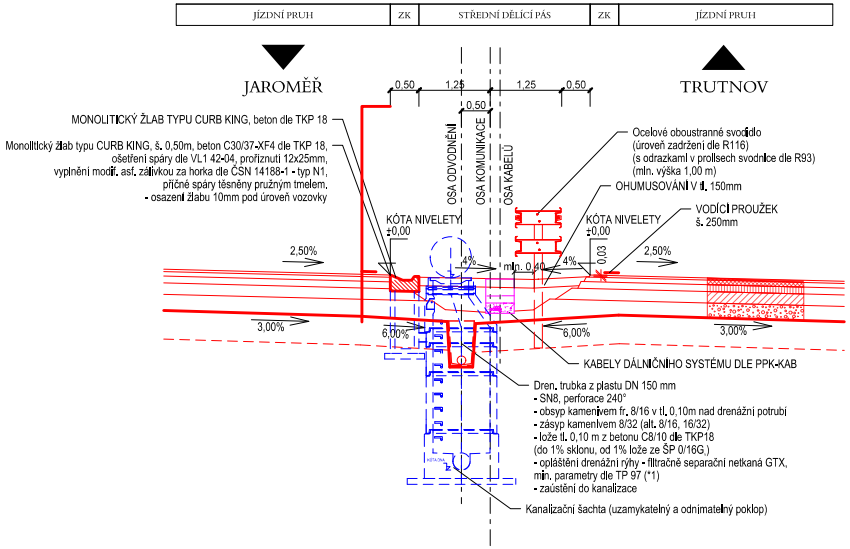
JÍZDNÍ PRUH
ZK
STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS
ZK
JÍZDNÍ PRUH
JAROMĚŘ
TRUTNOV
0,50
1,25
0,50
1,25
0,50
MONOLITICKÝ ŽLAB TYPU CURB KING, beton dle TKP 18
Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky
OSA ODVODNĚNÍ
OSA KOMUNIKACE
OSA KABELŮ
Ocelové oboustranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s odrazkami v profilech svodnice dle R93)
(min. výška 1,00 m)
OHUMUSOVÁNÍ V tl. 150mm
KÓTA NIVELETY
±0,00
KÓTA NIVELETY
±0,00
VODÍCÍ PROUŽEK
š. 250mm
2,50%
4%
min. 0,40
4%
0,03
2,50%
3,00%
6,00%
6,00%
3,00%
KABELY DÁLNIČNÍHO SYSTÉMU DLE PPK-KAB
Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C8/10 dle TKP18
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G.)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace
Kanalizační šachta (uzamykatelný a odnímatelný poklop)

DETAIL -
M 1:10 (


20
15
70
PROM.

DETAIL ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU
M 1:10 (kótováno v mm)

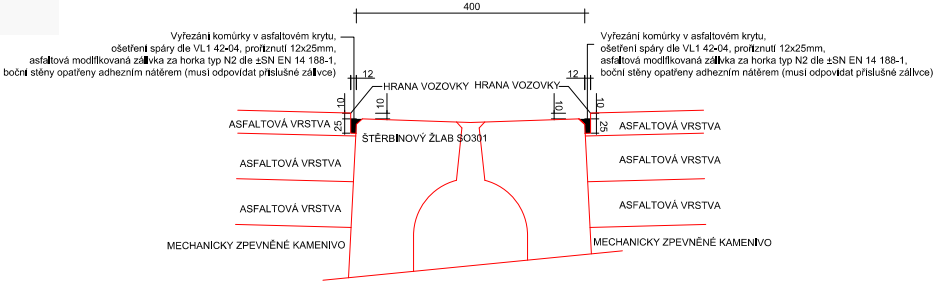
400
Vyřezání komůrky v asfaltovém krytu,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
asfaltová modifikovaná zálivka za horka typ N2 dle ±SN EN 14 188-1,
boční stěny opatřeny adhezním nátěrem (musí odpovídat příslušné zálivce)
Vyřezání komůrky v asfaltovém krytu,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
asfaltová modifikovaná zálivka za horka typ N2 dle ±SN EN 14 188-1,
boční stěny opatřeny adhezním nátěrem (musí odpovídat příslušné zálivce)
12
12
HRANA VOZOVKY
HRANA VOZOVKY
10
10
10
10
25
25
ASFALTOVÁ VRSTVA
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB SO301
ASFALTOVÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ VRSTVA
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

DETAIL -
M 1:10 (



DILATAČNÍ A SMRŠŤOVACÍ SPÁRY V PODKLADNÍM BETONU POD SVODIDLY V SDP
M 1:2 (kótováno v mm)

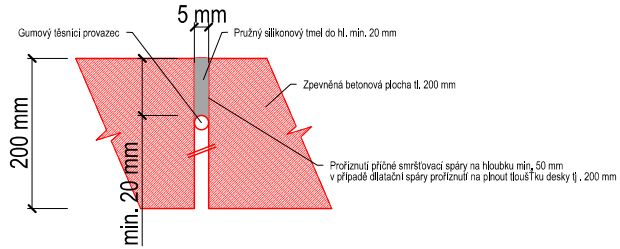
5 mm
Gumový těsnící provazec
Pružný silikonový tmel do hl. min. 20 mm
Zpevněná betonová plocha tl. 200 mm
200 mm
min. 20 mm
Proříznutí příčné smršťovací spáry na hloubku min. 50 mm
v případě dilatační spáry proříznutí na plnout tloušťku desky tj . 200 mm

DILATACE A ZÁLIVKA MEZI PODKLADNÍM BETONU POD SVODIDLY V SDP A STOJKAMI
M 1:5 (kótováno v mm)


vyplnění asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1
min. 12 mm
Boční stěny opatřeny adhezním nátěrem (musí odpovídat příslušné zálivce)
Předtěsnění
Zpevněná betonová plocha tl. 200 mm
Separační vložka - extr. polystyren (XPS)
tl. min 15 mm
min. 25 mm
Stojka v SDP

DETAIL UKONČENÍ RIGOLU
M 1:20

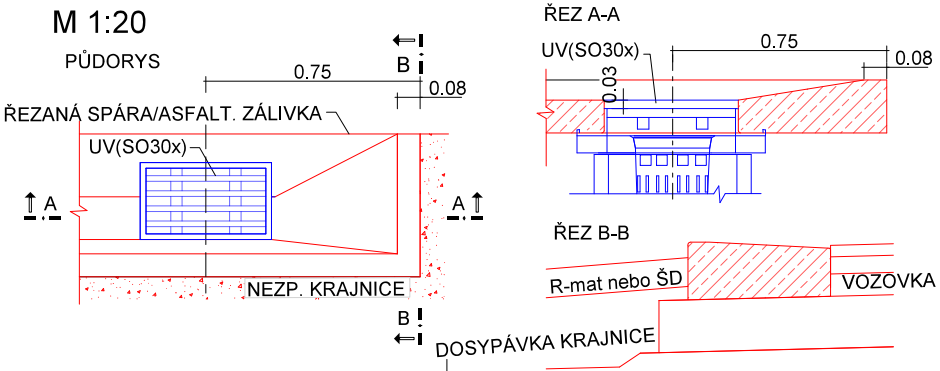
PŮDORYS
0.75
B
0.08
ŘEZANÁ SPÁRA/ASFALT. ZÁLIVKA
UV(SO30x)
A
A
NEZP. KRAJNICE
B
ŘEZ A-A
UV(SO30x)
0.75
0.08
0.03
ŘEZ B-B
R-mat nebo ŠD
VOZOVKA
DOSYPÁVKA KRAJNICE

DETAIL V MÍSTĚ PŘEJEZDU STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU
přejezd SDP dl. 120 m
km 116,360 - 116,480 D11 (km 2,990 - 3,110 stavby)
M 1:100

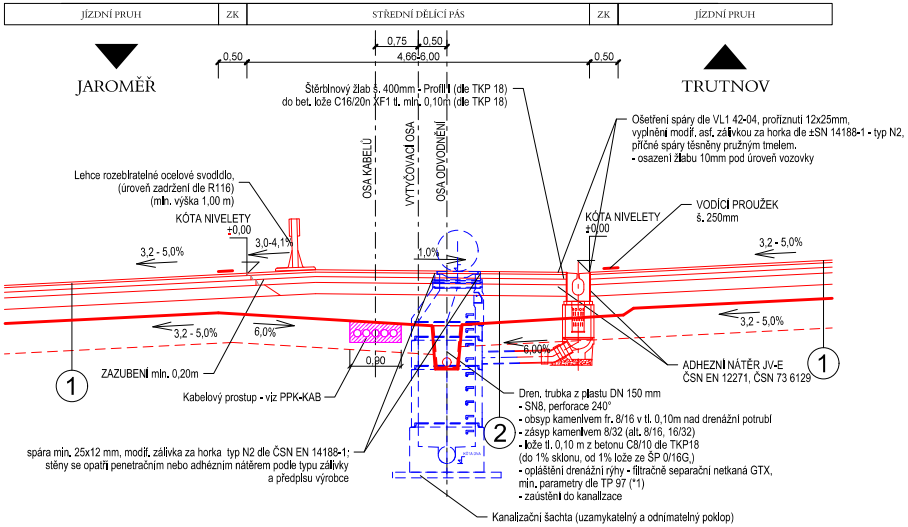
JÍZDNÍ PRUH
ZK
STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS
ZK
JÍZDNÍ PRUH
0,75
0,50
0,50
4,66-6,00
0,50
JAROMĚŘ
TRUTNOV
OSA KABELŮ
VYTYČOVACÍ OSA
OSA ODVODNĚNÍ
KÓTA NIVELETY
±0,00
KÓTA NIVELETY
±0,00
3,2 - 5,0%
3,0-4,1%
1,0%
3,2 - 5,0%
3,2 - 5,0%
6,0%
6,00%
3,2 - 5,0%
0,90
1
1
2

Štěrbinový žlab š. 400mm - Profil I (dle TKP 18)
do bet. lože C16/20n XF1 tl. min. 0,10m (dle TKP 18)

Ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ±SN 14188-1 - typ N2,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky

Lehce rozebiratelné ocelové svodidlo,
(úroveň zadržení dle R116)
(min. výška 1,00 m)

VODÍCÍ PROUŽEK
š. 250mm

ZAZUBENÍ min. 0,20m

Kabelový prostup - viz PPK-KAB

ADHEZNÍ NÁTĚR JV-E
ČSN EN 12271, ČSN 73 6129

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C8/10 dle TKP18
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace

spára min. 25x12 mm, modif. zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1;
stěny se opatří penetračním nebo adhézním nátěrem podle typu zálivky
a předpisu výrobce

Kanalizační šachta (uzamykatelný a odnímatelný poklop)

ÚPRAVA S PROTIHLUKOVOU STĚNOU v zářezu - sklon k PHS

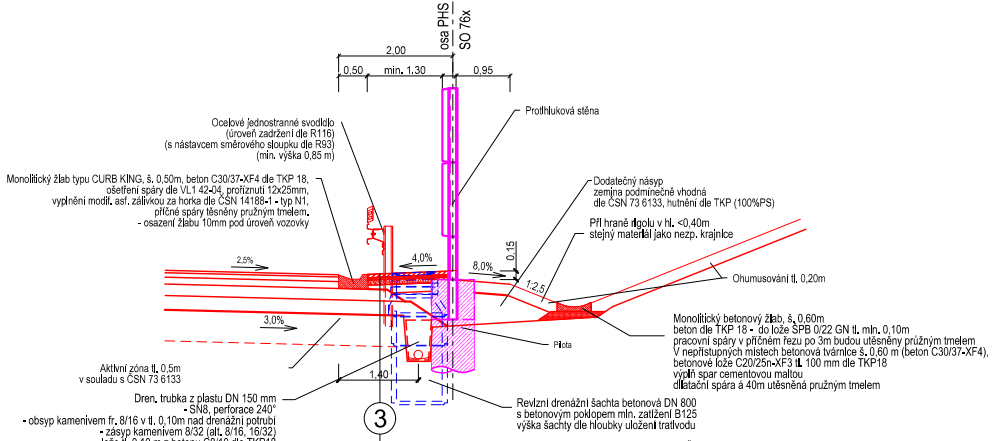
osa PHS
SO 76x
2,00
0,50
min. 1.30
0,95
2,5%
4,0%
8,0%
0,15
1:2,5
3,0%
1,40
Pilota
3

Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85 m)

Protihluková stěna

Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky

Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)

Při hraně rigolu v hl. <0,40m
stejný materiál jako nezp. krajnice

Ohumusování tl. 0,20m

Monolitický betonový žlab, š. 0,60m
beton dle TKP 18 - do lože ŠPB 0/22 GN tl. min. 0,10m
pracovní spáry v příčném řezu po 3m budou utěsněny průžným tmelem
V nepřístupných místech betonová tvárnice š. 0,60 m (beton C30/37-XF4),
betonové lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm dle TKP18
výplň spar cementovou maltou
dilatační spára á 40m utěsněná pružným tmelem

Aktivní zóna tl. 0,5m
v souladu s ČSN 73 6133

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C8/10 dle TKP18
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do čistě řezaného nebo pref. otvoru DŠ

Revizní drenážní šachta betonová DN 800
s betonovým poklopem min. zatížení B125
výška šachty dle hloubky uložení trativodu

E_{def2} = 45 MPa
E_{def2} = 30 MPa

Betonová zámková dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z betonu C20/25n XF3	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠD$_A$ 0/32 G$_r$	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Celkem		min. 250 mm	

- MONOLITICKÝ ŽLAB "CURB KING"
kótováno v mm)


500
198
152
54
76
20
DLE TL.ASF.VRSTEV
SKLON DLE PODKLADNÍ VRSTVY
520

Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
spáry provedeny do čerstvého betonu vytlačováním
nebo řezané ve vzdálenostech dle TKP 3,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky

- MONOLITICKÝ ŽLAB
kótováno v mm)


540
30
200
600

Betonový monolitický žlab š. 0,60m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
spáry provedeny do čerstvého betonu vytlačováním
nebo řezané ve vzdálenostech dle TKP 3,
příčné spáry v příčném řezu po 3m budou utěsněny průžným tmelem,
pracovní záběr bude končit kolmou pracovní spárou utěsněnou pružným tmelem
- lože ŠPB 0/22 G$_u$ tl. min. 0,10m

PŘEJEZD STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU š. 3,50 m
trasa sever - jih

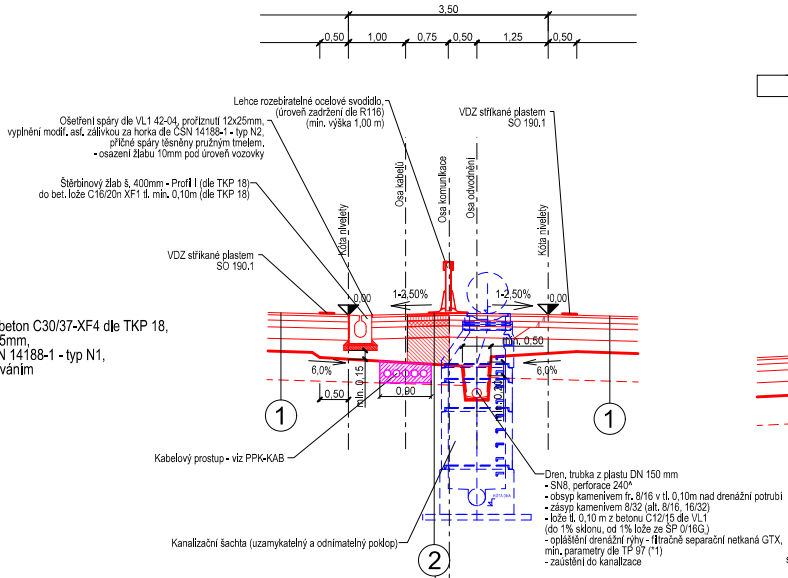
3,50
0,50
1,00
0,75
0,50
1,25
0,50
Kóta nivelety
Osa kabelů
Osa komunikace
Osa odvodnění
Kóta nivelety
0,00
1-2,50%
1-2,50%
0,00
min. 0,50
6,0%
6,0%
0,50
min. 0,15
0,90
min. 0,30
1
1
2

Lehce rozebiratelné ocelové svodidlo,
(úroveň zadržení dle R116)
(min. výška 1,00 m)

Ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N2,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky

VDZ stříkané plastem
SO 190.1

Štěrbinový žlab š. 400mm - Profil I (dle TKP 18)
do bet. lože C16/20n XF1 tl. min. 0,10m (dle TKP 18)

VDZ stříkané plastem
SO 190.1

Kabelový prostup - viz PPK-KAB

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240^
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C12/15 dle VL1
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace

Kanalizační šachta (uzamykatelný a odnímatelný poklop)

DETAIL V MÍSTĚ PŘEJEZDU STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU
přejezd SDP dl. 120 m
km 114,970 - 115,090 D11 (km 1,600 - 1,720 stavby)
M 1:100

a šířku

v max.

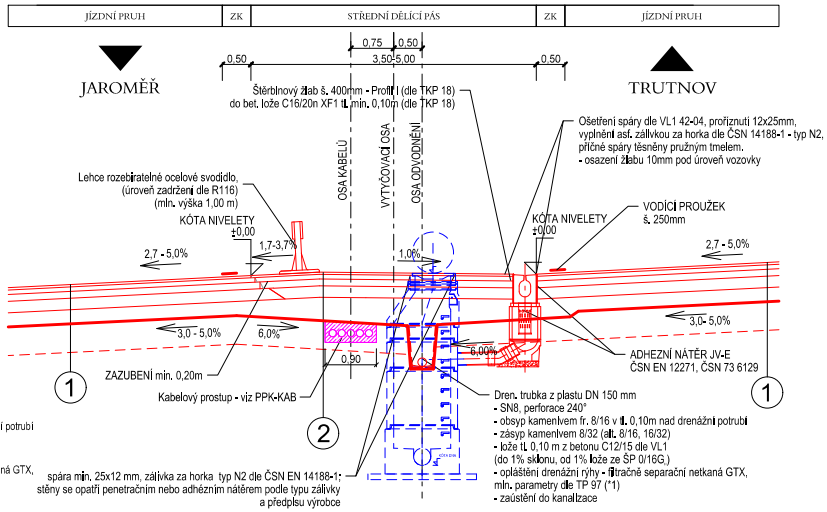
JÍZDNÍ PRUH
ZK
STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS
ZK
JÍZDNÍ PRUH
0,75
0,50
0,50
3,50-5,00
0,50
JAROMĚŘ
TRUTNOV
OSA KABELŮ
VYTYČOVACÍ OSA
OSA ODVODNĚNÍ
KÓTA NIVELETY
±0,00
KÓTA NIVELETY
±0,00
2,7 - 5,0%
1,7-3,7%
1,0%
2,7 - 5,0%
3,0 - 5,0%
6,0%
6,00%
3,0- 5,0%
0,90
1
1
2

Štěrbinový žlab š. 400mm - Profil I (dle TKP 18)
do bet. lože C16/20n XF1 tl. min. 0,10m (dle TKP 18)

Ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N2,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky

Lehce rozebiratelné ocelové svodidlo,
(úroveň zadržení dle R116)
(min. výška 1,00 m)

VODÍCÍ PROUŽEK
š. 250mm

ZAZUBENÍ min. 0,20m

Kabelový prostup - viz PPK-KAB

ADHEZNÍ NÁTĚR JV-E
ČSN EN 12271, ČSN 73 6129

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C12/15 dle VL1
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace

spára min. 25x12 mm, zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1;
stěny se opatří penetračním nebo adhézním nátěrem podle typu zálivky
a předpisu výrobce

Skladba konstrukce vozovky:

dle katalogu TP 170 typ D0-N-2-I-PIII modif.

Asfaltový koberec mastixový - modif. s posypem předobaleným kamenivem fr.2/4 v množství 1,5kg/m²	SMA 11 S (PmB 45/80-65)	ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121		40 mm
Spojovací postřik modifikovaný 0,35 kg/m2 po vyštěp.	PS - CP	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 , ČSN EN 13 808		
Asfaltový beton pro ložní vrstvy - modifikovaný	ACL 22 S (PmB 25/55-60)	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121		80 mm
Spojovací postřik modifikovaný 0,35 kg/m2 po vyštěp.	PS - CP	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 , ČSN EN 13 808		
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22 S (50/70)	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	60 mm	100 mm
Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 po vyštěpení s posypem kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/ m2	PI - C	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 , ČSN EN 13 808		
Štěrkodrť	ŠD$_A$ 0-32 G$_E$	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285		200 mm
Štěrkodrť	ŠD$_A$ 0-32 G$_E$	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285		min. 250 mm
Konstrukce vozovky celkem				min. 670 mm

E_{def2} = 110 MPa
E_{def2} = 70 MPa
E_{def2} = 45 MPa

HNĚDÁ - STÁVAJÍ
ČERVENÁ - PRÁC
MODRÁ - PRÁCE
FIALOVÁ - PRÁCE

ÚPRAVA S PROTIHLUKOVOU STĚNOU a ŠŽ - sklon k PHS

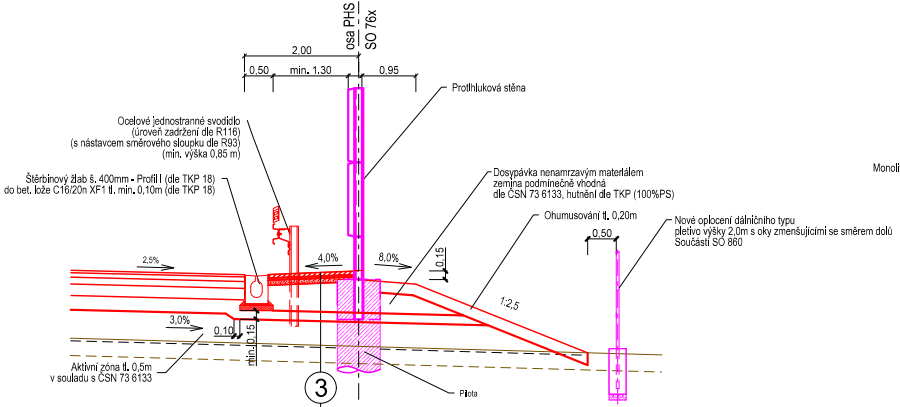
osa PHS
SO 76x
2,00
0,50
min. 1,30
0,95
Protihluková stěna
Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85 m)
Štěrbinový žlab š. 400mm - Profil I (dle TKP 18)
do bet. lože C16/20n XF1 tl. min. 0,10m (dle TKP 18)
Dosypávka nenamrzavým materiálem
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Ohumusování tl. 0,20m
Nové oplocení dálničního typu
pletivo výšky 2,0m s oky zmenšujícími se směrem dolů
Součástí SO 860
0,50
2,5%
4,0%
8,0%
0,15
1:2,5
3,0%
0,10
min. 0,15
Aktivní zóna tl. 0,5m
v souladu s ČSN 73 6133
3
Pilota

ČSN 73 6131	60 mm	DL	Betonová zámková dlažba	
ČSN 73 6131	40 mm	L	Lože z betonu C20/25n XF3	E_{ov2} = 45 MPa
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	150 mm	ŠD	ŠD, 0/32 G,	E_{ov2} = 30 MPa
	min. 250 mm		Celkem	

ÚPRAVA S PROTIHLUKOVOU STĚNOU - sklon od PHS

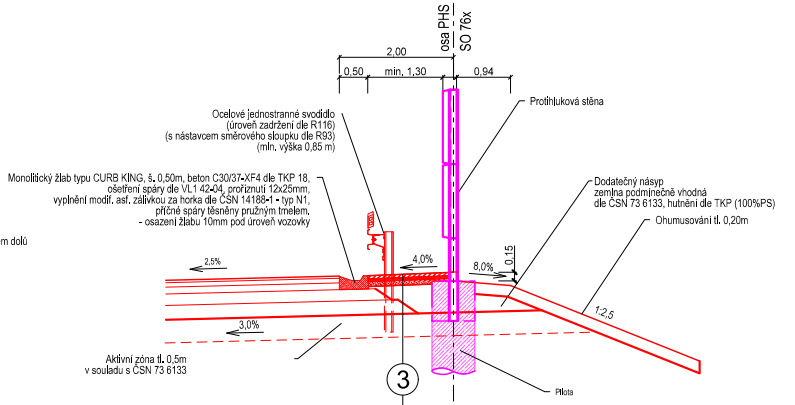
osa PHS
SO 76x
2,00
0,50
min. 1,30
0,94
Protihluková stěna
Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85 m)
Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky
Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Ohumusování tl. 0,20m
2,5%
4,0%
8,0%
0,15
1:2,5
3,0%
Aktivní zóna tl. 0,5m
v souladu s ČSN 73 6133
3
Pilota

ČSN 73 6131	60 mm	DL	Betonová zámková dlažba	
ČSN 73 6131	40 mm	L	Lože z betonu C20/25n XF3	E_{ov2} = 45 MPa
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	150 mm	ŠD	ŠD, 0/32 G,	E_{ov2} = 30 MPa
	min. 250 mm		Celkem	

DETAIL SDP S BETONOVÝMI SVODIDLY U STOJEK PORTÁLŮ

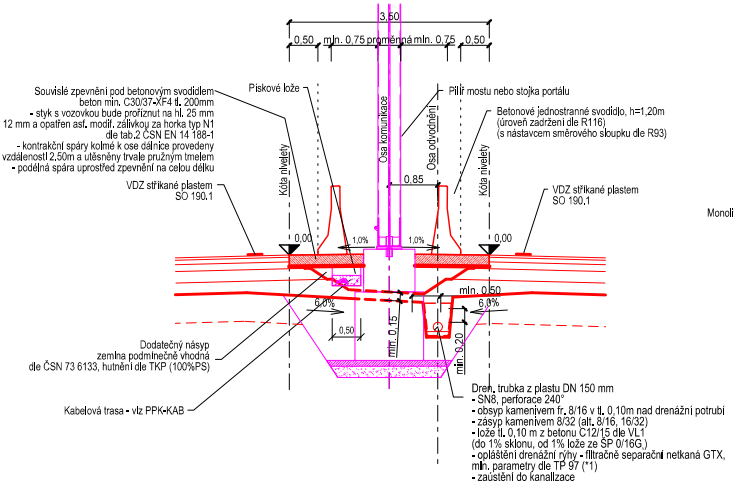
3,50
0,50
min. 0,75
proměnná
min. 0,75
0,50
Souvislé zpevnění pod betonovým svodidlem
beton min. C30/37-XF4 tl. 200mm
- styk s vozovkou bude proříznut na hl. 25 mm
12 mm a opatřen asf. modif. zálivkou za horka typ N1
dle tab.2 ČSN EN 14 188-1
- kontrakční spáry kolmé k ose dálnice provedeny
vzdálenosti 2,50m a utěsněny trvale pružným tmelem
- podélná spára uprostřed zpevnění na celou délku
Pískové lože
Pilíř mostu nebo stojka portálu
Betonové jednostranné svodidlo, h=1,20m
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
Kóta nivelety
Osa komunikace
Osa odvodnění
Kóta nivelety
0,85
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
0,00
1,0%
1,0%
0,00
min. 0,50
6,0%
6,0%
0,50
min. 0,15
min. 0,20
Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Kabelová trasa - viz PPK-KAB

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C12/15 dle VL1
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE S BETONOVÝM SVODIDLEM - sklon ke krajnici

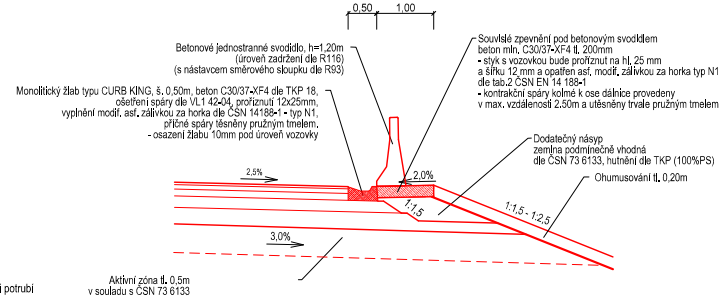
0,50
1,00
Betonové jednostranné svodidlo, h=1,20m
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky
Souvislé zpevnění pod betonovým svodidlem
beton min. C30/37-XF4 tl. 200mm
- styk s vozovkou bude proříznut na hl. 25 mm
a šířku 12 mm a opatřen asf. modif. zálivkou za horka typ N1
dle tab.2 ČSN EN 14 188-1
- kontrakční spáry kolmé k ose dálnice provedeny
v max. vzdálenosti 2.50m a utěsněny trvale pružným tmelem
Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Ohumusování tl. 0,20m
2,5%
2,0%
1:1,5
1:1,5 - 1:2,5
3,0%
Aktivní zóna tl. 0,5m
v souladu s ČSN 73 6133

DETAIL NAPOJENÍ KRAJNÍCH DRENÁŽÍ DO STŘEDOVÉ KANALIZACE

1:50


KÓTA AB KRYTU
SMA 11 S
ACL 22S
VMT 22
MZK 0/32
ŠD 0 /63
KONSTRUKCE VOZOVKY
PLÁŇ
ZEMNÍ PLÁŇ -0,67 m
Edef2 min. 45 Mpa
HLOUBKA VÝKOPU
VÝŠKA KRYTÍ (NADLOŽÍ)
AKTIVNÍ ZÓNA TL.0,50 m
V SOULADU S ČSN 736133
ZÁSYP MATERIÁLEM
VHODNÝM DO ZÁSYPU
(URČÍ GEOLOG STAVBY)
HUTNIT DLE TKP-4
ZÁSYP DO ÚROVNĚ PARAPLÁNĚ -1,05 m
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
300
OBSYP POTRUBÍ
PÍSEK, ŠP, NEBO DRCENÝ LOM, KÁMEN
(FRAKCE 0-4 mm, POPŘ. 0-8 mm)
D
RUČNÍ UPĚCHOVÁNÍ
A LEHKÁ ZHUTŇOVACÍ TECHNIKA
zhutňovat pouze
po stranách potrubí
LOŽE VÝKOPU TL. 100 mm Z PÍSKU, ŠP,
NEBO DRCENÝ KÁMEN
FRAKCE 0-4 mm, popř. 0-8 mm
S PODSYPOVÝMI KLÍNY
100
PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN 16 DN 200
D (mm)
B - ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ
(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

DETAIL SDP S BETONOVÝMI SVODIDLY U PILÍŘŮ MOSTU, APOD.

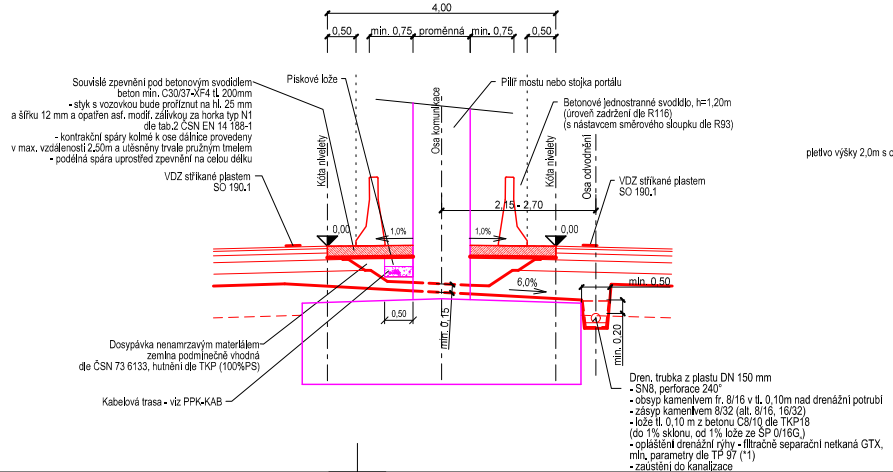
4,00
0,50
min. 0,75
proměnná
min. 0,75
0,50
Souvislé zpevnění pod betonovým svodidlem
beton min. C30/37-XF4 tl. 200mm
- styk s vozovkou bude proříznut na hl. 25 mm
a šířku 12 mm a opatřen asf. modif. zálivkou za horka typ N1
dle tab.2 ČSN EN 14 188-1
- kontrakční spáry kolmé k ose dálnice provedeny
v max. vzdálenosti 2.50m a utěsněny trvale pružným tmelem
- podélná spára uprostřed zpevnění na celou délku
Pískové lože
Pilíř mostu nebo stojka portálu
Betonové jednostranné svodidlo, h=1,20m
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
Kóta nivelety
Osa komunikace
Kóta nivelety
Osa odvodnění
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
2,15 - 2,70
0,00
1,0%
1,0%
0,00
6,0%
min. 0,50
0,50
min. 0,15
min. 0,20
Dosypávka nenamrzavým materiálem
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Kabelová trasa - viz PPK-KAB

Dren. trubka z plastu DN 150 mm
- SN8, perforace 240°
- obsyp kamenivem fr. 8/16 v tl. 0,10m nad drenážní potrubí
- zásyp kamenivem 8/32 (alt. 8/16, 16/32)
- lože tl. 0,10 m z betonu C8/10 dle TKP18
(do 1% sklonu, od 1% lože ze ŠP 0/16G,)
- opláštění drenážní rýhy - filtračně separační netkaná GTX,
min. parametry dle TP 97 (*1)
- zaústění do kanalizace

CÍ STAV
E V RÁMCI SO ŘADY 100
V RÁMCI SO ŘADY 300
E V RÁMCI OSTATNÍCH SO

U STOJANU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (SOS) - SVODIDLO POKRAČUJE DLE OPAKOVANÉHO ŘEŠENÍ R32

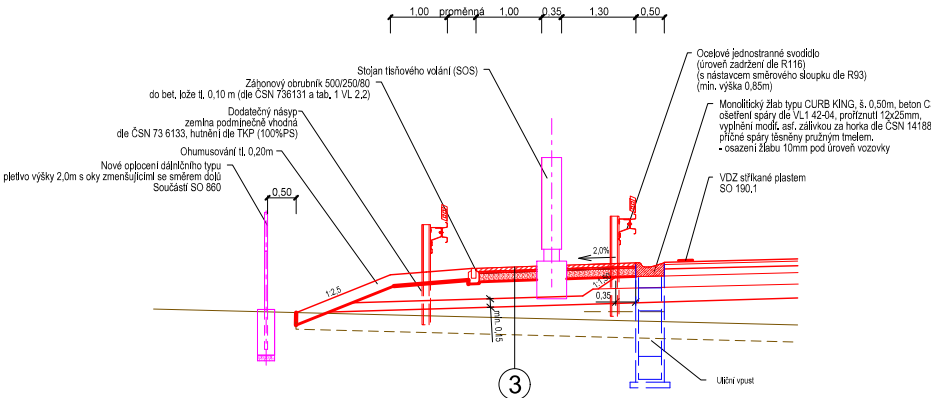
1,00
proměnná
1,00
0,35
1,30
0,50
Stojan tísňového volání (SOS)
Záhonový obrubník 500/250/80
do bet. lože tl. 0,10 m (dle ČSN 736131 a tab. 1 VL 2,2)
Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Ohumusování tl. 0,20m
Nové oplocení dálničního typu
pletivo výšky 2,0m s oky zmenšujícími se směrem dolů
Součástí SO 860
0,50
Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85m)
Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
2,0%
1:2,5
1:1,5
0,35
min. 0,15
3
Uliční vpust

	Betonová zámková dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
E_{ov2} = 45 MPa	Lože z betonu C20/25n XF3	L	40 mm	ČSN 73 6131
E_{ov2} = 30 MPa	ŠD, 0/32 G,	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN
	Celkem		min. 250 mm	

ÚPRAVA S PROTIHLUKOVOU STĚNOU

- v místě úniku

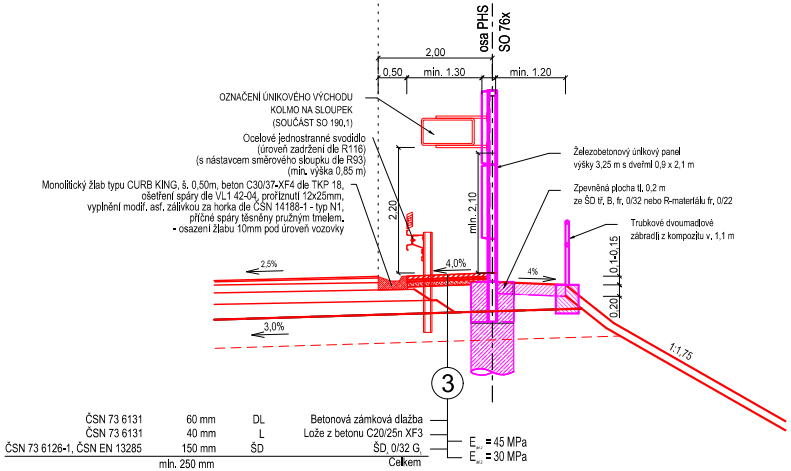
osa PHS
SO 76x
2,00
0,50
min. 1.30
min. 1.20
OZNAČENÍ ÚNIKOVÉHO VÝCHODU
KOLMO NA SLOUPEK
(SOUČÁST SO 190,1)
Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85 m)
Monolitický žlab typu CURB KING, š. 0,50m, beton C30/37-XF4 dle TKP 18,
ošetření spáry dle VL1 42-04, proříznutí 12x25mm,
vyplnění modif. asf. zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 - typ N1,
příčné spáry těsněny pružným tmelem.
- osazení žlabu 10mm pod úroveň vozovky
Železobetonový únikový panel
výšky 3,25 m s dveřmi 0,9 x 2,1 m
Zpevněná plocha tl. 0,2 m
ze ŠD tř. B, fr. 0/32 nebo R-materiálu fr. 0/22
Trubkové dvoumadlové
zábradlí z kompozitu v. 1,1 m
2,20
min. 2,10
0,1-0,15
0,20
2,5%
4,0%
4%
3,0%
1:1,75
3
ČSN 73 6131 60 mm DL Betonová zámková dlažba
ČSN 73 6131 40 mm L Lože z betonu C20/25n XF3
ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150 mm ŠD ŠD 0/32 G
min. 250 mm Celkem
E = 45 MPa
E = 30 MPa

NAPOJENÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NA STÁVAJÍCÍ STAV


NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
PŘECHODOVÁ OBLAST STAVBY
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
min. 16,00
5,00
5,00
min. 5,00
1,00
ŠD
MZK
VMT 22
ACL 22 S
SMA 11 S

U STOJANU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (SOS) - SVODIDLO NEPOKRAČUJE DLE OPAKOVANÉHO ŘEŠENÍ R32

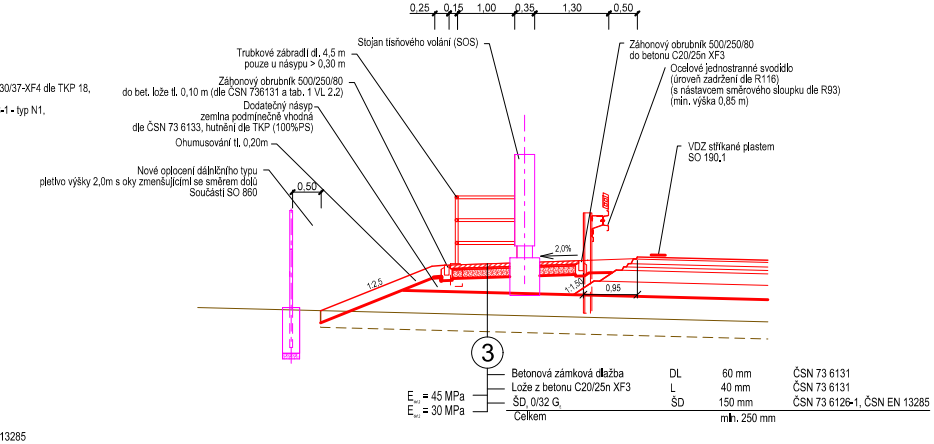
0,25
0,15
1,00
0,35
1,30
0,50
Stojan tísňového volání (SOS)
Trubkové zábradlí dl. 4,5 m
pouze u násypu > 0,30 m
Záhonový obrubník 500/250/80
do bet. lože tl. 0,10 m (dle ČSN 736131 a tab. 1 VL 2.2)
Dodatečný násyp
zemina podmínečně vhodná
dle ČSN 73 6133, hutnění dle TKP (100%PS)
Ohumusování tl. 0,20m
Nové oplocení dálničního typu
pletivo výšky 2,0m s oky zmenšujícími se směrem dolů
Součástí SO 860
Záhonový obrubník 500/250/80
do betonu C20/25n XF3
Ocelové jednostranné svodidlo
(úroveň zadržení dle R116)
(s nástavcem směrového sloupku dle R93)
(min. výška 0,85 m)
VDZ stříkané plastem
SO 190.1
30/37-XF4 dle TKP 18,
-1 - typ N1.
0,50
1:2,5
2,0%
1:1,50
0,95
3
Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131
Lože z betonu C20/25n XF3 L 40 mm ČSN 73 6131
ŠD 0/32 G ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Celkem min. 250 mm
E = 45 MPa
E = 30 MPa
13285

(*1) pevnost v tahu min. 13 kN/m, CBR min. 2kN, odolnost proti dyn. protržení max. 25mm, propustnost min. 27 l/(m²s), velikost otvorů 50<=90<=150 μm

SO 101

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Stavbu zajišťuje Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení

SG_Velké projekty_BIM 2020
zastoupené

SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
telefon: +420 267 094 111

SUDOP PRAHA | PUDIS | SUDOP EU | DOPRAVOPROJEKT BRNO | DOPRAVOPROJEKT

Správce:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu: ING. ROMAN PETŘÍK

Asistent vedoucího týmu: ING. PAVEL MICHL

Specialista profese: ING. PAVEL MICHL

Středisko:
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. PAVEL HORÁČEK	ING. PAVEL MICHL	ING. PAVEL MICHL	ING. ROMAN PETŘÍK

Název akce:

D11 1108 Jaroměř-Trutnov - VD-ZDS +TP+AD

Číslo smlouvy: 22-014.250

Projektový stupeň: VD-ZDS

Část:
STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 101 Hlavní trasa D11 1108

Datum: 11/2024

Číslo části: D.1.01

Název přílohy:

Vzorové příčné řezy - detaily

Měřítko: 1:100

Počet formátů: 7x A4

Číslo přílohy: **4.3**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.