

VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI

PRÍČNÝ ŘEZ P1-P1 1:25



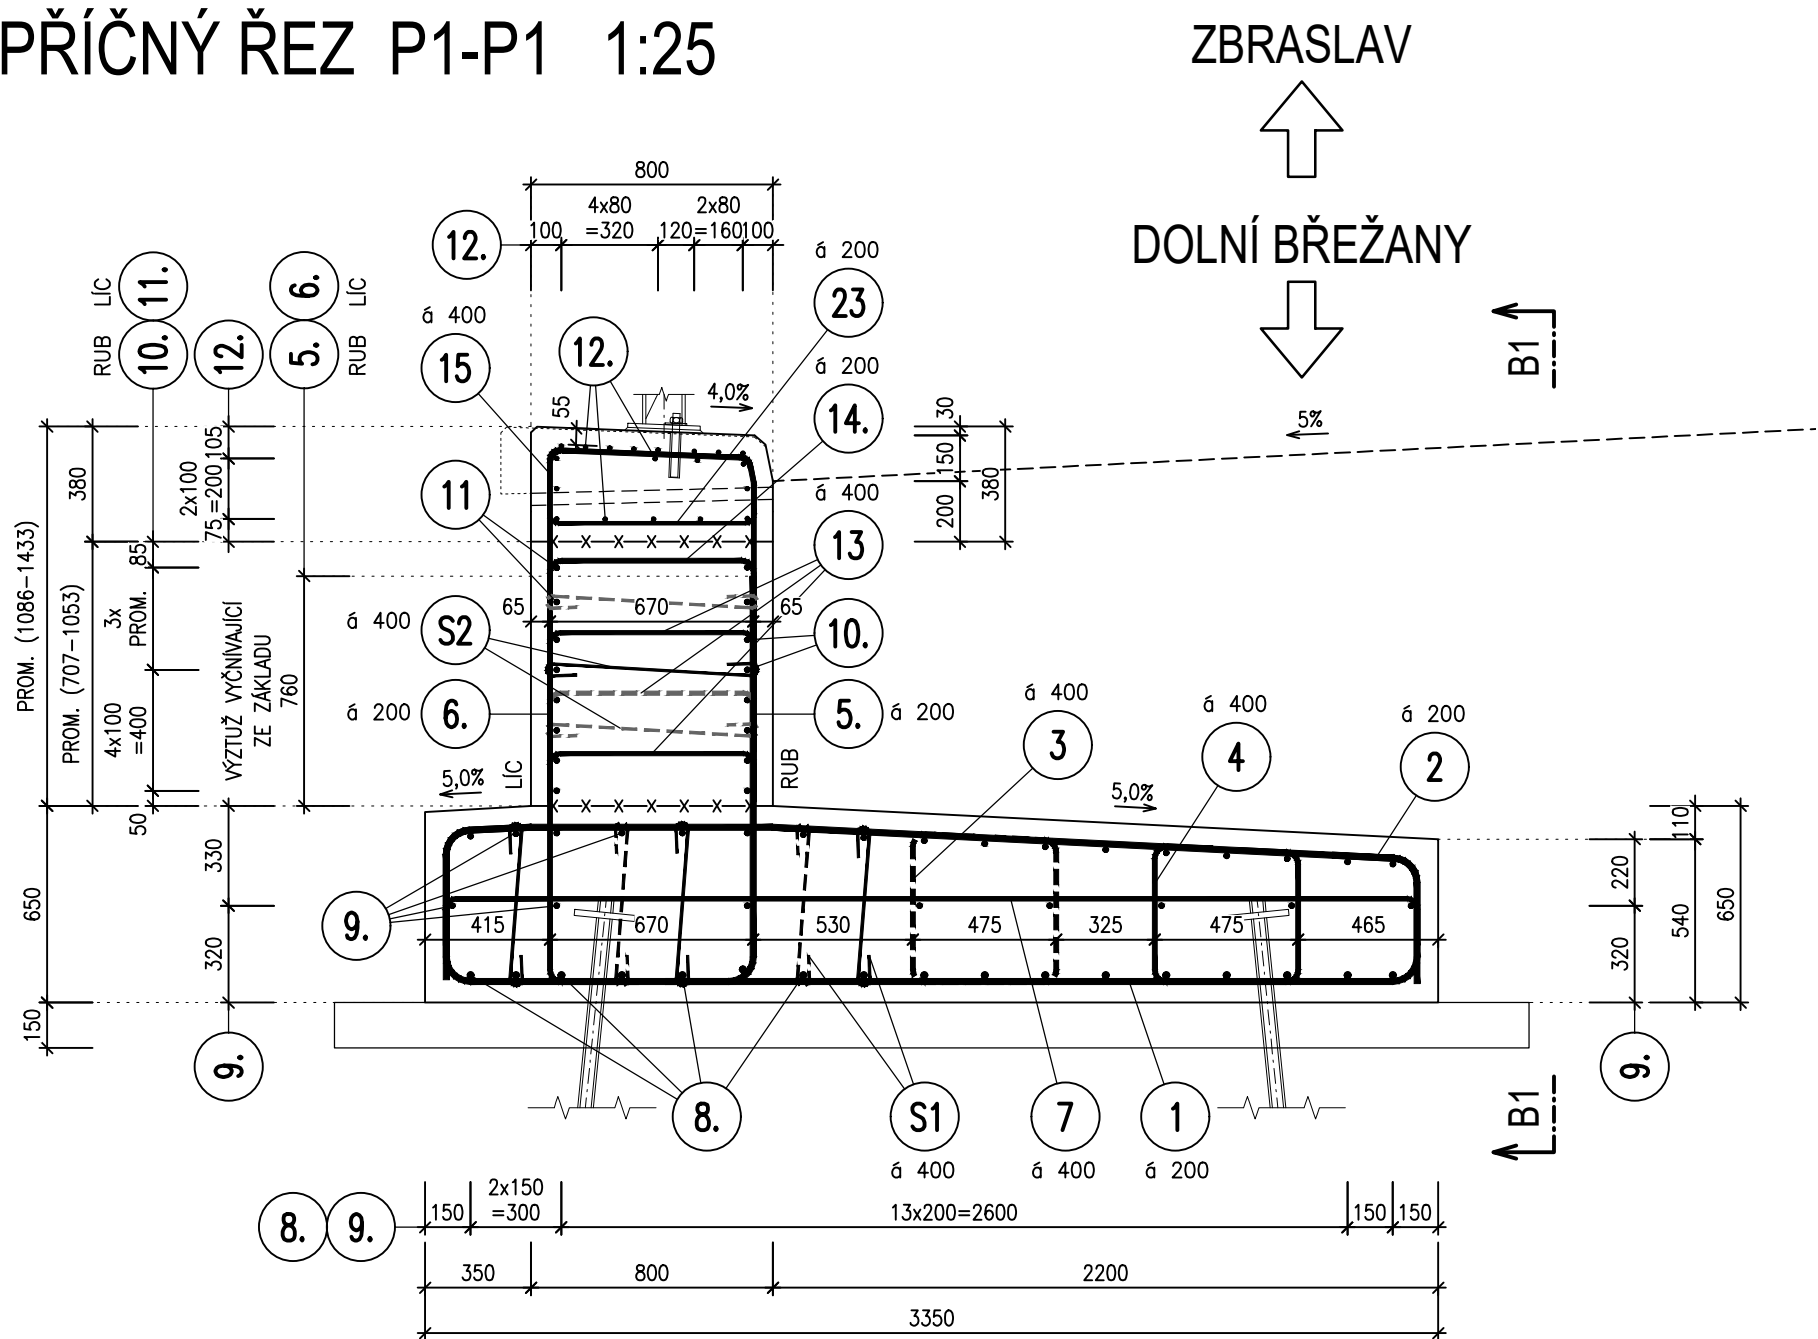



SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25

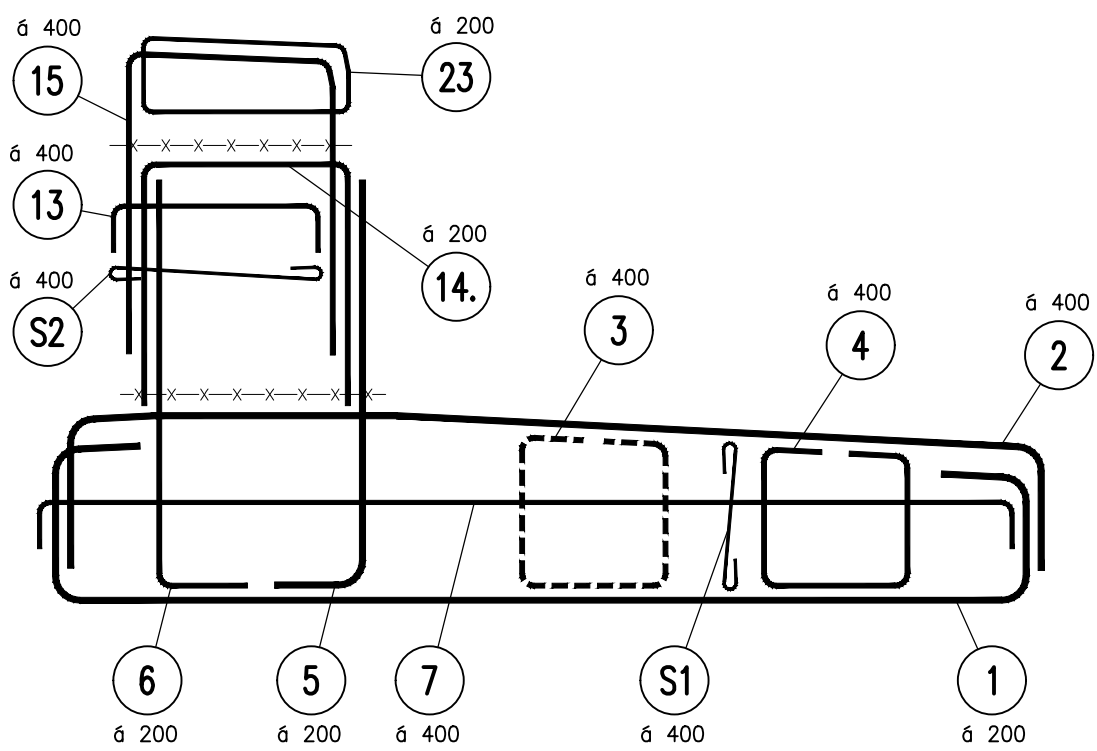


VÝTAH VÝZTUŽE - ZÁKLAD 1:25

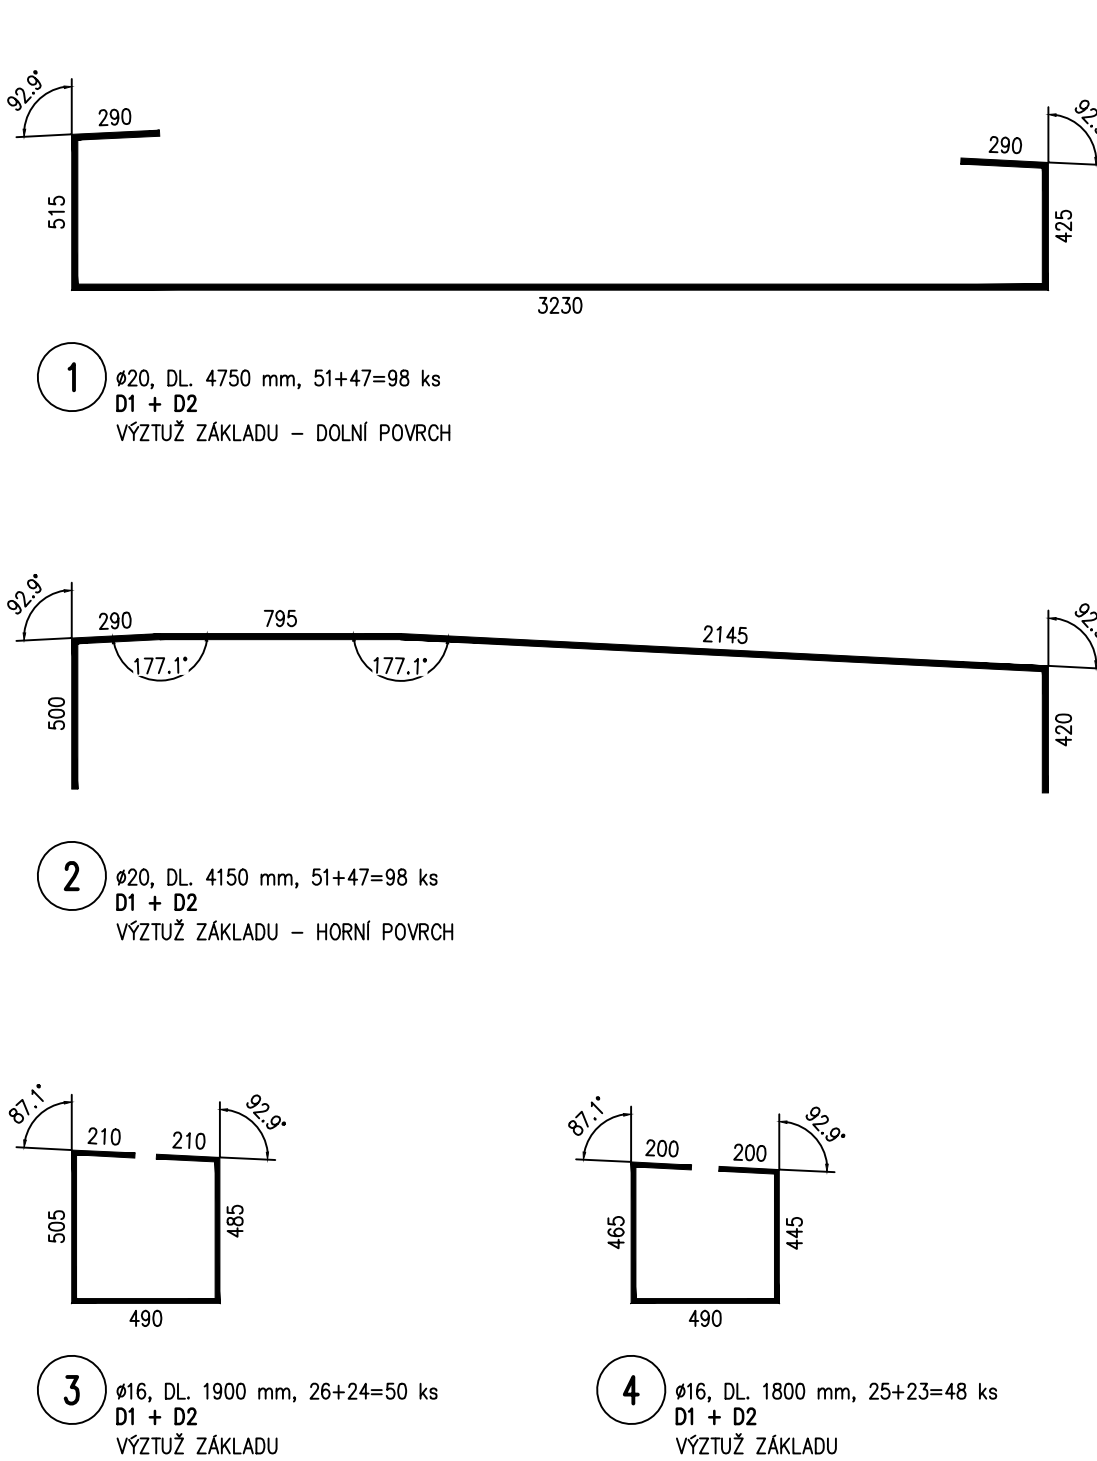

POHLED P2-P2 1:50

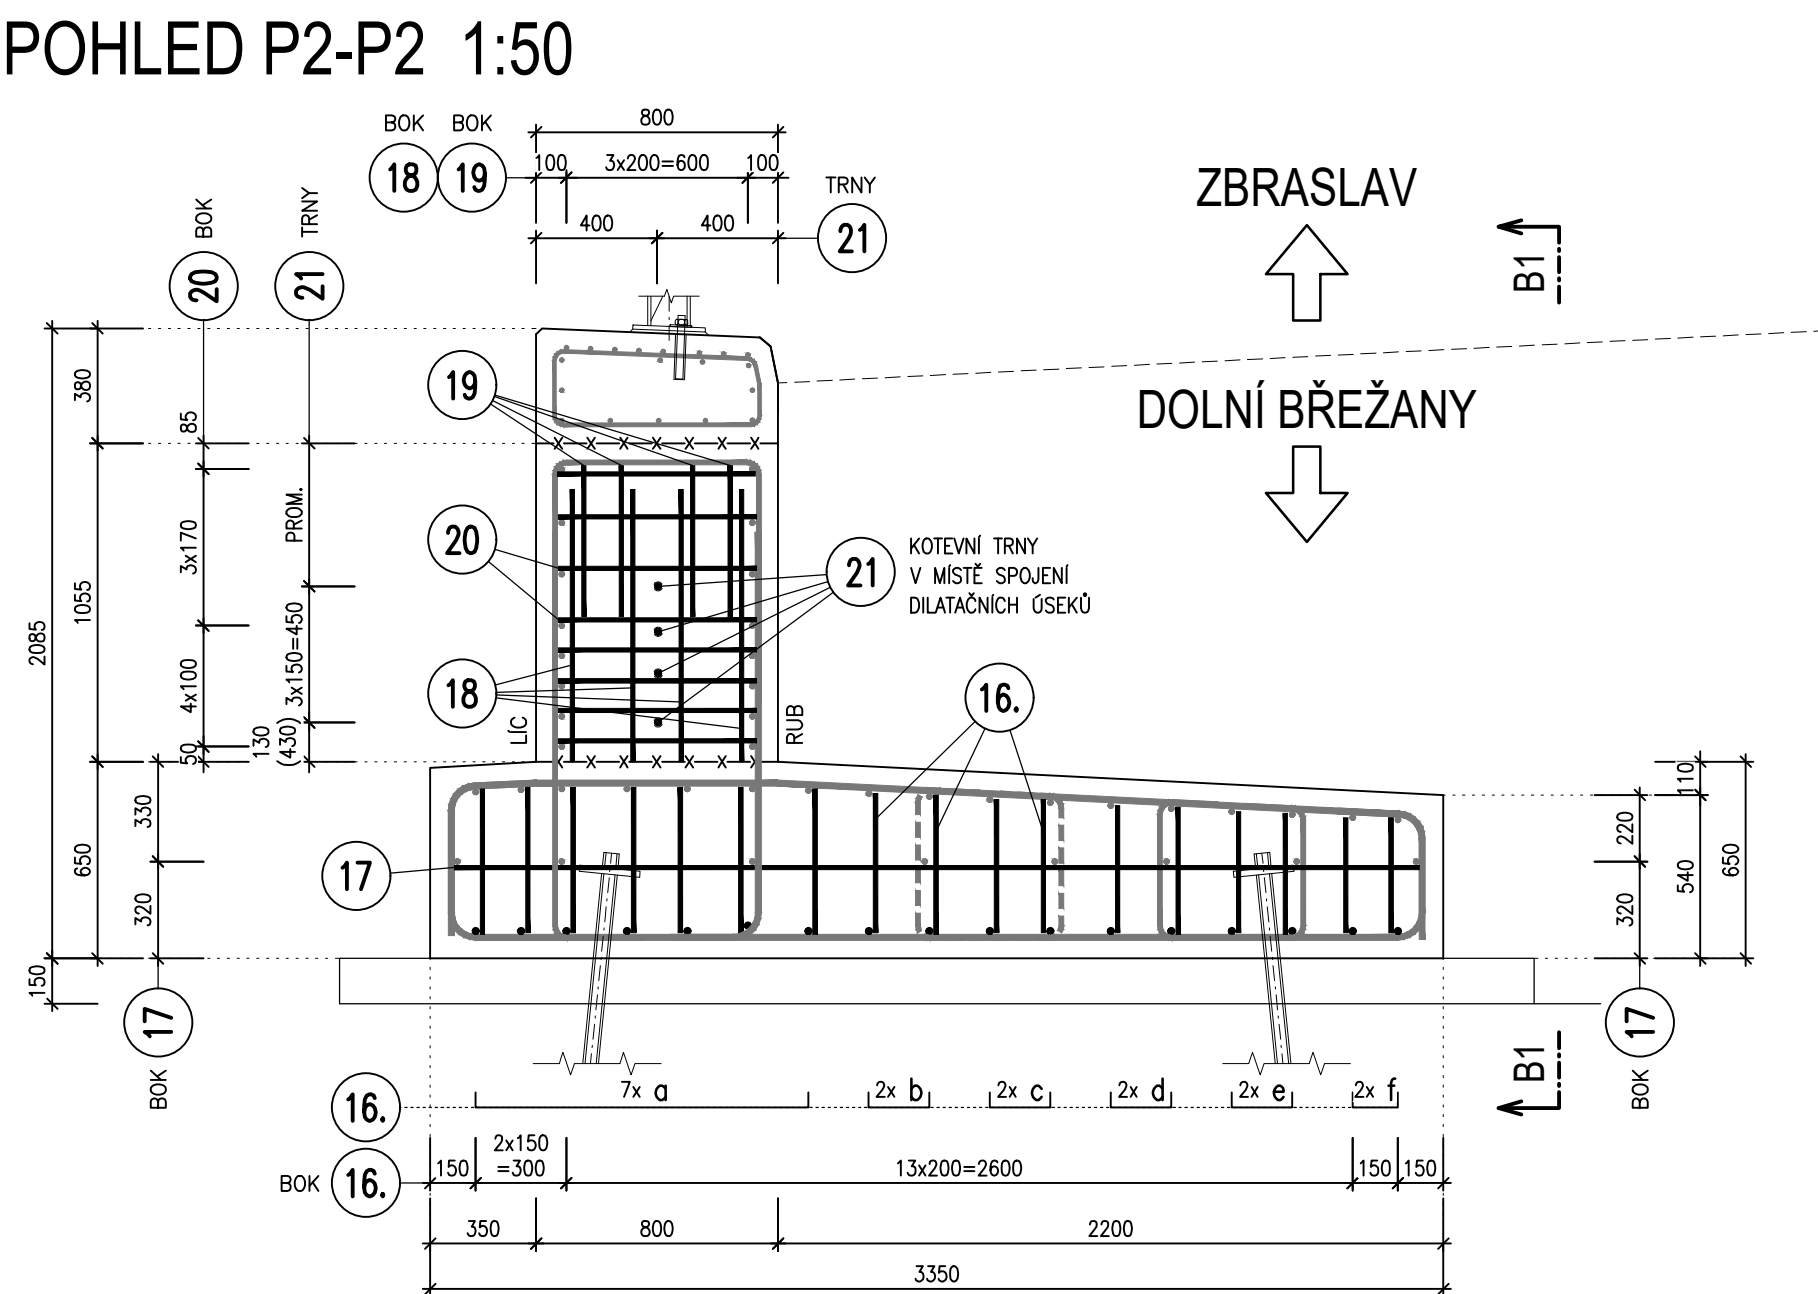


VÝTAH VÝZTUŽE - DŘÍK 1:25

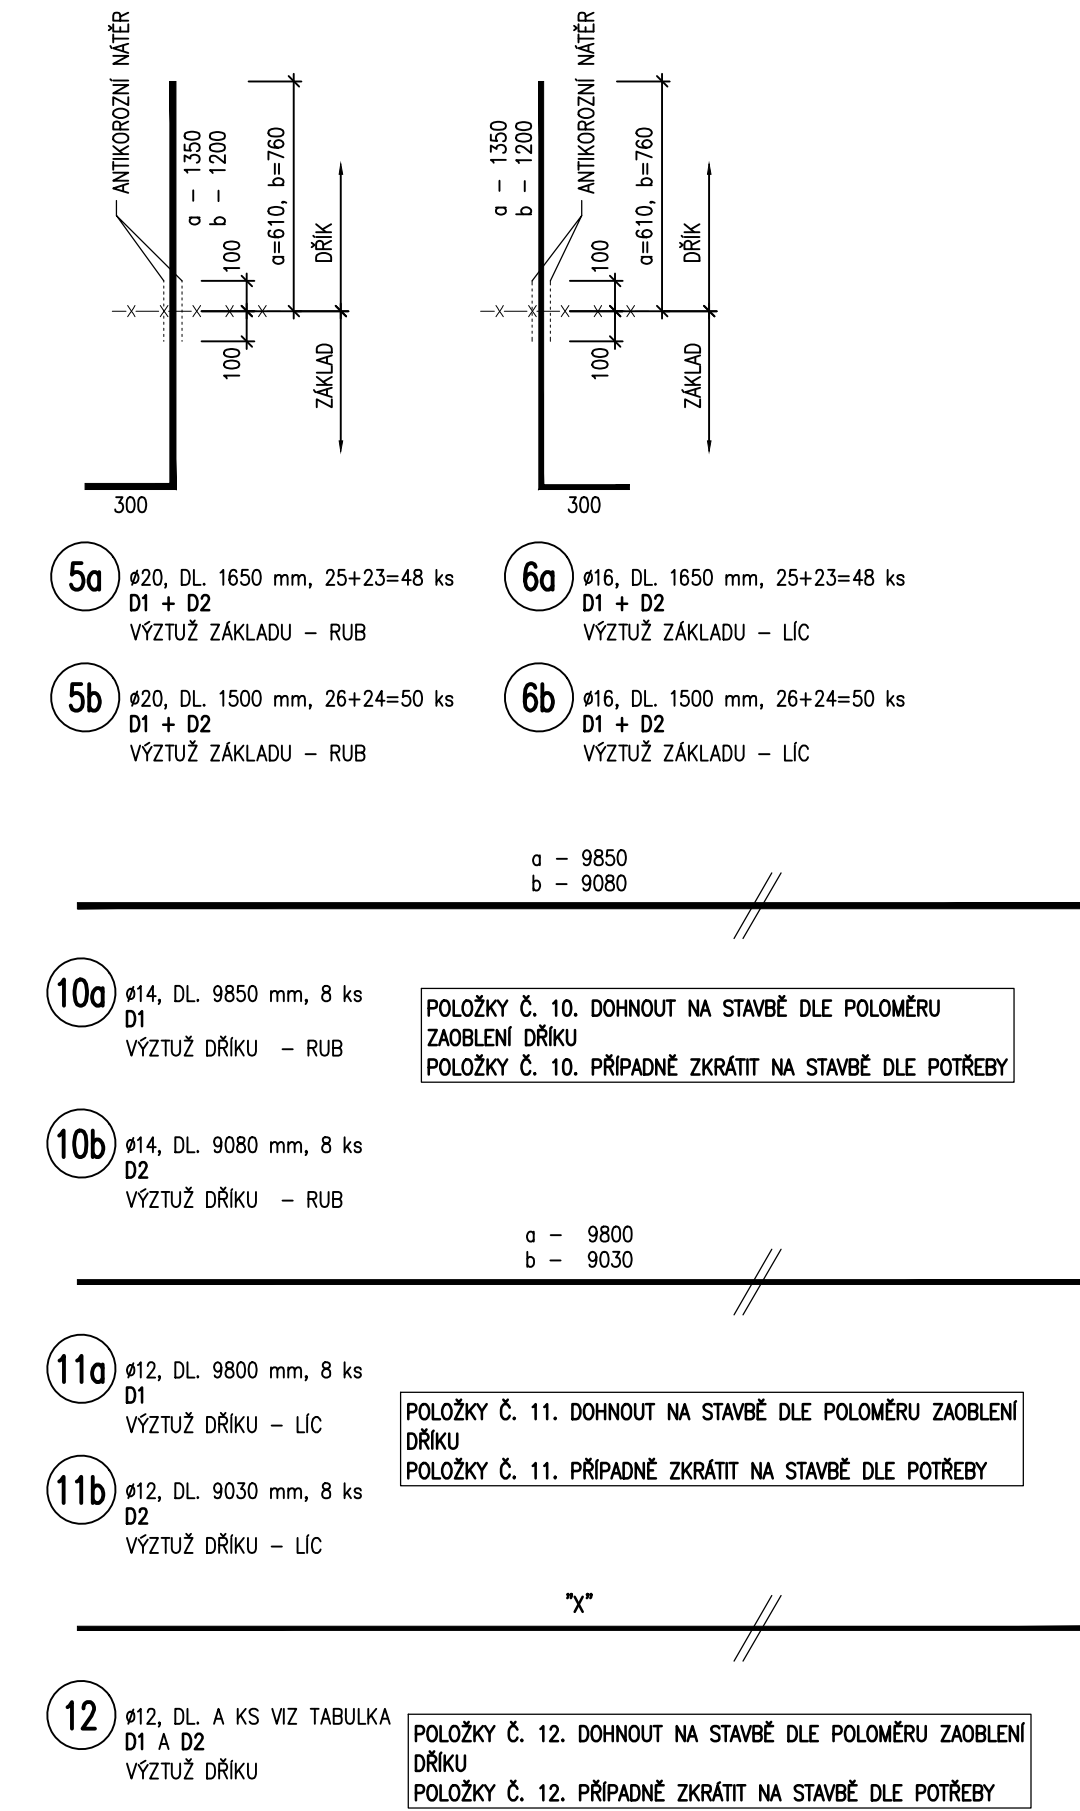

OZN.	X	Délka	Počet	Dilatační
		celkem	celkem	usek
	Délka	[mm]	[ks]	[ozn.]
12a	9850	9850	5	D1
12b	1600	1600	28	D1, D2
12c	4560	4560	14	D1
12d	2340	2340	14	D1
12e	9080	9080	5	D2
12f	4370	4370	14	D2
12g	1800	1800	14	D2
CELKEM			322430	mm

POHLED V LÍCI B1-B1 1:50

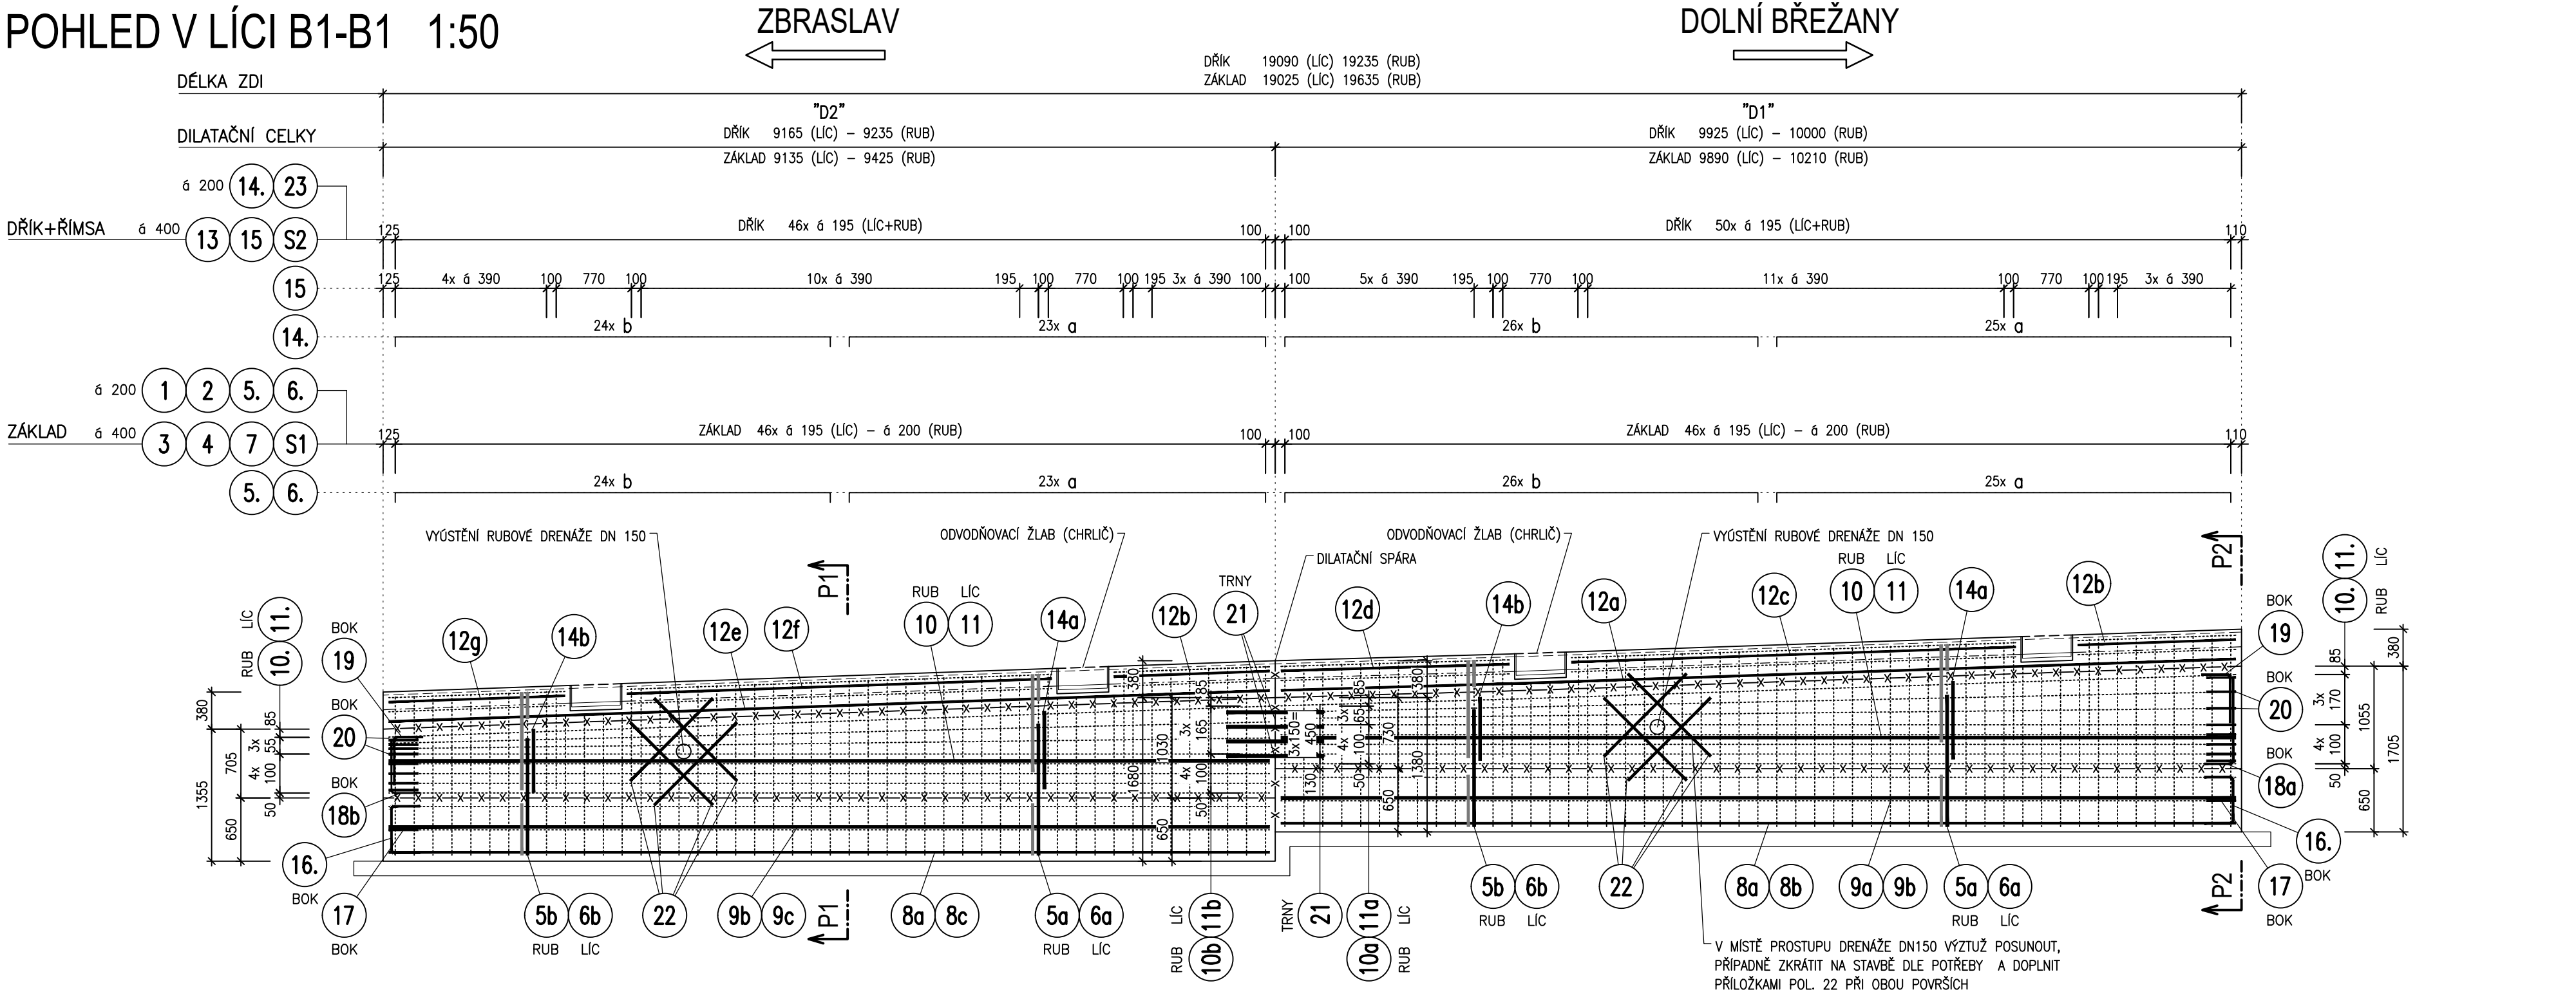


VÝKAZ VÝZTUŽE - ZÁKLAD

OZN.	φ	DÉLKA	ks	DÉLKA DLE φ [m]
	[mm]	1ks [mm]		φ 12 φ 14 φ 16 φ 20
1	20	4750	98	465,50
2	20	4150	98	406,70
3	16	1900	50	95,00
4	16	1800	48	86,40
7	10	3550	50	
8a	20	7000	34	238,00
8b	20	4200	17	71,40
8c	20	3400	17	57,80
9a	14	7000	50	350,00
9b	14	4000	25	100,00
9c	14	3200	25	80,00
16	10	35520	1	
17	10	3800	2	
S1	8	660	246	
DÉLKA DLE φ CELKEM	[m]		0,00	530,00 181,40 1239,40
HMOTNOST DLE φ 1bm	[kg]		0,888	1,208 1,578 2,466
HMOTNOST DLE φ CELKEM	[kg]		0,00	640,46 286,31 3056,55
HMOTNOST CELKEM	[kg]			4183

VÝKAZ VÝZTUŽE - DŘÍK

OZN.	φ	DÉLKA	ks	DÉLKA DLE φ [m]
	[mm]	1ks [mm]		φ 8 φ 12 φ 16 φ 20
5a	20	1650	48	79,20
5b	20	1500	50	75,00
6a	16	1650	48	79,20
6b	16	1500	50	75,00
10a	14	9850	8	
10b	14	9080	8	
11a	12	9800	8	78,40
11b	12	9030	8	72,24
12	12	322430	1	322,43
13	14	1000	171	
14a	14	2300	48	
14b	14	2000	50	
15	16	2650	66	174,90
18a	10	1200	4	
18b	10	850	4	
19	10	800	8	
20	10	1250	16	
21	20	1000	4	4,00
22	16	1200	16	19,20
23	12	2150	94	202,10
S2	8	940	171	160,74
DÉLKA DLE φ CELKEM	[m]		160,74	675,17 348,30 158,20
HMOTNOST DLE φ 1bm	[kg]		0,395	0,888 1,578 2,466
HMOTNOST DLE φ CELKEM	[kg]		63,43	599,43 549,73 390,14
HMOTNOST CELKEM	[kg]			2268

VÝKAZ VÝZTUŽE CELKEM: 6451 kg

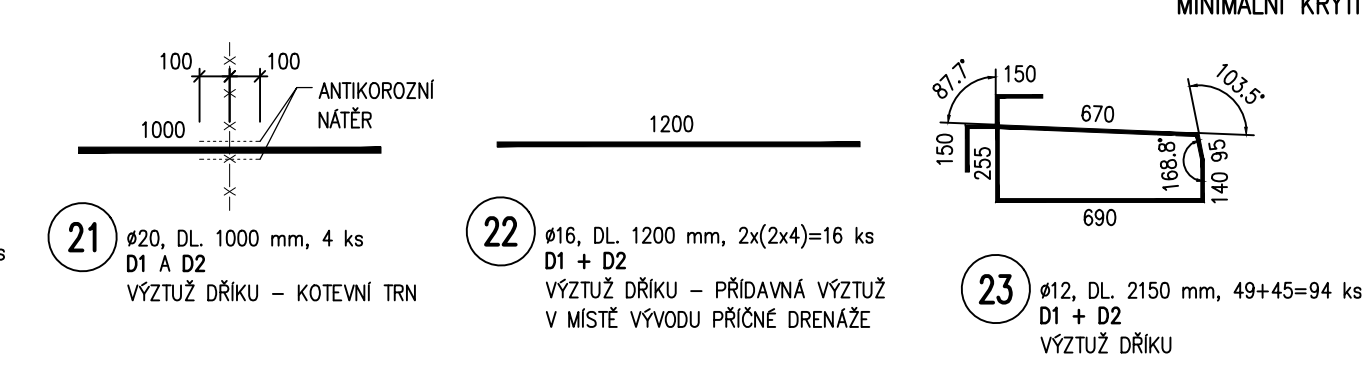

STAVEBNÍ MATERIÁLY

BETONY BUDOU PRAVEDENY DLE ČSN EN 206
CONSTRUKČNÍ BETONY:
ŽB ZÁKLAD
ŽB DŘÍK
OSTATNÍ BETONY:
PODKLADNÍ BETON
BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ:
OCEL
NEJMENŠÍ PRŮMĚR TRNU d, PRO OHÝBÁNÍ DLE ČSN EN 1992-1-1


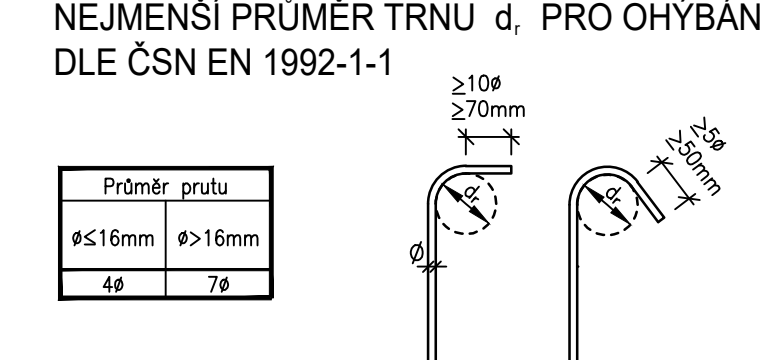


SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25

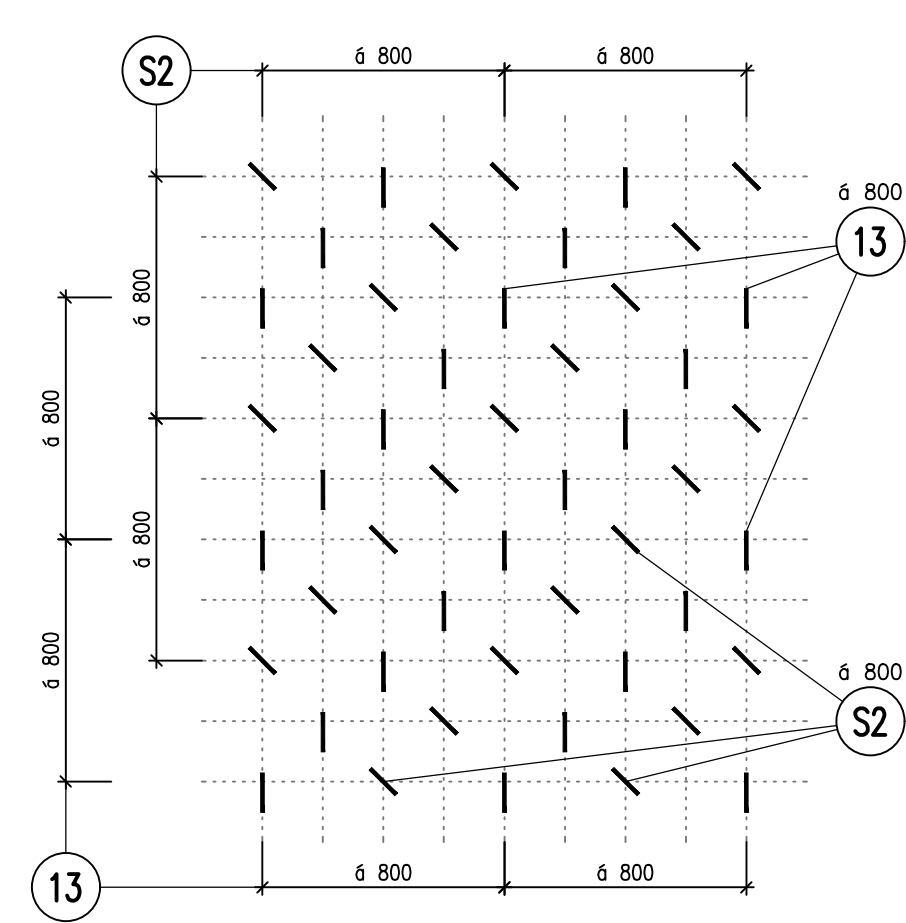

NOMINÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADŮ STĚNY 60 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ ZÁKLADŮ STĚNY 50 mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ DŘÍKU STĚNY 55 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ DŘÍKU STĚNY 45 mm

POZNÁMKY

- ZA ÚČELEM DOKONALÉHO PROBETONOVÁNÍ KONSTRUKCE NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY MEZERA MEZI SOUBĚŽNÝMI POLOŽKAMI BYLA MENŠÍ NEŽ 35 mm.
- PRO PŘÍPADNÉ SVAŘOVÁNÍ VÝZTUŽE PLATÍ TP 193
- STYKOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ULOŽENA NA SRAZ

KONCEPT

OZNAČ.	TEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN			
Název stavby	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	ČÍSLO OBJEKTU	SO 251.2
Objednatel stavby	Ksús Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 811/1, 150 21 Praha 5-Smíchov		
Autorský dozor	GeoTec GS® GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10		
Technický dozor investora	TES + SGS + SGG vedoucí sdružení: TES Consulting, s.r.o. V Olšanských 2300/75, 100 00 Praha 10-Strašnice	RAZÍTKO	
Zhotovitel stavby	M-SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice www.msilnice.cz	RAZÍTKO	
Koordinátor RDS	M - PROJEKCE s. r. o. Reslova 956/13, 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	RAZÍTKO	
Souladníkový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv
Zpracovatel stavebního objektu/část:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno-Starý Lískovec www.pris.cz		
Vypracoval:	Irena Syneková	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jiří Ehrenberger
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Reuhla	Kontroloval:	Ing. Jiří ŠRUBAR
Číslo zadání:	25-122-02	Datum:	02/2026
Objekt/část:	SO 251.2 - OPĚRNÉ ZDI ZEĎ č. 07	Měřítko:	1:50, 1:25
Příloha:	VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI	Stupeň:	RDS
		Číslo přílohy:	106_VOZ