


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

MATERIÁL:
- PLASTOVÉ POTRUBÍ SN 12
- PLASTOVÉ POTRUBÍ SN 16 (PŘÍPOJKY, STOKY POD KOMUNIKACEMI, PŘI HLOUBCE ULOŽENÍ h<1m A h>3m)

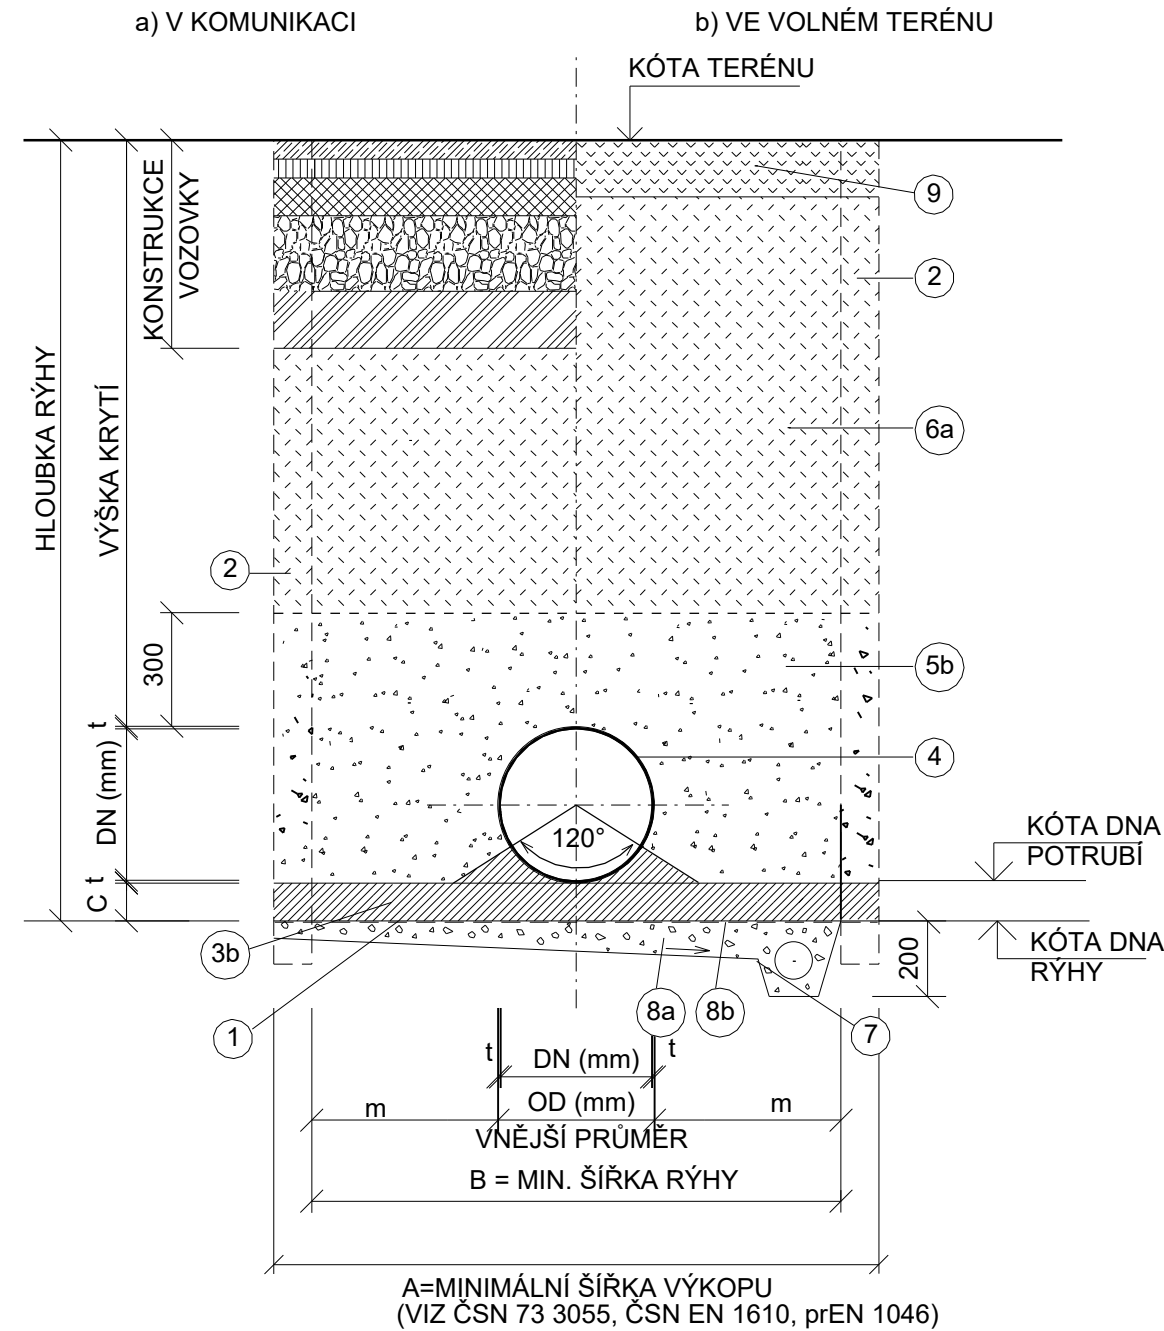

1	UROVNANÉ, UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ DNO RÝHY (95% PS)
2	PAŽENÍ STĚN VÝKOPU DLE TKP 4 (DOPORUČENÍ PAŽENÍ PŘI HL. RÝHY VĚTŠÍ NEŽ 1,2 m)
3b	PODKLADNÍ LOŽE Z JEMNOZRNĚNÉHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU S PODKLADOVÝMI KLÍNY G1, 95% PS, VELIKOST ZRNA 0-8 mm
4	POTRUBÍ - SN DLE UMÍSTĚNÍ A HLOUBKY (DODATEK č.1 - TKP 3)
5b	HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYČÍ OBSYP Z KVALITNÍHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK NEBO DRCENÝ LOMOVÝ KÁMEN), VELIKOST ZRNA 0 - 16 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS, VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%, DO VÝŠKY ALESPŮN 30 cm NAD POTRUBÍ*
6a	HUTNĚNÝ ZÁSYP VHDNOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH TL. DO 15 cm - 95% PS (ID=0,75), V AKTIVNÍ ZÓNĚ min. 100% PS**, VE VOLNÉM TERÉNU PO VRSTVÁCH max. 30 cm - 92% PS (ID=0,7)
7	V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU (max. ZRNO 8-16 mm). PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ
8a	V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA (FRAKCE 32-63 mm) TL. 5-10 cm
8b	V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY — FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE S1
9	ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

* MAX. VELIKOST ZRNA OBSYPU - PODLE MATERIÁLU A PODLE DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
** NAD ÚROVNÍ PARAPLÁNĚ JE MATERIÁL A HUTNĚNÍ PŘEDEPSÁNO V RÁMCI SILNIČNÍCH OBJEKTŮ


ZÓNA NAD POTRUBÍM, KDE JE ZAKÁZÁNO HUTNĚNÍ, min. TLOUŠŤKA 300-600 mm V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ TECHNOLOGII HUTNĚNÍ

POZNÁMKA:
Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, ČSN 73 3055, TKP 3, TKP 4 a TP 146.
Současné musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.


ULOŽENÍ POTRUBÍ S OBETONOVÁNÍM

- PRO PŘÍPOJKY, KTERÉ V PODCHODU KOMUNIKACE ZASAHUJÍCÍ DO AKTIVNÍ ZÓNY (VIZ TABULKA PŘÍPOJEK)
- PRO POTRUBÍ STOK ULOŽENÉ POD ZÁKLADY PORTÁLŮ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- OBETONOVÁNÍ PROVÁDĚT VŽDY V CELÉM ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI (ŠACHTOU A VPUSTÍ) BEZ PŘERUŠENÍ
- OBETONOVÁNÍ NEPROVÁDĚT PŘI TEPLOTÁCH NAD 25 °C (VYSOKÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ)
- PŘED OBETONOVÁNÍM TEKUTOU SMĚSÍ POTRUBÍ UKOTVIT PO cca 2 m
- HRDLA POTRUBÍ OBALIT GEOTEXTILIÍ, JAKO OCHRANA TĚSNĚNÍ VE SPOJÍCH

PŘÍPOJKY

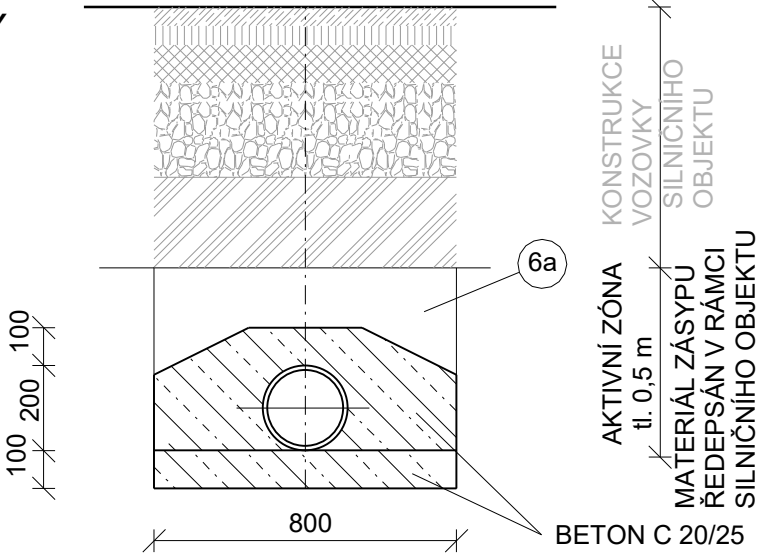


STOKA

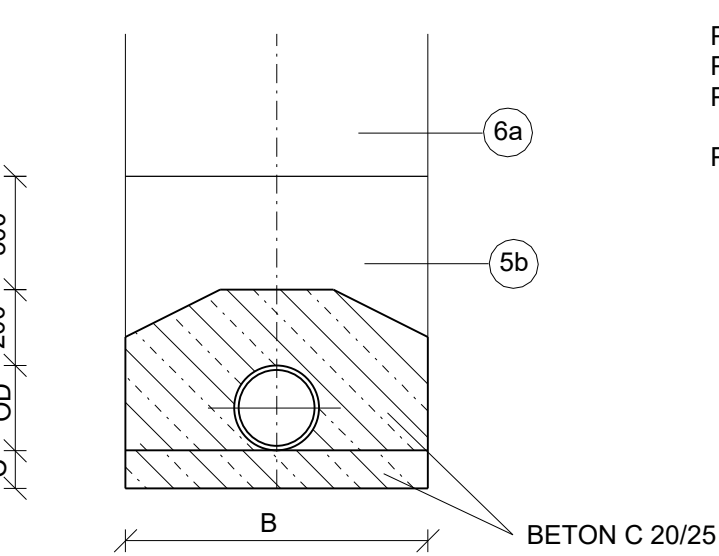

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM V KOMUNIKACI M 1:20

ASFALTOVÝ POVRCH

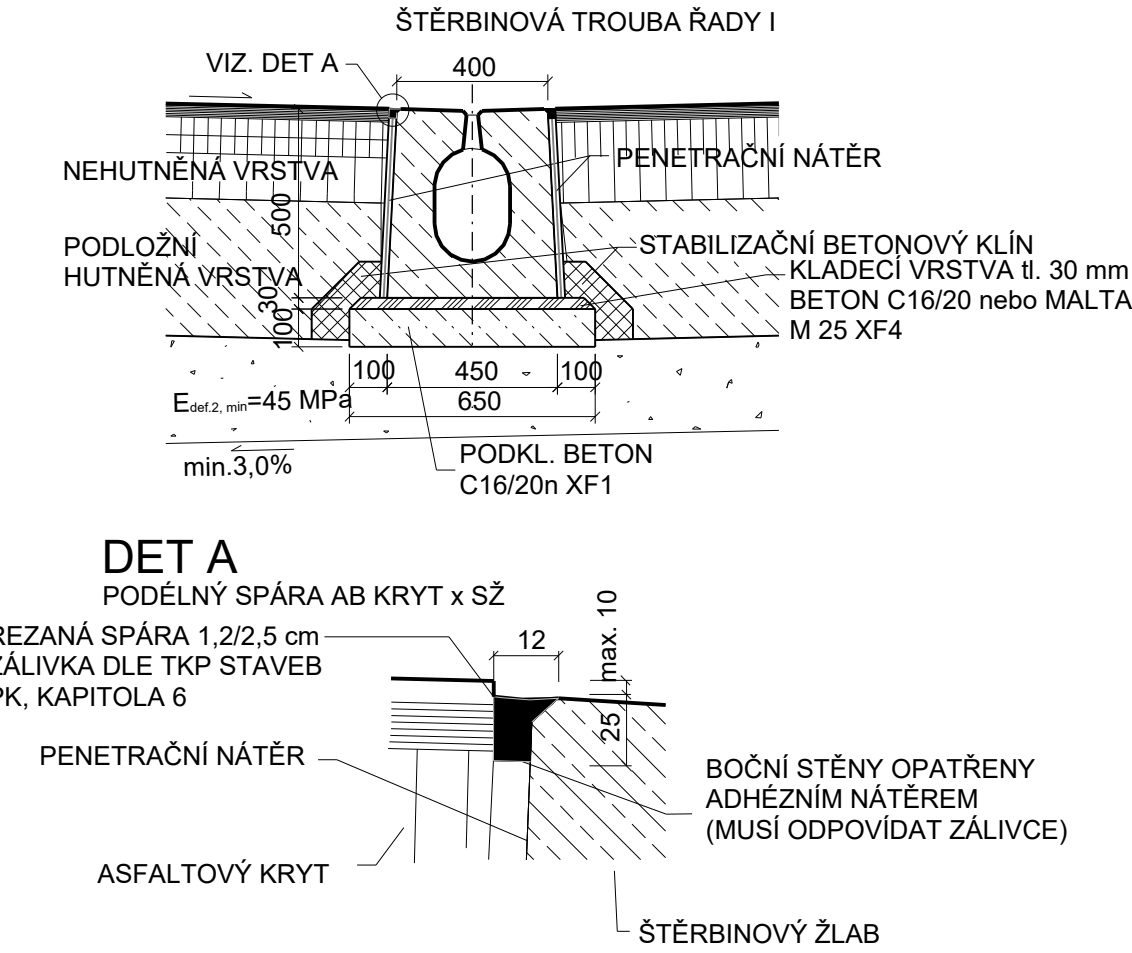

PODÉLNÁ SPÁRA PRO ZÁLIVKU SE PROVEDE PROŘÍZNUTÍ, ZÁLIVKA - ASFALTOVÁ, ZA HORKA, TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1. PROŘÍZNUTÍ I ZÁLIVKA JSOU SOUČÁSTÍ OBJEKTU KOMUNIKACE

PŘED UKLÁDÁNÍM PRVKŮ SE NA PODKL. BETON ROZPROSTŘE VRSTVA 30 mm ZAVLHLÉ SMĚSI PO ULOŽENÍ SE ODSTRANÍ ZBYTEK SUCHÉ SMĚSI A PROVEDOU SE BOČNÍ KLÍNY, KTERÉ ZAMEZÍ BOČNÍMU POSUNU ŽLABU PŘI HUTNĚNÍ VRSTEV VOZOVKY.

PŘÍČNÉ SPÁRY NUTNO TĚSNIT PRUŽNÝM TMELEM, STĚNY ŠZ NATŘÍT PENETRAČNÍM NÁTĚREM

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 301 ODVODNĚNÍ I/16




**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-L113-001	
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025	
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS	
	Akce			Počet formátů	4 x A4	
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE					Měřítko	-
					Č. přílohy	Paré
					4	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	ULOŽENÍ POTRUBÍ				