

VZOROVÁ EZ SACHTOU NA TRUBNÍ STOKY DN 250–600

Z KLADNÍ SESTAVA

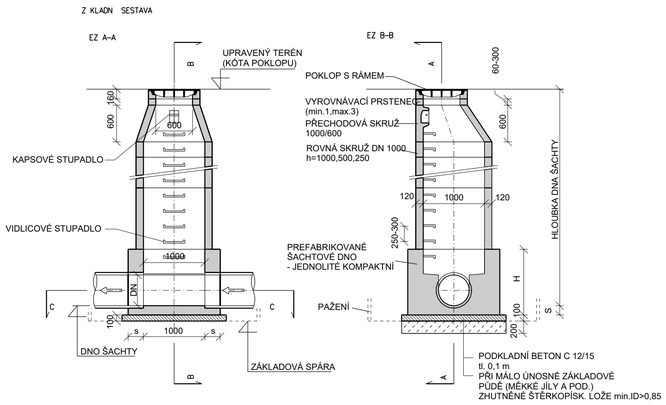

EZ C–C




ROZM ROVÁ TABULKA SACHET
NA STOKÁCH DN 250–600 [mm]

DN potrubí	DN šachty	H	s	S
250	1000	850	150	150
300	1000	850	150	150
400	1000	950	190	150
500	1000	1150	230	150
600	1000	1150	230	150

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE


VZOROVÁ EZ SACHTOU SE STAVITKEM
NA TRUBNÍ STOKY DN DO DN 600
M 1:50

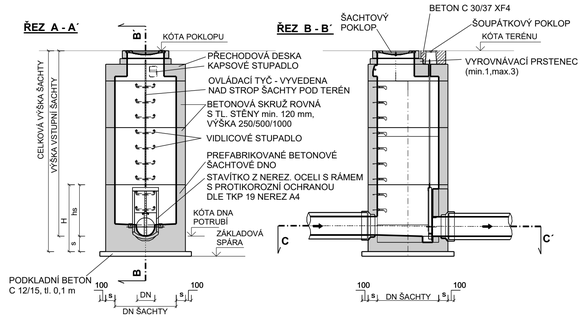


ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET
NA STOKÁCH DN 150—600 [mm]

DN potrubí	DN šachty	H	S	s	hs
150	1000	850	150	155	700
200	1000	950	150	190	800
250	1000	1150	150	150	1000
300	1200	1400	200	215	1200
400	1500	1650	250	330	1400
500	1500	1650	250	330	1400
600	1700	2050	200	150	1800


ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE



ŘEZ C - C´



ÚPRAVA VSTUPU ŠACHTY VE VOLNÉM TERÉNU:

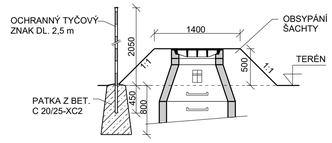

POZNÁMKA:
-SPADIŠTĚ - BETONOVÉ, PREFABRIKOVANÉ DNO S OBKLADEM Z ČEDIČE,
NÁRAZOVÁ STĚNA ROVNĚŽ S OBKLADEM Z ČEDIČE V ZAÚHLOVÁNÍ min. 180°
-PRO NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO ŠACHTOVÝCH DEN POUŽÍVAT ŠACHTOVÉ
VLOŽKY NEBO VODOTĚSNÉ ŠACHTOVÉ VSTUPY, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY JIŽ PŘI VÝROBĚ
-VRTÁNÍ DODATEČNÝCH OTVORŮ S REZERVOU TAK, ABY PO OSAZENÍ VLOŽKY BYL
OTVOR VODOTĚSNĚ ZAPRAVEN (SANAČNÍ MALTA, BOBTNAVÝ TMEL NEBO TĚSNÍCÍ PROFIL)
-PŘÍPOJKY - DO PREFABRIKOVANÝCH DEN NEBO DO ČISTĚ ŘEZANÝCH OTVORŮ,
DRENÁŽE DO ČISTĚ ŘEZANÝCH OTVORŮ, VÝJIMEČNĚ NAPOJENÍ POMOCÍ TVAROVEK
PŘÍMO DO POTRUBÍ
-OKOLÍ POKLOPŮ UMÍSTĚNÝCH V KOMUNIKACI MUSÍ BÝT PEČLIVĚ HUTNĚNO
-SPOJ MEZI SKRUŽEMI A MEZI DNEM A VSTUPNÍM KOMÍNEM BUDOU OPATŘENY
ELASTOMEROVÝM TĚSNĚNÍM
-VÝŠKA KYNETY V ŠACHTÁCH BUDE MIN. 1/2 DN POTRUBÍ.
-VE VOLNÉM TERÉNU BUDE VSTUPNÍ KOMÍN VYTAŽEN cca 0,5m NAD TERÉN,
V ZEMĚDĚLSKÝCH KULTURÁCH BUDE OZNAČEN OCHRANNÝM TYČOVÝM ZNAKEM


POKLOPY ŠACHET KANALIZACE - DLE ČSN EN 124 BEZ ODVĚTRÁNÍ
A) VE VOZOVCE A V PŘEJEZDECH SDP D400. Z TVÁRNÉ LITINY SE ZABEZPEČENÍM PROTI VYSKOČENÍ,
S PANTEM A S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM-OBRTLÍK-SPECIÁLNÍM PRO ŘSD. PRO ŘSD S NÁPISEM ŘSD ČR
A S LOGEM.
B) POKLOPY MIMO VOZOVKU V SDP MIN. B125: NEKOVOVÝ POKLOP SE ZÁMKEM-OBRTLÍK. V PŘÍPADĚ
KOVOVÝCH POKLOPŮ ZABEZPEČIT PROTI ZCIZENÍ ZÁMKEM-OBRTLÍK-SPECIÁLNÍ PRO ŘSD.
PRO ŘSD S NÁPISEM ŘSD ČR A S LOGEM.
C) PRO POKLOPY MIMO HL. TRASU V ZELENI A15 ÷ D400: (TŘÍDA ZATÍŽENÍ DLE UVAŽOVANÉHO
ZATÍŽENÍ) CELOLITINOVÉ S PANTEM NEBO NEKOVOVÉ. PRO ŘSD S NÁPISEM ŘSD ČR A S LOGEM,
POKUD JSOU ŠACHTY ZVÝŠENY NAD ÚROVEŇ TERÉNU O 0,3-0,5 m, STAČÍ POKLOPY NEKOVOVÉ TŘÍDY A15.
KOVOVÉ POKLOPY POUZE UZAMYKATELNÉ Z DŮVODU ZAMEZENÍ SNADNÉHO PŘÍSTUPU A ODCIZOVÁNÍ.
D) POKLOPY V PŘÍKRÝCH SVAZÍCH (NAPŘ. NÁSYPY) - LITINOVÉ OPATŘENY NEROZEBÍRATELNÝM PANTEM
PROTI ZCIZENÍ, S OTVÍRÁNÍM PŘES 90° (DOP. 120°), S ARETACÍ PŘI INSPEKČNÍ POLOZE, NEBO LEHKÉ
NEKOVOVÉ- NAPŘ. DLE B), ALE S ÚNOSNOSTÍ NIŽŠÍ.
E) ZOHLEDNIT A KONTROLOVAT: SMĚR OTVÍRÁNÍ U POKLOPŮ S PANTEM (POLOHA PANTU PROTI SMĚRU
JÍZDY - PŘIJÍŽDĚJÍCÍ AUTO DOVÍRÁ POKLOP), MANIPULAČNÍ PROSTOR VSTUPU DO ŠACHTY U SVODIDEL,
U POKLOPŮ V ZÁSTAVBĚ A SOUČASNĚ V KOMUNIKACI - BEZHLUČNOST.

-U SPADIŠŤ A ŠACHET NA POTRUBÍ S VELKÝM SPÁDEM BUDOU POUŽITY POKLOPY S ODVĚTRÁNÍM


SPADIŠTĚ NA POTRUBÍ DN 250÷600 Z BET. PREFABRIKÁTŮ

-SE SVISLÝM POTRUBÍM
(U STOK PŘECHÁZEJÍCÍCH ZÁŘEZY, KDE SE PŘEDPOKLÁDÁ STÁLÝ PŘÍTOK Z DRENÁŽÍ)


REZ A-A´

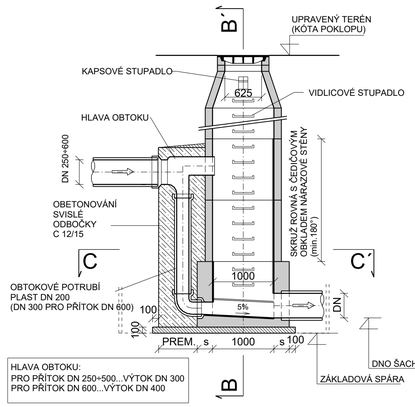

REZ B-B´

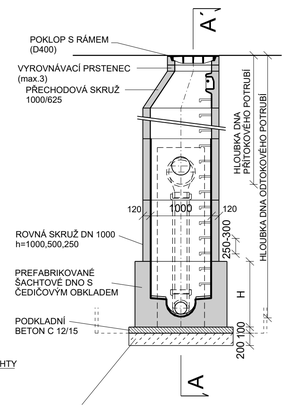


REZ C-C´

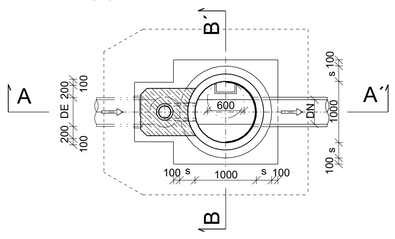


SPADIŠTĚ NA POTRUBÍ DN 250÷500 Z BET. PREFABRIKÁTŮ

-BEZ SVISLÉHO POTRUBÍ
(U STOK NA POTRUBÍ DN 300-DN 600, KDE SE NEPŘEDPOKLÁDÁ TRVALÝ PŘÍTOK Z DRENÁŽÍ)


ŘEZ A-A´

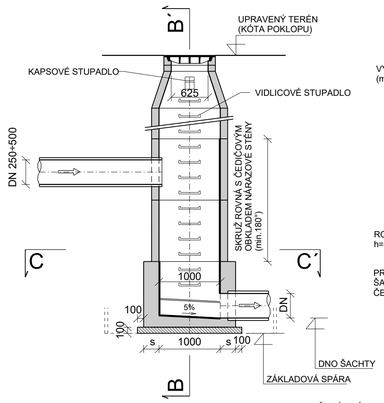

ŘEZ B-B´

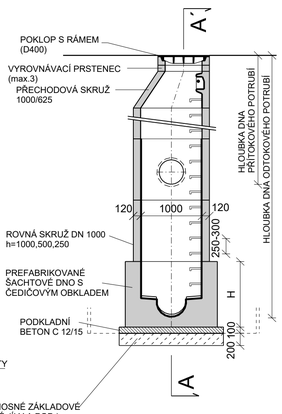

ŘEZ C-C´

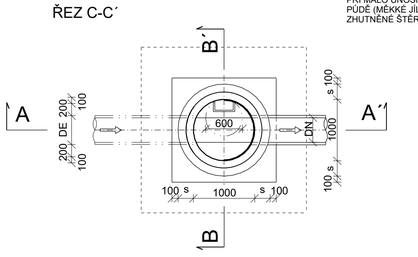

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 312 Odvodnění MÚK Martinovice

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:
Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů	8 x A4
			Měřítko	1 : 50
			Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha: ŠACHTY, SPADIŠTĚ		5	