


ULOŽENÍ POTRUBÍ

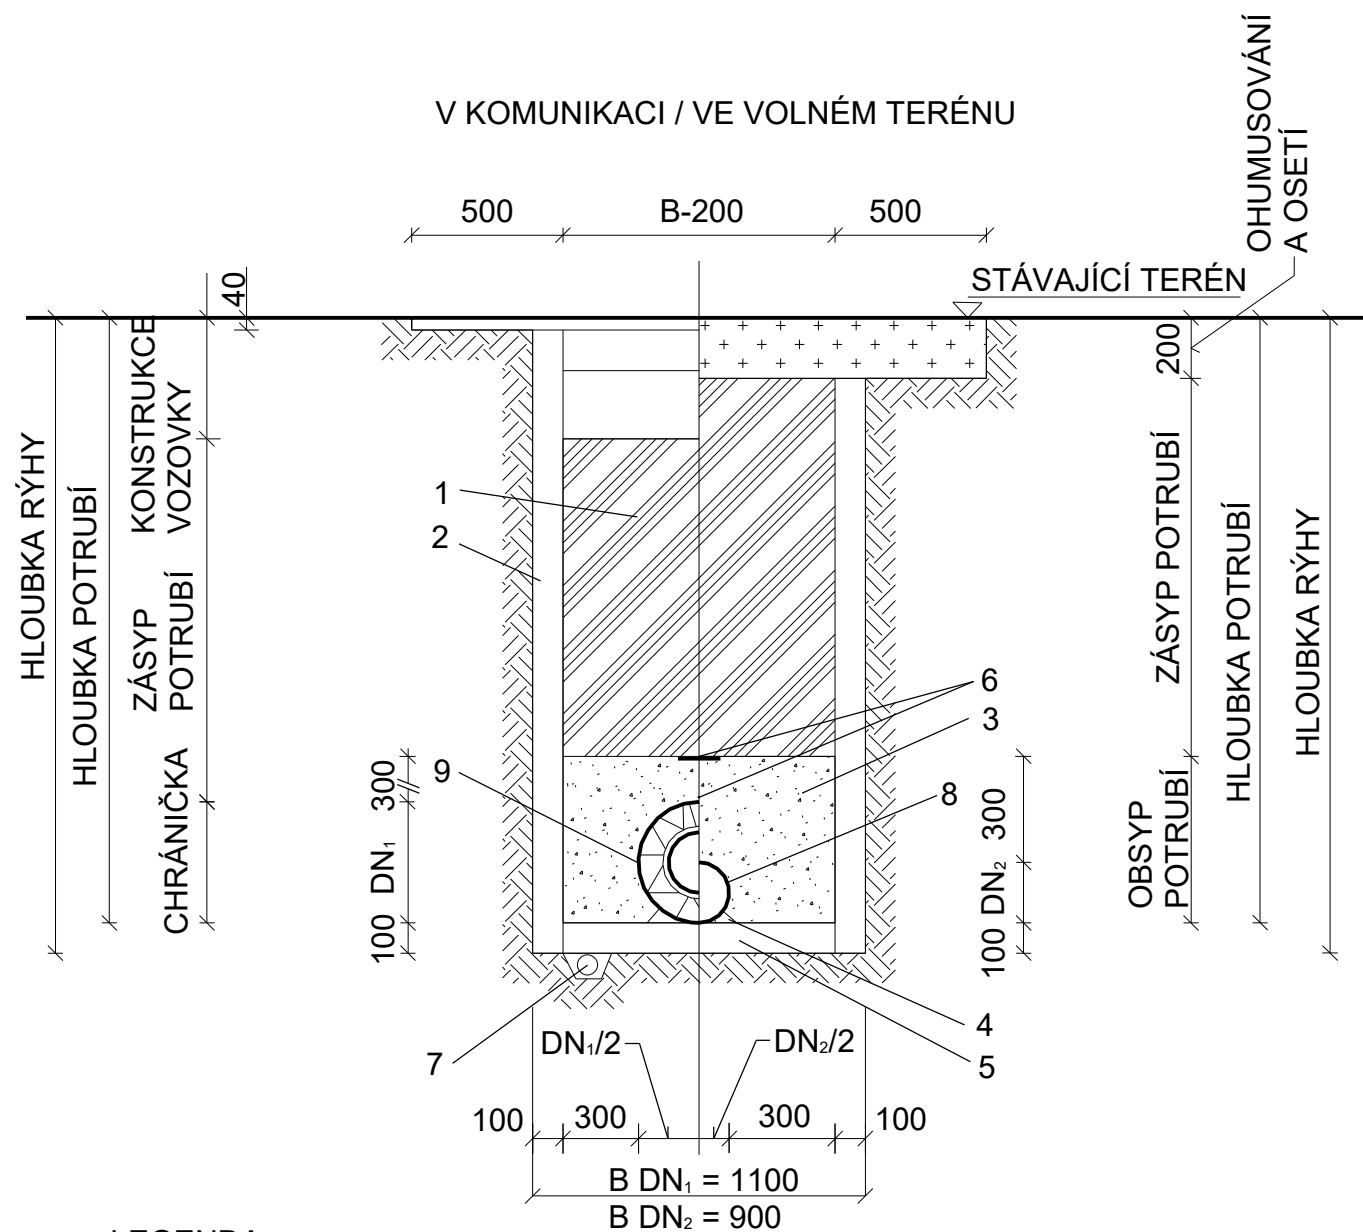

LEGENDA

1	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHDNOU ZEMINOU DLE TZ. KAP. ZÁSYP POTRUBÍ VELIKOST ZRN DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
2	PAŽENÍ STĚN VÝKOPU DLE TKP 4
3	OBSYP PÍSEK, PRO HDPE ZRNA DO 4 mm VELIKOST ZRN DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z KVALITNÍHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 15 cm DO DN 600 (TKP 3, čl. 3.3.5)
4	PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE FRAKCE 0-4 mm
5	PÍSKOVÉ LOŽE S JAMKAMI PRO HRDLA PODKLADNÍ LOŽE Z JEMNOZR. NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU SE ZRNY PRO HDPE DO 4 mm S JAMKAMI PRO TVAROVKY
6	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE A SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY 2 x 4 mm ² BÍLÁ FÓLIE Š. 30 cm S NÁPISEM "VODOVOD"
7	V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU (max. ZRNO 32/63 mm). PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ
8	VODOVODNÍ POTRUBÍ HDPE (110 x 10) mm - DN ₂ /2 S OCHRANNOU SKOŘEPINOU
9	CHRÁNICKA OC (324 x 10,0) mm S KLUZNÝMI OBJÍMKAMI - DN ₂ /2 S ROZTEČÍ 1 m V CHRÁNICKE POTRUBÍ TLT DN 100 min. CLASS 100

MAX. VELIKOST ZRNA OBSYPU - PODLE MATERIÁLU A PODLE DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
NAD ÚROVNÍ PARAPLÁNĚ JE MATERIÁL A HUTNĚNÍ PŘEDEPSÁNO V RÁMCI OBJEKTU KOMUNIKACE

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 341 Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195

Objednatel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	BC. Š. HORECKÝ		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	2 x A4
				Měřitko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č. přílohy 4	Paré