

ARMATURNÍ ŠACHTA
AS 1

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'

ARMATURNÍ ŠACHTA
AS 2

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'

ARMATURNÍ ŠACHTA
AS 3

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'

LEGENDA

- SANAČNÍ VRSTVA ŠTĚRKU 32-63 mm TL. MIN. 0,3 m
- PODKLADNÍ BETON C12/15-XF0 tl. 100 mm
- BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,35 m x 0,35 m
- ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE - 50 mm)
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE NA SPODNÍM LÍCI - 50 mm)
- CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm
- IZOLACE STROPU - 1 x PN + 2 x AN + 1 x GEOTEXTILIE 300g/m²
- ZÁSYP VHODNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 300 mm
- OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ
- ŽEBŘÍK NEREZOVÝ
- POKLOP S RÁMEM 900x600 - NEREZOVÝ, ZATÍŽENÍ tř. B125, UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM
- TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)
- IZOLACE STĚN - 1 x PN + 2 x AN
- MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25) S UHLAZENÍM POVRCHU VE SPÁDU
- JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 295 x 295 mm
- DLAŽBA KOLEM POKLOPŮ - 2 ŘADY KOSTEK 150x150x150 V BET. LOŽÍ C20/25n XF3, TL.150 mm
- SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPU STĚNY
- TĚSNÍCÍ MANŽETA Z PRYŽE EPDM ? Rottolín
- STAHOVACÍ NEREZOVÁ PÁSKA
- KLUZNÉ VYSTŘEĐOVACÍ OBJÍMKY
- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ UMÍSTĚN NA OPĚRNĚM SEGMENTU NA POTRUBÍ
- TĚSNĚNÝ VÝVOD PRO KABEL
- ŽELEZOBETONOVÝ VSTUPNÍ KOMÍNEK, BETON MIN. C30/37-XF3 (KRYTÍ VÝZTUŽE - 50 mm)

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bp

SO 344 Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3




Vypracoval	BC. Š. HORECKÝ	Zak. číslo	21-LI13-001
Zodp. projektant	ING. J. VANCL	Datum	02/2025
Tech. kontrola	ING. D. LANDA	Stupeň	PDPS
Akce		Počet formátů	5 x A4
		Měřítka	1 : 50
		Č. přílohy	Paré

Příloha
ARMATURNÍ ŠACHTY

6.1

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU S POTRUBÍM
M 1 : 25

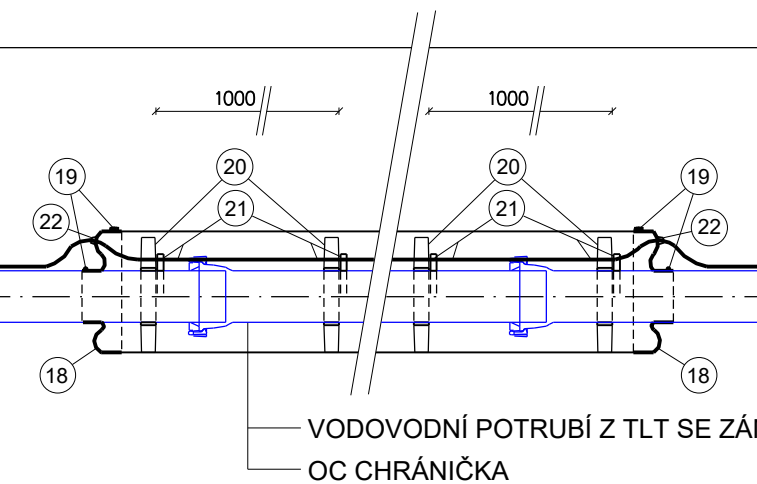

POZN.:
*PAŽENÍ - BUDE PROVÁDĚNO MIN. DO 3,5 NÁS. HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY
-HPV - V BLÍZKOSTI AS2 A AS3 JE USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY DLE SONDY J64 -2m, NARAŽENÁ -4,5m
-DLE SONDY J253 JE BEZ HPV, PŘED VÝSTAVBOU NUTNO OVĚŘIT.
-S OHLEDEM NA PŘEDPOKLAD ZASTÍŽENÍ ZEMIN TŘÍDY TĚŽITELNOSTI R4/R5
JE NAVRŽENO PŘEDVRTÁNÍ ø250 mm DO HLOUBKY NAVRŽENÉHO PAŽENÍ