



DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - PERFOROVANÉ PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ MIN. SN 4



ROZMĚRY B [mm] V ZÁVISLOSTI NA DN POTRUBÍ:	
PLASTOVÉ POTRUBÍ	
DN	150
B	900

a) V KOMUNIKACI	b) VE VOLNÉM TERÉNU KÓTA TERÉNU
-----------------	------------------------------------

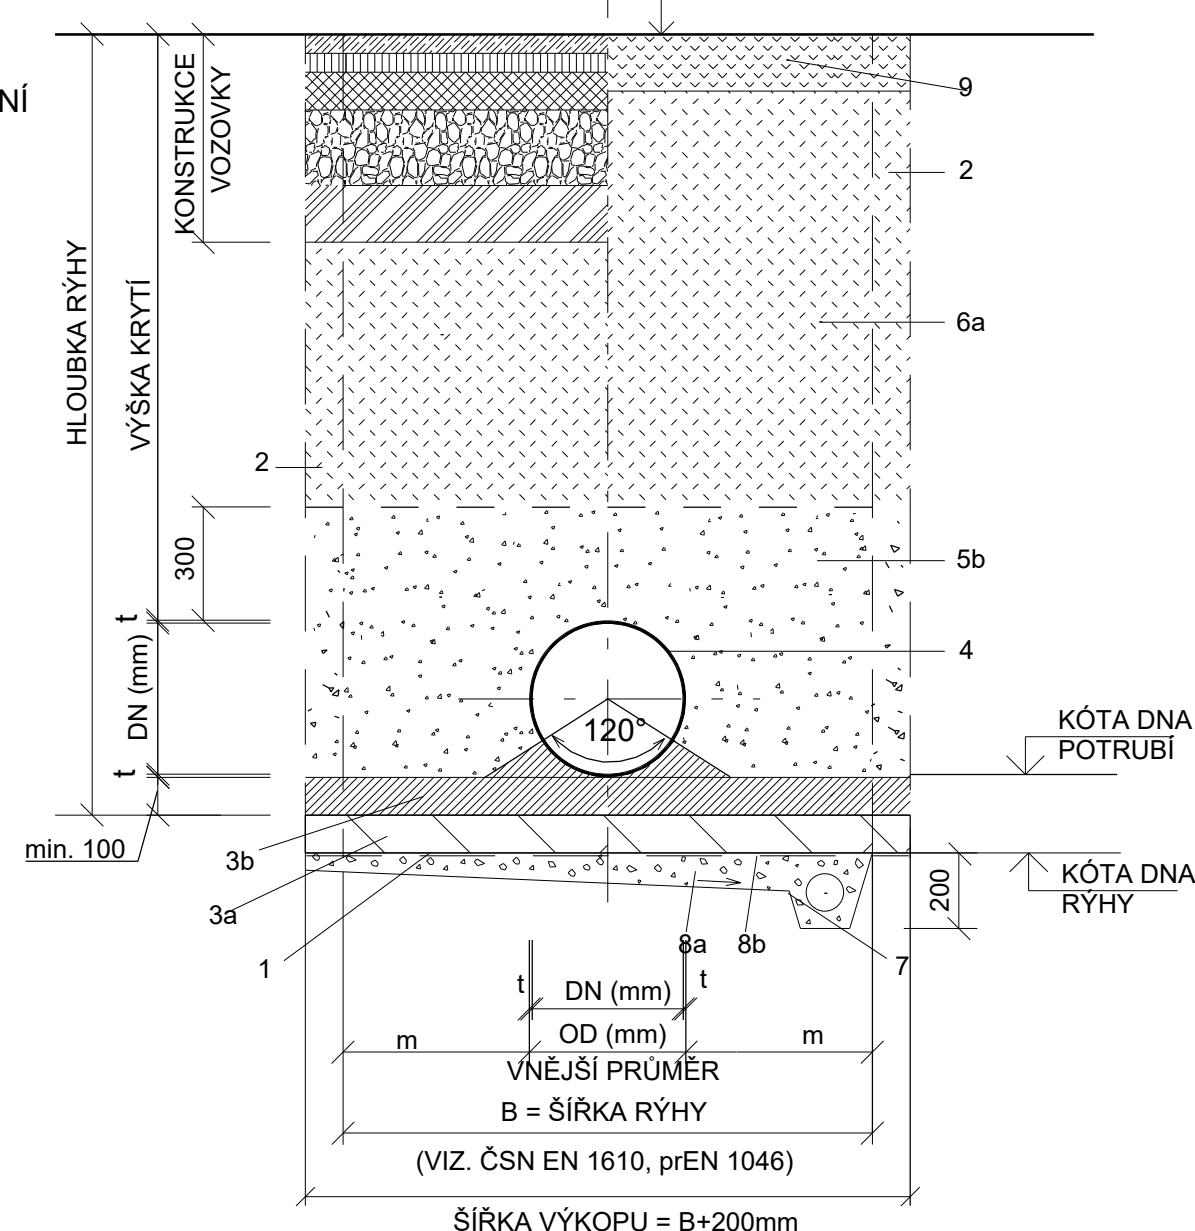

* MAX. VELIKOST ZRNA OBSYPU - PODLE MATERIÁLU A PODLE DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
 ** NAD ÚROVŇÍ PARAPLÁNĚ JE MATERIÁL A HUTNĚNÍ PŘEDEPSÁNO V RÁMCI SILNIČNÍCH OBJEKTŮ
 ZÓNA NAD POTRUBÍM, KDE JE ZAKÁZÁNO HUTNĚNÍ, min. TLOUŠŤKA 300-600 mm V ZÁVISLOSTI
 NA ZVOLENÉ TECHNOLOGII HUTNĚNÍ
 POZNÁMKA:

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146.
Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.

	PLASTOVÉ POTRUBÍ	
DN	200	200
B	950	1000

SO 380	Úpravy meliorací
---------------	------------------

Objednatel:  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
--	--

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
--	--

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	4 x A4
	Příloha ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko	-
				Č. přílohy	Paré
			5		