


## ULOŽENÍ POTRUBÍ

VE VOLNÉM TERÉNU | VE VOZOVCE

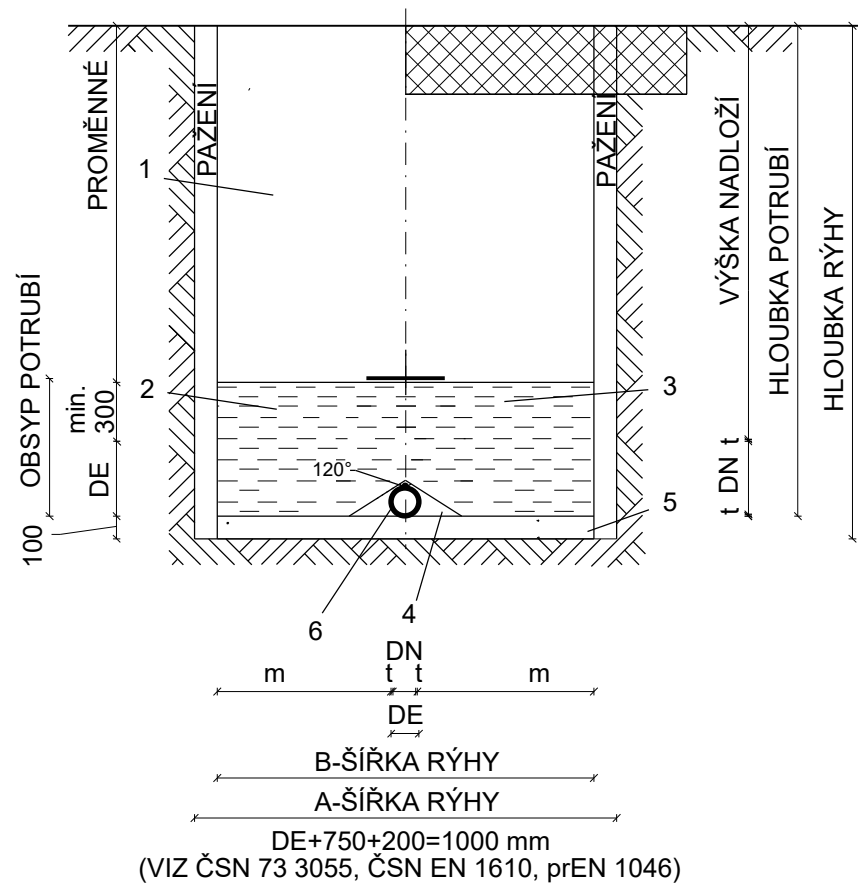

LEGENDA:

|   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VE VOLNÉM TERÉNU ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHDNOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH max. 30 cm 1 - 92% PS (Id=0,7); V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. DO 15 cm - 95% PS (ID=0,75), V AKTIVNÍ ZÓNĚ min. 100% PS                      |
| 2 | OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU, FRAKCE DO 8 mm<br>HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z KVALITNÍHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (G1), HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS (MIMO SIL. TĚLESO 92% PS) DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ |
| 3 | OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM SE NEZHUTŇUJE                                                                                                                                                                              |
| 4 | PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LŐŽE FRAKCE 2-4 mm                                                                                                                                                                        |
| 5 | PÍSKOVÉ LŐŽE S JAMKAMI PRO HRDLA<br>PODKLADNÍ LŐŽE Z JEMNOZR. NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (G1, FRAKCE 0-8mm, 95% PS) S JAMKAMI PRO TVAROVKY                                                                              |
| 6 | HDPE POTRUBÍ PE 100-RC typ 3 dle PAS 1075 PN16 DN 1"                                                                                                                                                                |

POZN.:  
NAD POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚN VYHLEDÁVACÍ VODIČ A NAD OBSYP VÝSTRAŽNÁ FOLIE  
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY DRENÁŽNÍ VRSTVA TL. 100 mm (max. ZRNO 32/63mm) +  
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU (max. ZRNO 8/16 mm).  
PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ

VŠEOBECNĚ BUDE POTRUBÍ UKLÁDÁNO DLE ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 A TP 146. SOUČASNĚ MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PODMÍNKY POKLÁDKY VÝROBCE KONKRÉTNÍHO POTRUBÍ.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

## SO 390.1 Zřízení náhradních vodních zdrojů - p.č. 188/5

**Objednatel:**

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Zhotovitel:**

**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17

460 07 Liberec 3

|                                                                                       |                                          |                 |                                                                                       |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | Vypracoval                               | ING. J. VANCL   |  | Zak. číslo    | 21-LI13-001 |
|                                                                                       | Zodp. projektant                         | ING. J. VANCL   |  | Datum         | 02/2025     |
|                                                                                       | Tech. kontrola                           | ING. D. LANDA   |  | Stupeň        | PDPS        |
|                                                                                       | Akce                                     |                 |                                                                                       | Počet formátů | 2 x A4      |
| <b>Zhotovitel:</b><br>Valbek, spol. s r.o.<br>Vaňurova 505/17<br>460 07 Liberec 3     | <b>I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE</b> |                 |                                                                                       | Měřitko       | -           |
|                                                                                       |                                          |                 |                                                                                       | Č. přílohy    | Paré        |
|                                                                                       |                                          |                 |                                                                                       | <b>5</b>      |             |
|                                                                                       | Příloha                                  | ULOŽENÍ POTRUBÍ |                                                                                       |               |             |