


VZOROVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - NAPOJENÍ SKLADBA

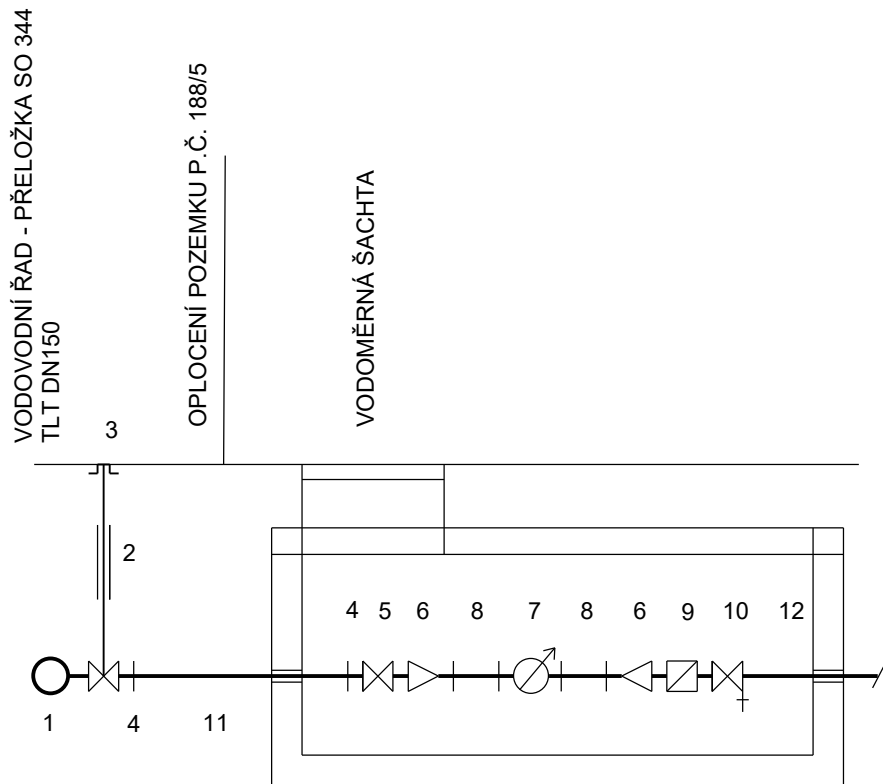

- 1. NAVRTÁVACÍ PAS NA LITINOVÉ POTRUBÍ - VÝSTUP 1"
- 2. LITINOVÉ ŠOUPĚ DN25 + ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ
- 3. POKLOP VENTILOVÝ
- 4. SPOJKA (PŘECHOD NA POTRUBÍ PE)
- 5. PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (LZE POUŽÍT I KULOVÝ KOHOUT)
- 6. REDUKCE (1"-->1/2")
- 7. VODOMĚR DO 1,5 m3/h
- 8. UKLIDŇOVACÍ KUS (V DÉLCE SPLŇUJÍCÍ UKLIDŇUJÍCÍ DÉLKU PŘED A ZA VODOMĚREM)
- 9. ZPĚTNÁ KLAPKA
- 10. PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (LZE POUŽÍT I KULOVÝ KOHOUT)
- 11. POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PE 100-RC typ 3 dle PAS 1075 PN16 DN 1"
- 12. NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ ROZVOD

POZOR: KULOVÉ UZÁVĚRY VYŽADUJÍ ČASTĚJŠÍ MANIPULACI (JAKO UZÁVĚRU LZE POUŽÍT ŠIKMÝ SEDLOVÝ VENTIL)

POZNÁMKA: POLOŽKY 1-3 JSOU SOUČÁSTÍ VODOVODU SO 344, POLOŽKY 5-10 MOHOU BÝT SJEDNOCENY DO TRŽNÍCH SESTAV.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 390.1 Zřízení náhradních vodních zdrojů - p.č. 188/5

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	2 x A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3		Příloha VZOROVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - NAPOJENÍ SKLADBA		6	Paré