NGE	COMPTE RENDU D'ESSAIS **ESSAI PROCTOR / IPI** **(NF P 94-093 / NF P 94-078)** **IPI - PR** | Chrono | N° d'affaire | Date de rédaction	

Laboratoire : Région Rhône Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI Mi-Plaine - 69800 SAINT PRIEST

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Opérateur :
Date de(s) prélèvement(s) :
Date de(s) essai(s) :
Nature du matériau :

Si traitement, nature et dosage du liant :
Provenance :
Destination :

2/ CRITERES DE CONFORMITE

Source des critères :
Définition des critères / objectifs :

3/ RESULTATS D'ESSAIS

W à l'essai	ρd (t/m3)	IPI	Sr80	Sr100

ENERGIE		MOULE		W naturelle (%) :	
				Refus à 5 mm (%) :	
Normal	☑	Proctor	☐	Refus à 20 mm (%) :	
				Poids spécifique:	
Modifié	☐	CBR	☑	☑ estimé ☐ mesuré	
				ρs = 2,65 t / m3	

ρd OPN (t/m3)	
W OPN (%)	

ρd OPN corr (t/m3)	
W OPN corr (%)	

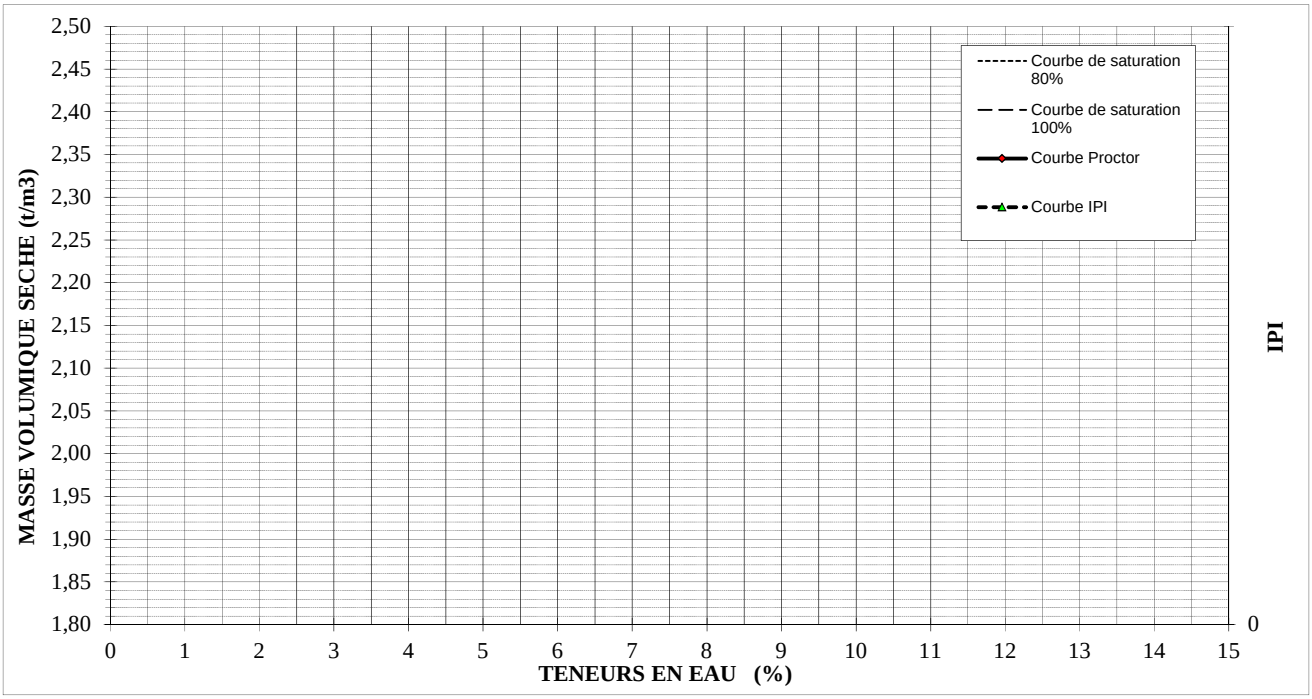

6/ CONCLUSIONS

Contrôle

☐ **Conforme** ☐ **Non conforme** ☐ **Pour information**

Nom

Fonction

Visa

7/ COMMENTAIRES