



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO

CAC14022-01

Criado em

17/02/2014

Editado em

09/11/2015

Quantidade de páginas

42

Índice

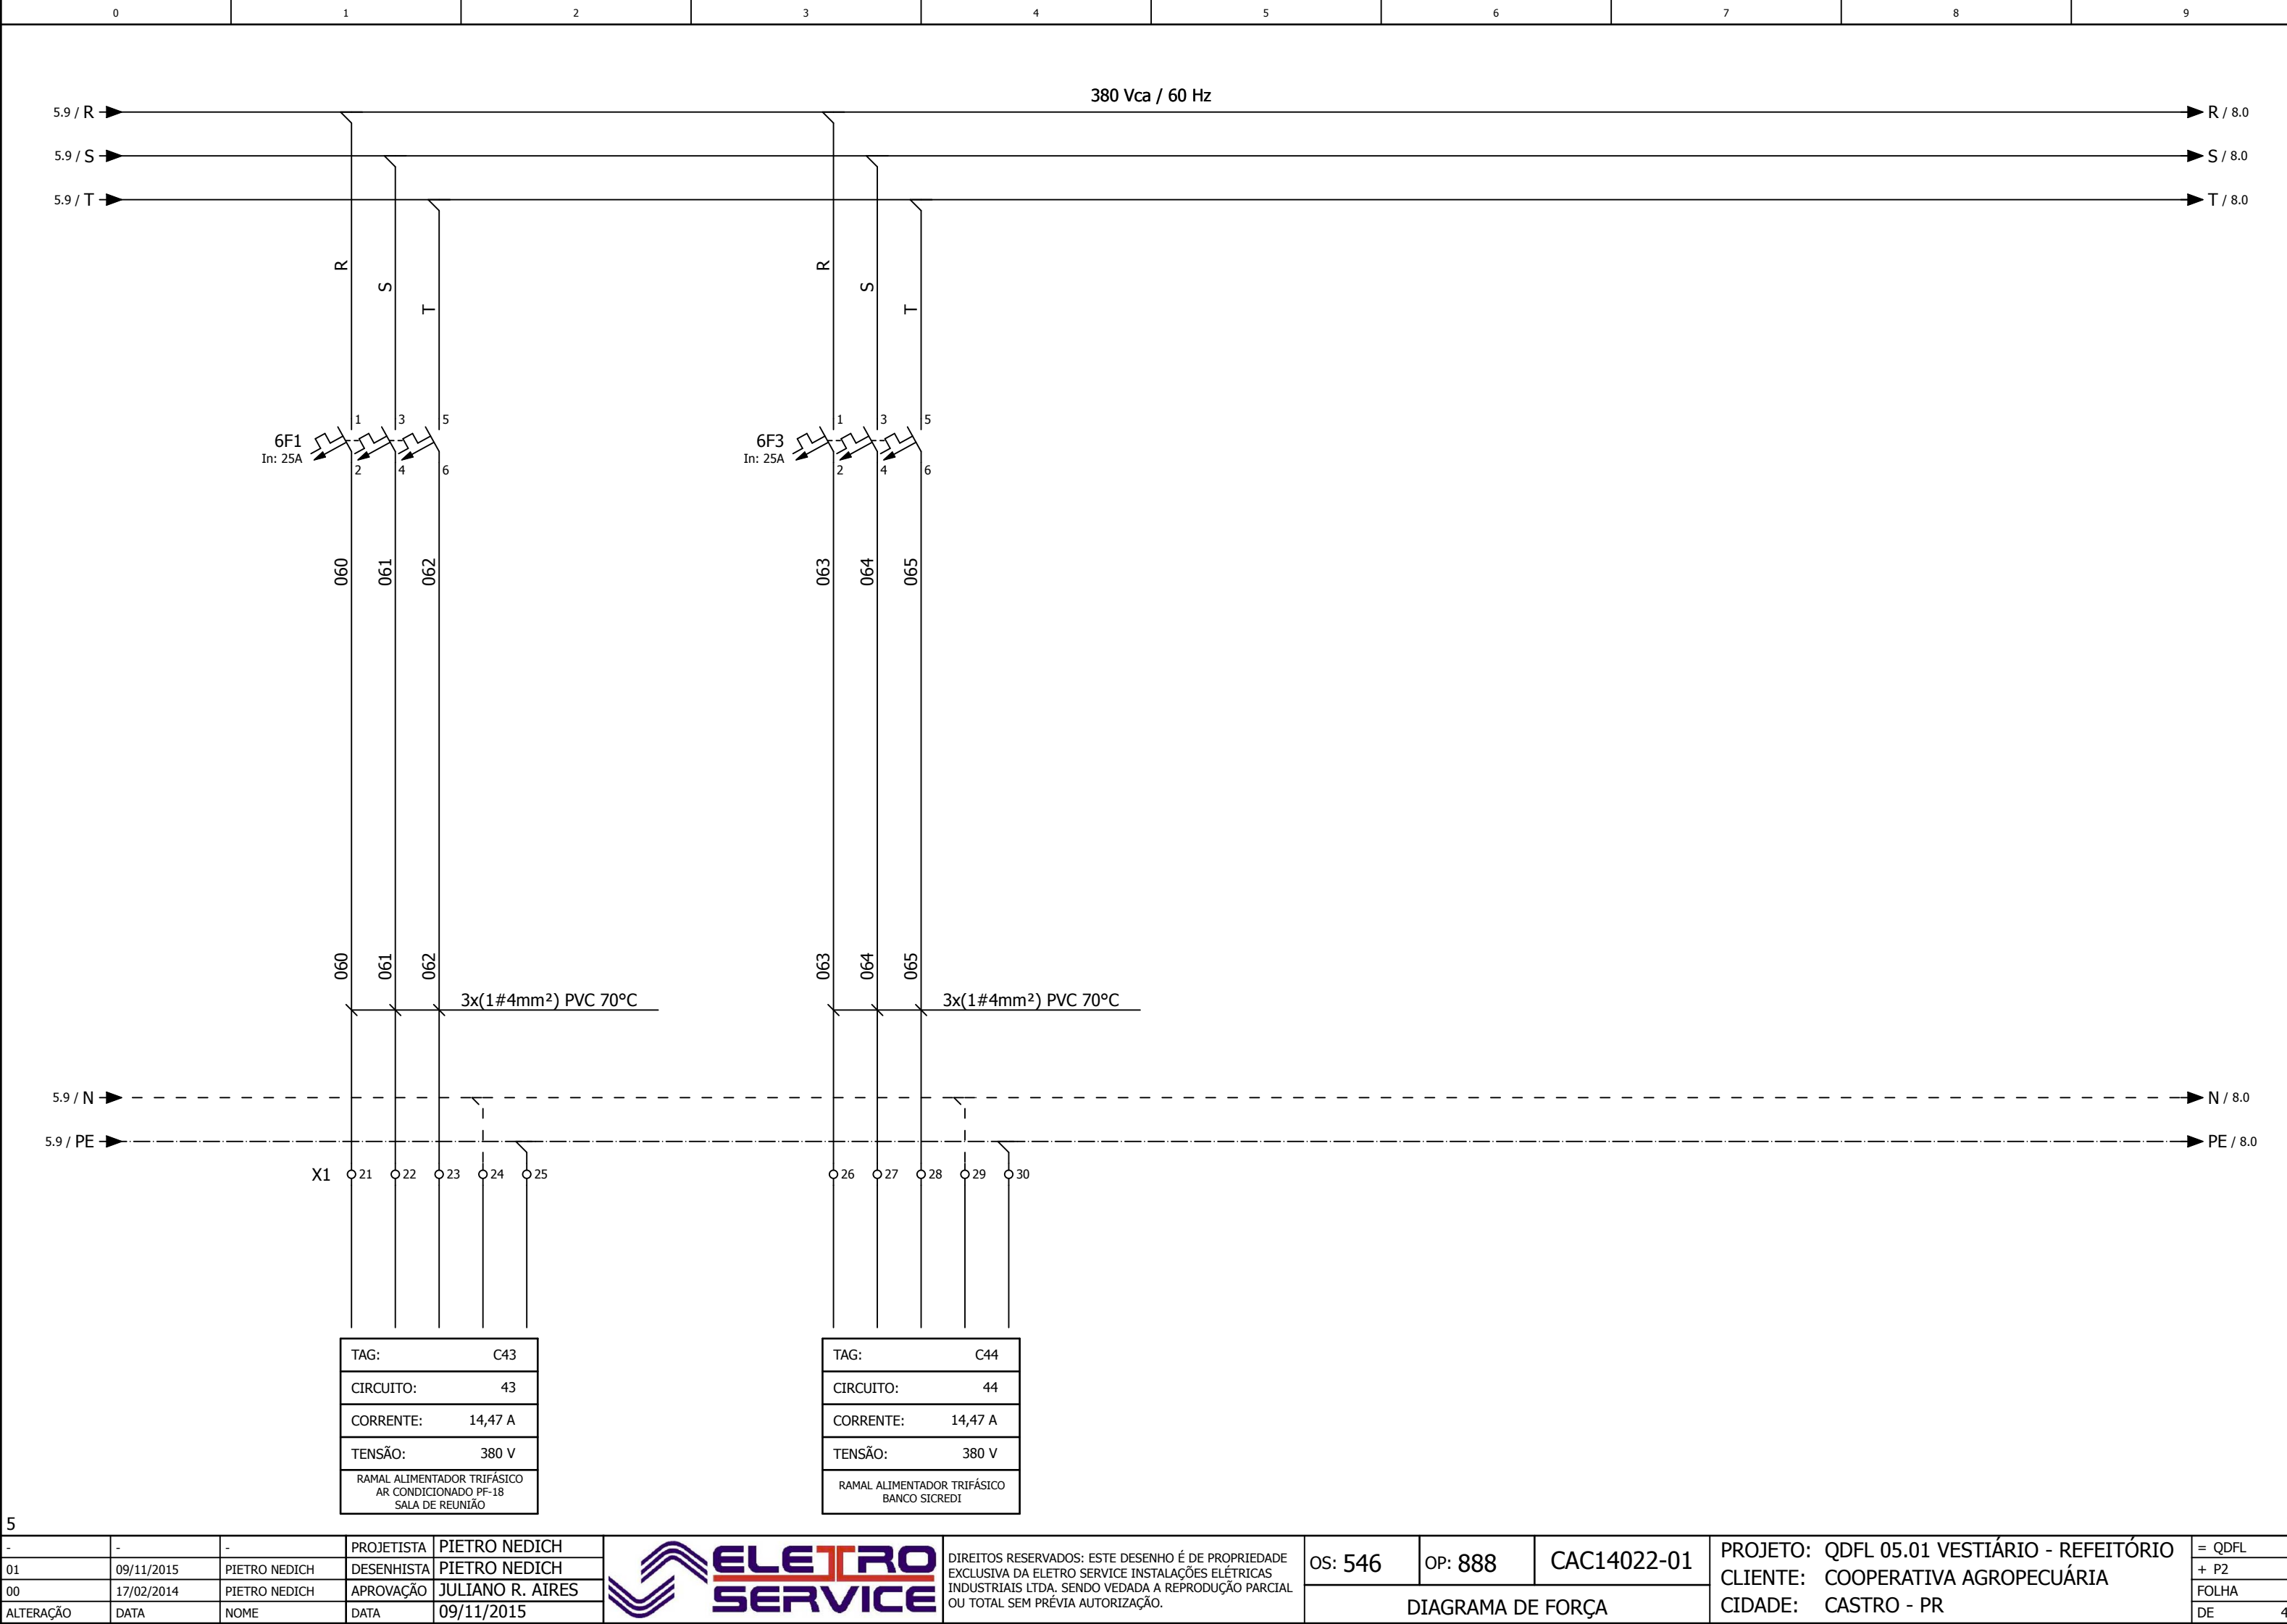
Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	17/02/2014
/2	ÍNDICE	17/02/2014
/2.a	ÍNDICE	17/02/2014
=QDFL+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/5	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/6	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/7	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P2/8	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/9	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P2/10	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/11	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/12	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/13	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P2/14	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/15	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/16	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/17	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P2/18	DIAGRAMA DE FORÇA	17/02/2014
=QDFL+P2/19	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P1/20	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P1/21	FOLHA RESERVA	17/02/2014
=QDFL+P1/22	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/23	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/24	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/25	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/26	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/27	DIAGRAMA DE COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/28	DIAGRAMA DE COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/29	DIAGRAMA DE COMANDO	17/02/2014
=QDFL+P2/30	FOLHA RESERVA	17/02/2014
/31	LAY OUT VISTA GERAL EXTERNA	17/02/2014
/32	LAY OUT VISTA GERAL INTERNA	17/02/2014
/33	LAY OUT VISTA GERAL +P1	17/02/2014
/34	LAY OUT VISTA GERAL +P2	17/02/2014
/35	LAY OUT VISTA GERAL +P3	17/02/2014
/36	Lista de materiais	17/02/2014
/36.a	Lista de materiais	17/02/2014

Índice


Página	Descrição	Data de Revisão
/36.b	Lista de materiais	17/02/2014
/36.c	Lista de materiais	17/02/2014
/37	Lista de plaquetas	17/02/2014
/38	Lista de simbologia	17/02/2014




= QDFL	
+ P1	
FOLHA	4
DE	42




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

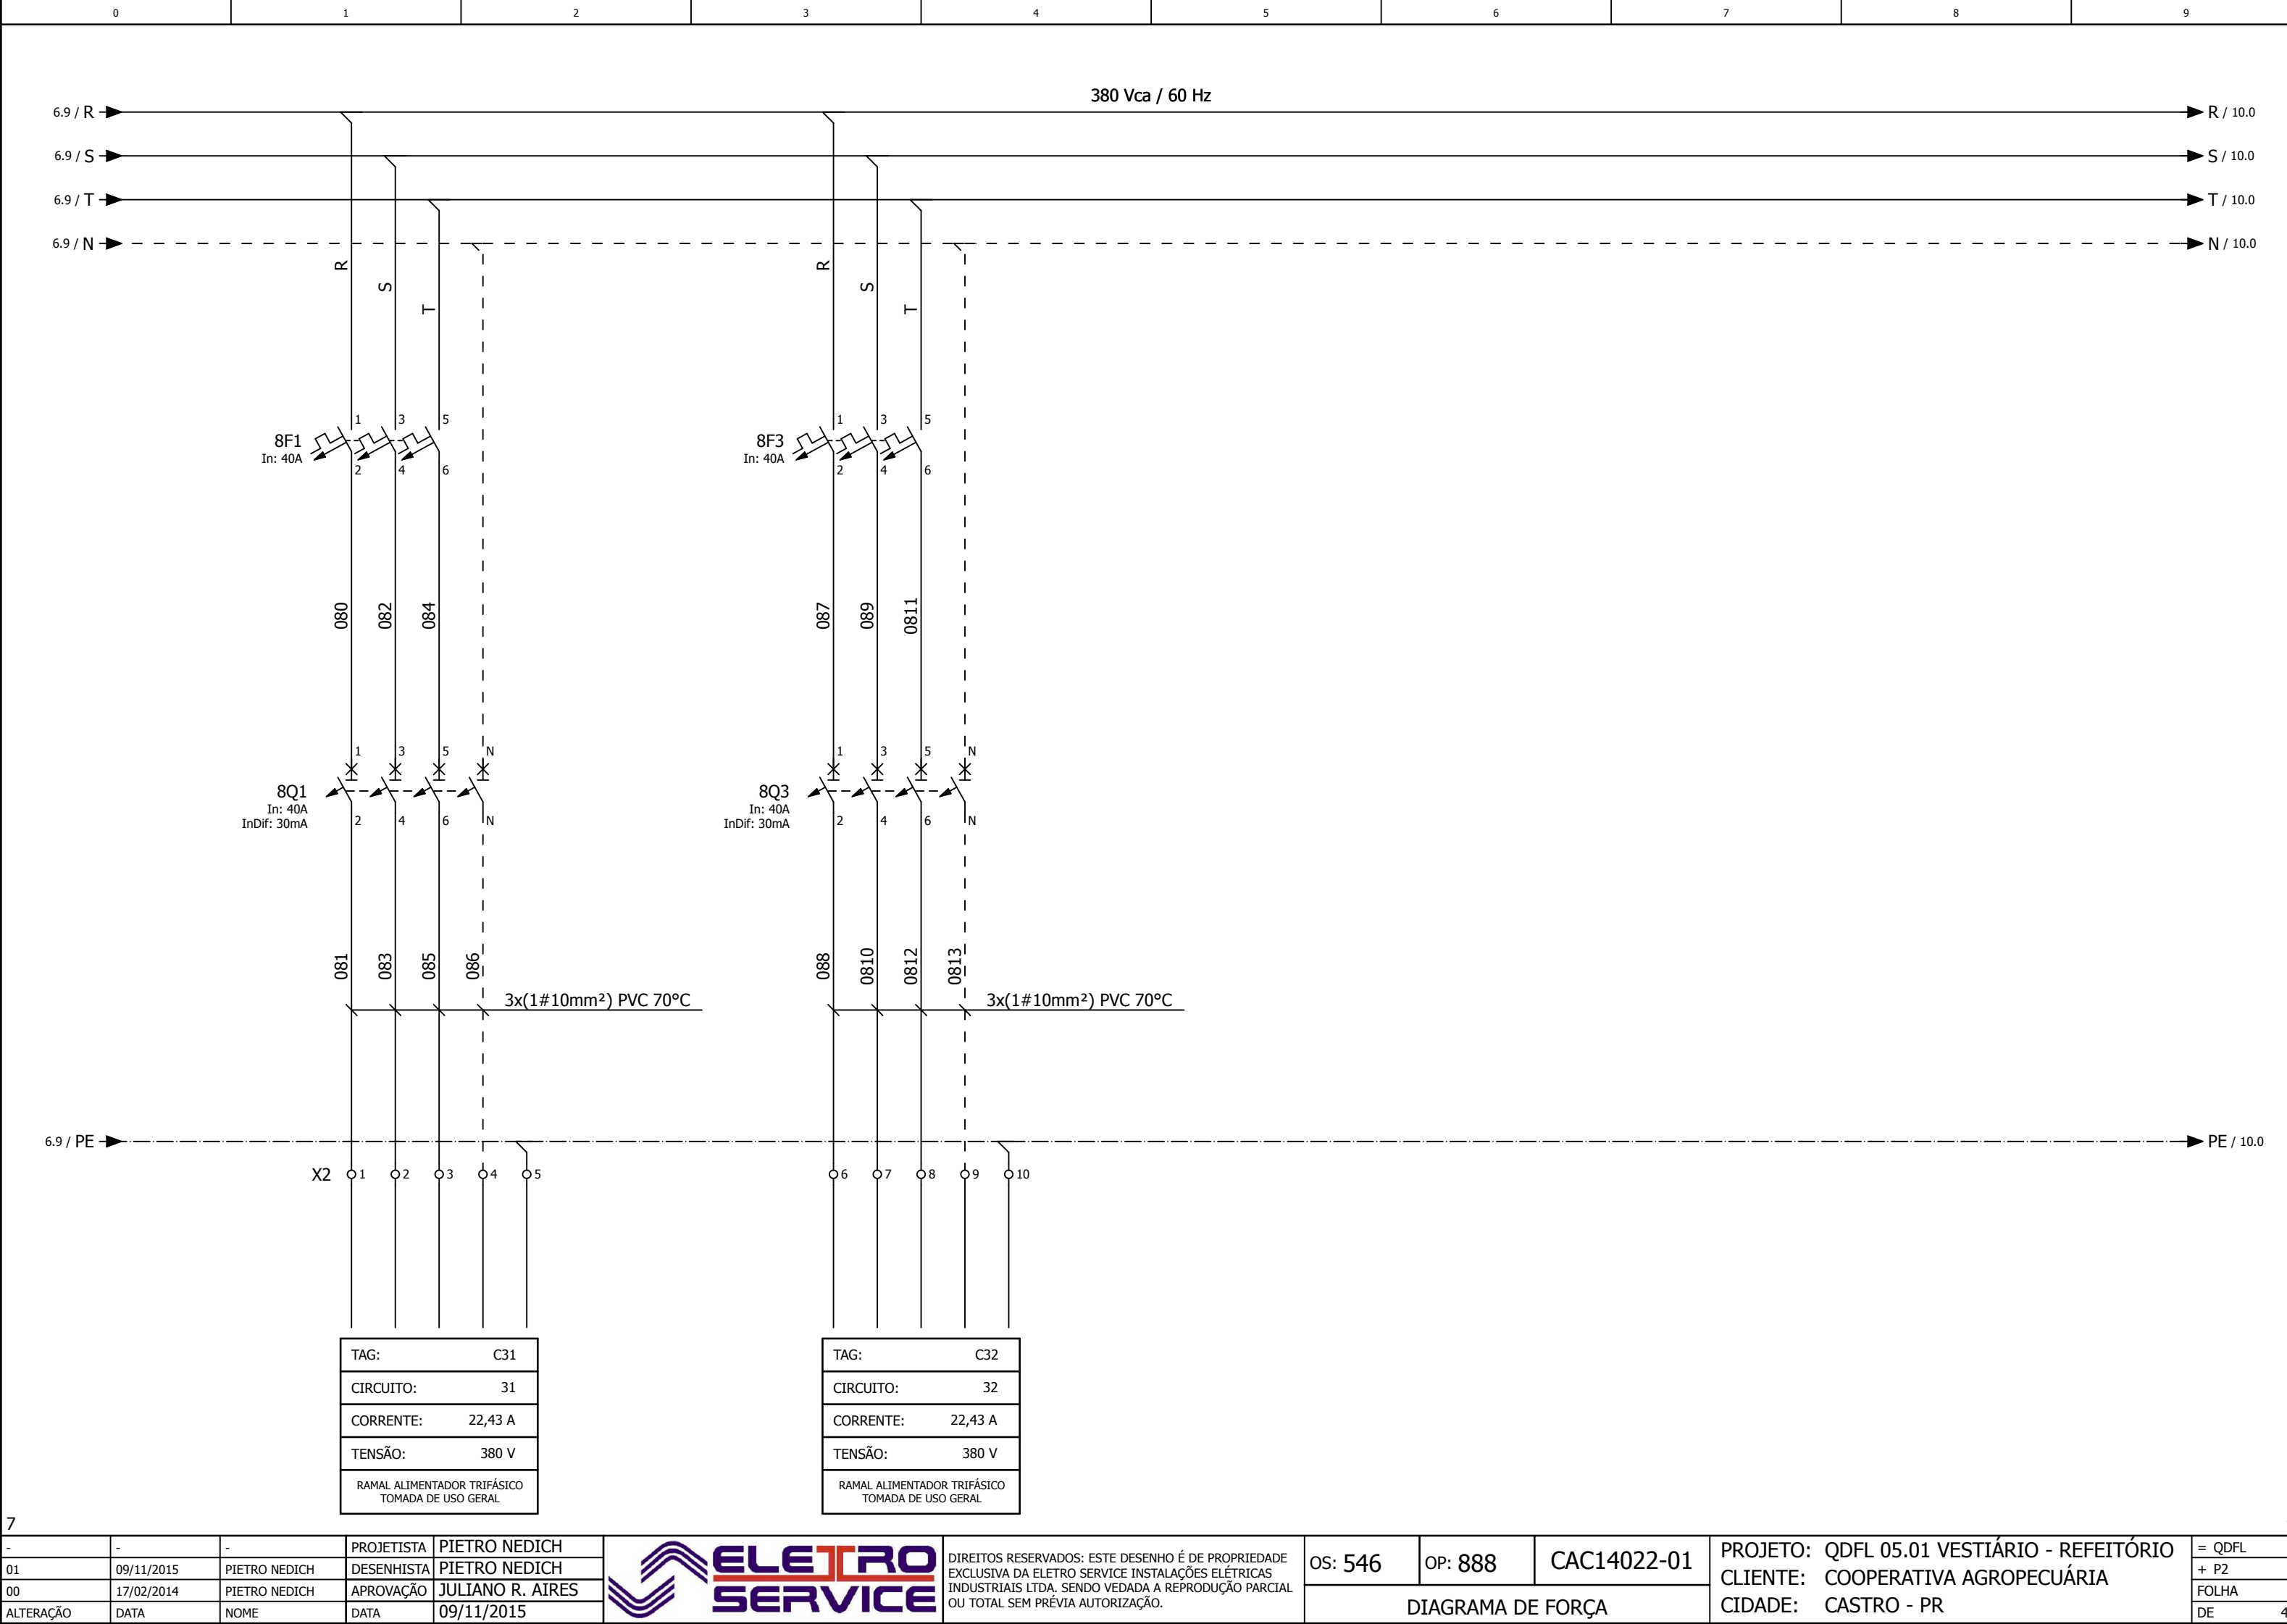

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

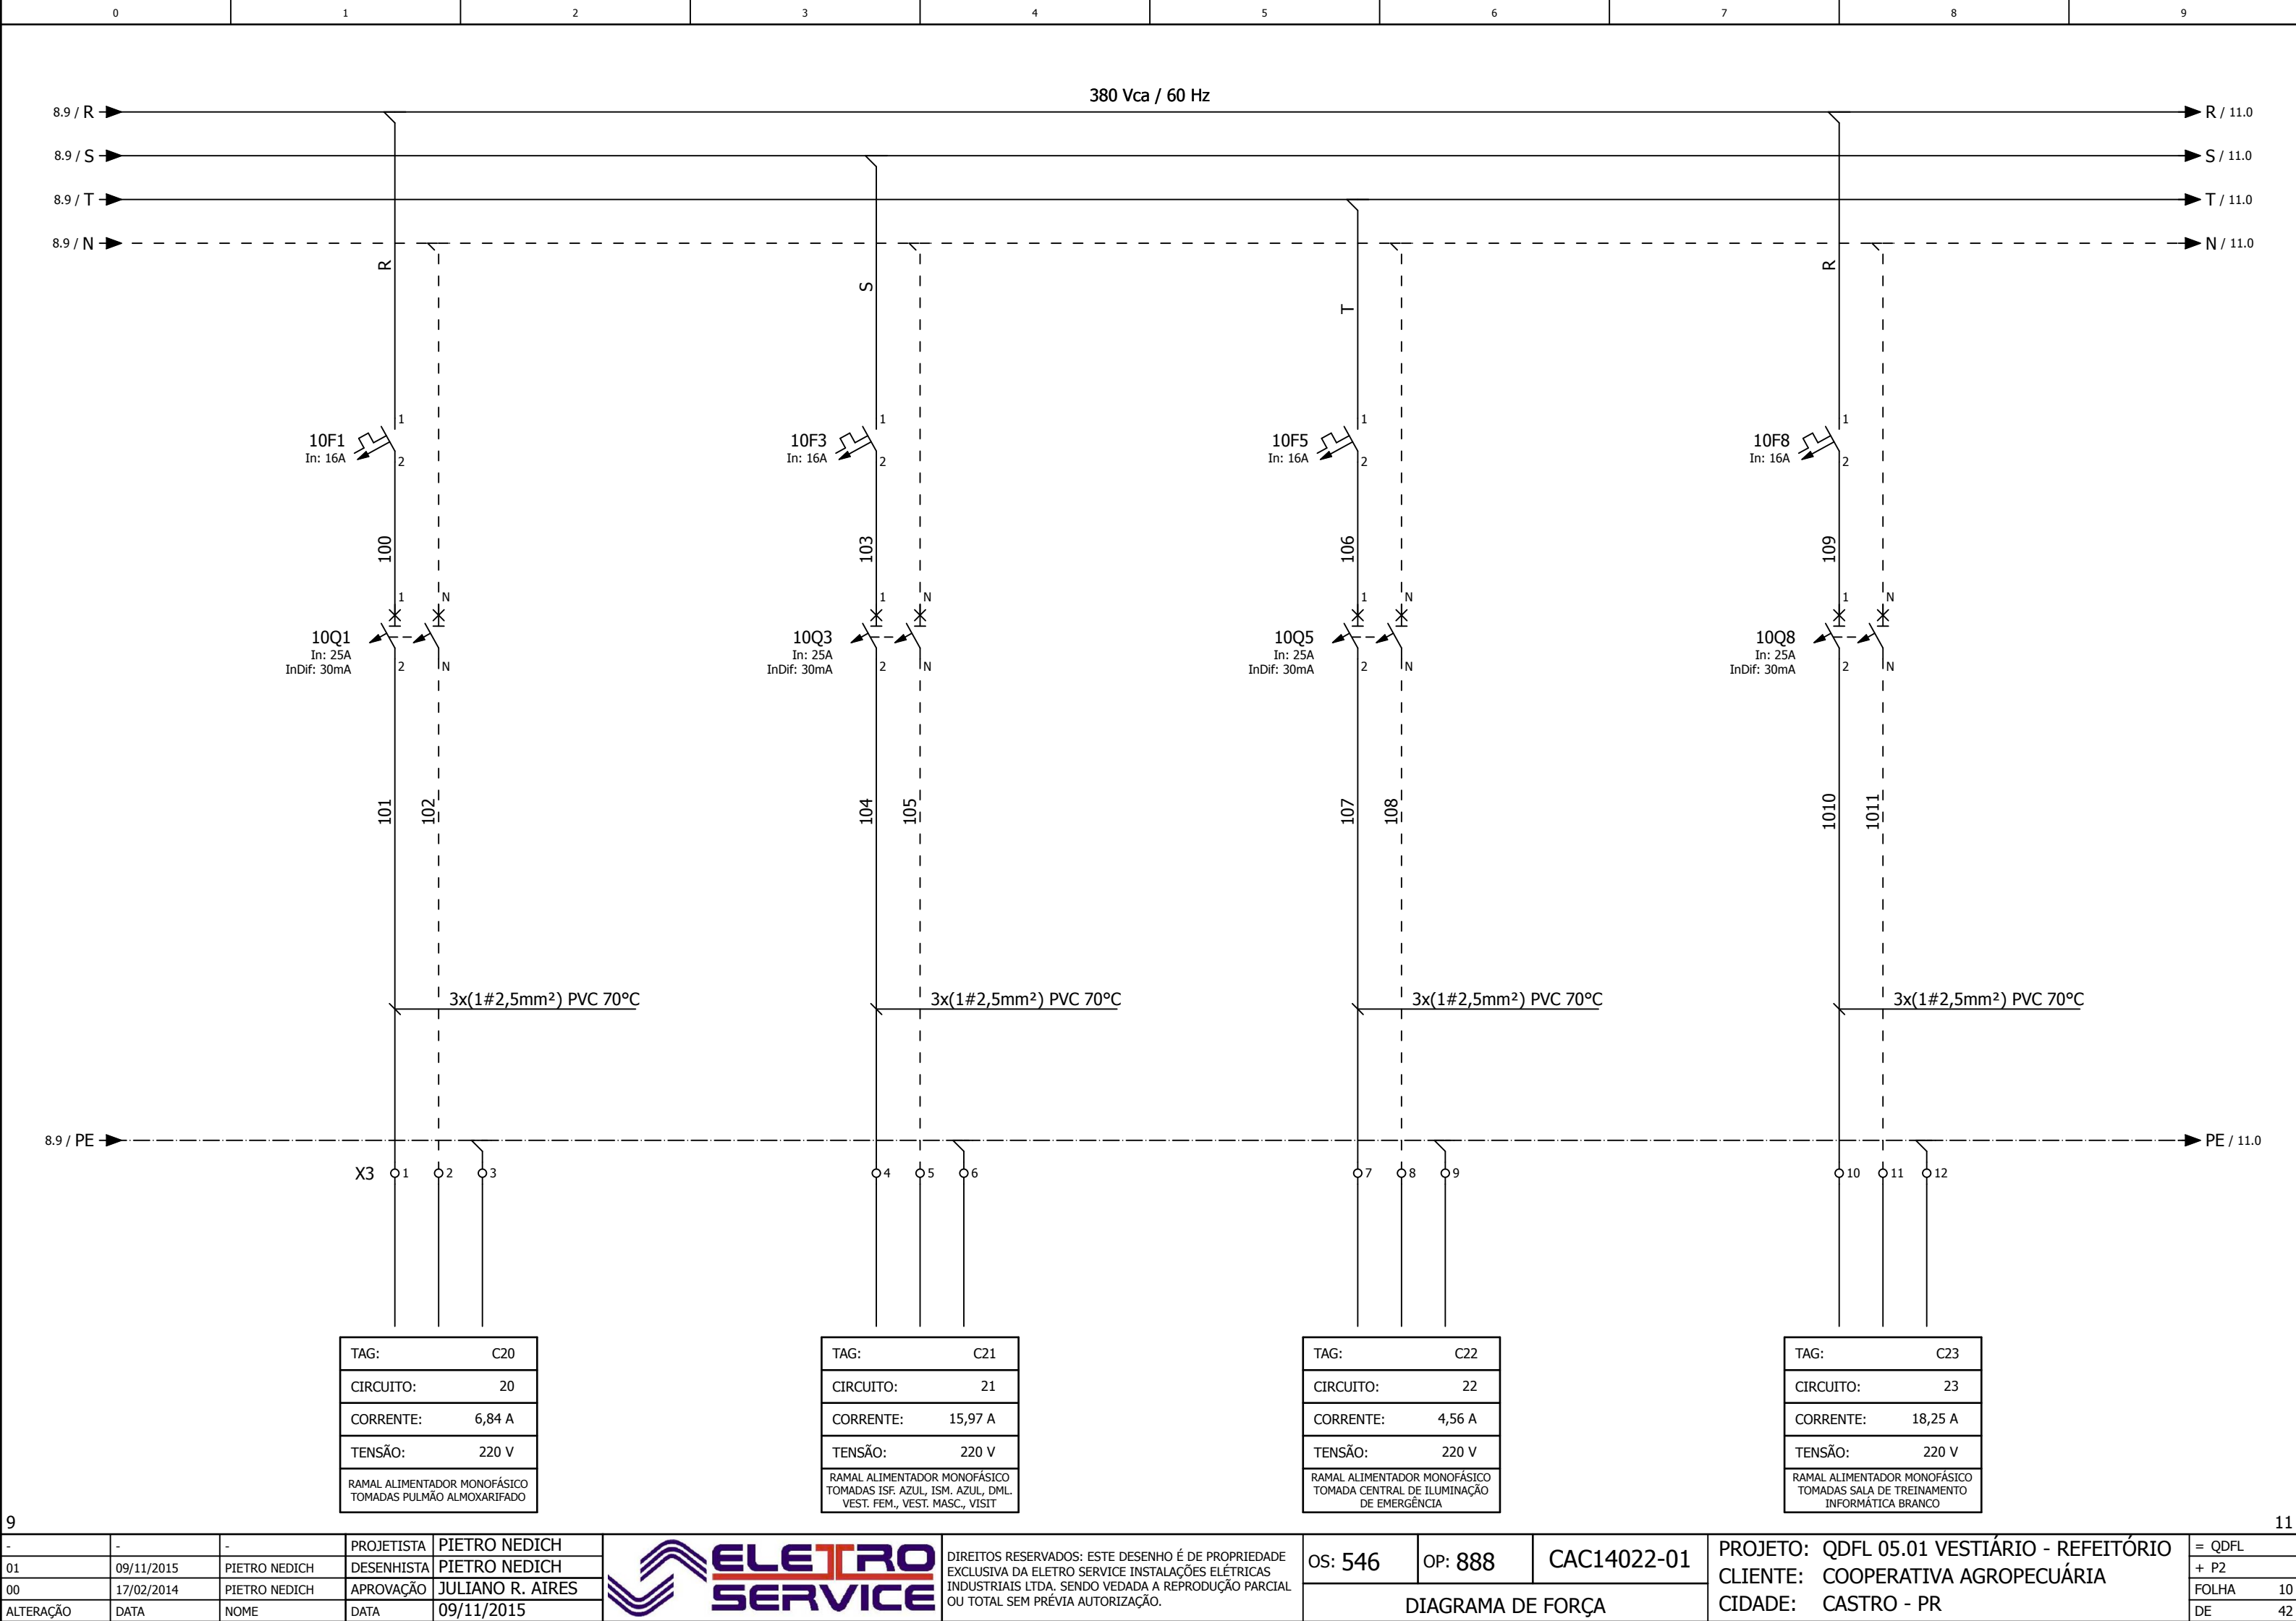

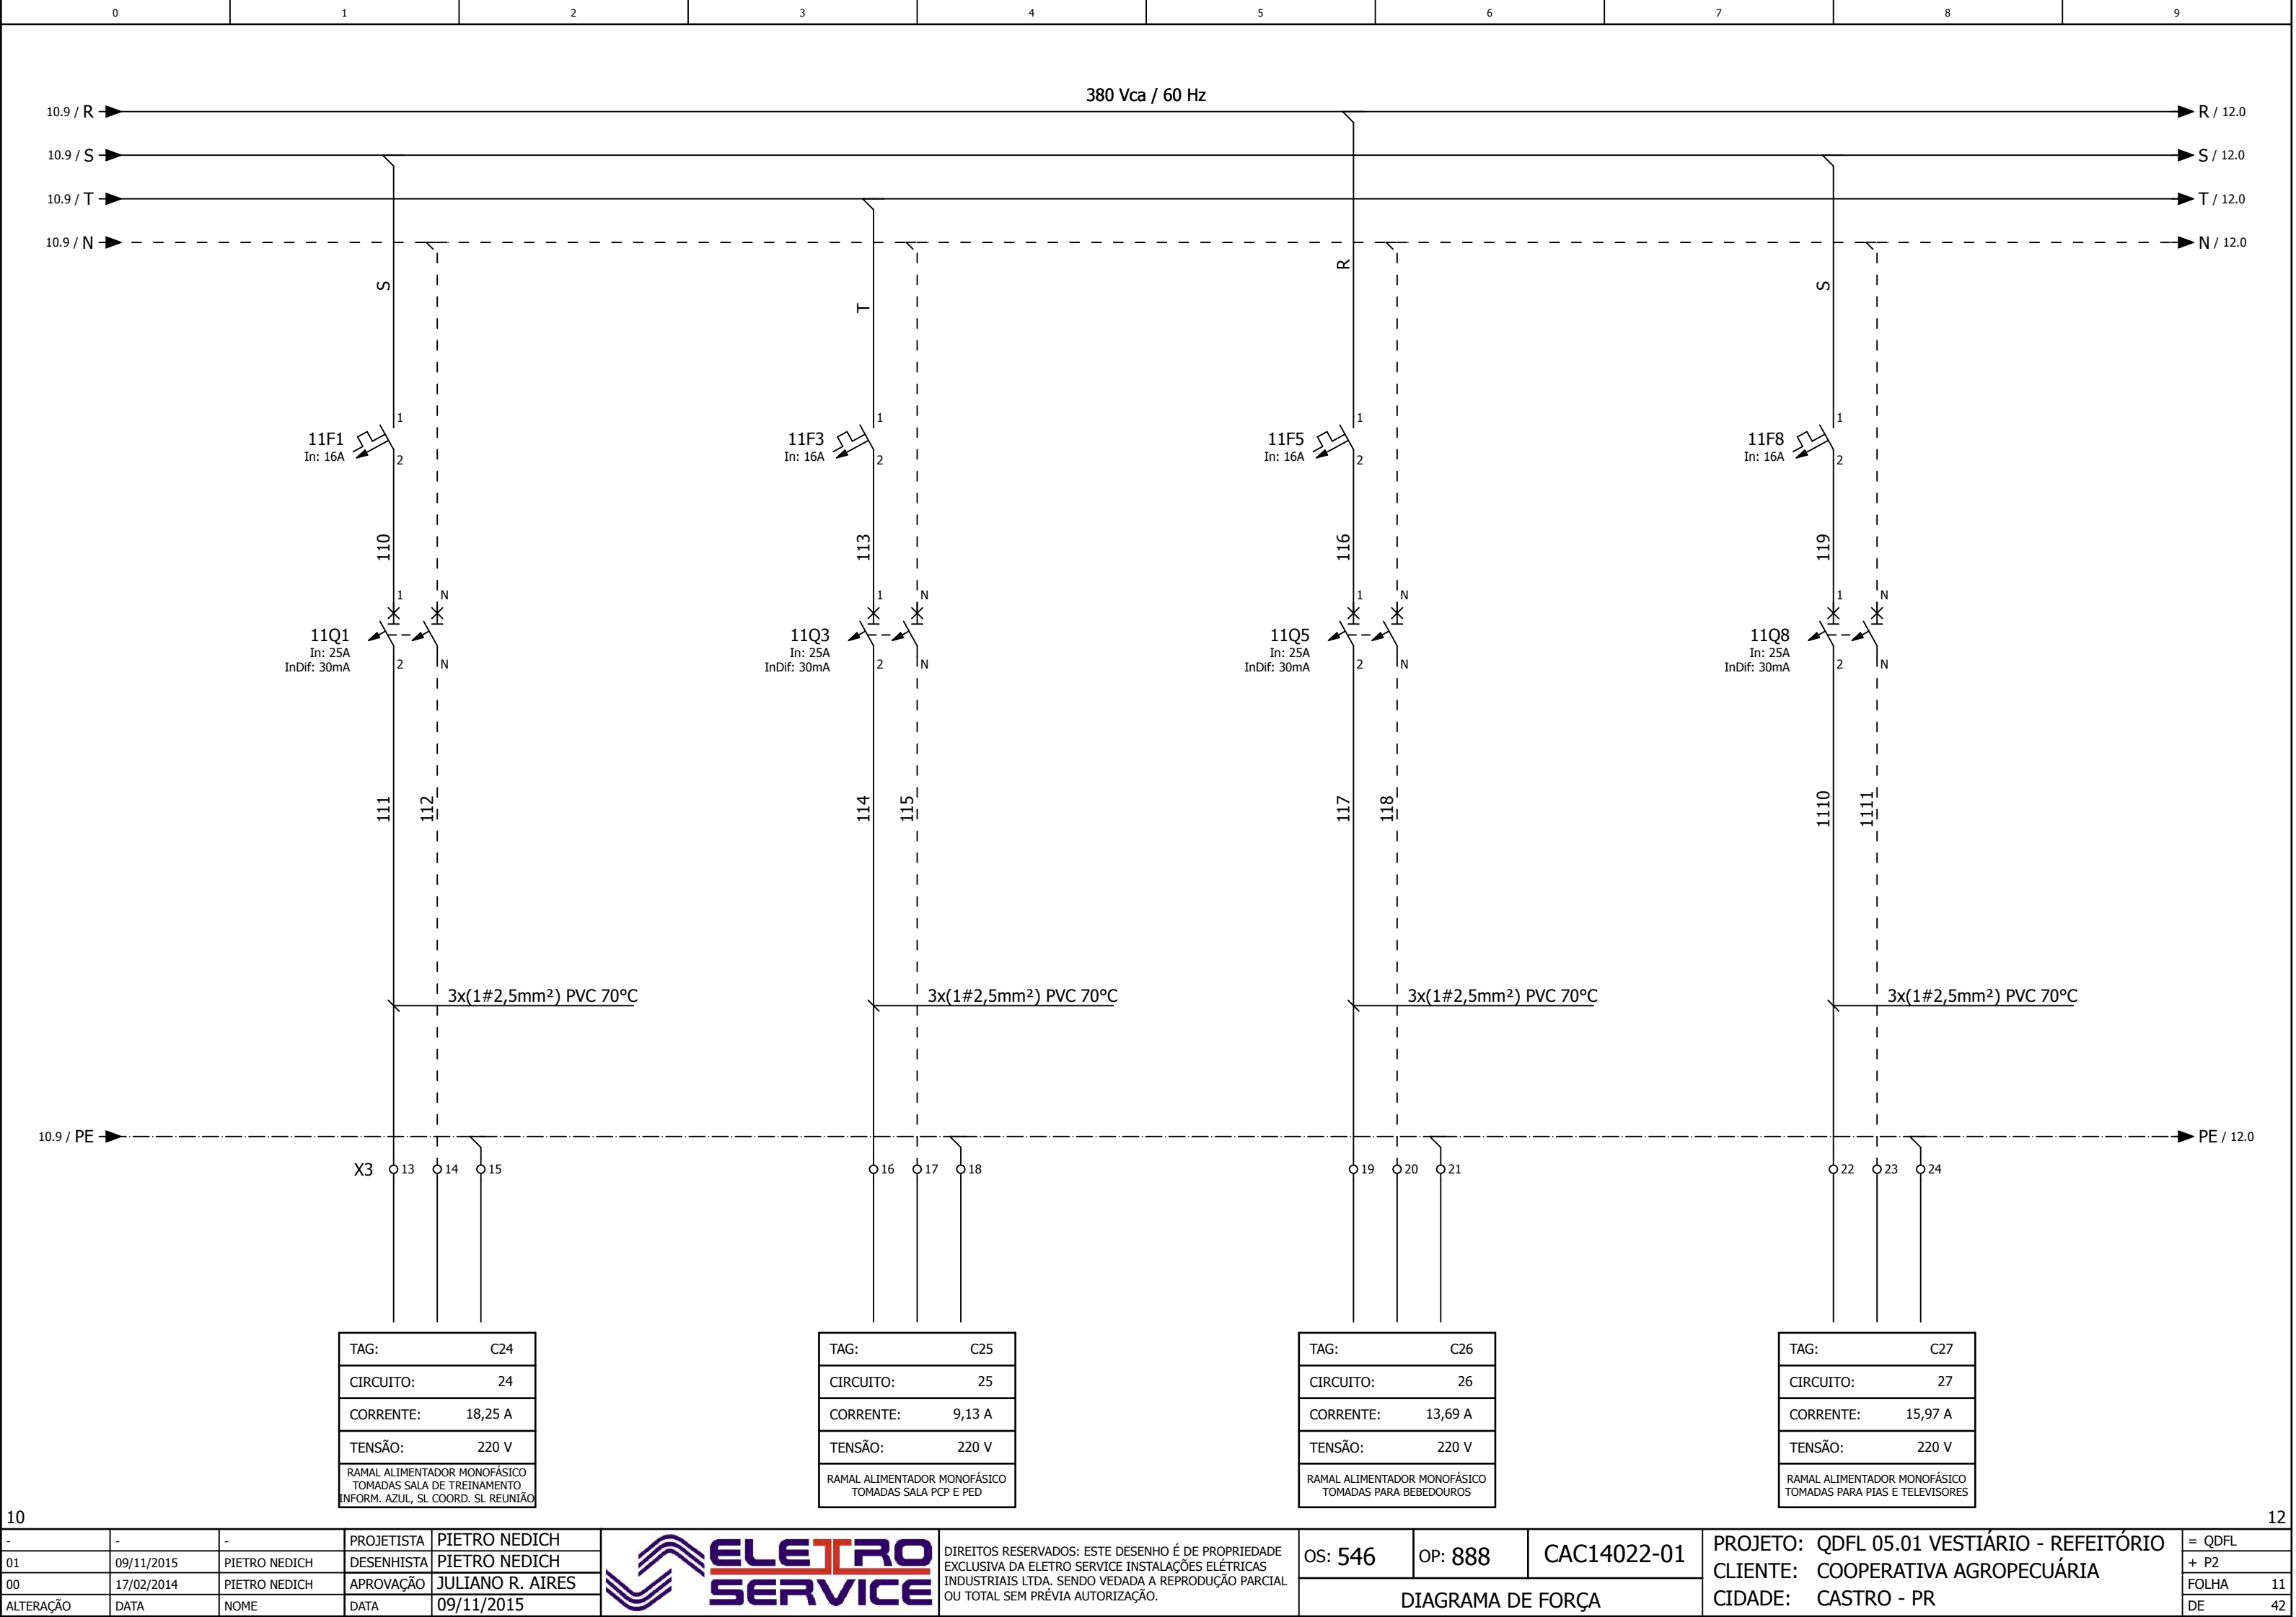

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

1110

1111

3x(1#2,5mm²) PVC 70°C

3x(1#2,5mm²) PVC 70°C

3x(1#2,5mm²) PVC 70°C

3x(1#2,5mm²) PVC 70°C

10.9 / PE

PE / 12.0

X3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TAG:

C24

CIRCUITO:

24

CORRENTE:

18,25 A

TENSÃO:

220 V

RAMAL ALIMENTADOR MONOFÁSICO

TOMADAS SALA DE TREINAMENTO

INFORM. AZUL, SL COORD. SL REUNIÃO

TAG:

C25

CIRCUITO:

25

CORRENTE:

9,13 A

TENSÃO:

220 V

RAMAL ALIMENTADOR MONOFÁSICO

TOMADAS SALA PCP E PED

TAG:

C26

CIRCUITO:

26

CORRENTE:

13,69 A

TENSÃO:

220 V

RAMAL ALIMENTADOR MONOFÁSICO

TOMADAS PARA BEBEDOUROS

TAG:

C27

CIRCUITO:

27

CORRENTE:

15,97 A

TENSÃO:

220 V

RAMAL ALIMENTADOR MONOFÁSICO

TOMADAS PARA PIAS E TELEVISORES

10

12

-

01

00

ALTERAÇÃO

-

09/11/2015

17/02/2014

DATA

-

PIETRO NEDICH

PIETRO NEDICH

NOME

PROJETISTA

DESENHISTA

APROVAÇÃO

DATA

PIETRO NEDICH

JULIANO R. AIRES

09/11/2015

ELE

SERVICE

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 888

CAC14022-01

DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA


CIDADE: CASTRO - PR

= QDFL


+ P2


FOLHA 11

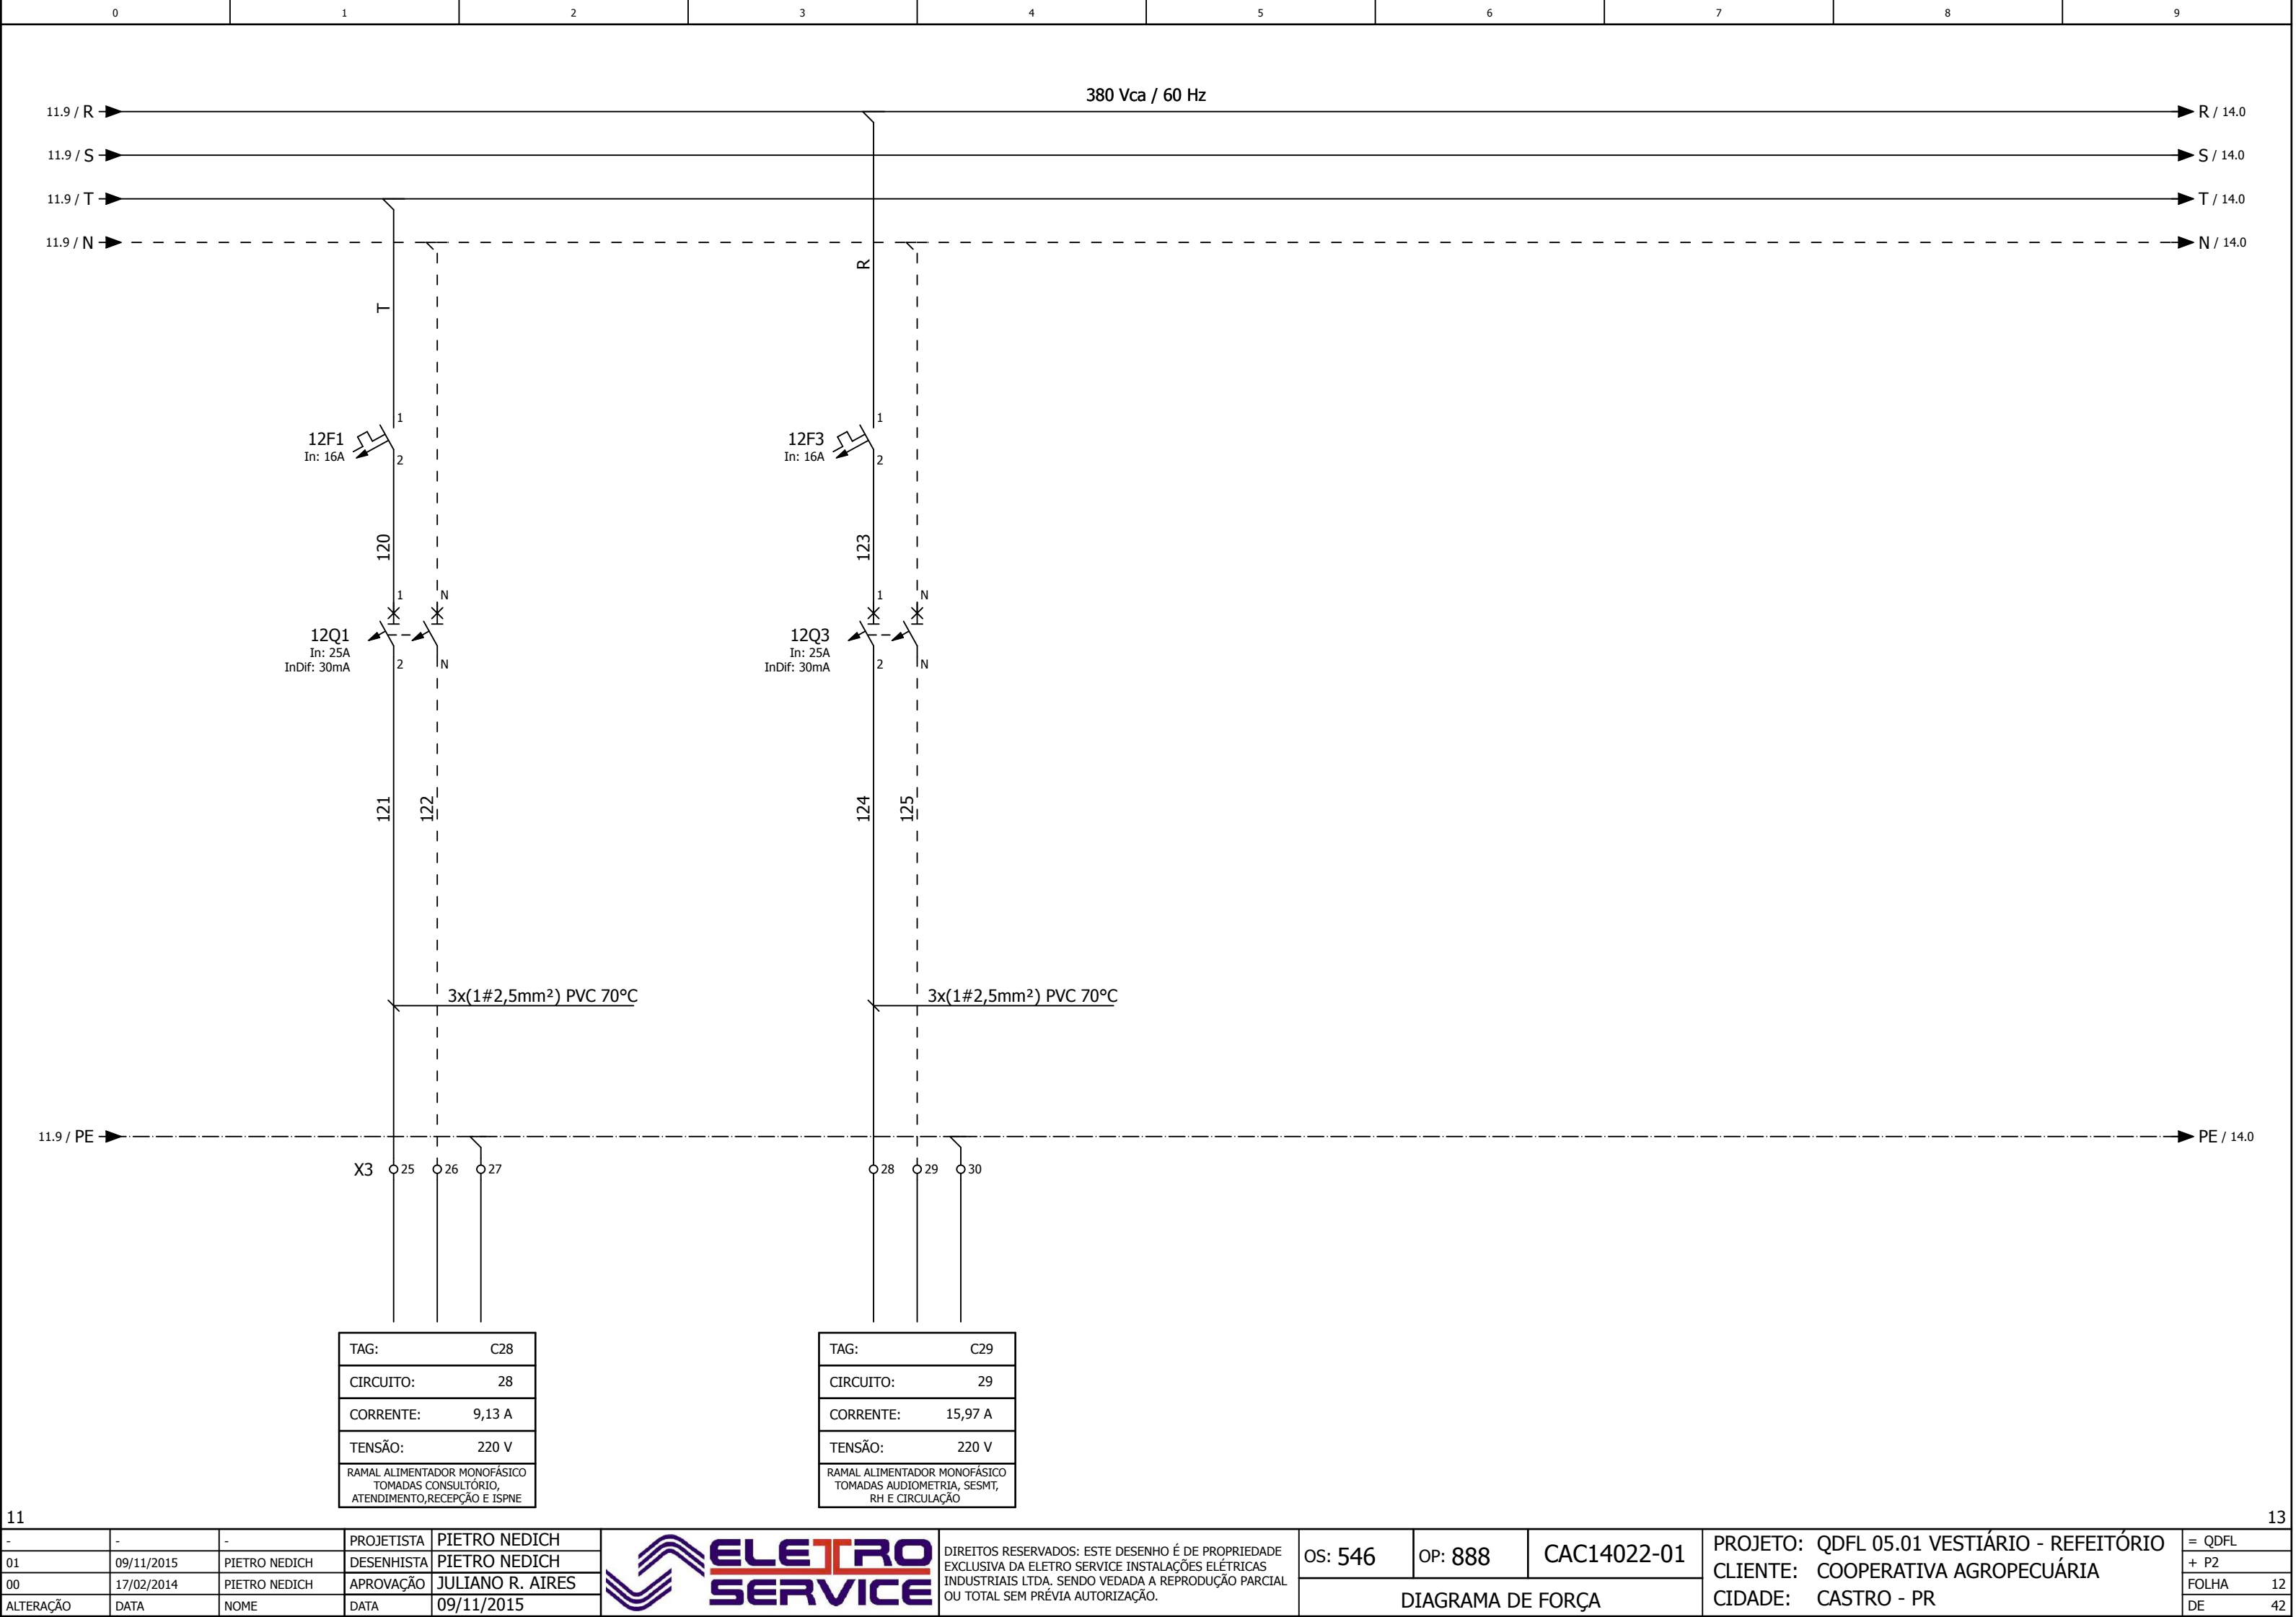
DE 42



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA										
12									14	
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2
00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 13
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015		FOLHA RESERVA				DE 42

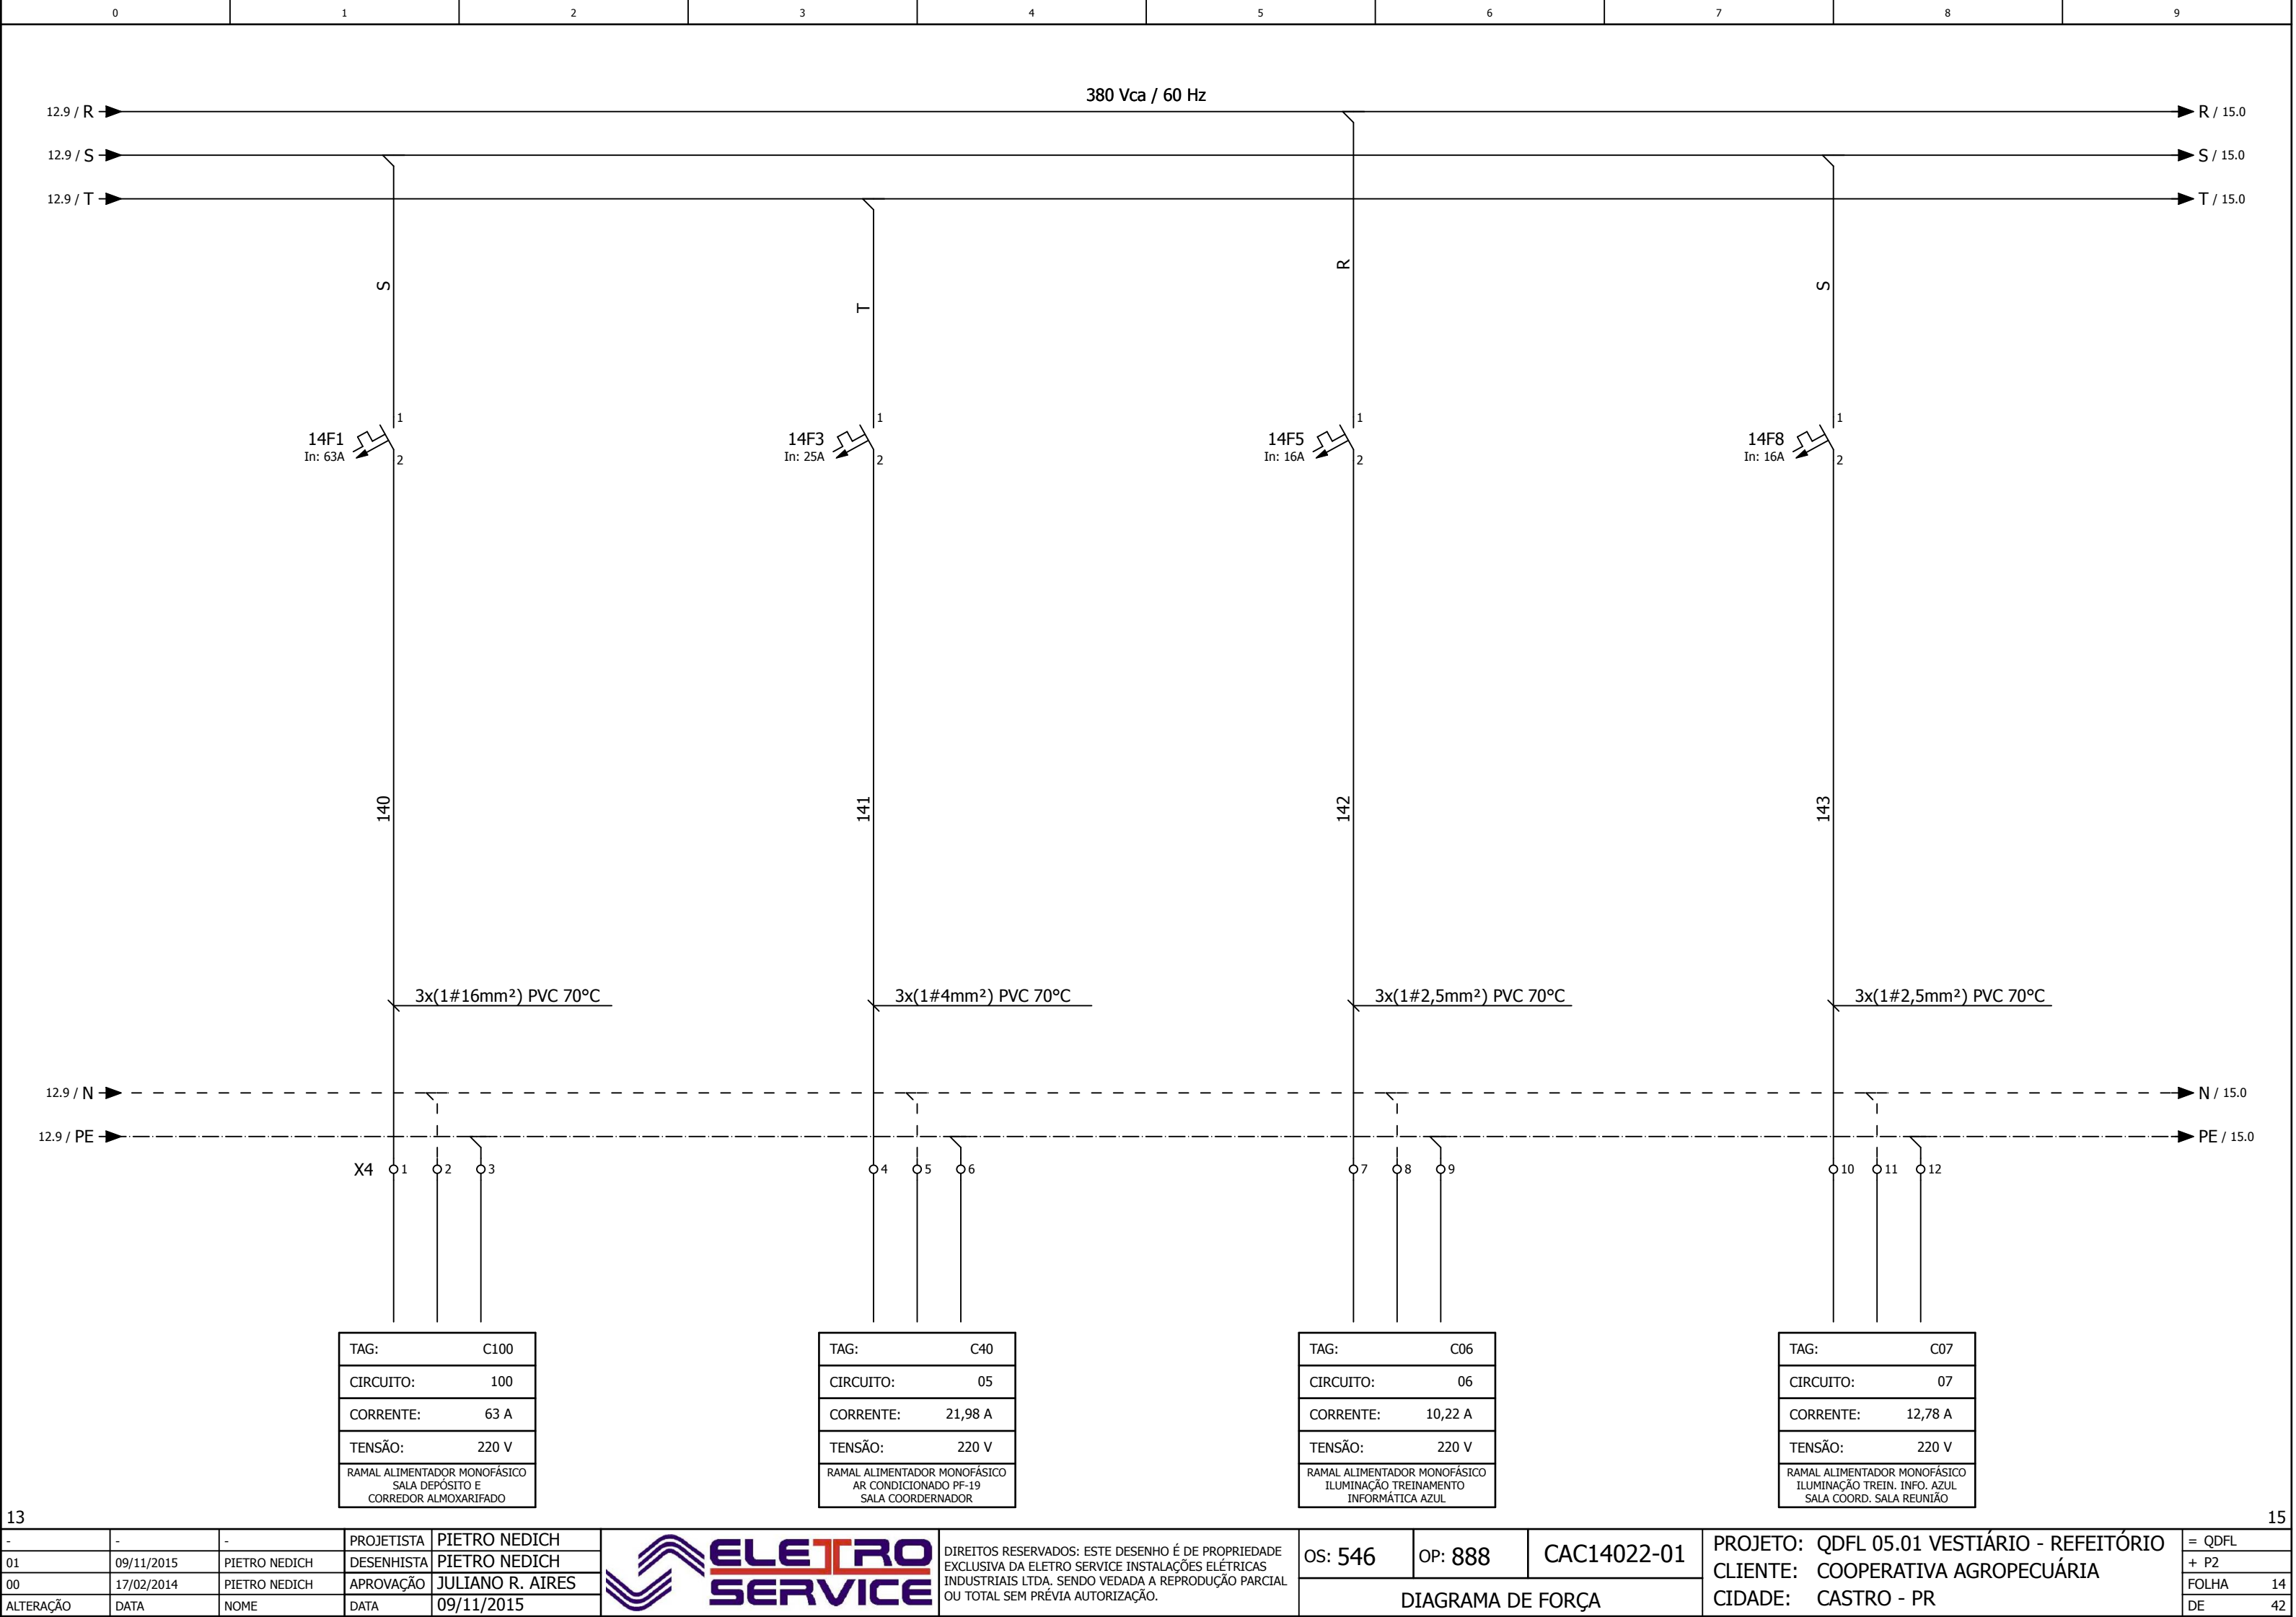

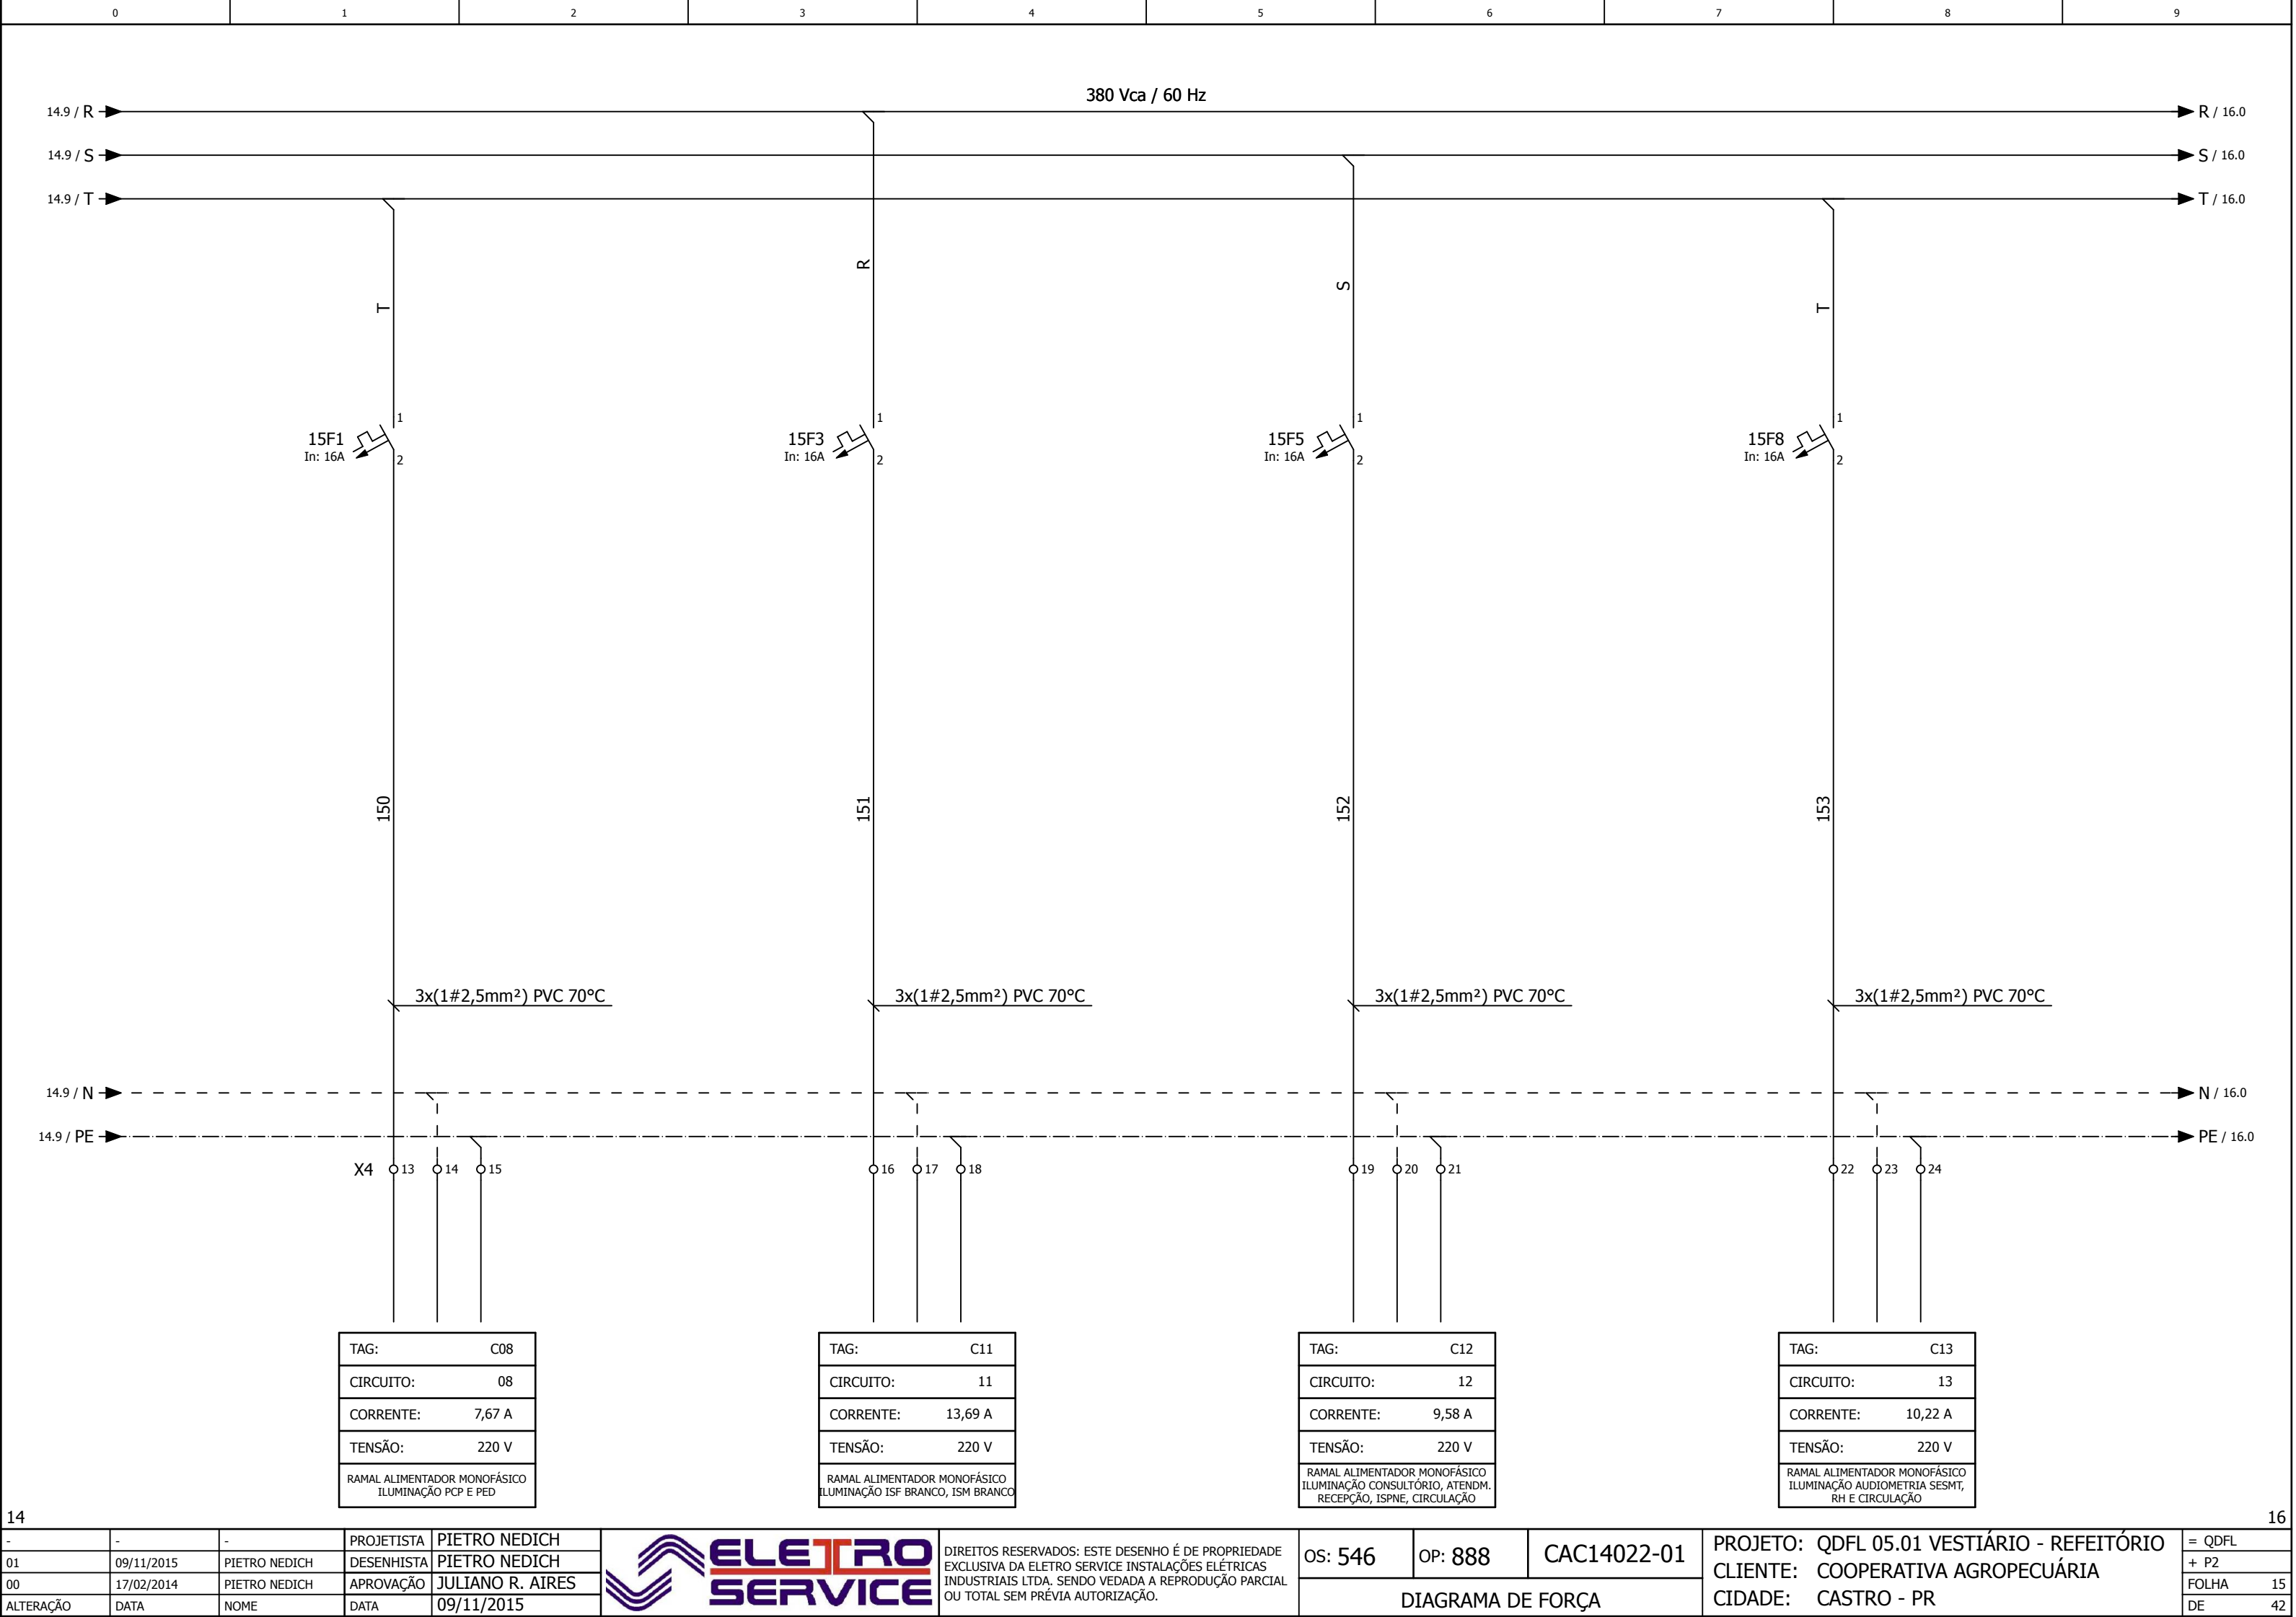

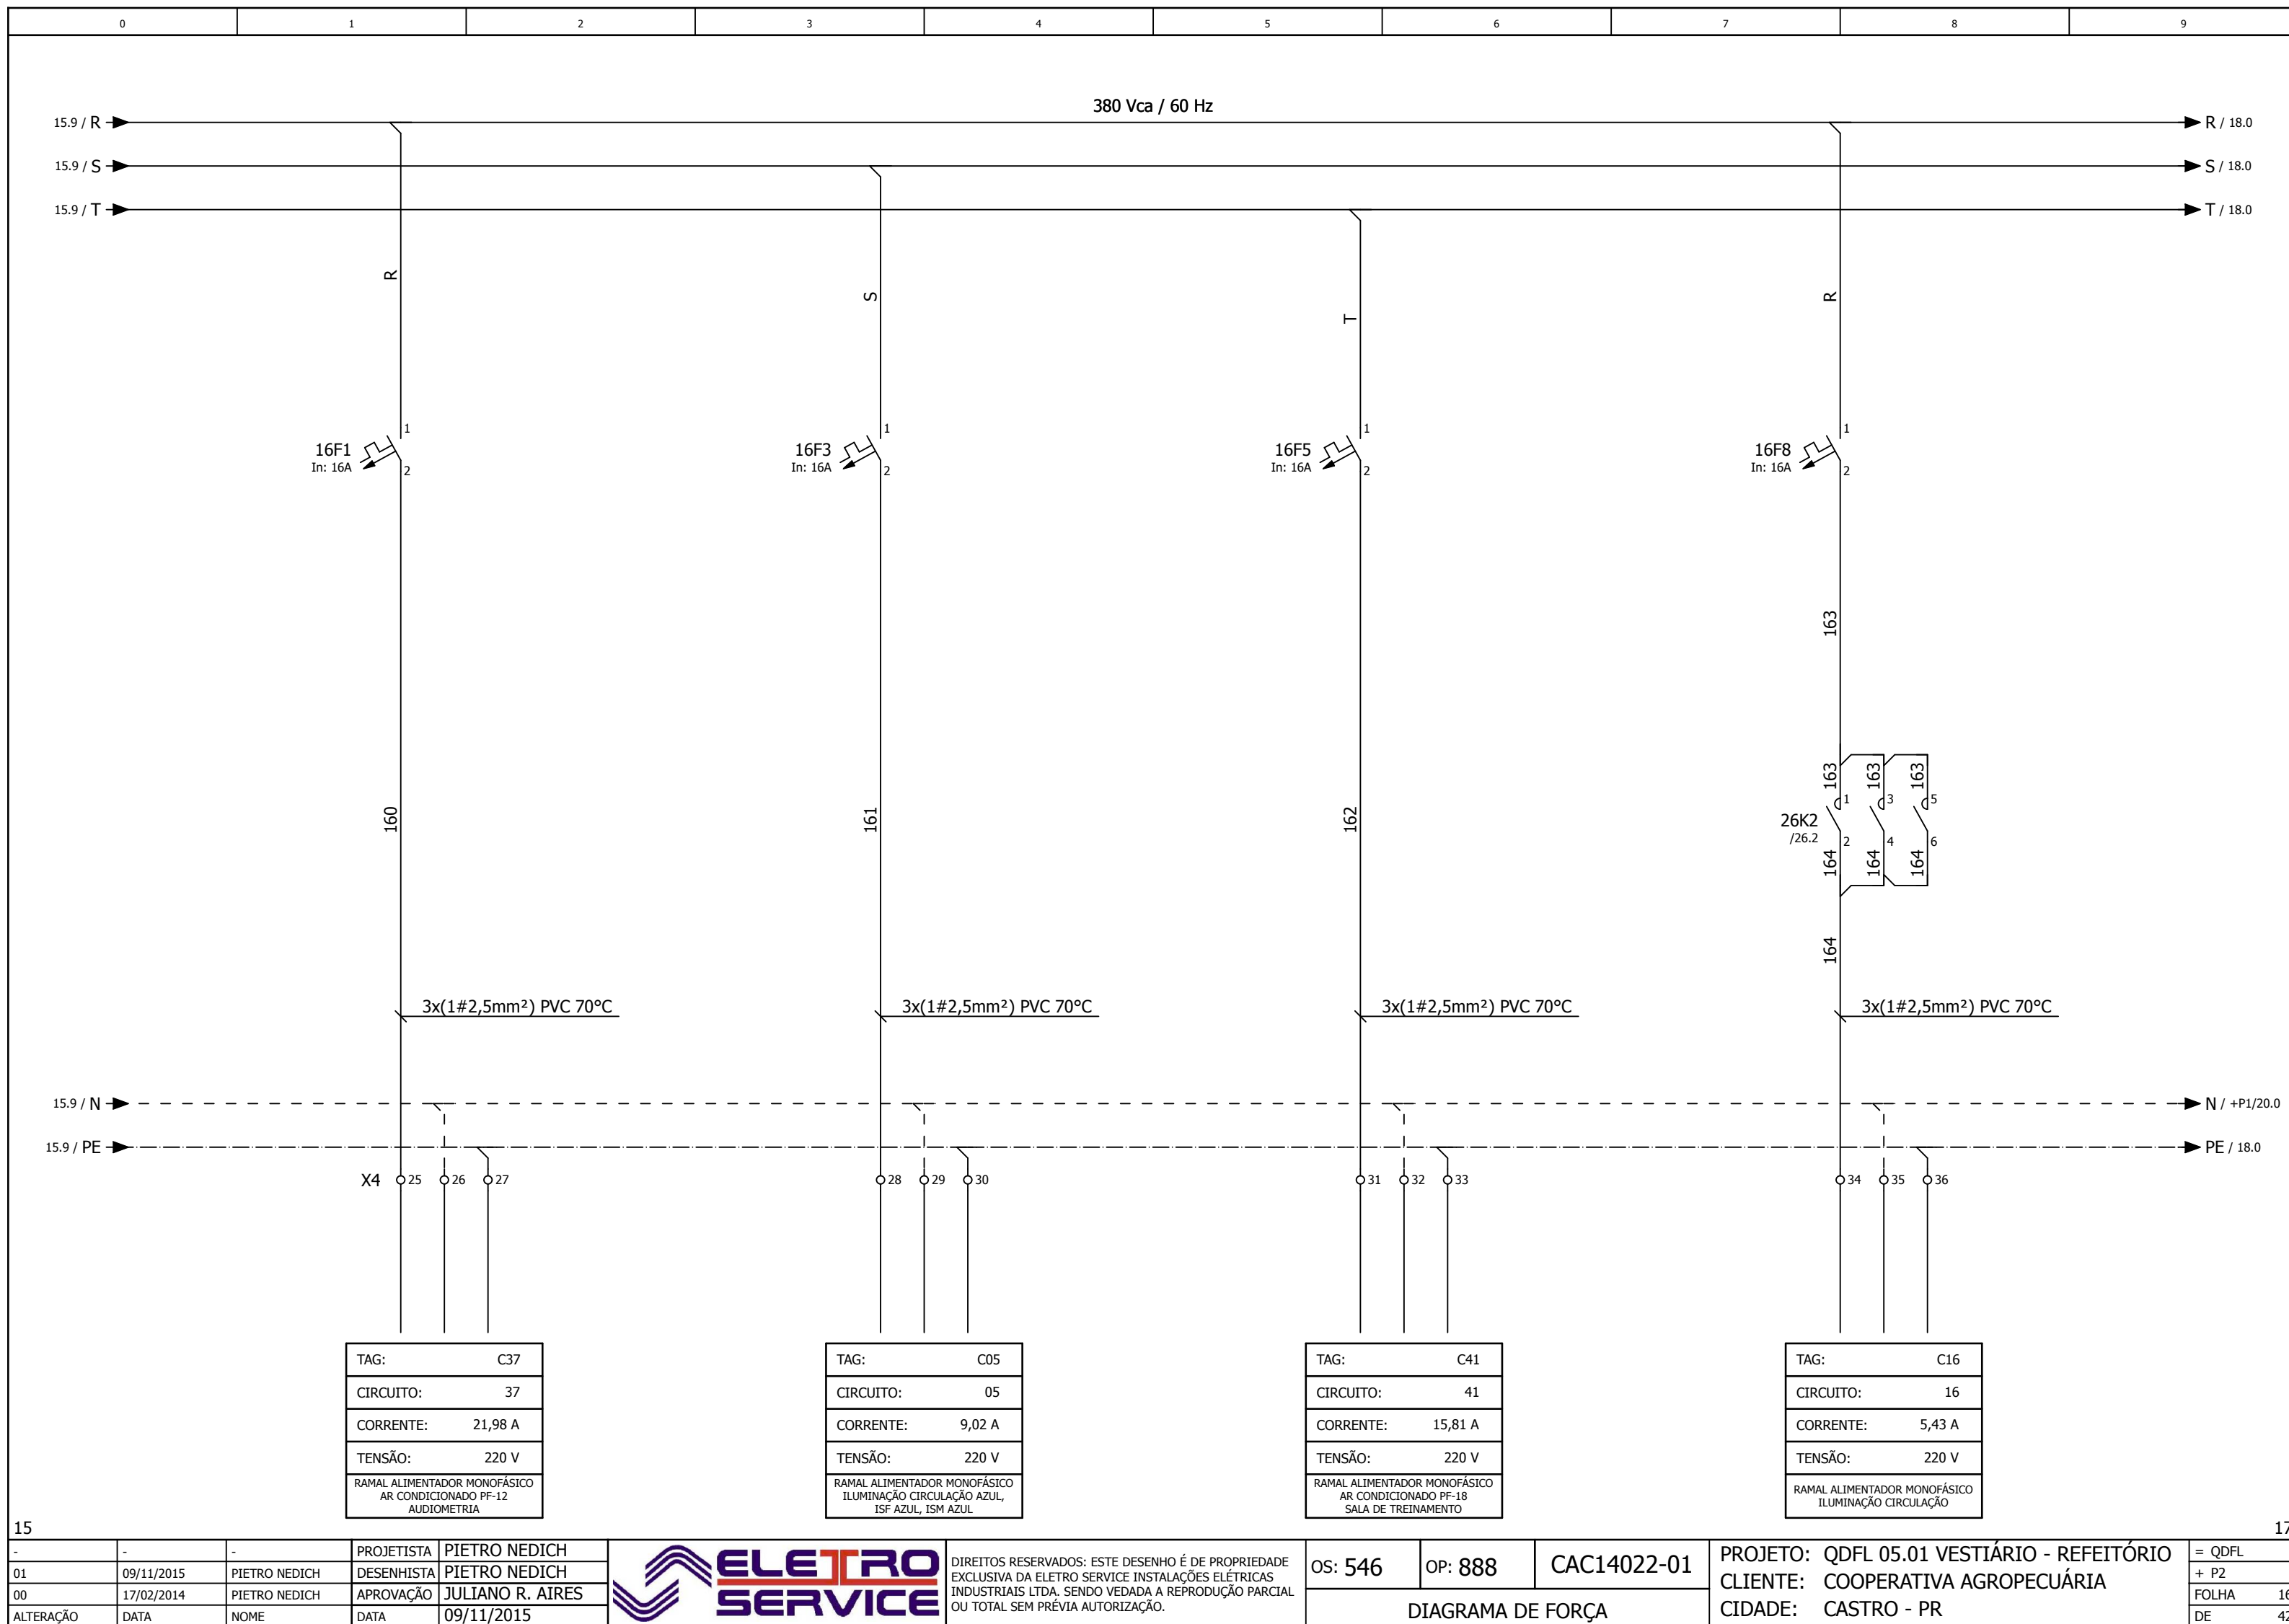

0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA


16

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2
00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 17
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015		FOLHA RESERVA				DE 42

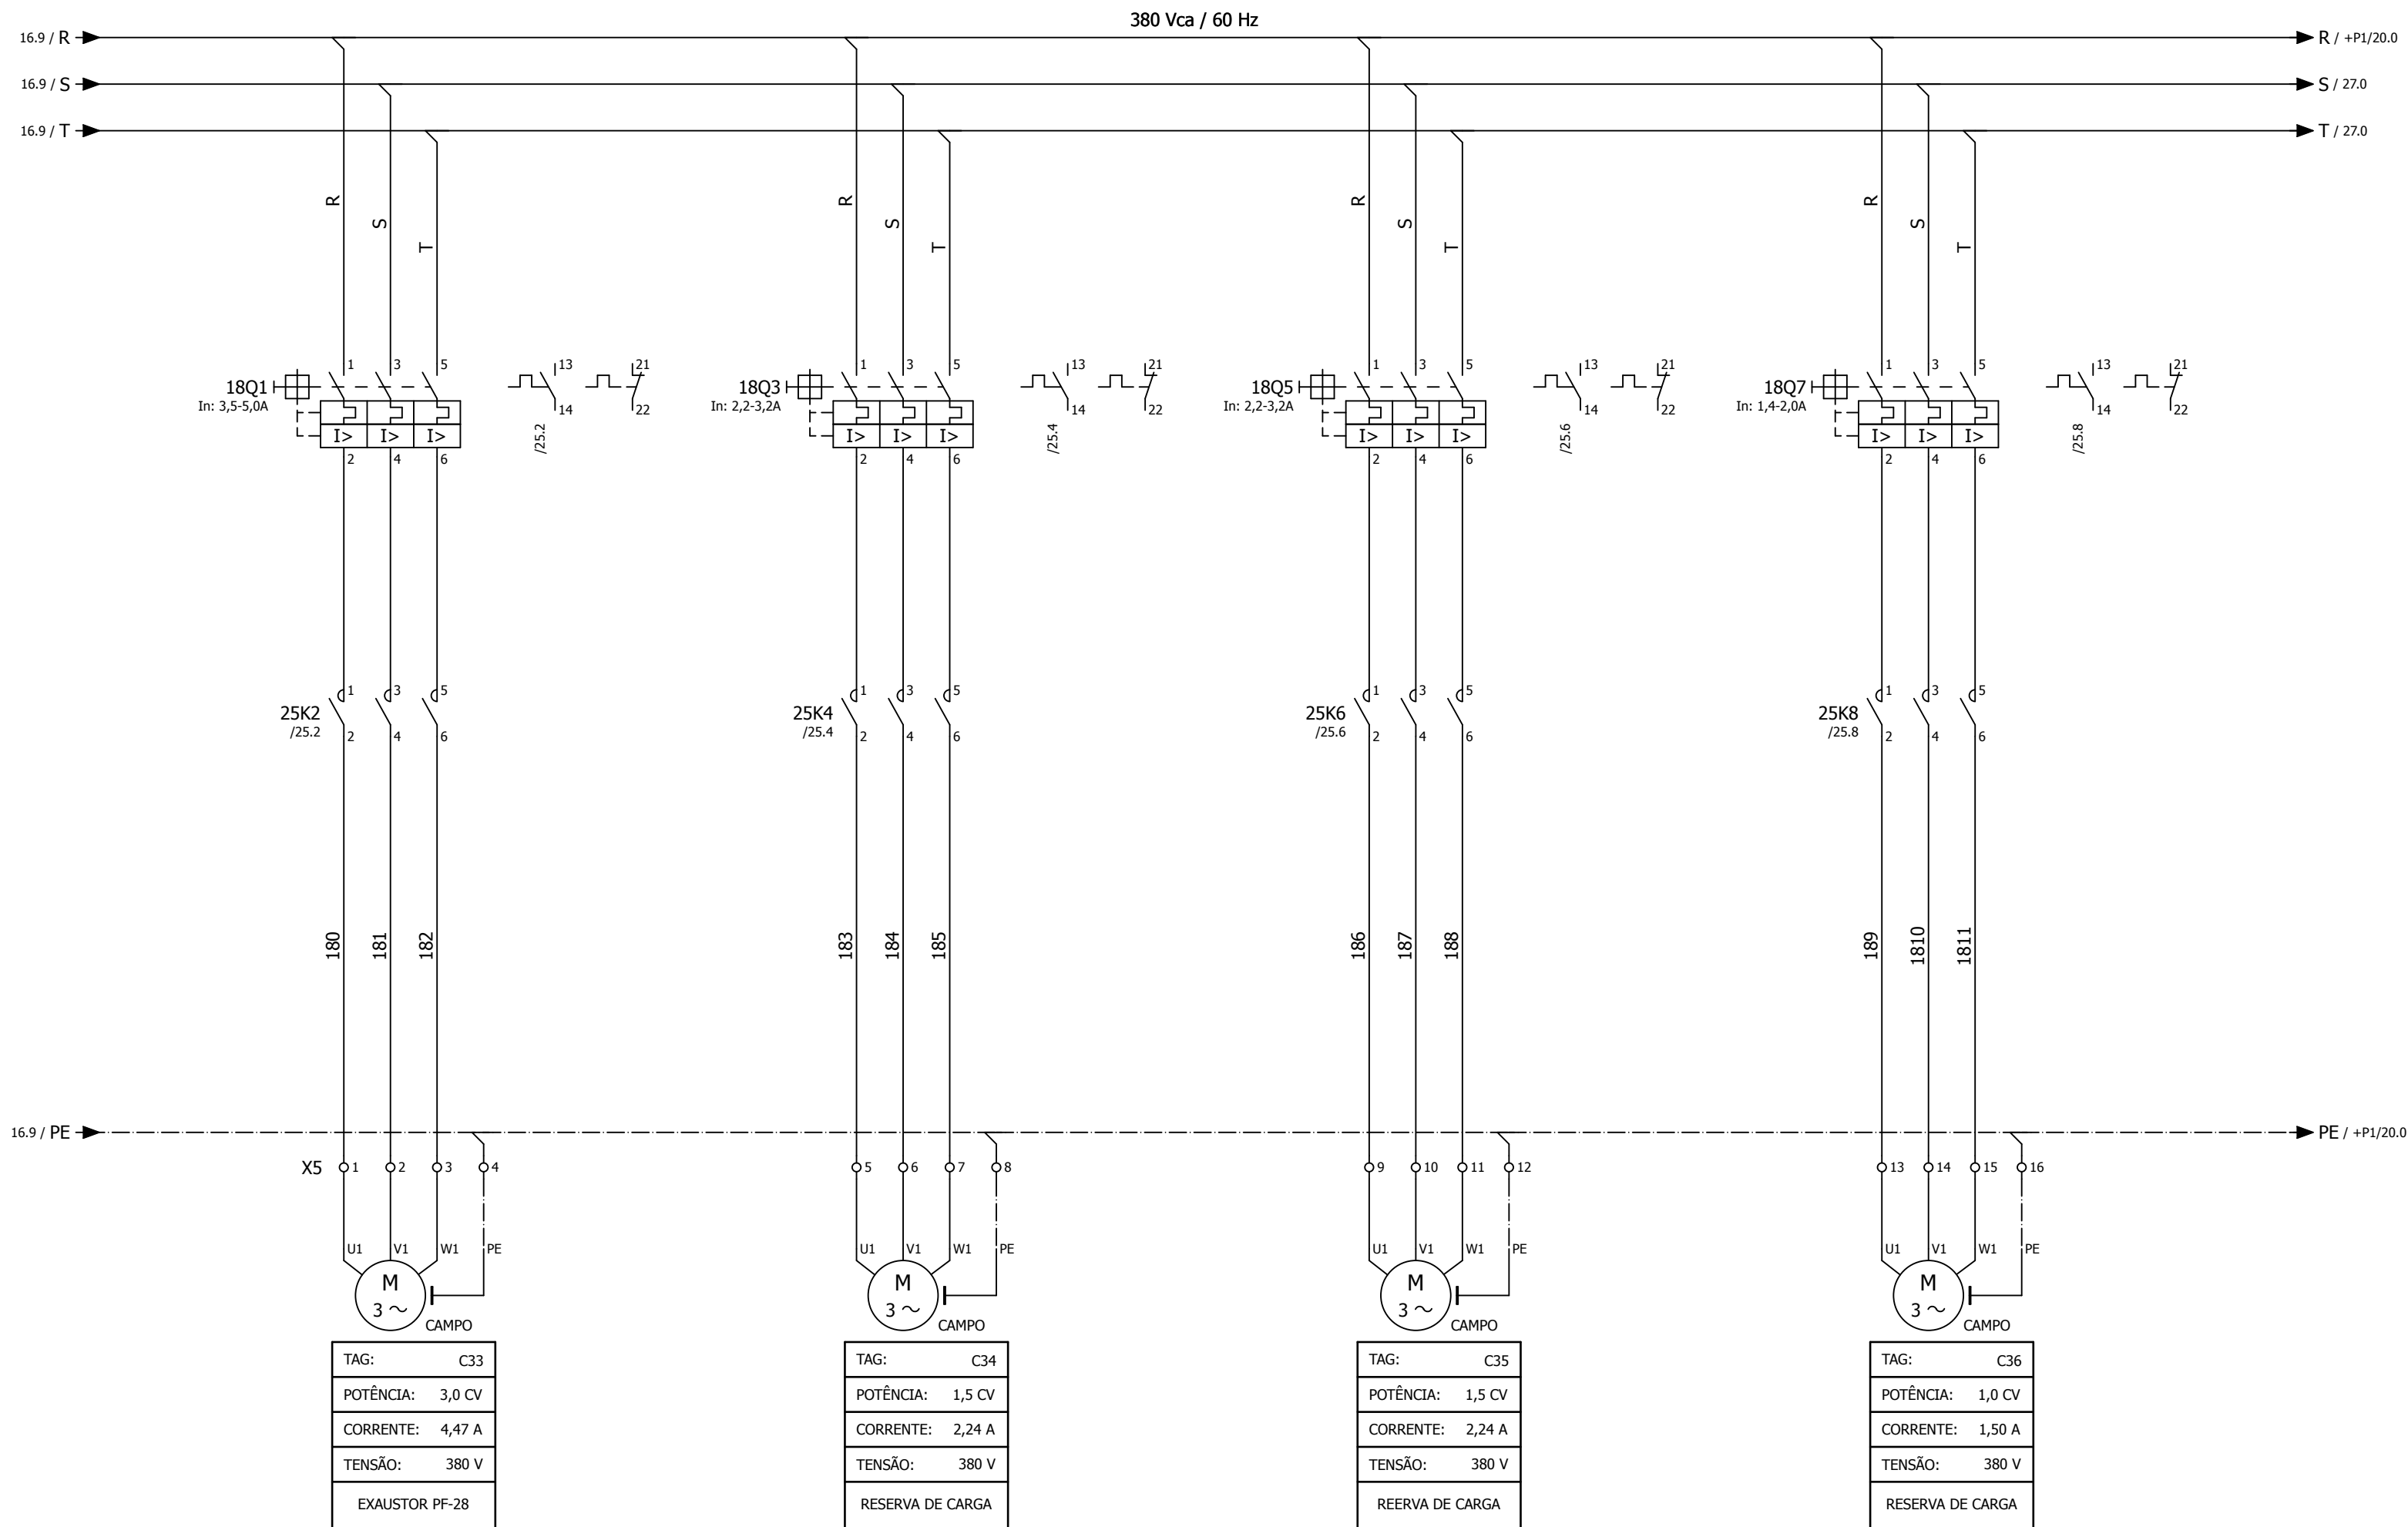18



ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

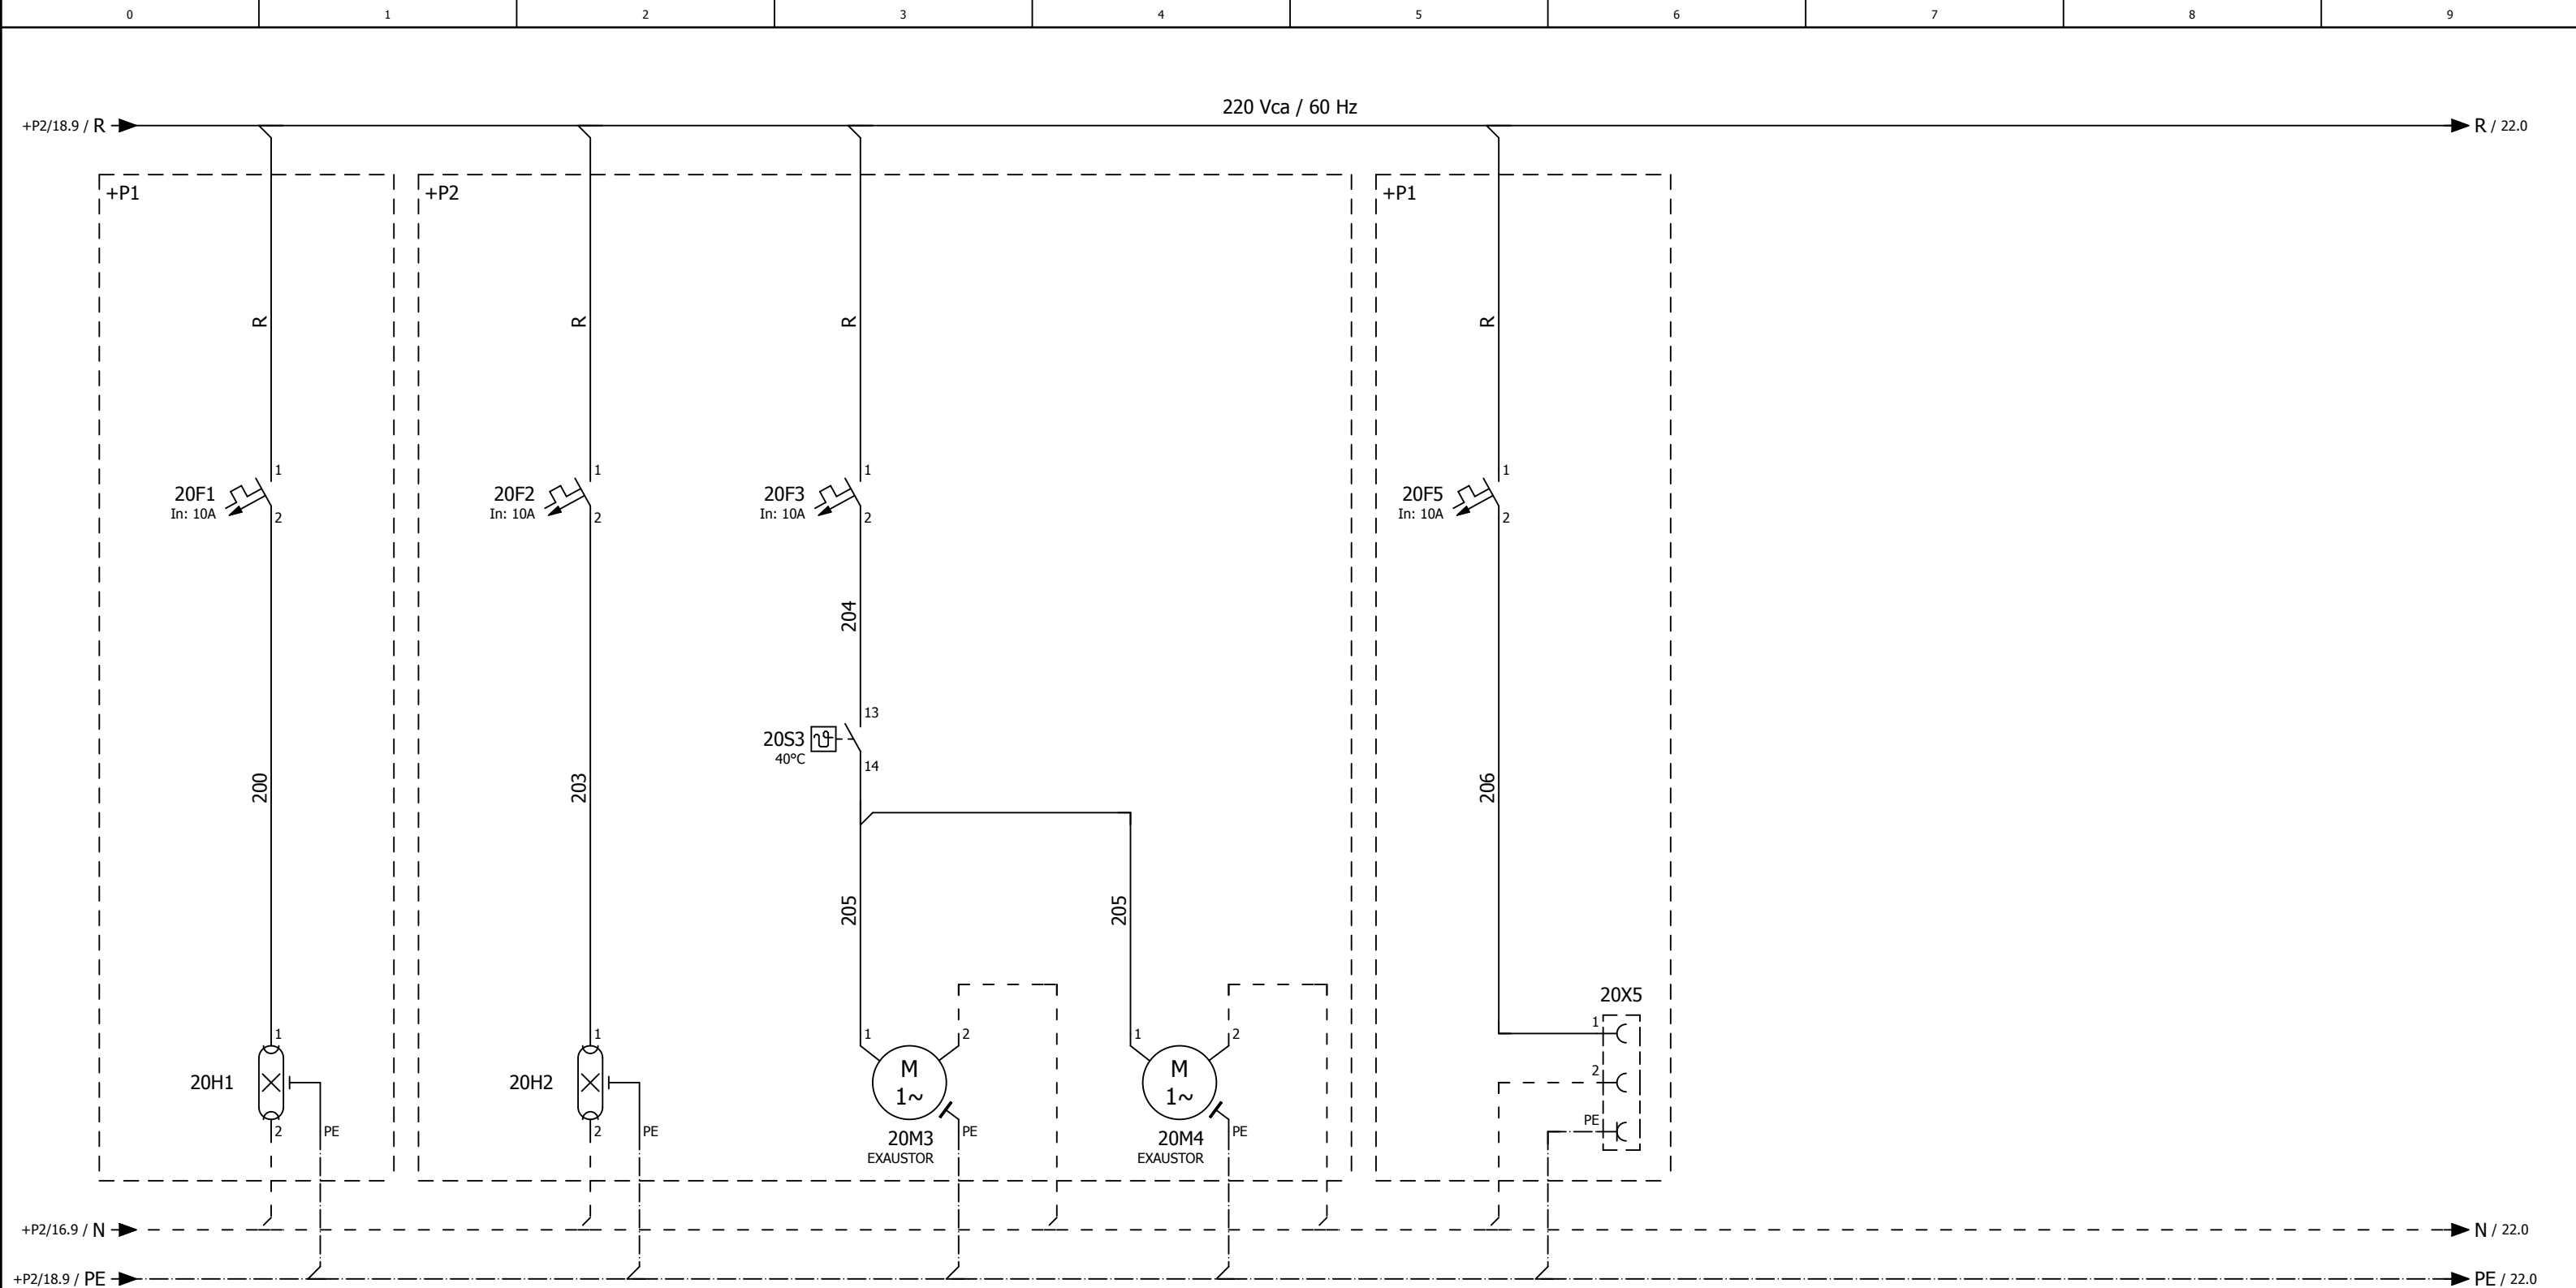

0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA

20


-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P1
00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 21
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015		FOLHA RESERVA				DE 42


22





EMERGÊNCIA GERAL

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+ P1
00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES			FOLHA 22				
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015			DE 42				

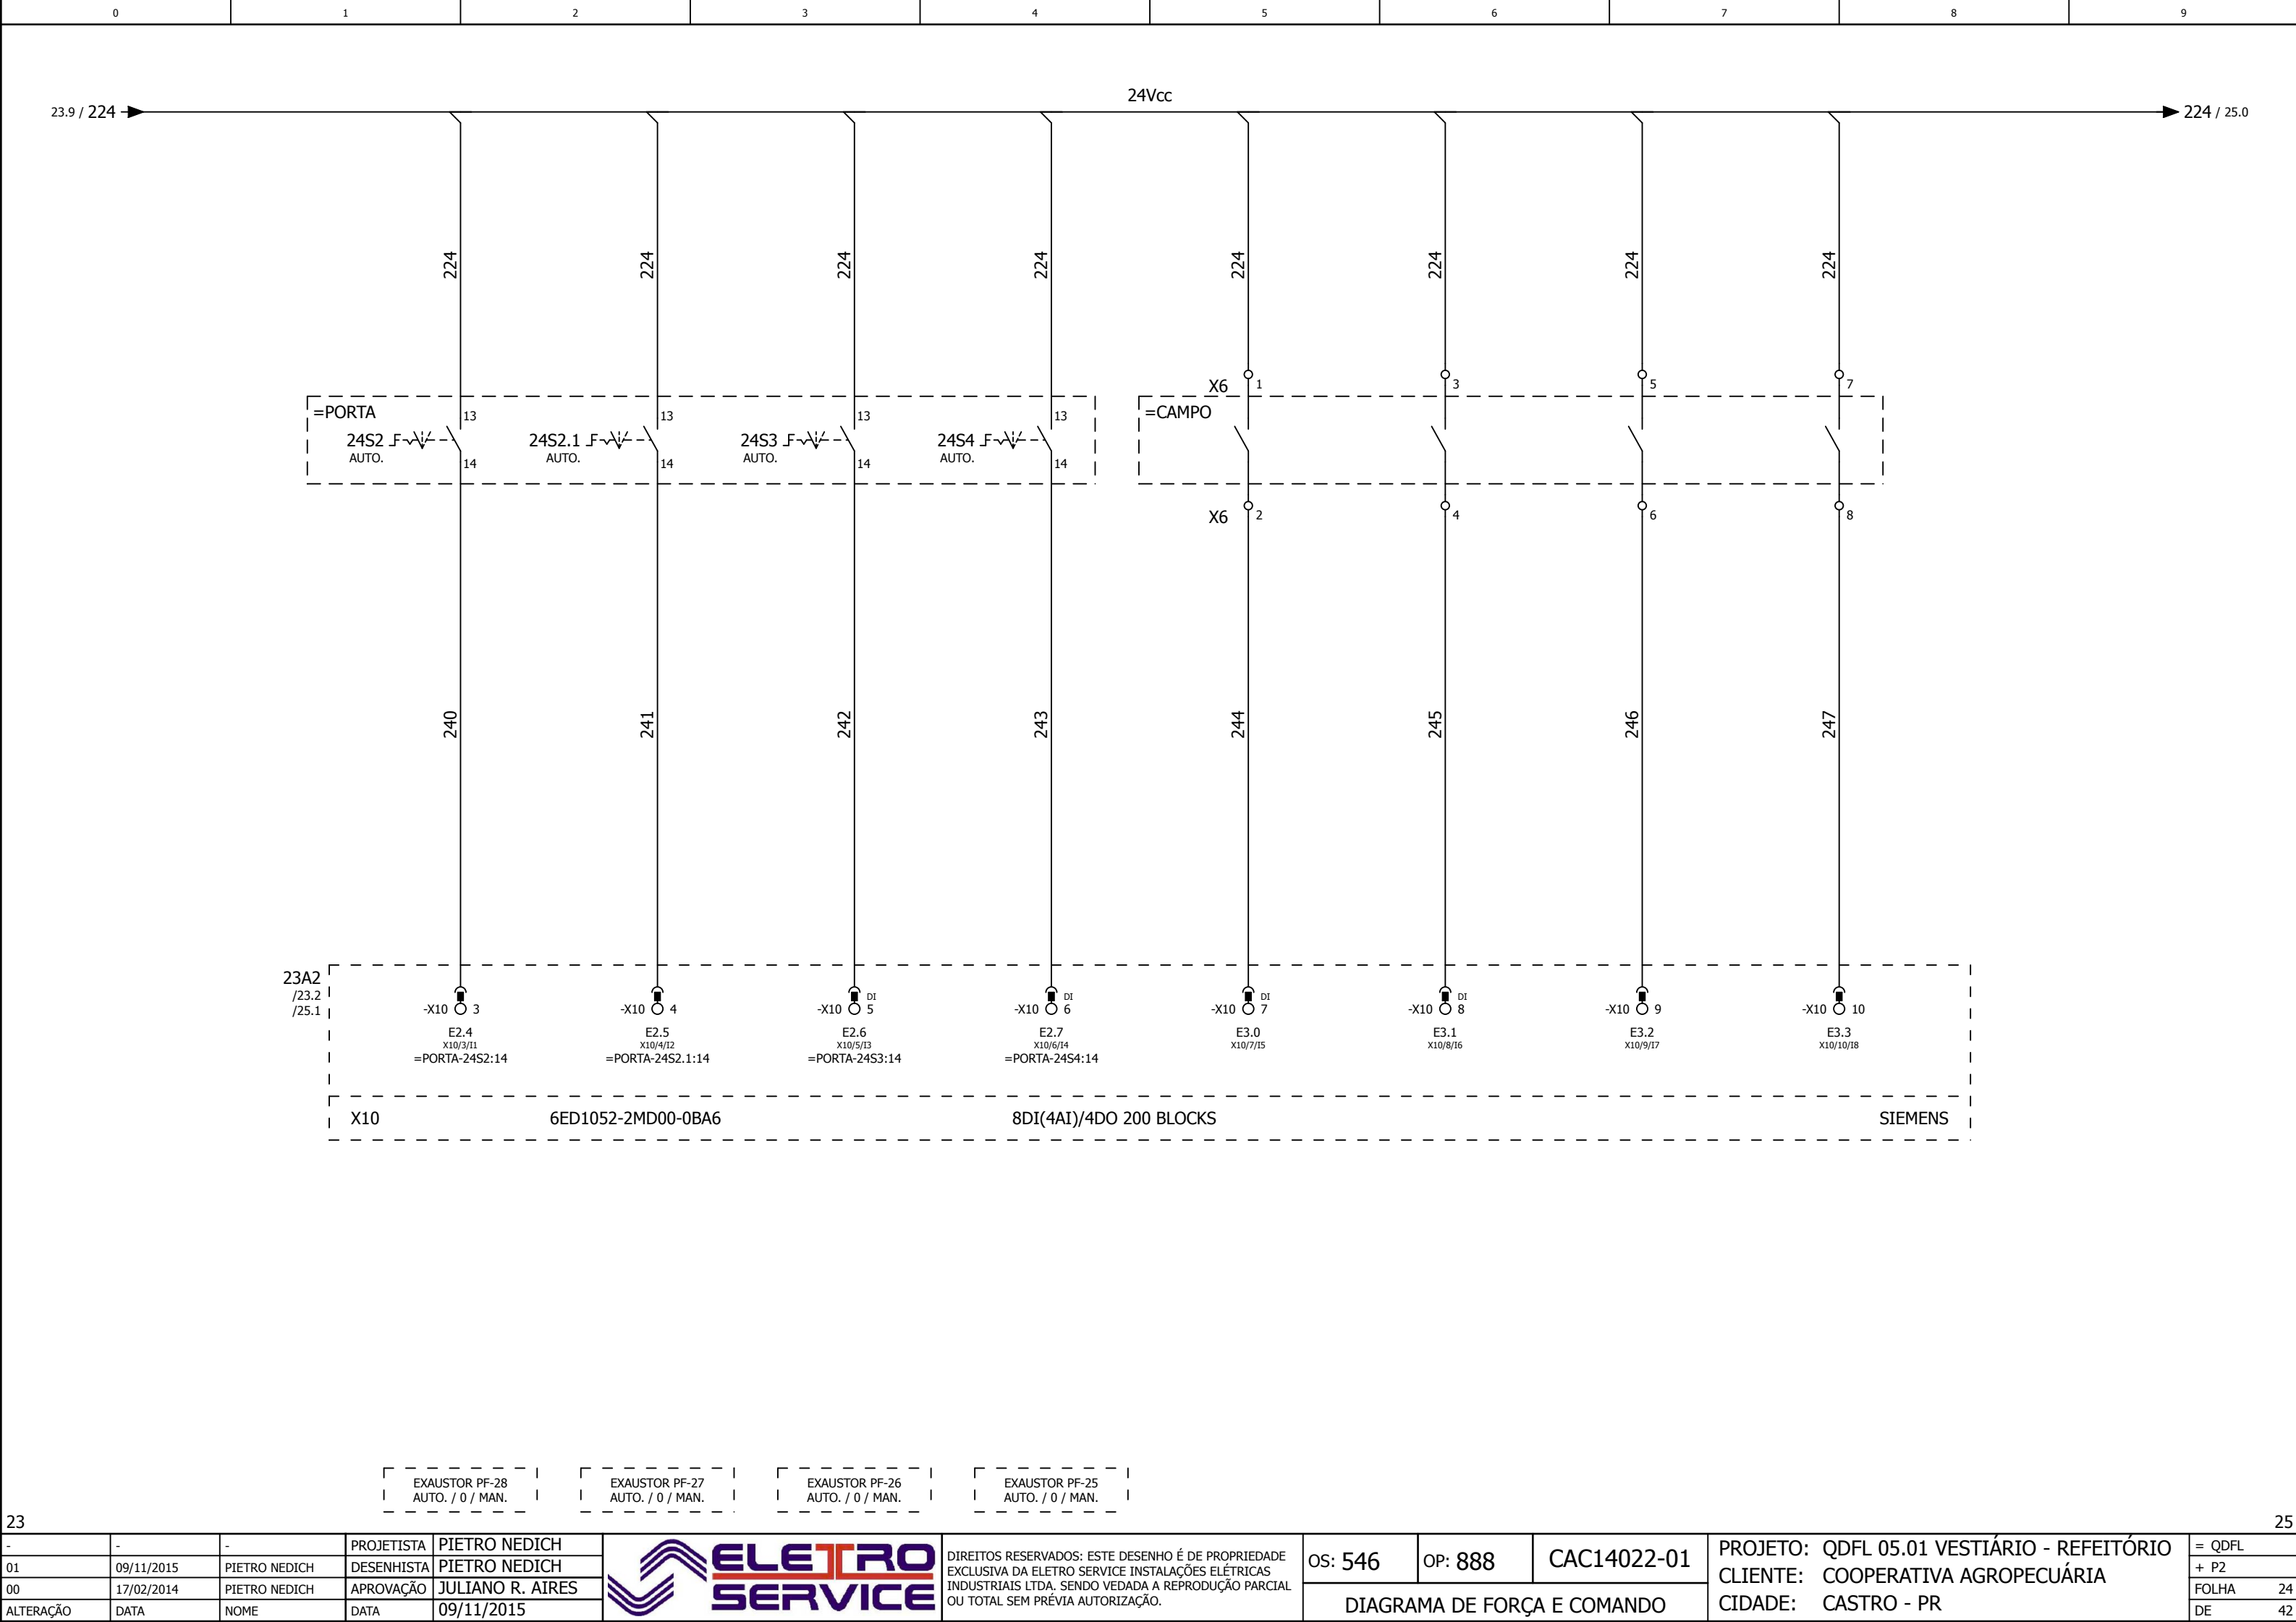


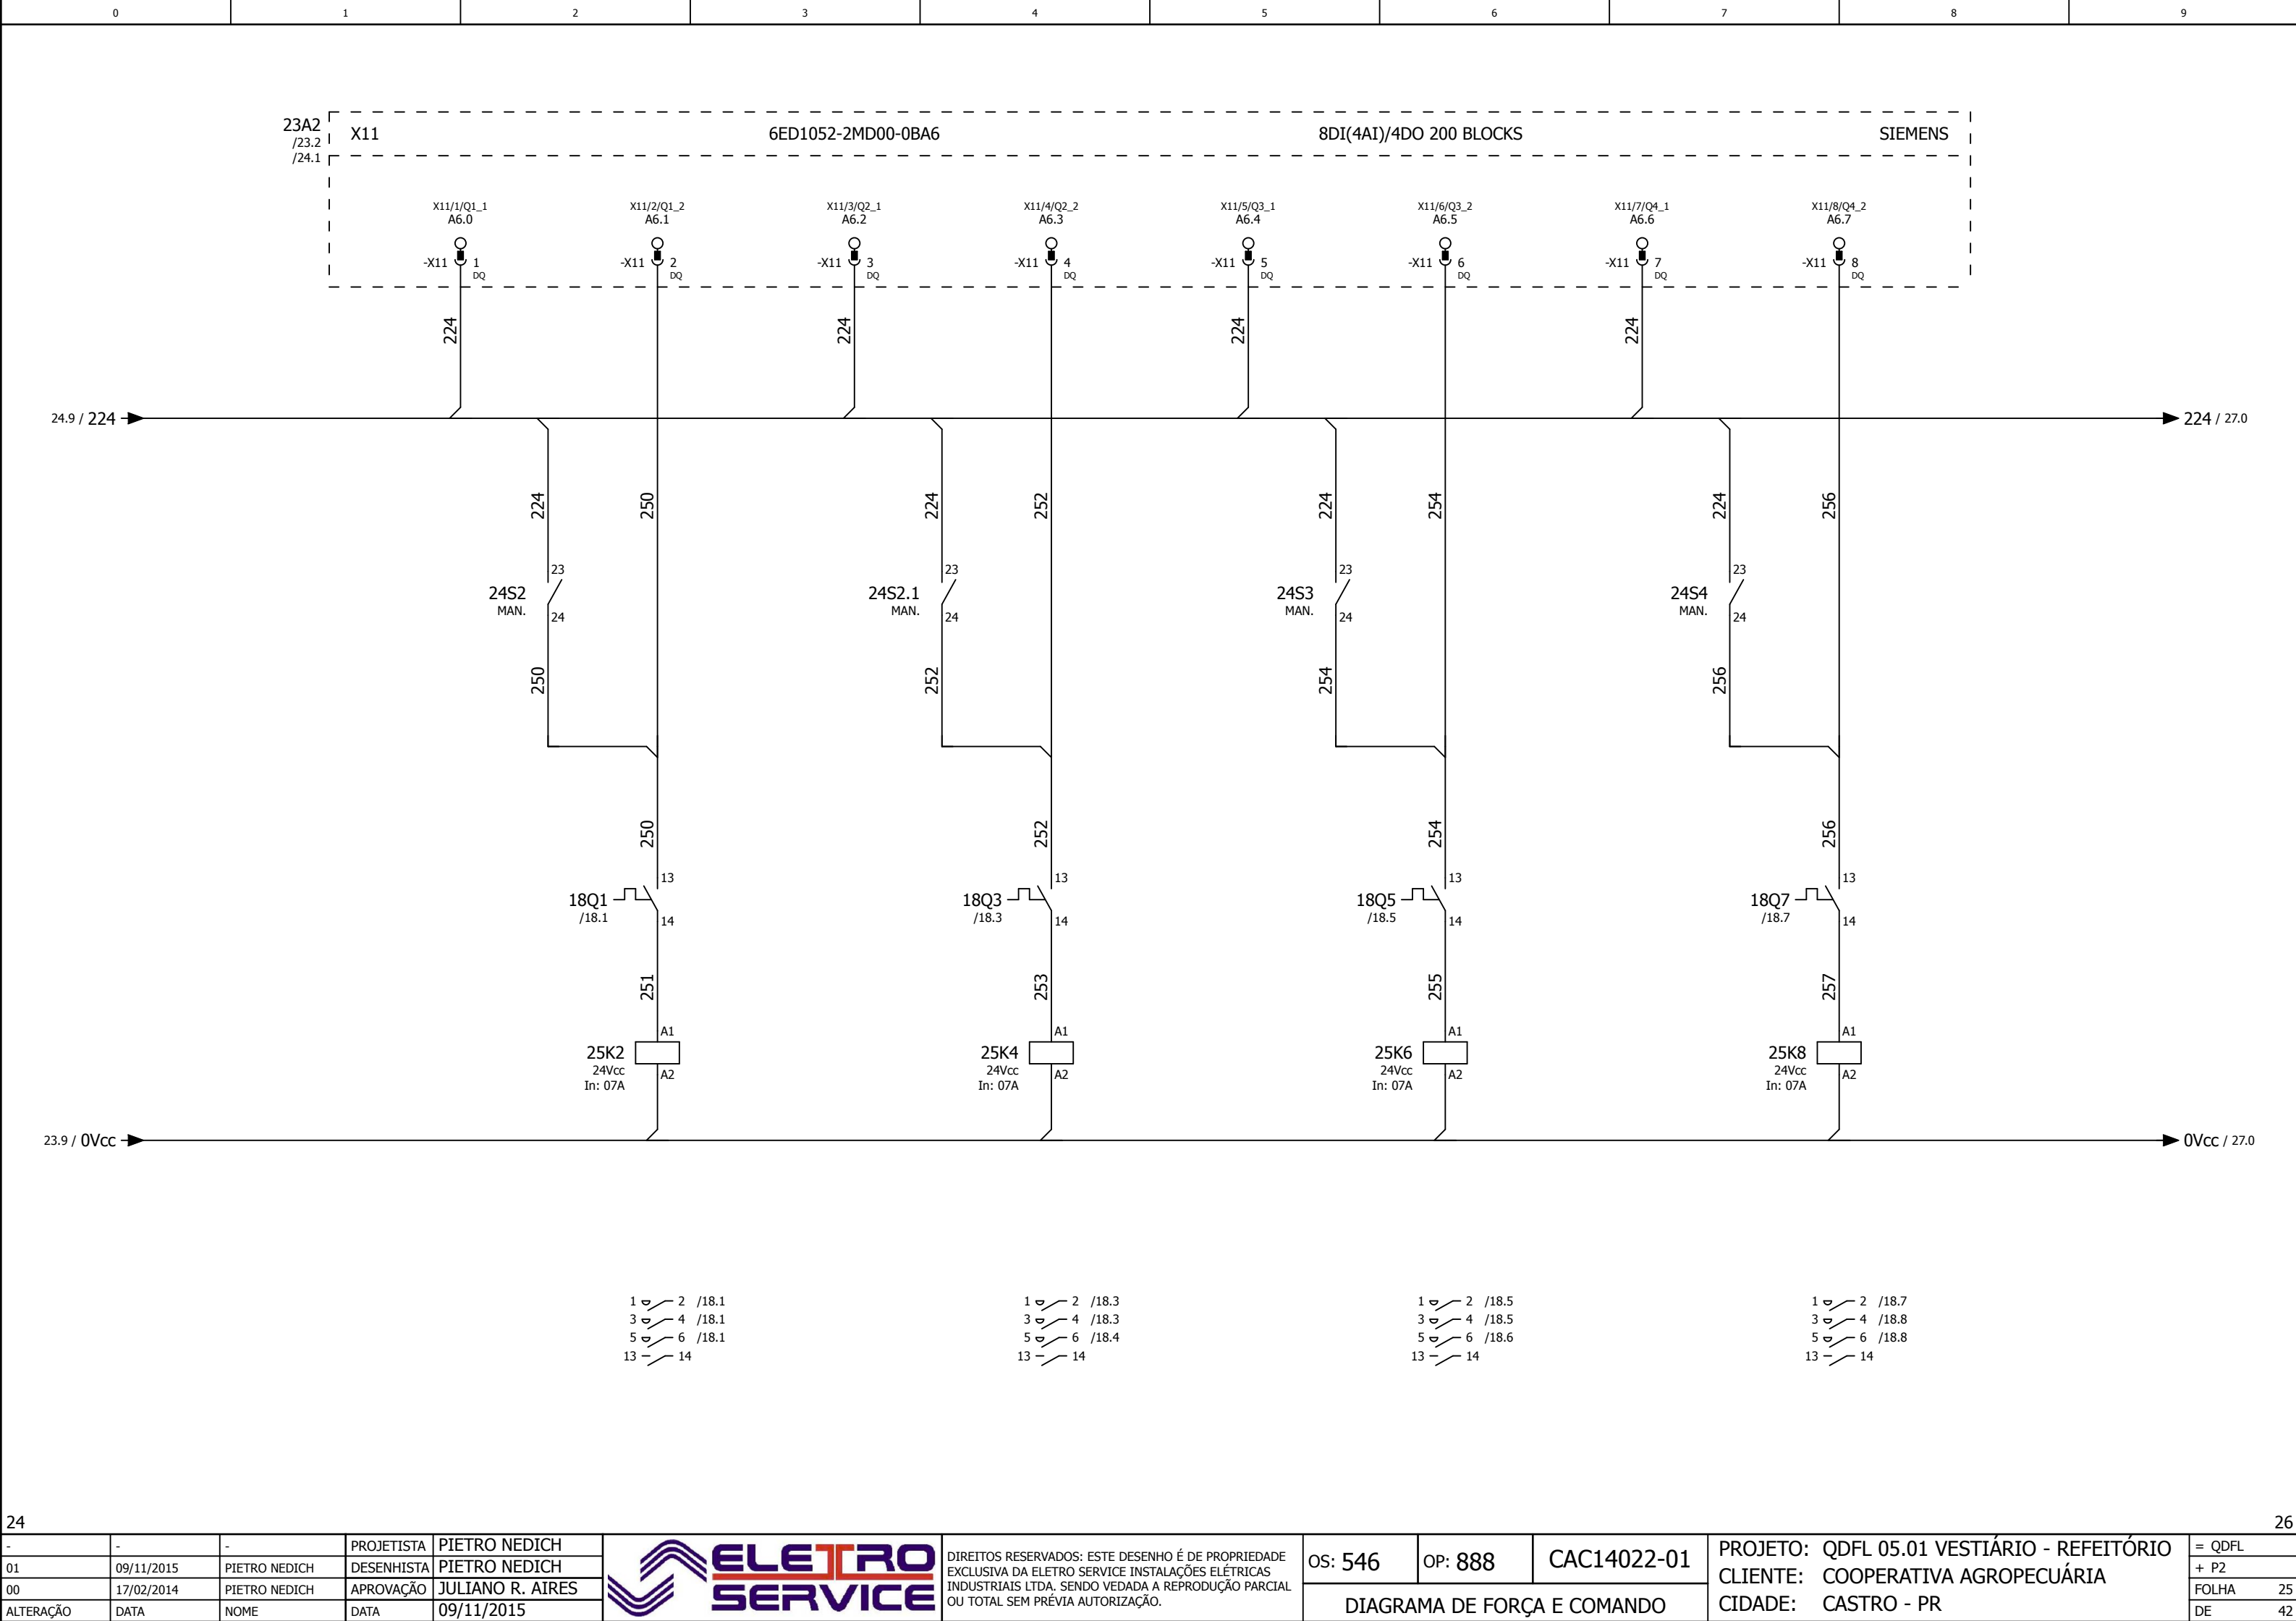


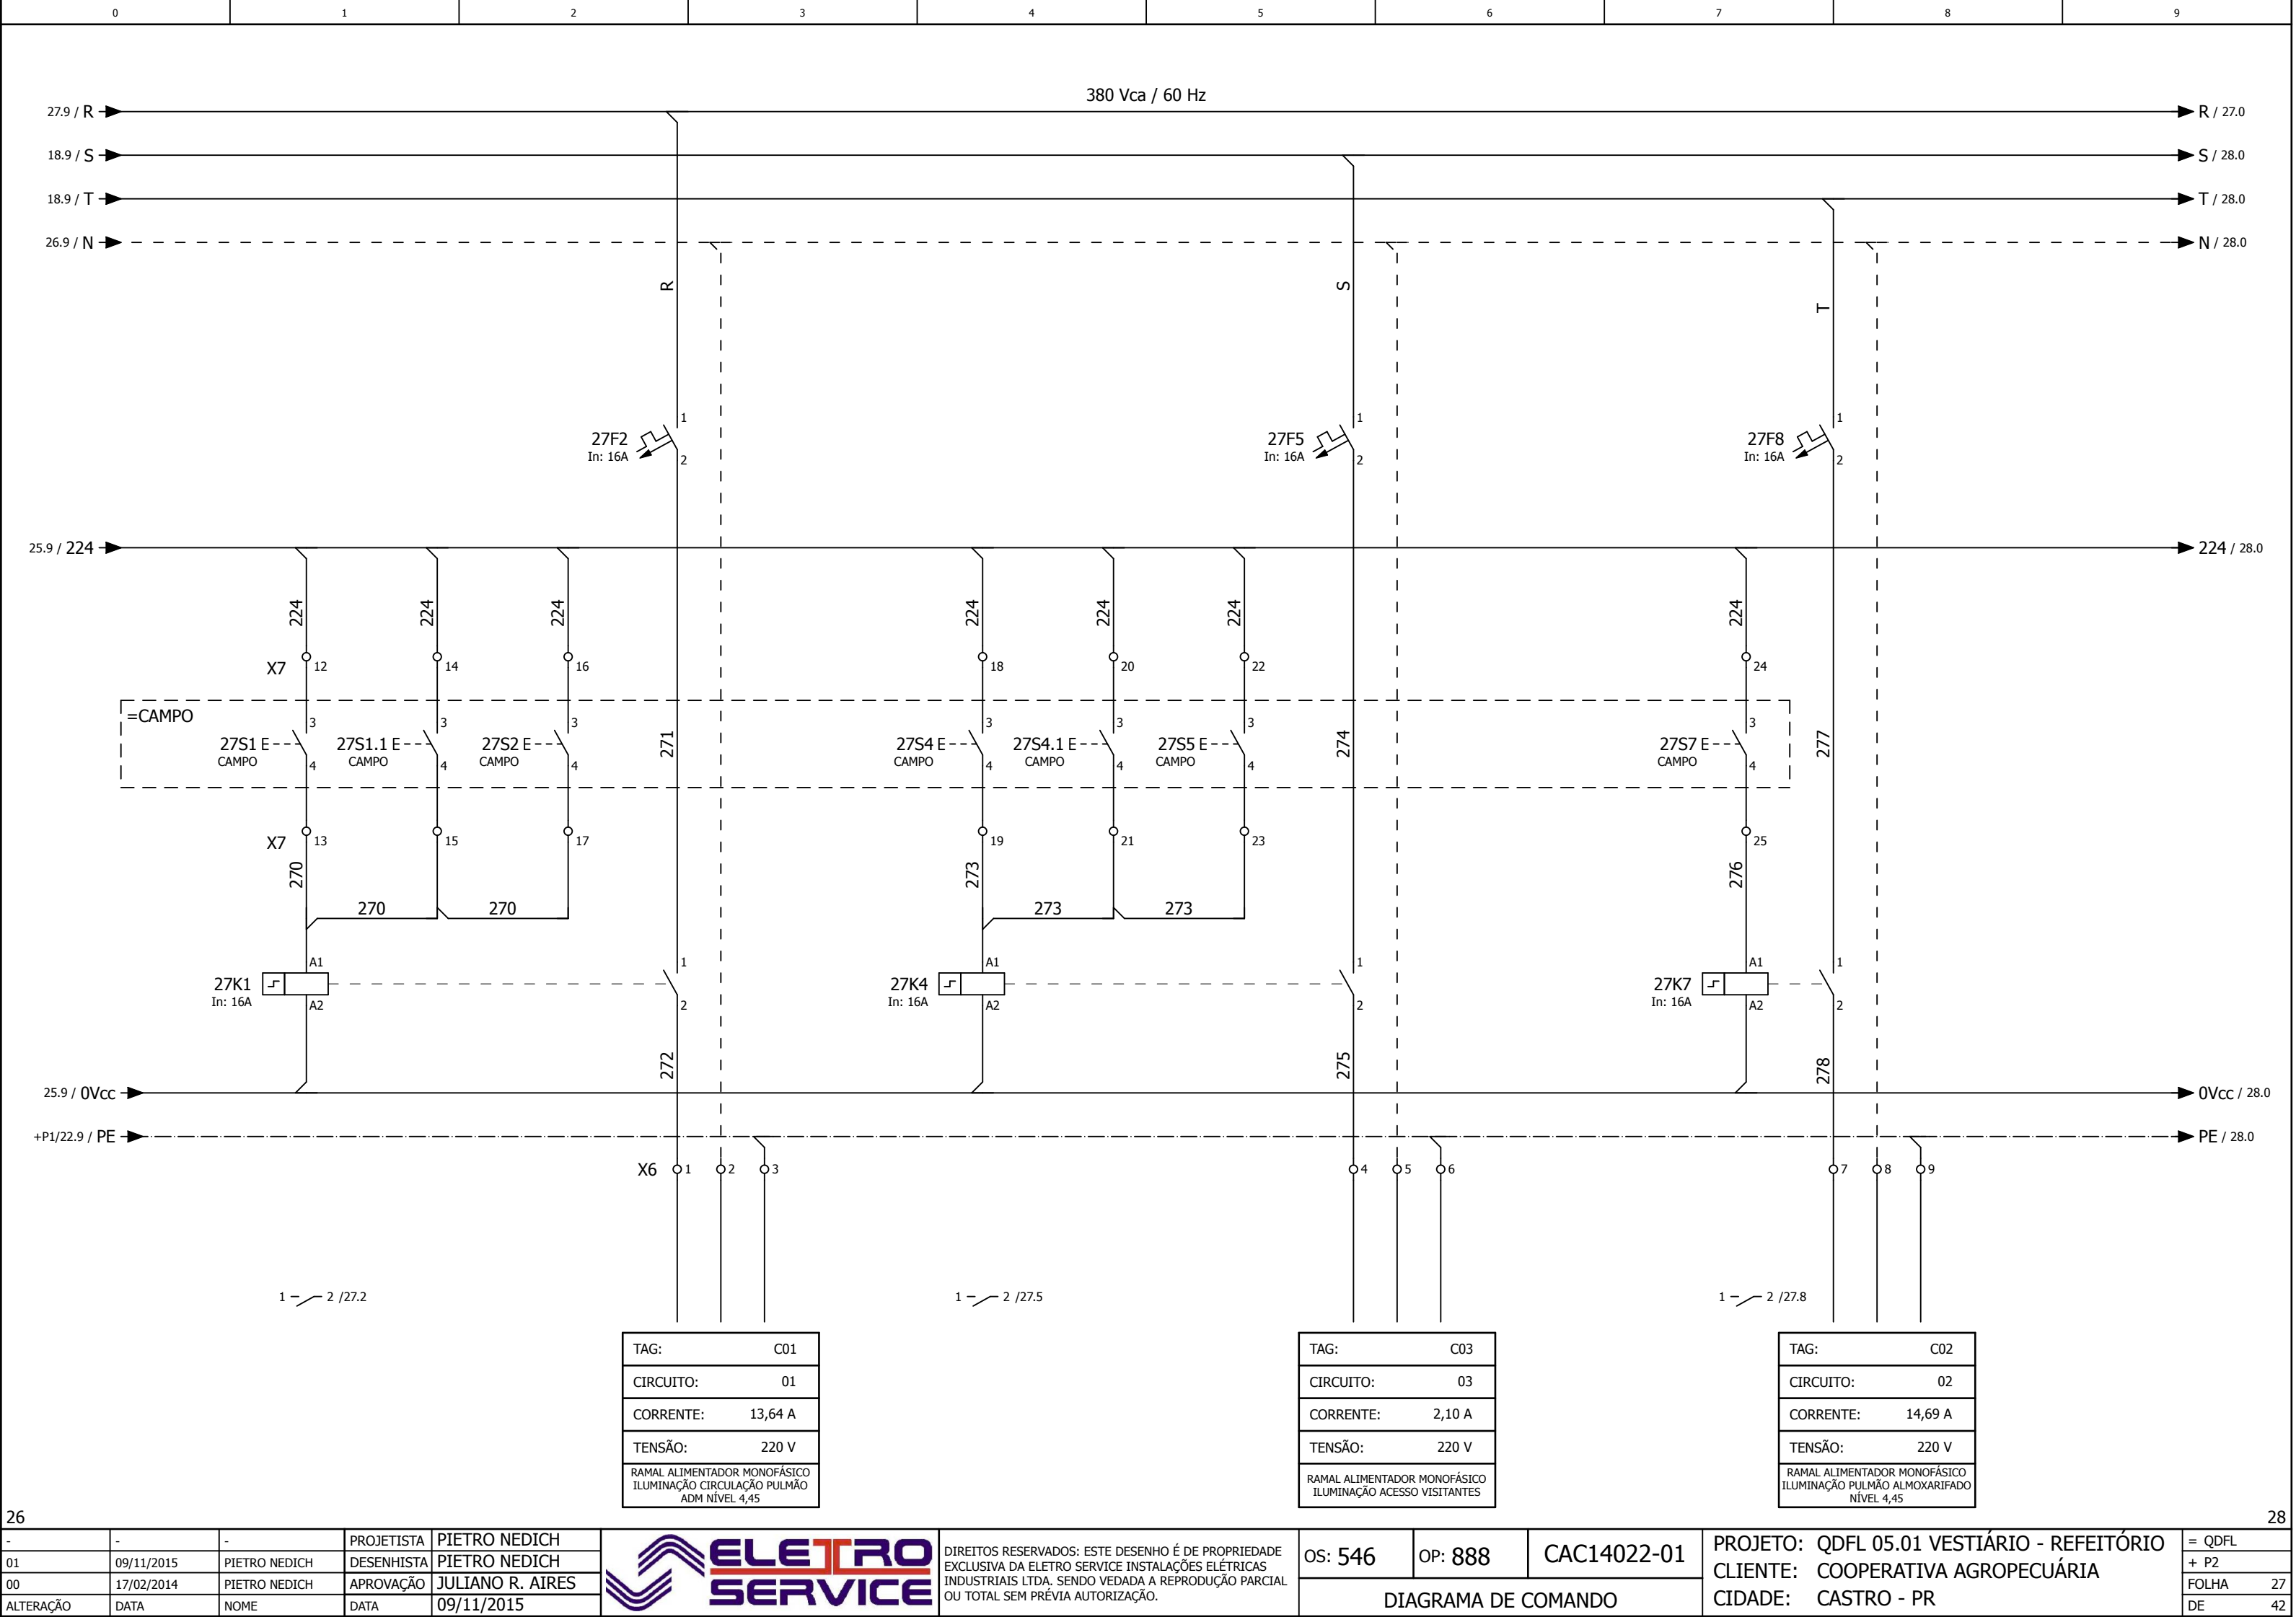


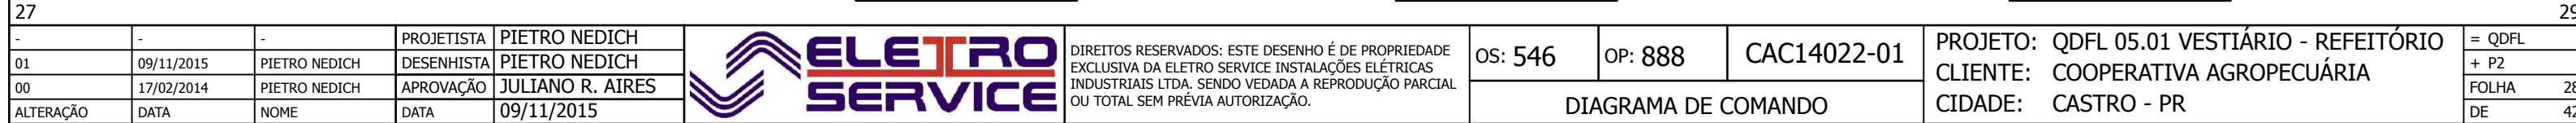



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA																																							
29 <table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>PROJETISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</td><td rowspan="4">OS: 546</td><td rowspan="4">OP: 888</td><td rowspan="4">CAC14022-01</td><td rowspan="4">PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR</td><td>= QDFL</td></tr><tr><td>01</td><td>09/11/2015</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>+ P2</td></tr><tr><td>00</td><td>17/02/2014</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>APROVAÇÃO</td><td>JULIANO R. AIRES</td><td>FOLHA 30</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>09/11/2015</td><td>DE 42</td></tr></table> =+/31										-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL	01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH	+ P2	00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES	FOLHA 30	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015	DE 42
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 888	CAC14022-01	PROJETO: QDFL 05.01 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL																												
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+ P2																												
00	17/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES							FOLHA 30																												
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015							DE 42																												





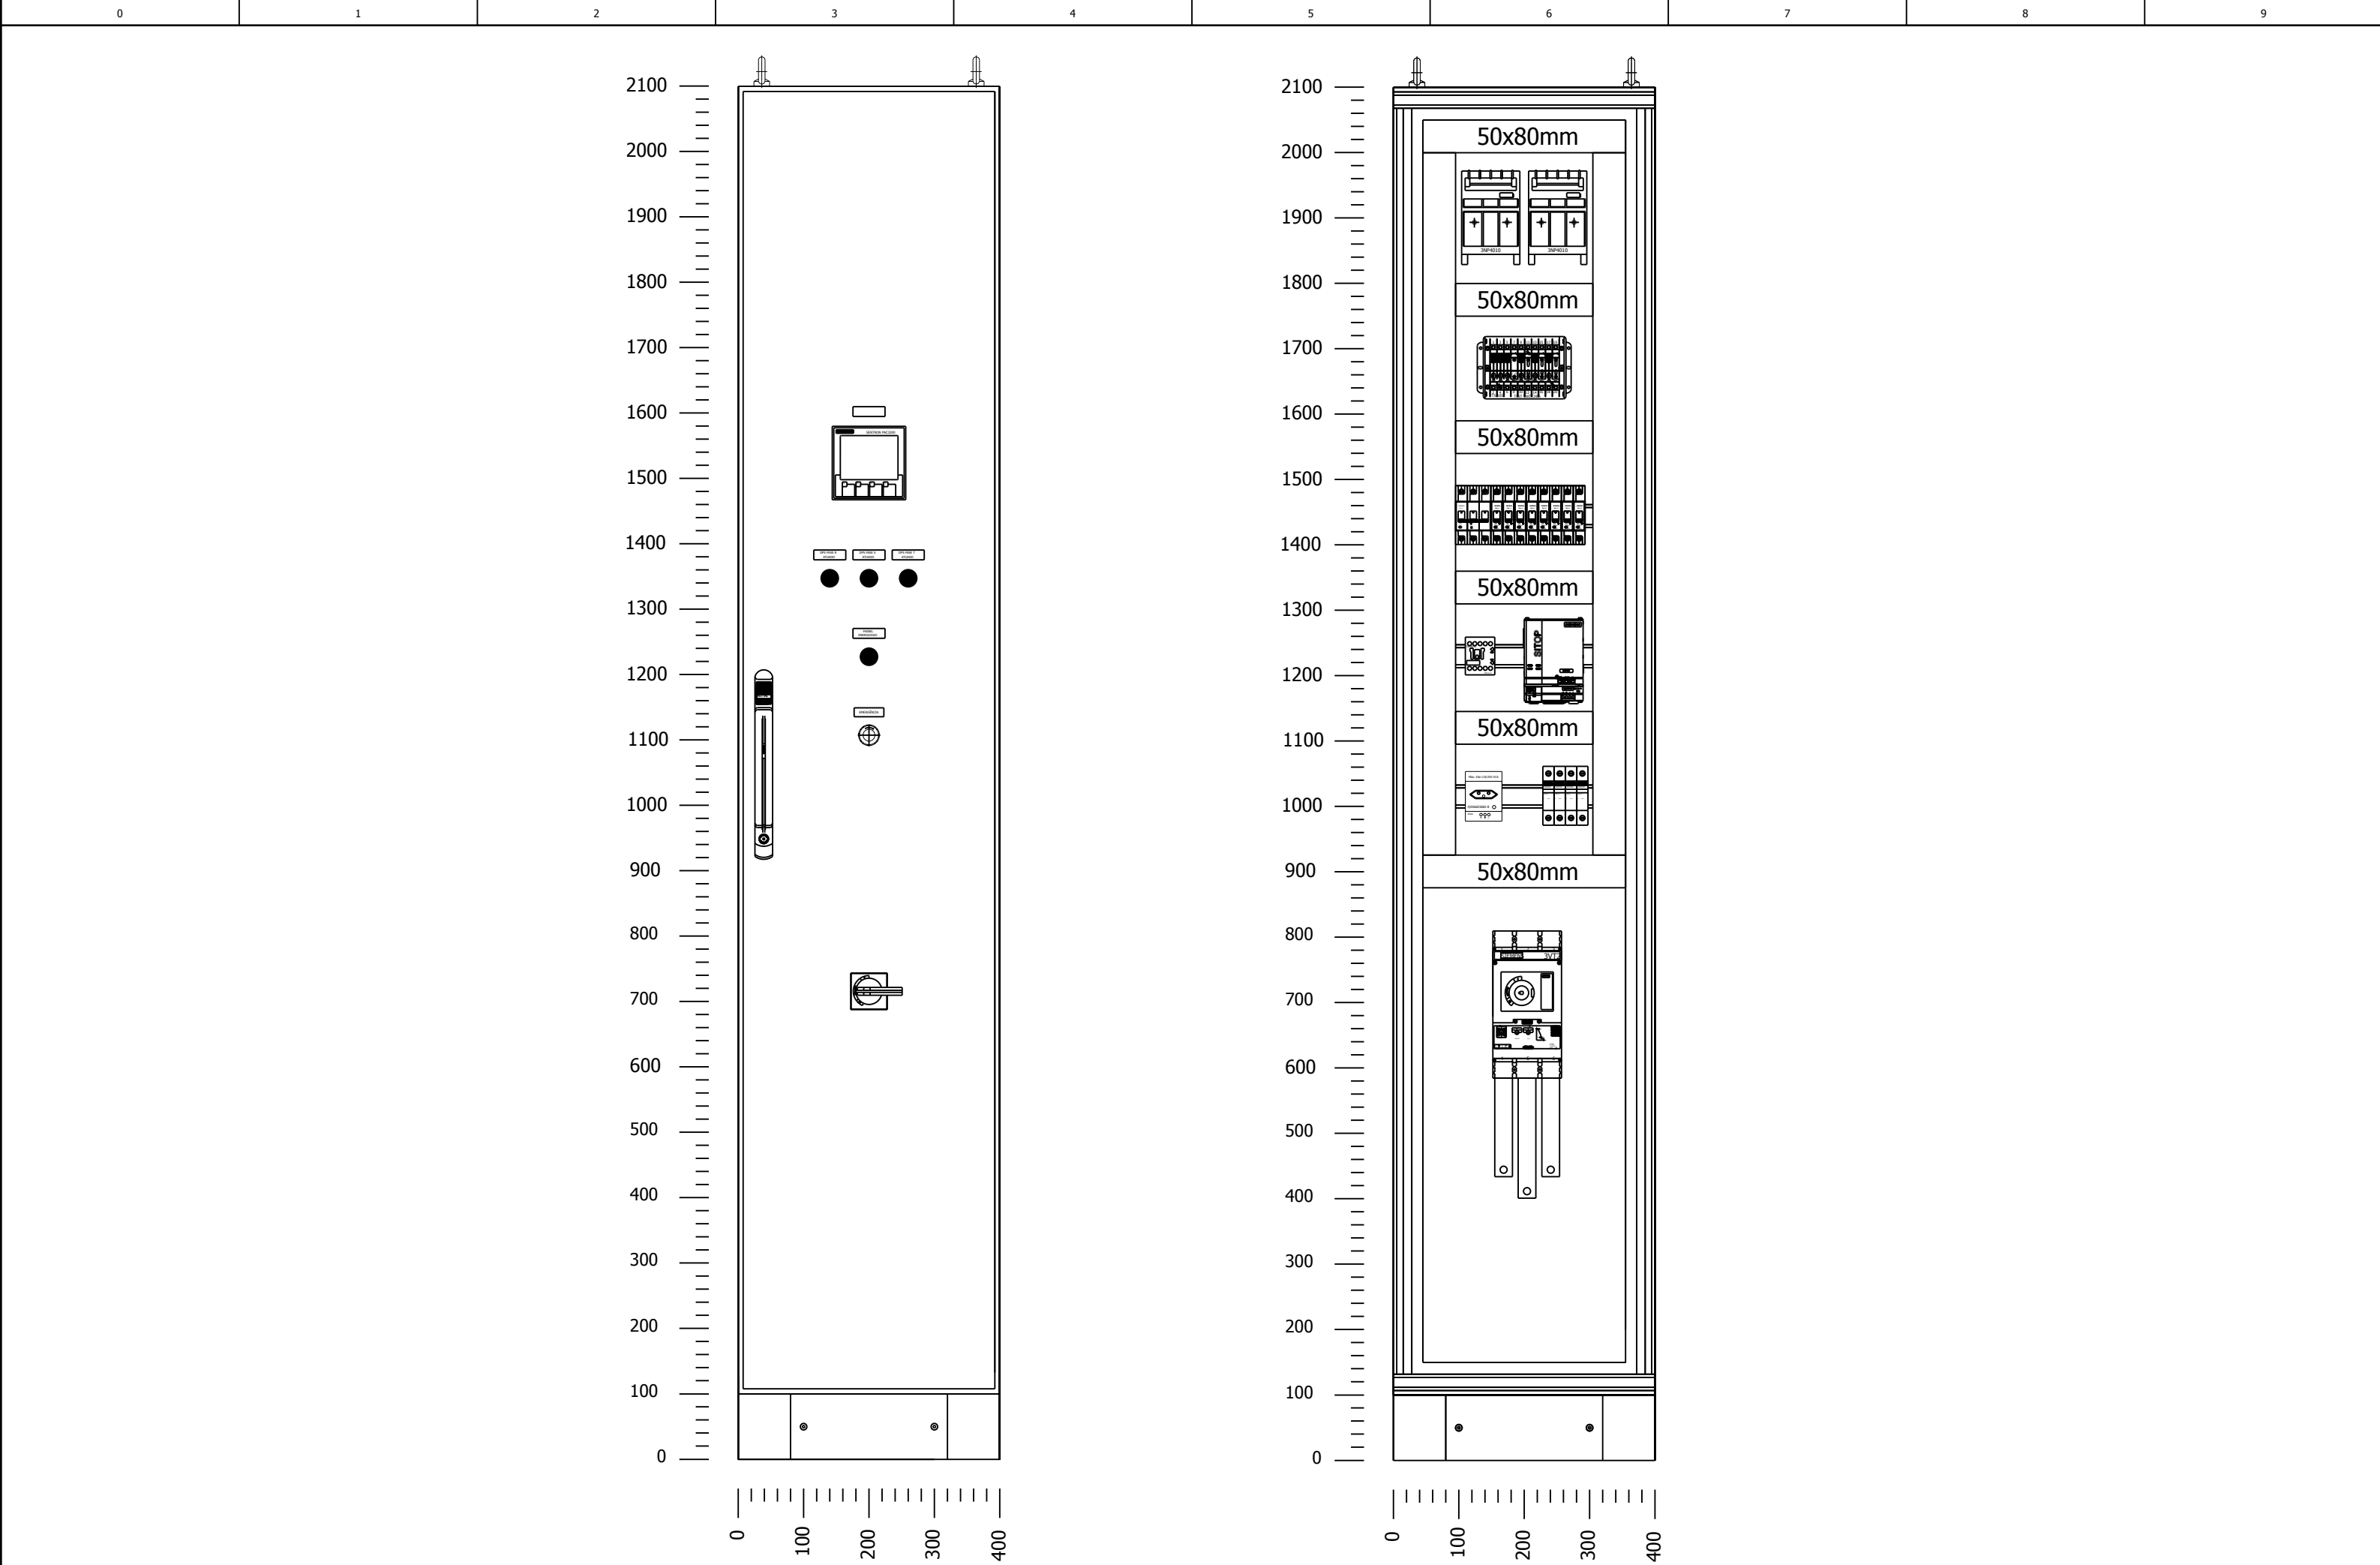

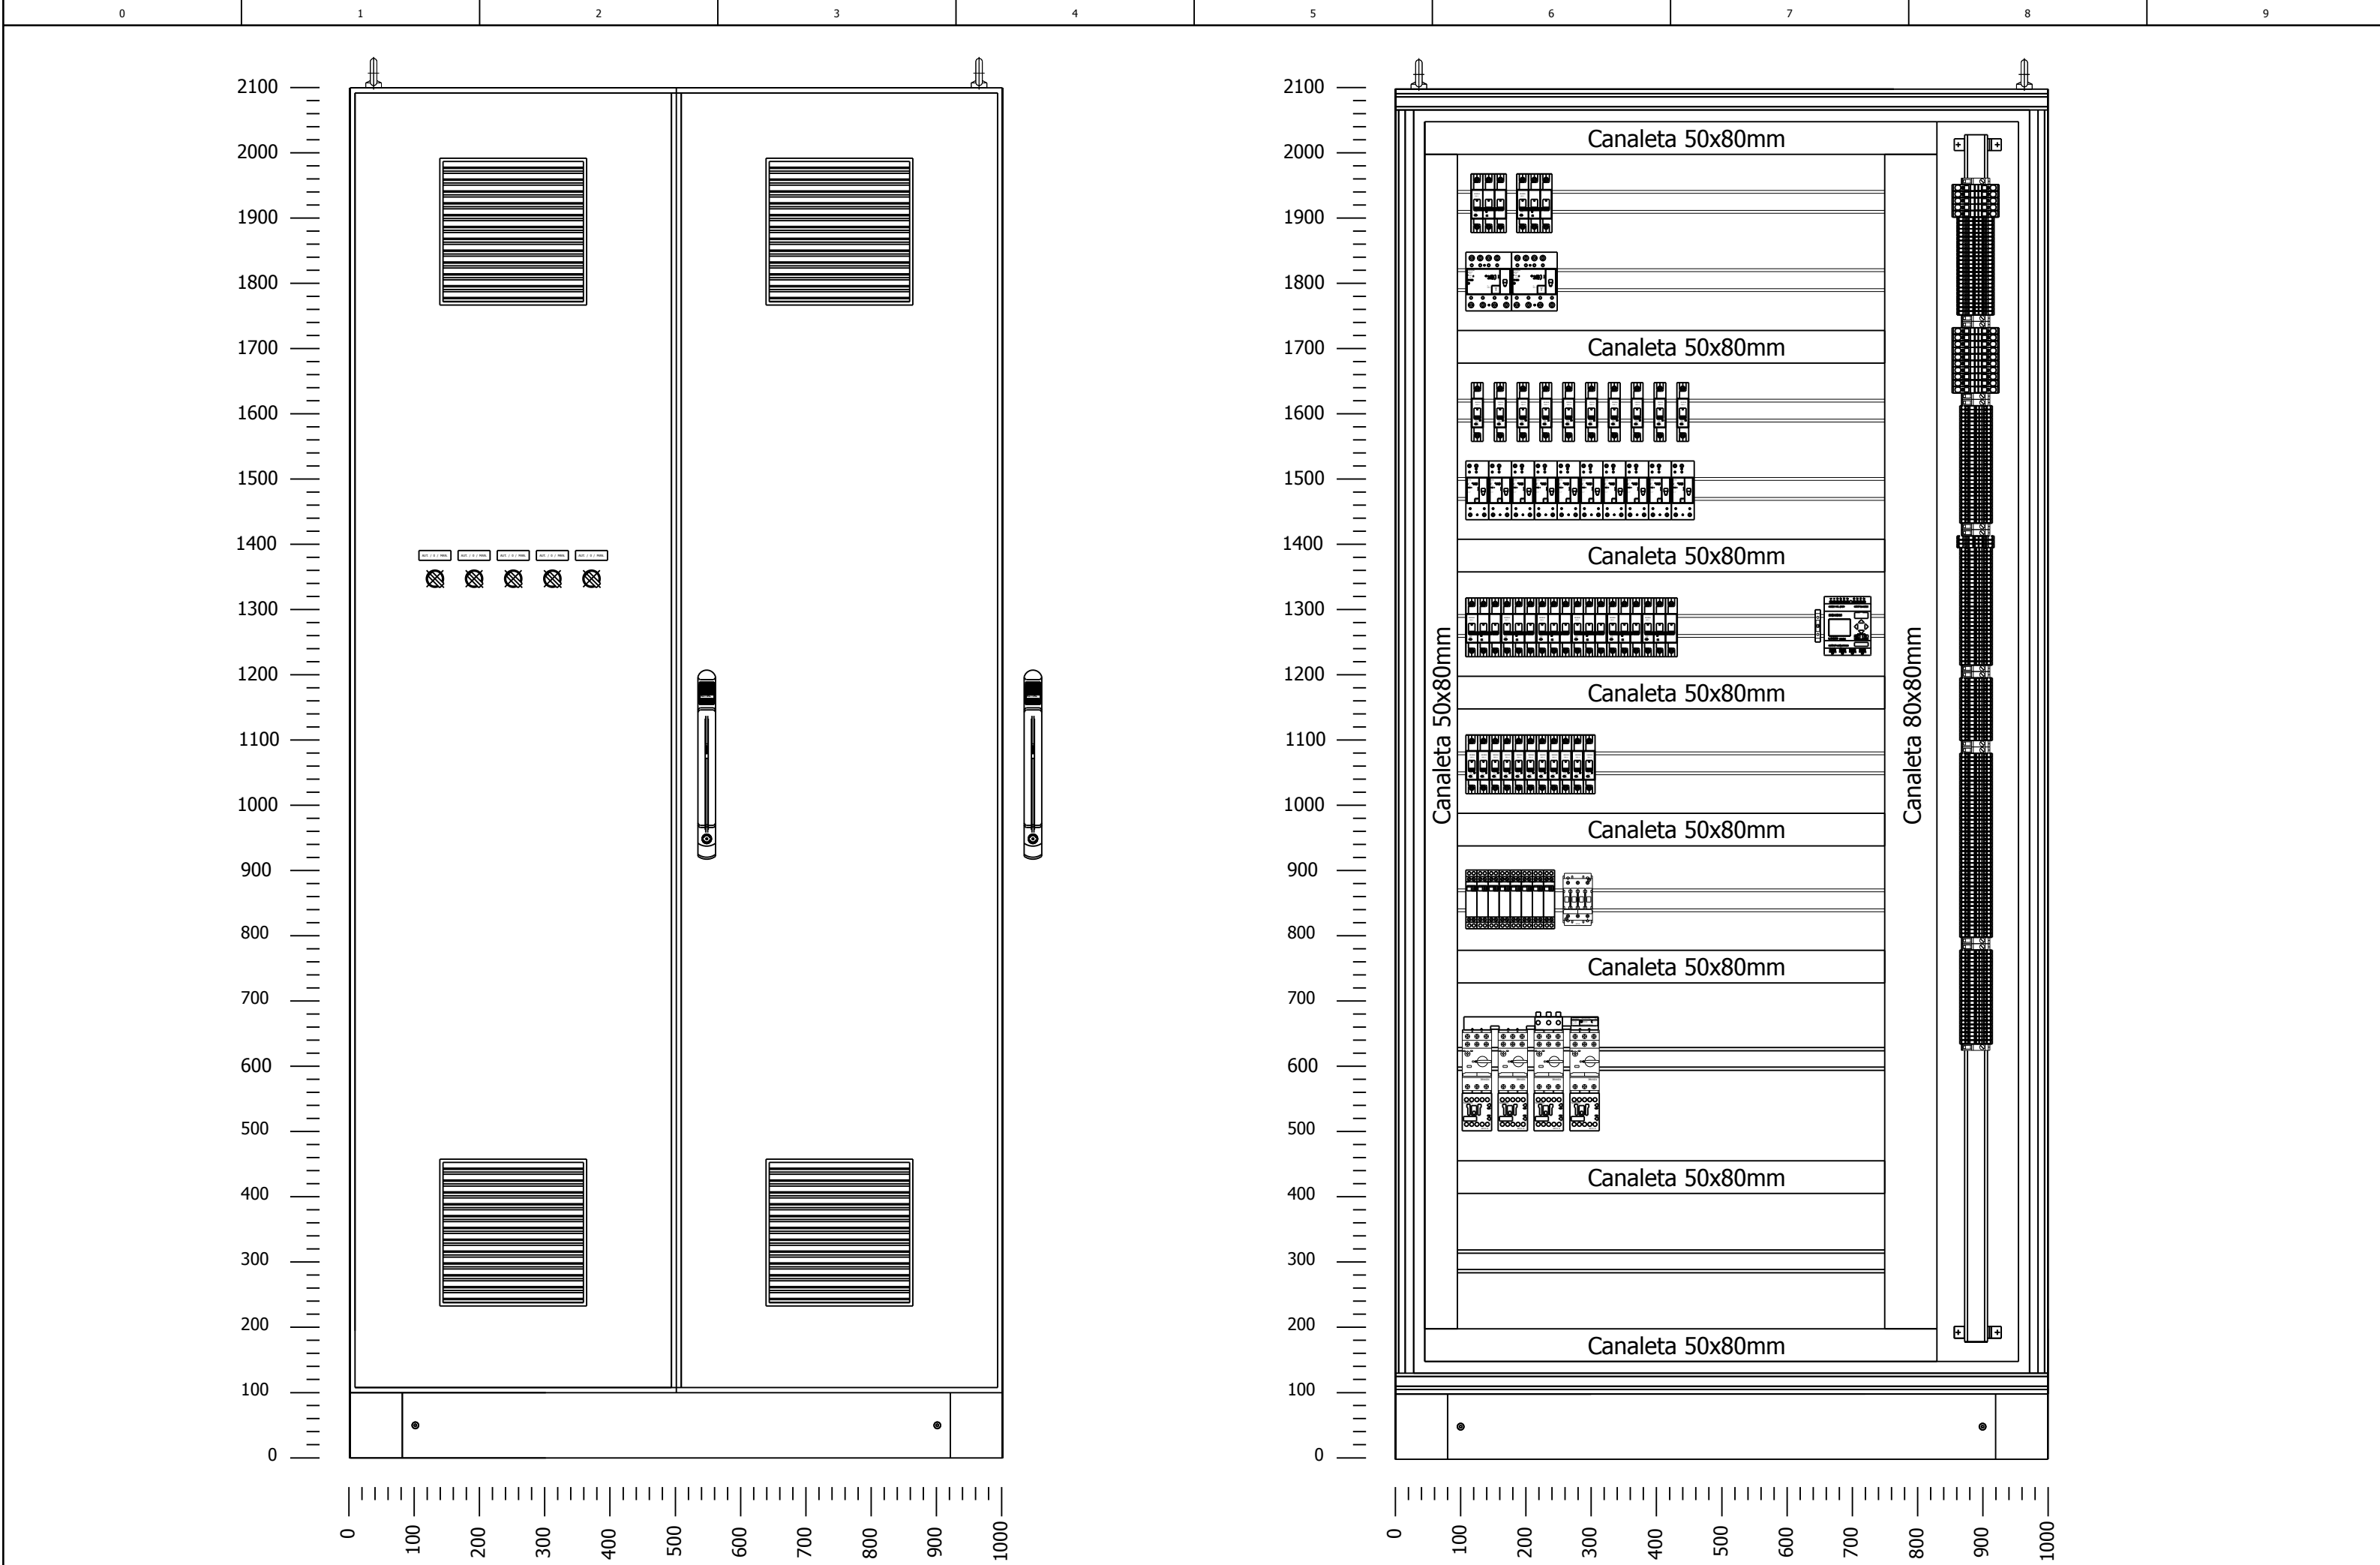

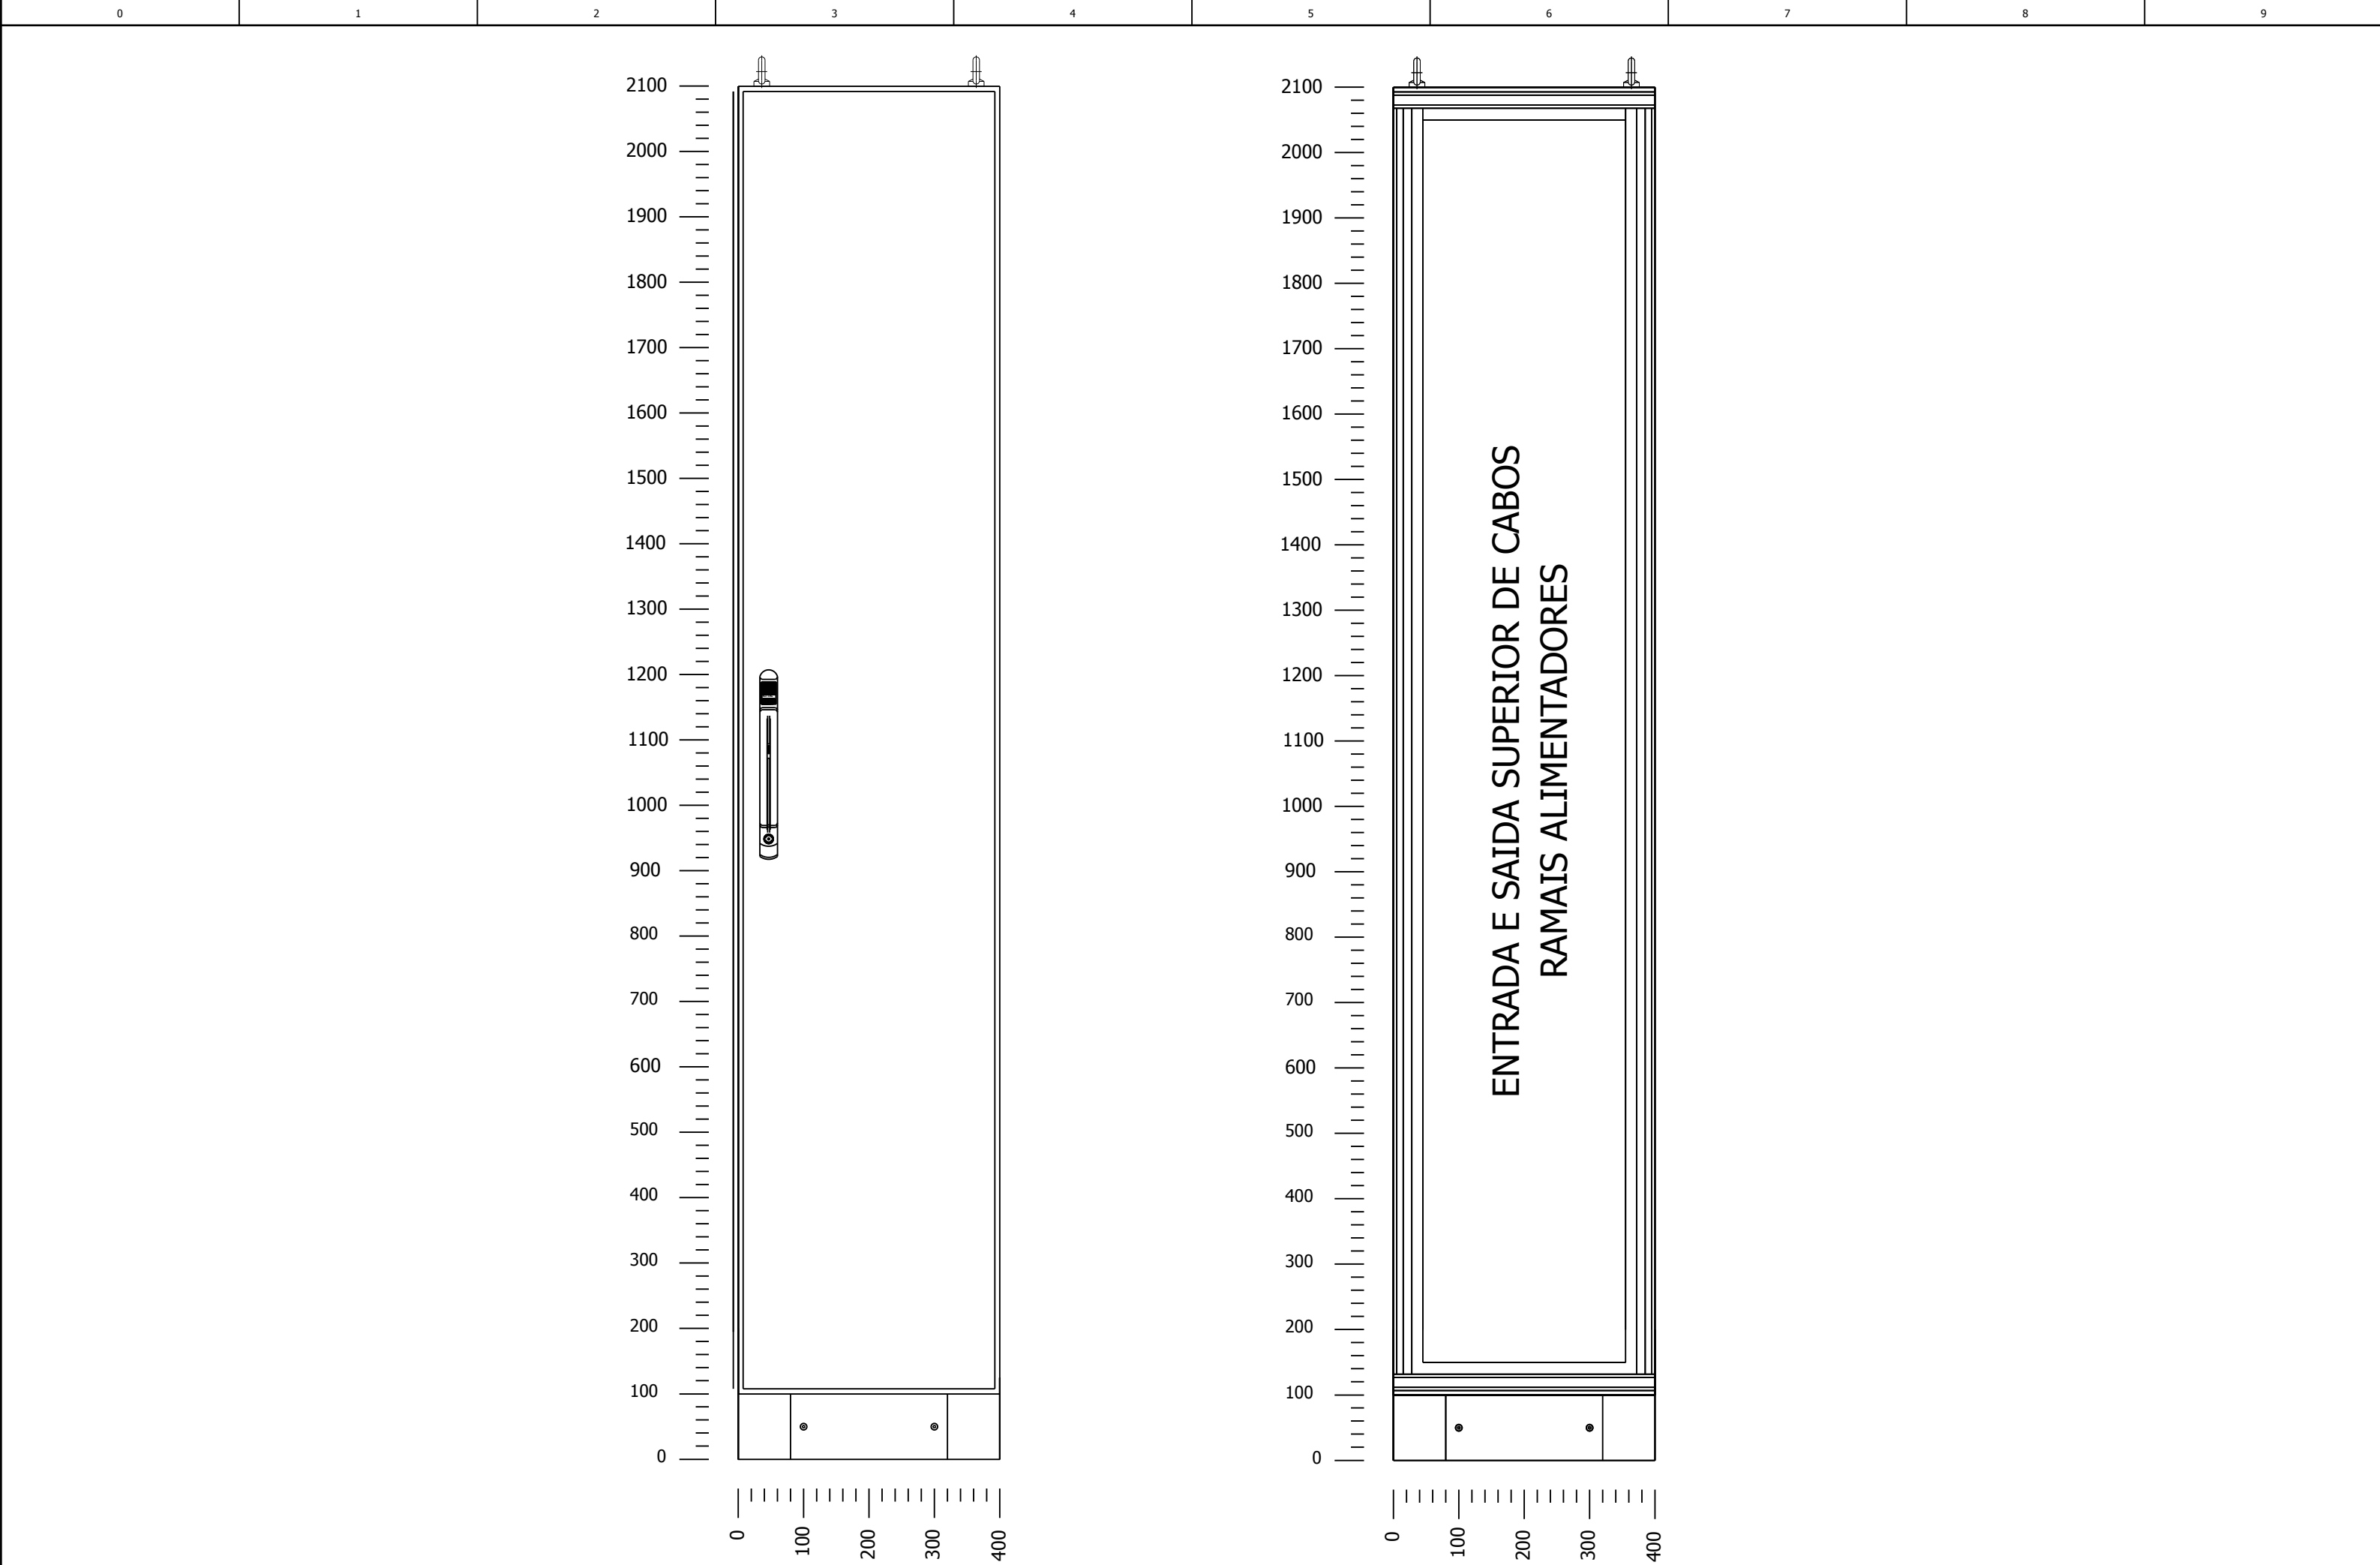

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	23A2	Módulo lógico de comando LOGO! com display, tensão nominal de 12 / 24 Vcc, temperatura de trabalho de 0 °C a +55°C, IP 20,		6ED1052-2MD00-0BA6	Siemens	Pç
2	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
3	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
4	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
5	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
6	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
7	22S3	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
8	24S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
9	24S2.1	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
10	24S3	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
11	24S4	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
12	26S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
13	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
14	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
15	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
16	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
17	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
18	3F0	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A	709	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç
19	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
20	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
21	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
22	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
23	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
24	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
25	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
26	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10069	5SX2 310-7	Siemens	Pç
27	3F8.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10094	5SX2 102-7	Siemens	Pç
28	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
29	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
30	20F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
31	20F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
32	22F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
33	22F7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
34	22H2	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
35	22KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ
36	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1414	4NF01 23-2JE2	Siemens	Pç
37	3L1.2	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1414	4NF01 23-2JE2	Siemens	Pç
38	3L1.3	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1414	4NF01 23-2JE2	Siemens	Pç
39	22V5	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP Power, corrente nominal 10,0A / 24Vcc	1250	6EP1334-3BA00	Siemens	
40	20X5	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1384	13545	Tasco	Pç
41	5F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10075	5SX2 350-7	Siemens	Pç
42	5F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10072	5SX2 325-7	Siemens	Pç
43	5F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10072	5SX2 325-7	Siemens	Pç
44	5F8	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10072	5SX2 325-7	Siemens	Pç
45	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10072	5SX2 325-7	Siemens	Pç
46	6F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10072	5SX2 325-7	Siemens	Pç
47	8F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10074	5SX2 340-7	Siemens	Pç
48	8F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10074	5SX2 340-7	Siemens	Pç
49	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
50	10F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
51	10F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
52	10F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
53	11F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
54	11F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
55	11F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
56	11F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
57	12F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
58	12F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
59	14F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 63A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.		5SX2 163-7	Siemens	Pç
60	14F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10054	5SX2 125-7	Siemens	Pç
61	14F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
62	14F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
63	15F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
64	15F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
65	15F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
66	15F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
67	16F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
68	16F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
69	16F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
70	16F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
71	20F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
72	20F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
73	23F2	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
74	23F2	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 35A, In: 2,5A	867	8WA1 822-7EF81	Siemens	Pç
75	27F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
76	27F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
77	27F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
78	28F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
79	28F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
80	28F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
81	29F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
82	29F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
83	25K2	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
84	25K2	Conexão 3RV S0 c/ 3RT	474	3RA19 21 1AA00	Siemens	Pç
85	25K4	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
86	25K4	Conexão 3RV S0 c/ 3RT	474	3RA19 21 1AA00	Siemens	Pç
87	25K6	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
88	25K6	Conexão 3RV S0 c/ 3RT	474	3RA19 21 1AA00	Siemens	Pç
89	25K8	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
90	25K8	Conexão 3RV S0 c/ 3RT	474	3RA19 21 1AA00	Siemens	Pç
91	26K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
92	27K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
93	27K4	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
94	27K7	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
95	28K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
96	28K4	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
97	28K6	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
98	29K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
99	29K1.1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
100	20M3	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç

























Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
101	20M4	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
102	8Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo A		5SM1 344-6	Siemens	Pç
103	8Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo A		5SM1 344-6	Siemens	Pç
104	10Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
105	10Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
106	10Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
107	10Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
108	11Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
109	11Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
110	11Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
111	11Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
112	12Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
113	12Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
114	18Q1	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV10 21-1FA10	Siemens	Pç
115	18Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
116	18Q3	Disjuntor motor In: 3,2A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,2-3,2A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	6817	3RV10 21-1DA10	Siemens	Pç
117	18Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
118	18Q5	Disjuntor motor In: 3,2A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,2-3,2A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	6817	3RV10 21-1DA10	Siemens	Pç
119	18Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
120	18Q7	Disjuntor motor In: 2,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 1,4-2,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	636	3RV10 21-1BA10	Siemens	Pç
121	18Q7	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
122	20S3	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
222	PAINEL ENERGIZADO
223	EMERGÊNCIA GERAL
241	EXAUSTOR PF-28 AUTO. / 0 / MAN.
242	EXAUSTOR PF-27 AUTO. / 0 / MAN.
243	EXAUSTOR PF-26 AUTO. / 0 / MAN.
244	EXAUSTOR PF-25 AUTO. / 0 / MAN.
392	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO MAN. / 0 / AUTO.

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Iluminação, 3 pontos de conexão		Interruptor, contato NA		
	Caixa de CLP		Bobina para disjuntor de motor		Barreira luminosa, contato NA com alimentação de tensão		
	Ponto de conexão do barramento bus		Indutividade, simples				
	Botão de apertar, contato NA		Retificador, variável				
	Lâmpada, simples		Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão				
	Botão de apertar, contato NF		Seccionadora fusível, simples				
	Interruptor, contato NA		Bobina para disjuntor de motor				
	Circuito de proteção		Motor de corrente alternada com PE				
	Circuito de proteção		Disjuntor, quadripolar				
	Disjuntor triplo		Disjuntor, bipolar				
	Seccionadora fusível, tripla		Chave de sobrecarga do motor, tripolar				
	Disjuntores		Interruptor, contato NA				