

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da ELETROGROUP. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÃO	NOME
00	02/09/2024	EMIÇÃO INICIAL	MARLON FOLTZ



CASTRO - PR

Responsabilidade



ELETROGROUP

Rua Barão do Rio Branco, 455, Jardim Gisela
Toledo - PR
Telefone: (45) 3252 - 1491
Email: eletrogroup@eletrogroup.com
Site: www.eletromatik.com

	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA: CAPA	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO		OBSERVAÇÃO:		1 / 14
	DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.


Índice

Página	Descrição da página
1	CAPA
2	INDICE
3	SIMBOLOGIA
4	FOLHA DE DADOS
5	LAYOUT PAINEL - VISTA EXTERNA / INTERNA
6	DISJUNTOR GERAL / CALEFAÇÃO / FONTE 24VCC
7	FOLHA RESERVA
8	AUTOMAÇÃO - IHM
9	FOLHA RESERVA
10	Diagrama de bornes =CA1+-XC1
11	Diagrama de bornes =CA1+-XF1
12	Diagrama de bornes =CA1+-XF2
13	Diagrama de bornes =CA1+-XFU1
14	LISTA DE MATERIAIS

	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA: INDICE	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO		OBSERVAÇÃO:		2 / 14
	DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.


SIMBOLOGIA

GRÁFICO	DESCRIÇÃO
	Borne
	Borne fusível com LED
	Retificador, monofásico
	Disjuntor, monopolar,
	Terra, geral
	Elemento de aquecimento com PE
	Termostato com contato NF

	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR		PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	DESCRIÇÃO DA FOLHA: SIMBOLOGIA	OBSERVAÇÃO:		3 / 14
	DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																															
1. Características Elétricas			3. Construção			6. Barramento			8. Circuitos Auxiliares																																	
1.1 Tensão Nominal [Ue]: 220 V			3.1 Tipo Construtivo:			☐ Aplicável ☒ Não Aplicável			Tensão. [V] Freq. [Hz]																																	
1.2 Tensão Nominal de Isolamento [Ui]: 690 V			☐ Autoportante ☒ Caixa de Sobrepor			6.1 Material das Barras:			8.1 ☒ Calefator 220 60																																	
1.3 Tensão de Impulso Suportável [Uimp]: -- kV			3.2 Grau de Proteção IP: IP 54			☐ Cobre ☐ Alumínio			8.2 ☐ Iluminação Interna 220 60																																	
1.4 Frequência Nominal [fn]: 60 Hz			3.3 Grau de Proteção IK: IK 10			6.2 Borda das Barras: --			8.3 ☐ Tomada Interna 220 60																																	
1.5 Corrente Nominal [In]: 16 A			3.4 Tipo de Quadro:			6.3 Tratamento Geral:			8.4 ☐ Ventilação Forçada 220 60																																	
1.6 Corrente Nominal de Curta Duração Admissível [Icw]:			☐ QGBT ☐ CCM ☐ QDFL			☐ Cobre Nu ☐ Prateado ☐ Pintado			8.5 ☐ Bobina de Abertura 220 60																																	
3 kA			☐ QDF ☐ QDG ☐ QDE			☐ Estanhado ☐ Termo Contrátil			8.6 ☐ Bobina de Fechamento - -																																	
1.7 Corrente Suportável Nominal de Pico [Ipk]: -- kA			☐ AUTOMAÇÃO ☐ REMOTA ☐ QC			6.4 Tratamento das Conexões:			8.7 ☐ Bobina de Sobretensão - -																																	
1.8 Esquema de Aterramento:			☐ BC ☐ Cx. Passagem ☐ QIT			☐ Cobre Nu ☐ Prateado ☐ Estanhado			8.8 ☐ Motorização - -																																	
☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S			☒ Outro: IHM			6.5 Parafusos Para Fixação: Aço Carb. 8.8 Bicromatizado			8.9 ☐ Sinalização Porta 220 60																																	
☐ IT ☐ TT			3.5 Dimensões (LxAxP): 600x600x200 mm			7. Identificação			8.10 ☐ Multimedidor 220 60																																	
1.9 Tensão Nominal de Isolamento [Ui]: -- V			3.6 Número de Colunas: 1			7.1 Plaquetas Externas			8.11 ☐ Controlador de FP - -																																	
☐ 3F+N+T ☐ 3F+T ☐ 2F+N+T			3.7 Forma Construtiva:			7.1.1 Material: PVC			8.12 ☐ Botão de Emergência 220 60																																	
☒ 1F+N+T ☐ Outro:			☒ Forma 1 ☐ Forma 2A ☐ Forma 2B			7.1.2 Fixação: Dupla Face			8.13 ☐ Comando CA 220 60																																	
2. Ambiente de Instalação			☐ Forma 3A ☐ Forma 3B ☐ Forma 4A			7.1.3 Cores: Cinza, Letras Pretas			8.14 ☒ Comando CC 24VCC -																																	
2.1 Tipo do Local:			☐ Forma 4B			7.1.4 Gravação: Termotransferência			9. Legenda dos Condutores																																	
☒ Abrigado ☐ Ao tempo			4. Estrutura do Conjunto			7.1.5 Modelo: 100x60 e 49x15			<table><tr><th>Descrição</th><th>Cor</th><th>Seção</th></tr><tr><td>Fase</td><td>Preto</td><td>≥ 2,5 mm²</td></tr><tr><td>Neutro</td><td>Azul Claro</td><td>≥ 2,5 mm²</td></tr><tr><td>Terra</td><td>Verde</td><td>≥ 2,5 mm²</td></tr><tr><td>Comando 220Vca</td><td>Vermelho</td><td>≥ 0,75 mm²</td></tr><tr><td>Comando Safety</td><td>Amarelo</td><td>≥ 0,75 mm²</td></tr><tr><td>Comando Analog.</td><td>Branco</td><td>≥ 0,75 mm²</td></tr><tr><td>Comando 24Vcc</td><td>Marrom</td><td>≥ 0,75 mm²</td></tr><tr><td>Comando 0Vcc</td><td>Azul Forte</td><td>≥ 0,75 mm²</td></tr></table>			Descrição	Cor	Seção	Fase	Preto	≥ 2,5 mm²	Neutro	Azul Claro	≥ 2,5 mm²	Terra	Verde	≥ 2,5 mm²	Comando 220Vca	Vermelho	≥ 0,75 mm²	Comando Safety	Amarelo	≥ 0,75 mm²	Comando Analog.	Branco	≥ 0,75 mm²	Comando 24Vcc	Marrom	≥ 0,75 mm²	Comando 0Vcc	Azul Forte	≥ 0,75 mm²				
Descrição	Cor	Seção																																								
Fase	Preto	≥ 2,5 mm²																																								
Neutro	Azul Claro	≥ 2,5 mm²																																								
Terra	Verde	≥ 2,5 mm²																																								
Comando 220Vca	Vermelho	≥ 0,75 mm²																																								
Comando Safety	Amarelo	≥ 0,75 mm²																																								
Comando Analog.	Branco	≥ 0,75 mm²																																								
Comando 24Vcc	Marrom	≥ 0,75 mm²																																								
Comando 0Vcc	Azul Forte	≥ 0,75 mm²																																								
2.2 Condições Especiais do Local:			4.1 Fabricante da Estrutura: --			7.1.6 Descrição: Conforme Especificado no Projeto			E																																	
☐ Próximo ao Mar ☐ Umidade			4.2 Modelo da Estrutura: --			7.2 Plaquetas Internas			F																																	
☐ Corrosivo ☐ Área Classificada			4.3 Material da Estrutura: Aço Inox			7.2.1 Material: PVC																																				
☒ Não Aplicável ☐ Outro:			4.4 Acabamento			7.2.2 Fixação: Dupla Face																																				
2.3 Grau de Poluição:			4.4.1 Superfície Externa: Inox Escovado			7.2.3 Cores: Branco, Letras Pretas																																				
☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2			4.4.2 Superfície Interna: Inox Escovado			7.2.4 Gravação: Termotransferência																																				
☒ Tipo 3 ☐ Tipo 4			4.4.3 Superfície Base Soleira: --			7.2.5 Modelo: 20x9 e 17x7																																				
2.4 Temperatura Ambiente (Limites de Operação):			4.4.4 Placa de Montagem: Aço Carbono			7.2.6 Descrição: TAG do Equipamento																																				
2.4.1 Abrigado: -5 °C até 40 °C *			5. Condutores			7.3 Fiação			G																																	
2.4.2 Ao tempo: -25 °C até 40 °C *			5.1 Isolação Cabo de Força:			7.3.1 Material: PVC																																				
Obs: * Sendo que a média da temperatura em 24 hrs não deve exceder +35°C.			☒ 750V ☒ 0,6 / 1kV			7.3.2 Fixação: Porta Anilha Transparente																																				
2.5 Umidade Relativa Máxima (Limite de Operação):			5.2 Classe de Temperatura Cabo de Força:			7.3.3 Cores: Branco, Letras Pretas																																				
2.5.1 Abrigado: 50% a 40 °C			☒ 70 °C ☒ 90 °C			7.3.4 Gravação: Termotransferência																																				
2.5.2 Ao tempo: 100% a 25 °C			5.3 Isolação Cabo de Comando: 750V			7.3.5 Modelo: 23x4																																				
2.6 Altitude:			5.4 Classe de Temperatura Cabo de Comando: 70 °C			7.3.6 Descrição:																																				
☒ ≤ 1000m ☐ Outro:						☐ De / Para ☒ De / N° do Cabo			H																																	
<table><tr><td rowspan="5"></td><td>CLIENTE</td><td>AURORA</td><td>PROJETO:</td><td>Nº DE SÉRIE</td><td>GR.2024.07.0192</td><td>Nº DE PROJETO:</td></tr><tr><td>OBRA</td><td>ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO</td><td>IHM - 02</td><td>FABRICAÇÃO</td><td>09/2024</td><td>EGR2439</td></tr><tr><td>LOCAL</td><td>CASTRO - PR</td><td>DESCRIÇÃO DA FOLHA:</td><td>PROJETISTA</td><td>MARLON FOLTZ</td><td>FOLHA:</td></tr><tr><td>RESPONSÁVEL</td><td>ANDERSON FACCO</td><td>FOLHA DE DADOS</td><td colspan="2">OBSERVAÇÃO:</td><td>4 / 14</td></tr><tr><td>DATA</td><td>02/09/2024</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>													CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	FOLHA DE DADOS	OBSERVAÇÃO:		4 / 14	DATA	02/09/2024				
	CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:																																				
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439																																				
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:																																				
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	FOLHA DE DADOS	OBSERVAÇÃO:		4 / 14																																				
	DATA	02/09/2024																																								

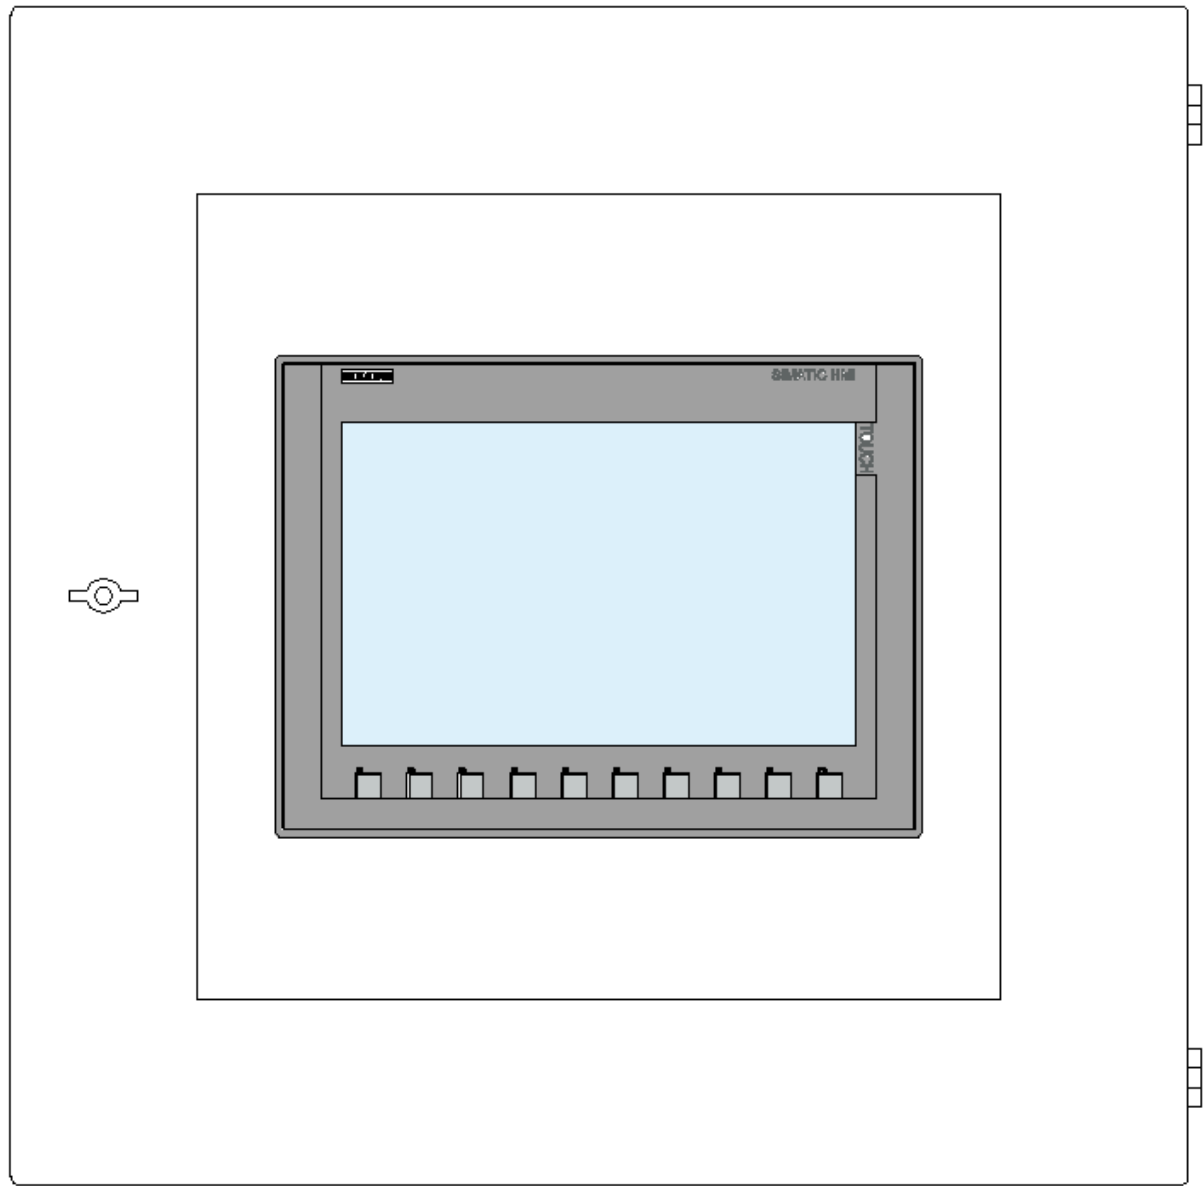

LAYOUT EXTERNO - FRONTAL

DIMENSÕES

600x600x200 mm (LxAxP)

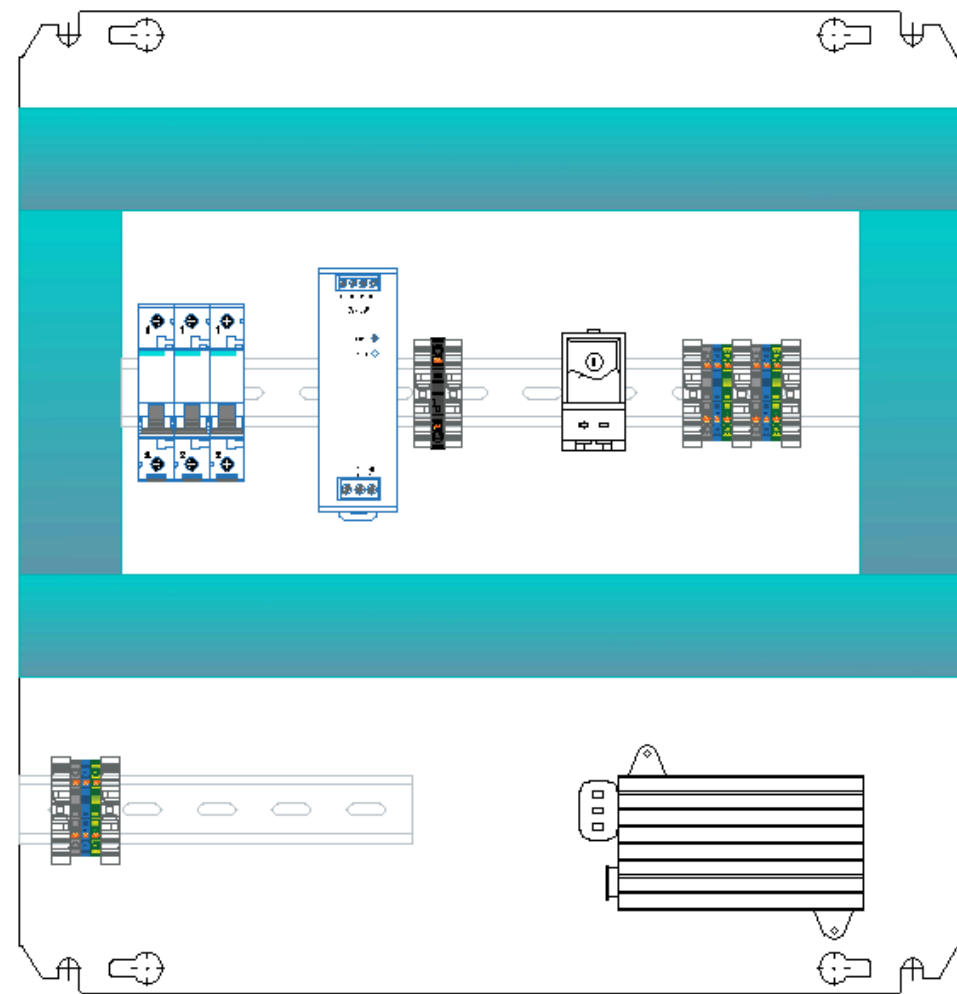


LAYOUT INTERNO - FRONTAL



CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	LAYOUT PAINEL - VISTA EXTERNA / INTERNA	OBSERVAÇÃO:		5 / 14
DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da ELETROGROUP. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

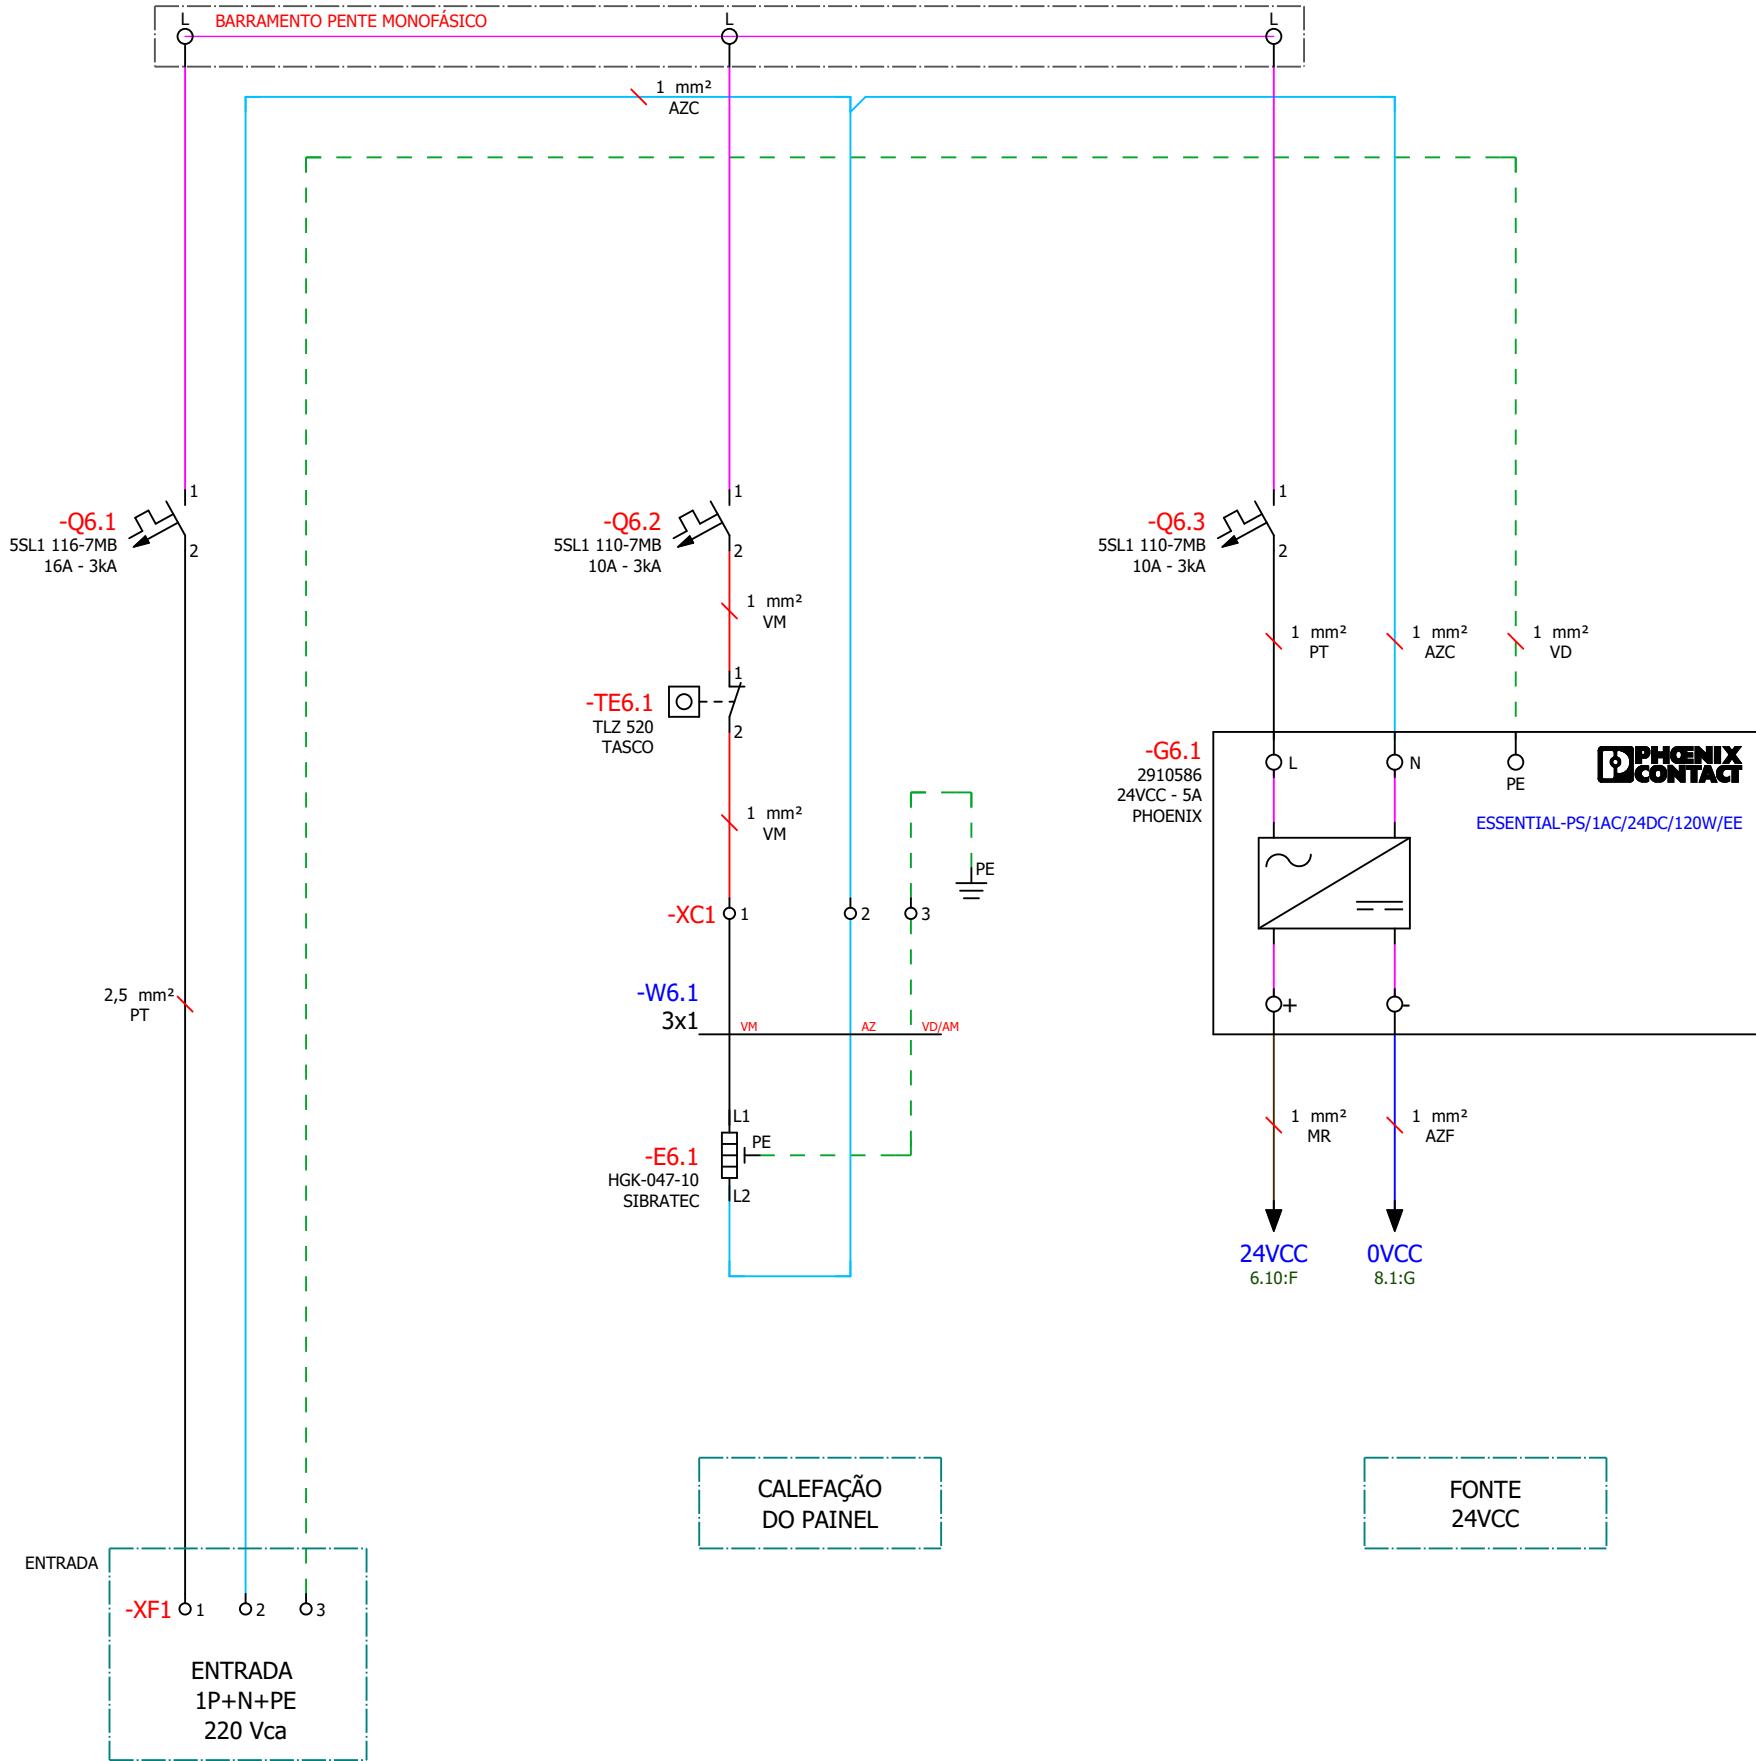

CLIENTE	AURORA
OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO
LOCAL	CASTRO - PR
RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO
DATA	02/09/2024


PROJETO:	IHM - 02
DESCRIÇÃO DA FOLHA:	DISJUNTOR GERAL / CALEFAÇÃO / FONTE 24VCC

Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
OBSERVAÇÃO:		6 / 14

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA: FOLHA RESERVA	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO		OBSERVAÇÃO:		7 / 14
	DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da ELETROGROUP. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

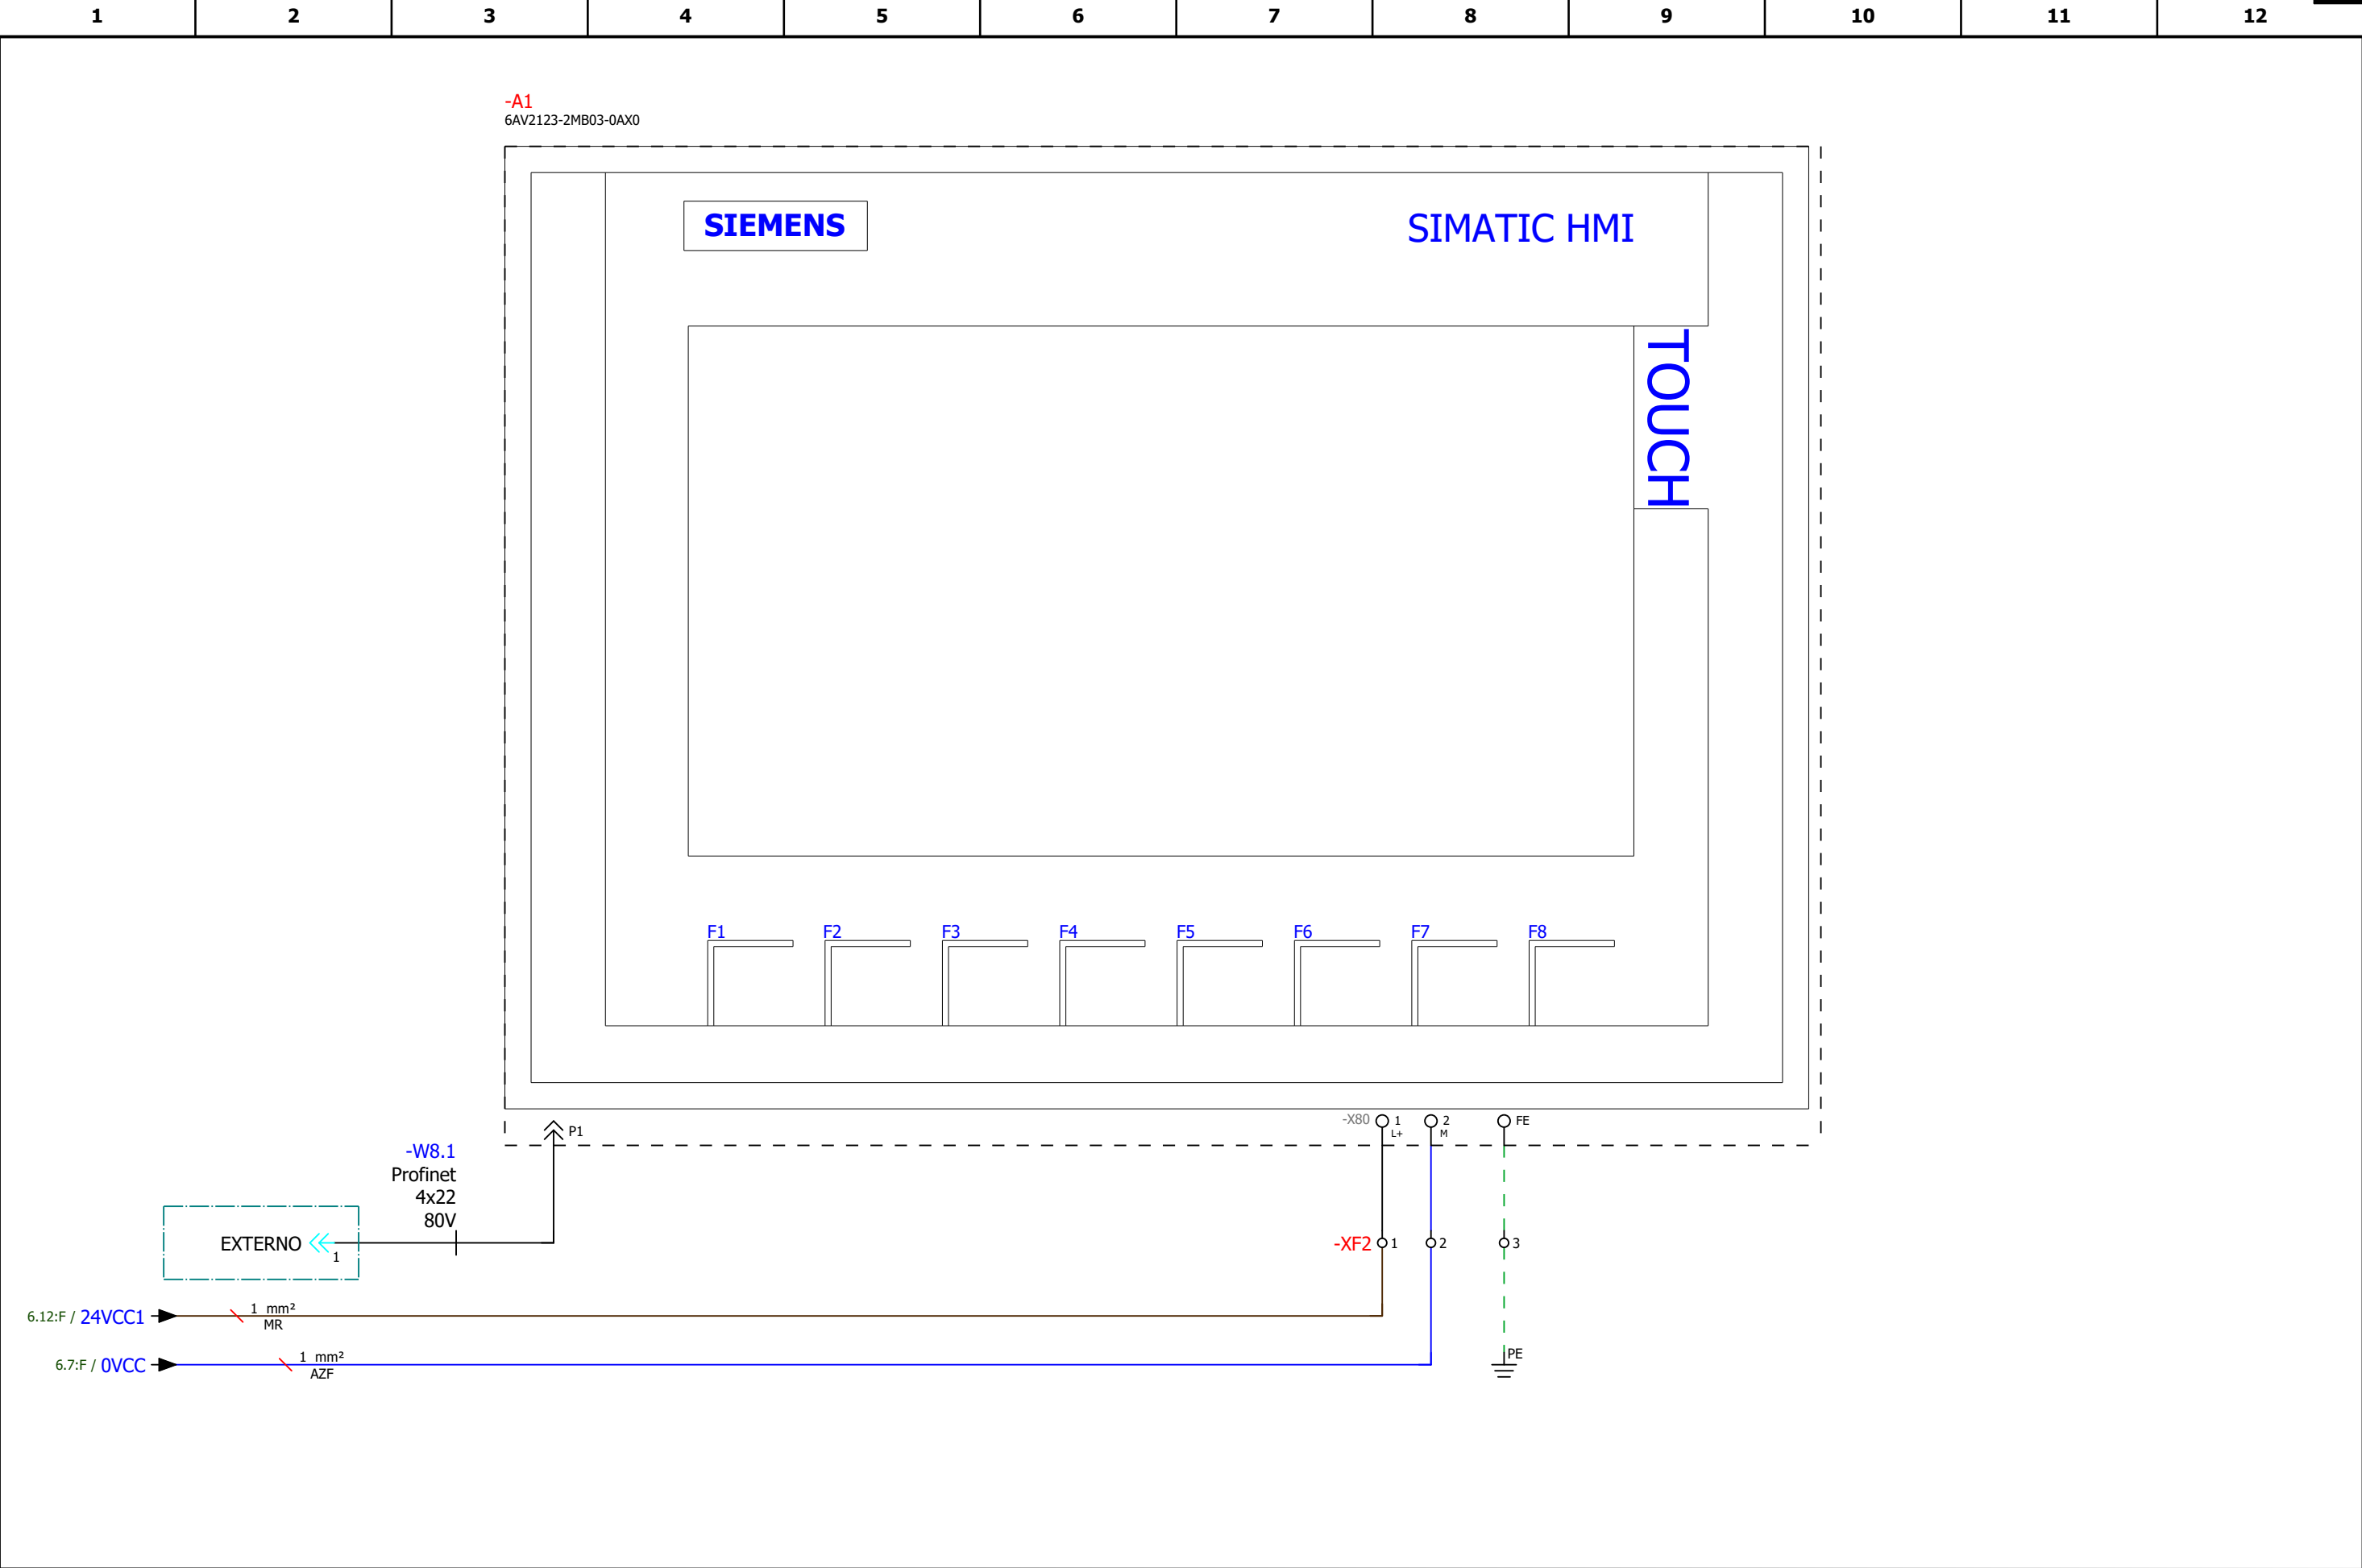

	CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	AUTOMAÇÃO - IHM	OBSERVAÇÃO:	8 / 14	
	DATA	02/09/2024				

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.


	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA: FOLHA RESERVA	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO		OBSERVAÇÃO:		9 / 14
	DATA	02/09/2024				

	CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	Diagrama de bornes =CA1+-XC1	OBSERVAÇÃO:		10 / 14
	DATA	02/09/2024				

RÉGUA DE BORNES

=CA1+-XC1

Dispositivos Externa				Dispositivos Internos		
Fiação	Tag do fio	Nome do Alvo	Alvo Externo	Modelo	Componente	Página
1 VM			-E6.1	PT 2,5	TE6.1:2	/6.E4
1 AZ			-E6.1	PT 2,5 BU	XF1:2;G6.1:	/6.E5
1 VD/AM			-E6.1	PT 2,5-PE;D-ST 2,5;CLIPFIX 35	:	/6.E5

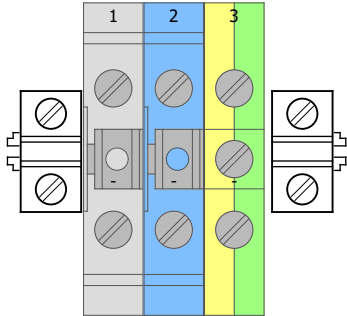


Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

	CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	Diagrama de bornes =CA1+-XF1	OBSERVAÇÃO:		11 / 14
	DATA	02/09/2024				

RÉGUA DE BORNES

=CA1+-XF1

Dispositivos Externa				Dispositivos Internos		
Fiação	Tag do fio	Nome do Alvo	Alvo Externo	Modelo	Componente	Página
				PT 2,5	Q6.1:2	/6.H2
				PT 2,5 BU	XC1:2	/6.H2
				PT 2,5-PE	G6.1-PE:	/6.H2

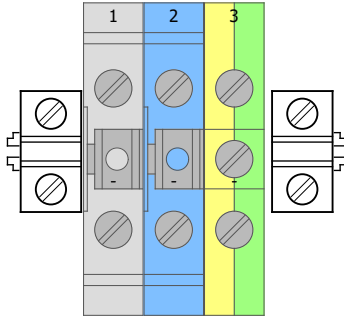


	CLIENTE	AURORA	PROJETO:	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO	IHM - 02	FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA:	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO	Diagrama de bornes =CA1+-XF2	OBSERVAÇÃO:		12 / 14
	DATA	02/09/2024				

RÉGUA DE BORNES

=CA1+-XF2

Dispositivos Externa				Dispositivos Internos		
Fiação	Tag do fio	Nome do Alvo	Alvo Externo	Modelo	Componente	Página
1 MR	XFU1:1/XF2:1	1A	-XFU1	PT 2,5	A1:	/8.G8
1 AZF	G6.1:-/XF2:2		-G6.1	PT 2,5 BU	A1:	/8.G8
				PT 2,5-PE;D-ST 2,5;CLIPFIX 35	A1:	/8.G8

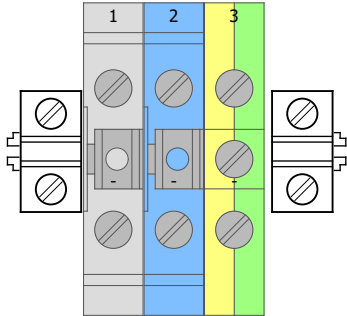

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.




ELETROGROUP

CLIENTE	AURORA
OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO
LOCAL	CASTRO - PR
RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO
DATA	02/09/2024

PROJETO:	IHM - 02
DESCRIÇÃO DA FOLHA:	
Diagrama de bornes =CA1+-XFU1	

Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
FABRICAÇÃO	09/2024	
PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
OBSERVAÇÃO:		13 / 14

RÉGUA DE BORNES

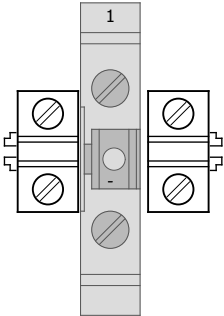=CA1+-XFU1 	Dispositivos Externa		
	Fiação	Tag do fio	Nome do Alvo
	1 MR	XFU1:1/XF2:1	-XF2
Dispositivos Internos			Página
Modelo			Componente
T1 + HESLETO 24 (5X20) DIST. 4 CU/PPH 35			G6.1:
			/6.F11

Este documento e seus anexos são de autoria e propriedade da **ELETROGROUP**. Sua produção, alteração ou divulgação, mesmo que parcial, é vedada sem prévia autorização.

Lista de materiais

Nº	QUANT.	TAG	DESCRIÇÃO	CÓD. DO FABRICANTE	FABRICANTE
1	1	-A1	IHM - SIMATIC KTP700 Basic - PROFINET - display LCD de 12"	6AV2123-2MB03-0AX0	Siemens
2	1	-E6.1	DESUMIDIFICADOR DE PAINEL P/ TRILHO DIN - 10W - 110/240V		SIBRATEC
3	1	-G6.1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 24VCC 5A	2910586	Phoenix Contact
4	1	-Q6.1	DISJUNTOR DIN 5SL1 - 1P 16A CURVA C - 3kA@380V	5SL1116-7MB	Siemens
5	2	-Q6.2;-Q6.3	DISJUNTOR DIN 5SL1 - 1P 10A CURVA C - 3kA@380V	5SL1110-7MB	Siemens
6	0	-TE6.1			
7	3	-XC1;-XF1;-XF2	PT 2,5 - Borne de passagem	3209510	Phoenix Contact
8	3	-XC1;-XF1;-XF2	PT 2,5 BU - Borne de passagem	3209523	Phoenix Contact
9	3	-XC1;-XF1;-XF2	PT 2,5-PE - Borne terra	3209536	Phoenix Contact
10	2	-XC1;-XF2	D-ST 2,5 - Tampa terminal	3030417	Phoenix Contact
11	3	-XC1;-XF2;-XFU1	CLIPFIX 35 - Base	3022218	Phoenix Contact
12	1	-XFU1	PT 4-HESILED 24 (5X20) - Bornes fusíveis	3211903	Phoenix Contact
13	1	-XFU1	D-ST 4 - Tampa terminal	3030420	Phoenix Contact

	CLIENTE	AURORA	PROJETO: IHM - 02	Nº DE SÉRIE	GR.2024.07.0192	Nº DE PROJETO:
	OBRA	ELE. ALTERAÇÕES LINHAS DE PRODUÇÃO		FABRICAÇÃO	09/2024	EGR2439
	LOCAL	CASTRO - PR	DESCRIÇÃO DA FOLHA: LISTA DE MATERIAIS	PROJETISTA	MARLON FOLTZ	FOLHA:
	RESPONSÁVEL	ANDERSON FACCO		OBSERVAÇÃO:		14 / 14
	DATA	02/09/2024				